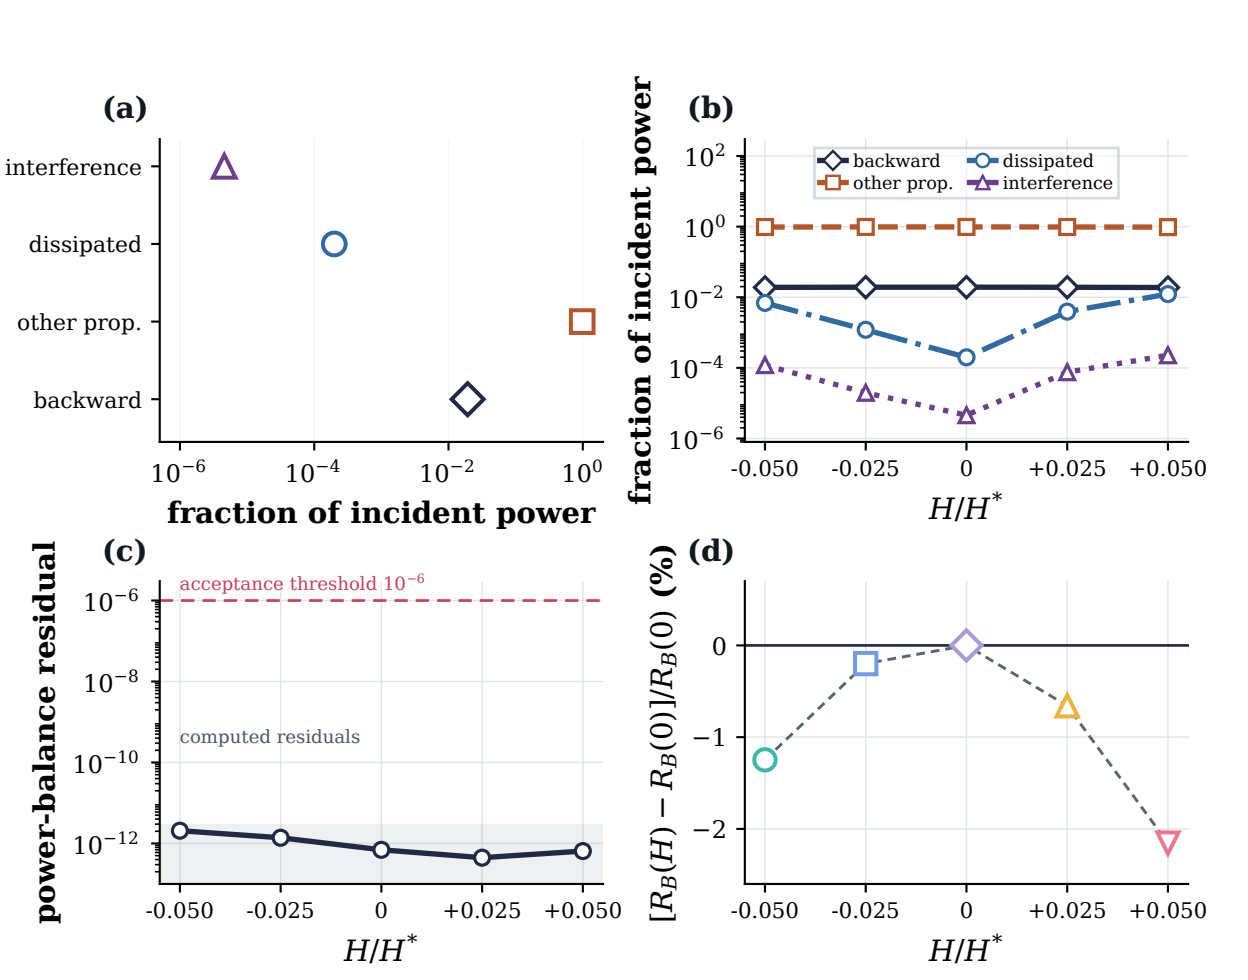
(a)
interference
dissipated
other prop.
backward
$10^{-6}$
$10^{-4}$
$10^{-2}$
$10^{0}$
fraction of incident power
(b)
fraction of incident power
backward
dissipated
other prop.
interference
$10^{2}$
$10^{0}$
$10^{-2}$
$10^{-4}$
$10^{-6}$
-0.050
-0.025
0
+0.025
+0.050
$H/H^*$
(c)
power-balance residual
acceptance threshold $10^{-6}$
computed residuals
$10^{-6}$
$10^{-8}$
$10^{-10}$
$10^{-12}$
-0.050
-0.025
0
+0.025
+0.050
$H/H^*$
(d)
$[R_B(H) - R_B(0)]/R_B(0)$ (%)
0
−1
−2
-0.050
-0.025
0
+0.025
+0.050
$H/H^*$