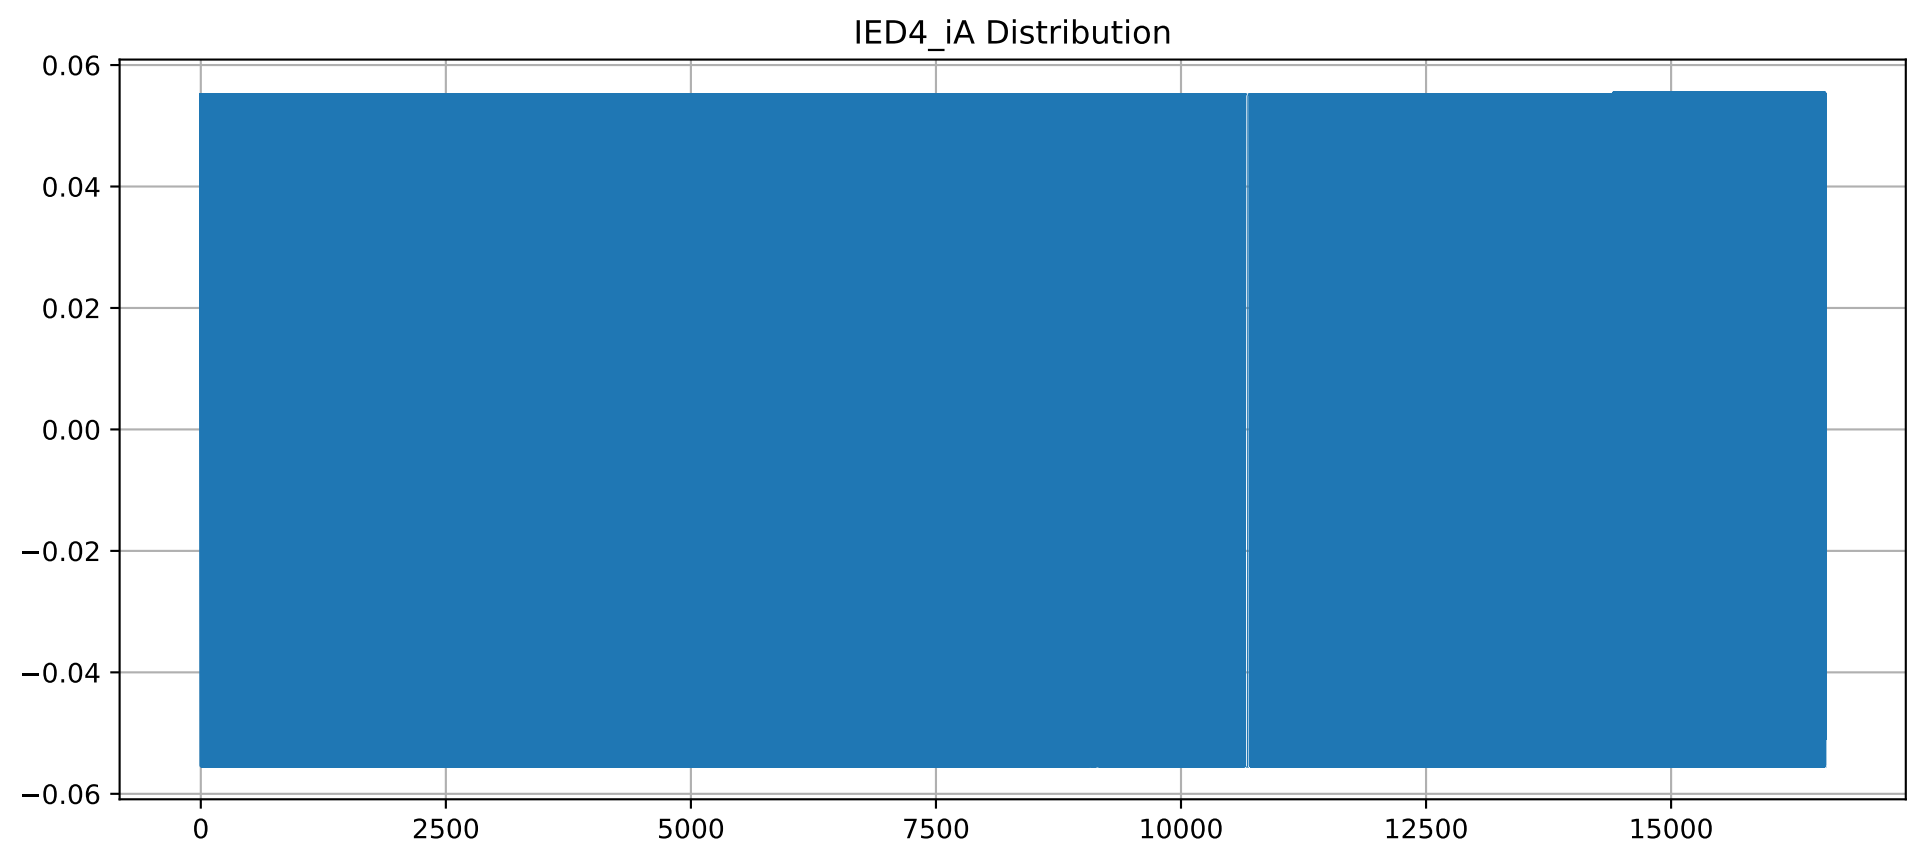
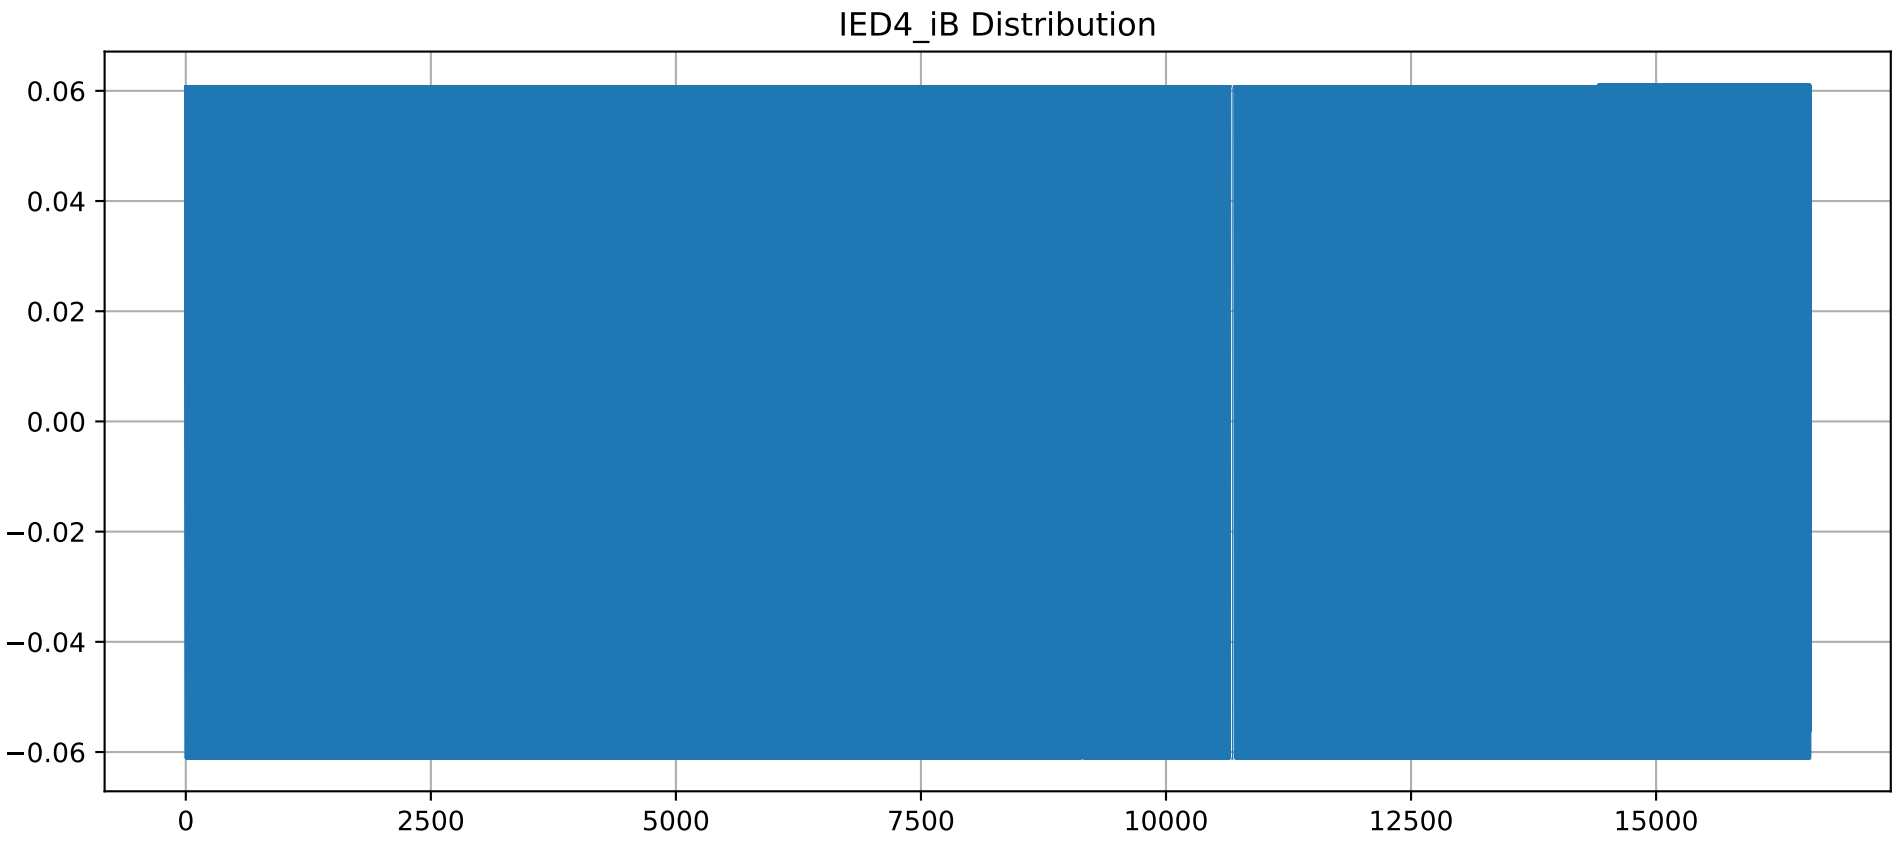
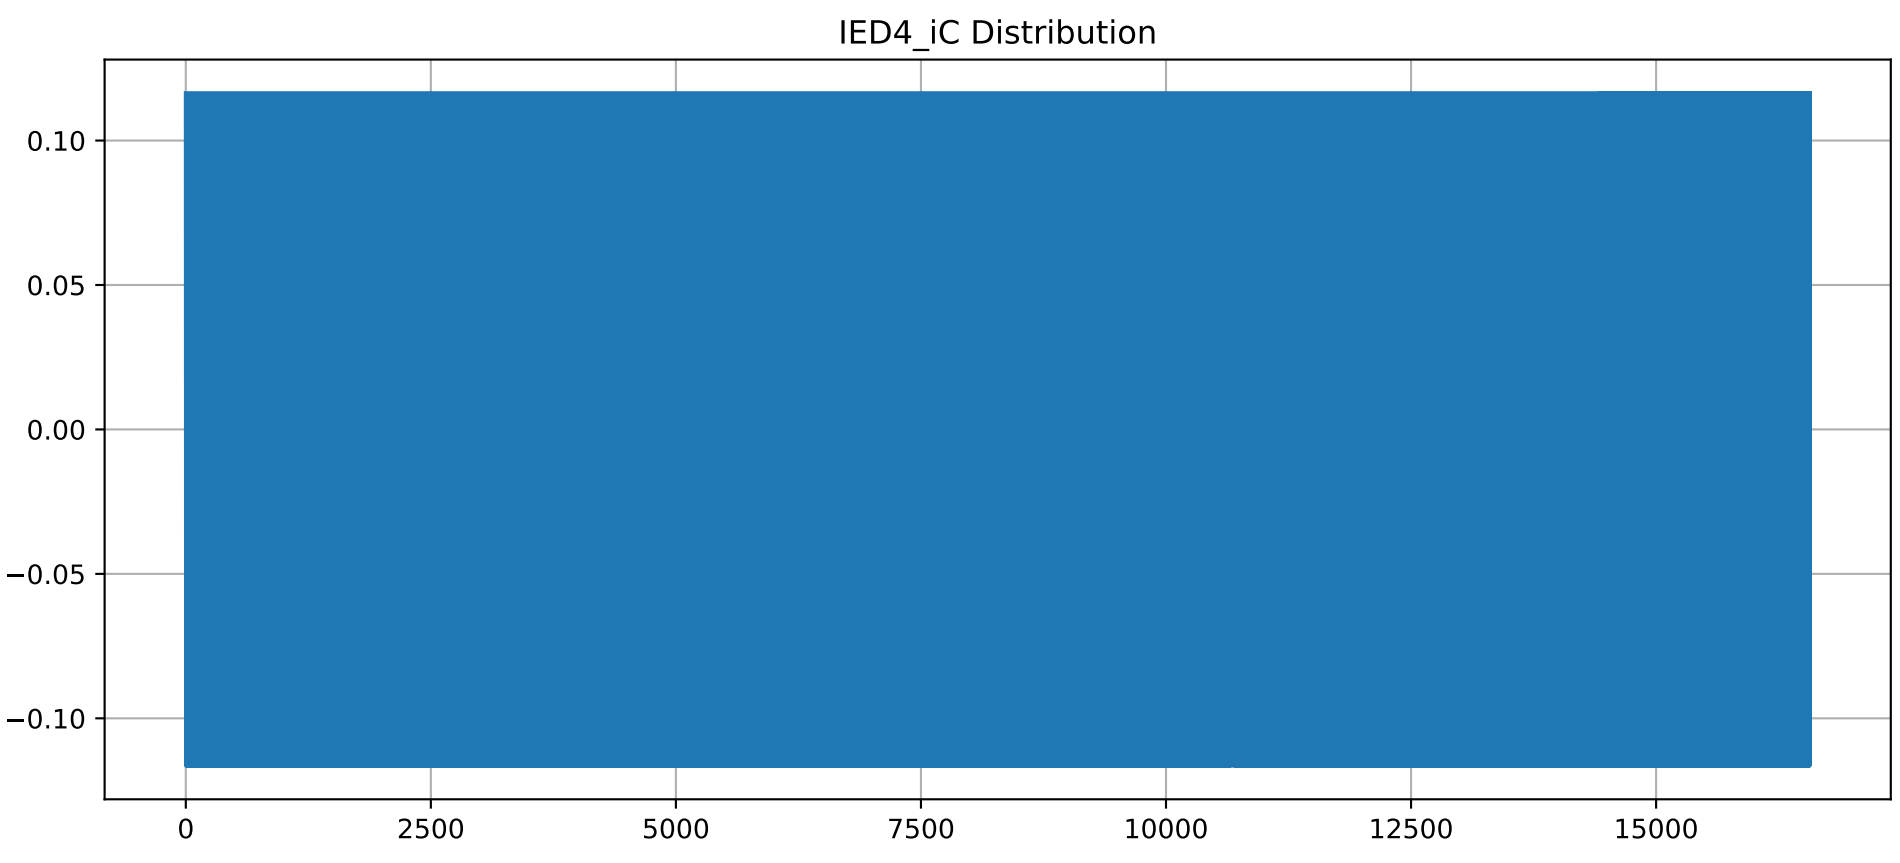
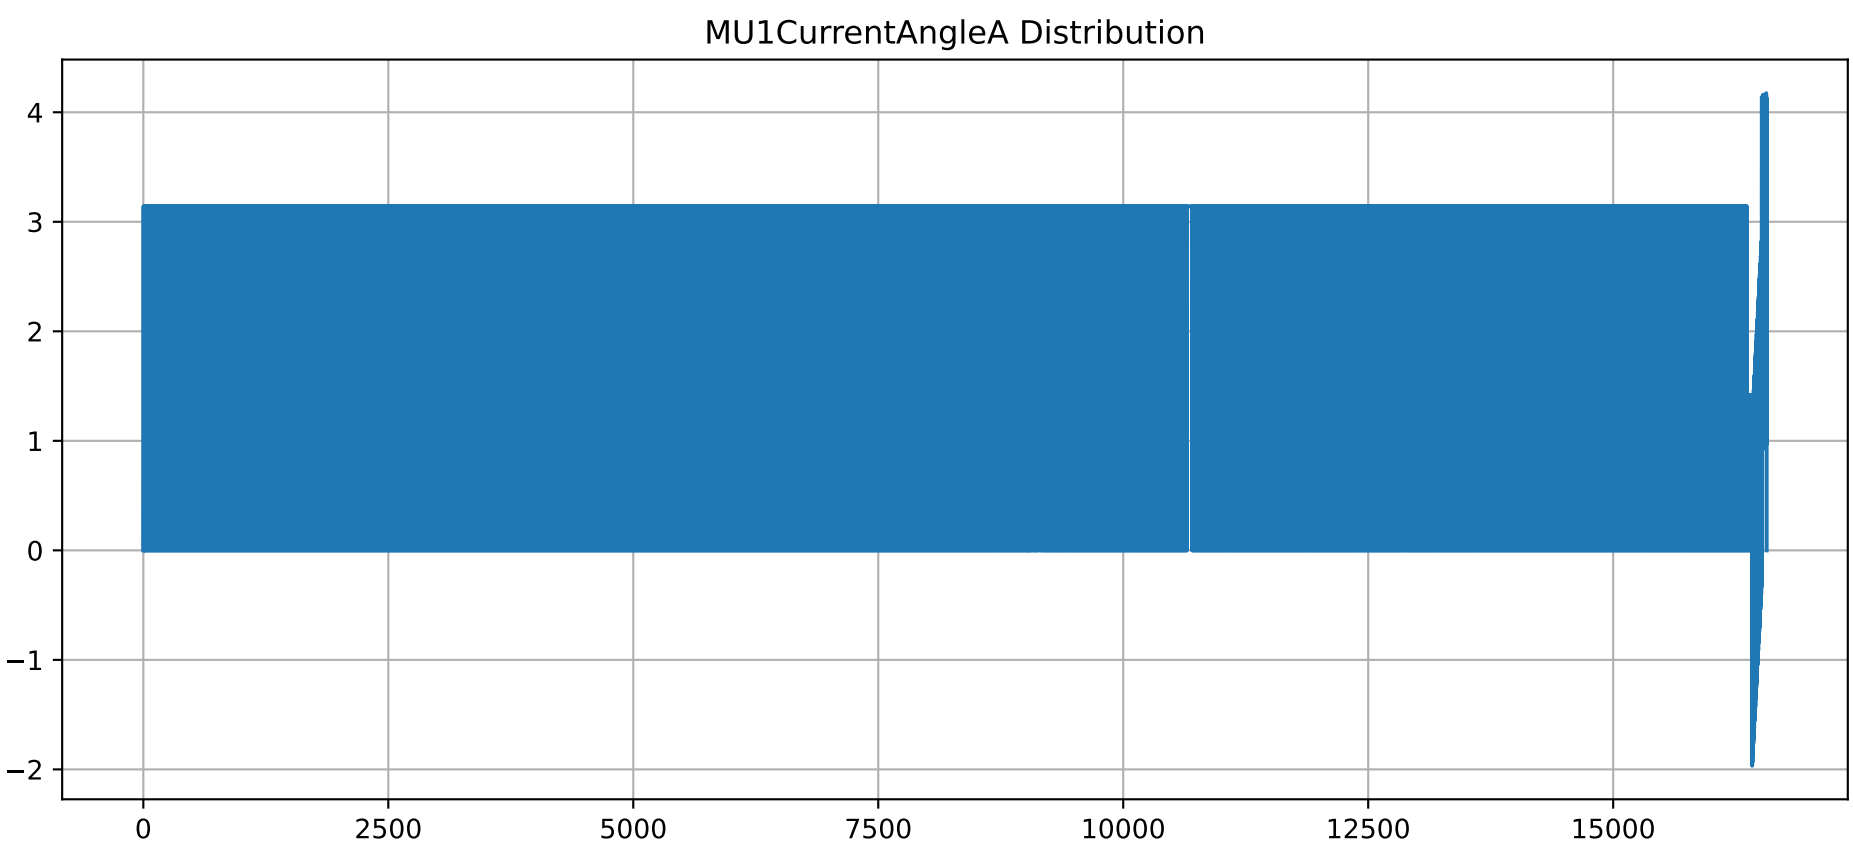
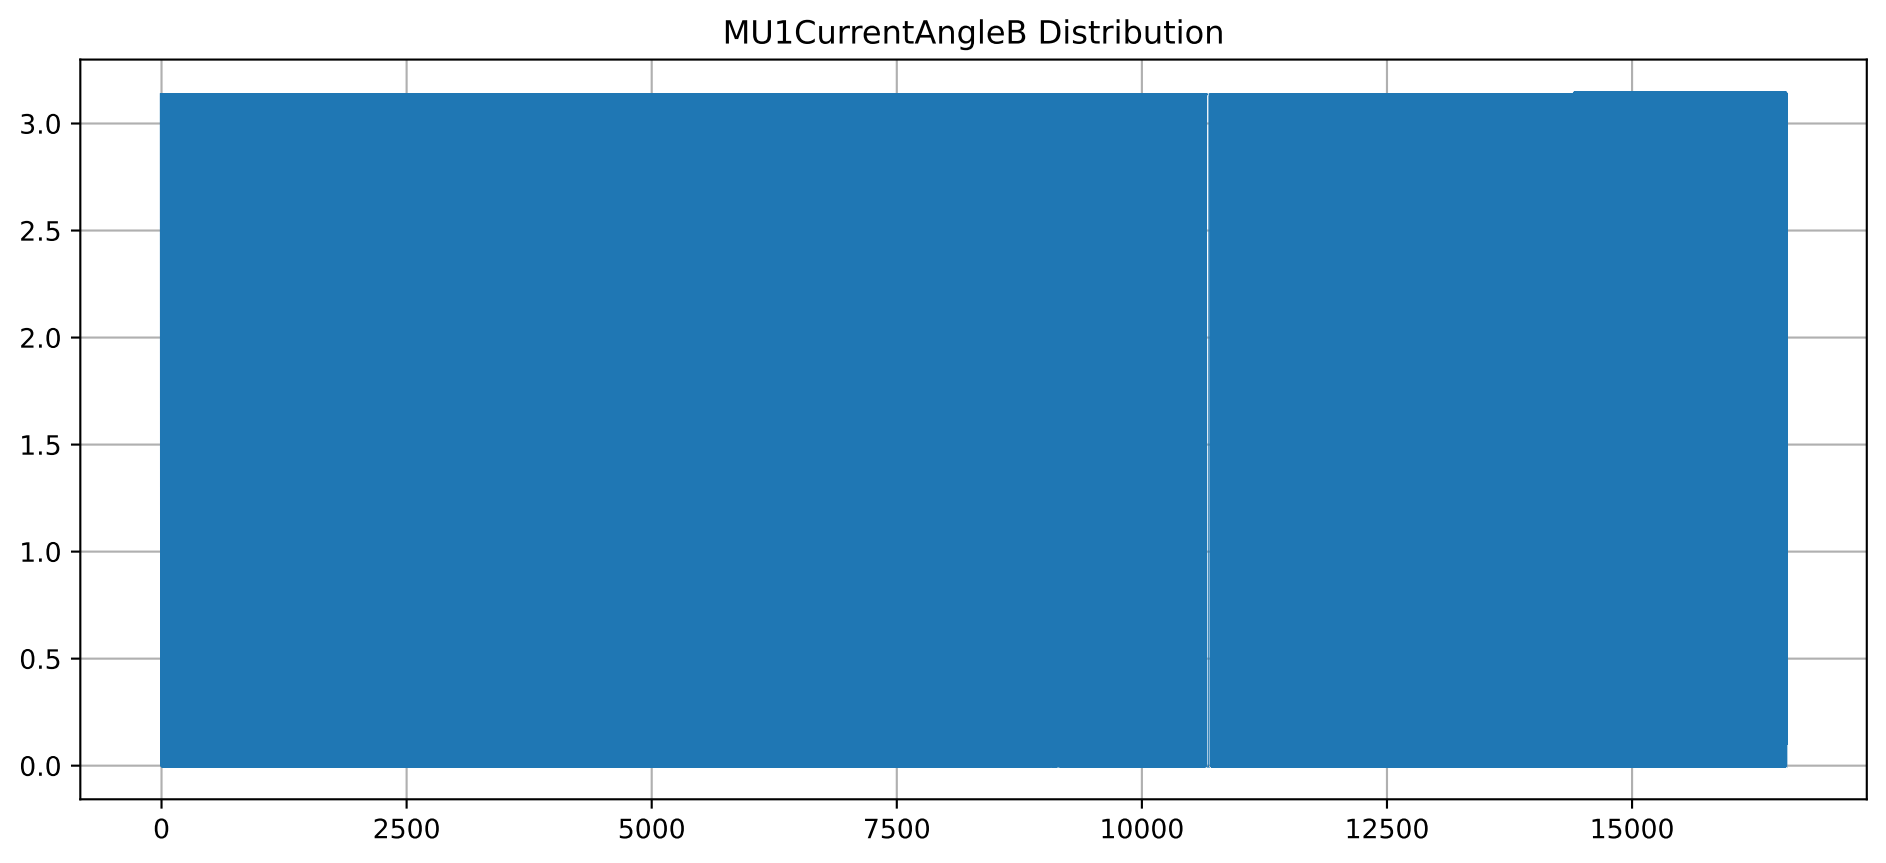
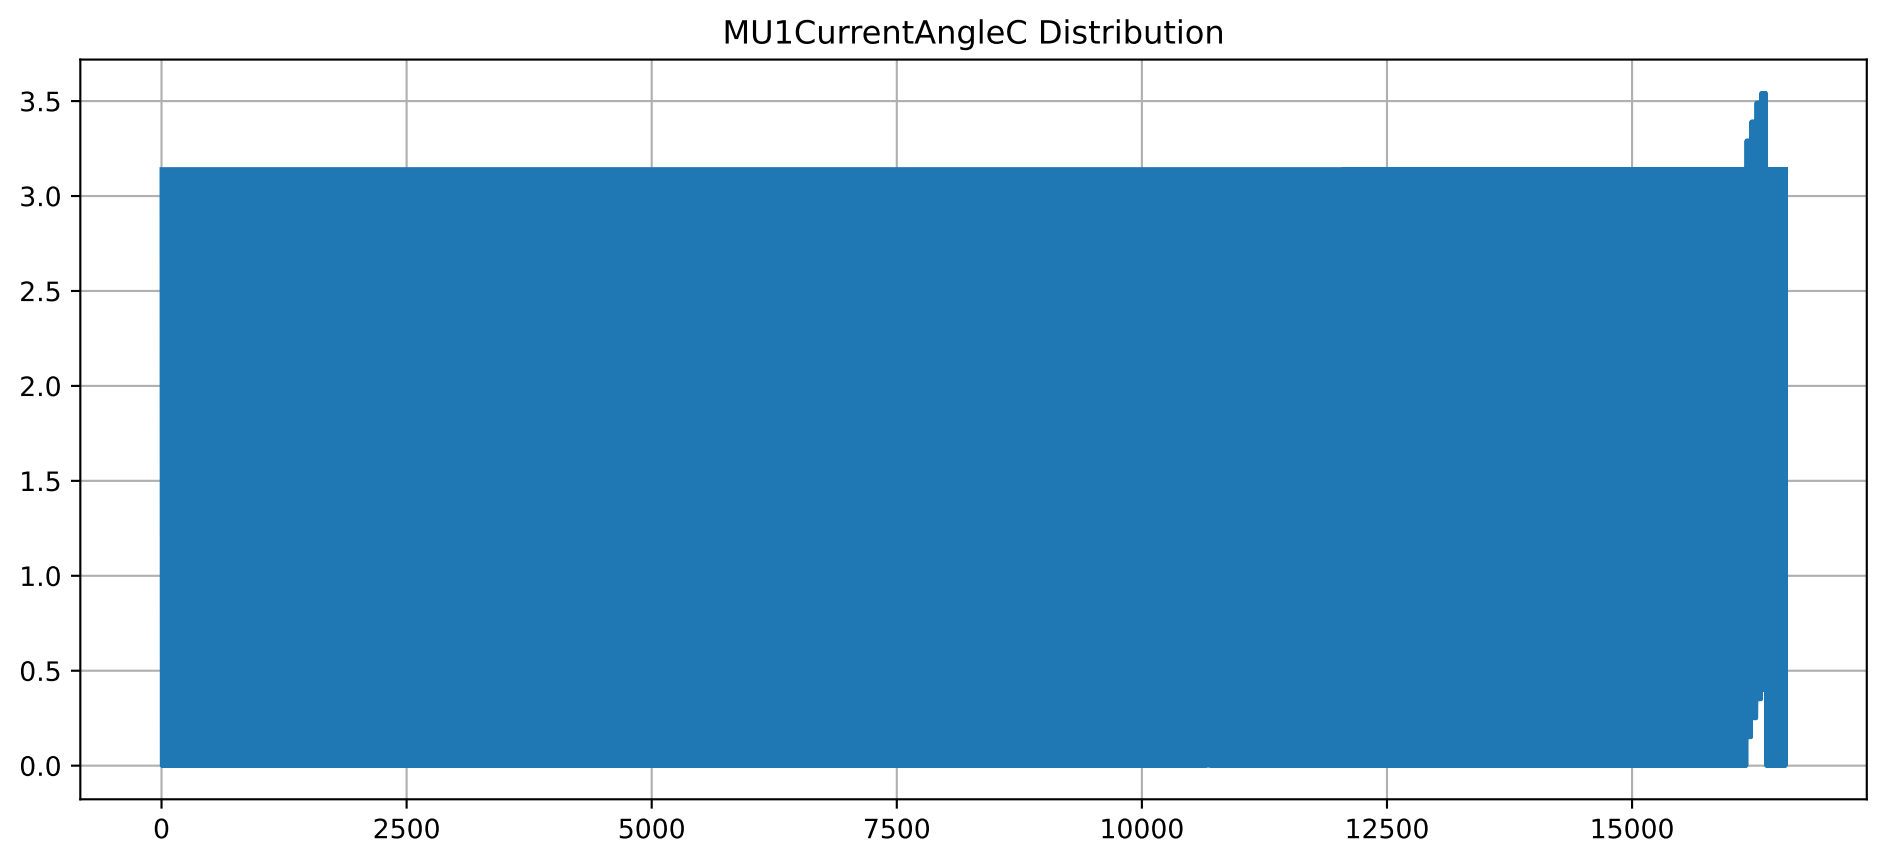

IED4_iA Distribution
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

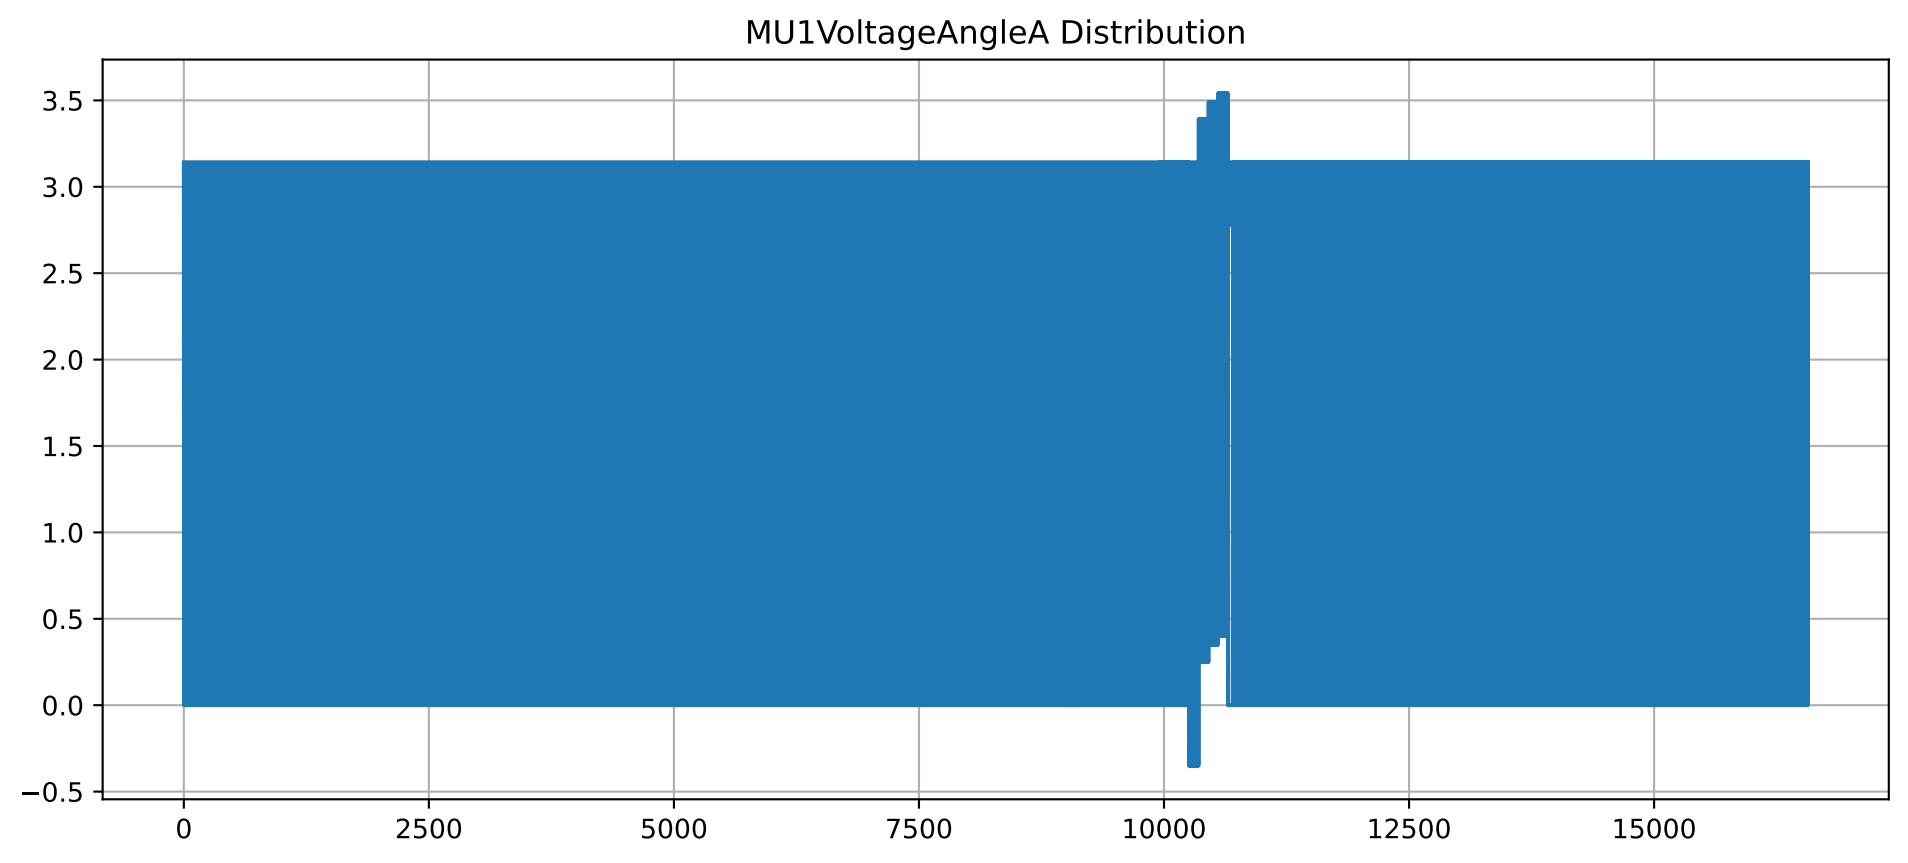

IED4_iB Distribution
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

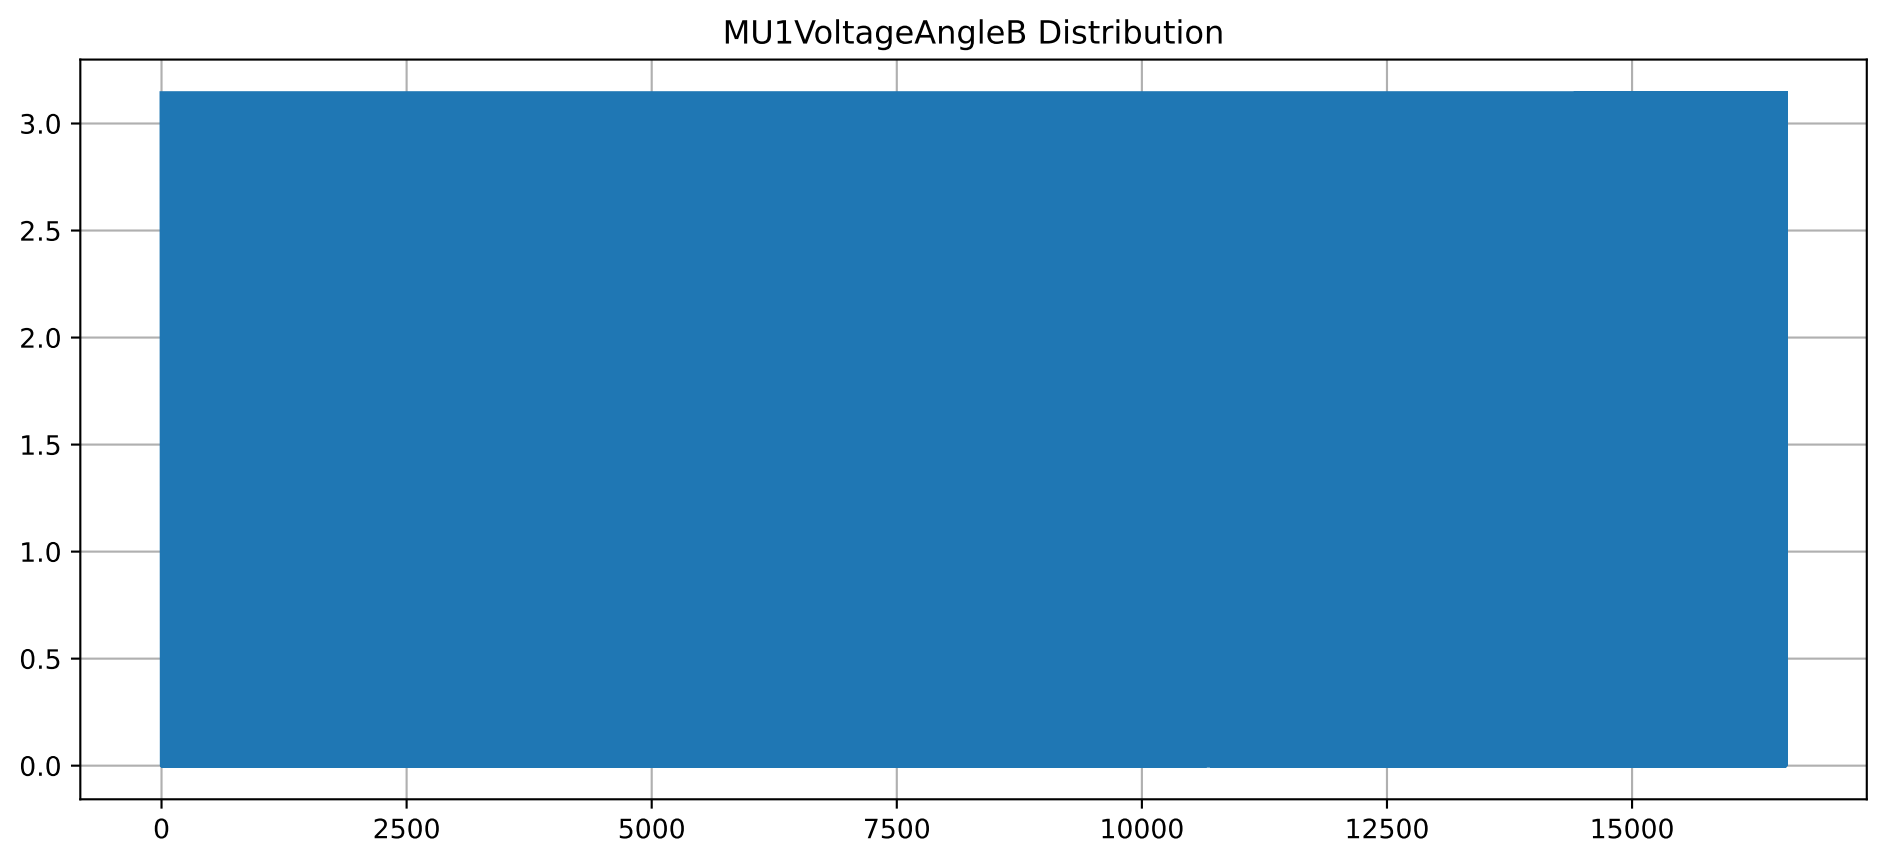

IED4_iC Distribution
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

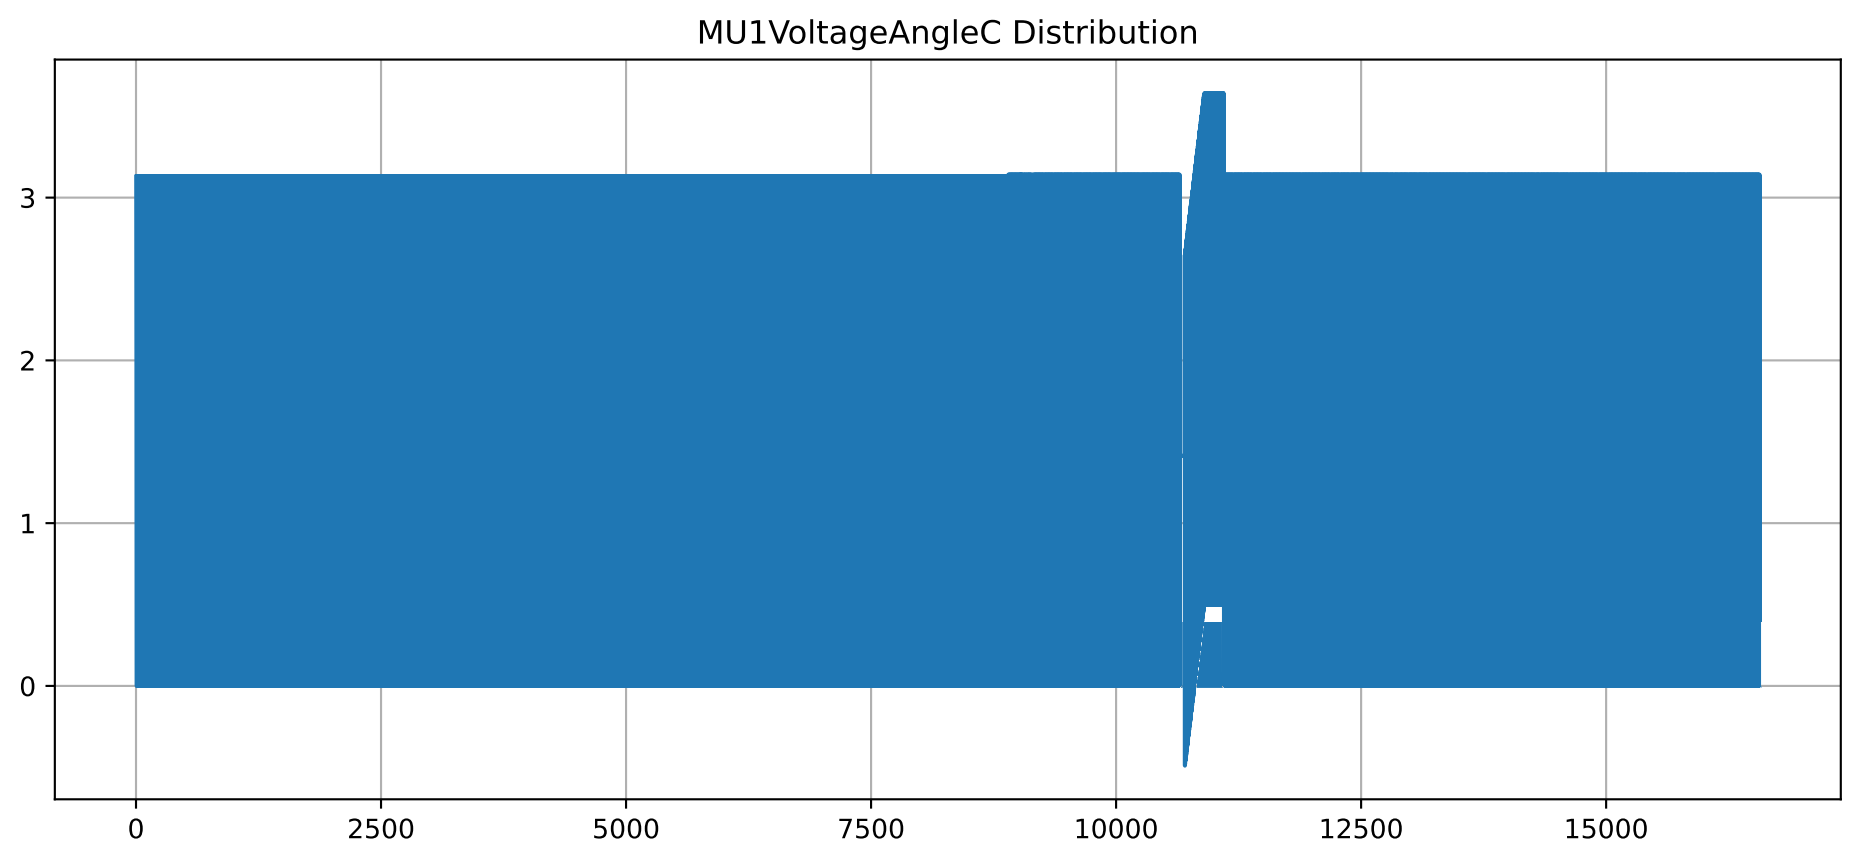

MU1CurrentAngleA Distribution
4
3
2
1
0
−1
−2
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

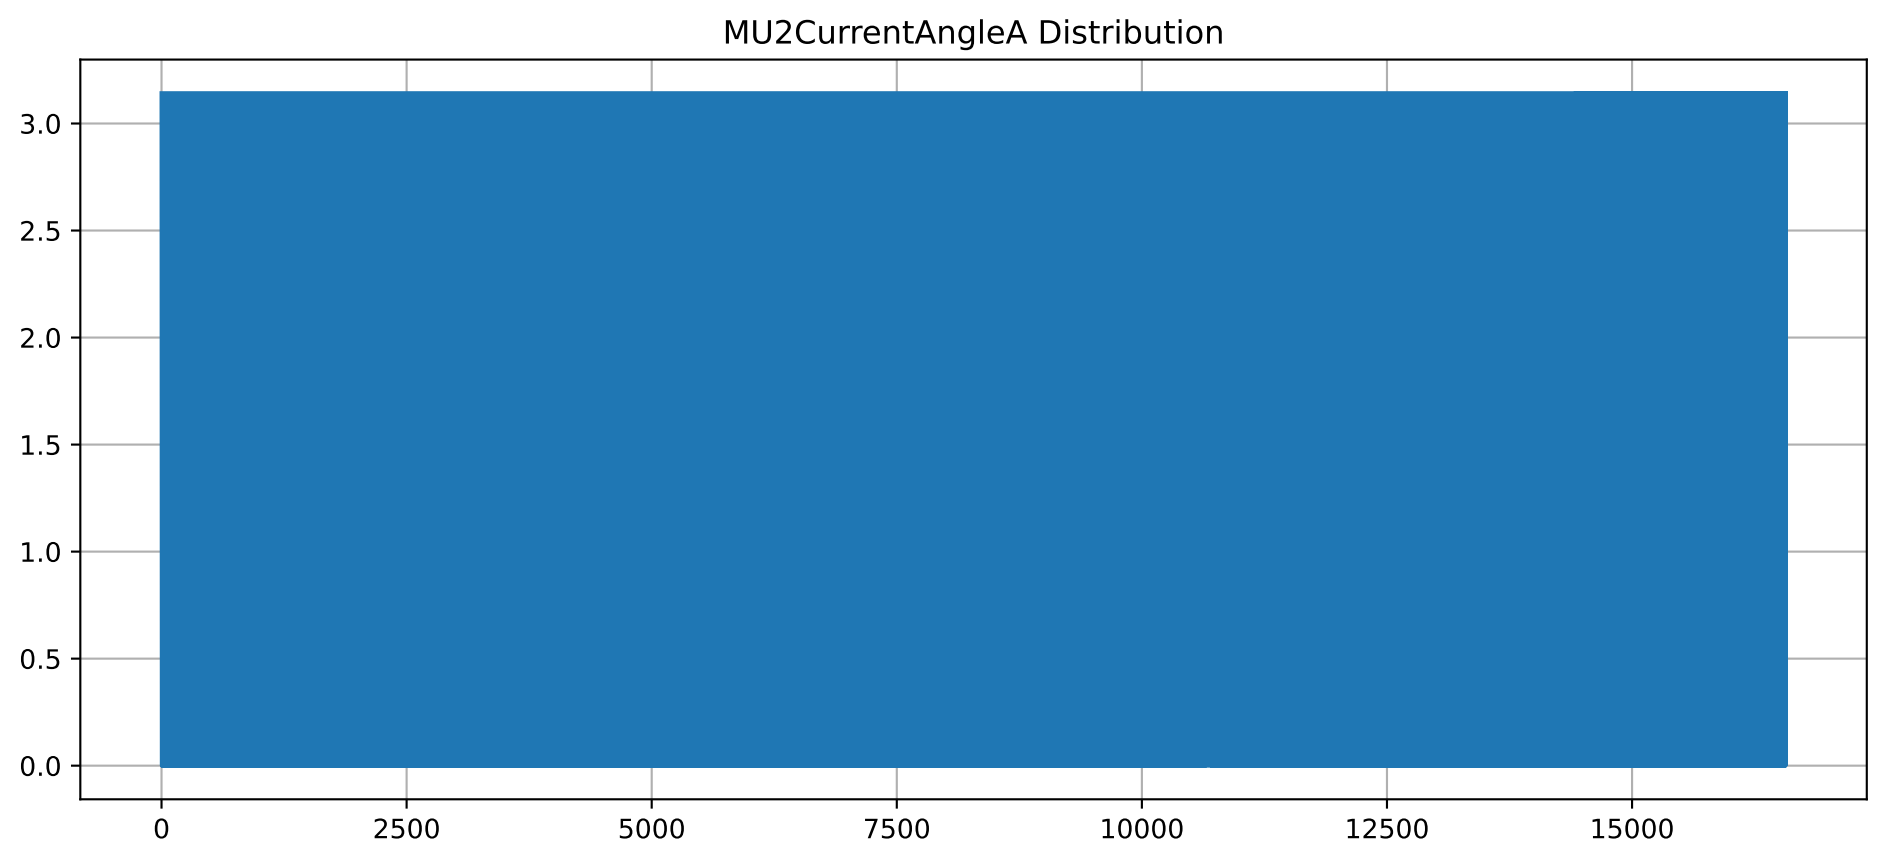

MU1CurrentAngleB Distribution
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

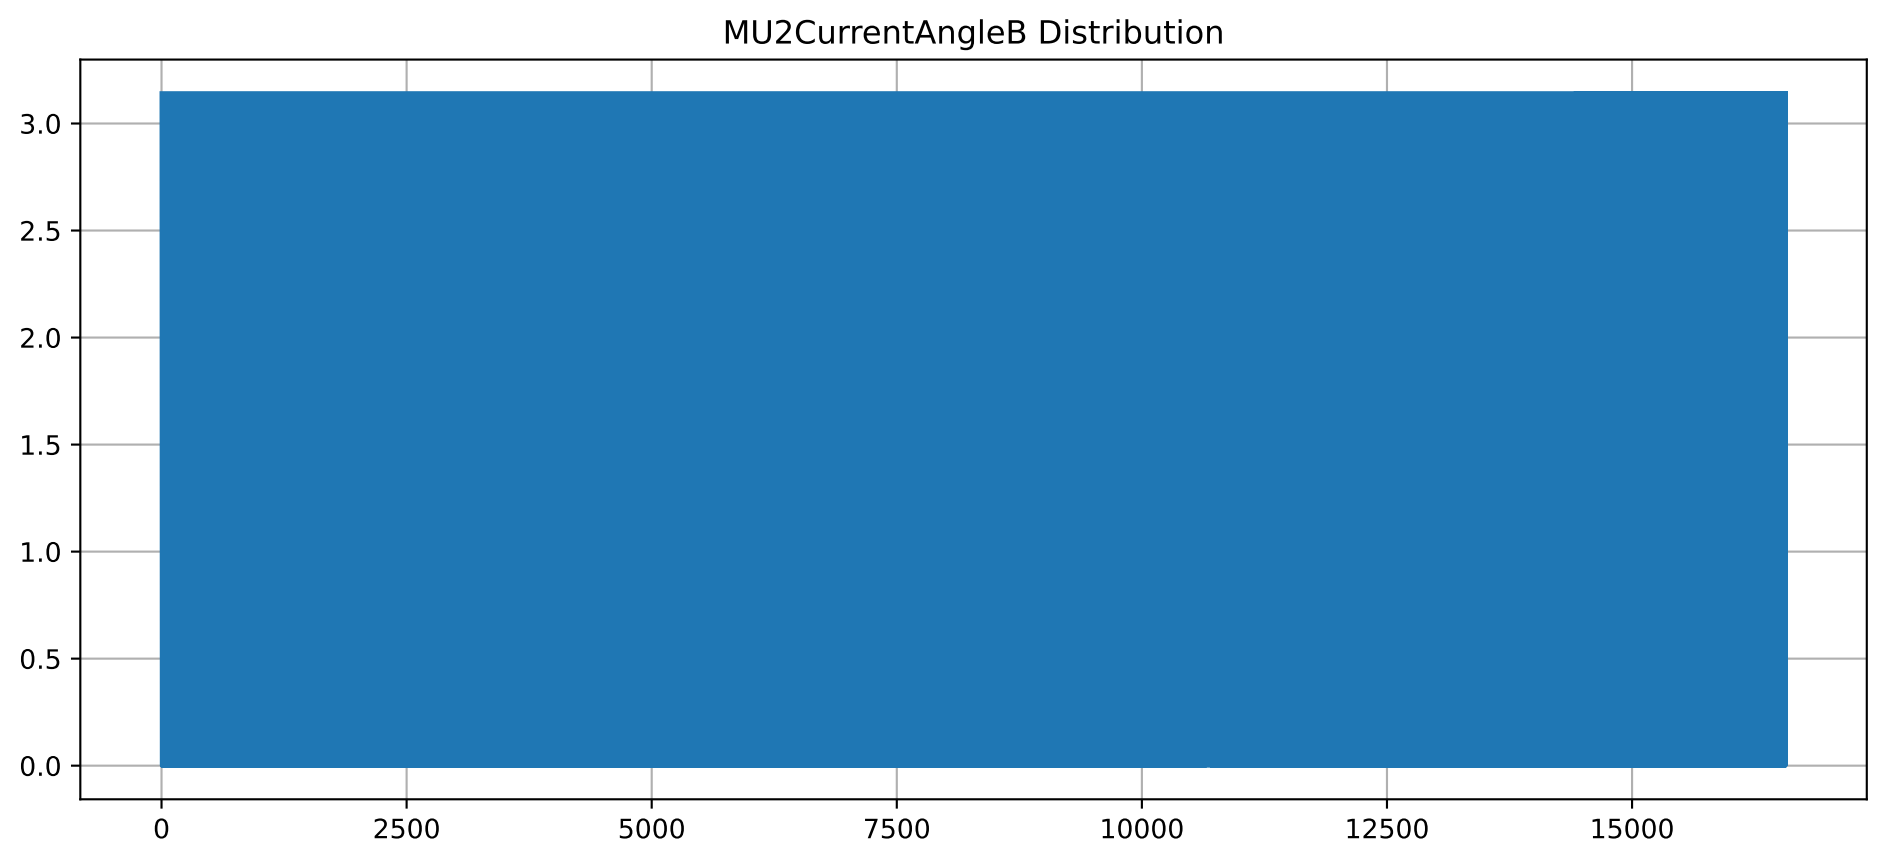

MU1CurrentAngleC Distribution
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

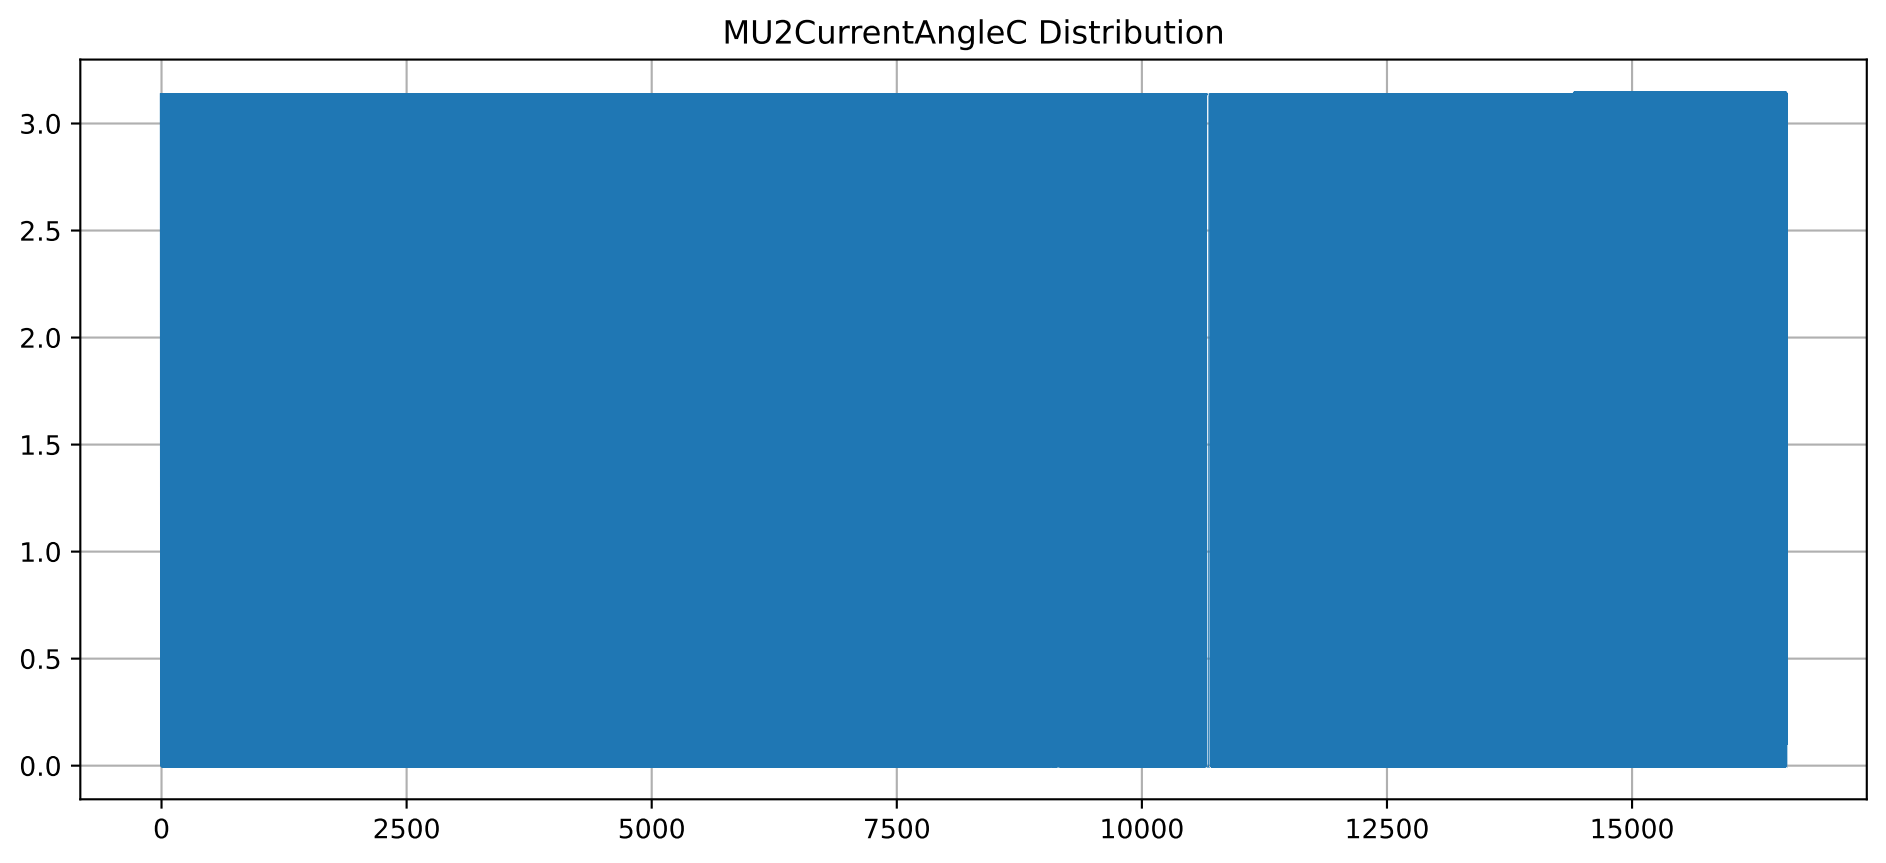

MU1VoltageAngleA Distribution
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

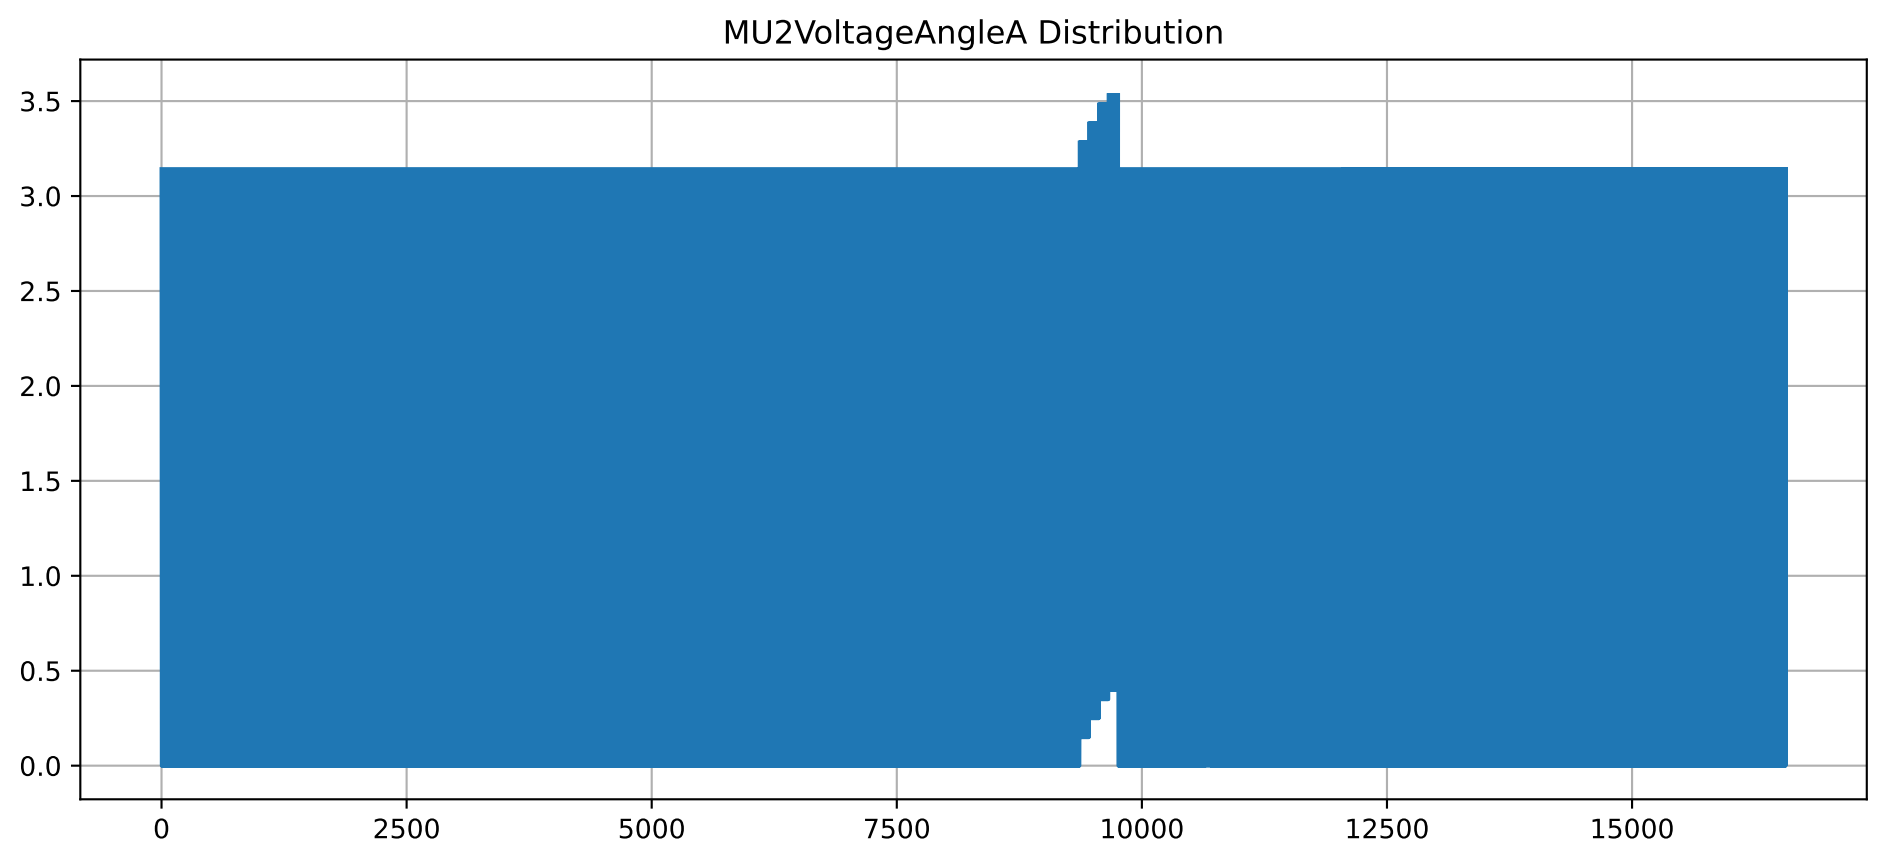

MU1VoltageAngleB Distribution
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

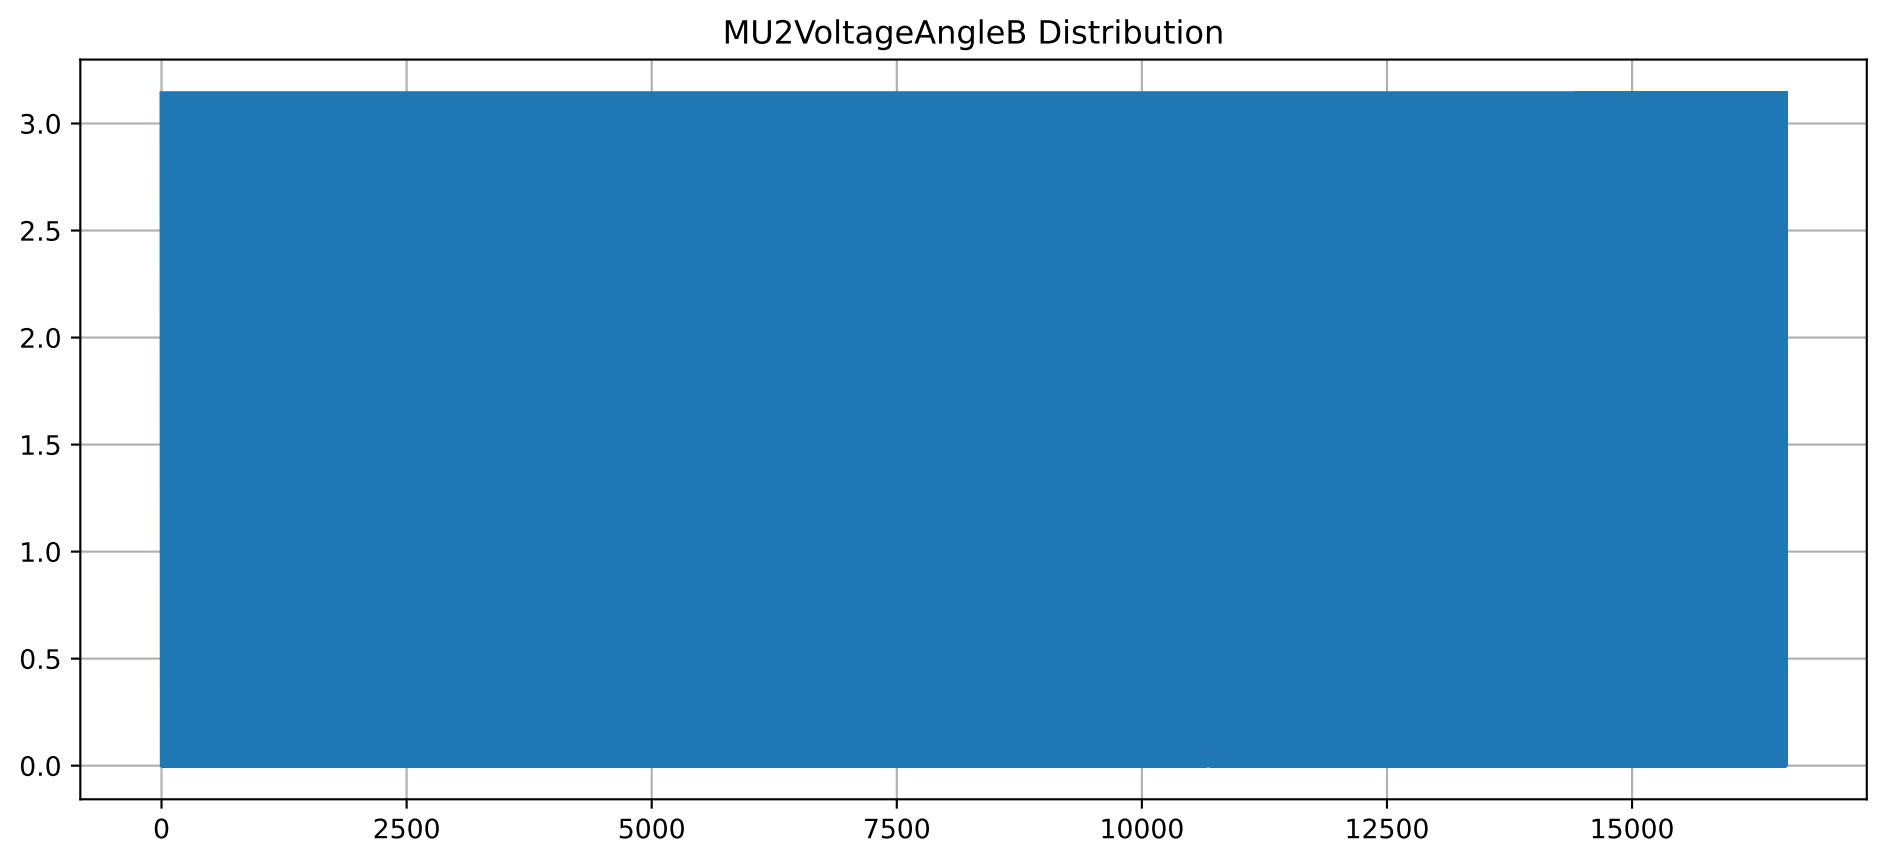

MU1VoltageAngleC Distribution
3
2
1
0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

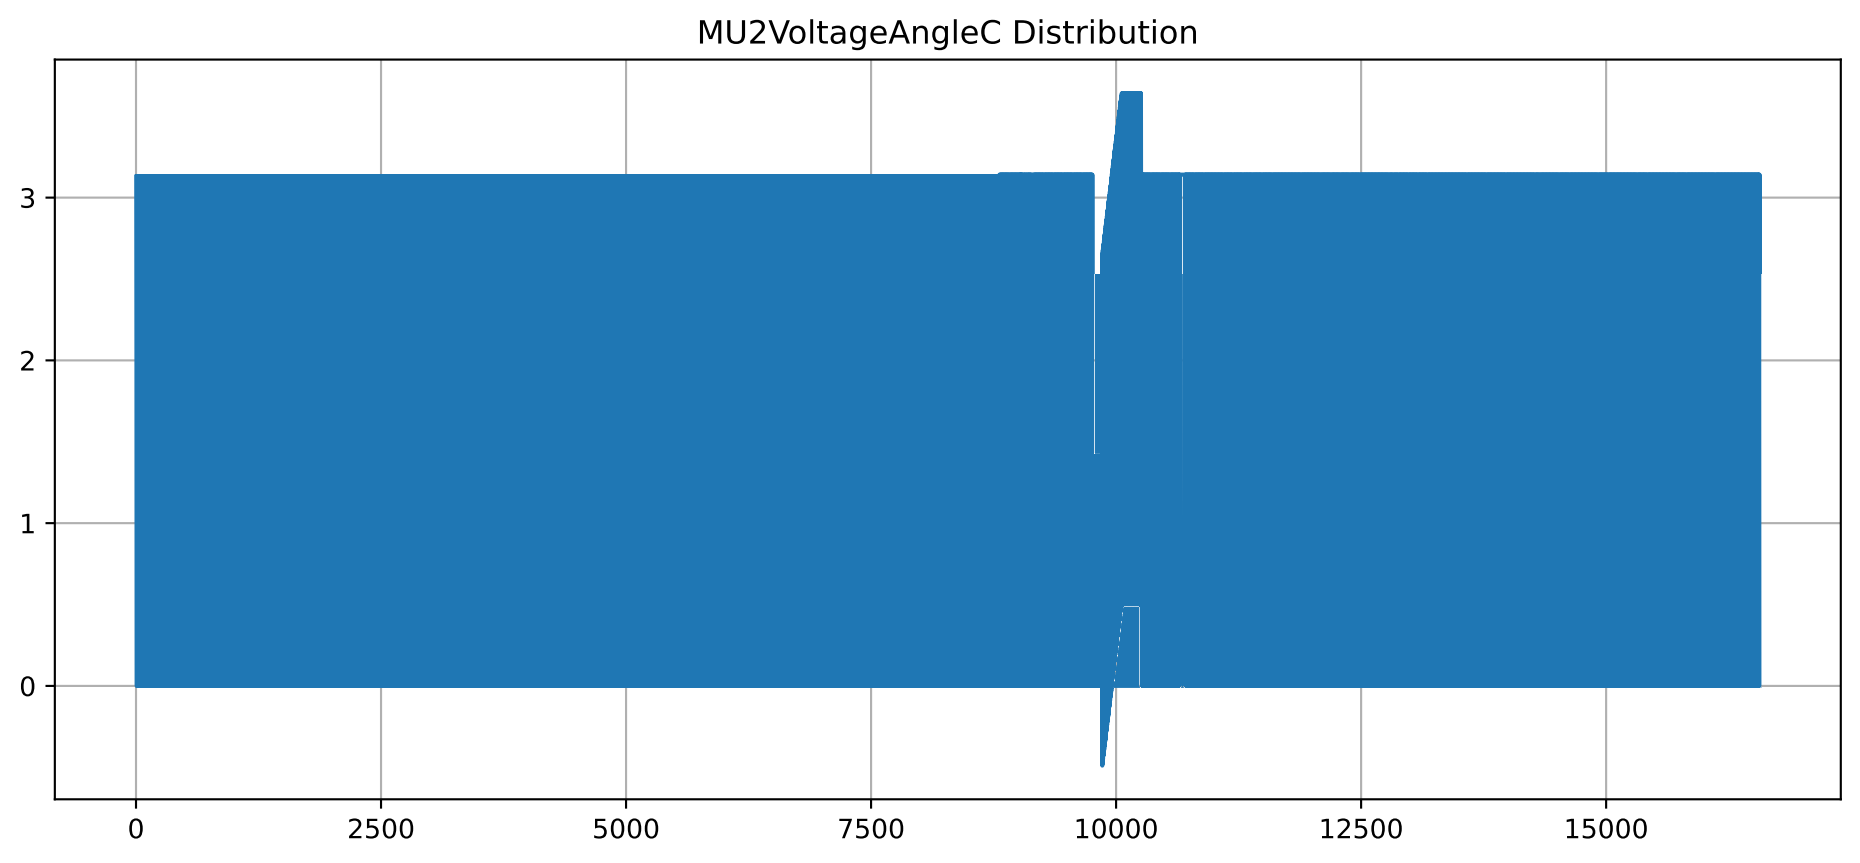

MU2CurrentAngleA Distribution
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

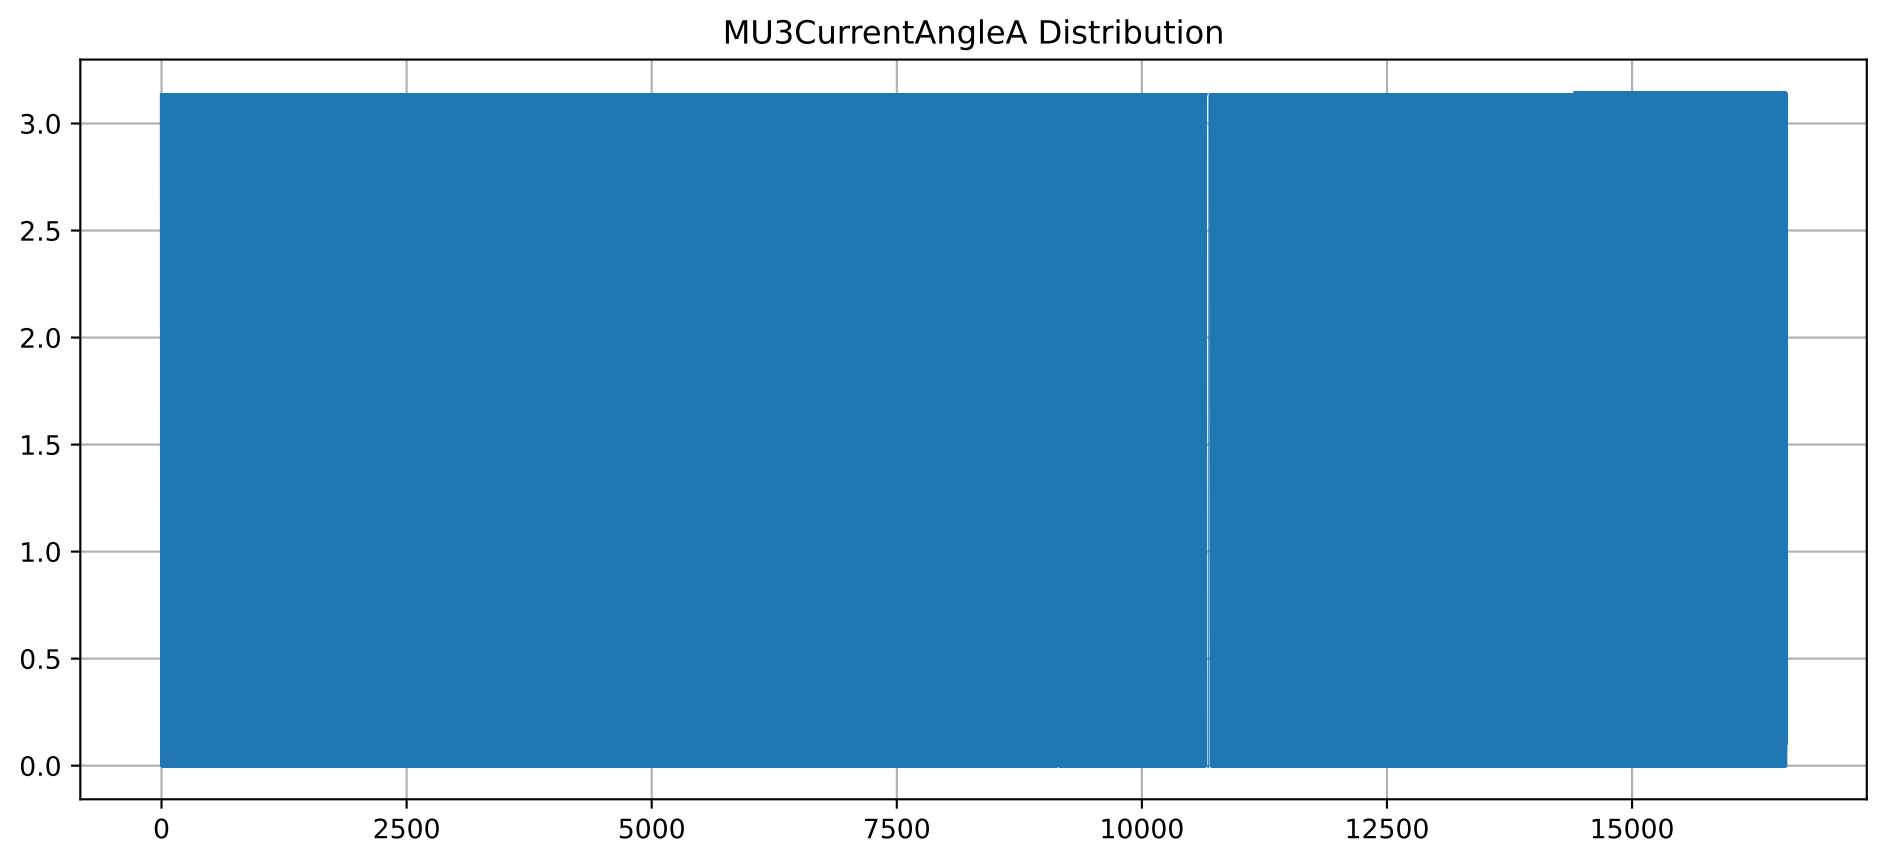

MU2CurrentAngleB Distribution
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

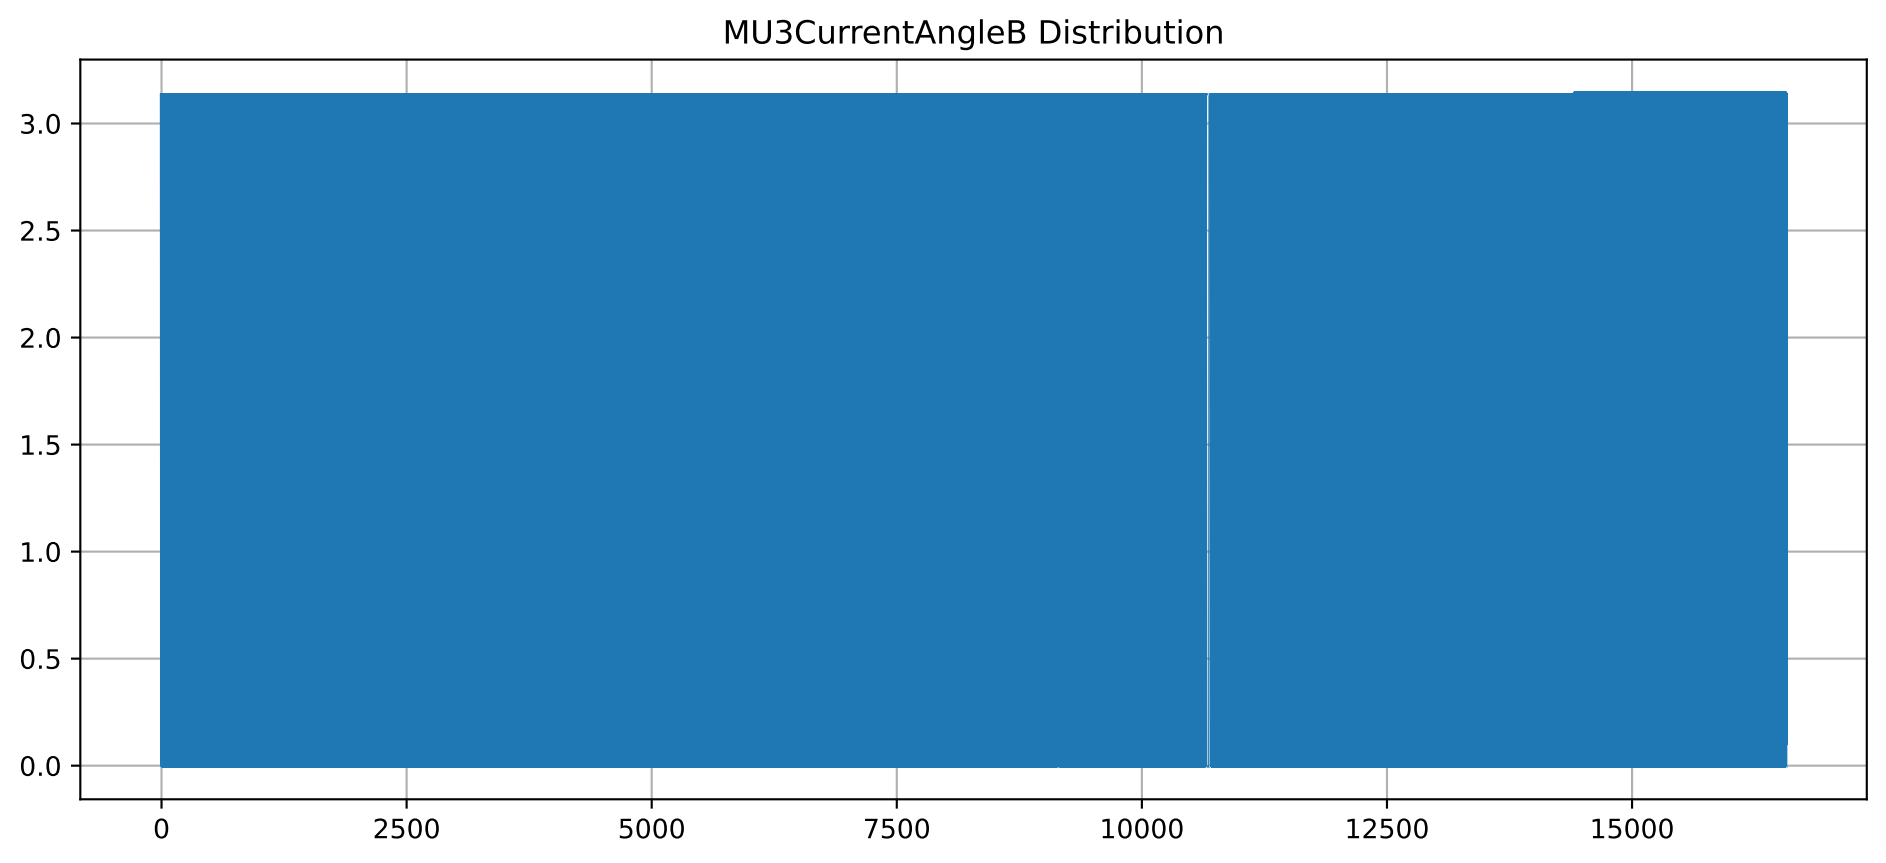

MU2CurrentAngleC Distribution
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

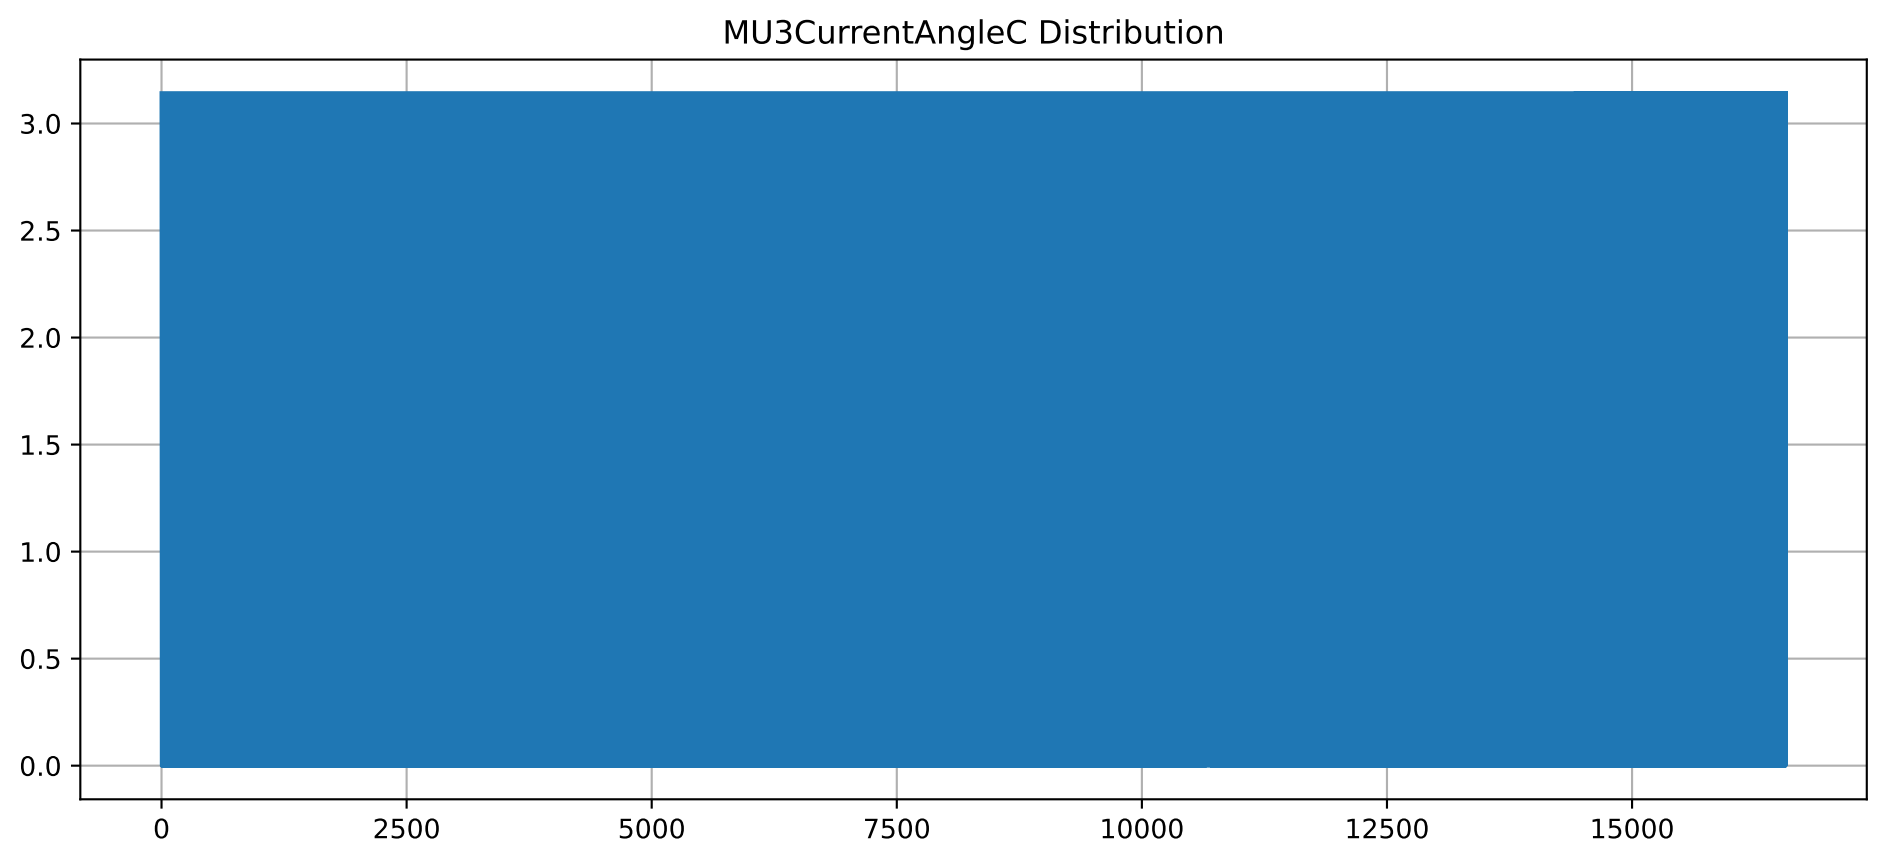

MU2VoltageAngleA Distribution
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

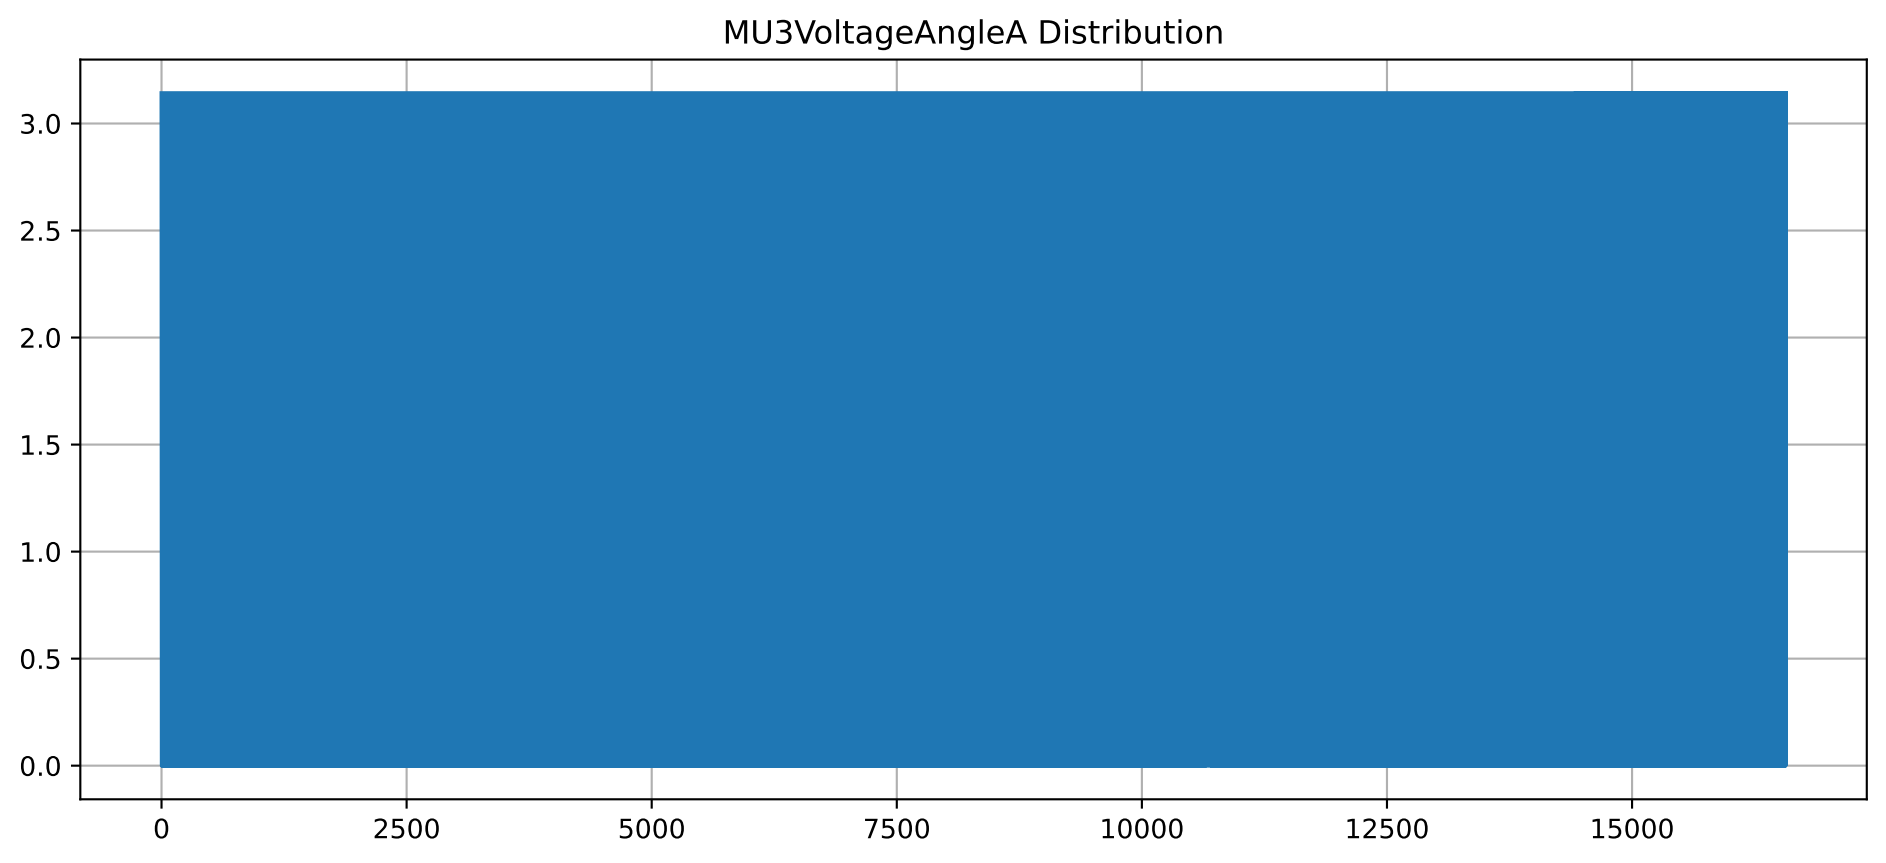

MU2VoltageAngleB Distribution
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

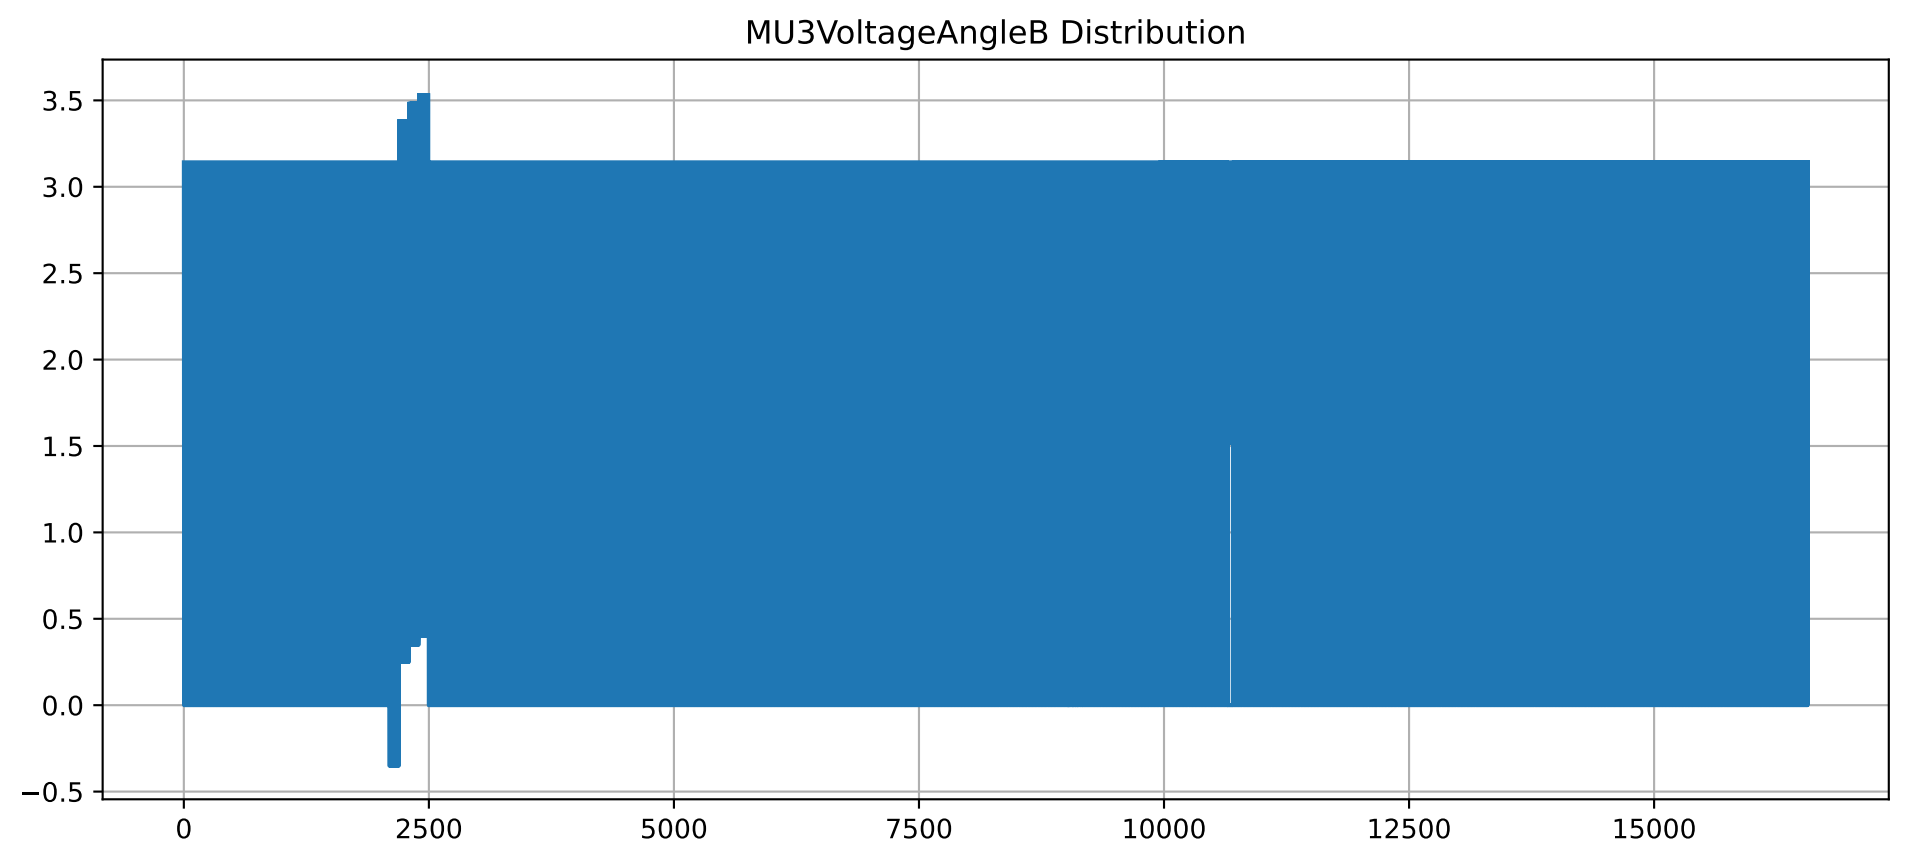

MU2VoltageAngleC Distribution
3
2
1
0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

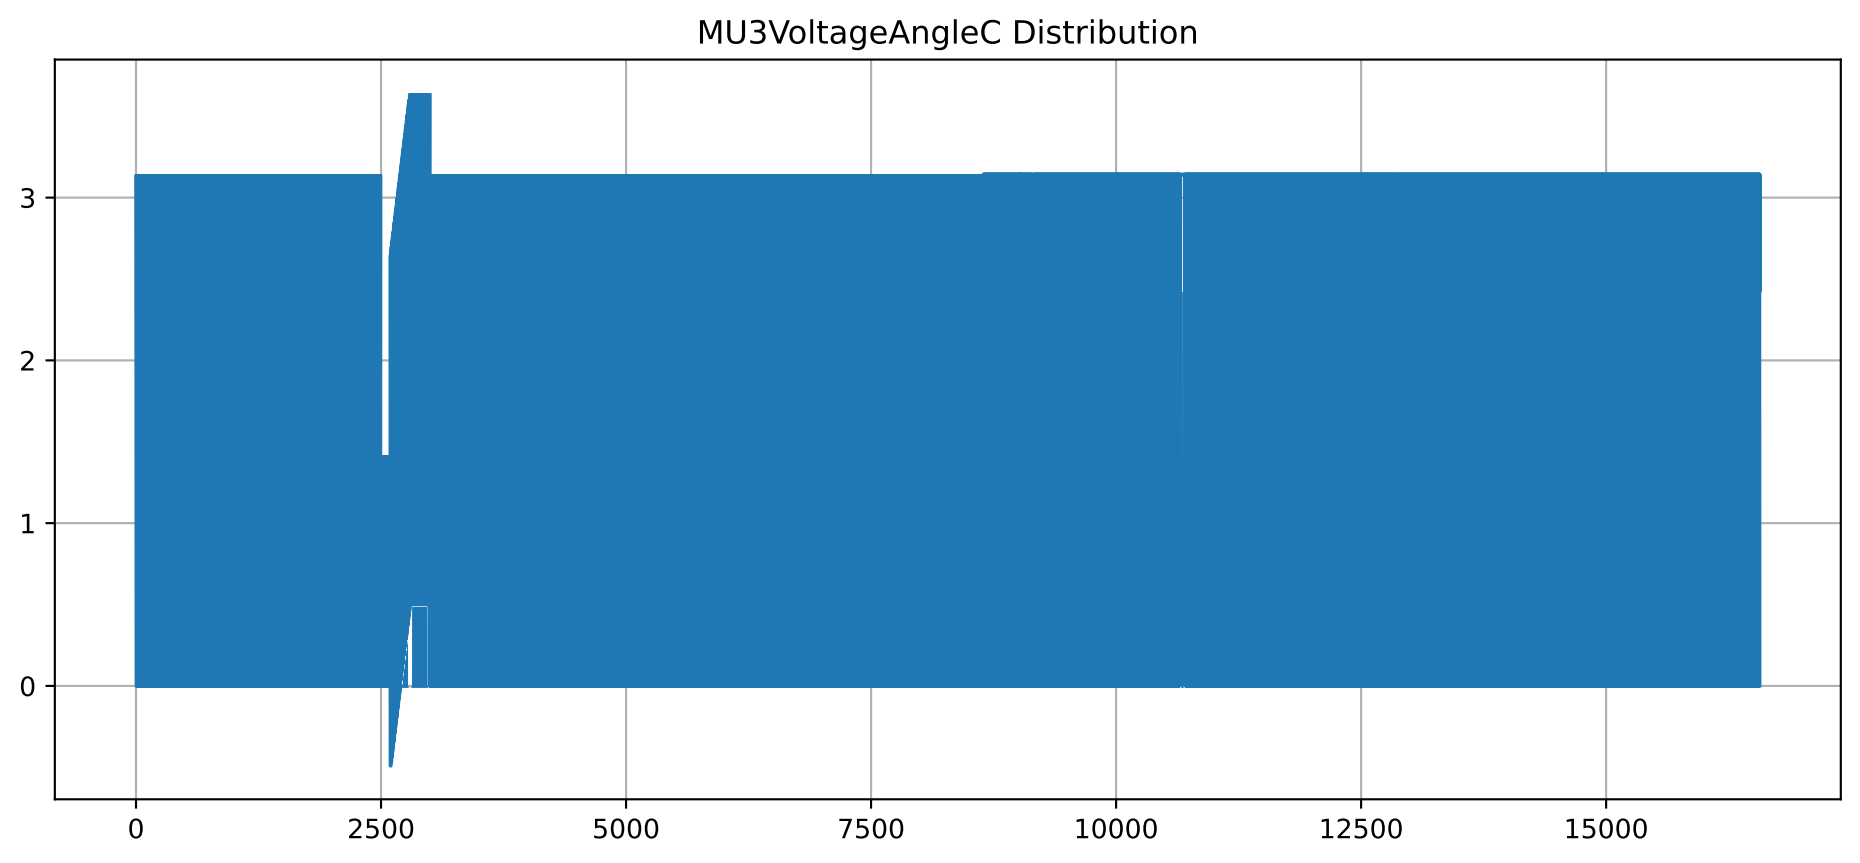

MU3CurrentAngleA Distribution
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

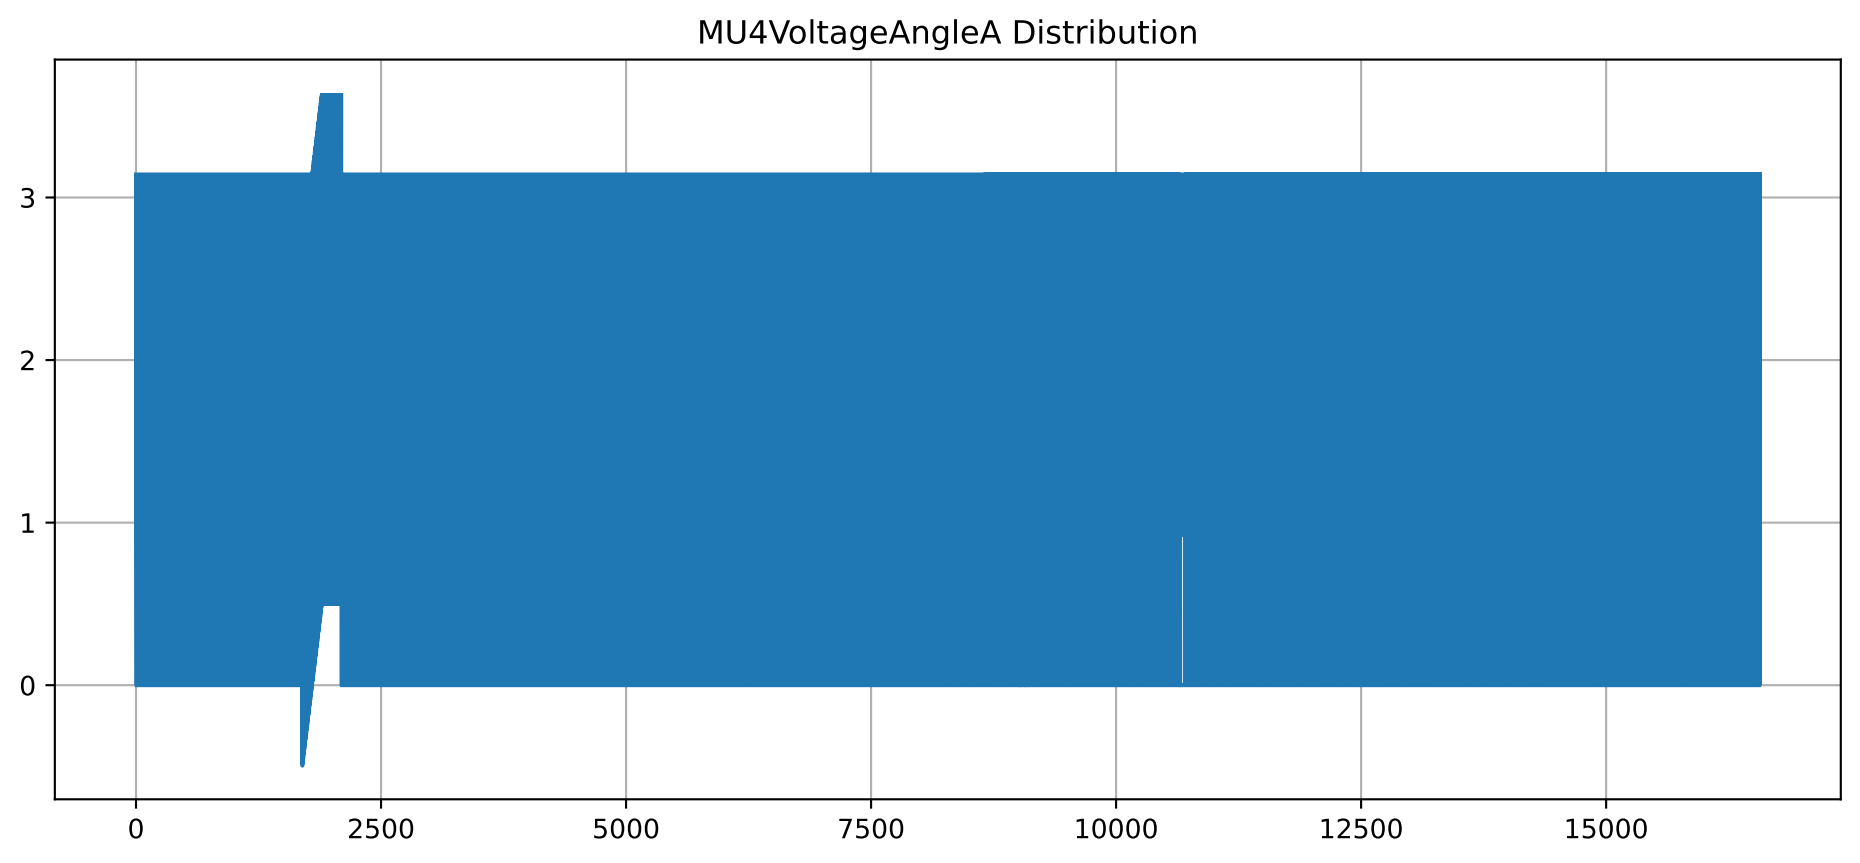

MU3CurrentAngleB Distribution
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

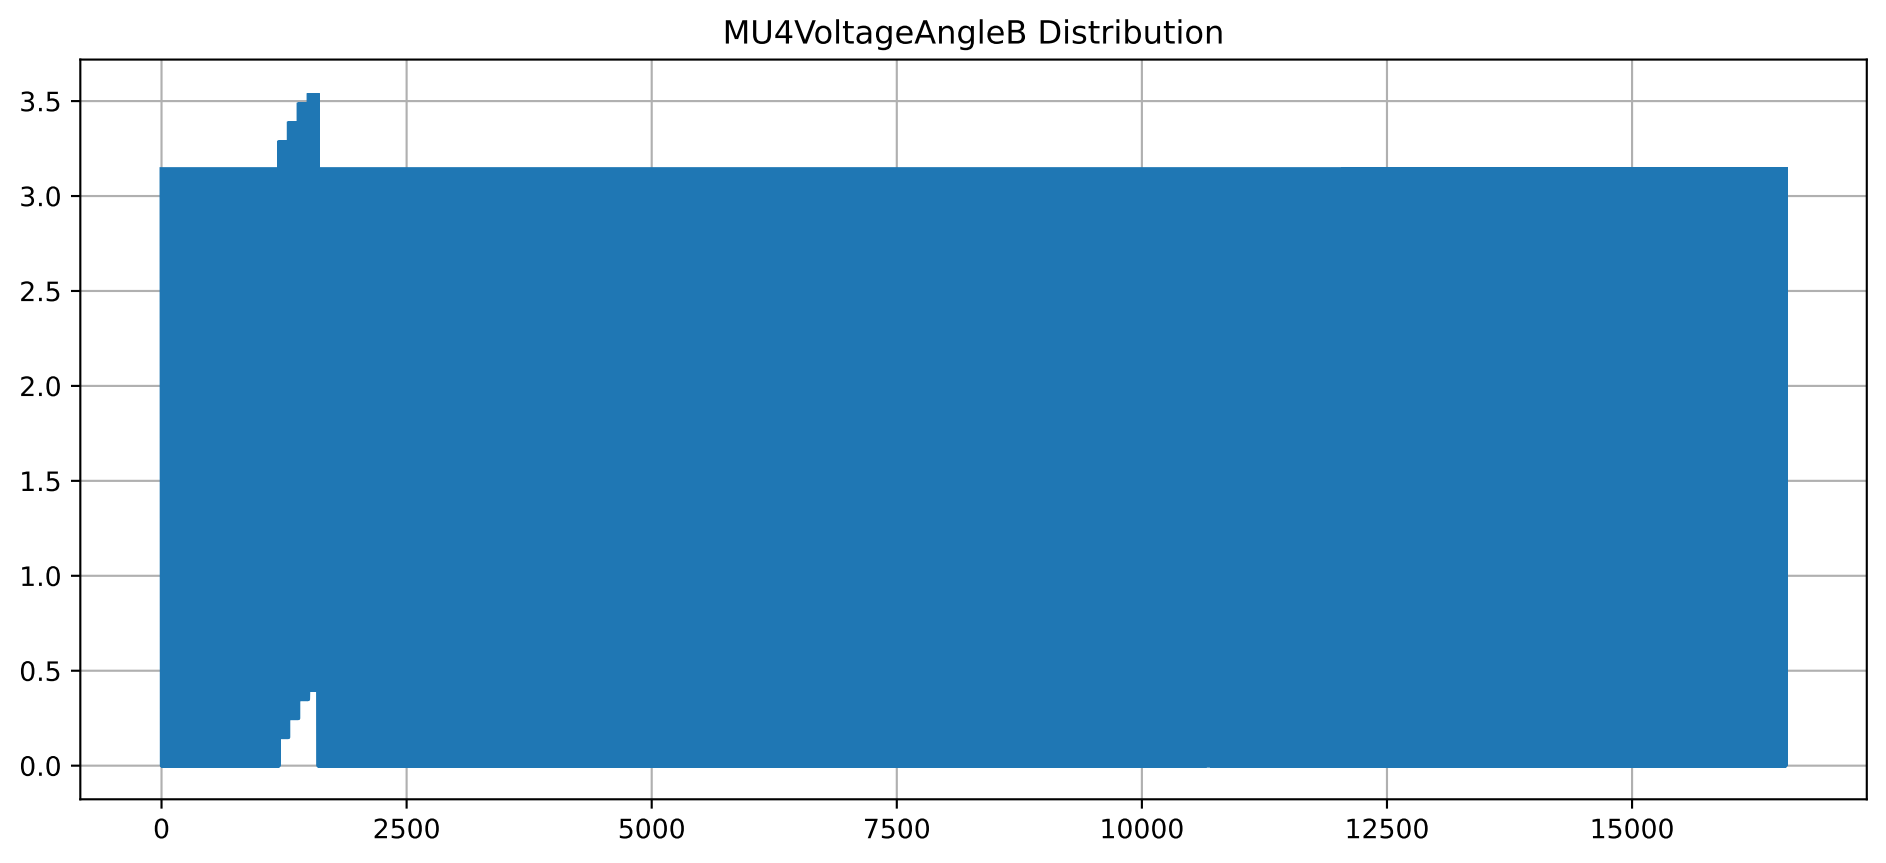

MU3CurrentAngleC Distribution
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

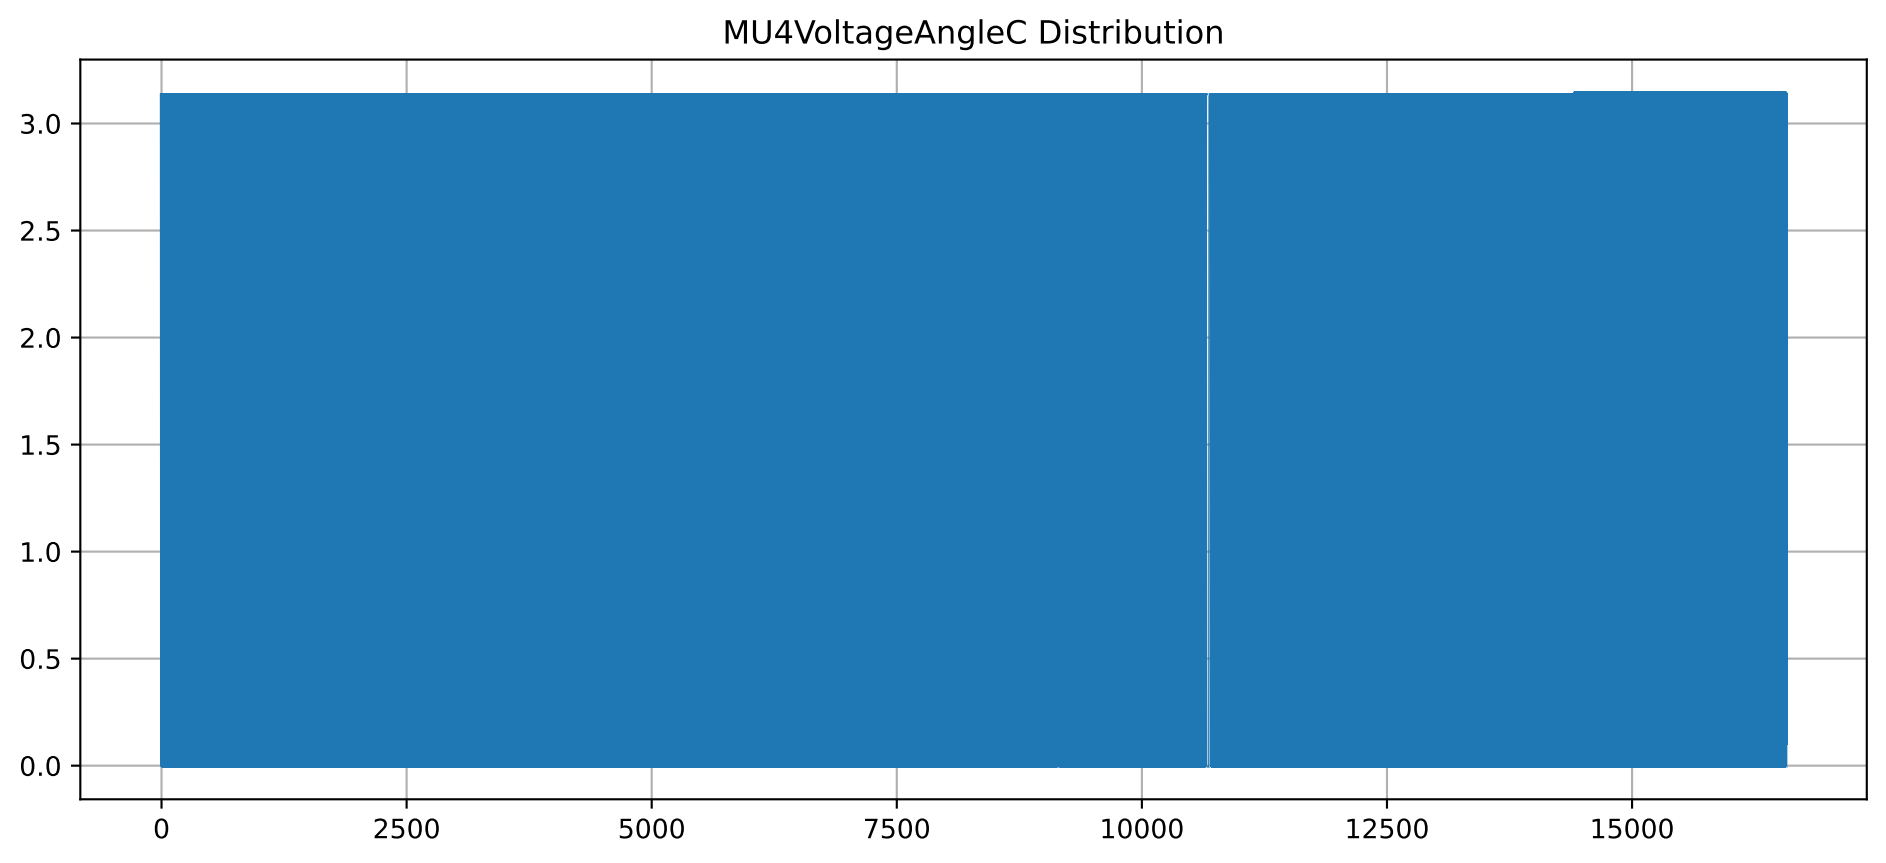

MU3VoltageAngleA Distribution
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

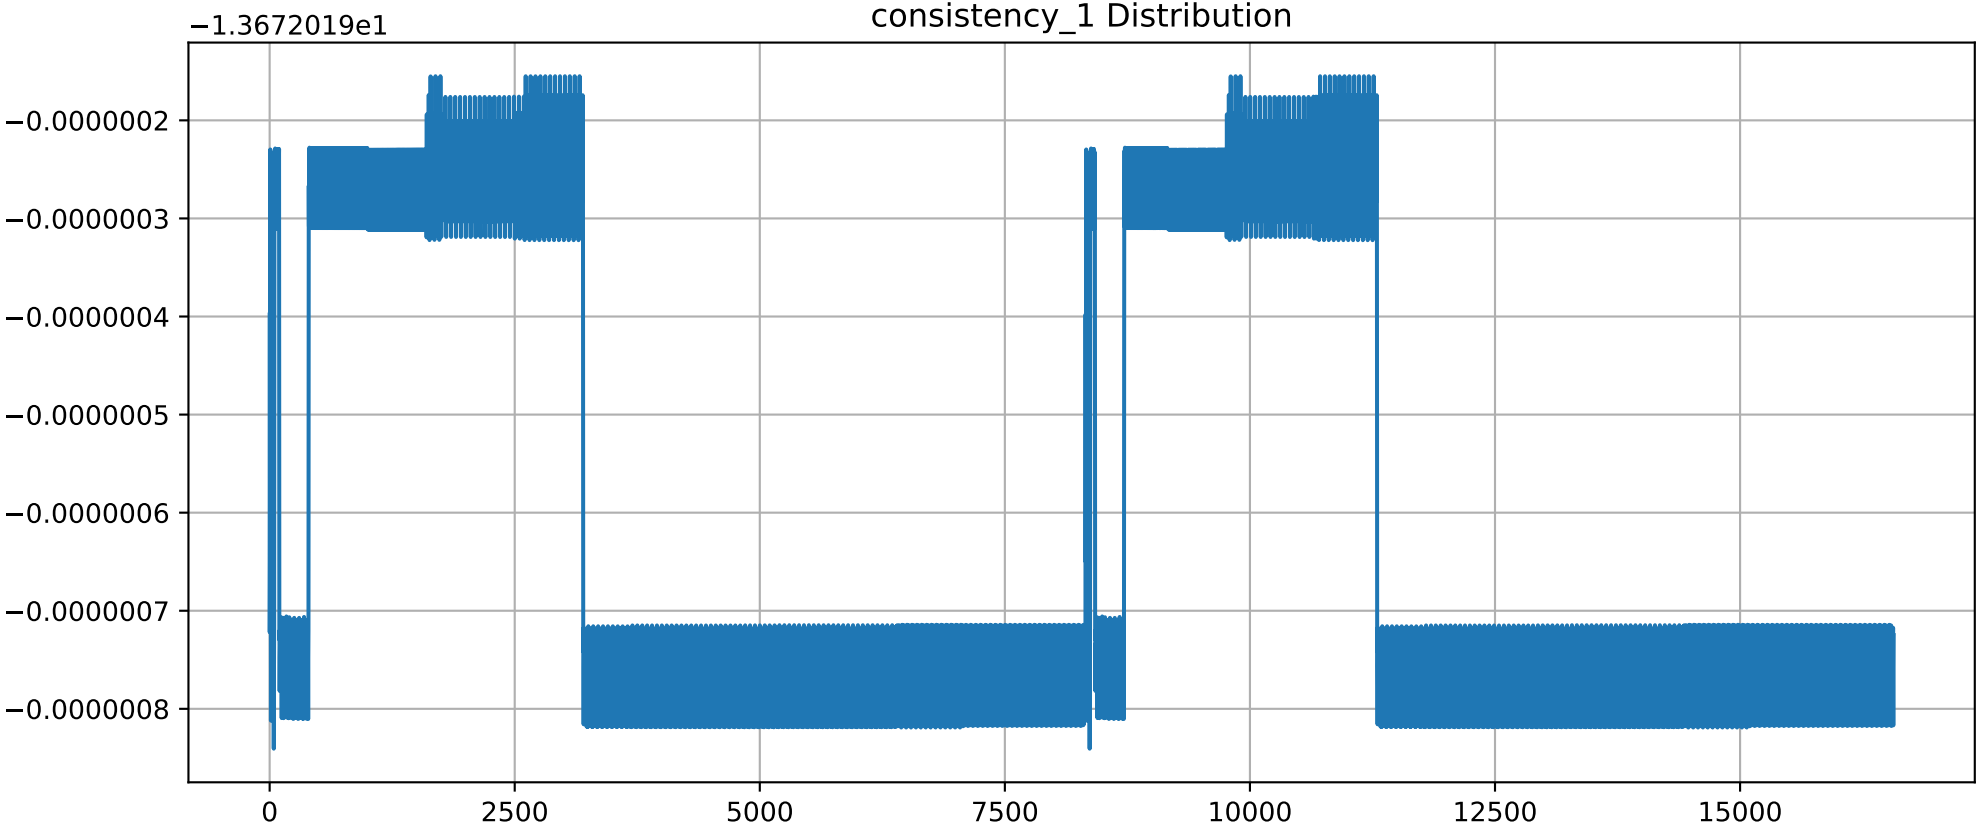

MU3VoltageAngleB Distribution
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

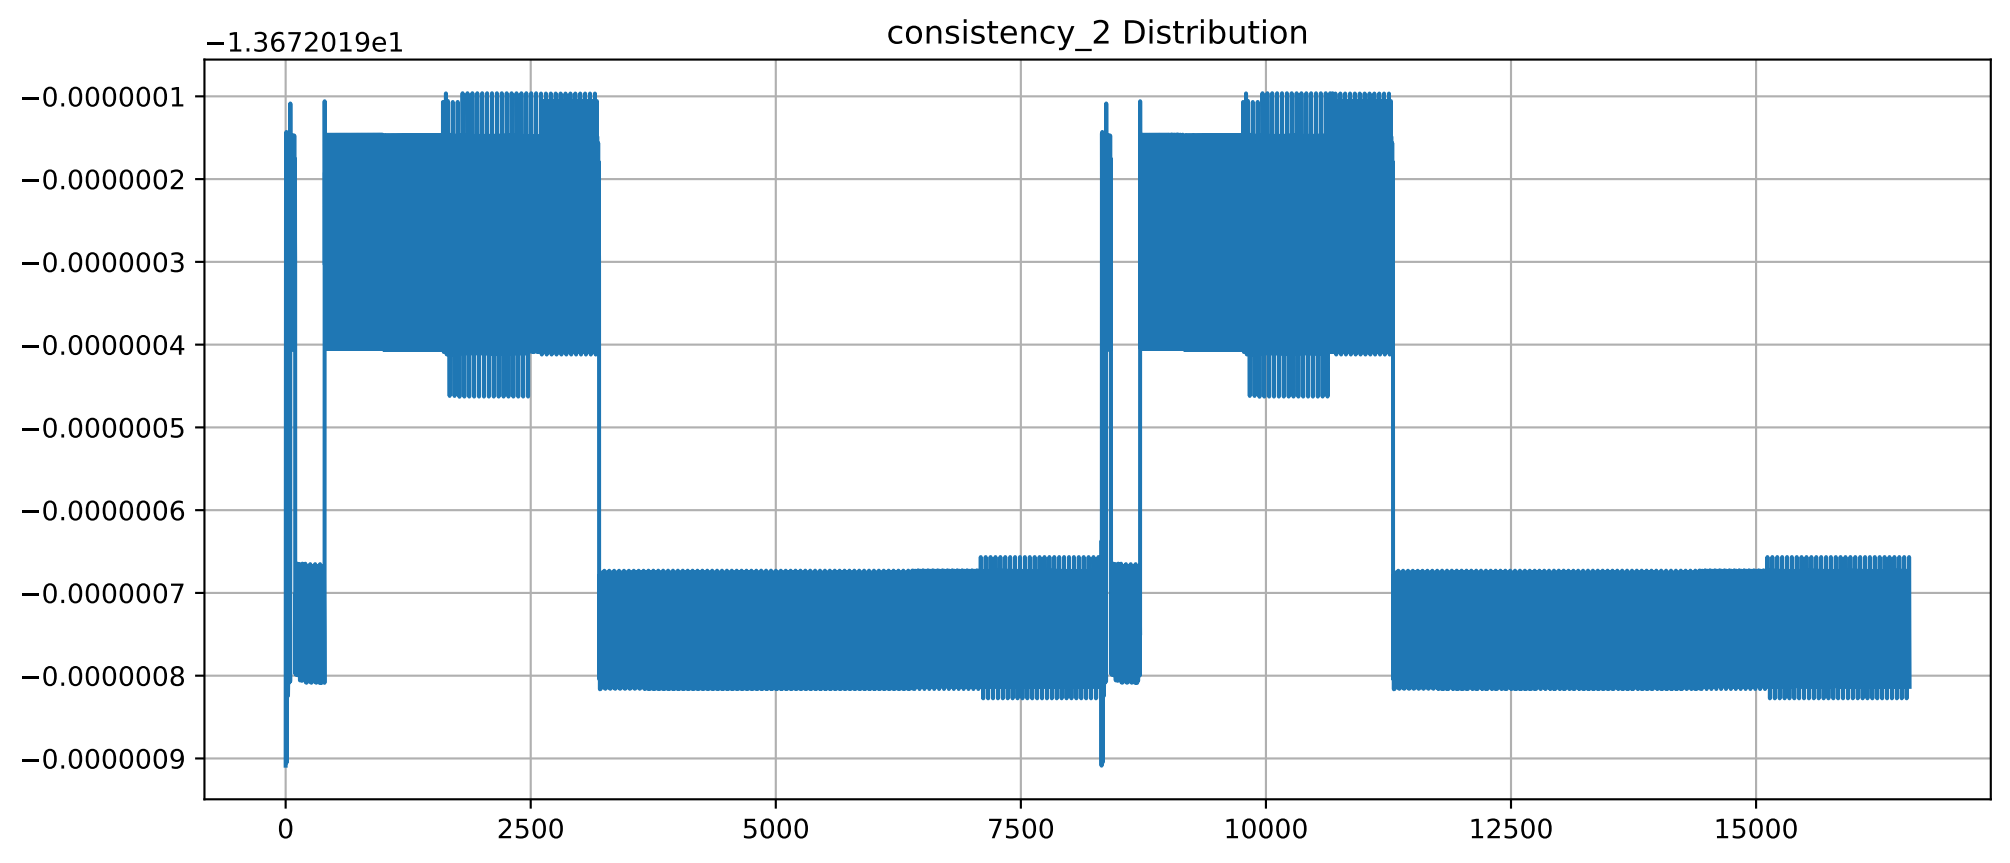

MU3VoltageAngleC Distribution
3
2
1
0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

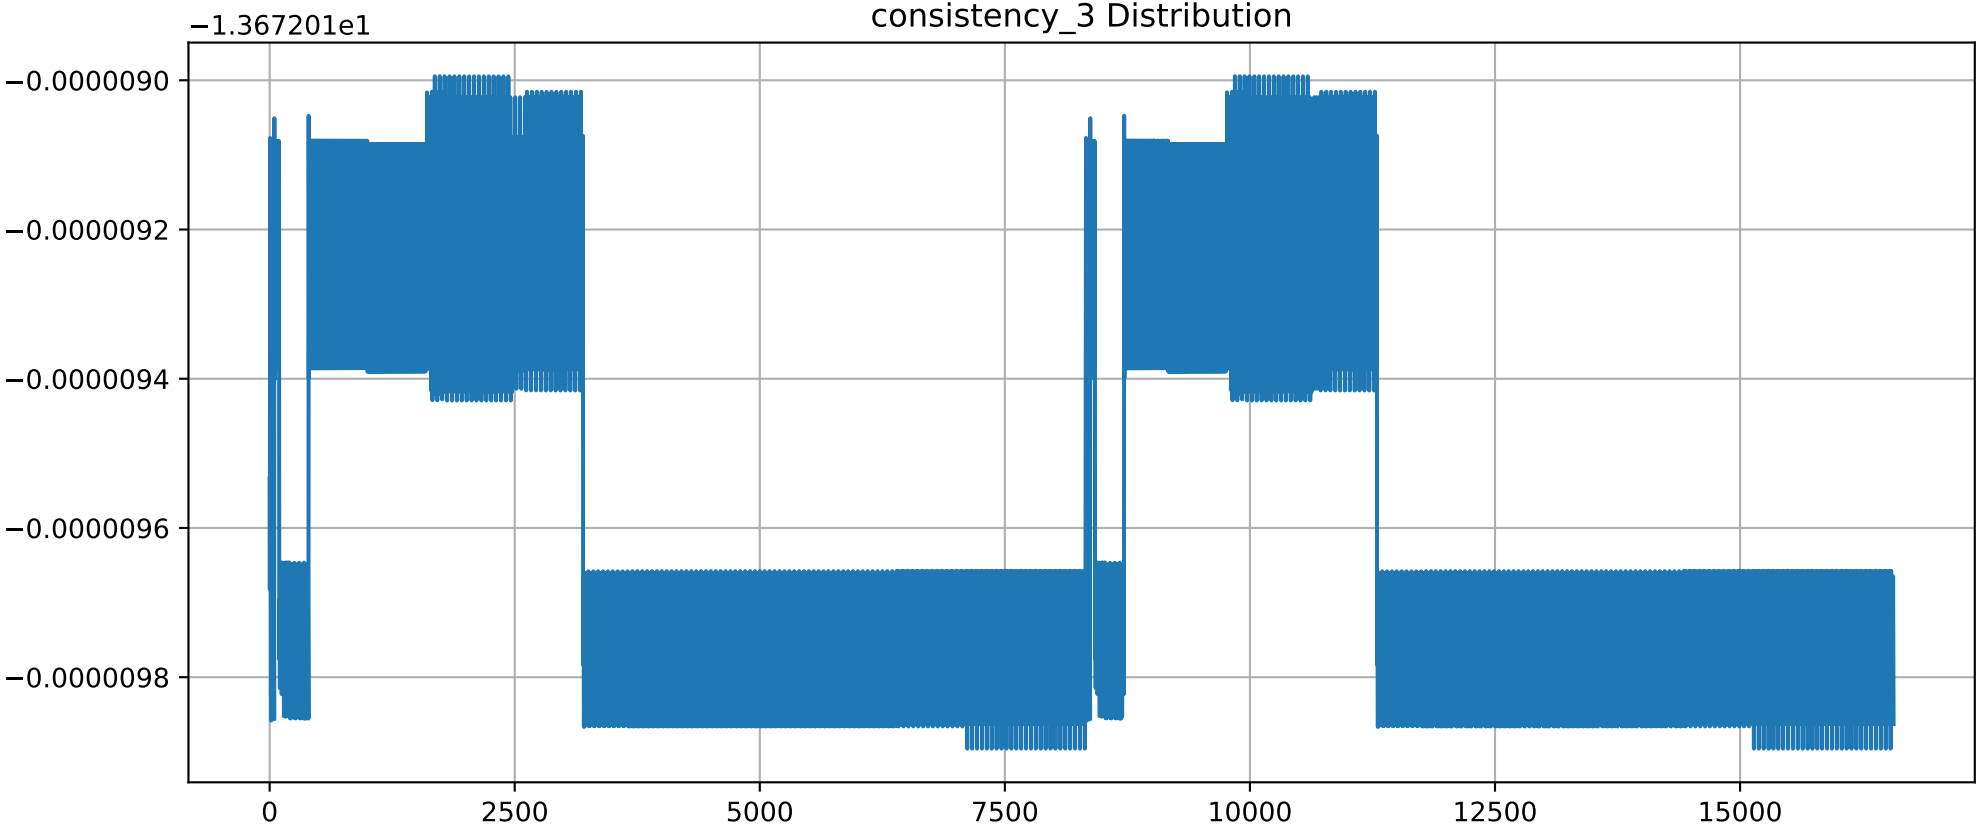

MU4VoltageAngleA Distribution
3
2
1
0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

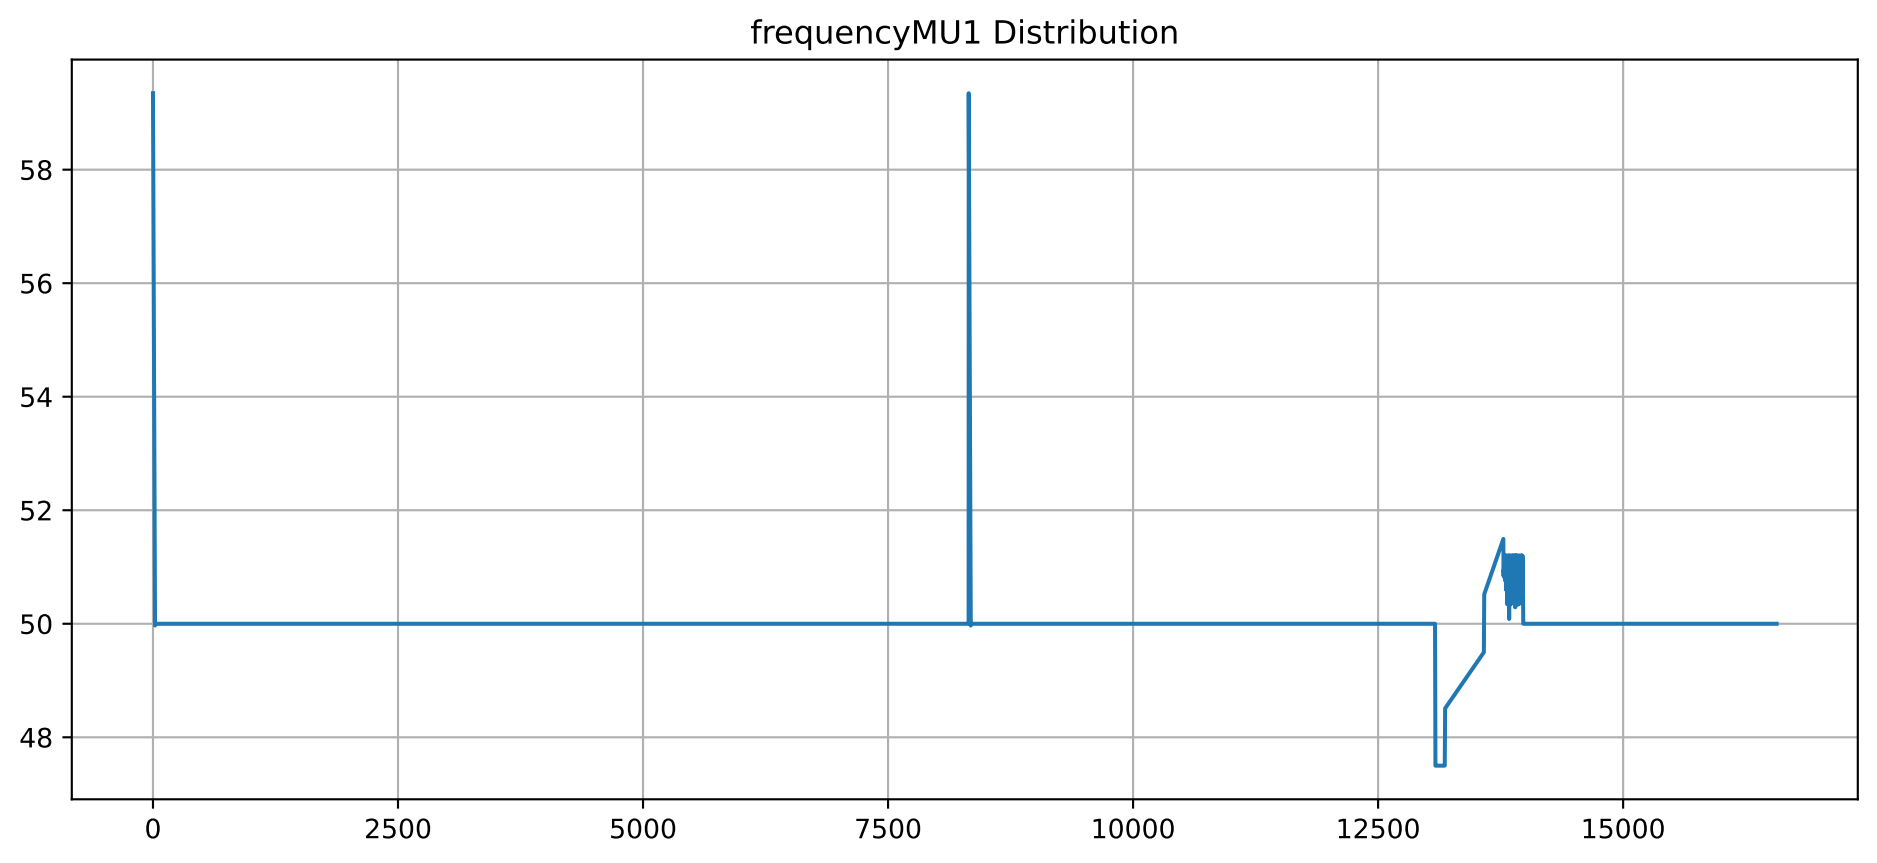

MU4VoltageAngleB Distribution
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

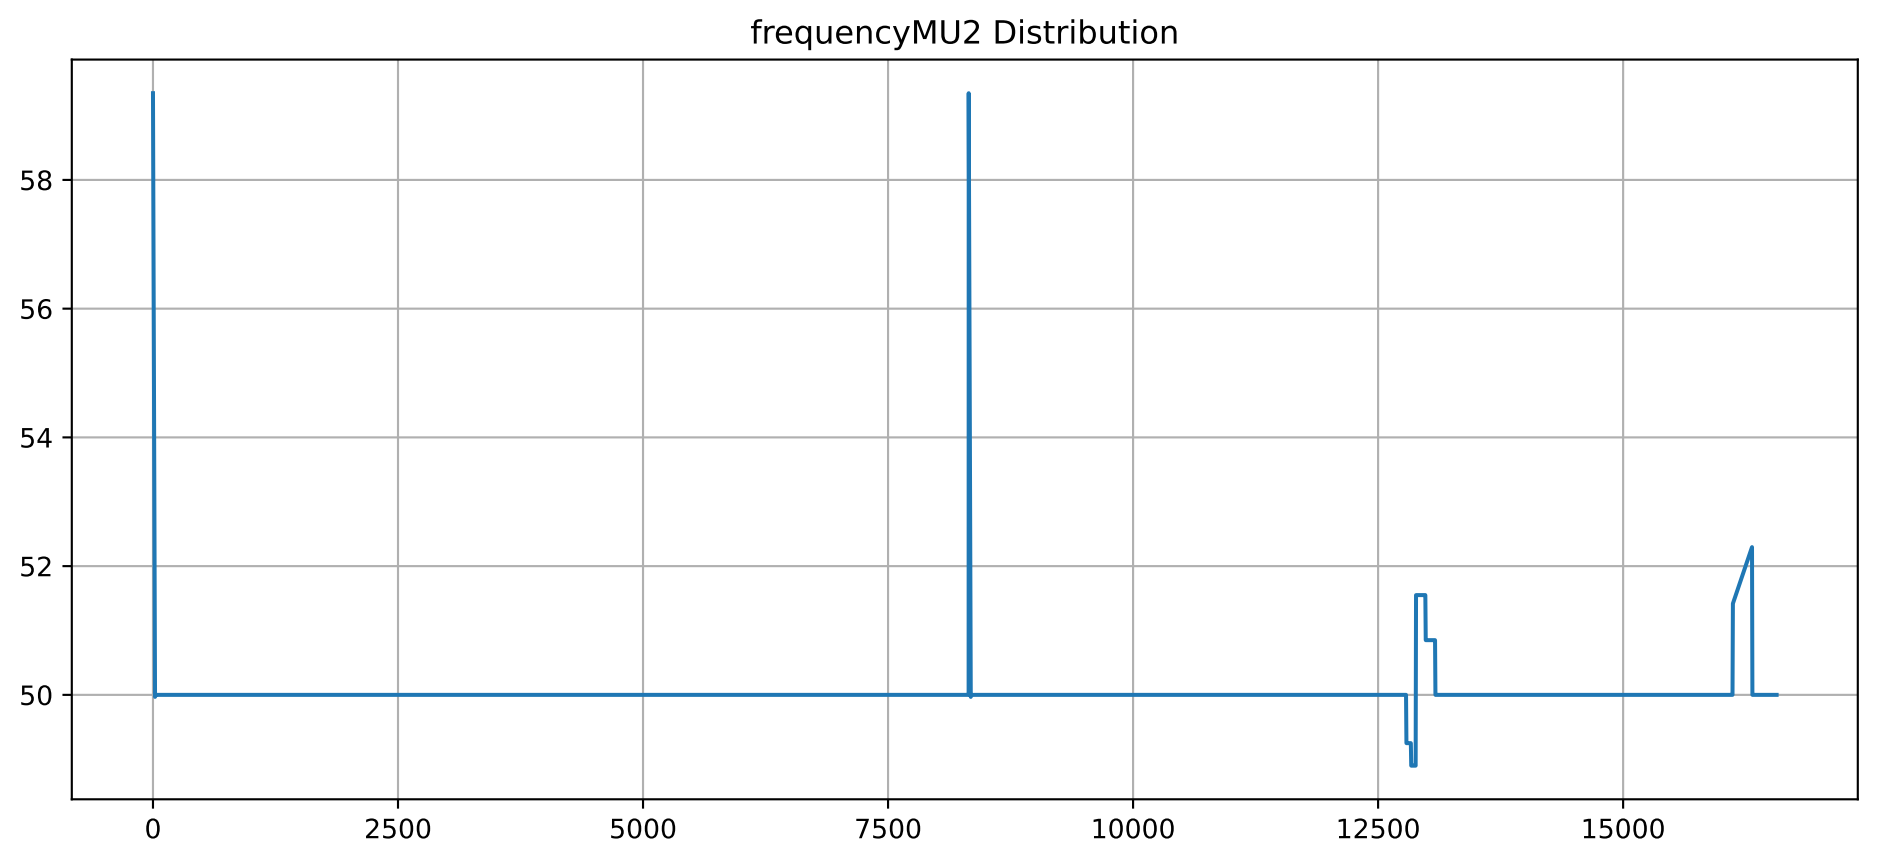

MU4VoltageAngleC Distribution
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

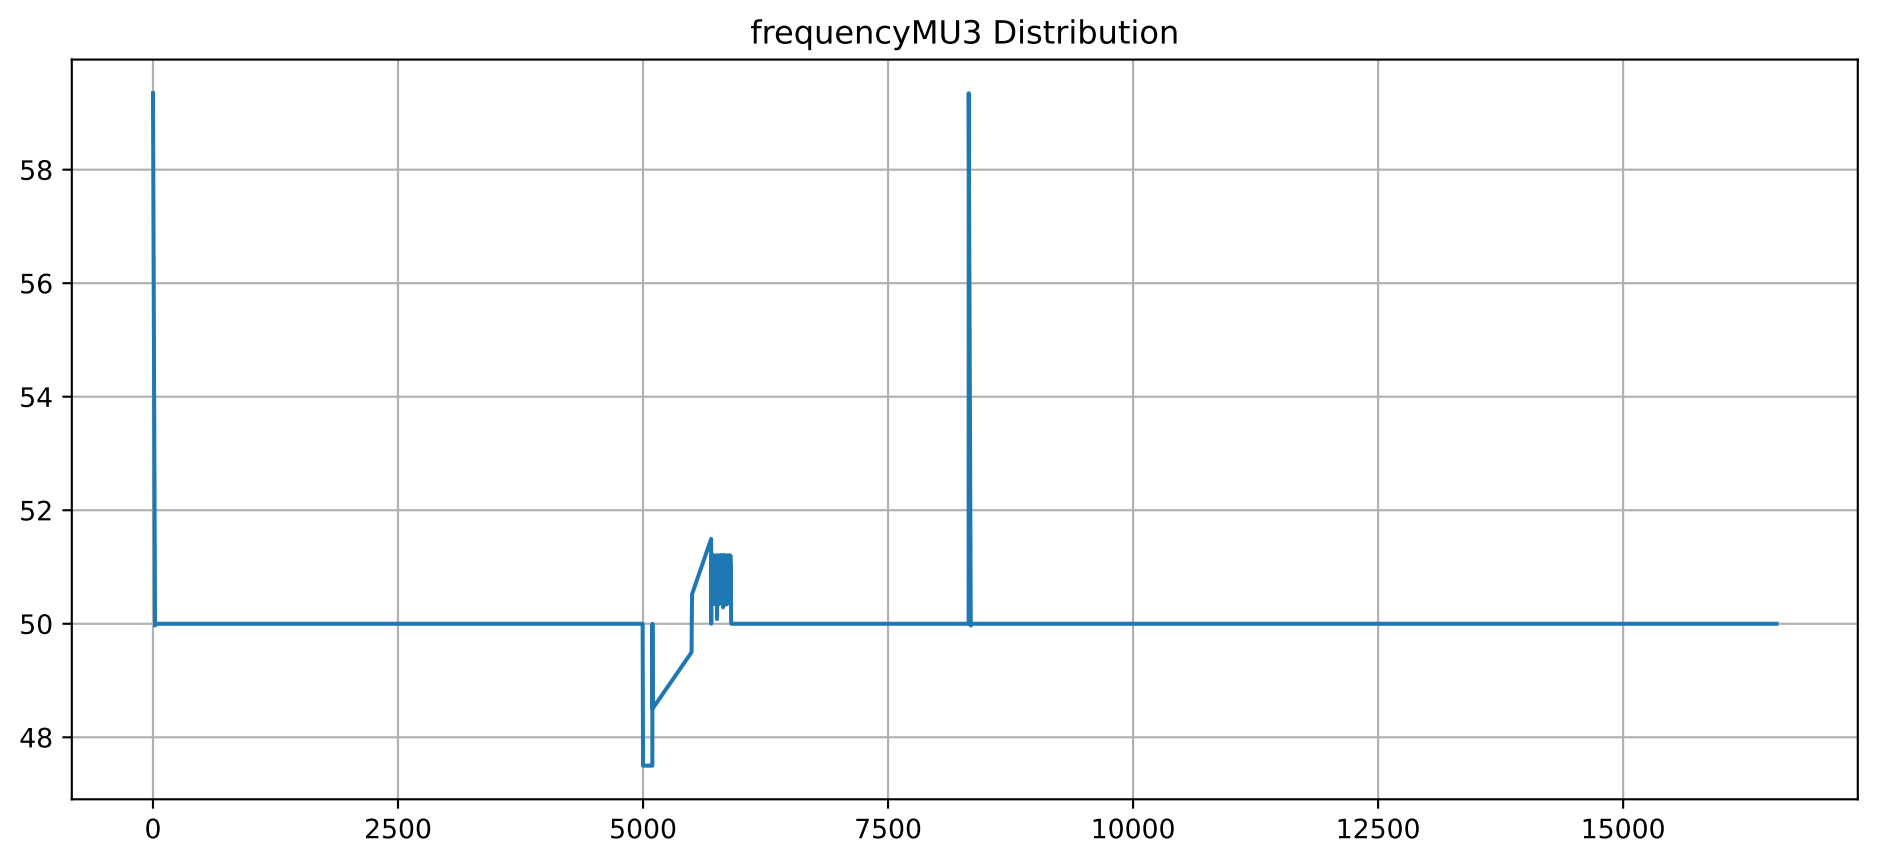

consistency_1 Distribution
−1.3672019e1
−0.0000002
−0.0000003
−0.0000004
−0.0000005
−0.0000006
−0.0000007
−0.0000008
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

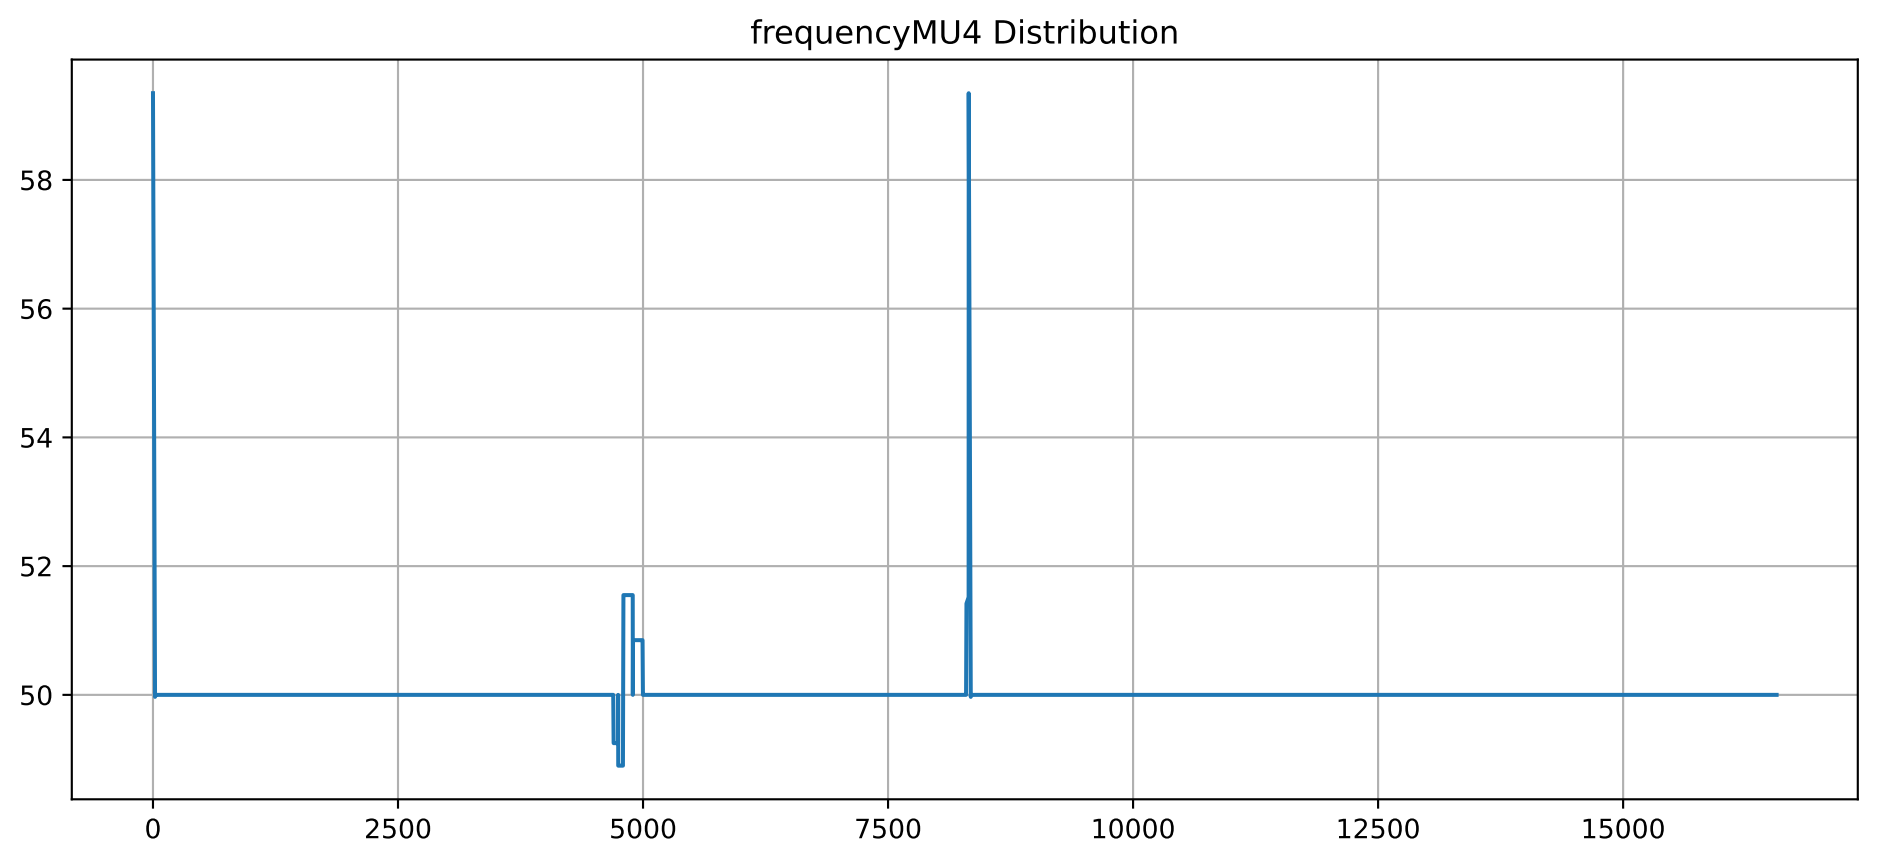

consistency_2 Distribution
−1.3672019e1
−0.0000001
−0.0000002
−0.0000003
−0.0000004
−0.0000005
−0.0000006
−0.0000007
−0.0000008
−0.0000009
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

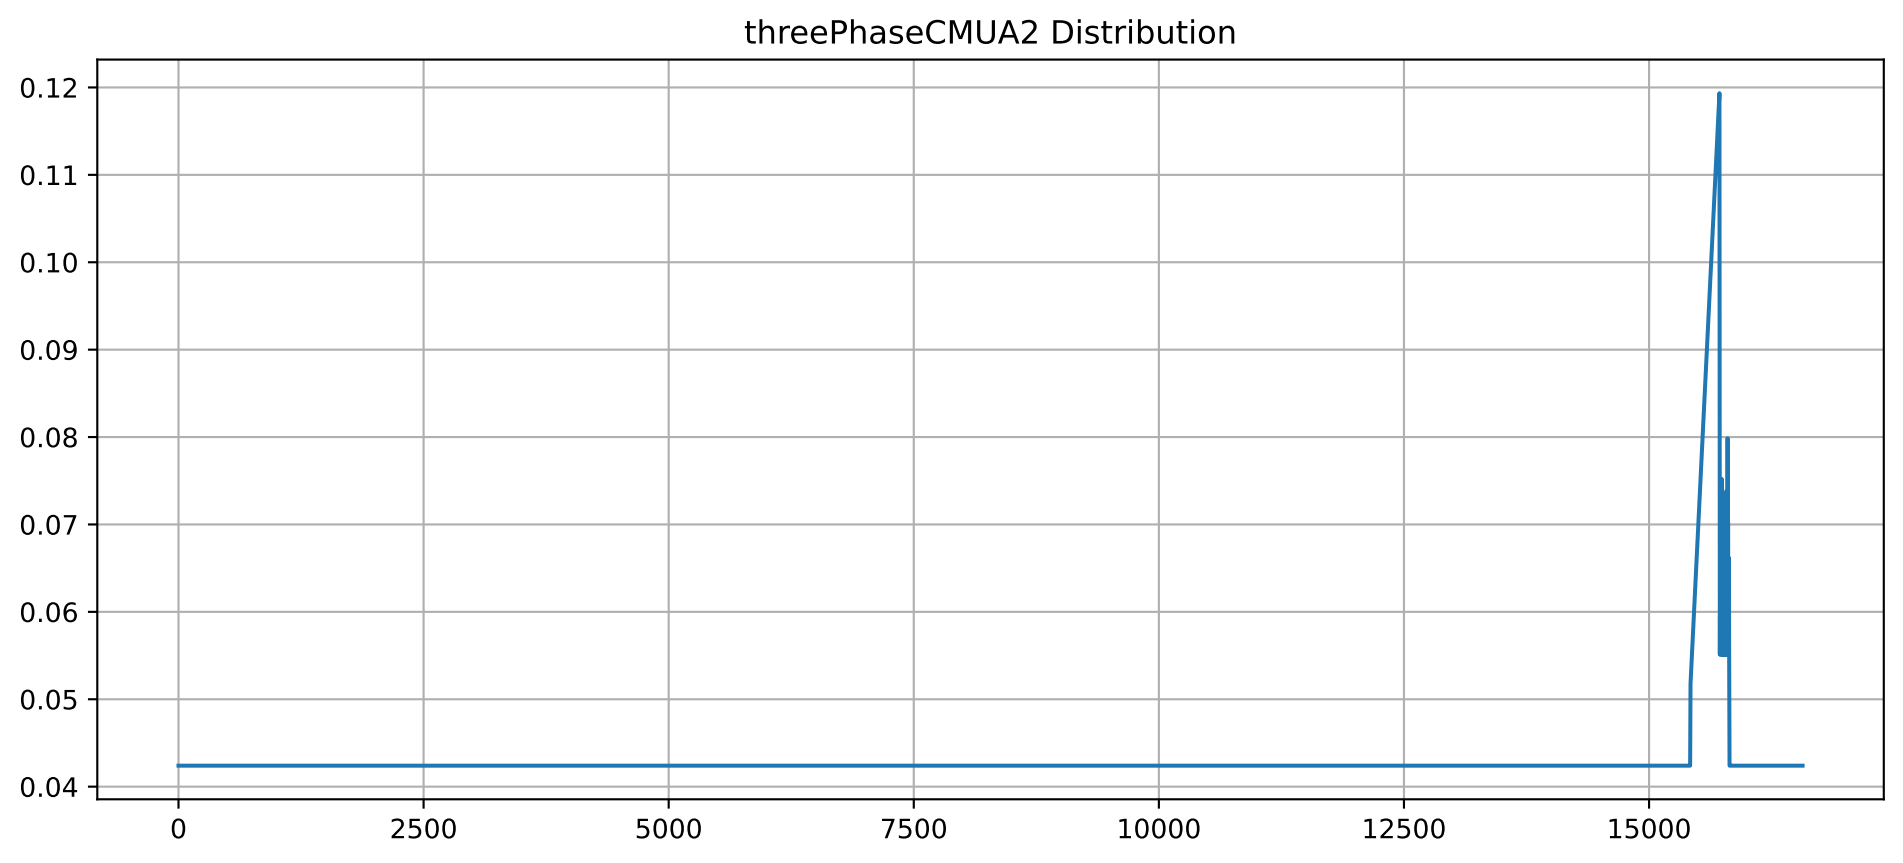

consistency_3 Distribution
−1.367201e1
−0.0000090
−0.0000092
−0.0000094
−0.0000096
−0.0000098
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

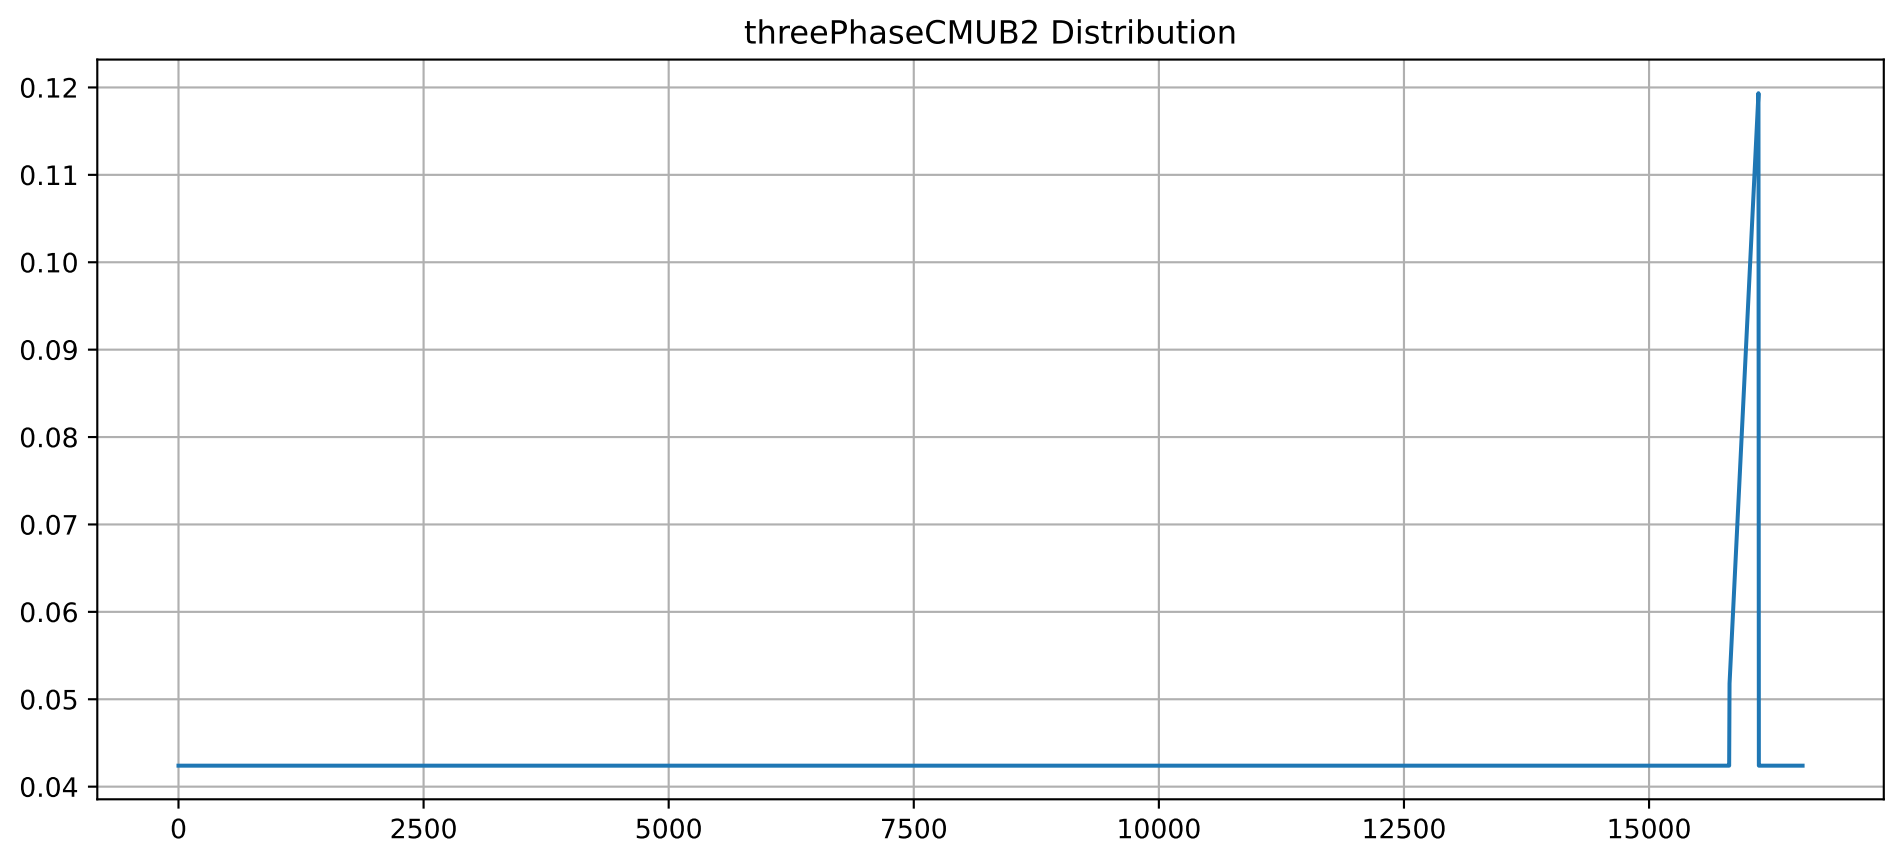

frequencyMU1 Distribution
58
56
54
52
50
48
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

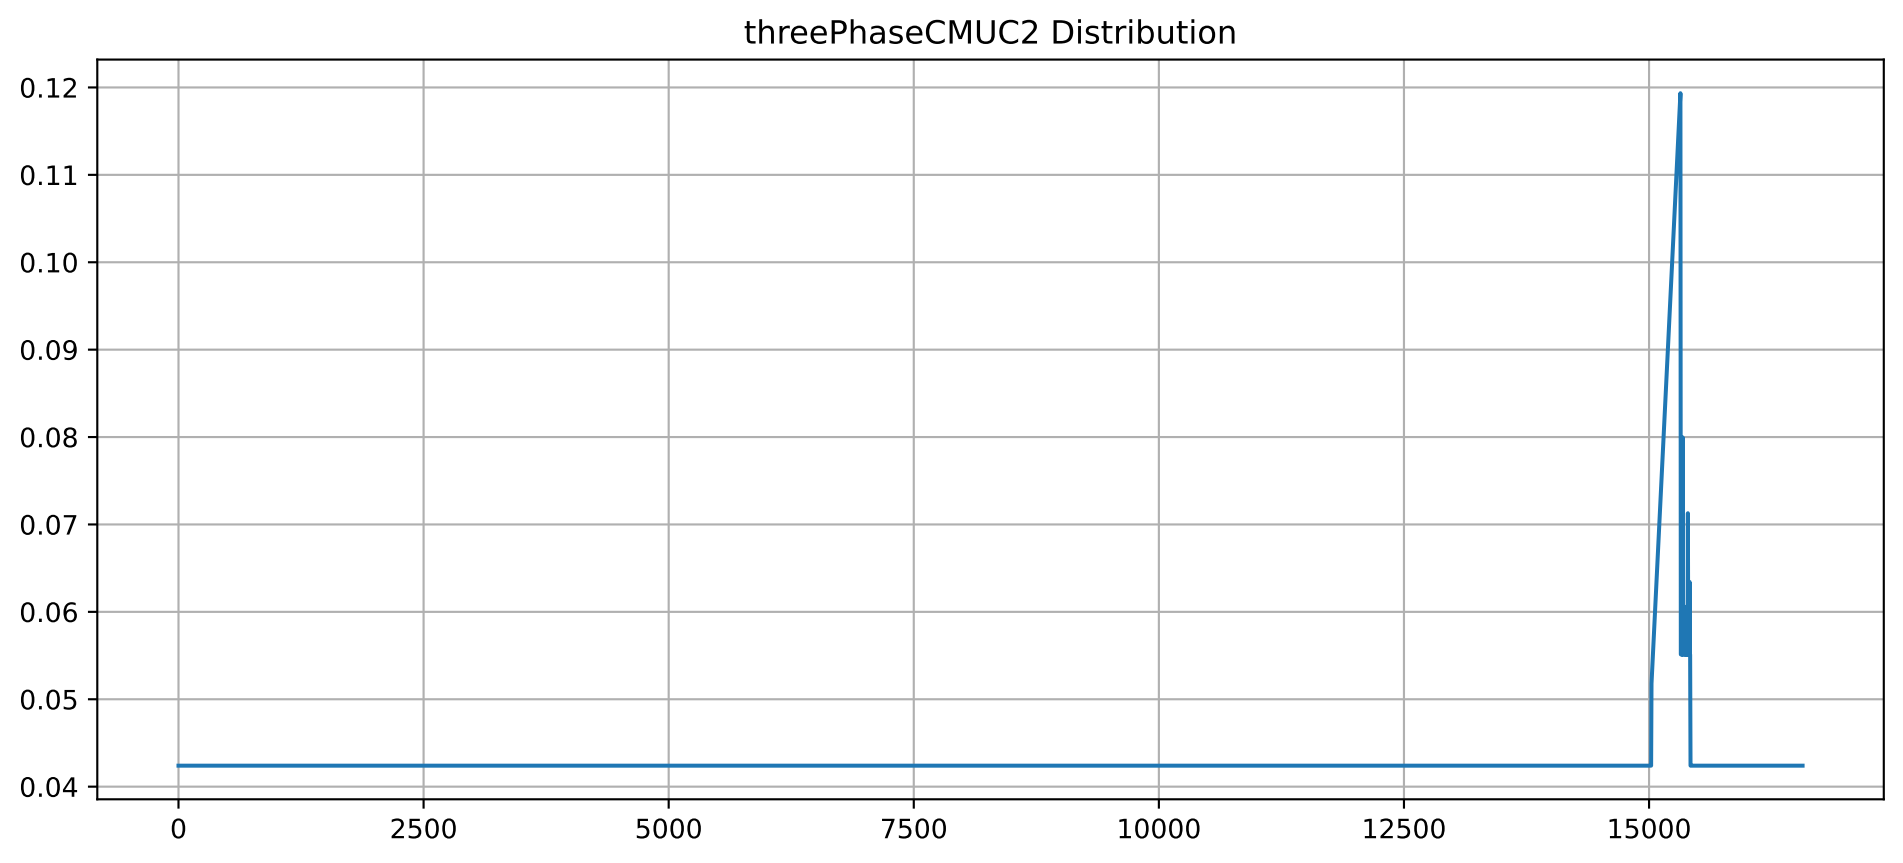

frequencyMU2 Distribution
58
56
54
52
50
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

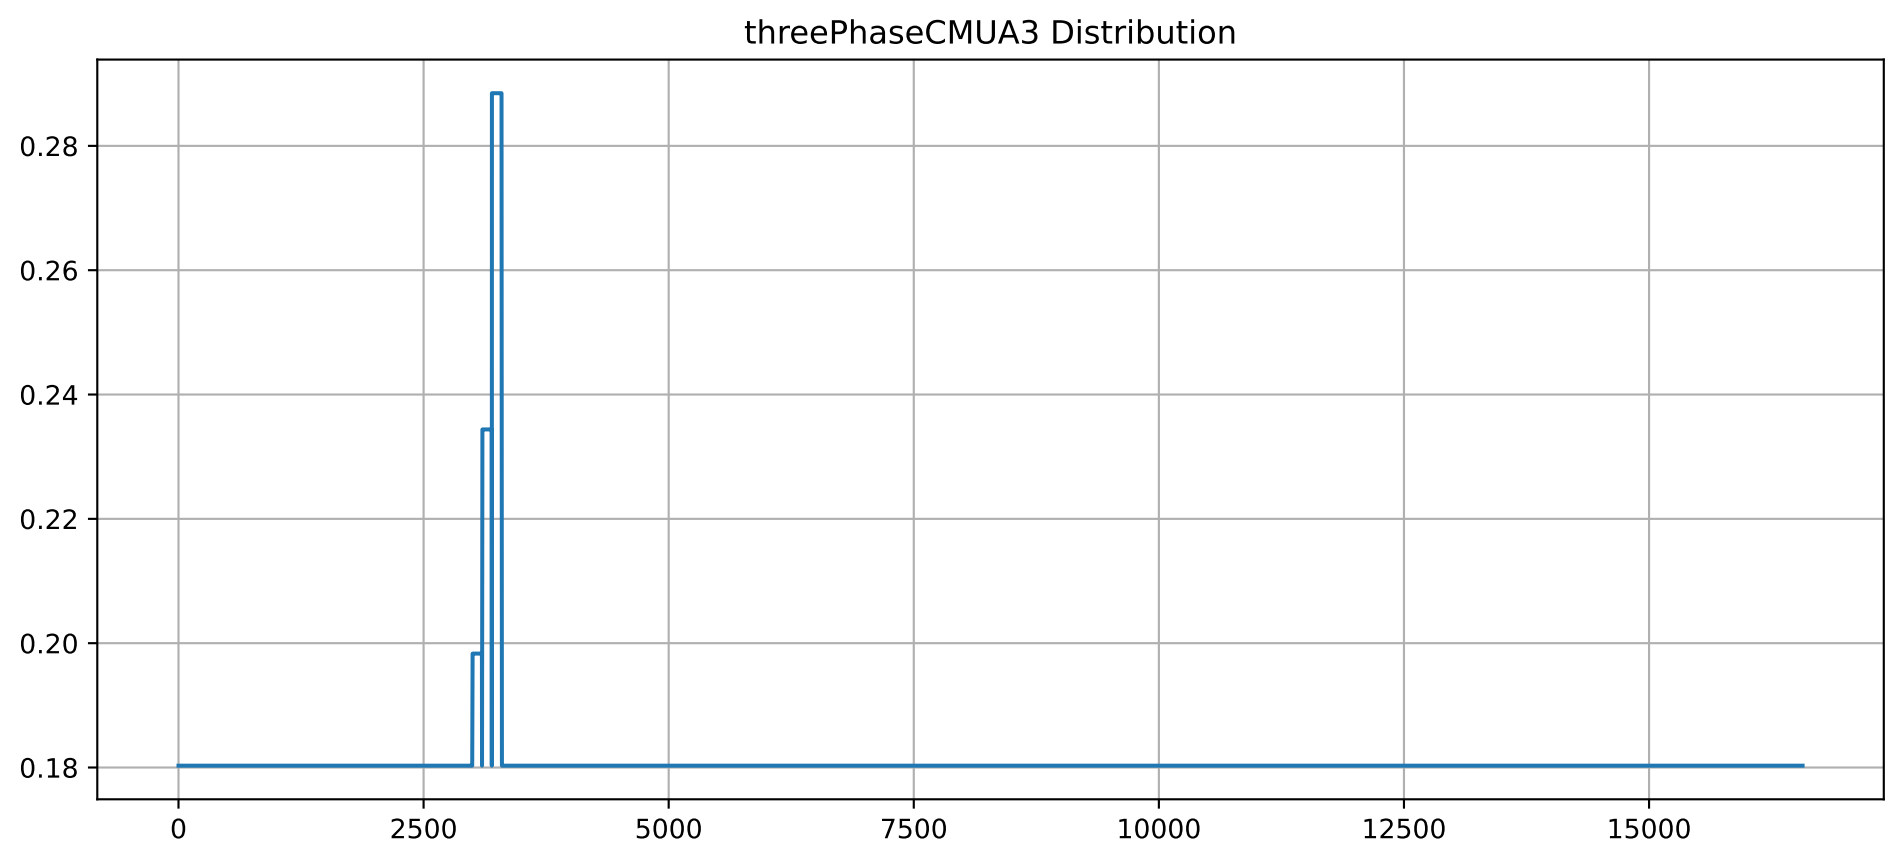

frequencyMU3 Distribution
58
56
54
52
50
48
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

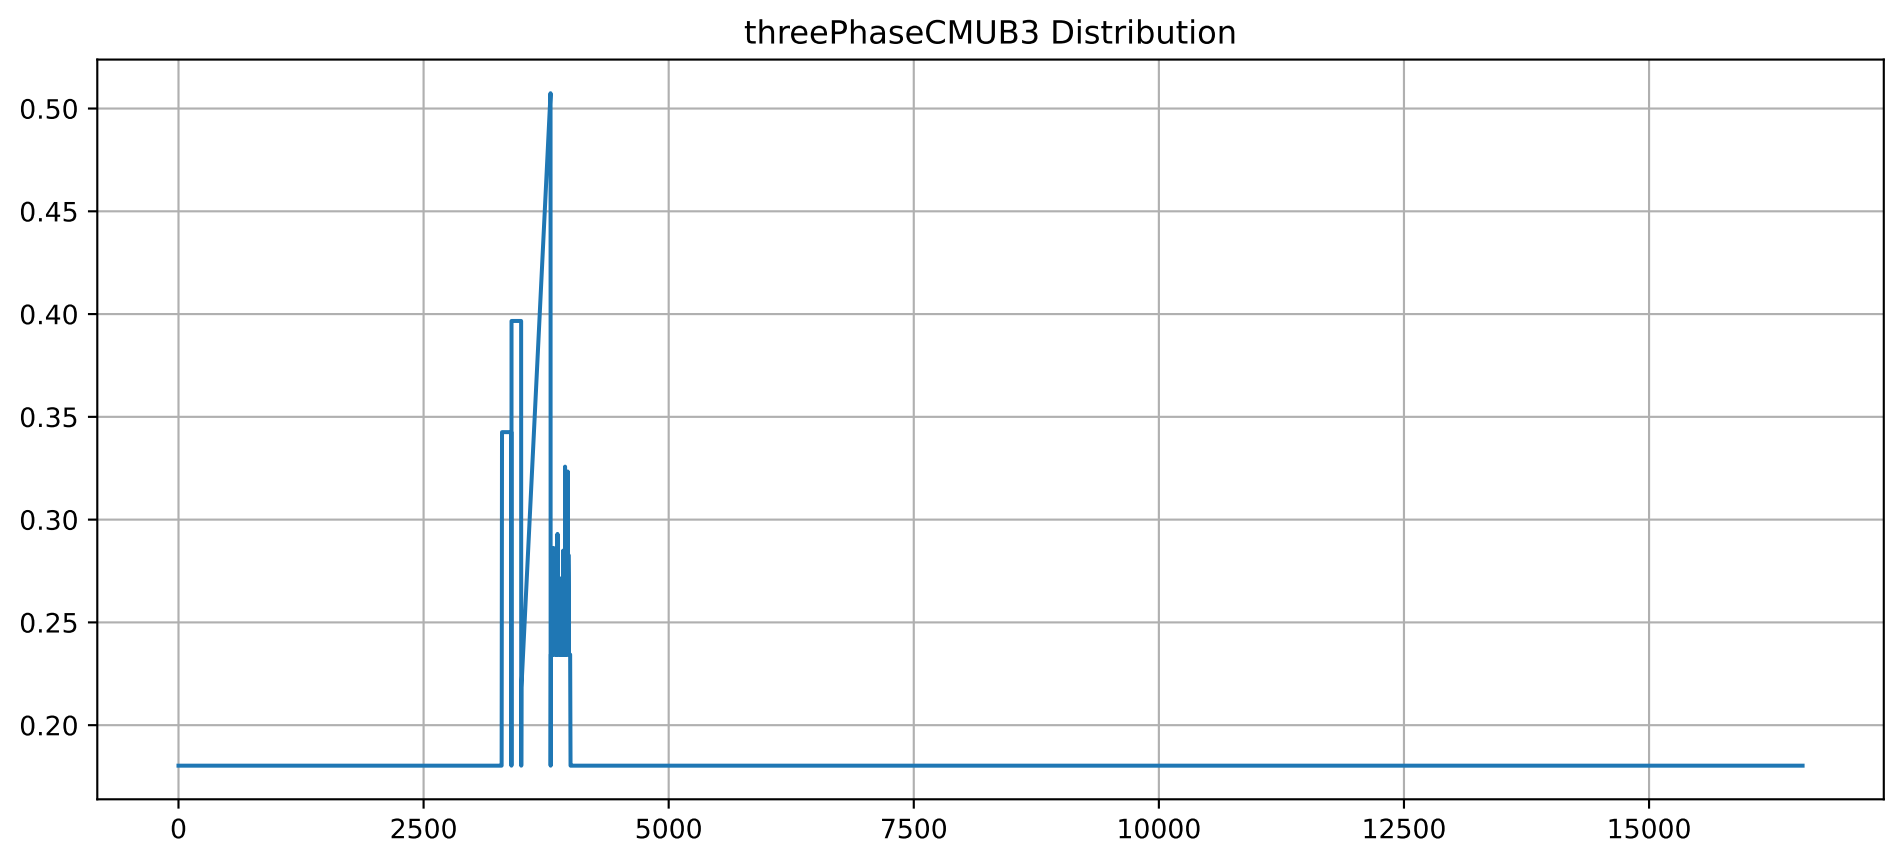

frequencyMU4 Distribution
58
56
54
52
50
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

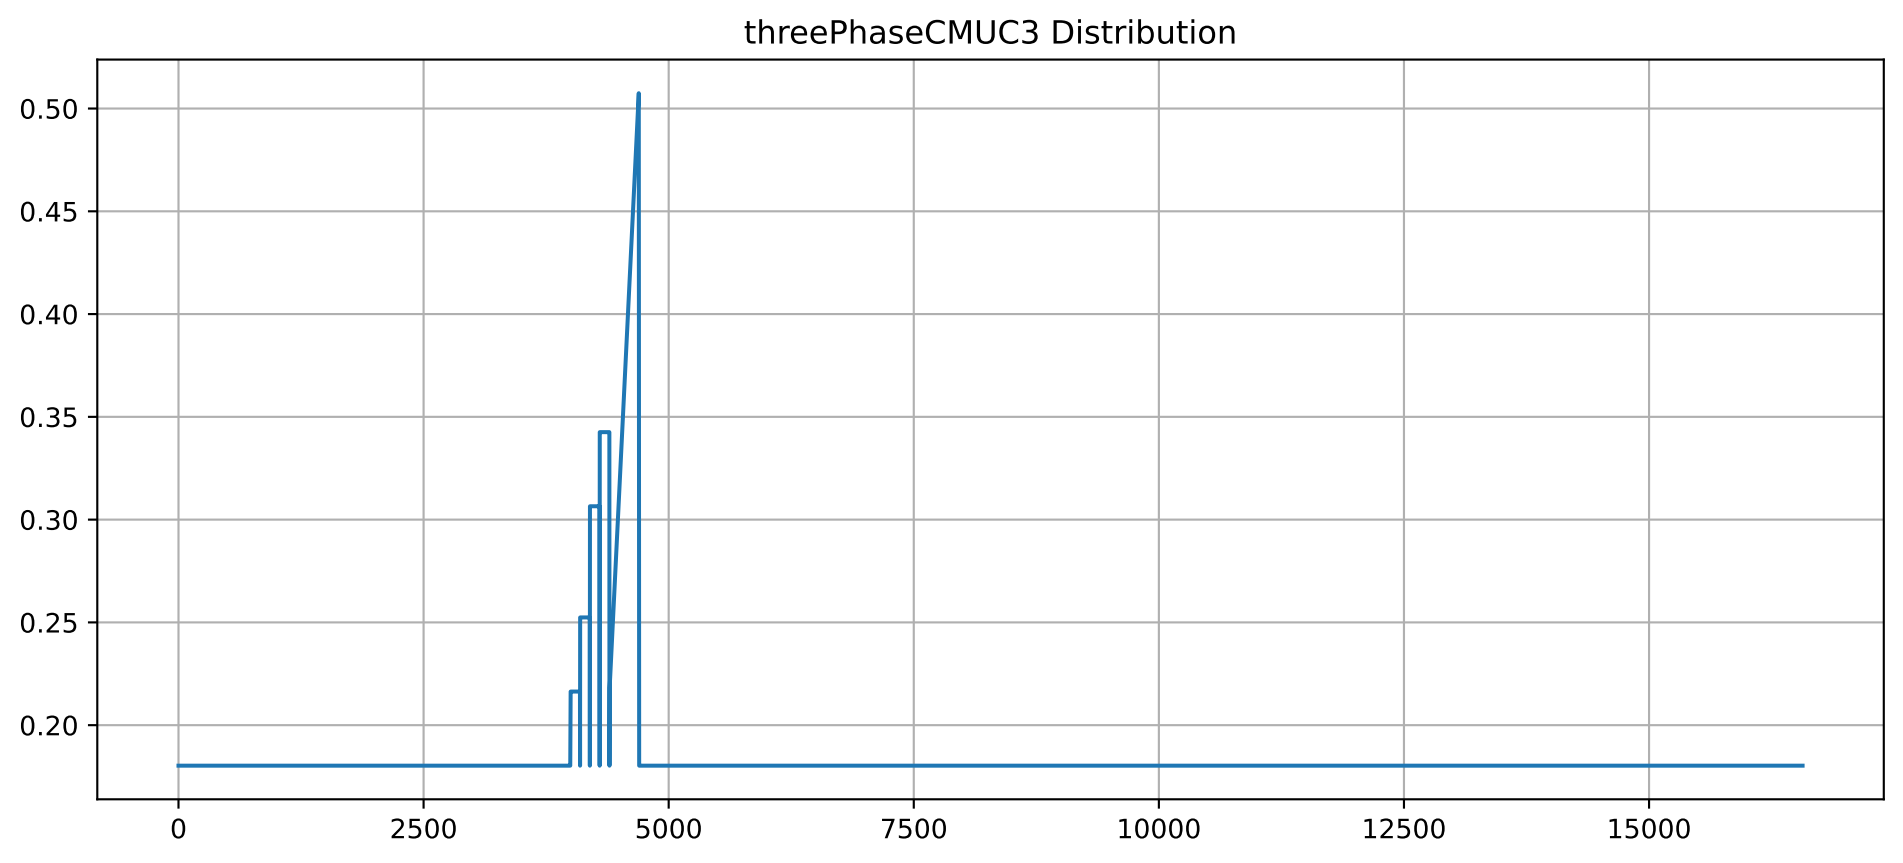

threePhaseCMUA2 Distribution
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

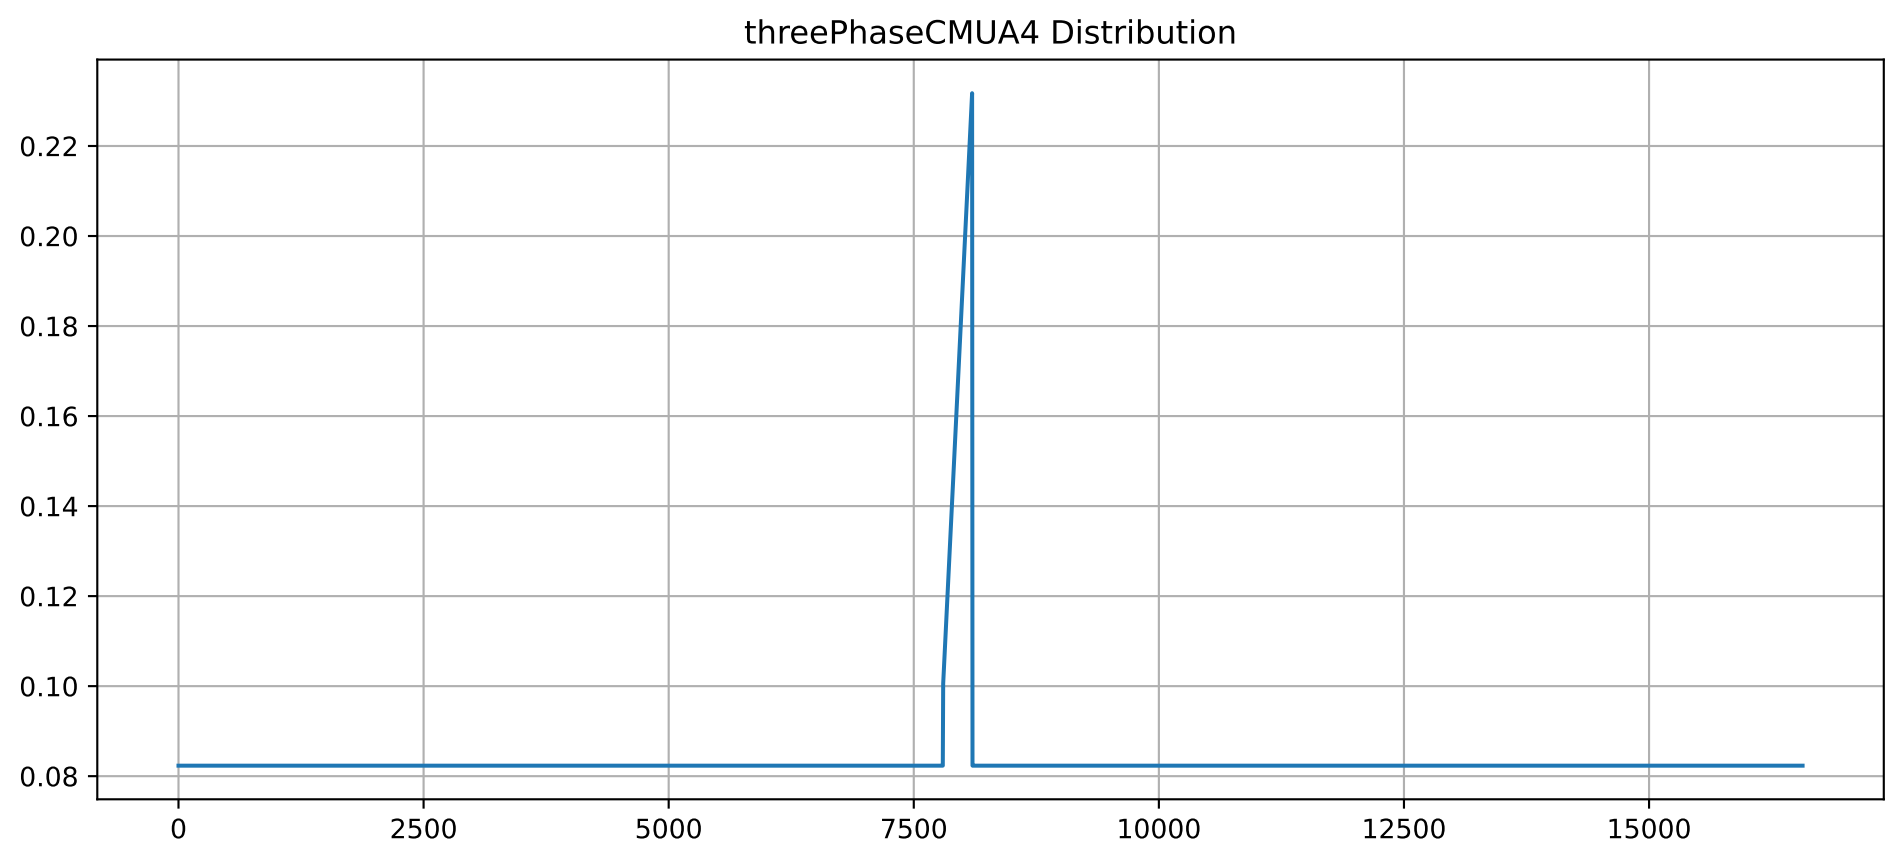

threePhaseCMUB2 Distribution
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

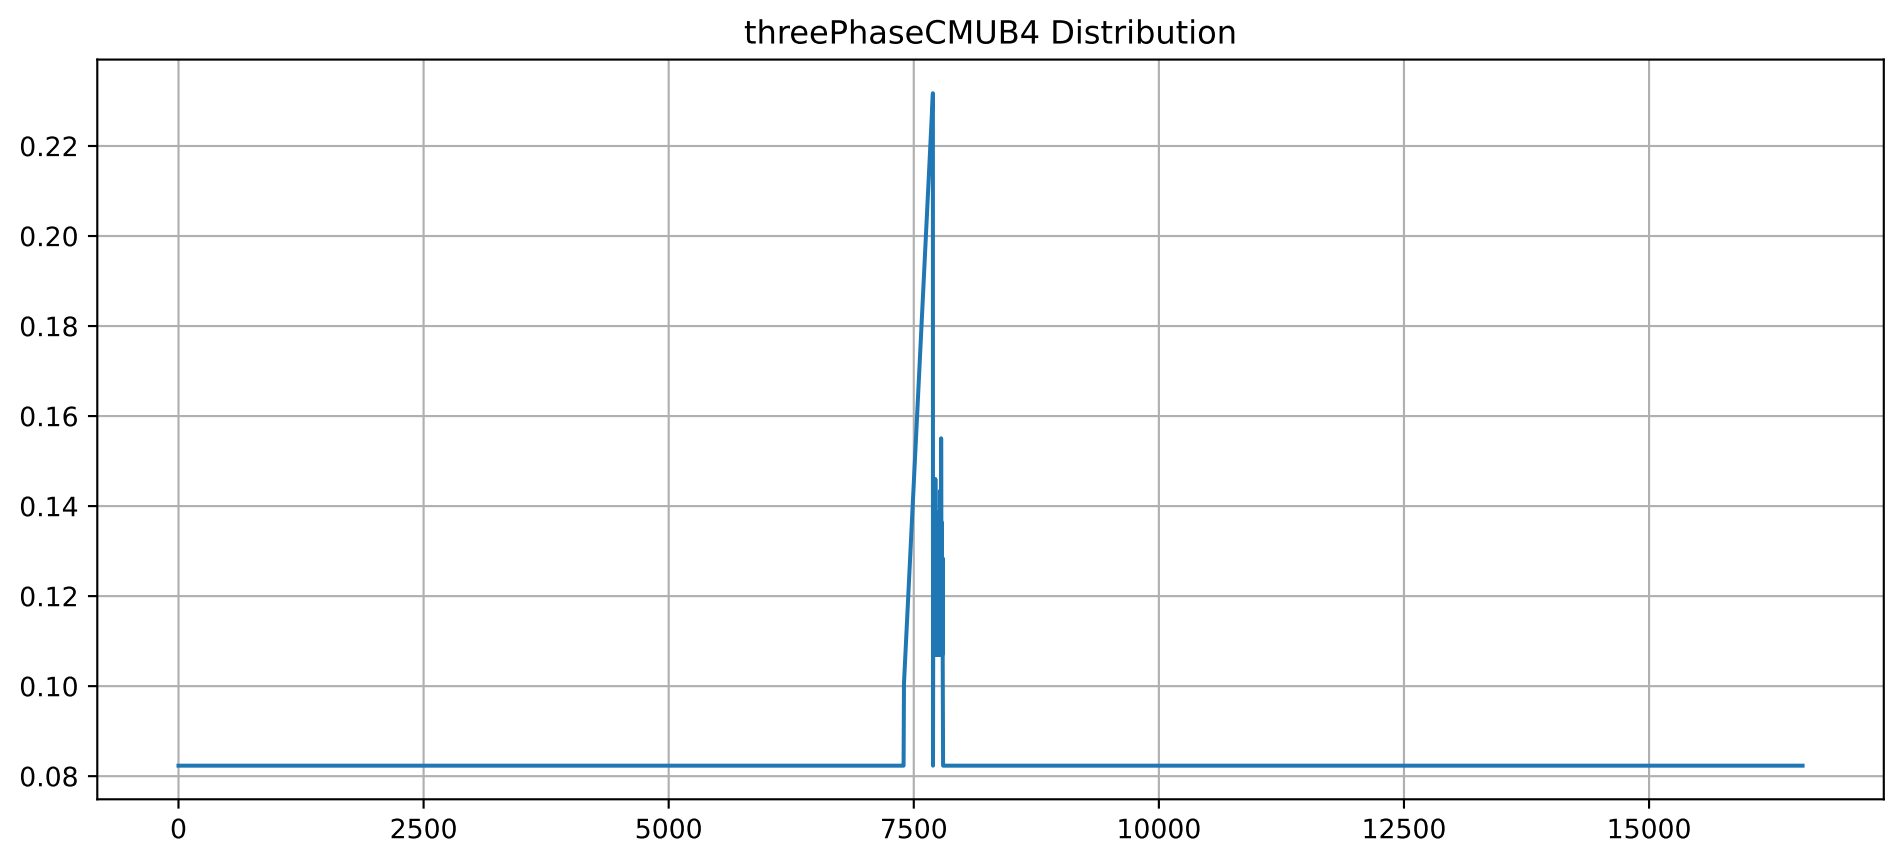

threePhaseCMUC2 Distribution
0.12
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

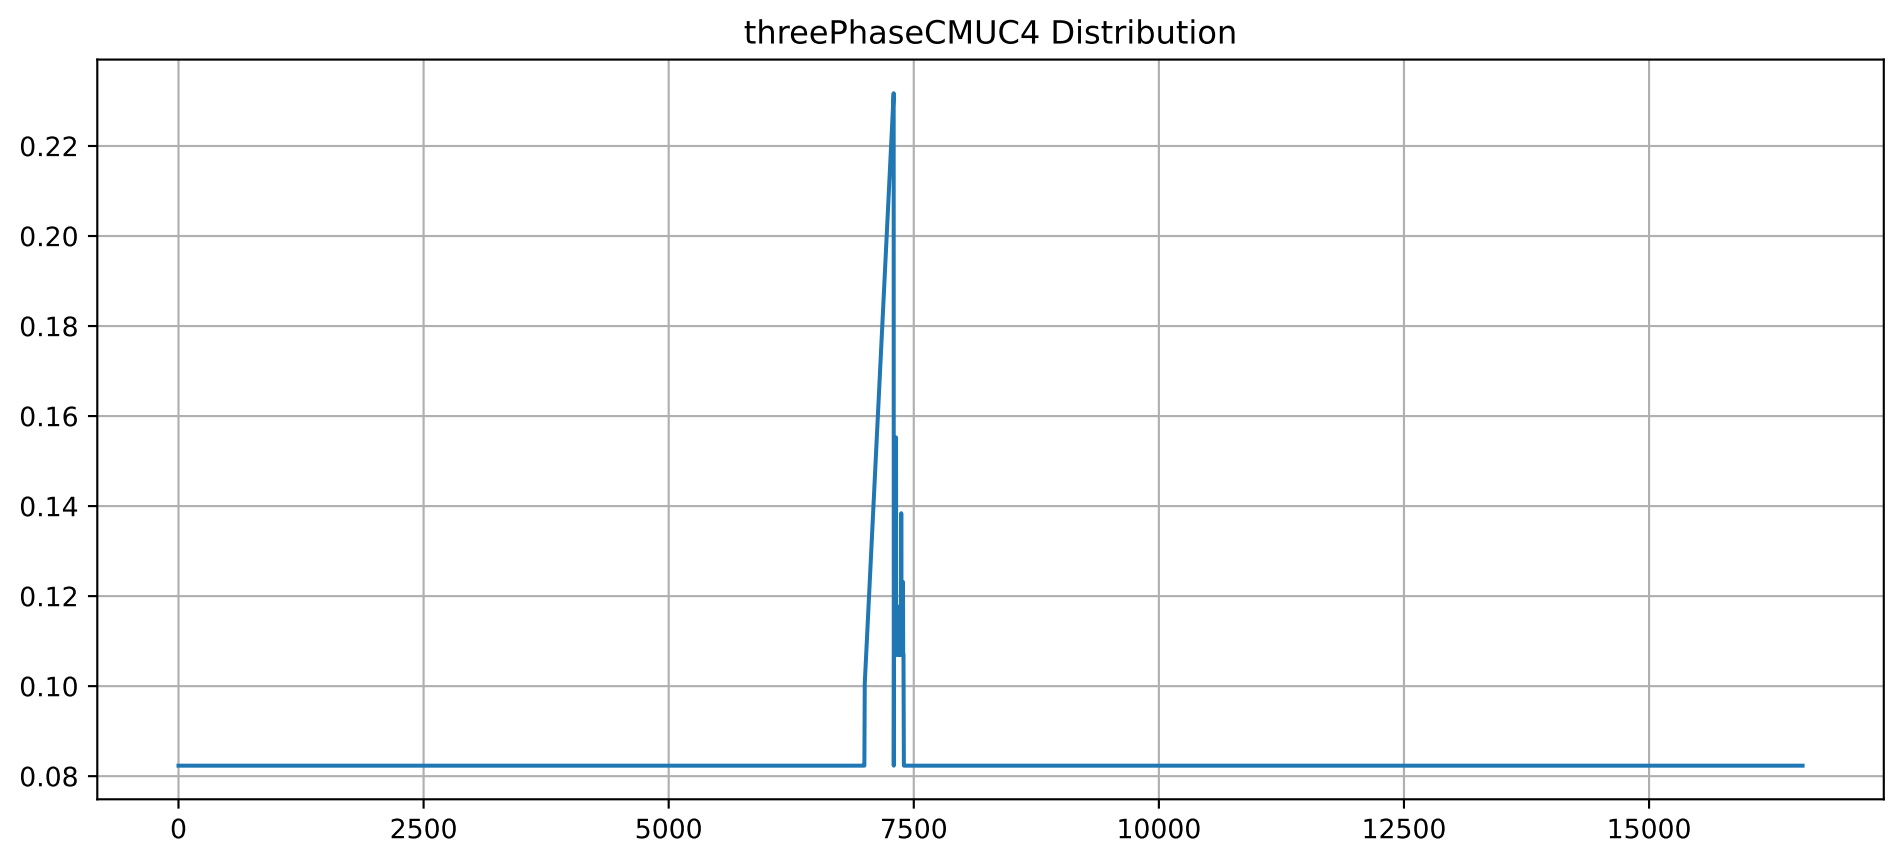

threePhaseCMUA3 Distribution
0.28
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

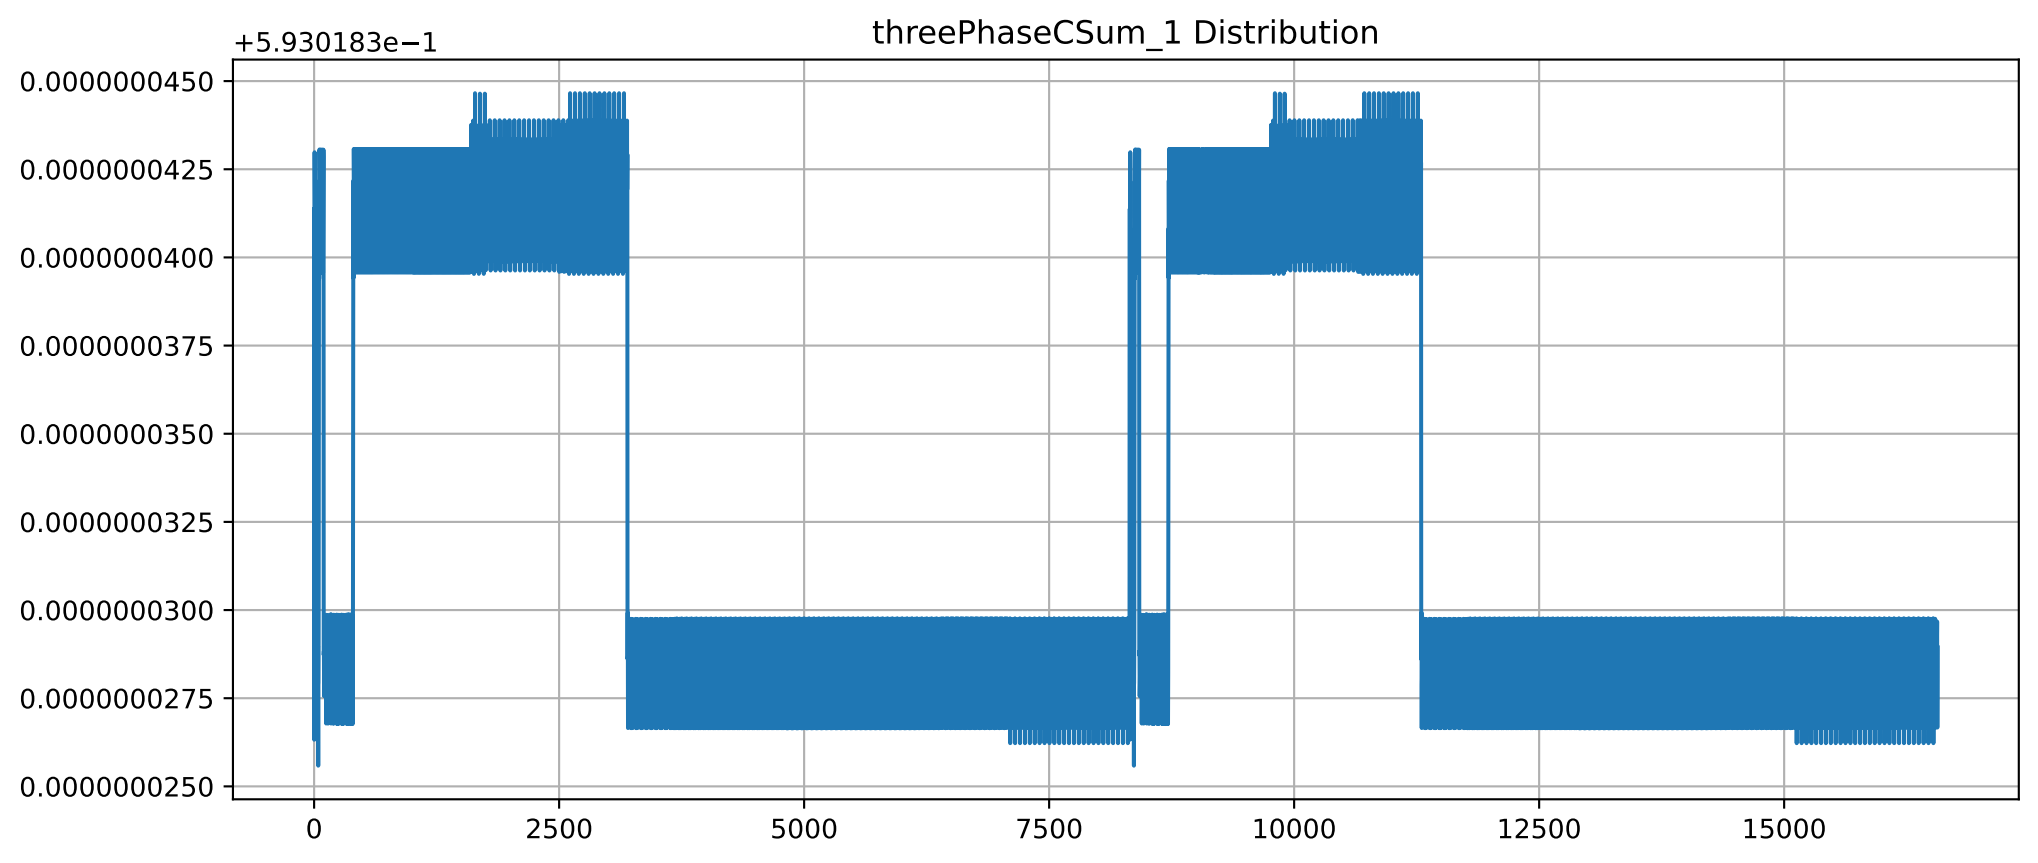

threePhaseCMUB3 Distribution
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

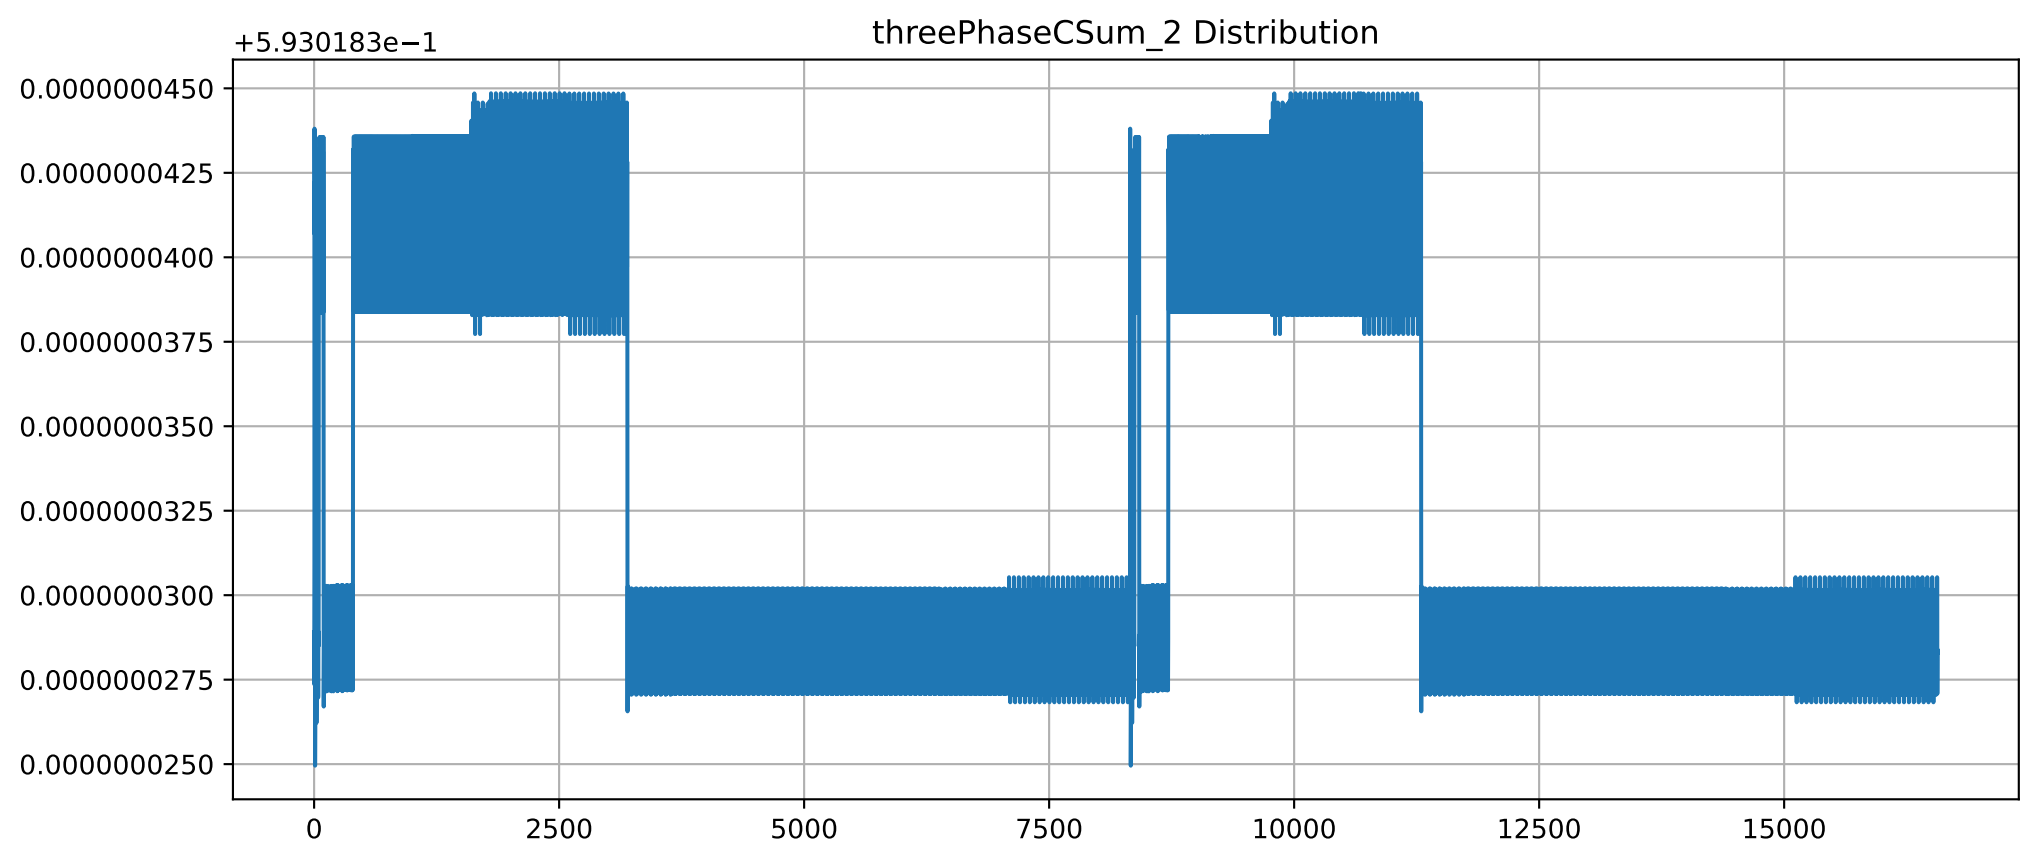

threePhaseCMUC3 Distribution
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

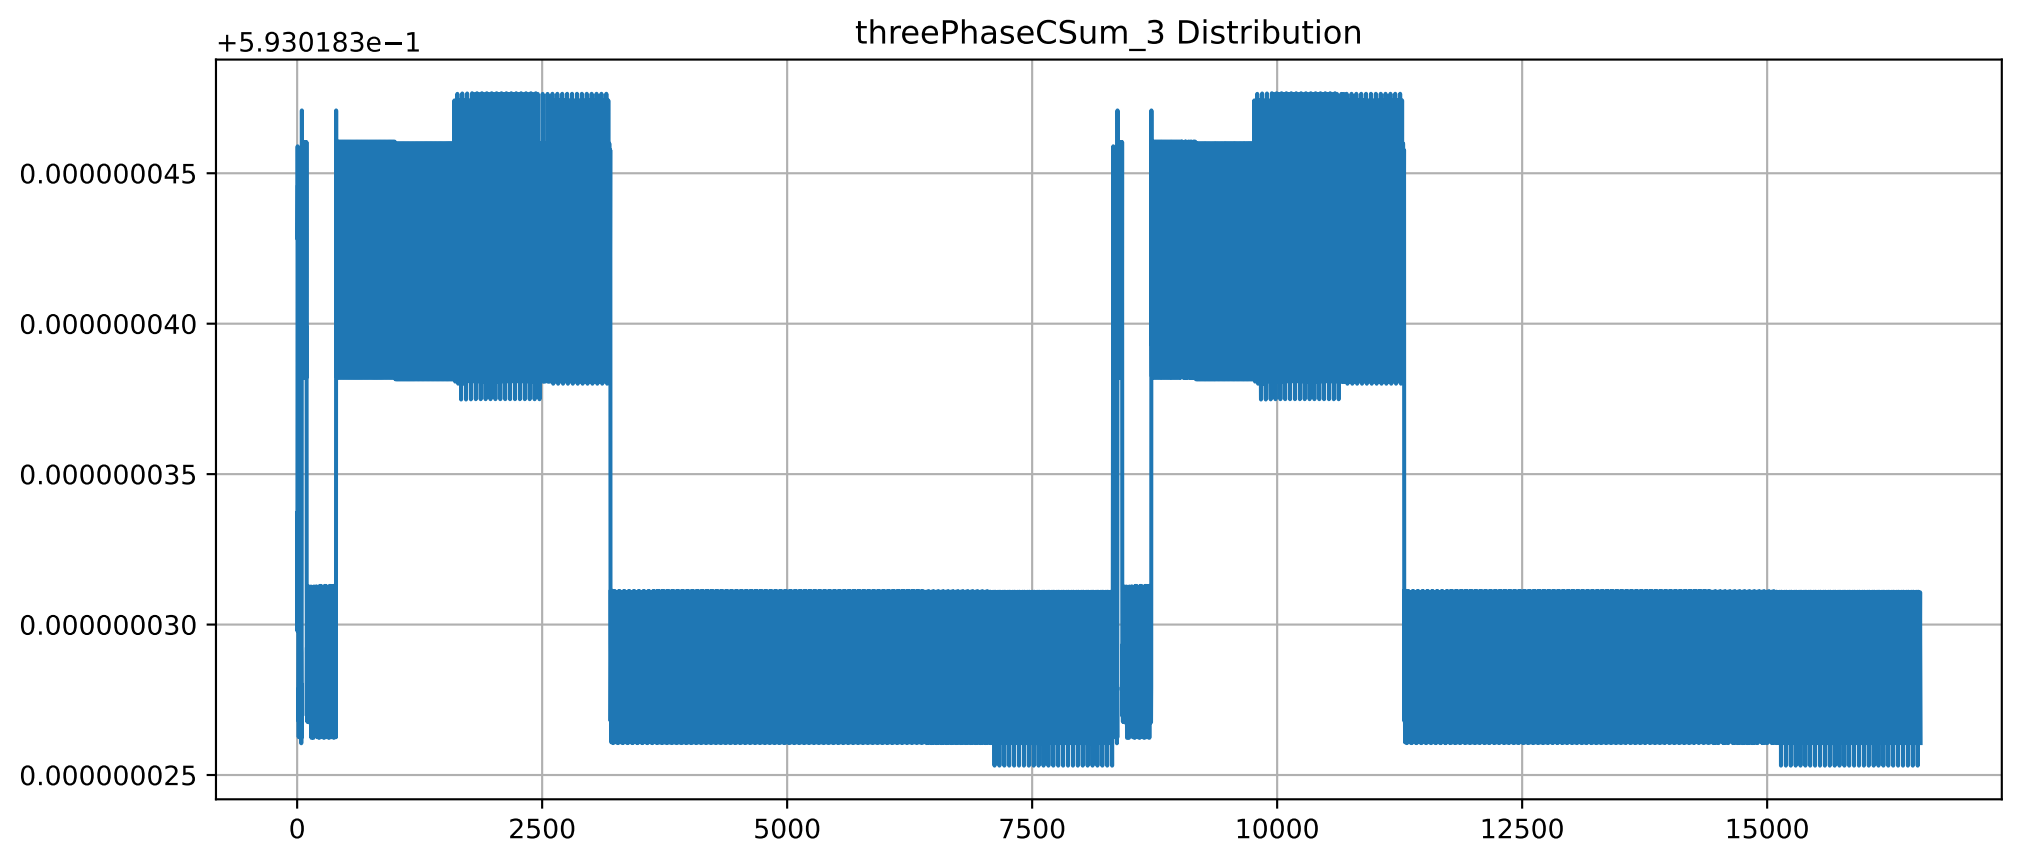

threePhaseCMUA4 Distribution
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

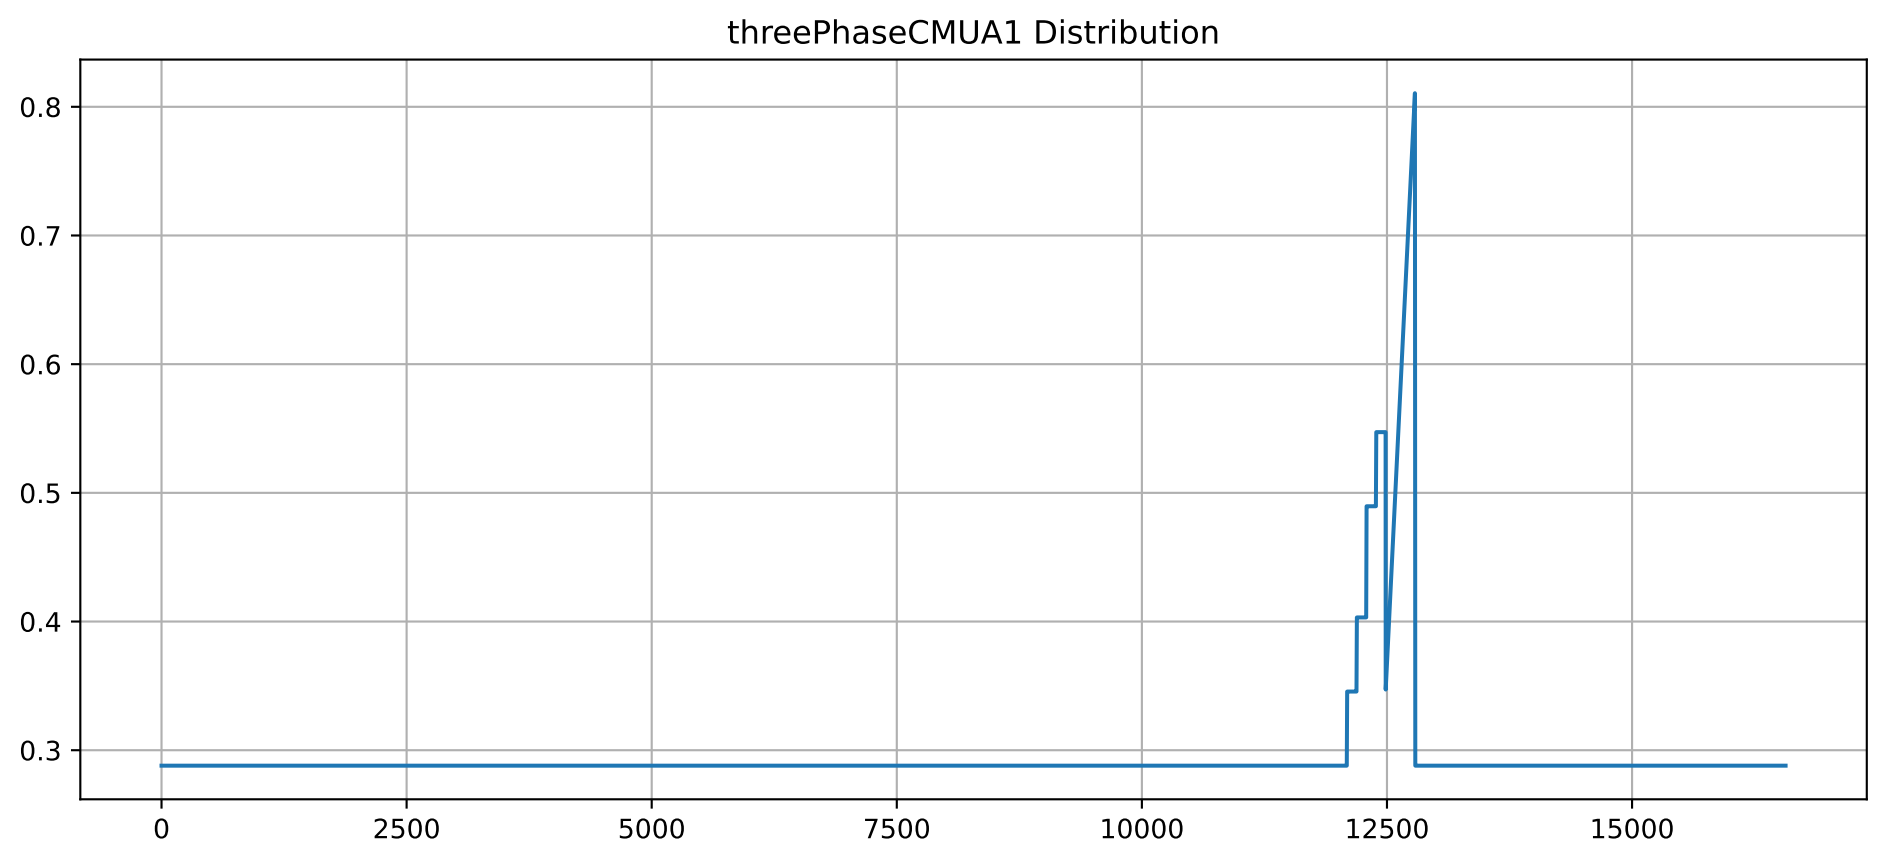

threePhaseCMUB4 Distribution
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

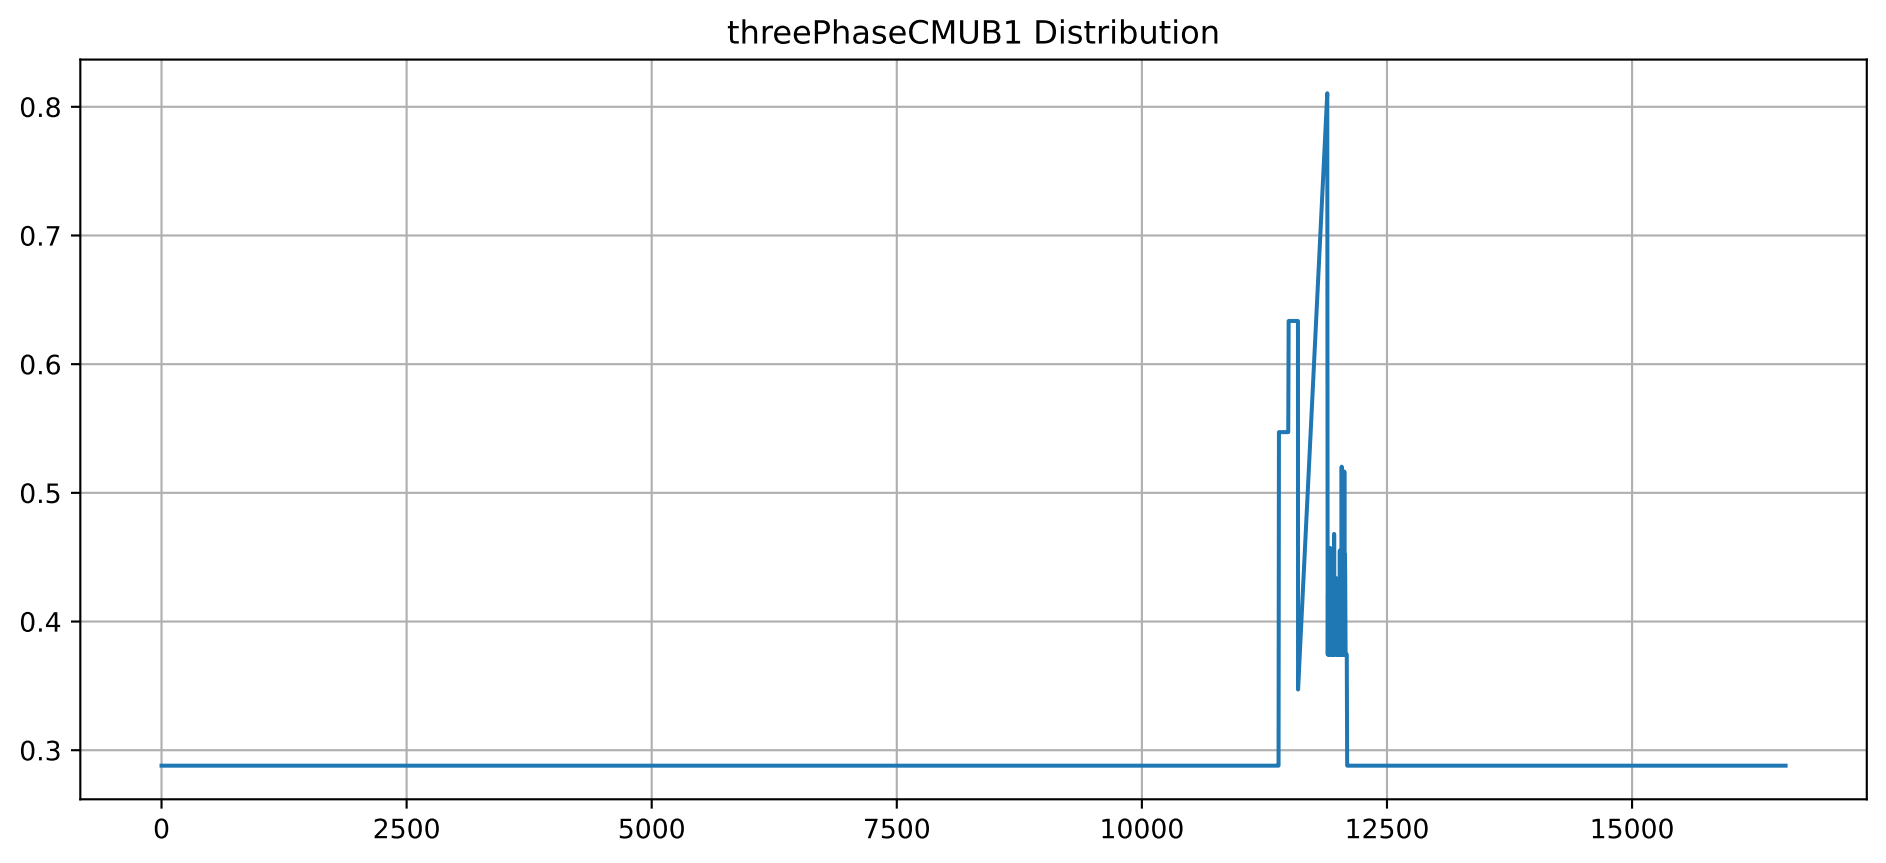

threePhaseCMUC4 Distribution
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

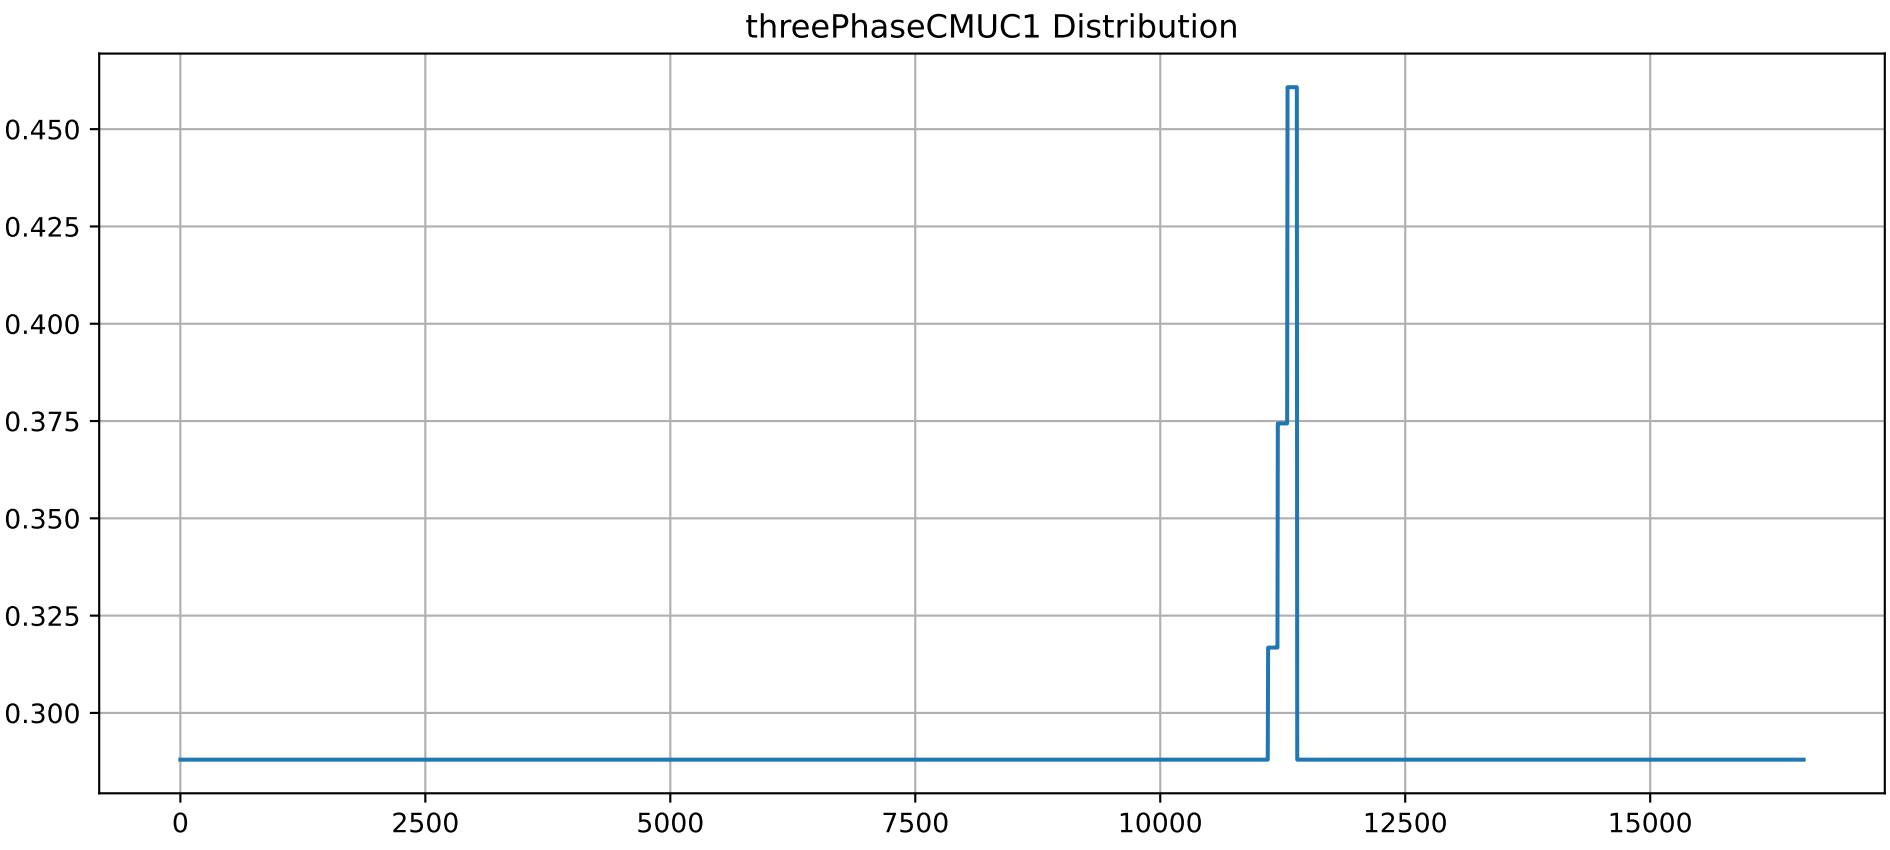

threePhaseCSum_1 Distribution
+5.930183e−1
0.0000000450
0.0000000425
0.0000000400
0.0000000375
0.0000000350
0.0000000325
0.0000000300
0.0000000275
0.0000000250
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

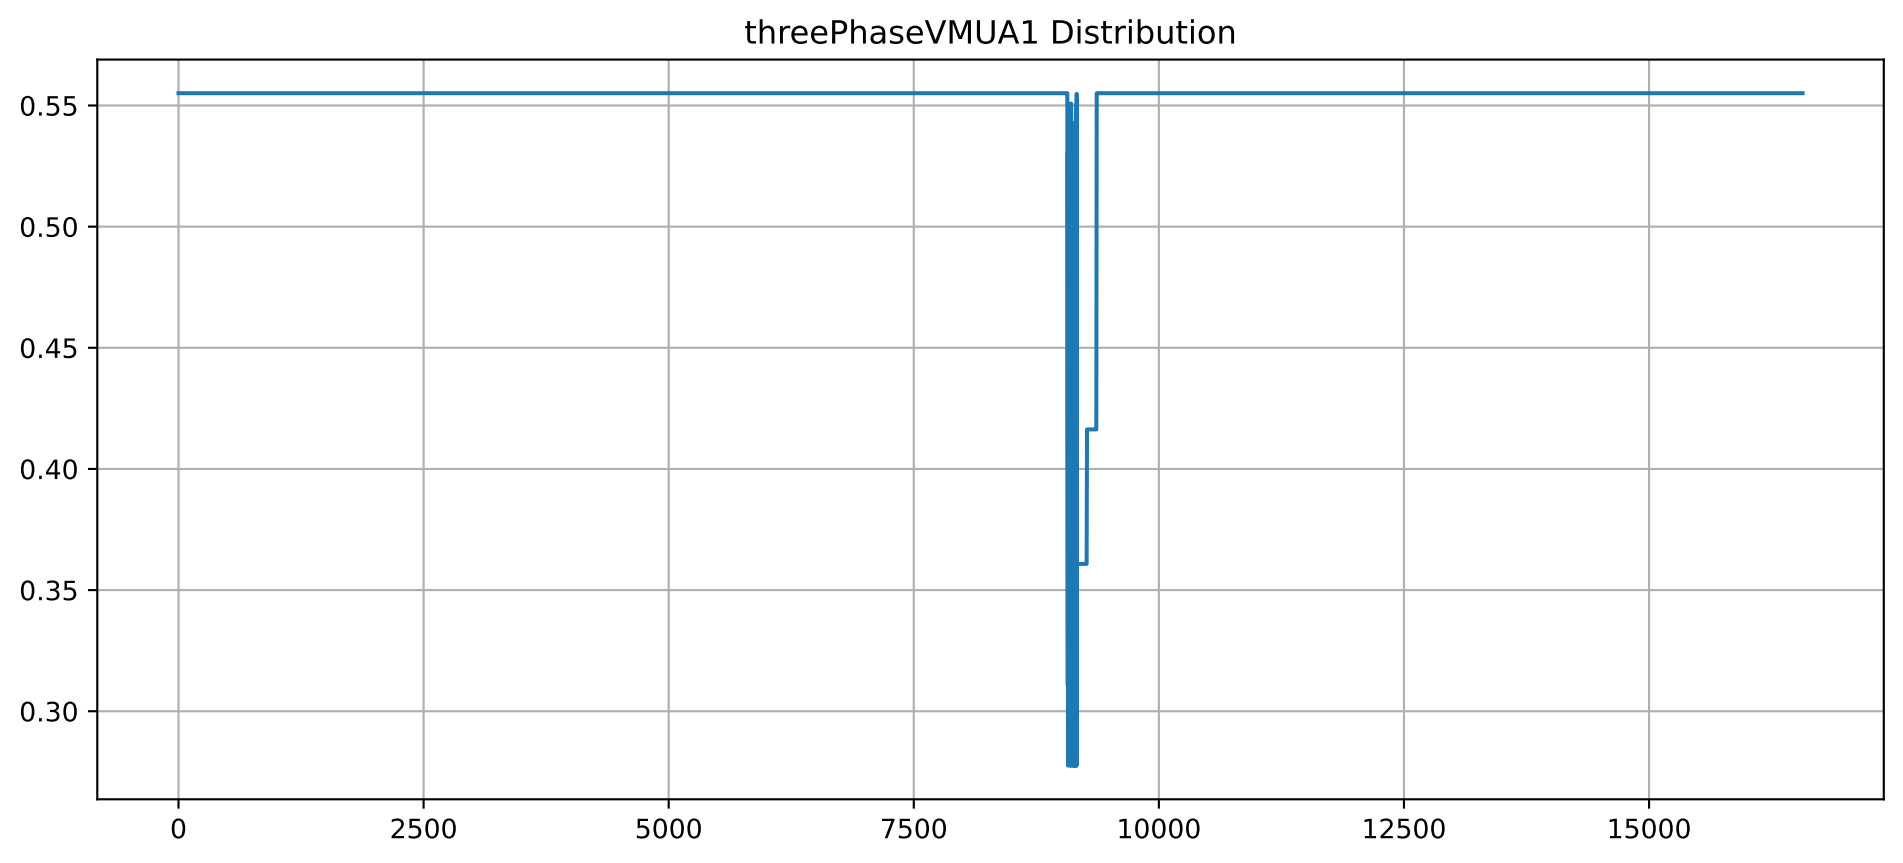

threePhaseCSum_2 Distribution
+5.930183e−1
0.0000000450
0.0000000425
0.0000000400
0.0000000375
0.0000000350
0.0000000325
0.0000000300
0.0000000275
0.0000000250
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

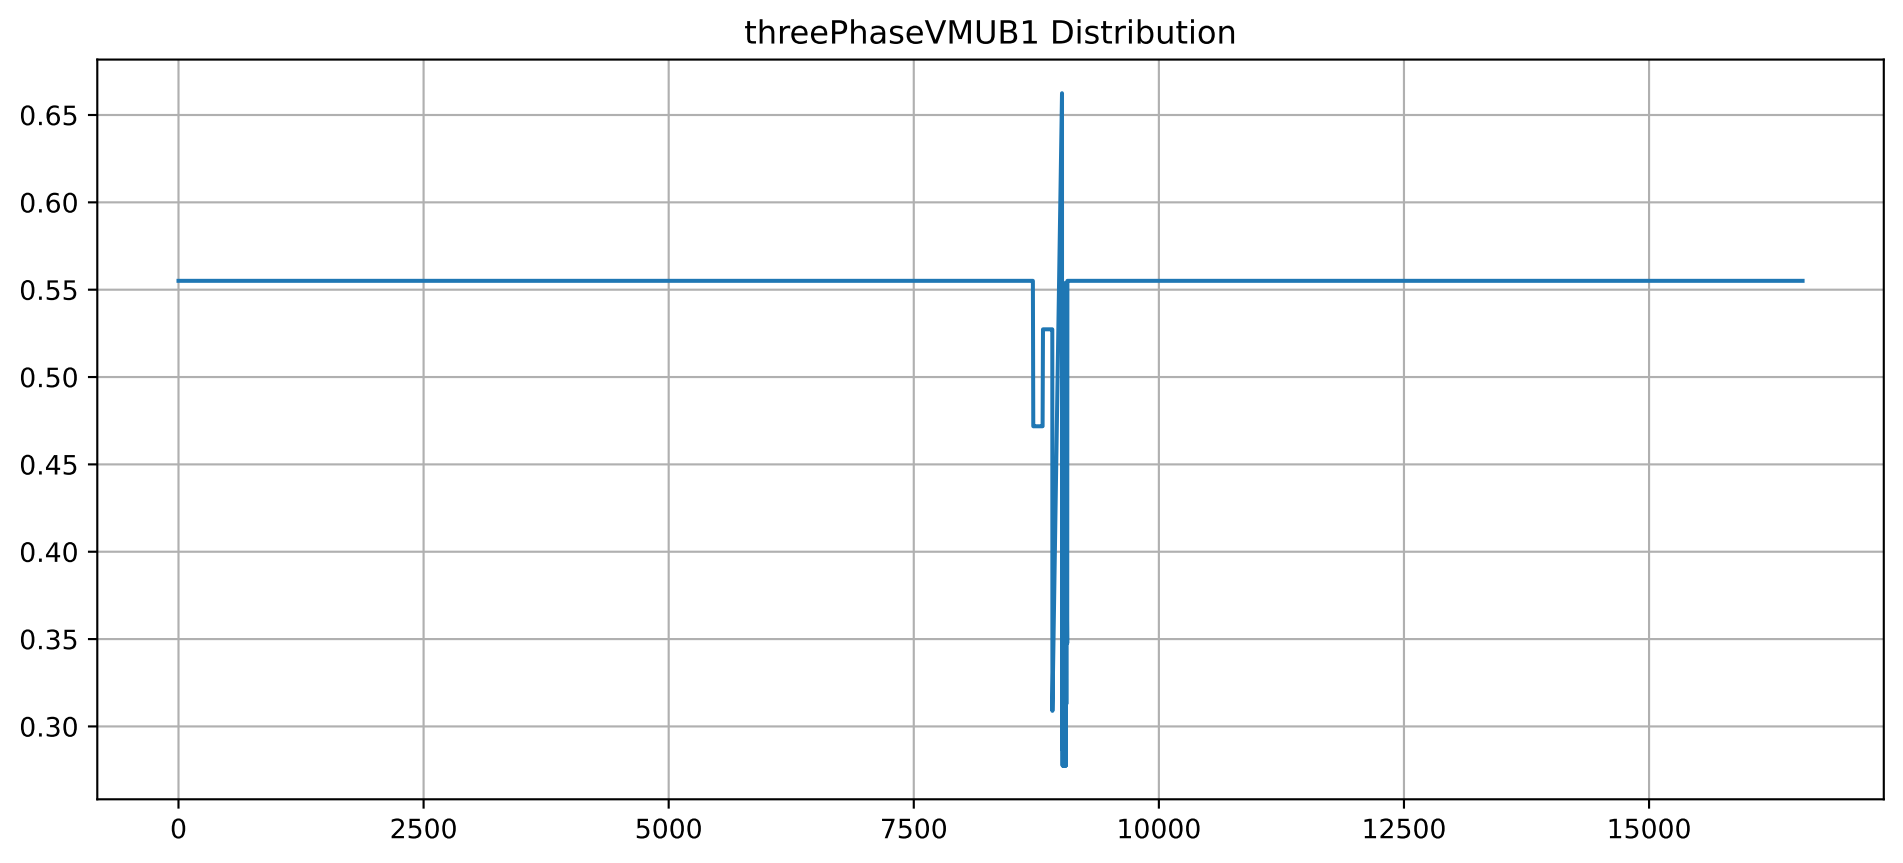

threePhaseCSum_3 Distribution
+5.930183e−1
0.000000045
0.000000040
0.000000035
0.000000030
0.000000025
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

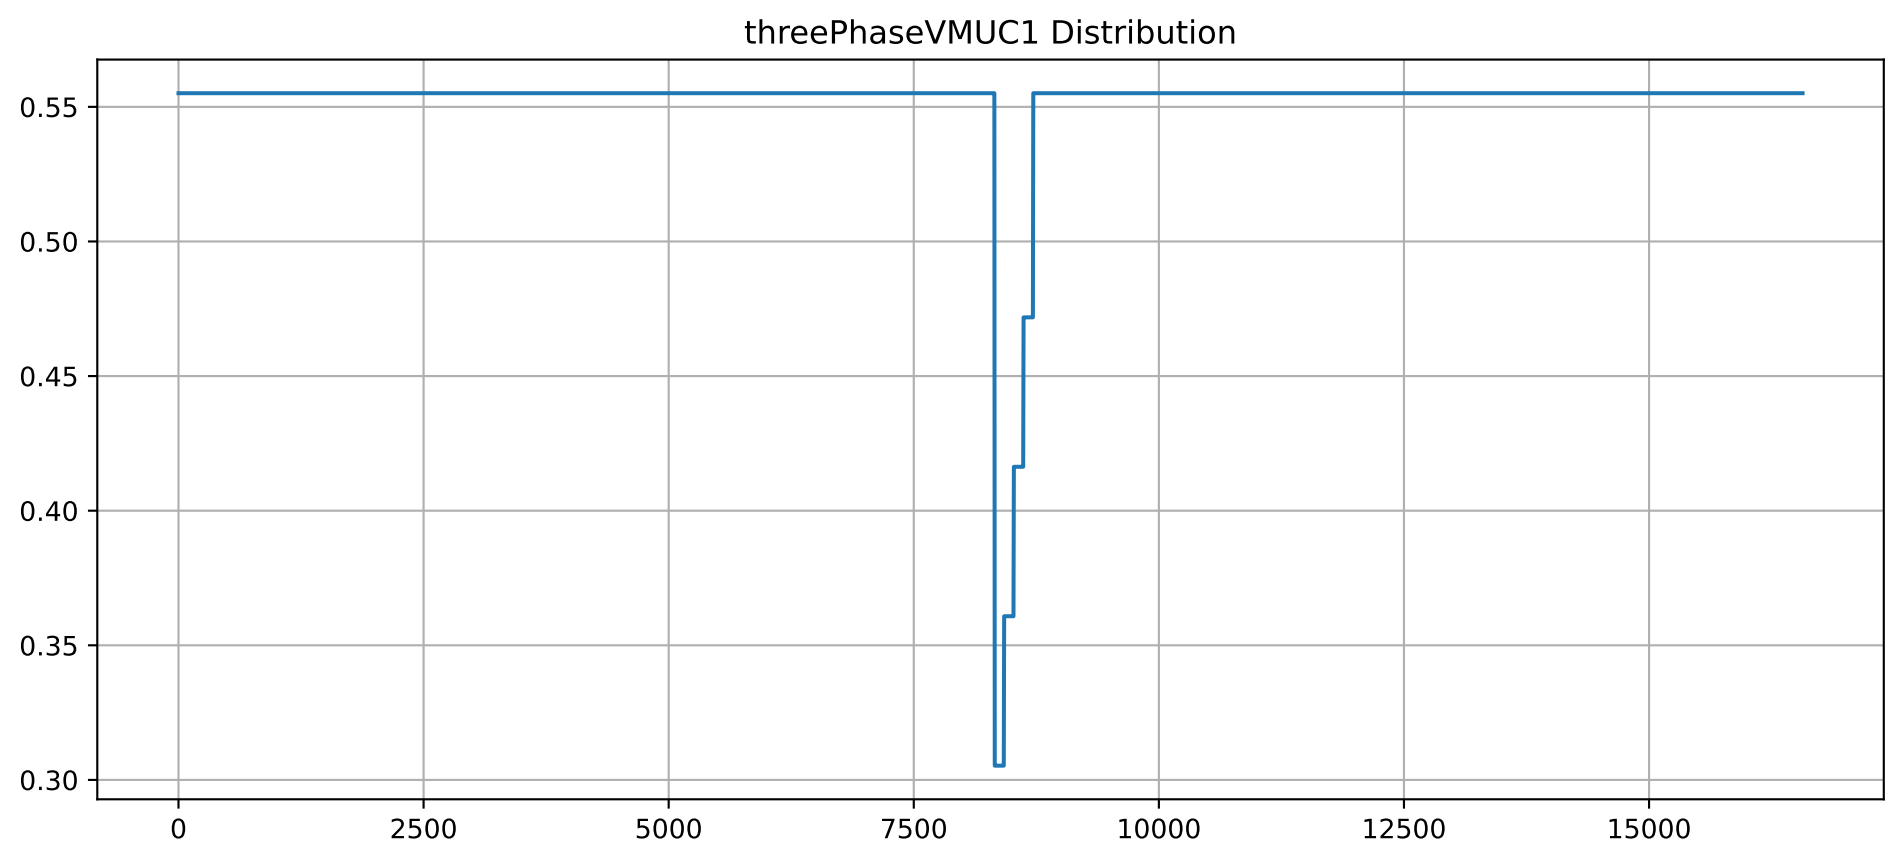

threePhaseCMUA1 Distribution
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

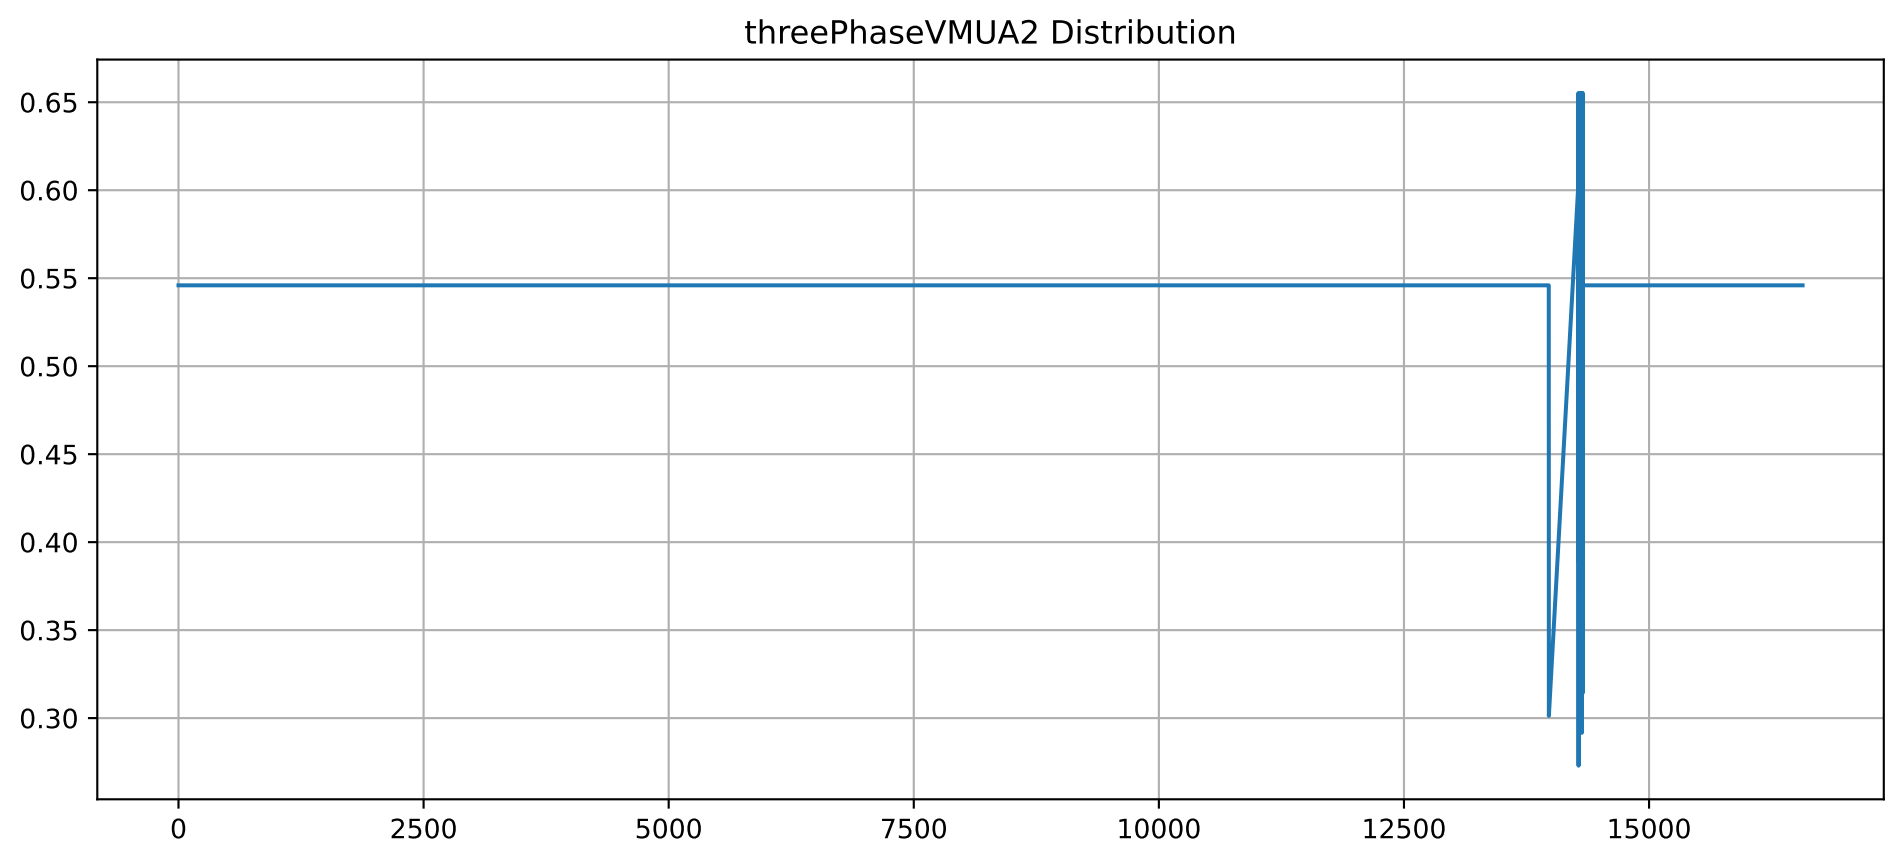

threePhaseCMUB1 Distribution
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

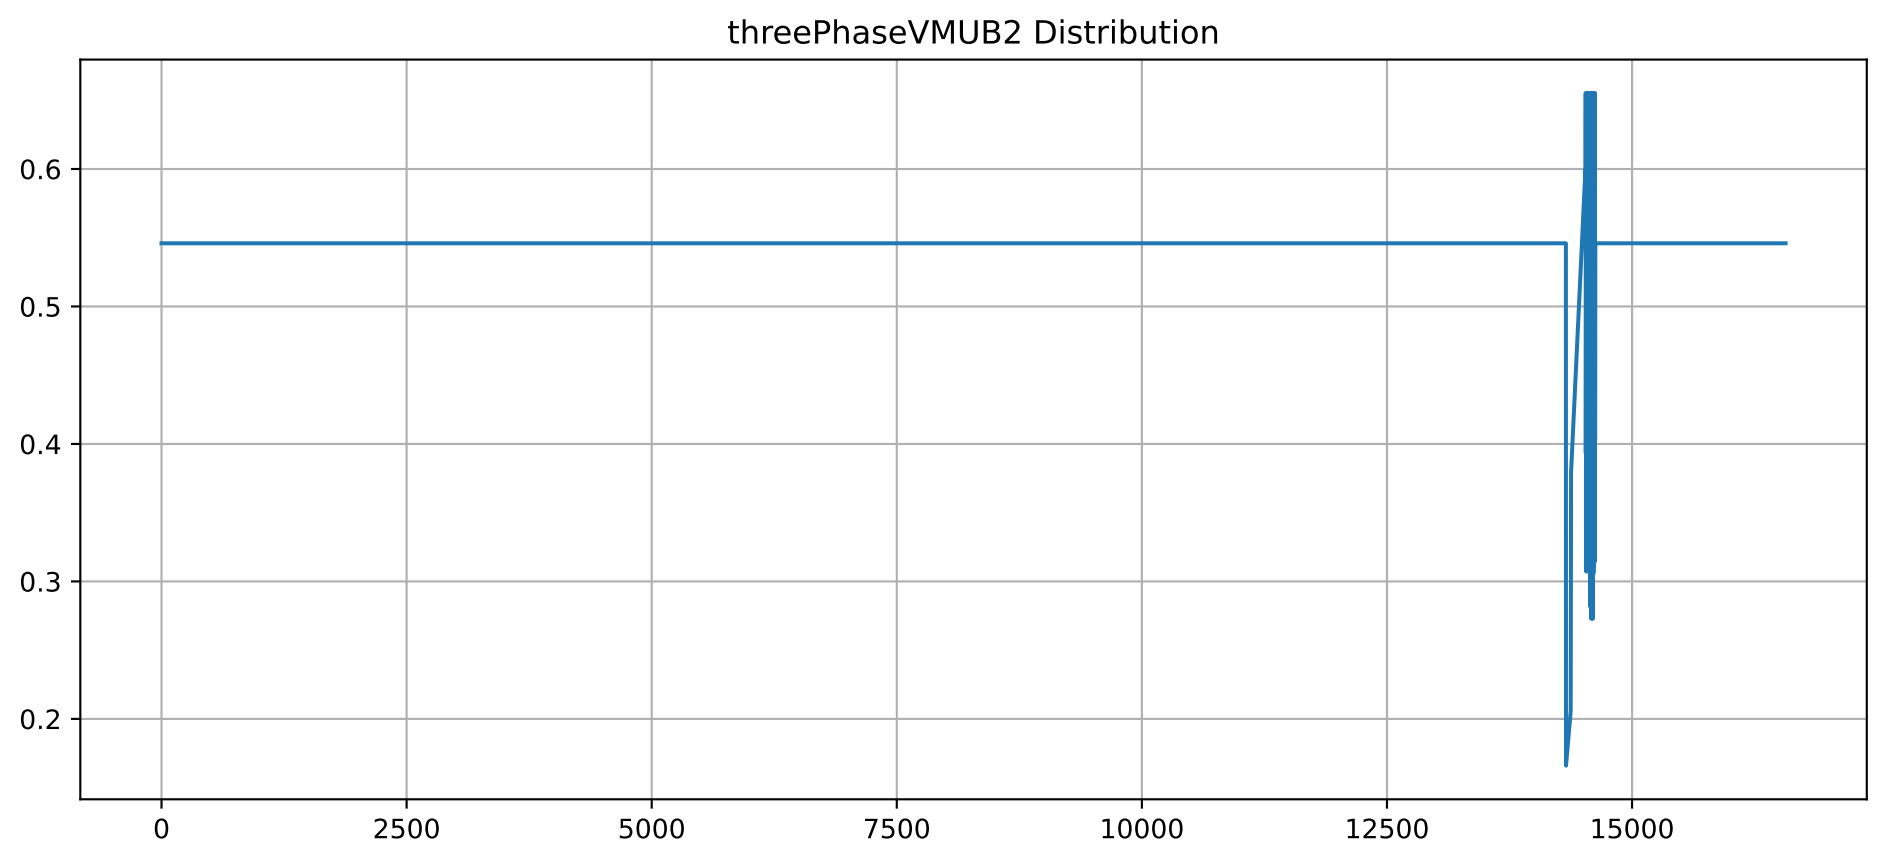

threePhaseCMUC1 Distribution
0.450
0.425
0.400
0.375
0.350
0.325
0.300
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

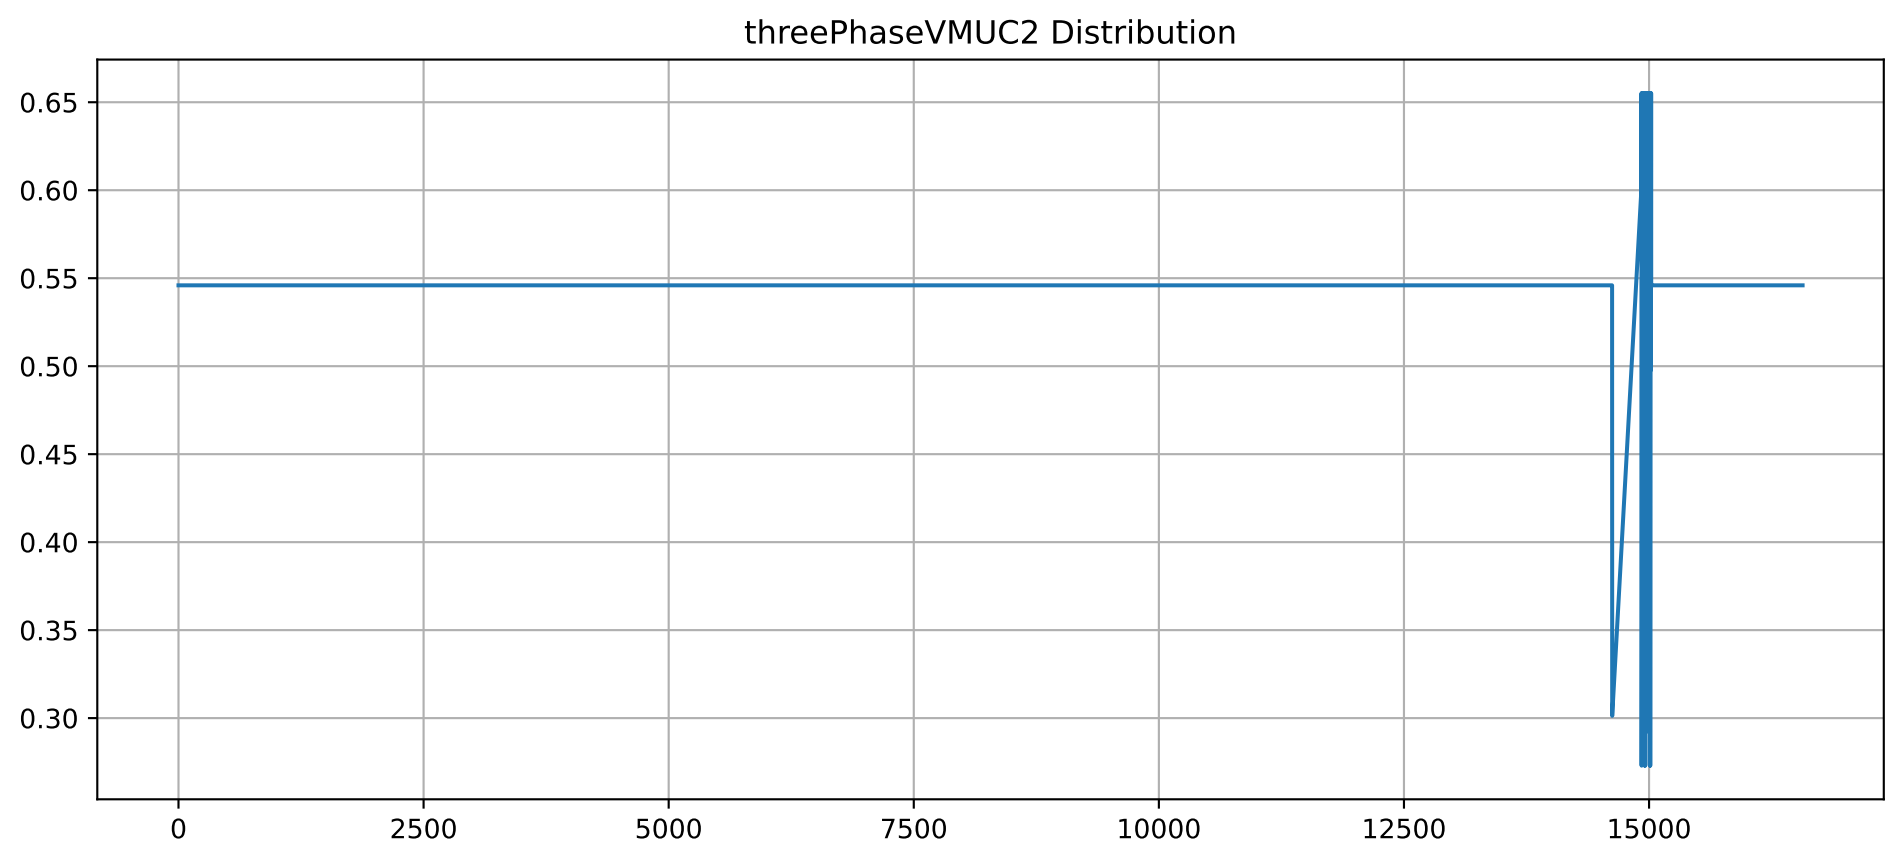

threePhaseVMUA1 Distribution
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

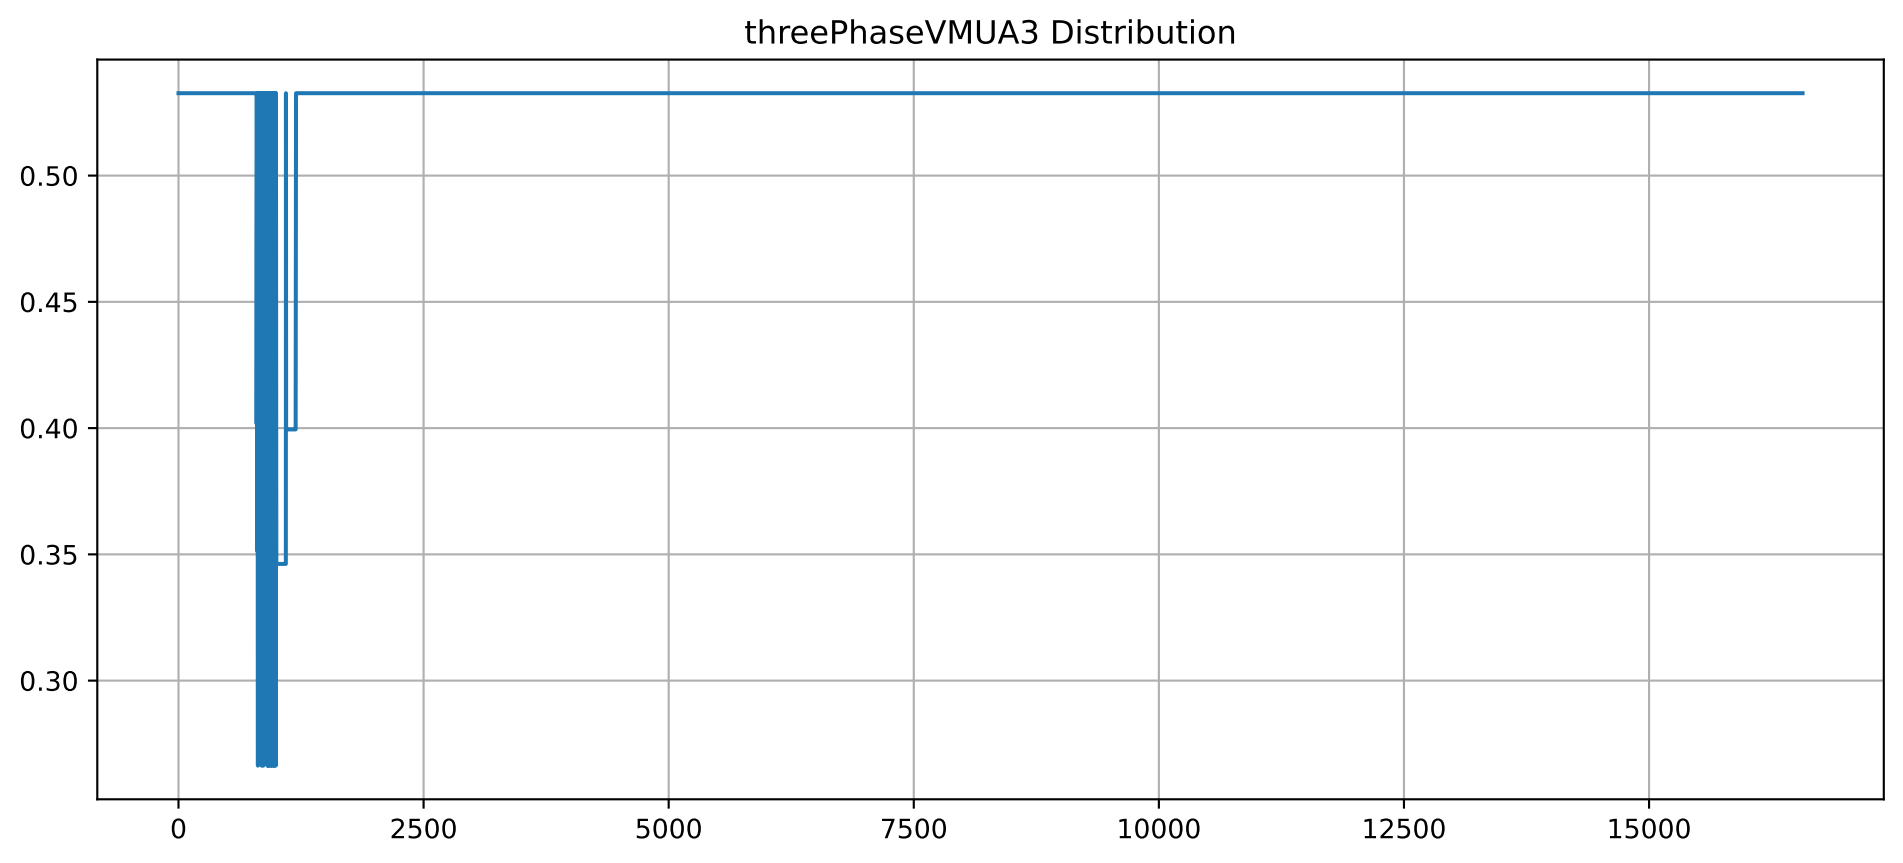

threePhaseVMUB1 Distribution
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

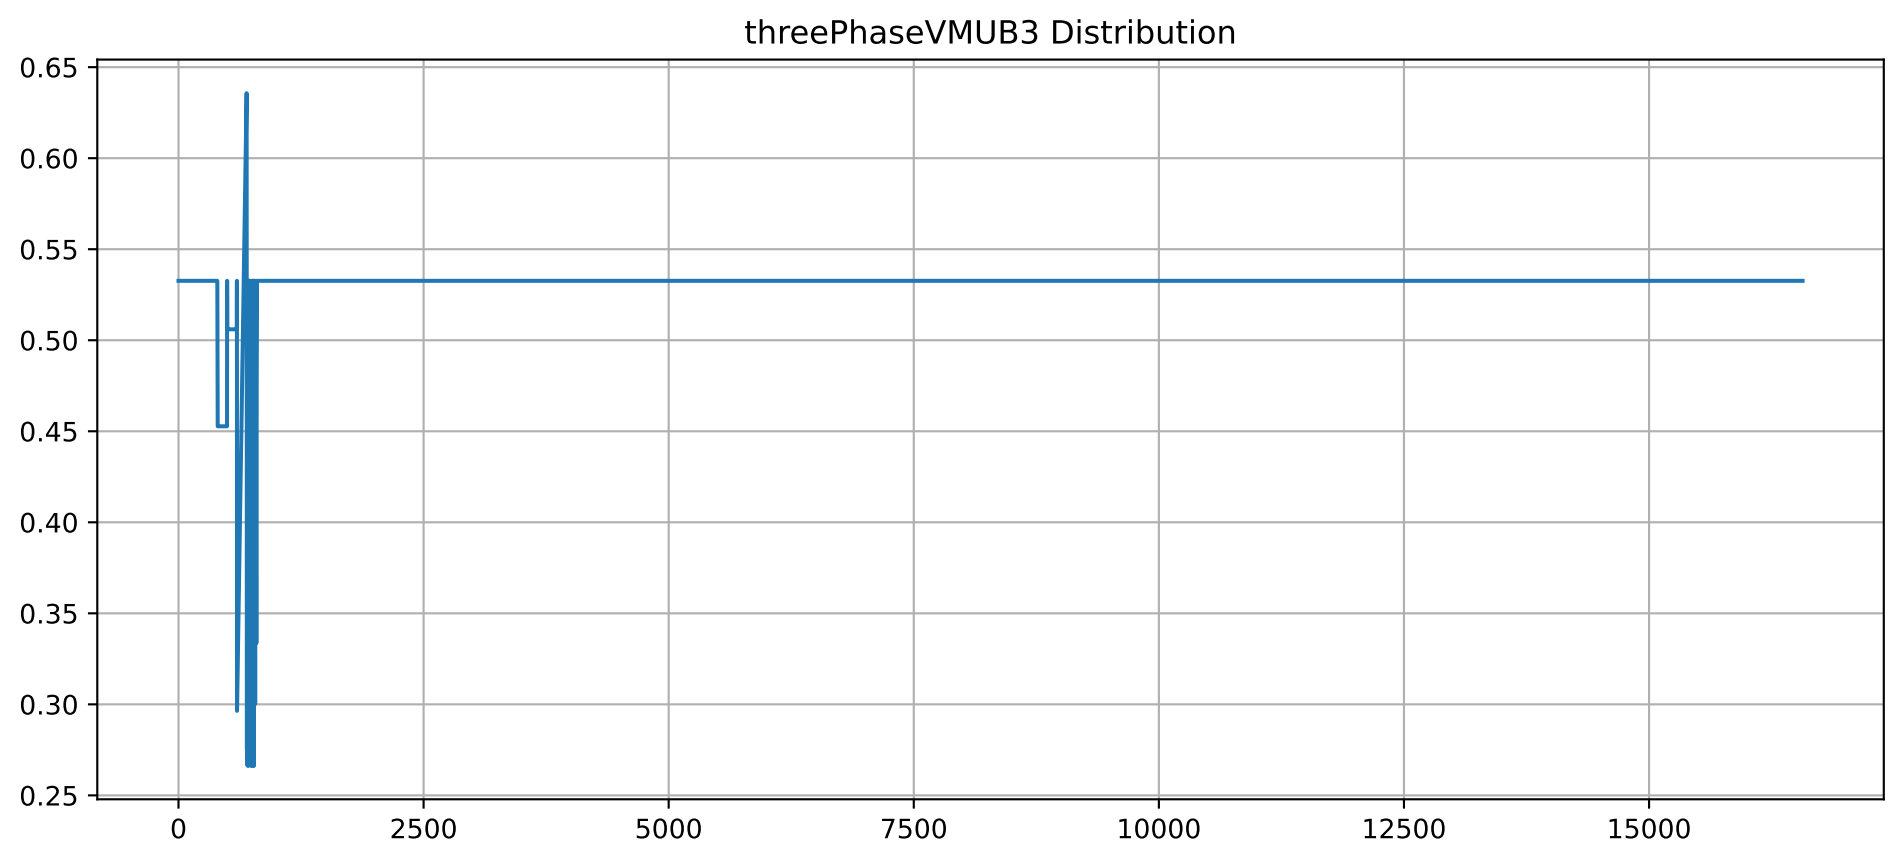

threePhaseVMUC1 Distribution
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

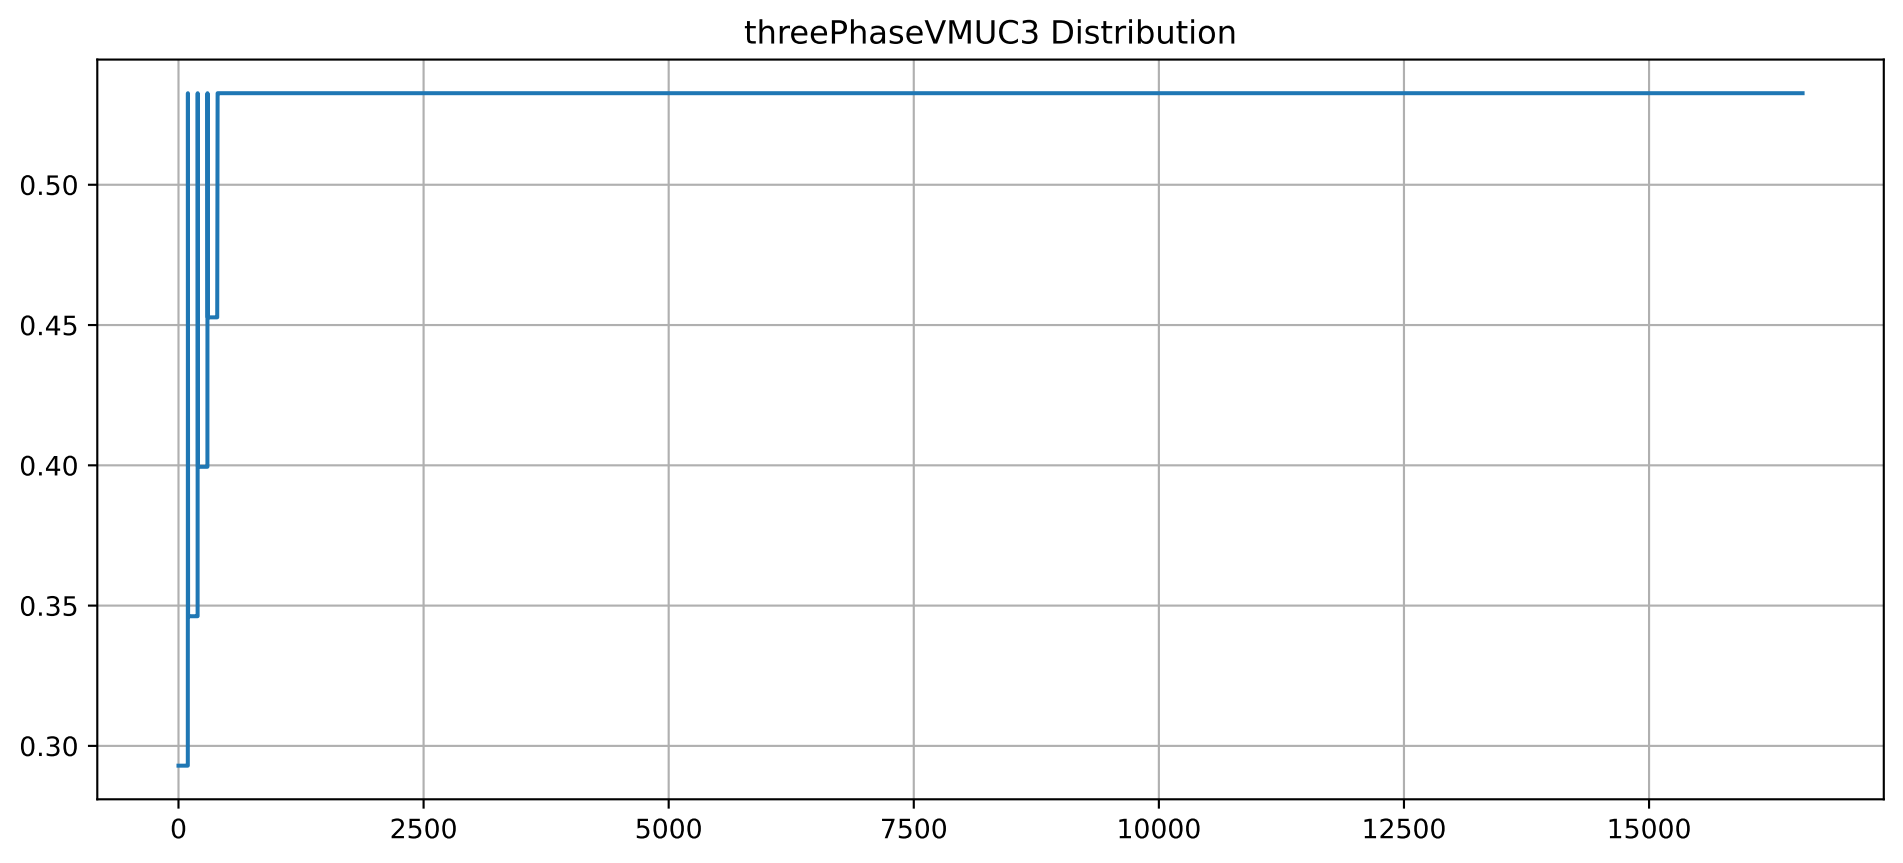

threePhaseVMUA2 Distribution
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

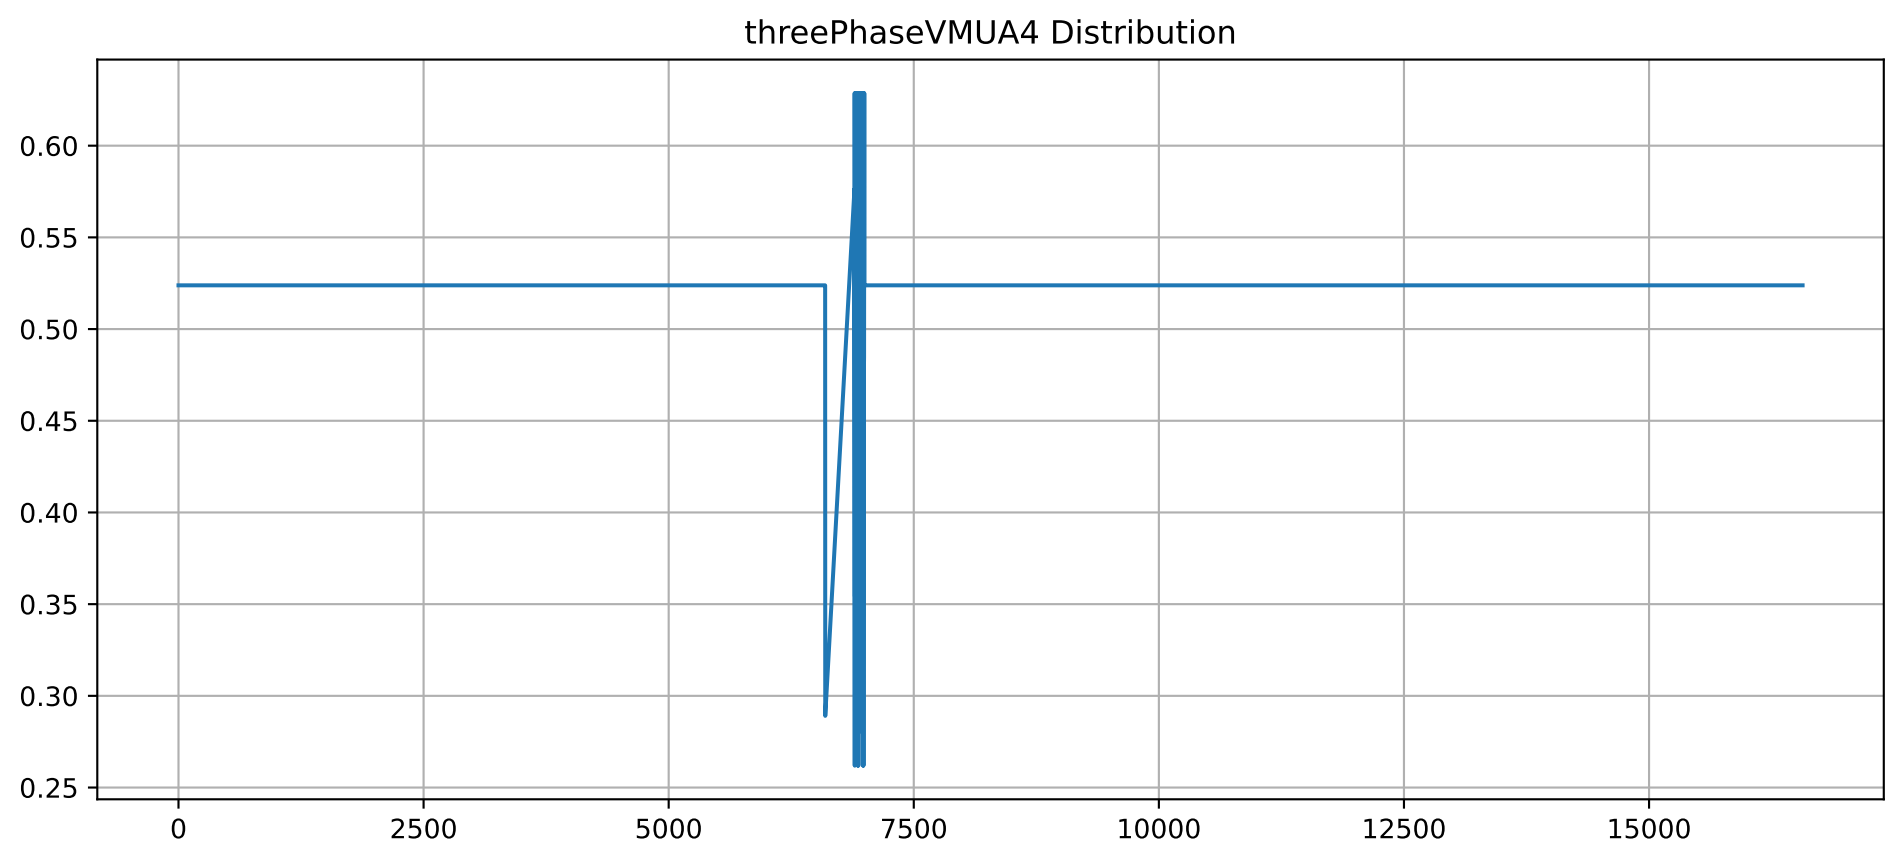

threePhaseVMUB2 Distribution
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

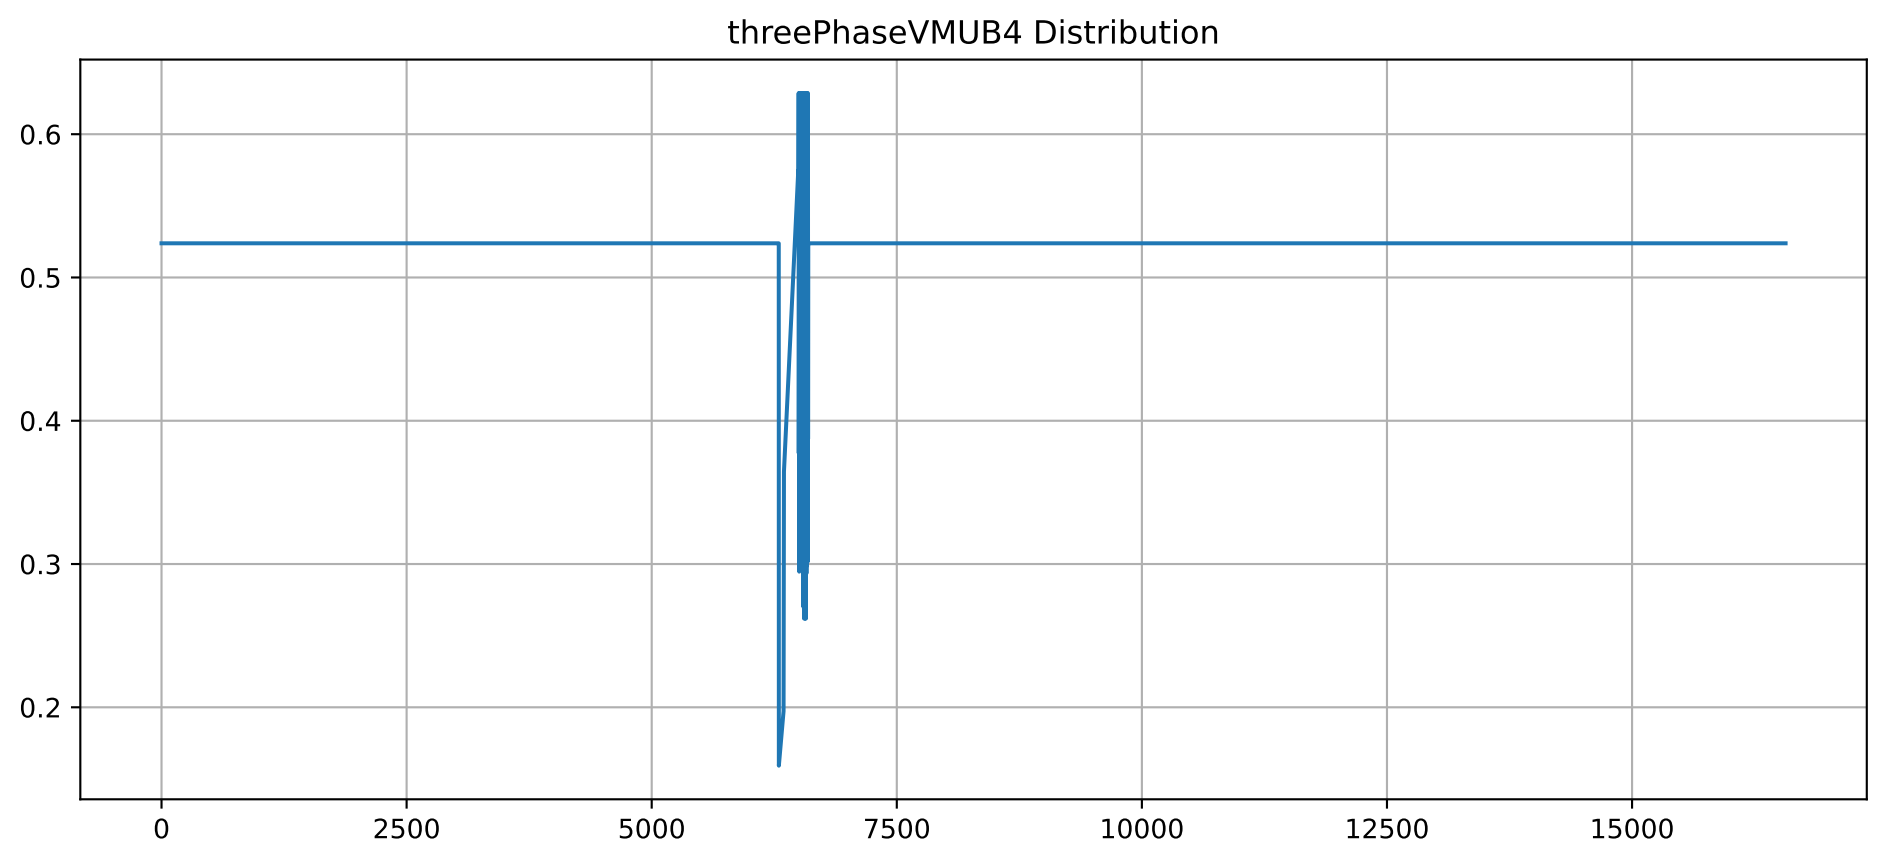

threePhaseVMUC2 Distribution
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

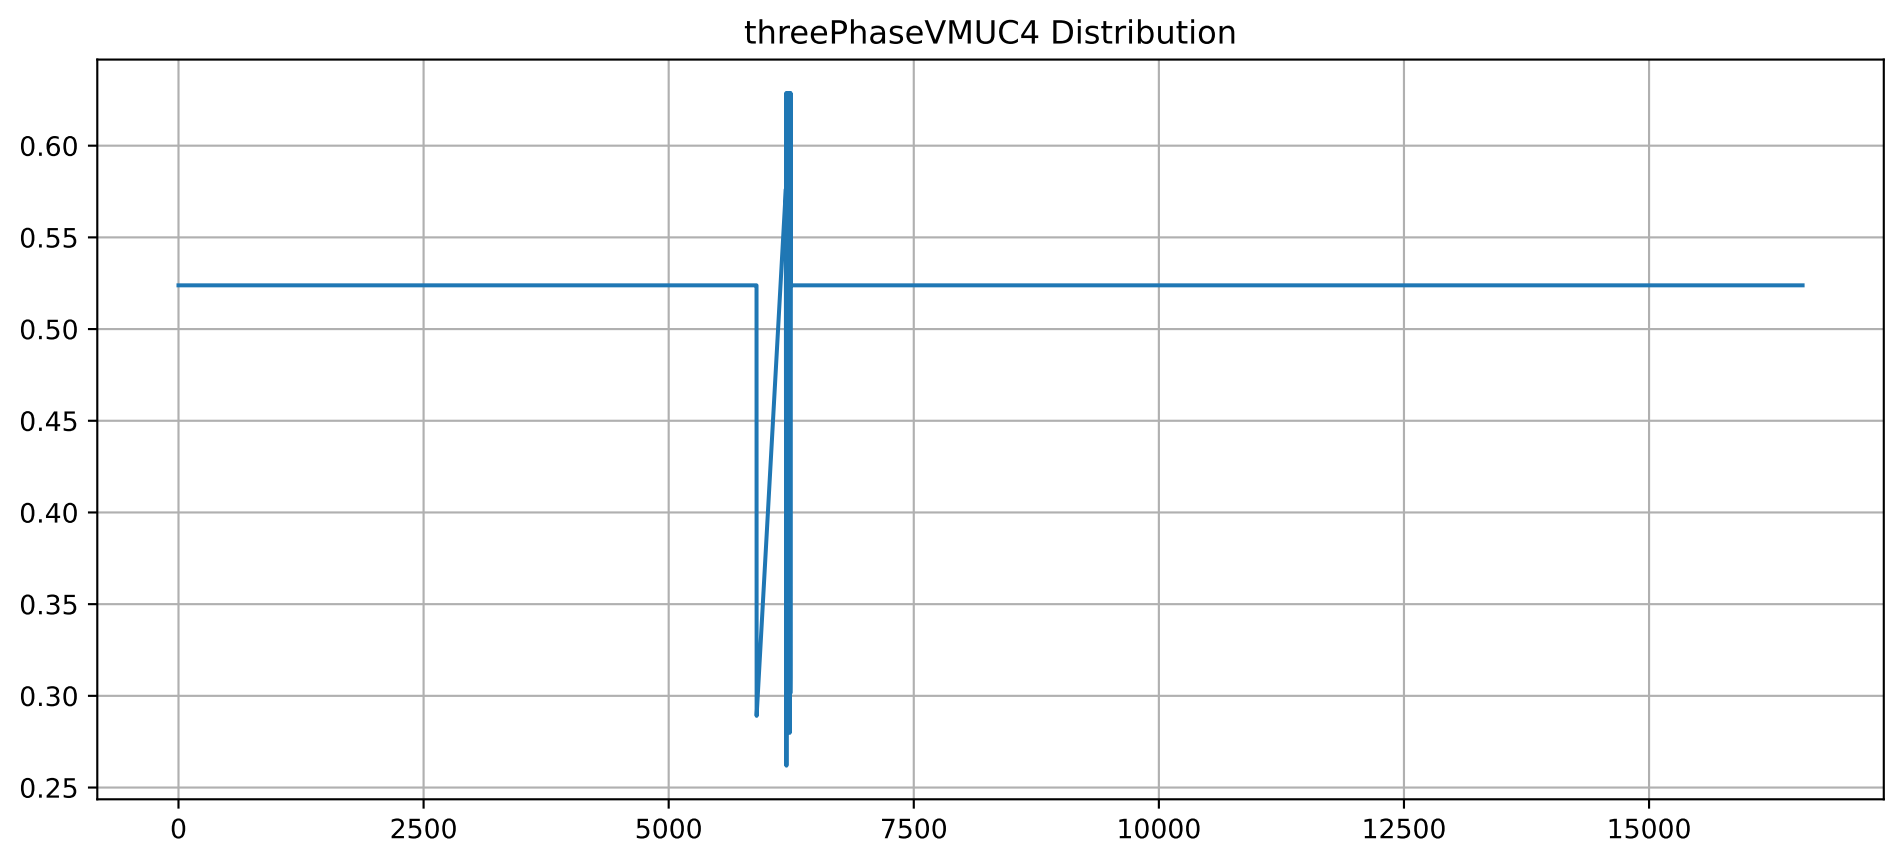

threePhaseVMUA3 Distribution
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

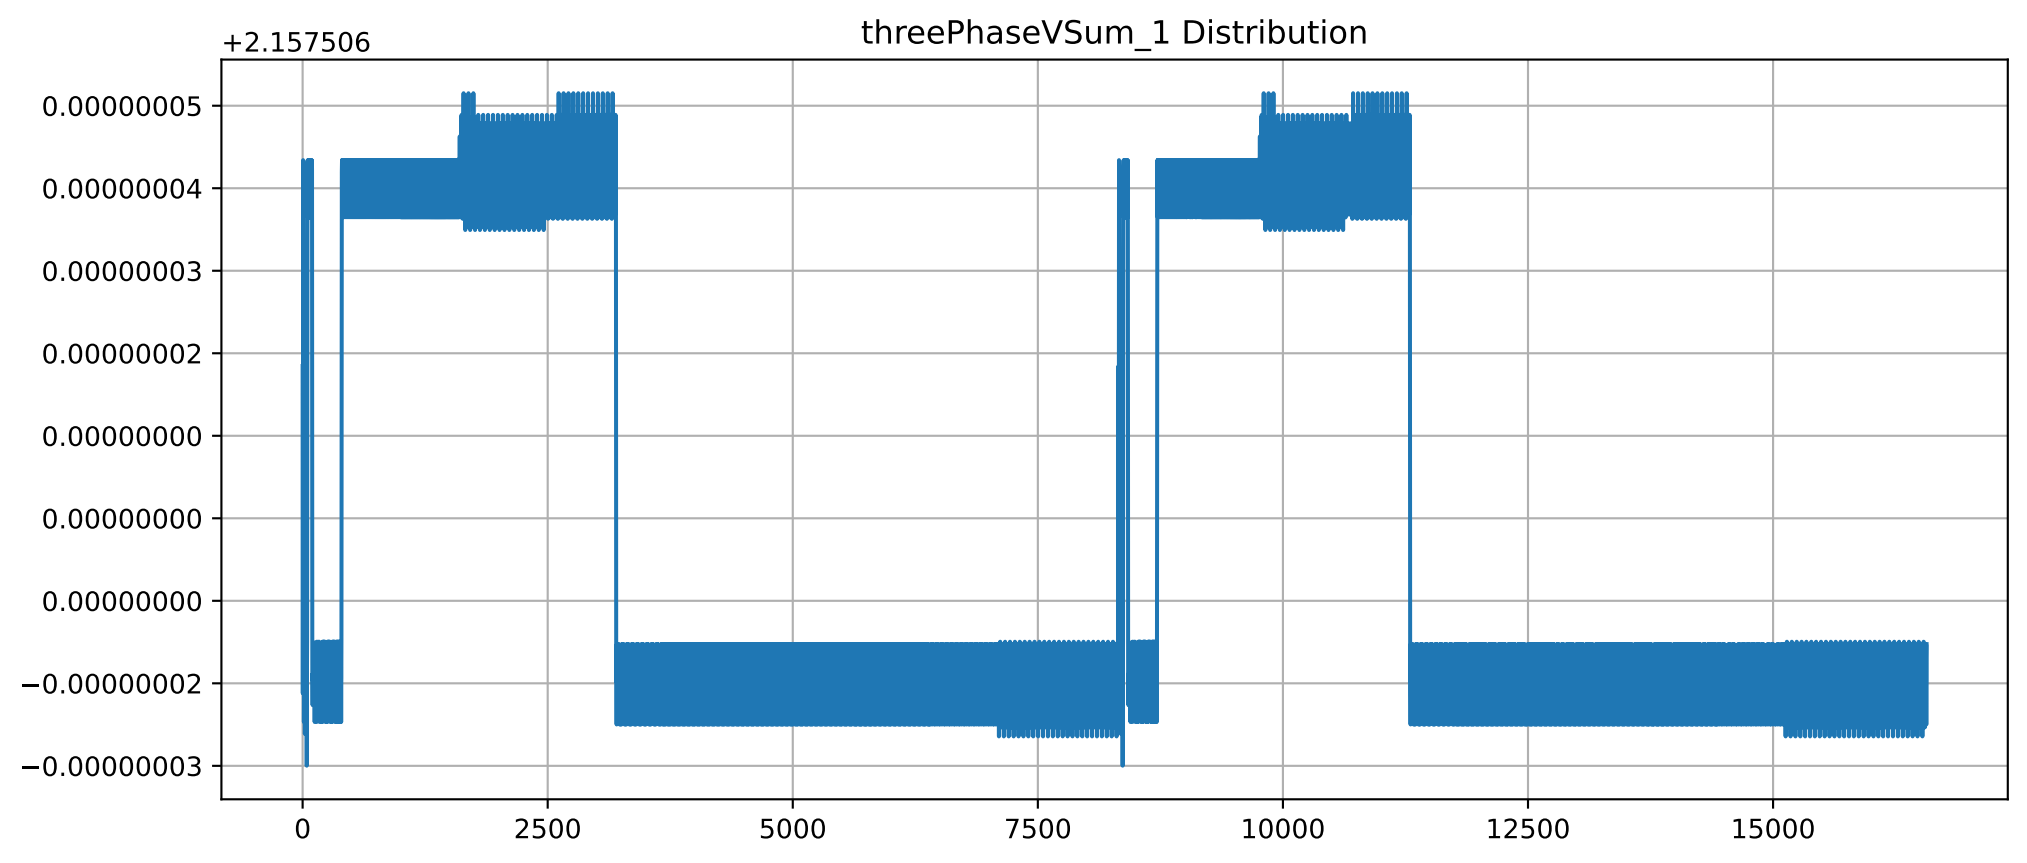

threePhaseVMUB3 Distribution
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

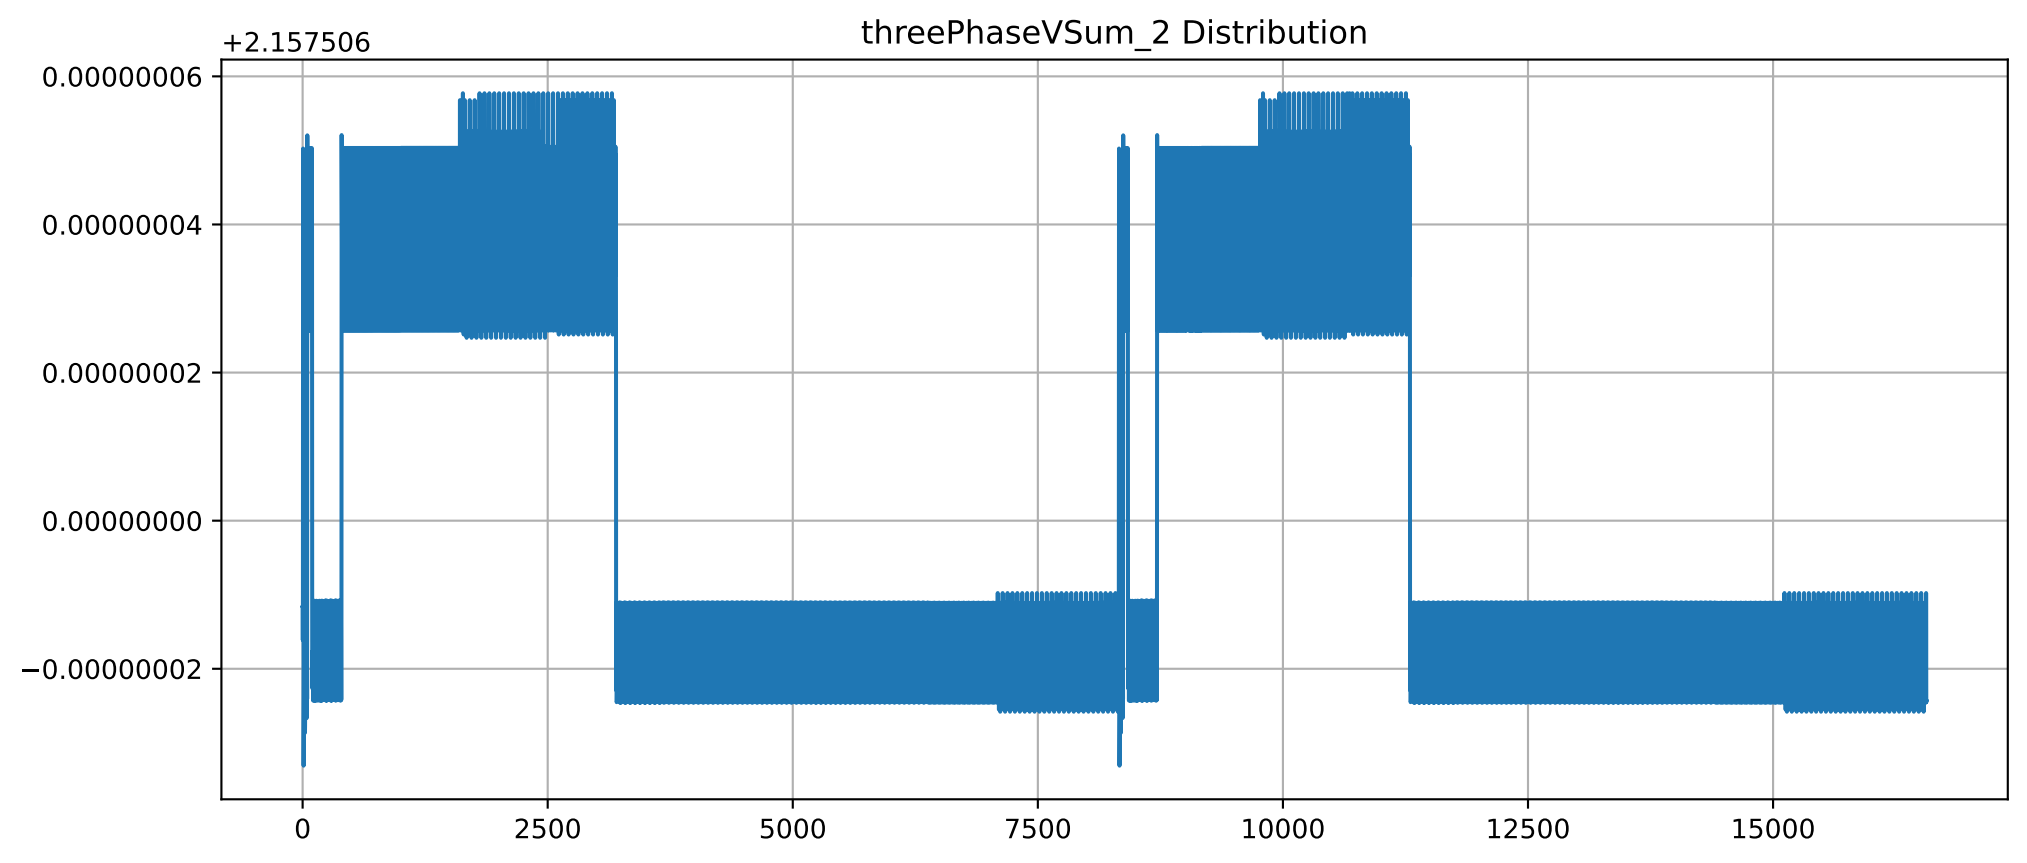

threePhaseVMUC3 Distribution
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000

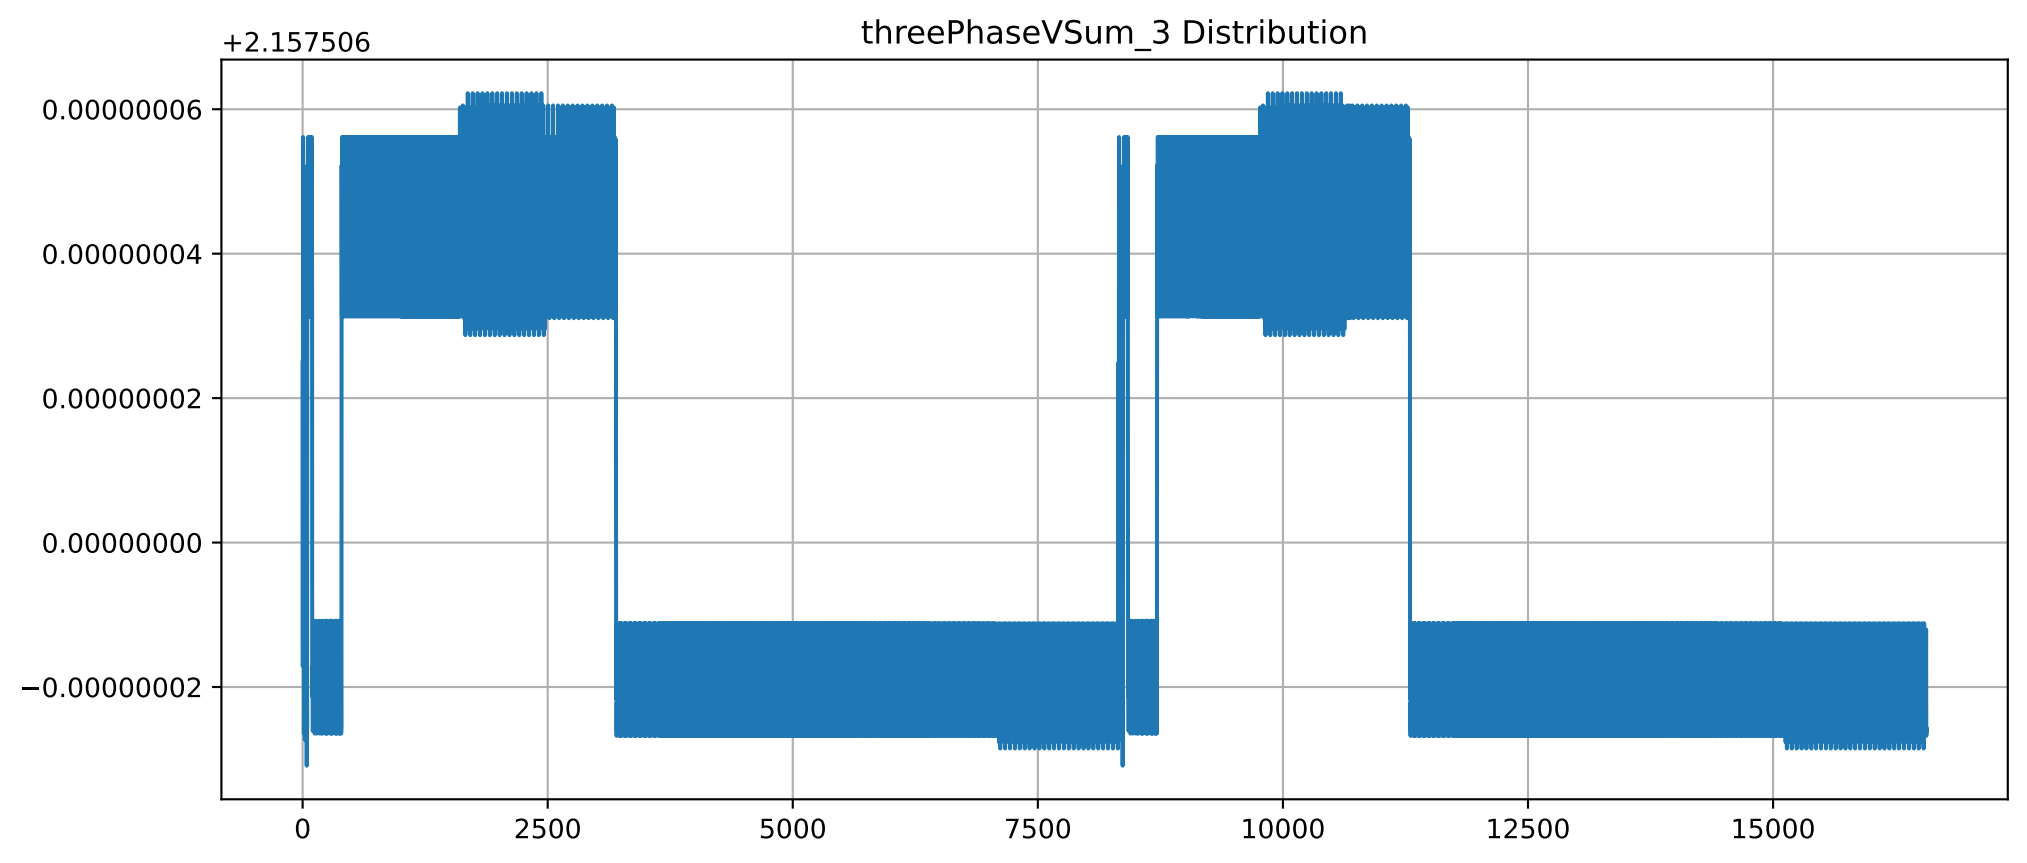

threePhaseVMUA4 Distribution
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000


threePhaseVMUB4 Distribution
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000


threePhaseVMUC4 Distribution
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000


threePhaseVSum_1 Distribution
+2.157506
0.00000005
0.00000004
0.00000003
0.00000002
0.00000000
0.00000000
0.00000000
−0.00000002
−0.00000003
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000


threePhaseVSum_2 Distribution
+2.157506
0.00000006
0.00000004
0.00000002
0.00000000
−0.00000002
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000


threePhaseVSum_3 Distribution
+2.157506
0.00000006
0.00000004
0.00000002
0.00000000
−0.00000002
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000