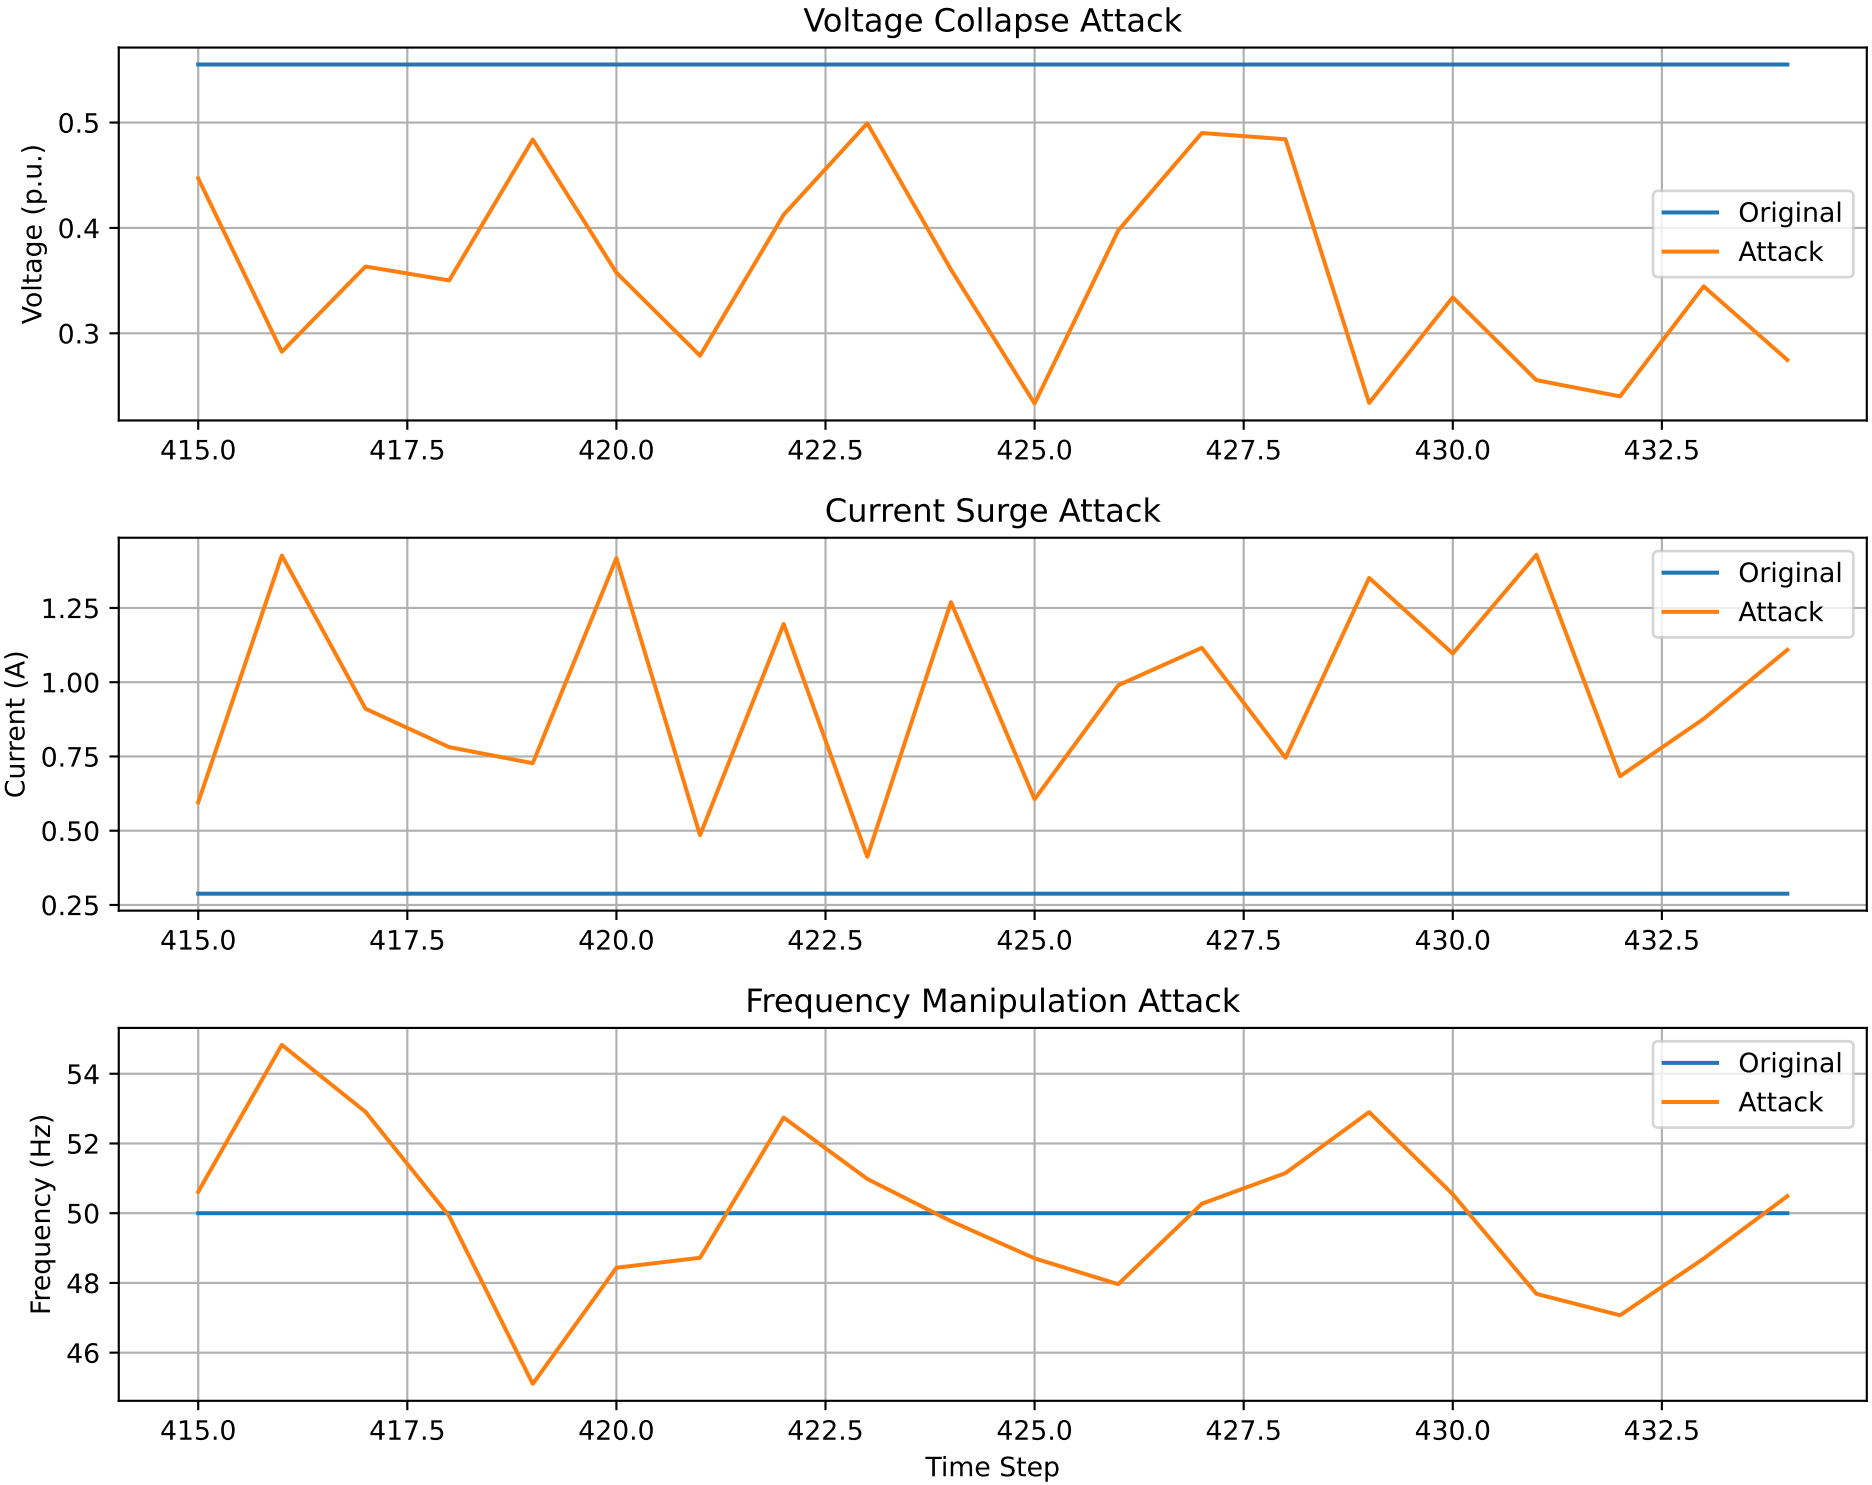
Voltage Collapse Attack
Voltage (p.u.)
0.5
0.4
0.3
Original
Attack
415.0
417.5
420.0
422.5
425.0
427.5
430.0
432.5
Current Surge Attack
Current (A)
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
Original
Attack
415.0
417.5
420.0
422.5
425.0
427.5
430.0
432.5
Frequency Manipulation Attack
Frequency (Hz)
54
52
50
48
46
Original
Attack
415.0
417.5
420.0
422.5
425.0
427.5
430.0
432.5
Time Step