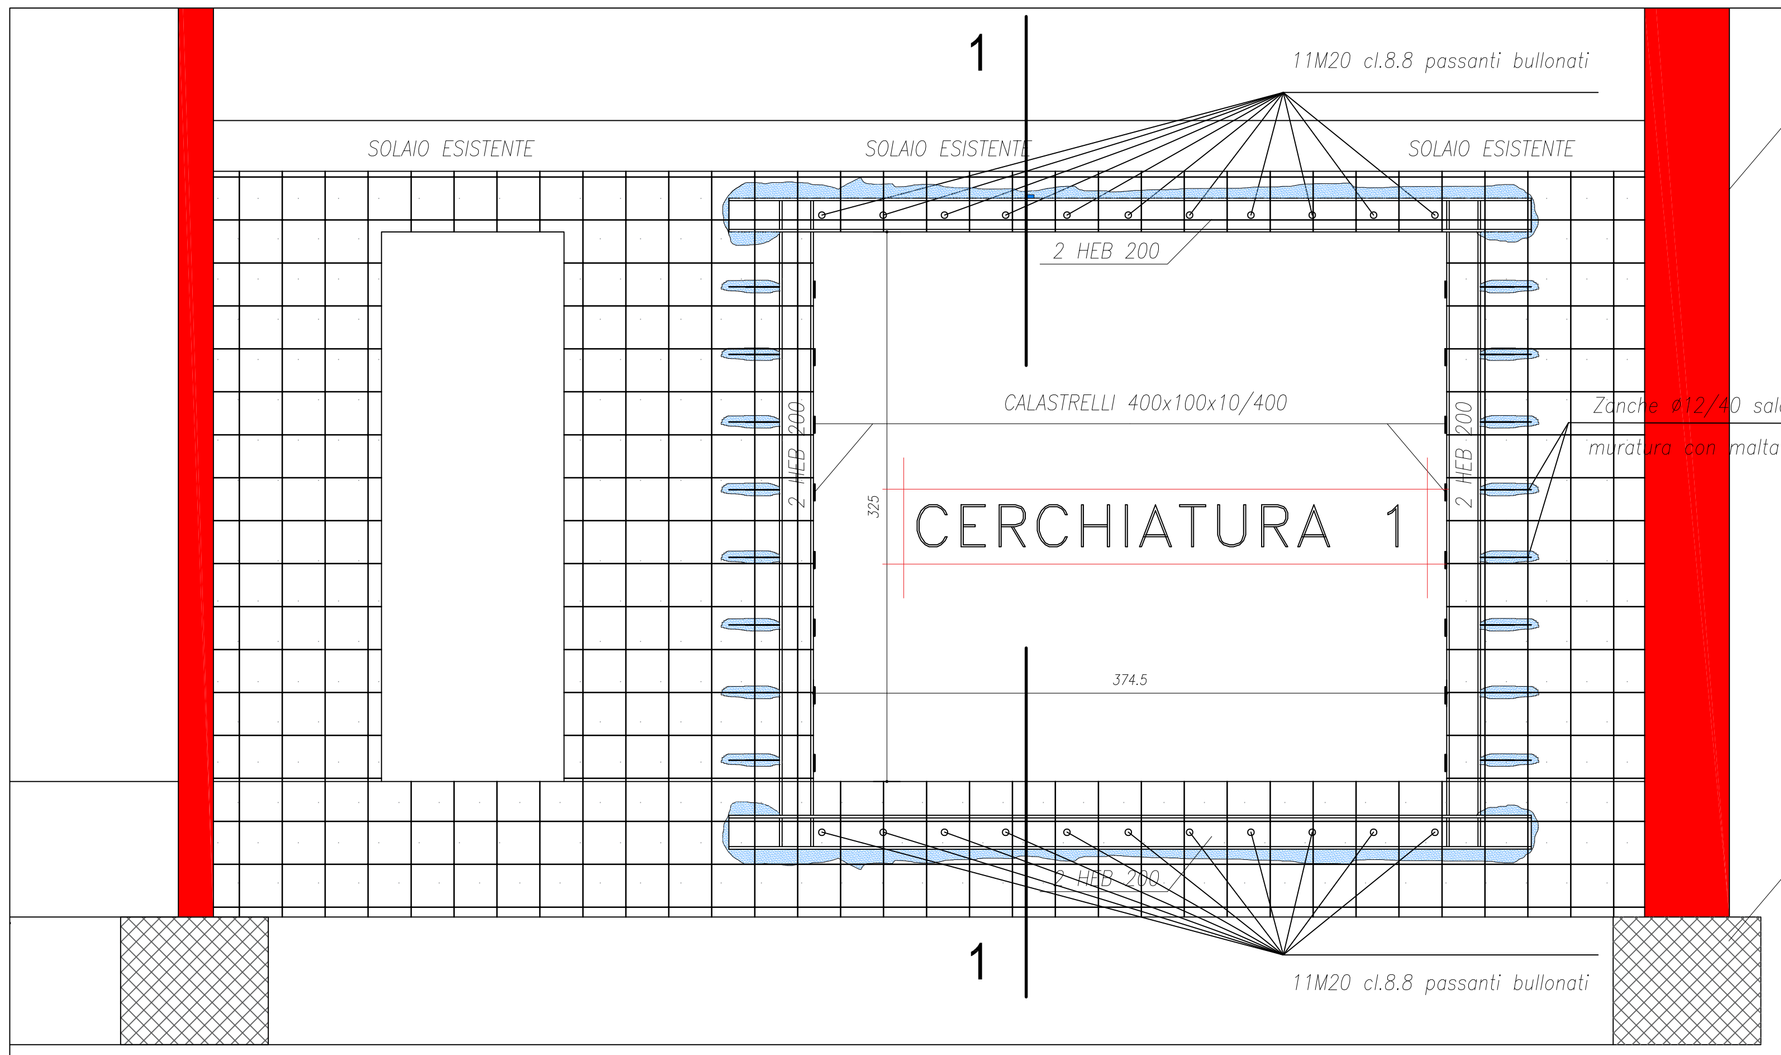

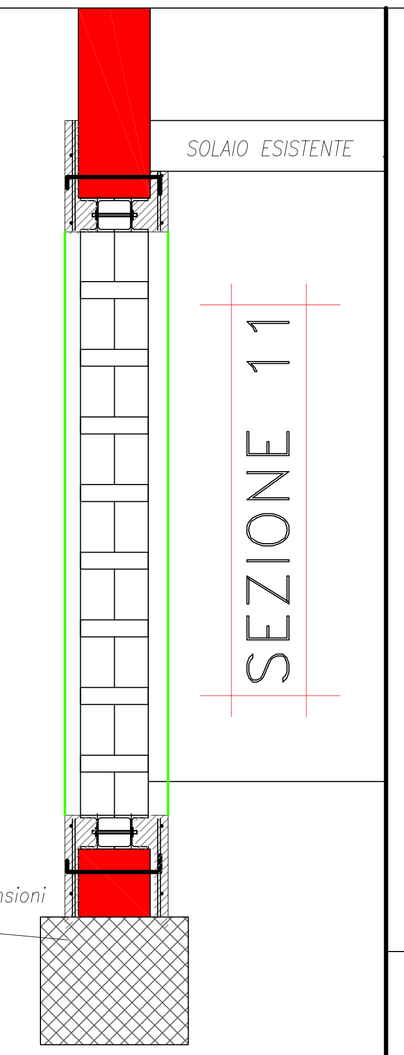

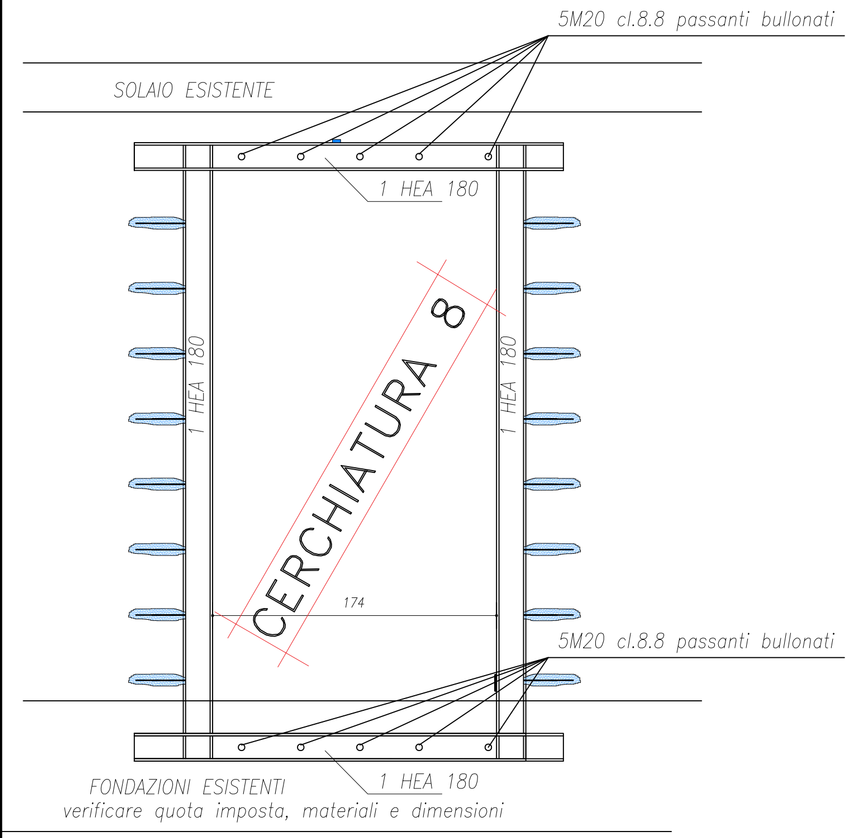

0–Puntellare i solai
1–Esecuzione fori in muratura per alloggiamento temporaneo profili per esecuzione puntellatura;
2– Inserimento profili provvisori /50 cm perpendicolari alla parete e saturazione fori con malta antiritiro, dopo aver assicurato messa in forza profili;
3–Puntellatura profili su solaio sottostante, con opportuni ripartitori;
4– Puntellatura solaio sovrastante a seconda del verso di tessitura dello stesso
Tutti i profili dovranno essere messi in forza mediante cunei metallici, opportunamente inzeppati.
Tutti gli interstizi andranno saturati mediante iniezione di malta antiritiro ad alta resistenza.
Il supporto alla base dovrà prevedere la saturazione dello spazio sottostante, al fine di consentire l'opportuna distribuzione del carico, escludendo zone di contatto concentrate.
Si dovranno prevedere saldature a completa penetrazione tra i profili verticali e gli orizzontali
Regolarizzare il paramento murario in corrispondenza dei profili verticali e saturare lo spazio tra profilo metallico e muratura.

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

ACCIAIO B450C (ex Feb 44k) ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e saldabile.

N.B.: MISURA DELLE BARRE RIFERITA AL FILO ESTERNO

PARTICOLARE CHIUSURA STAFFE

STAFFE DI CONFINAMENTO E GANCI

STAFFE TIPICHE

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONI ORIZZONTALI

PARTICOLARE CHIUSURA DELLE GABBIE

PARTICOLARE SOVRAPPOSIZIONI VERTICALI

RETE ELETTROSALDATA

MANDRINO PIEGATURE ARMATURE

D=4b se b≤16mm
D=7b se b>16mm

CALCESTRUZZO

Calcestruzzo per	Magrone	Strutture fondazione	Strutture getti impalcati
Classe RCck (MPa)	C12/15	C25/30	C25/30 con LECA 1600
C_ESP.	XC2	XC2	XC2
Rapporto max acqua/cemento	Conforme alla normativa vigente		
Contenuto min. cemento (kg/mc)			
ϕ max aceti (mm)	32	32	
Classe di consistenza	-	S3	
Copriferro netto min. (mm)		-	
Copriferro netto controterra (mm)	-	40	
STAGIONATURA	Mantenere umide le superfici del getto per almeno 3 giorni secondo i metodi previsti dalla ENV206 (e UNI9858)		
COMPATTAZIONE	Massa volumica di una carota estratta dal getto non inferiore al 97% della massa volumica dei cubetti		
QUOTE	Le quote sono indicate in centimetri salvo dove diversamente riportato.	AGGREGATI	Conformi alla UNI 8520

ACCIAIO CARPENTERIA METALLICA S275

- Strutture in muratura esistenti
- Intervento migliorativo su pareti
- Nuove murature in gasbeton sp=25cm
- CUNEI METALLICI
- Saturazioni con malta tixotropica
- Nuove murature in mattoni pieni

NB: prevedere zanche Ø12 da saldare all'estremità profili metallici da ancorare nel getto della correa

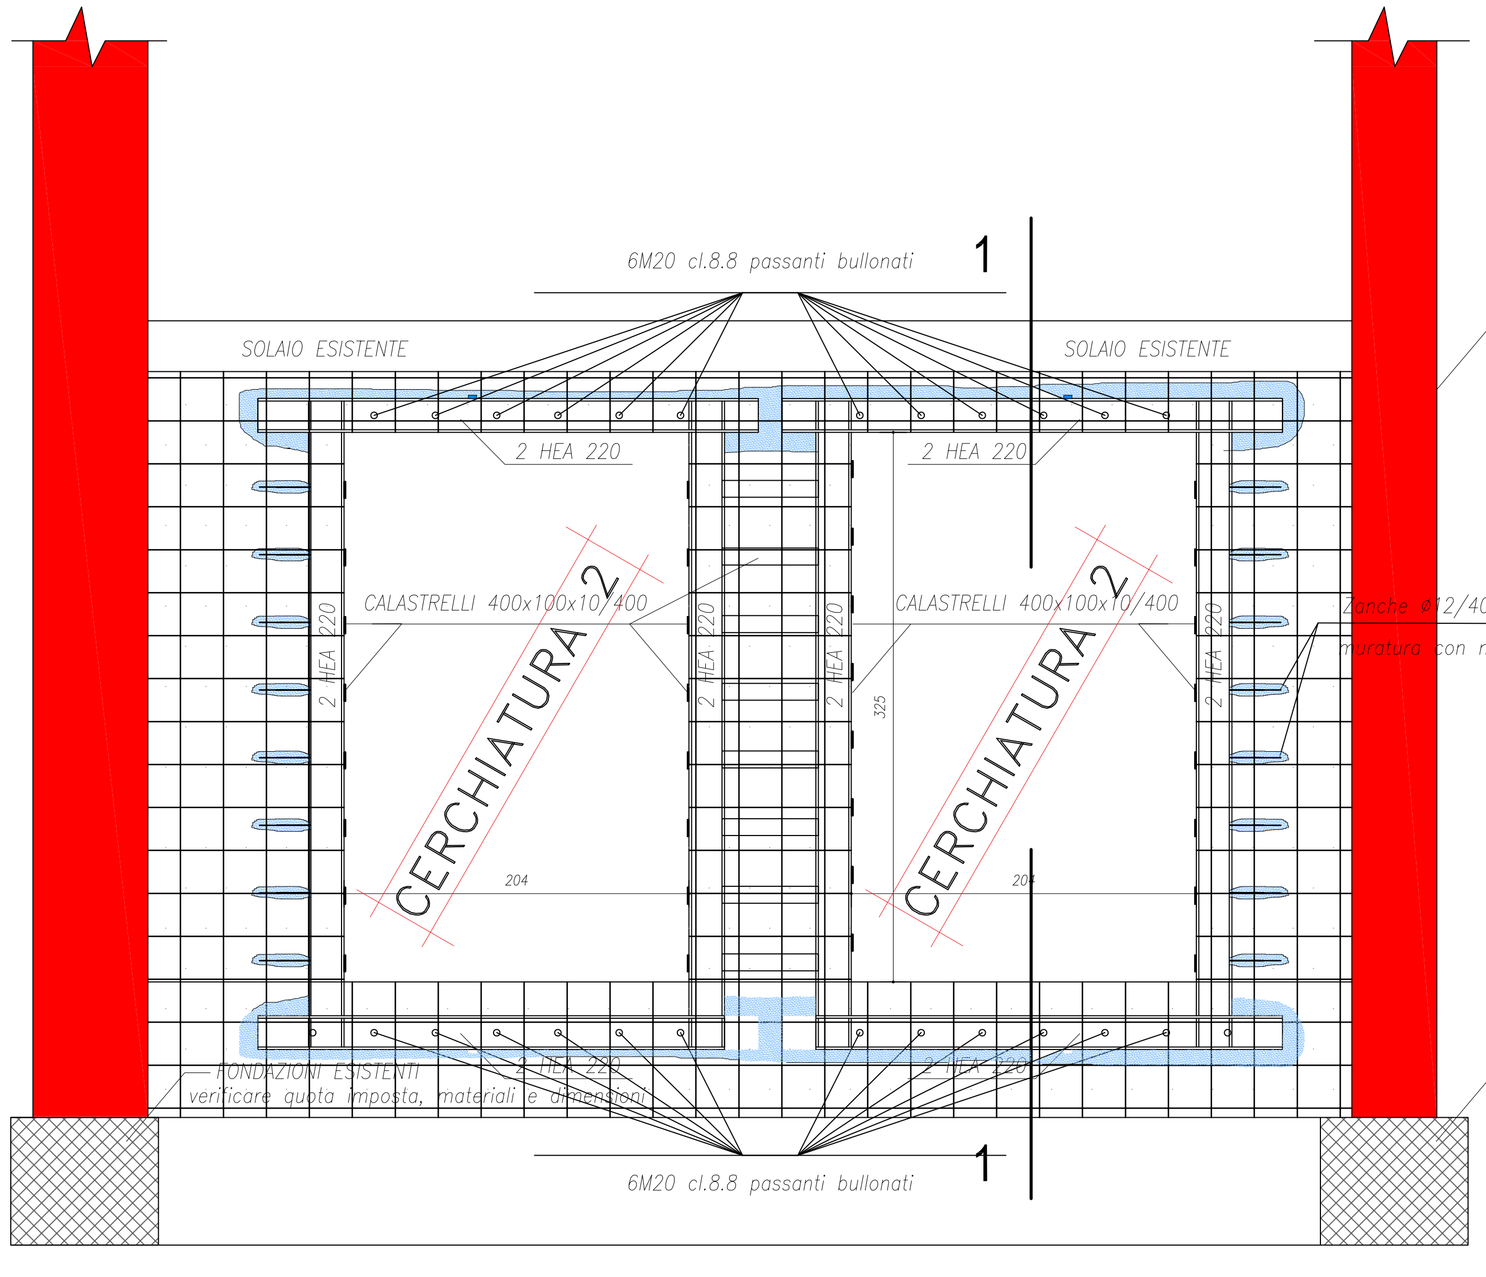

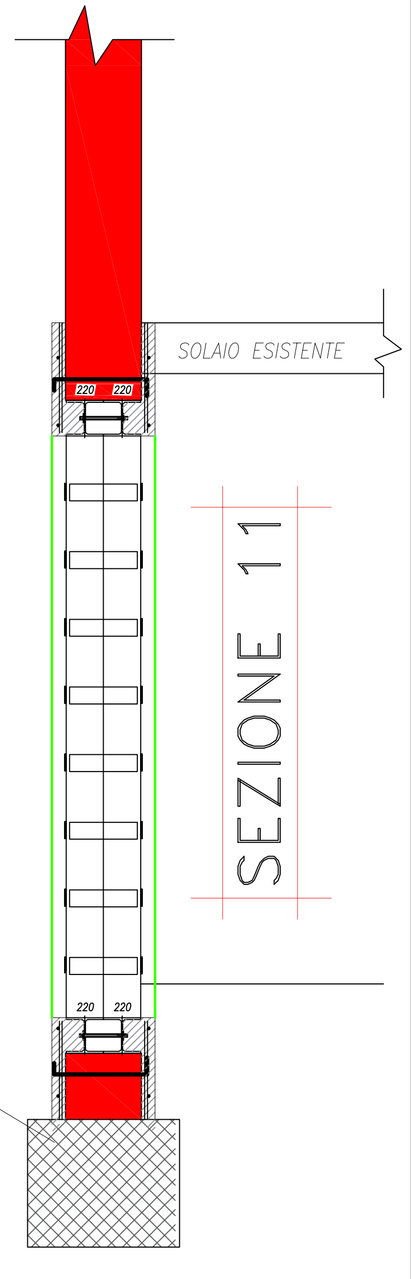

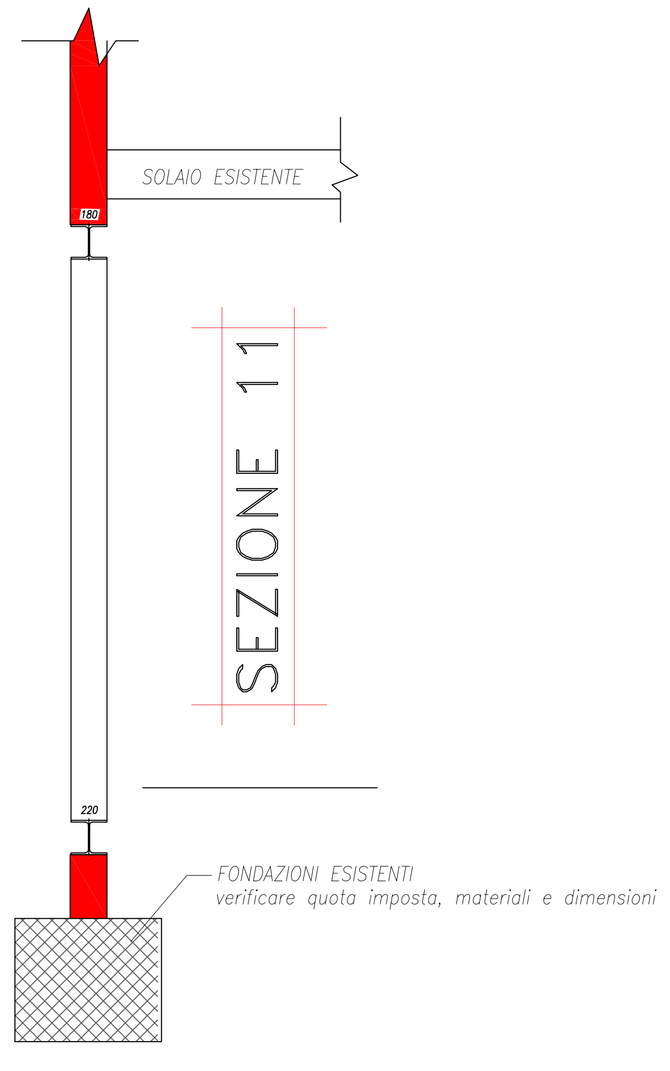

PROGETTO
WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA

Città metropolitana di Milano

casa delle stagioni/ residenze per la terza età e centro didattico sperimentale per l'infanzia

5. RICA (Rigenerare Comunità e Abitare) verso Human Technopole

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
via Monsignor Paleari, 54-56

CASA DELLE STAGIONI
Residenza per la terza età e
centro didattico sperimentale per l'infanzia

PROGETTO ESECUTIVO

CERCHIATURE

Responsabile del procedimento:

Progettista:
bzz architettura&consulting srl
via Lampedusa, 13
Palazzo C/ 2° piano
Milano 20141
www.bzz-ac.com

DATA 03/05/2019 | SCALA 1:50 | TAV. N. ST-02