Trave T3
Numero di elementi: 1

Sezione a-a



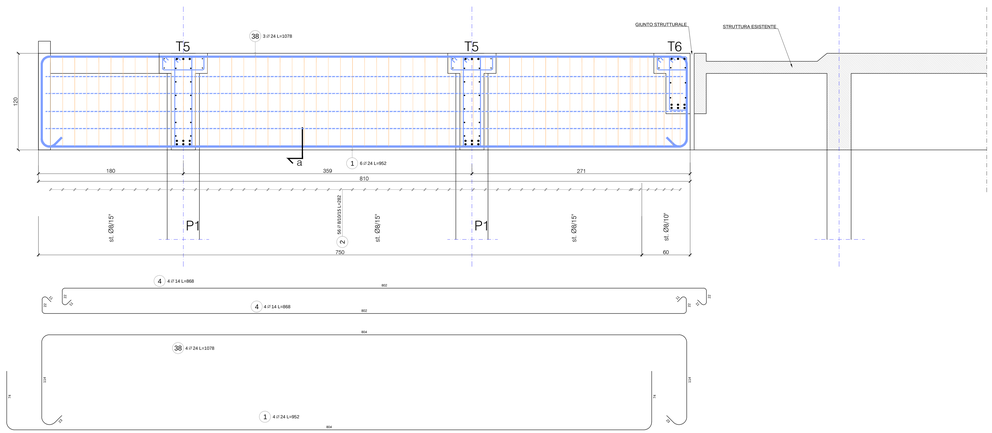

Trave T4
Numero di elementi: 1

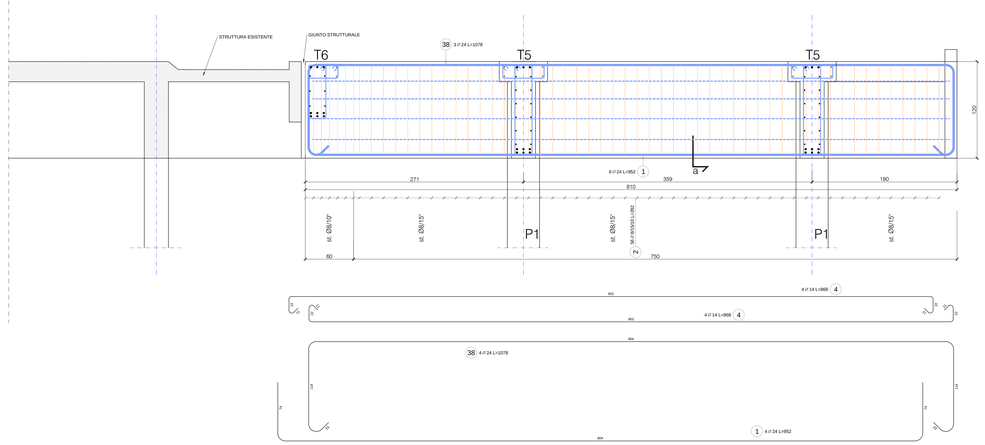

Sezione a-a

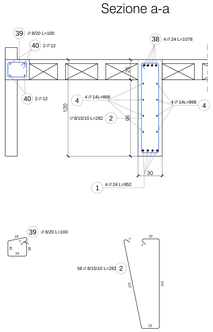

CALCESTRUZZO:	Classe Resistenza: fck(N/mm²) Rck (N/mm²)	Classe Esposizione	Classe Consistenza	Copriferro nominale	Acciaio	Valori Caratteristici Bk (N/mm²) Fyk (N/mm²)
Sottofondazione	C 16/20 Rck 25	X_0	S1	/	/	/
Fondazioni: Platt contro terra	C 25/30 Rck 30	XC2+ XA1	S4	40	B450C	≥540 ≥450
Platti	C 25/30 Rck 30	XC1	S4	25	B450C	≥540 ≥450
Solette piene, trav. scala	C 25/30 Rck 30	XC1	S3	25	B450C	≥540 ≥450
Solette piene, trav. scala esterne	C 25/30 Rck 30	XC2	S3	25	B450C	≥540 ≥450

SOVRACCARICHI UTILI:	accidentali	permanenti
SOLAIO COPERTURA	120 (kN/m²)	150 (kN/m²) 300 (kN/m²) (peso proprio)
VESPAIO	500 (kN/m²)	200 (kN/m²) (terreno) 100 (kN/m²) (peso proprio)

NOTE
- Le sovrapposizioni dei ferri correnti di armatura non devono mai essere inferiori a 40 volte il diametro della barra
- Il calcestruzzo dovrà essere vibrato meccanicamente con frequenza di 5/20"
- L'armatura delle solette piene è intesa al mt.
- L'armatura delle solette miste è intesa al travetto
- Prima di dar corso alle opere di cui alla presente tavola, controllare tutte le misure in cantiere
- Bruttura verificata RM ai sensi del D.M 14/01/2008 e D.M. 16/02/2007
- superficie è la sporgenza individuata dalla superficie più esterna dell'armatura (incluse staffe e collegamenti) dalla superficie del calcestruzzo più vicina sul lato esso

COMUNE DI **POGLIANO MILANESE**
PROVINCIA DI **MILANO**

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO

PALESTRA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - VIA DANTE

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO I

PROGETTO STRUTTURE:
TRAVE T3 eT4

DATA DIC '14	SCALA 1:50-20
Aggiornamenti	Data

N

TAV. **S04**

IL PROGETTISTA

DOTT. ING. ARCH.
MARCO BRUNOVIVO

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO