Comune di
Pogliano Milanese

Comune di Pogliano Milanese
Città Metropolitana di Milano

Progetto per lavori di
"Sistemazione di p.zza Mercato – LOTTO 1".

Progetto Definitivo – Esecutivo

Aprile 2023

I.E. 07 – Schede tecniche pozzetti elettrici ambulanti

Arch. Andrea Bellocchio

Bergamo, via Borgo Palazzo 10
Tel/fax 035/271065 e-mail andrea.bellocchio@architettobellocchio.it

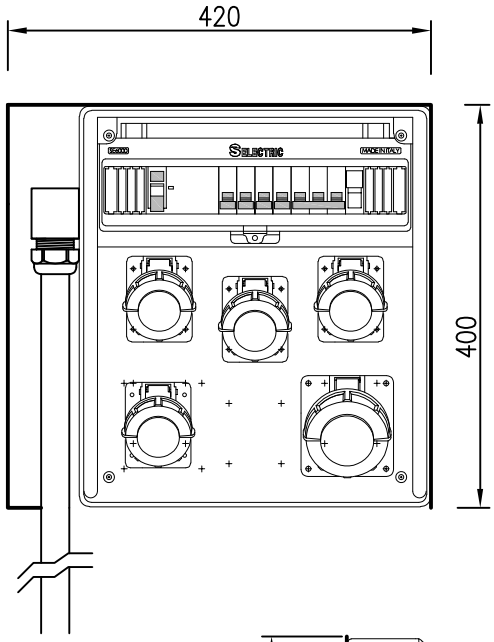

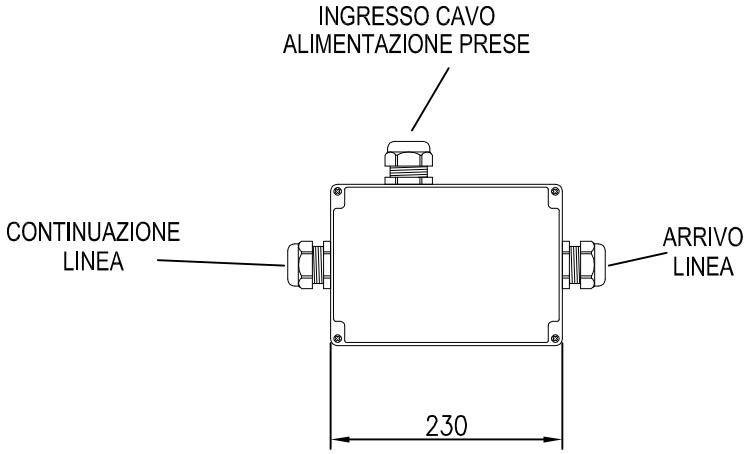

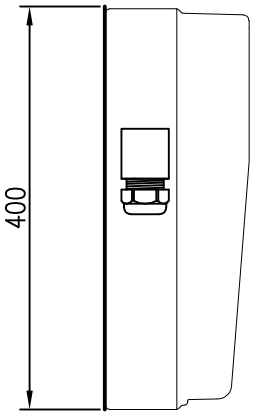

VISTA LATERALE

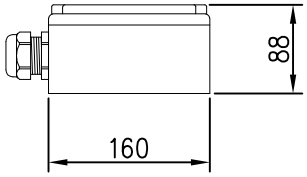

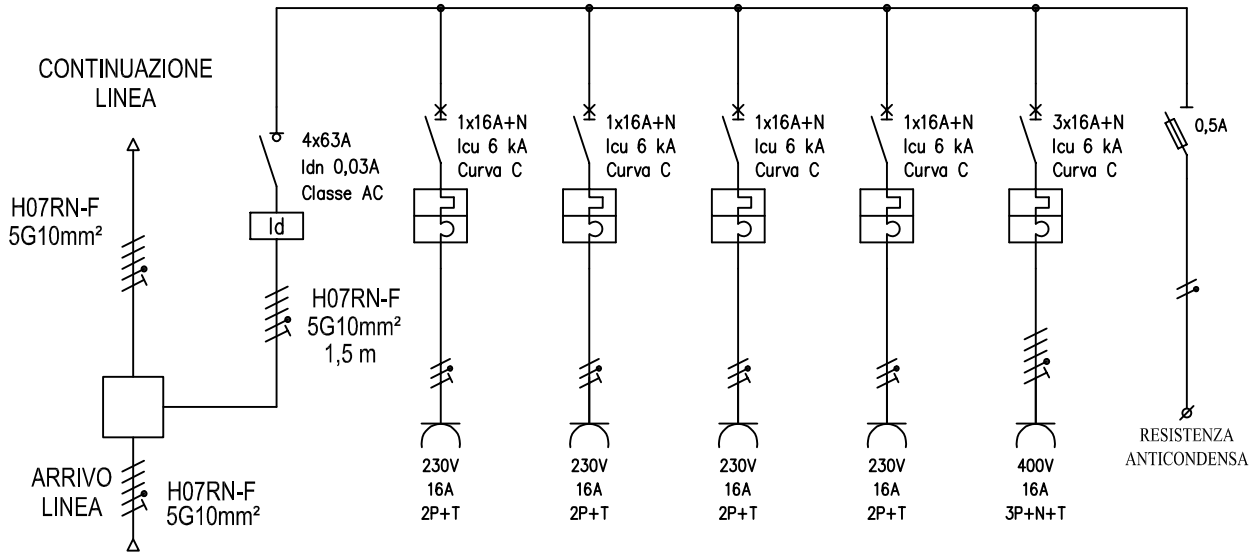

DATI GENERALI	Tensione 400 V	Frequenza 50 Hz	Corrente Nominale In 42 A	Corrente Icc 4,5 kA	Grado di Protezione IP 67

SELECTRIC Via Bordigona 13 54100 Massa (MS)	TITOLO : SE6069HS/1 ASSIEME COSTRUTTIVO E SCHEMA ELETTRICO	Rev.0 - 07/06/2019			Disegno N° A12195
		Disegnatore	Data	Scala / Foglio	
		Rossi S.	07/06/2019	1:7,5 / 1/1	

PROPRIETA'	TITOLO	CODICE ELABORATO	NOME FILE	NOTE	
TECNI.CO EDILIZIA S.r.l.	TECNICOVER - VERSIONE ELETTRICA POSA CON DRENAGGIO A PERDERE E ALLACCIO NEL POZZETTO	TCV-E1-POSA 1	TCV-E1-POSA1.DWG	SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DI POSA AL FINE DI GARANTIRE IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO	Questo documento contiene informazioni di proprietà di TECNI.CO EDILIZIA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di TECNI.CO EDILIZIA
		AGGIORNAMENTO: 06/04/2018	REV.: 00	MATERIALE: ---	
TECNICOVER	DESCRIZIONE: INDICAZIONI PER LA CORRETTA POSA SU POZZETTO A PERDERE	SCALA: 1:10		UNITA' DI MISURA: mm	

PIANTA
Scala 1:5

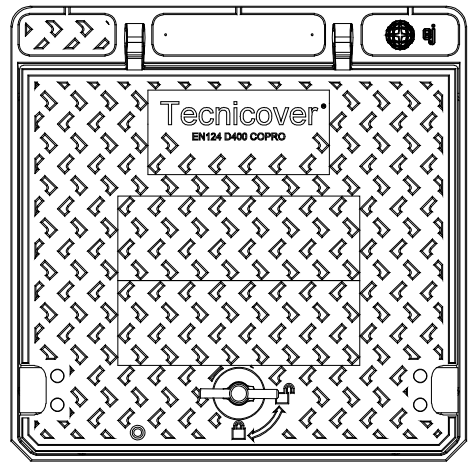

SEZIONE FRONTALE A-A
Scala 1:5

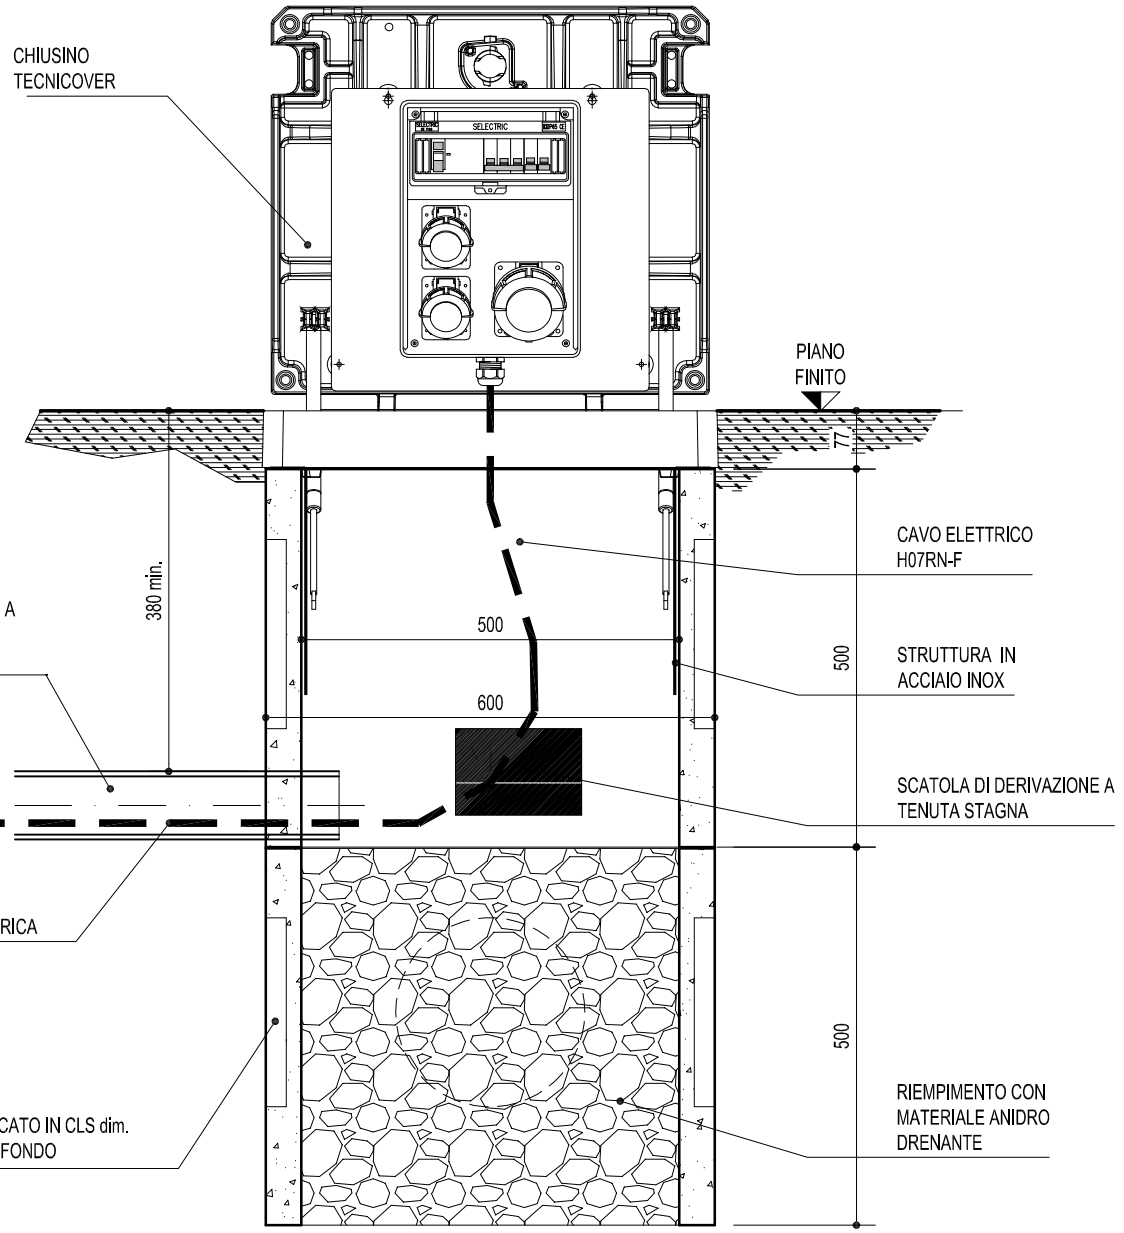
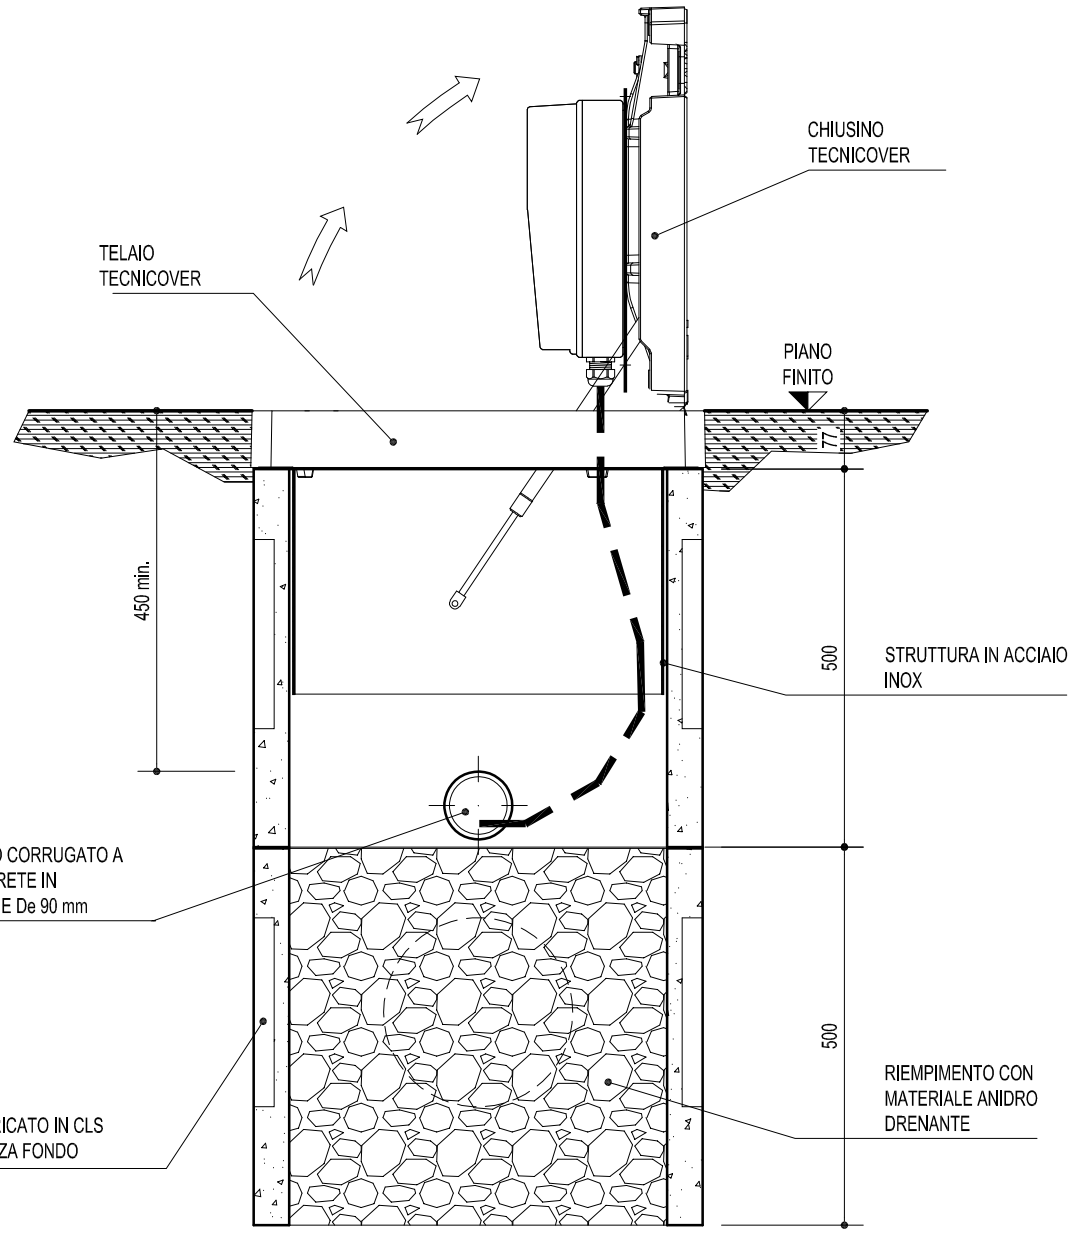
SEZIONE LATERALE
Scala 1:5