

T1 A PARETE 380x300x120

Tipo di posa	Descrizione	Rif
	Cavi senza guaina in tubi protettivi posati entro muri termicamente isolati	1
	Cavi senza guaina in tubi protettivi ammeggiati nella muratura	5

Ø32 NO7V-K 2(1x2,5)+1G2,5


Ø32 NO7V-K 4(1x1,5)+1G1,5

Ø32 NO7V-K 2(1x2,5)+1G2,5





POSA CONDUTTURE ENTRO  
TUBAZIONE PLASTICA INCASSATA  
NELLA MURATURA O PAVIMENTO

ORIGINE IMPIANTO

IMPIANTO ESISTENTE

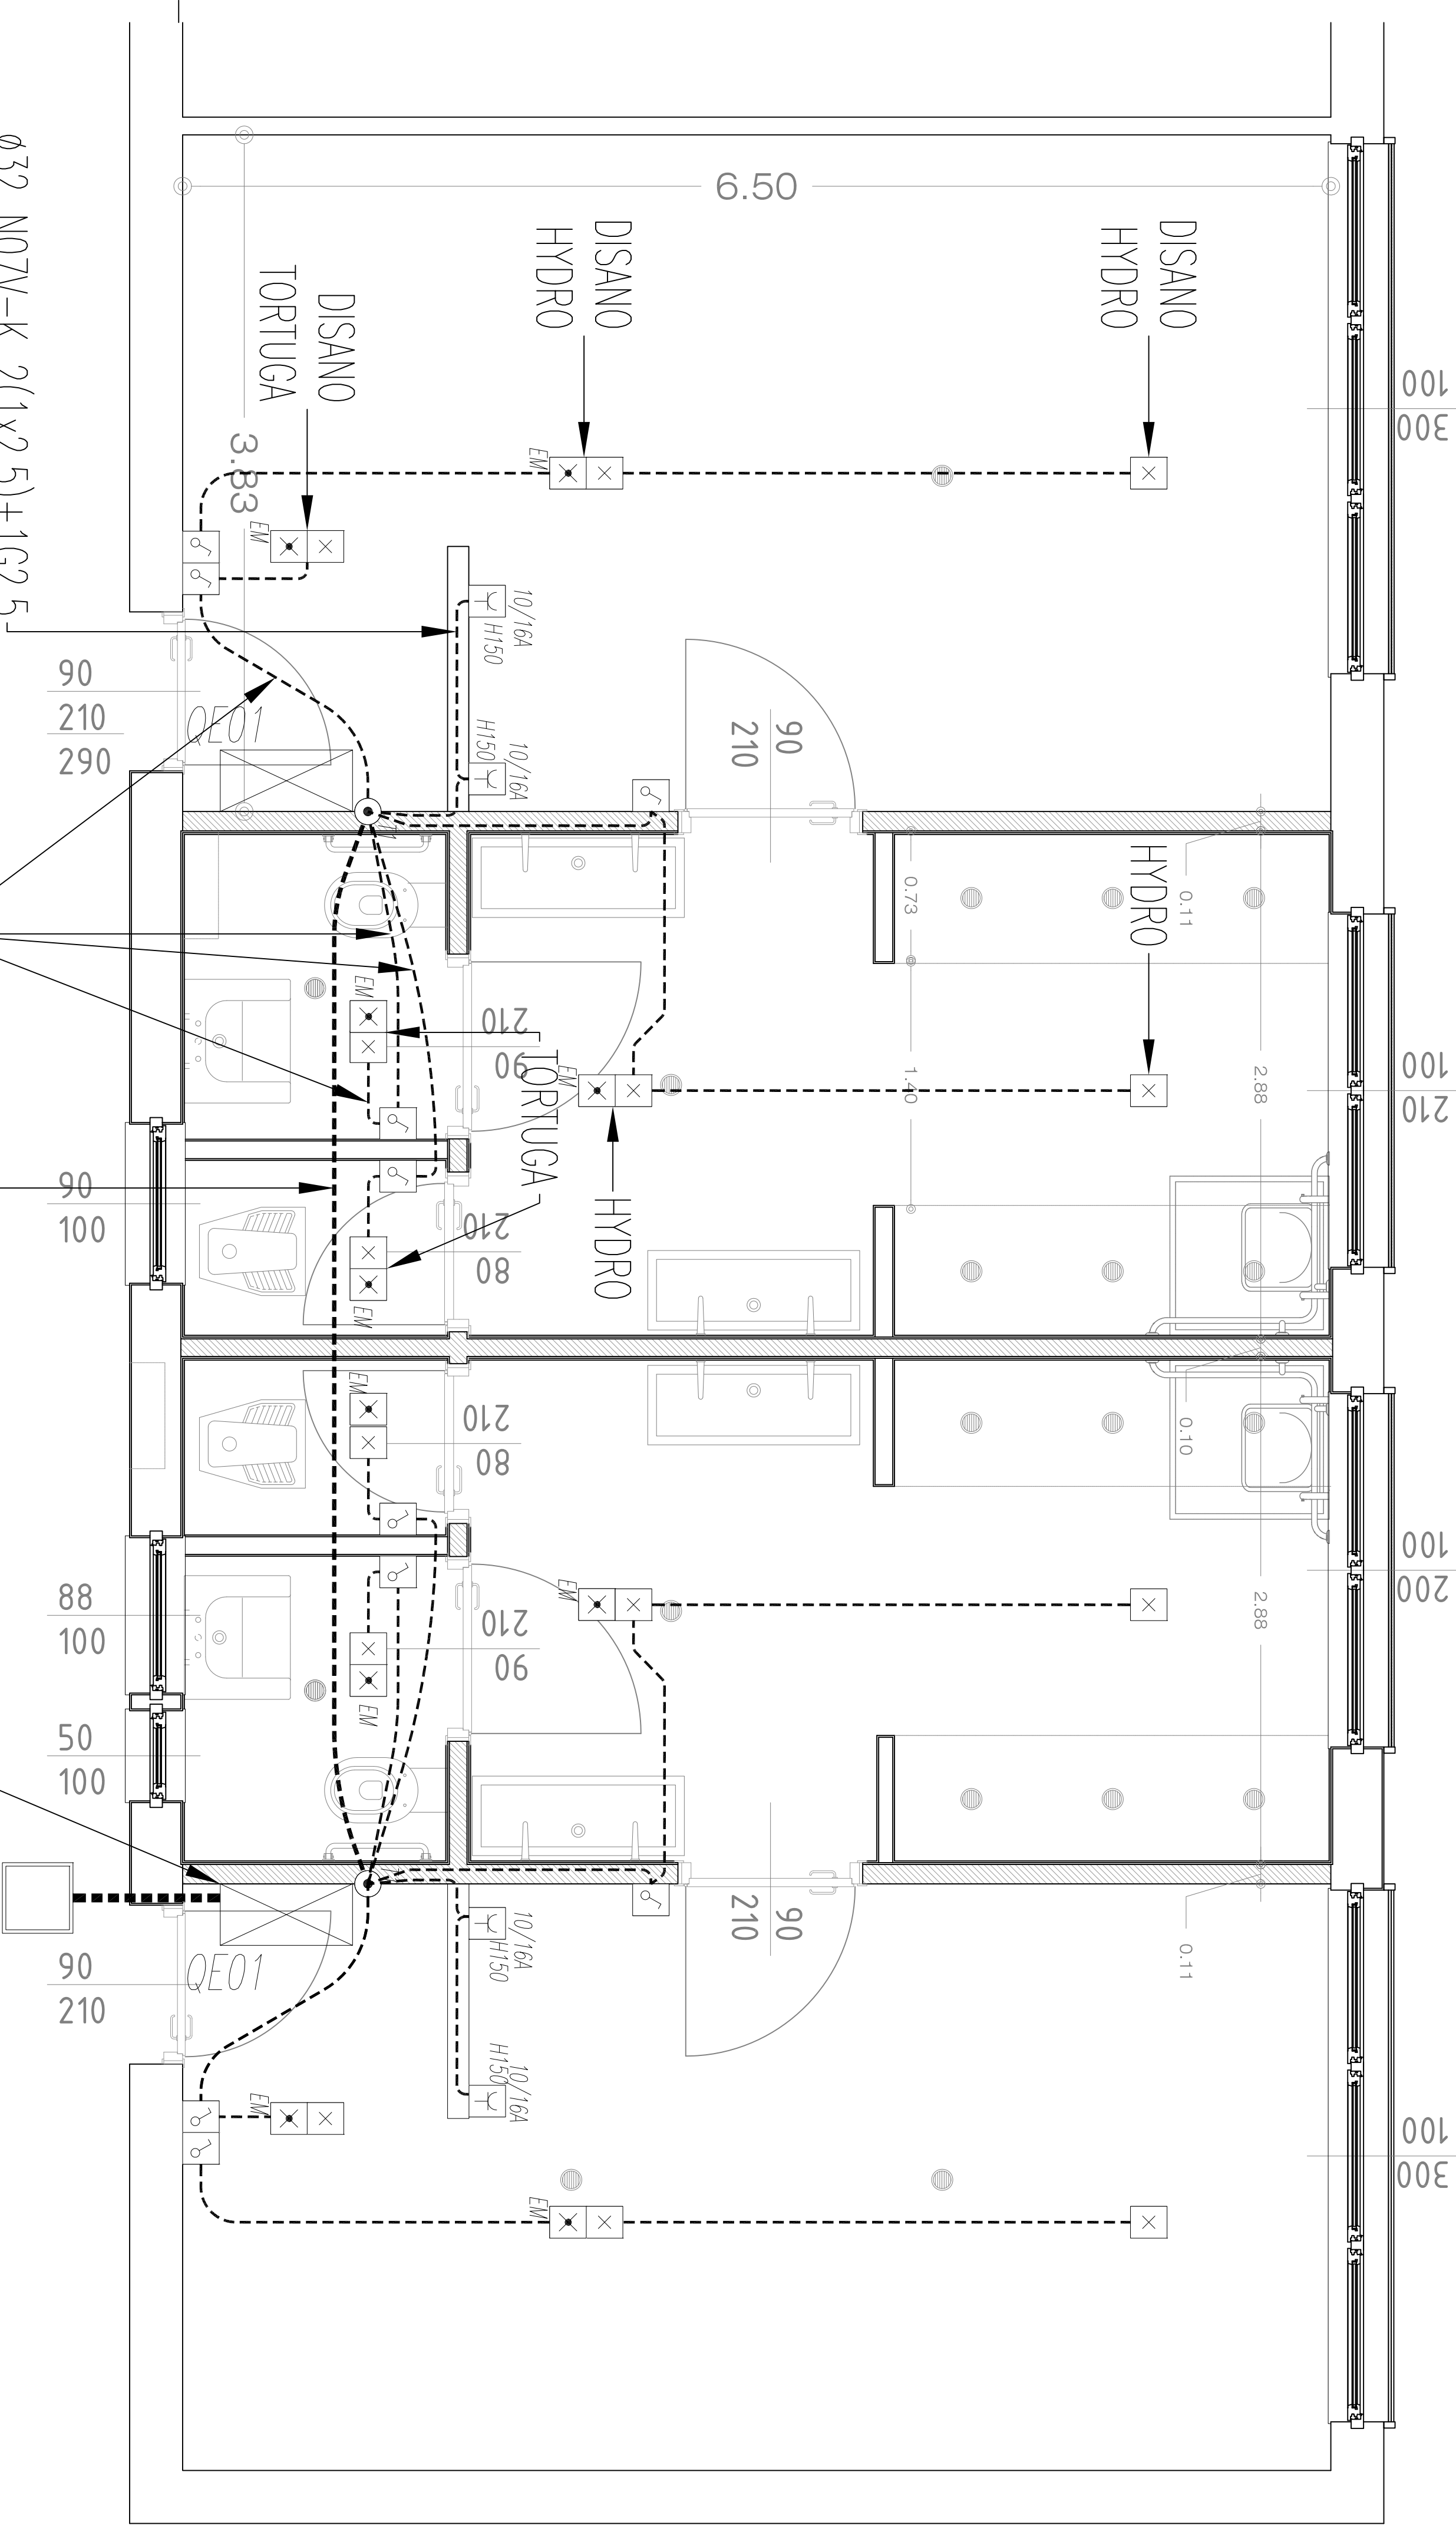

QUOTE DI INSTALLAZIONE  
DELLE APPARECCHIATURE  
SECONDO LA NORMA CEI 64-8

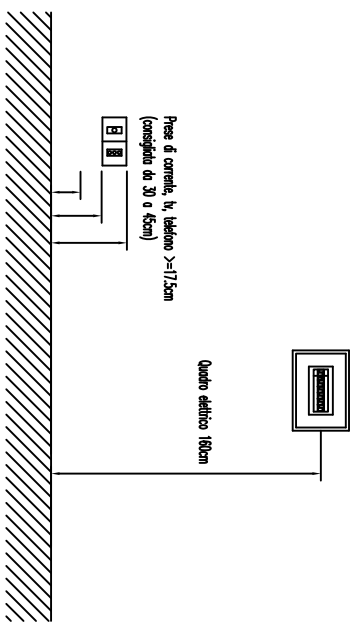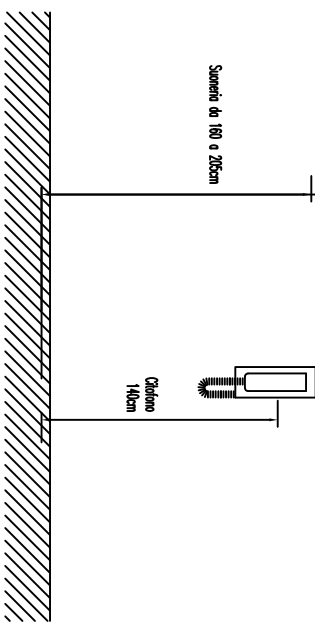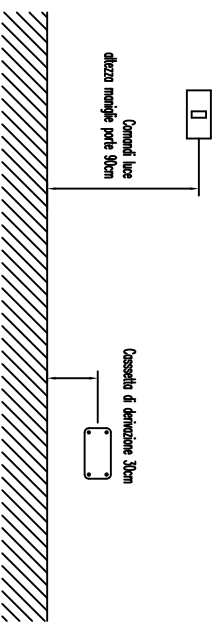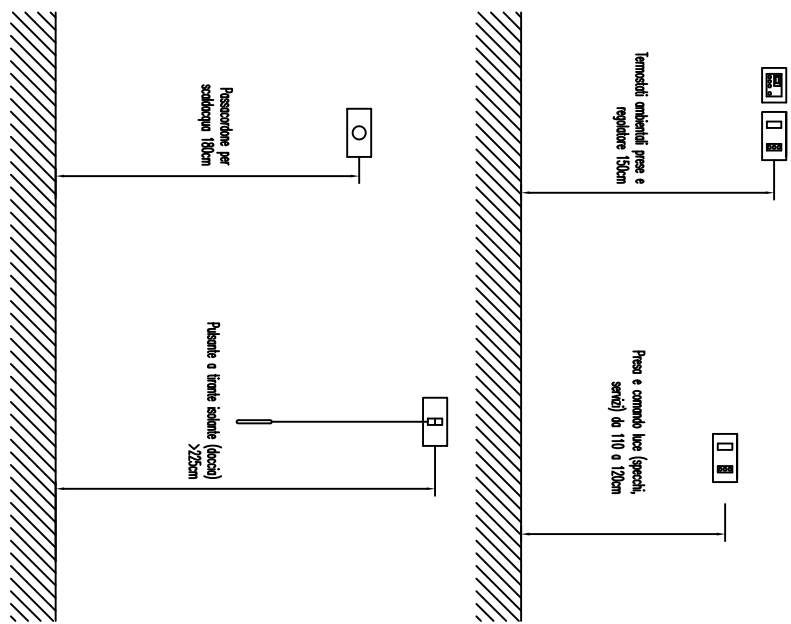

COMUNE DI ROGGLIANO MILANESE  
Opere di manutenzione  
straordinaria spogliatori del centro  
comunale in via C. Ortesa

Progetto  
definitivo-esecutivo

Progetto architettonico  
A.G.N. Stefano Giavazzi  
Via Paleocapa 14, 24122 Bergamo  
Progetto strutture e impianti  
Ing. Maurizio Fletti  
Via Paleocapa 14, 24122 Bergamo

ELABORATO  
IMPIANTI ELETTRICI