PROSPETTO B-C (esterno)

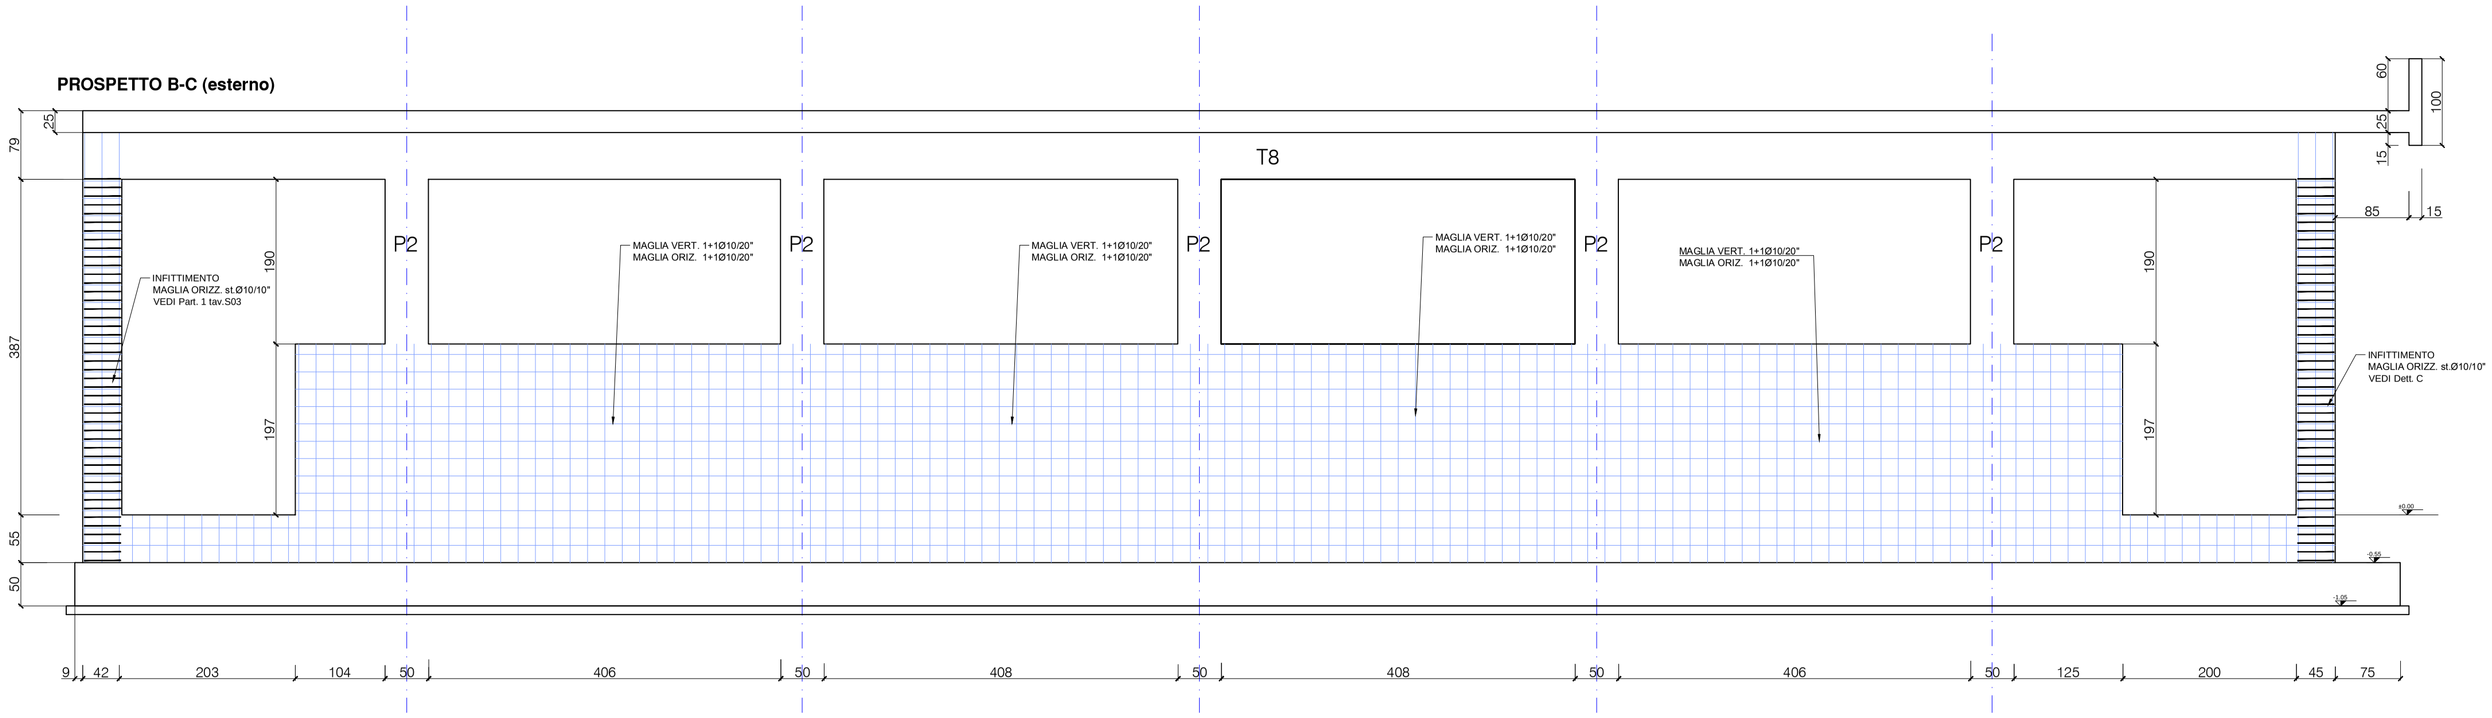

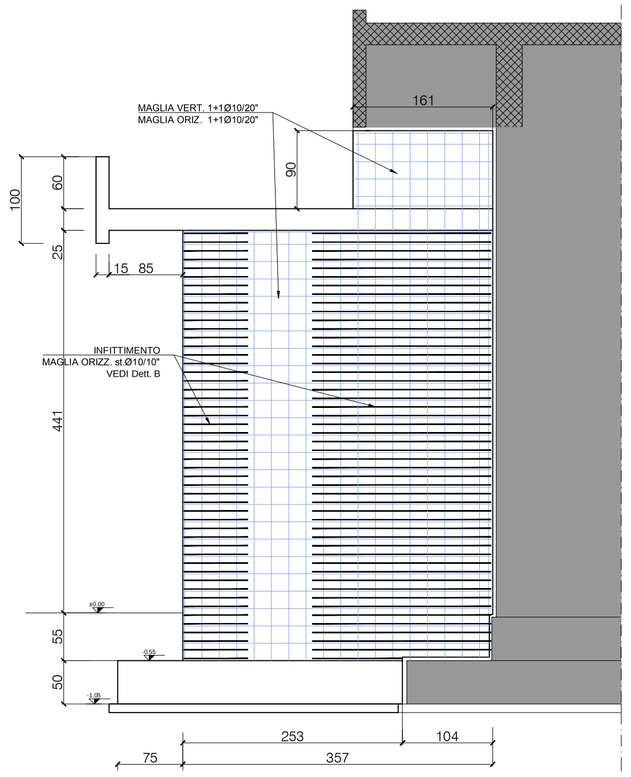

PROSPETTO C-D (esterno)

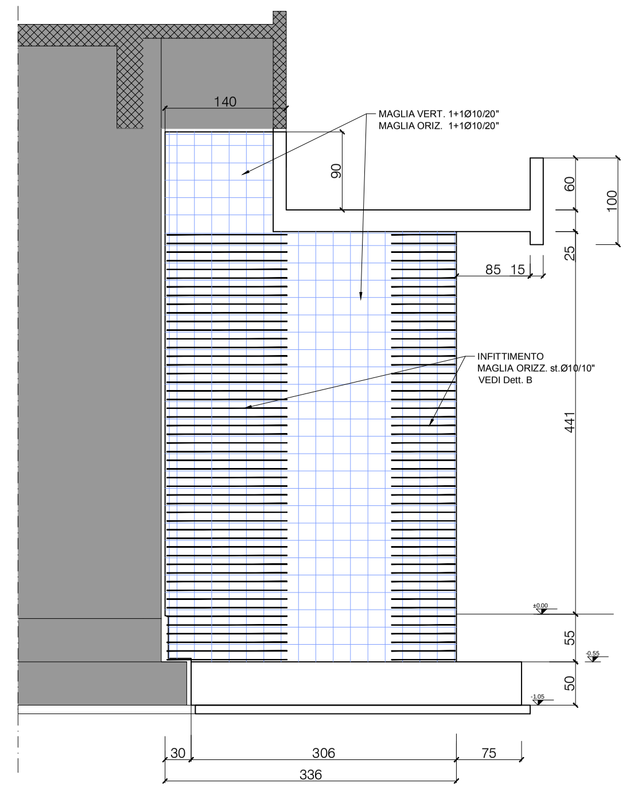

PROSPETTO A-B (esterno)

CALCESTRUZZO:	Classe Resistenza fck(N/mm²) Rck(N/mm²)	Classe Esposizione	Classe Consistenza	Copriferro nominale	Acciaio	Valori caratteristici ftk (N/mm²) fyk (N/mm²)	
Sottofondazioni	C 20/25 Rck 25	X_0	S_3		/	/	
Fondazioni muri contro terra	C 25/30 Rck 30	XC_2+XA_1	S_4	40	B450C	≥540 ≥450	
Pilastri	C 25/30 Rck 30	XC_1	S_4	25	B450C	≥540 ≥450	
Solette piene, travi, scale	C 25/30 Rck 30	XC_1	S_3	25	B450C	≥540 ≥450	
Solette piene, travi, scale esterne	C 25/30 Rck 30	XC_3	S_3	25	B450C	≥540 ≥450	

SOVRACCARICHI UTILI:	accidentali	permanenti
SOLAIO COPERTURA	375 daN/mq	150 daN/mq 320 daN/mq (peso proprio)
VESPAIO	500 daN/mq	200 daN/mq (terreno) 100 daN/mq (peso proprio)

NOTE

-- Le sovrapposizioni dei ferri correnti di armatura non devono mai essere inferiori a 40 volte il diametro della barra
-- Nella soletta mista è inserita una rete elettrosaldata Ø 5/20"
-- L'armatura delle solette piene è intesa al ml.
-- L'armatura delle solette miste è intesa al travetto
-- Prima di dar corso alle opere di cui alla presente tavola, controllare tutte le misure in cantiere
Struttura verificata R60 ai sensi del D.M 14/01/2008 e D.M. 16/02/2007
-- copriferro è lo spessore individuato dalla superficie più esterna dell'armatura (incluse staffe e collegamenti) dalla superficie del calcestruzzo più vicina ad essa
-- sulla parete dovranno essere disposte le legature (almeno 9/mq)

COMUNE DI **POGLIANO MILANESE**

PROVINCIA DI **MILANO**

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO

PALESTRA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA DON MILANI - VIA DANTE

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO II

PROGETTO STRUTTURE: PROSPETTI MURI

N

DATA DIC '14	SCALA 1:50
Aggiornamenti	Data

TAV. **S02**

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Arch.
MARCO BRAJKOVIC