

ANHEL® blok bireysel ısı merkezi seçimi için anket formu

Değerli iş ortakları, gereksinimlerinize en uygun ekipman seçimini sağlamak için lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayın veya gerekli tüm verileri içeren bir teknik şartname gönderin.

Anket formunu doldururken herhangi bir zorluk veya sorunuz olursa lütfen +7 (812) 416-4500 numarasını arayın — uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnuniyet duyar.

İletişim bilgileri

Firma *

Ad-soyad *

Görev / Pozisyon *

E-posta *


Telefon *

Şehir *

Tesis adı ve konumu

Bizi nereden duydunuz?

- ☐ Yandex / Google reklamları
- ☐ Yandex / Google arama
- ☐ Sosyal medya
- ☐ Meslektaş tavsiyesi
- ☐ Bizi tanıyordunuz / daha önce çalıştık
- ☐ Diğer

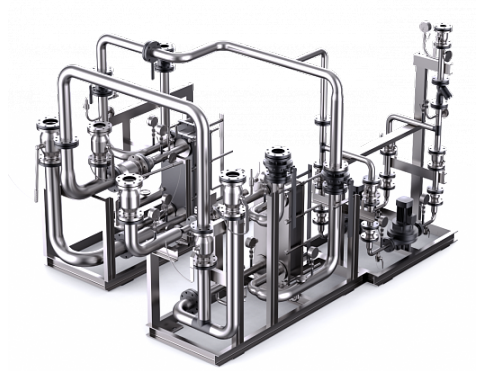

Genel bilgiler**BİM giriş / çıkışında bölgesel ısıtma suyu sıcaklık eğrisi (kış), °C**T1 (giriş) T2 (çıkış) **BİM giriş / çıkışında bölgesel ısıtma suyu basıncı, bar**P1 P2

Bina yüksekliği, m

Isı taşıyıcı (su, glikol çözeltisi (%), vb.)

Isıtma**Isıl yük**Gcal/sa **Isıtma (bağlantı şeması)**☐ Bağımlı (doğrudan) ☐ Bağımsız (eşanjörlü) ☐ Doğrudan

Isıtma (devam)**Plakalı eşanjör tipi**

☐ Lehimli ☐ Sökülebilir contalı ☐ Borulu (shell-and-tube)

Isıtma sistemi sıcaklık eğrisi (kış), °C

T1.2 giriş

T2.2 dönüş

Isıtma sistemi basınç kaybı, mSS

Maksimum işletme basıncı, mSS

Isıtma sistemi hacmi, m³

Eşanjör yedekleme

☐ Evet % ☐ Hayır

Pompa yedekleme

☐ 100% ☐ Stok yedek ☐ İkiz pompa

Pompa frekans kontrolü

☐ Evet ☐ Hayır

Havalandırma

Isıl yük

Gcal/sa

Bağlantı şeması

☐ Bağımlı (doğrudan) ☐ Bağımsız (eşanjörlü) ☐ Doğrudan

Plakalı eşanjör tipi

☐ Lehimli ☐ Sökülebilir contalı ☐ Borulu (shell-and-tube)

Sistem sıcaklık eğrisi (kış), °C

T1.2 giriş

T2.2 dönüş

Sistem basınç kaybı, mSS

Maksimum işletme basıncı, mSS

Sistem hacmi, m³

Eşanjör yedekleme

☐ Evet % ☐ Hayır

Pompa yedekleme

☐ 100% ☐ Stok yedek ☐ İkiz pompa

Pompa frekans kontrolü

☐ Evet ☐ Hayır

KSS (kullanım sıcak suyu)

Isıl yük

Gcal/sa

Soğuk su sıcaklığı, °C

Sıcak su sıcaklığı, °C

BİM girişinde soğuk su basıncı, bar

Gerekli sıcak su basıncı, bar

KSS sirkülasyon hattı gerekli mi?☐ Evet ☐ Hayır

Tepe debinin yüzdesi olarak KSS sirkülasyon debisi, %

KSS sirkülasyon hidrolik direnci, mSS

KSS eşanjör şeması☐ Tek kademeli☐ İki kademeli☐ Monoblok (tek beden)**Plakalı eşanjör tipi**☐ Lehimli☐ Sökülebilir contalı☐ Borulu (shell-and-tube)**Eşanjör yedekleme**☐ Evet

%

☐ Hayır**Pompa yedekleme**☐ 100%☐ Stok yedek☐ İkiz pompa**Pompa frekans kontrolü**☐ Evet☐ Hayır

Ek ekipmanlar, işlevler ve parametreler

Dış hava sıcaklığına bağlı kontrol

- ☐ Evet ☐ Hayır

Isıtma ve havalandırma için otomatik takviye hattı

- ☐ Evet ☐ Hayır

Isıtma ve havalandırma için otomatik basınç koruma ünitesi

- ☐ Evet ☐ Hayır

Isı enerjisi ölçüm ünitesi

- ☐ Evet ☐ Hayır

Diferansiyel basınç regülatörü

- ☐ Evet ☐ Hayır

Genleşme tankı

- ☐ Evet ☐ Hayır

Soğuk su debimetresi

- ☐ Evet ☐ Hayır

Pompa arıza sensörü (DP anahtarı)

- ☐ Evet ☐ Hayır

SCADA / dispeçer

- ☐ Evet ☐ Hayır

Takviye vanası eklenmeli

- ☐ Evet ☐ Hayır

Takviye pompası eklenmeli

- ☐ Evet ☐ Hayır

Boru izolasyonu

- ☐ Evet ☐ Hayır

Giriş vanaları ve armatürleri (çelik)

☐ Kaynaklı ☐ Flanşlı ☐ Dişli

BIM oda boyutları (U × G × Y), mm

Kapı açıklığı (G × Y), mm

SCADA'ya veri iletişimi

☐ RS232 (485) ☐ Ethernet ☐ GSM ☐ Tel. modem

Pompalar BIM kontrol panosundan beslenir

☐ Evet ☐ Hayır

Pompalar harici panodan beslenir

☐ Evet ☐ Hayır

Besleme gerilimi

☐ 1×230 V ☐ 3×380 V

Ek bilgi

Dikkat! Profit LLC, ekipman seçimi için bu anket formunda verilen kaynak verilerin doğruluğundan sorumlu değildir.

Müşterinin bu anket formunu doldurmayı reddetmesi, siparişte belirtilen tip tanımıyla ANHEL® kataloğuna uygun olarak tanımlanan tüm teknik özellikleri kabul ettiği ve ürün için ek bir gereksinim bulunmadığı anlamına gelir.