


컨틴전시 · 관리예비비 · 유보 3건 총괄 — 예비비는 "남았다"가 아니라 "어디로 갔는가"로 보고한다

컨틴전시 10.20의 분해 — 편입 1.02 + 집행 5.13 + 반납 4.05

집행 5.13 = 2.50 + 0.77 + 1.86 = VAC(-5.13) · 소진율(편입 제외) $5.13 \div (10.20 - 1.02) = 50.3\%$ · 계산: 반납 4.05 = 집행 한도 여유 4.05

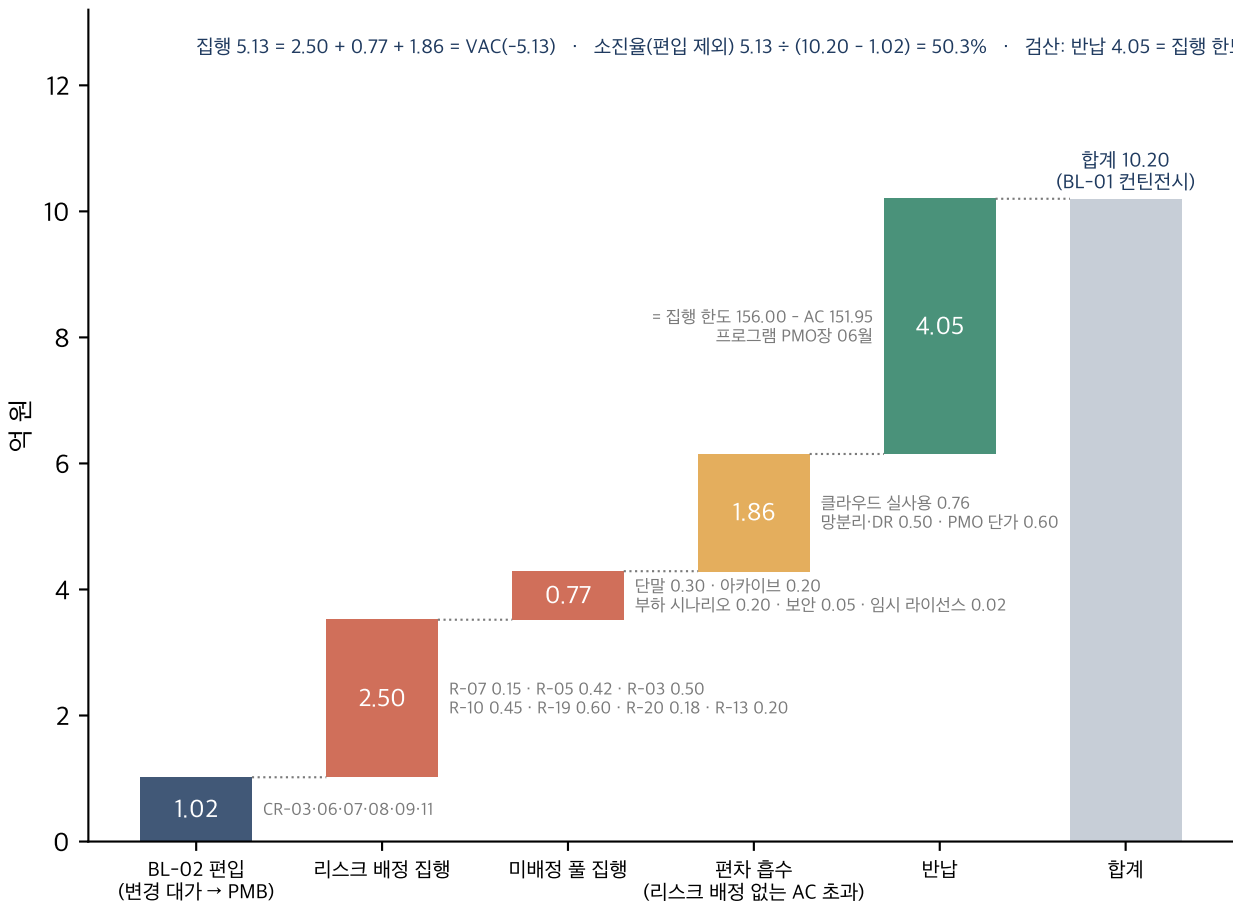

관리예비비 12.0 (이사회 · 스폰서)

요청 0 · 집행 0 · 반납 12.0
대상 R-01·R-14·R-17 미실현 (R-01은 분리 의결로 흡수)

Day2 조정표의 유보 3건 (8.0)

클라우드 3.0

반납 — IS-10, 부하시험 후 사이징 확정
(운영 사용량 월 0.42 → P5 운영비, 이관 8번)

PMO 3.0

승인 전 — 하자보수기 PMO 잔류 1명 1.05
(이관 10번, 06-01 운영위)

전환 2.0

감액 확정 — CR-11 5년 필터 (DT-01 10-23)

승인 168.00 - 집행 한도 156.00 = 12.0 = 관리예비비
→ 168 대비 16.05 미사용은 12.0 + 4.05, 절감 아님