


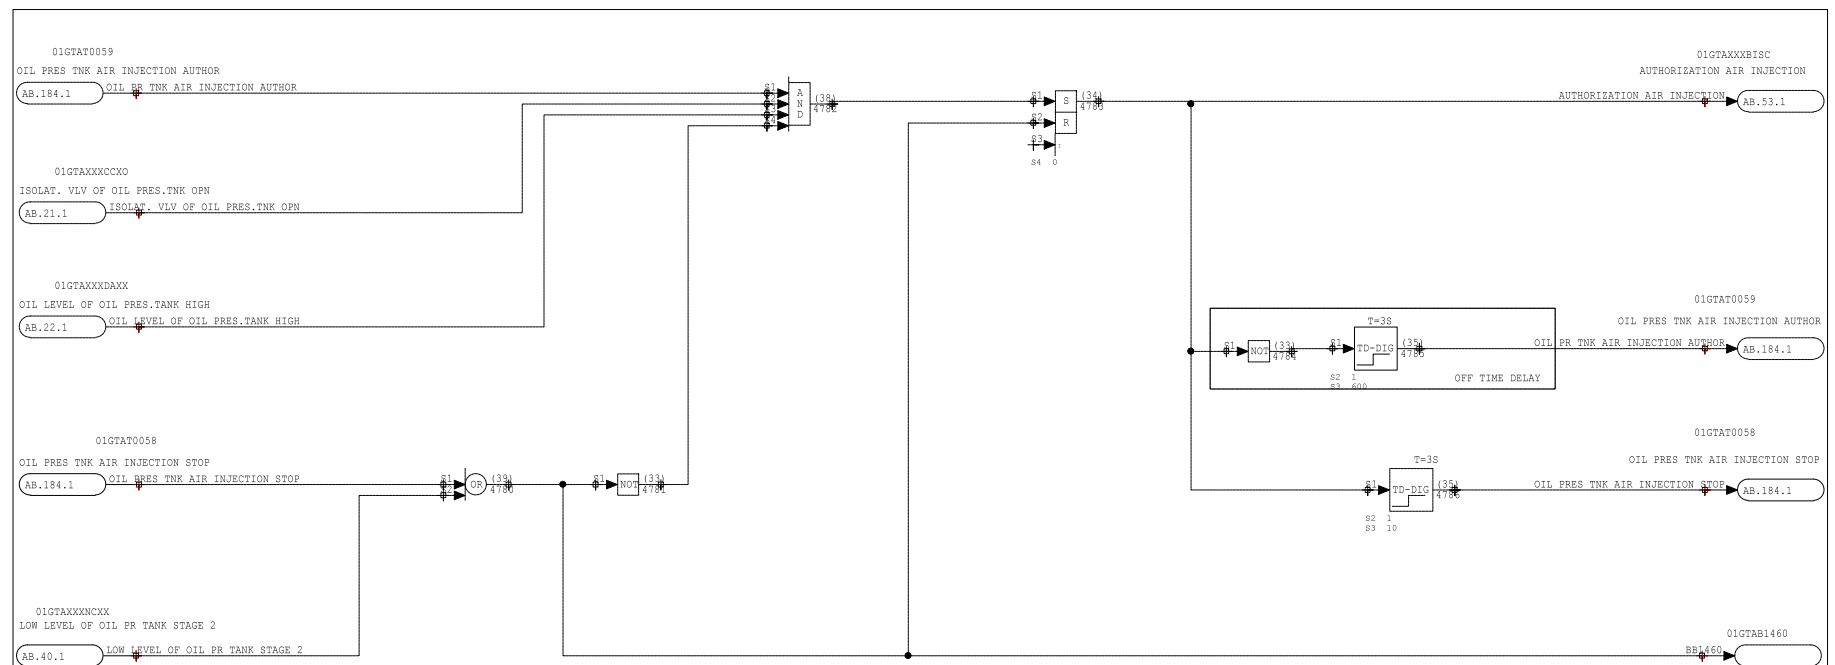

- Nguyên lý: DCS cấp điện cho van BI trong vòng 10s và xuất tín hiệu Stop đưa vào chân R để ngừng cấp điện cho BI. Ngoài ra timer ở trên là 10 phút: mục đích tránh khởi động lại BI sau khi mới dừng, đợi 10 phút sau và xét lại điều kiện
- Chú ý hàm SR:
 - + Chân S: giữ tín hiệu đầu ra ở giá trị cố định cho dù các tín hiệu đầu vào có thay đổi về 0 hoặc 1
 - + Chân R: khi đưa tín hiệu 1 vào chân R sẽ reset tín hiệu đầu ra về 0

TITLE:		LOOP : 1	CUSTOMER :	ABB
REF DRWG NO :		PCU : 32	PLANT :	
ABB NO :	REV : A	LOGIC DOC NO: AIR INJECTION BI	MOD TYPE/ADR : BRC /2	DESIGNED BY : ABB BANGALORE
	DATE : 17-Dec-2011	NAME: SHEET1	LOCATION :	UNIT : 1
				AB.184.1