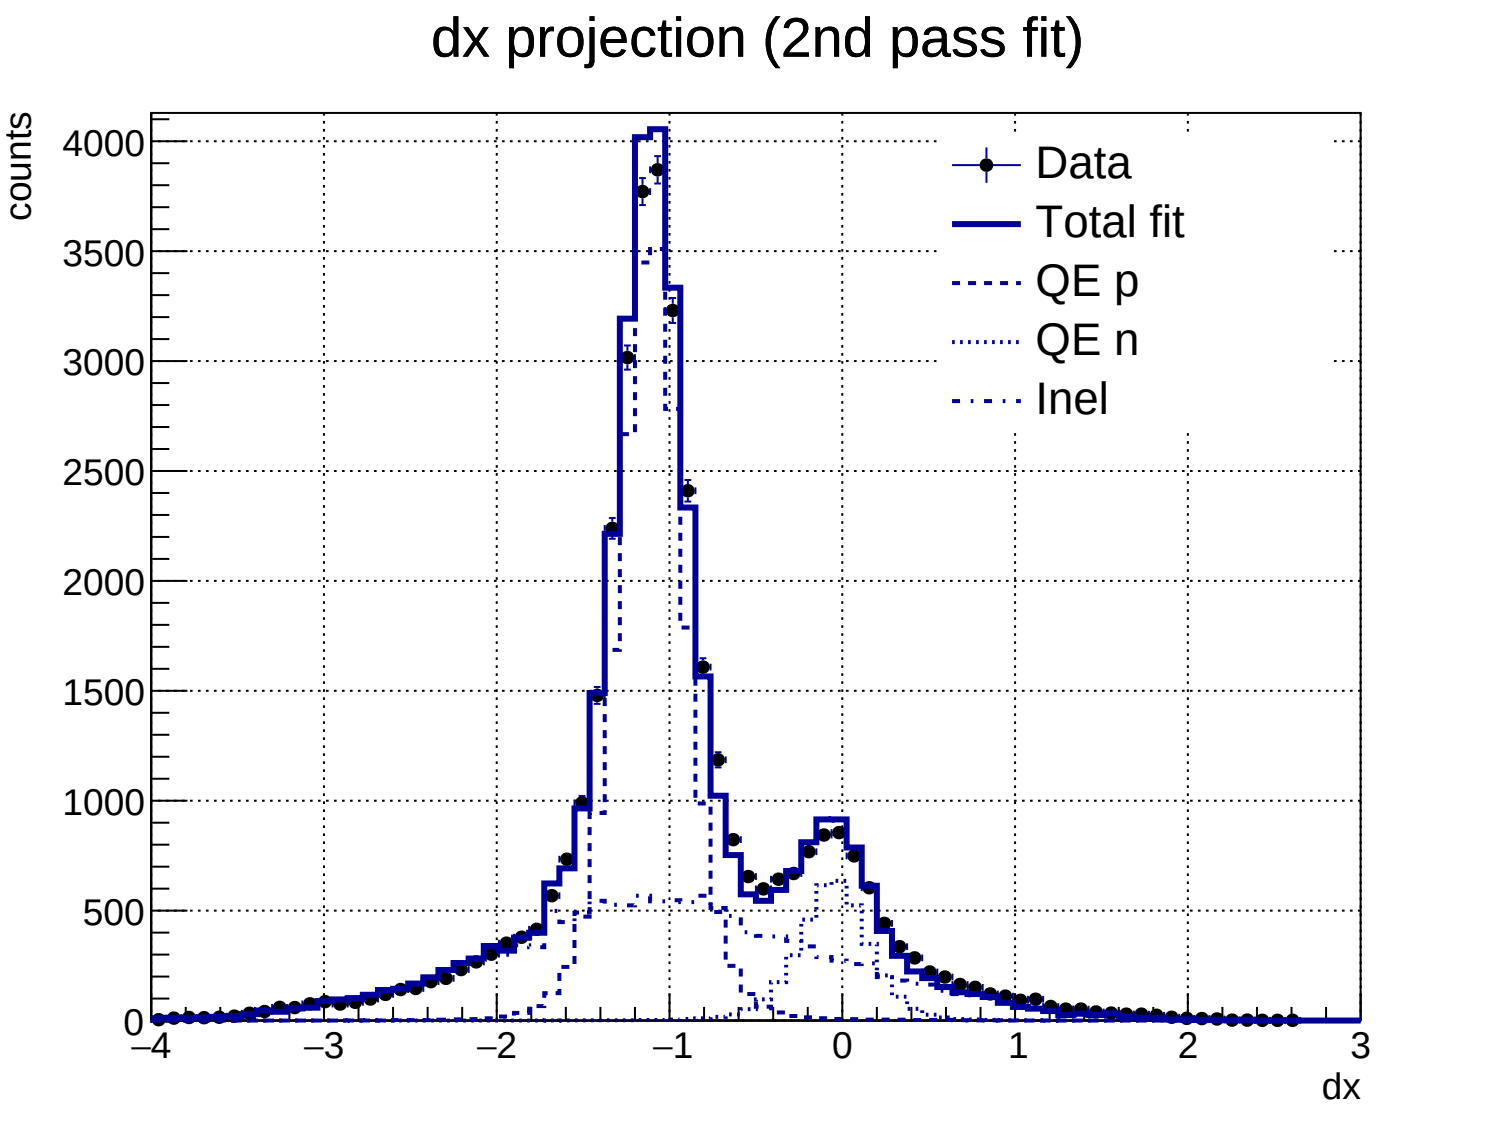
dx projection (2nd pass fit)
counts
dx
Data
Total fit
QE p
QE n
Inel
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3