
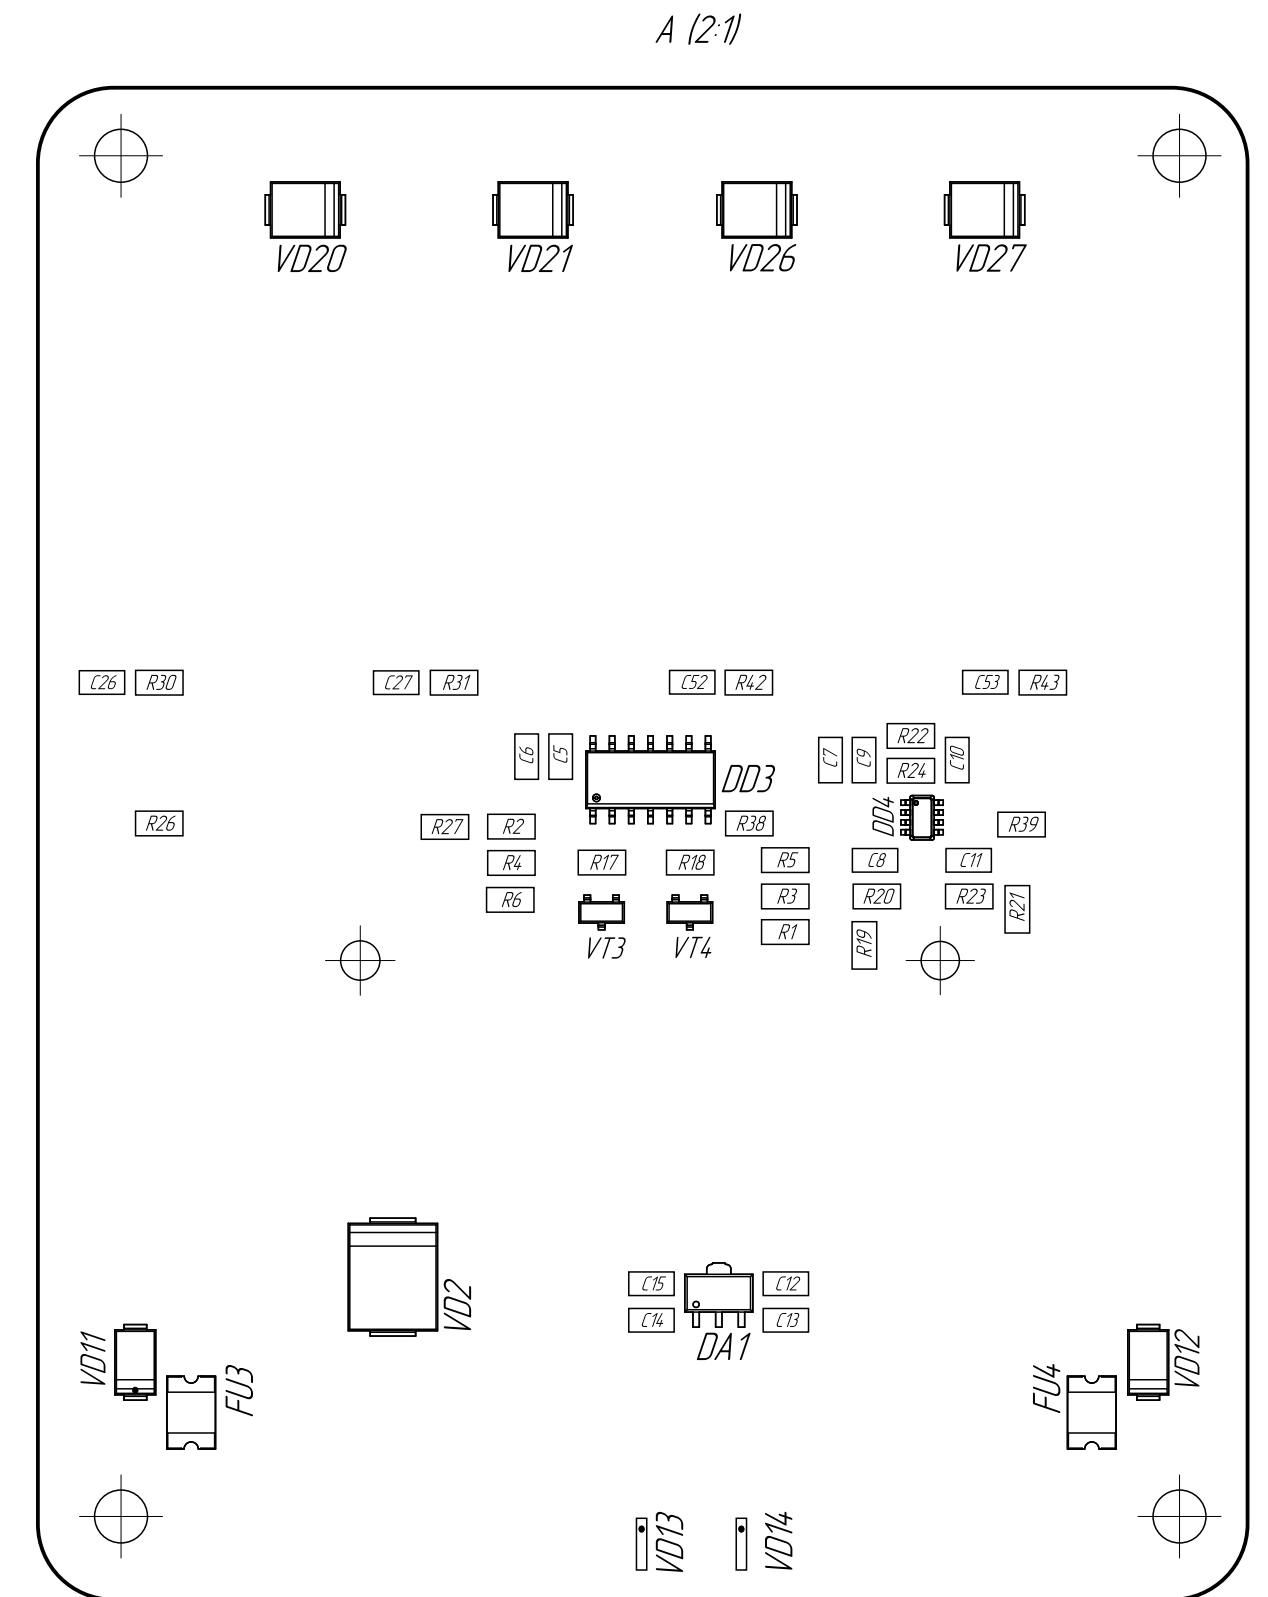
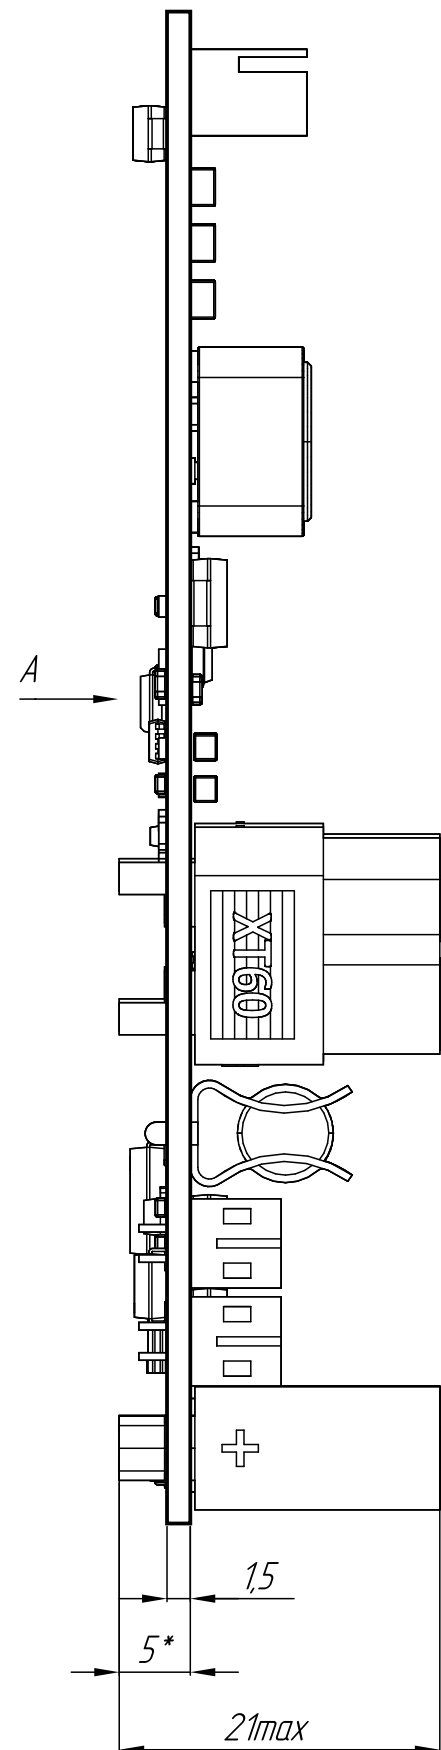


Справка №	Перед. примен.
	РЕЧН.468349.001 ТЗ

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № подл.	Подп. и дата

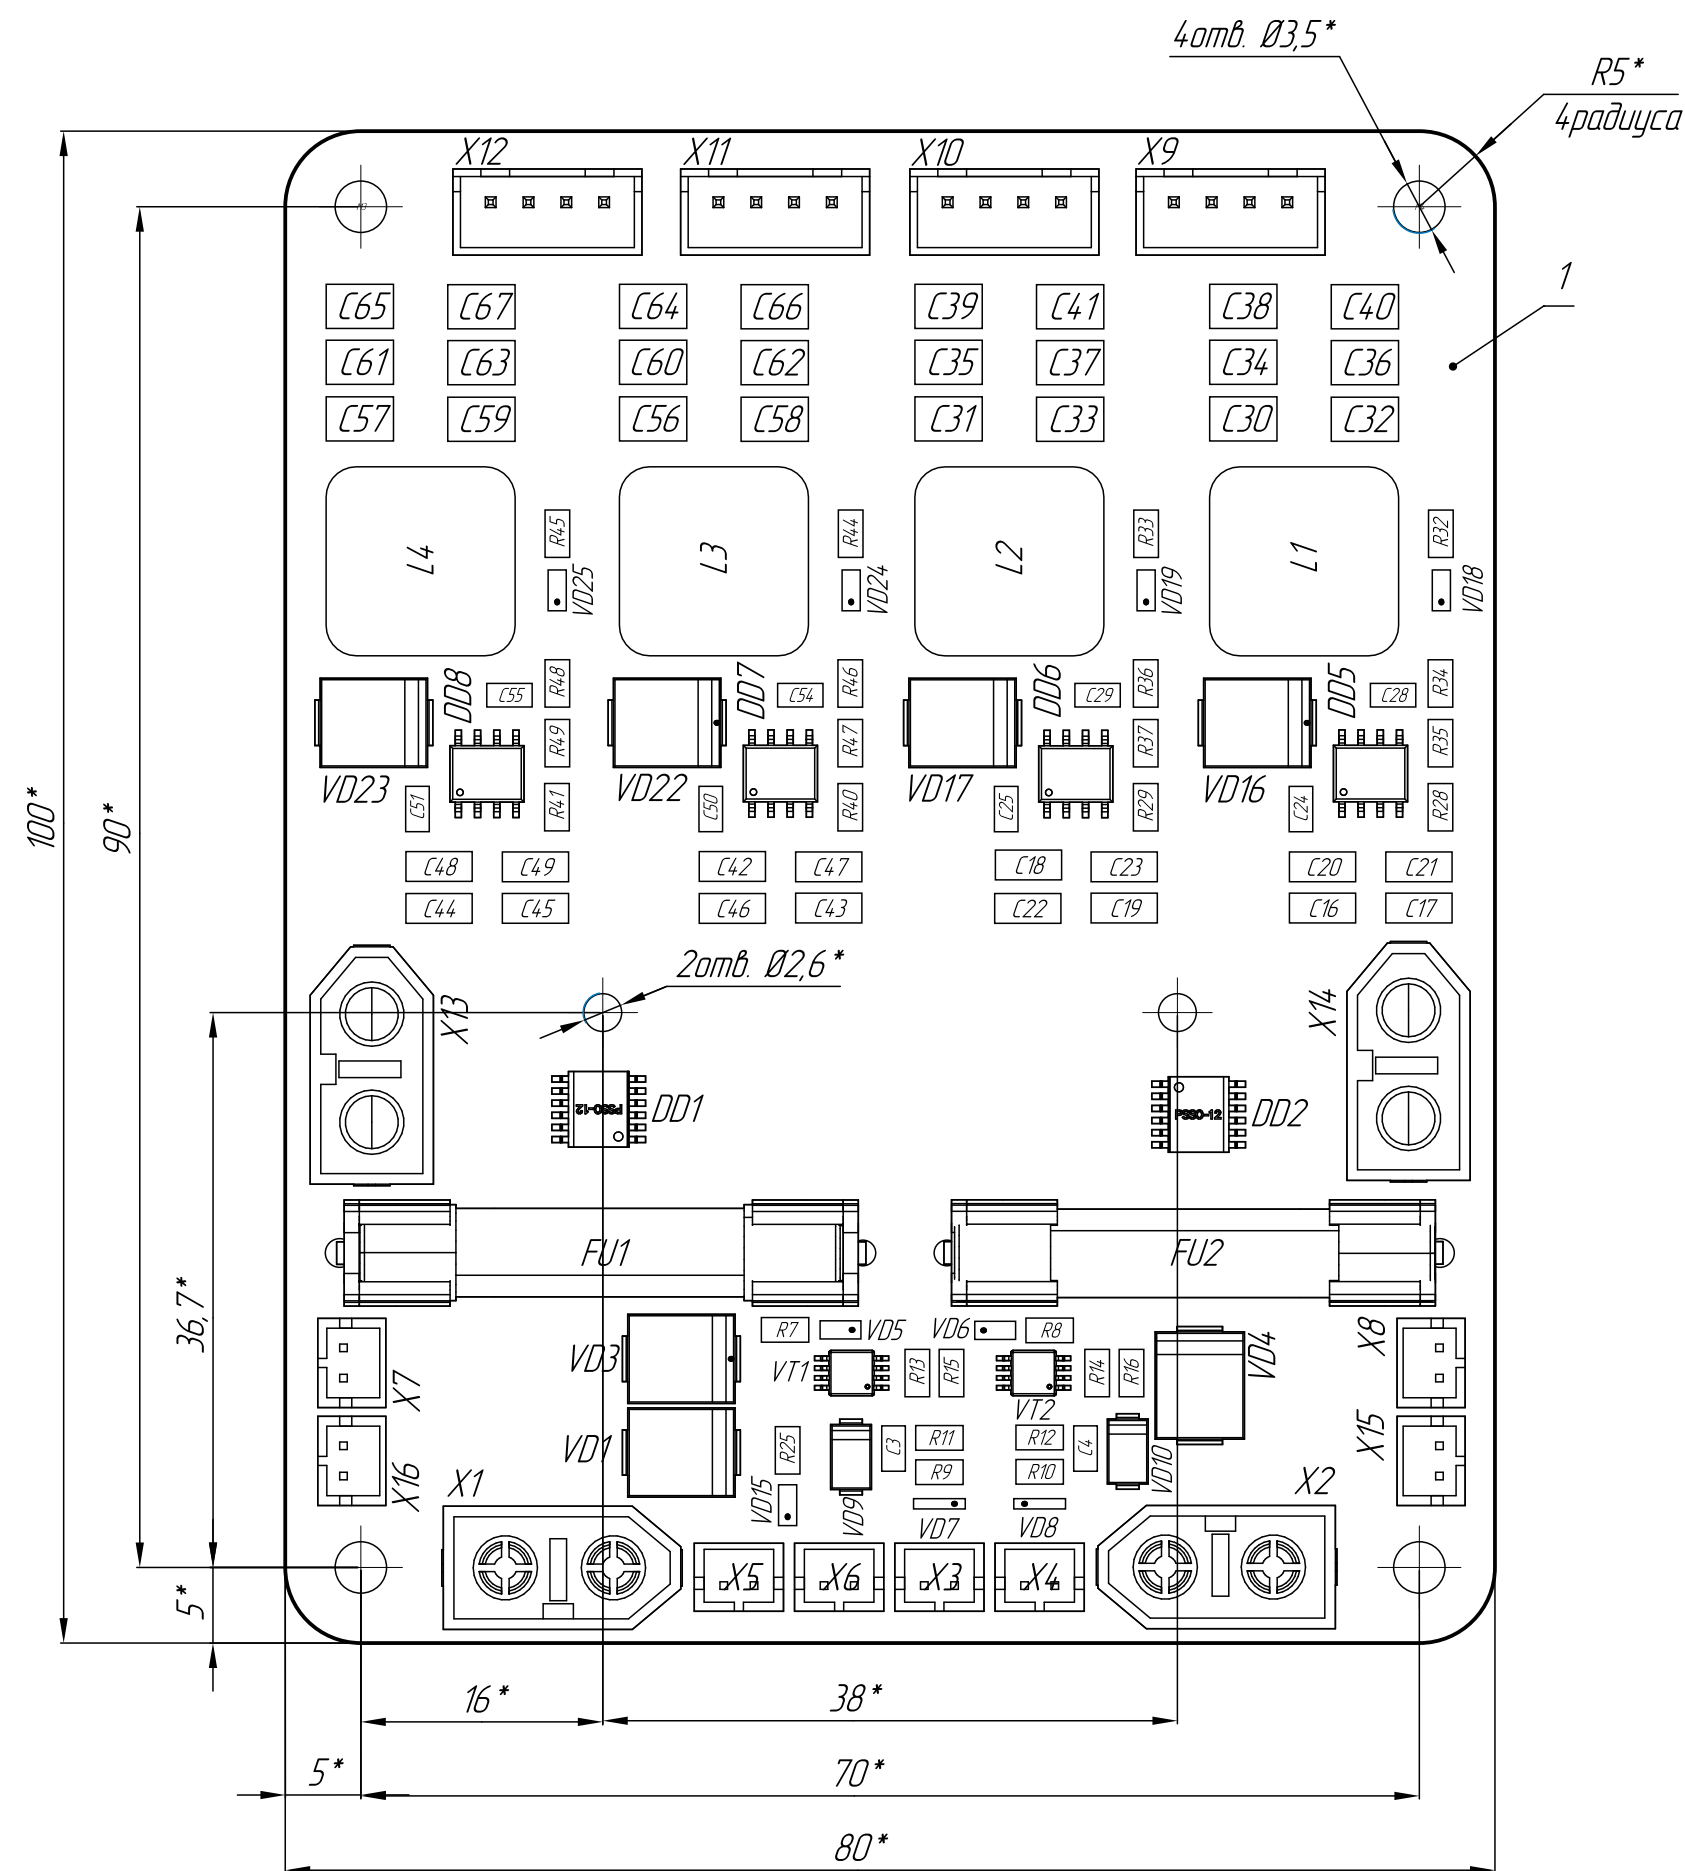

- 1 * Размеры для справок.
- 2 Пять ПОС61, ПОС61М, ПОСК 50-18 ГОСТ 21931-76.
- 3 Провести проверку электрических цепей в соответствии с РЕУН468349001.33
4. Покрытие лак эпоксиуретановый УР-231 9.3 ТУ6-21-14-90, кроме разъемов Х1-Х16.
- 5 Печатные проводники и переходные отверстия не показаны.
- 6 Маркировка показана условно
- 7 Остальные технические требования ОСТ4 ГО.070.015

					РЕУН.46834.9.001 СБ 2D				
1	Зам.	РЕУН-1-2023	подп.	08.06.23	Плата распределения питания	Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Подлесный	подп.	08.06.23				210г	2:1	
Проверил	Шабляков	подп.	08.06.23	Сборочный чертёж		Лист	Листов 1		
Т. контр.	Мирошникова	подп.	08.06.23						
Н. контр.	Мирошникова	подп.	08.06.23						
Утв.	Шабляков	подп.	08.06.23						