INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2016

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2016

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO ESTRUTURAS E ÁREAS DE RISCO

SUMÁRIO

1. Objetivo

2. Aplicação

3. Referências normativas e bibliográficas

4. Definições

5. Procedimentos

ANEXO A

Figuras ilustrativas

ANEXO B

Tipos de retorno

1. OBJETIVO

Estabelecer as condições mínimas para o acesso de viaturas de bombeiros nas edificações, estruturas e áreas de risco, visando o emprego operacional do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, atendendo ao previsto no Decreto Estadual nº 16.302/2015 – que dispõe sobre a segurança contra Incêndio das edificações, estruturas e áreas de risco no Estado da Bahia.

2. APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se a todas as edificações, estruturas e áreas de risco onde for exigido o acesso de viatura nos termos do item 5.2 desta IT.

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

IT Nº 06 do CBPMESP – Acesso de viaturas na edificação e áreas de risco.

4. DEFINIÇÕES

Aplicam-se as definições constantes da IT 03/16- Terminologia de segurança contra incêndio.

5. PROCEDIMENTOS

5.1 Via de acesso para viaturas

5.1.1 Características mínimas da via de acesso:

5.1.1.1 Largura mínima de 6 m (Figura 1).

5.1.1.2 Suportar viaturas com peso de 25 toneladas distribuídas em dois eixos.

5.1.1.3 Altura livre mínima de 4,5 m.

5.1.1.4 O portão de acesso (quando houver) deve ter as seguintes dimensões mínimas (ver Figura 2)

a) largura: 4,0 m;

b) altura: 4,5 m.

5.1.1.5 Recomenda-se que as vias de acesso com extensão superior a 45 m possuam retornos, que podem ser dos seguintes tipos:

a) circular;

b) em formato de "Y"; ou,

c) em formato de "T".

Nota: ver modelos no anexo B.

5.1.1.5.1 Outros tipos de retornos podem ser usados, desde que garantam a entrada e a saída das viaturas nos termos desta IT (ver modelo na Figura 3).

EXIGÊNCIAS

5.1.2 As edificações, estruturas ou áreas de risco abaixo descritas devem possuir as vias de acesso, incluindo os arruamentos internos, conforme os critérios do item 5.1:

a) centros esportivos e de exibição ou eventos temporários nos termos da IT 12/16 – Centros esportivos e de exibição – requisitos de segurança contra incêndio;

b) estabelecimentos destinados à restrição de liberdade nos termos da IT 39/16 - Estabelecimentos destinados à restrição de liberdade;


c) locais que possuam sistema de proteção por espuma ou por resfriamento nos termos da IT 25/16 - Segurança contra incêndio para líquidos combustíveis e inflamáveis.


5.1.3 Todas as edificações, estruturas ou áreas de risco, com arruamento interno, devem possuir o portão de acesso nos termos do item 5.1.1.4.

5.2 Excetuando-se os casos descritos em 5.1.2, as demais exigências para as vias de acesso são recomendadas.


ANEXO A

FIGURAS ILUSTRATIVAS

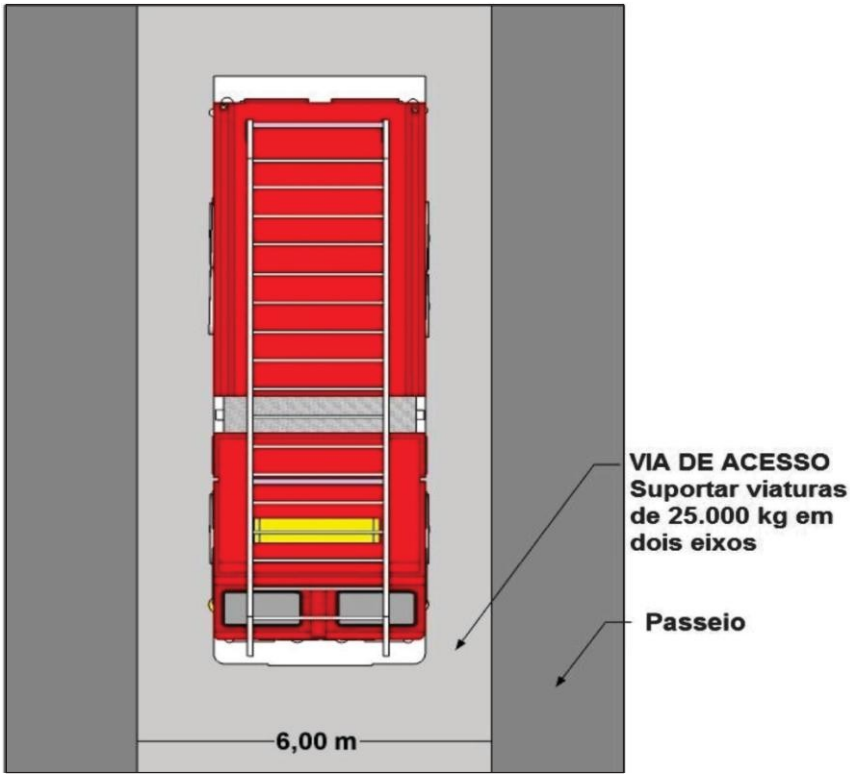

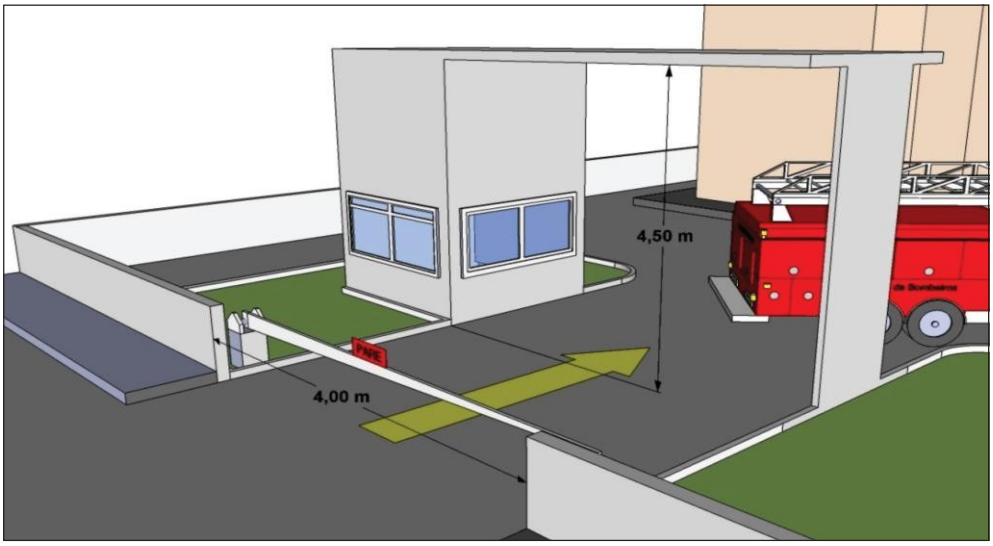

FIGURAS ILUSTRATIVAS

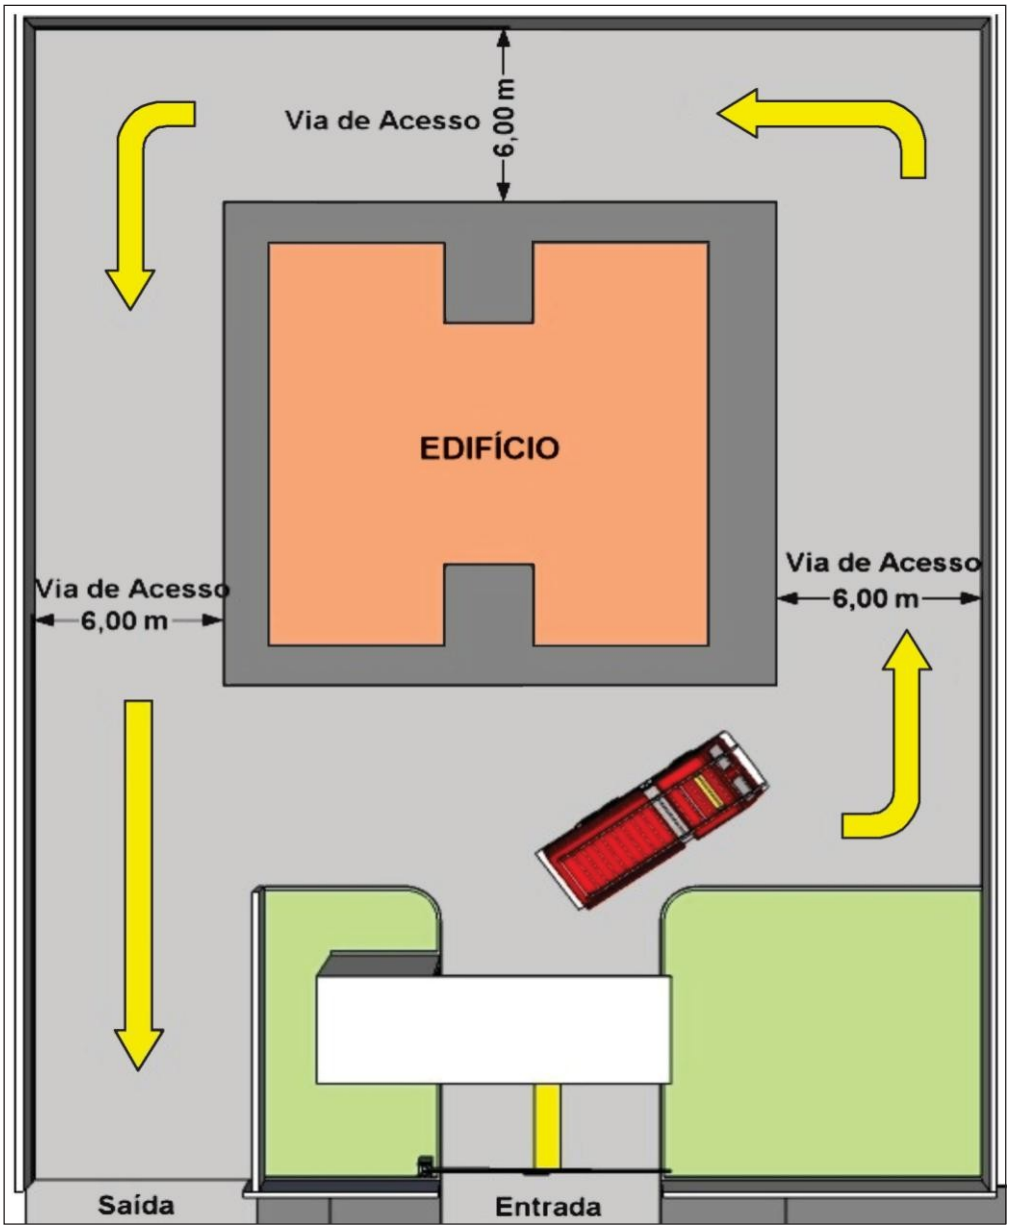

ANEXO B

TIPOS DE RETORNO

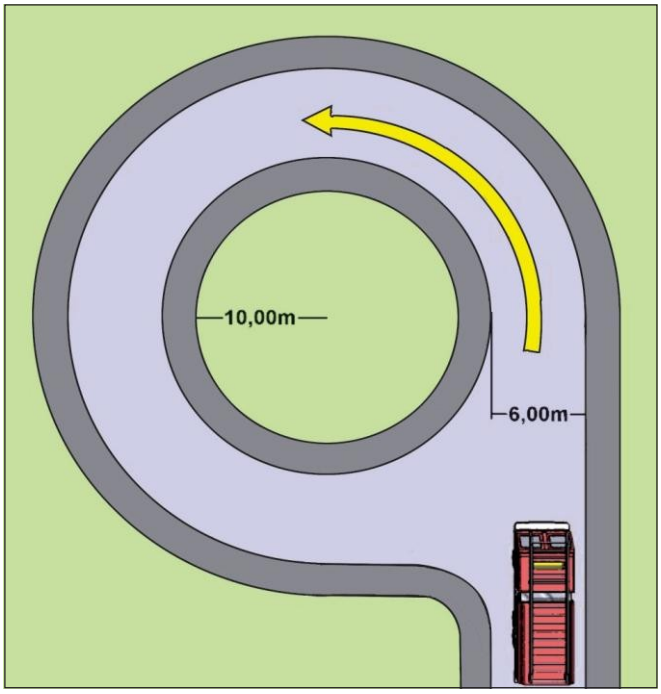


Figura 1: *Retorno circular*

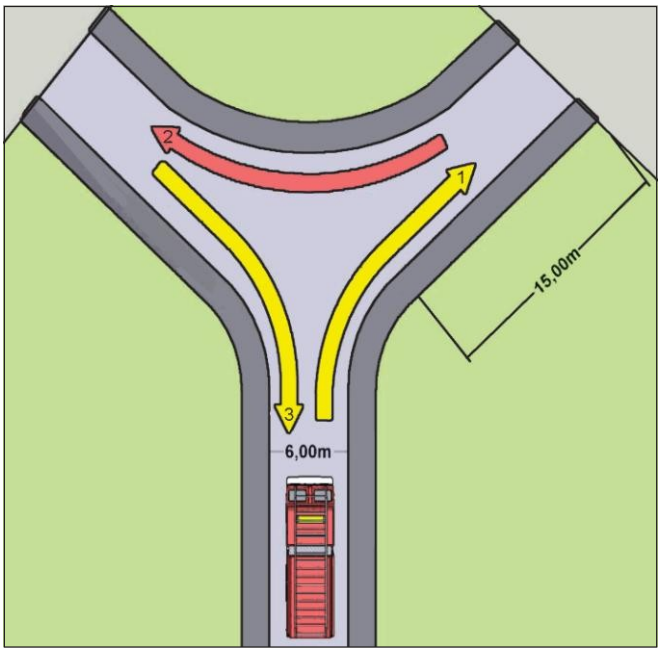


Figura 2: *Retorno em formato de "Y"*

TIPOS DE RETORNO

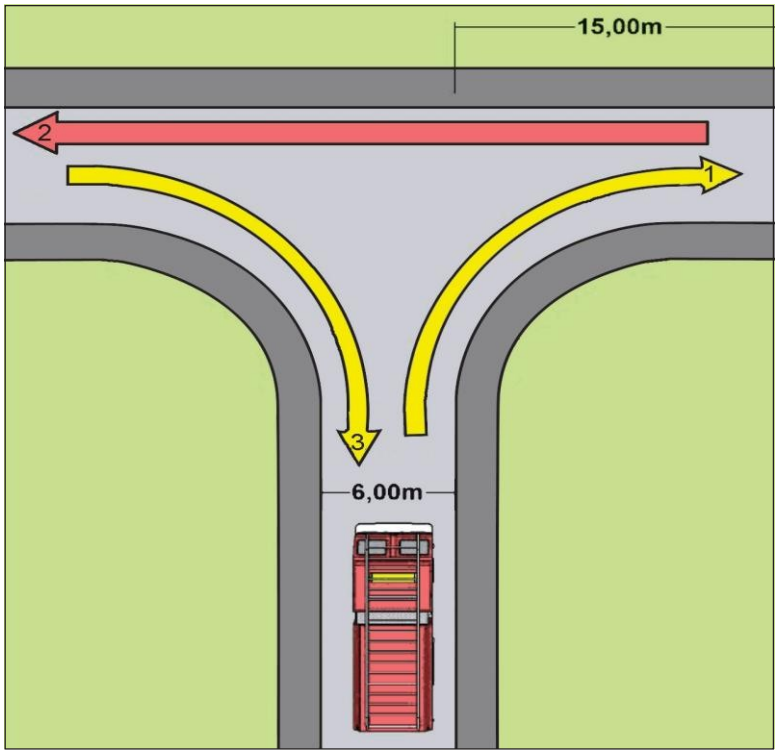


Figura 3: *Retorno em formato de "T"*