


Щиты питания и управления RAN RAN

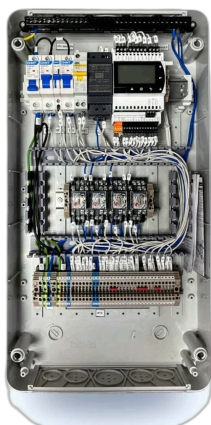

Структура обозначения:

RAN — название серии щитов питания и управления.

Щиты автоматики для приточных, вытяжных и приточно-вытяжных установок. ПЛК или релейная схема.

Описание и назначение

Щиты питания и управления RAN производства компании РИК (ООО «РИК») используются для управления вентиляционными приточными, вытяжными и приточно-вытяжными установками. Щиты питания и управления спроектированы как на базе ПЛК, так и без ПЛК, используя релейную схему управления. Конструктивно щиты имеют исполнение в металлическом корпусе (IP31 – по умолчанию, IP54, IP65 – по заказу) и в пластиковом корпусе с прозрачной дверцей, под которой находятся все элементы управления, в этом случае степень защиты корпуса – IP65, при закрытой крышке.

В состав щита питания и управления RAN входит

- Корпус
- Органы управления
- Силовые компоненты для управления работой системы
- Устройства защиты

Технические характеристики

Структура обозначений щитов автоматики RAN

№ поз в структуре	Код функции	Функция
Часть 1		
1	S	Подключение приточного вентилятора
2	E	Подключение вытяжного вентилятора
3	Rf, M	Подключение резервирования
		Rf - Подключение резервного вентилятора
		M - Подключение резервного электродвигателя
4	1(3)	Напряжение питания электродвигателя
		1 - 1x220 В, 3 - 3x220 В; 3x380 В
5	V, NV, TK)	Подключение внешнего устройства управления электродвигателем
		V - частотный преобразователь
		TK - отсутствие устройства управления, с встроенной защитой двигателя
		NV - отсутствие устройства управления, без встроенной защиты двигателя
6	1(3)	Напряжение питания частотного преобразователя
		1 - 1x220 В, 3 - 3x380 В
		- в ином случае - запись отсутствует
7	16	Ток защиты двигателя, A
Часть 2		
8	1(3)	Напряжение питания эл калорифера или цирк насоса 1 - 1x220 В, 3 - 3x380 В
9	E(W)	Тип нагревателя
		E - электрический
		W - водяной
10	1 (2, 3, 4, 5)	Количество ступеней управления нагревом/охлаждением:
		- при электрическом от 1 до 5, при фреоновом от 1 до 2;
		- при водяном - запись отсутствует
11	225	Номинальная мощность нагрева:
		- при электрическом, кВт x 10;
		- при водяном - запись отсутствует
12	1(3)	Напряжение питания электродвигателя резервного насоса
		1 - 1x220 В, 3 - 3x380 В
13	P	Подключение резервного циркуляционного насоса
14	CF2	Управление охлаждением
		CF1 - дискретное управление одноступенчатым охладителем
		CF2 - дискретное управление двухступенчатым охладителем
		CW - аналоговое управление охладителем

	RR	Управление роторным рекуператором
	1(3)	Напряжение питания электродвигателя насоса рекуператора RA 1 - 1x220 В, 3 - 3x220 В; 3x380 В
	RA	Управление рекуператором с промежуточным теплоносителем
	RPD (RPN, RPA)	Управление пластинчатым рекуператором RPD - дискретное управление при наличии байпасного клапана RPN - дискретное управление при отсутствии байпасного клапана RPA - аналоговое управление с байпасным клапаном
	R	Управление клапаном рециркуляции
	D	Управление осушителем
	HU	Управление увлажнителем
	HE	Управление электрическим(ми) нагревателем(ми), доводчиком(ми)
	DO1(DO2)	Дискретный потенциальный выход (1x220 В) сигнализации - включено DO1 - один выход DO2 - два выхода
	DOS1 (DOS2)	Дискретный выход (сухой контакт) сигнализации - включено DOS1 - один выход DOS2 - два выхода
15	T	Работа по расписанию
16	UD	Нестандартное исполнение