

Código de proyecto: P1464558

Fecha de la visita: 02/07/2026
Vitalii lasinskii
Dirección: Ronda albocaser, 11
12166, Sierra Engarcerán
Castellón

Datos de contacto SotySolar: Energía Solar La Martina

Teléfono: 911436736
Email: clientes@sotysolar.es

A full-page background image showing a worker in a yellow 'soty' hard hat and grey shirt working on a solar panel array on a tiled roof. The background features a green valley with trees and hills under a clear sky.

Informe de visita

Informe de visita

Información básica

Fila: 1

- Tipo de instalación Cubierta inclinada
- **Tipo de estructura: Coplanar**
- Tipo de superficie: Teja
- Inclinación: media
- Forma de anclaje: varilla_autorroscante
- Tipo de varilla hormigón/madera M10 x 250 mm

Fila: 2

- Tipo de instalación Cubierta inclinada
- **Tipo de estructura: Coplanar**
- Tipo de superficie: Teja
- Inclinación: media
- Forma de anclaje: varilla_autorroscante
- Tipo de varilla hormigón/madera M10 x 250 mm

Fila: 3

- Tipo de instalación Cubierta inclinada
- **Tipo de estructura: Coplanar**
- Tipo de superficie: Teja
- Inclinación: media
- Forma de anclaje: varilla_autorroscante
- Tipo de varilla hormigón/madera M10 x 250 mm

Fila: 4

- Tipo de instalación Cubierta inclinada
- **Tipo de estructura: Coplanar**
- Tipo de superficie: Teja
- Inclinación: media
- Forma de anclaje: varilla_autorroscante
- Tipo de varilla hormigón/madera M10 x 250 mm

Fila: 5

- Tipo de instalación Cubierta inclinada
- **Tipo de estructura: Coplanar**
- Tipo de superficie: Teja
- Inclinación: media
- Forma de anclaje: varilla_autorroscante
- Tipo de varilla hormigón/madera M10 x 250 mm

Equipos y componentes

EQUIPOS		
PLACAS	EQUIPO	CANTIDAD

PLACA SOLAR	Aiko Solar AIKO A610 -MAH72Mw marco 30mm	8
-------------	--	---


EQUIPOS	EQUIPO	CANTIDAD
INVERSOR	Goodwe GW5000-ES	1
Bateria	Goodwe LX-U5 1ph 10kWh	1
PROTECCIONES	Genérica INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA G2R 63A MONOFASICO	1
Parte de bateria	Goodwe LX-U5 1ph	2
Servicios extra	Genérica Presentación licencia	1

ESTRUCTURAS	EQUIPO	CANTIDAD
Estructura	Genérica Normal	8

Disposición final:



Imagen de la futura situación de los paneles:

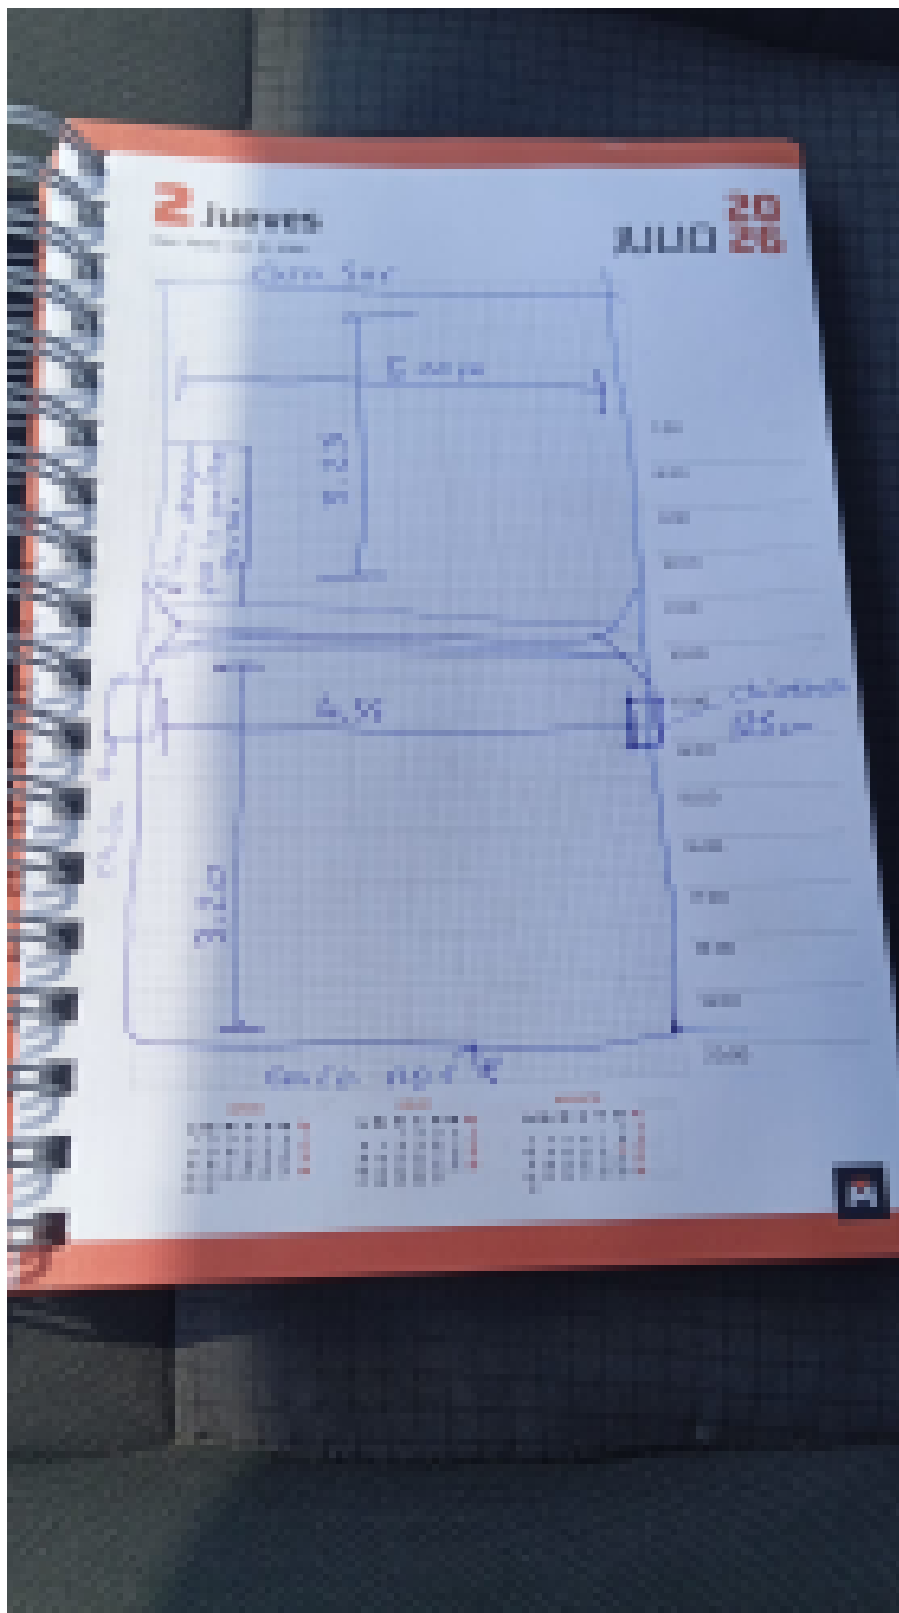

Corriente continua

Distancia de los módulos fv al inversor (m): 25

¿Es posible canalización existente?: No

Descripción de canalización: [No especificado]

Alternativa de canalización: Fachada

Información alternativa canalización: Se realizará la bajante por la fachada hasta alcanzar la planta baja. Desde ese punto, se accederá al interior de la vivienda mediante un pasamuros. Posteriormente, el cableado discurrirá por encima del falso techo, atravesando el baño situado junto a la entrada, hasta llegar a la sala donde se encuentra el cuadro general, lugar en el que se instalarán el inversor y la batería.

Imagen de la canalización CC (existente o no):









Corriente alterna

Situación del inversor: Otra

Distancia del inversor al cuadro principal: 3

¿Es posible utilizar la canalización existente?: Sí

Código seguridad: d34de819872c0e21c95c5a766cbcfb51a0f1fc6d F. impresión : 06/07/2026 15:57:54

Descripción de canalización: [No especificado]

Situación cuadro de protecciones: [No especificado]

Información de situación del cuadro de protecciones y meter: [No especificado]

Ubicación del inversor:






Imagen de la canalización CA (existente o no):






Ubicación protecciones CA:



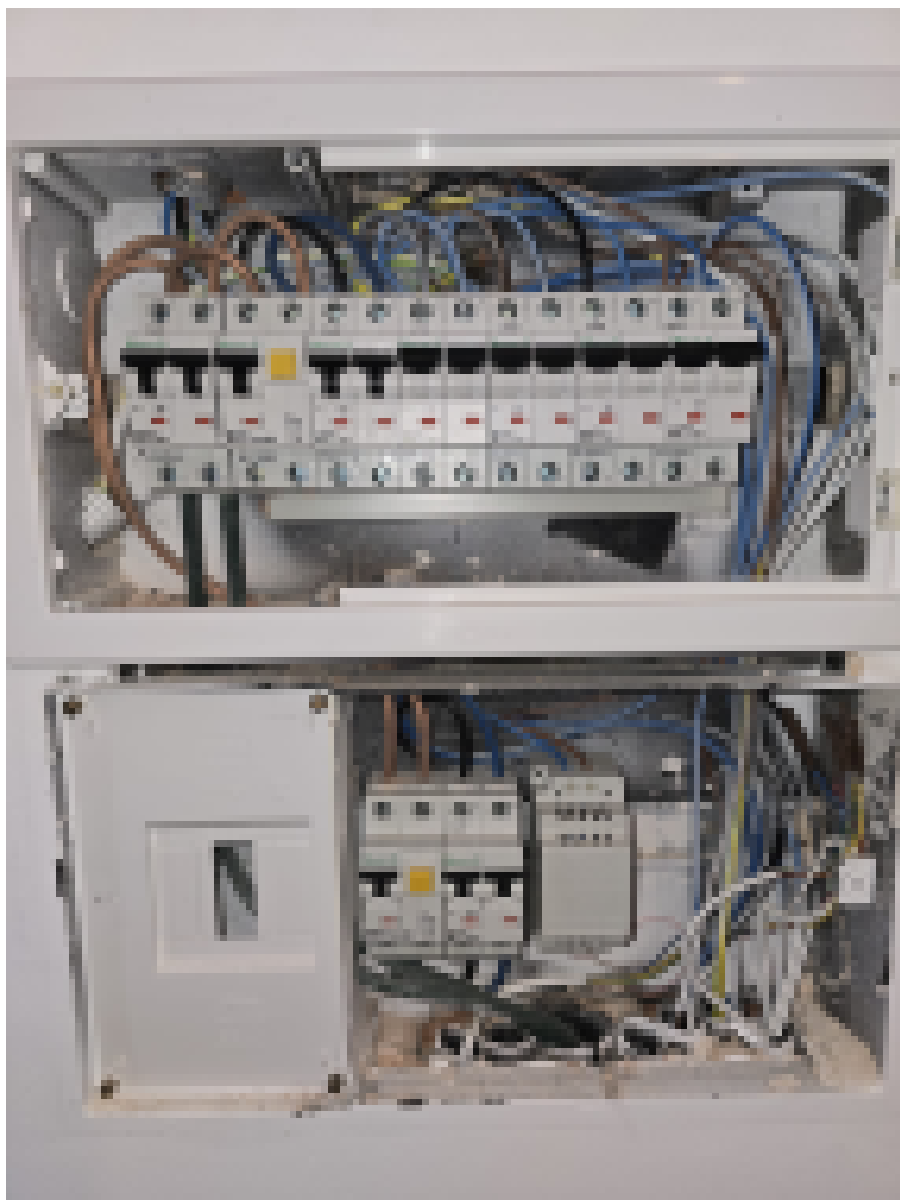

CGP (Cuadro abierto):



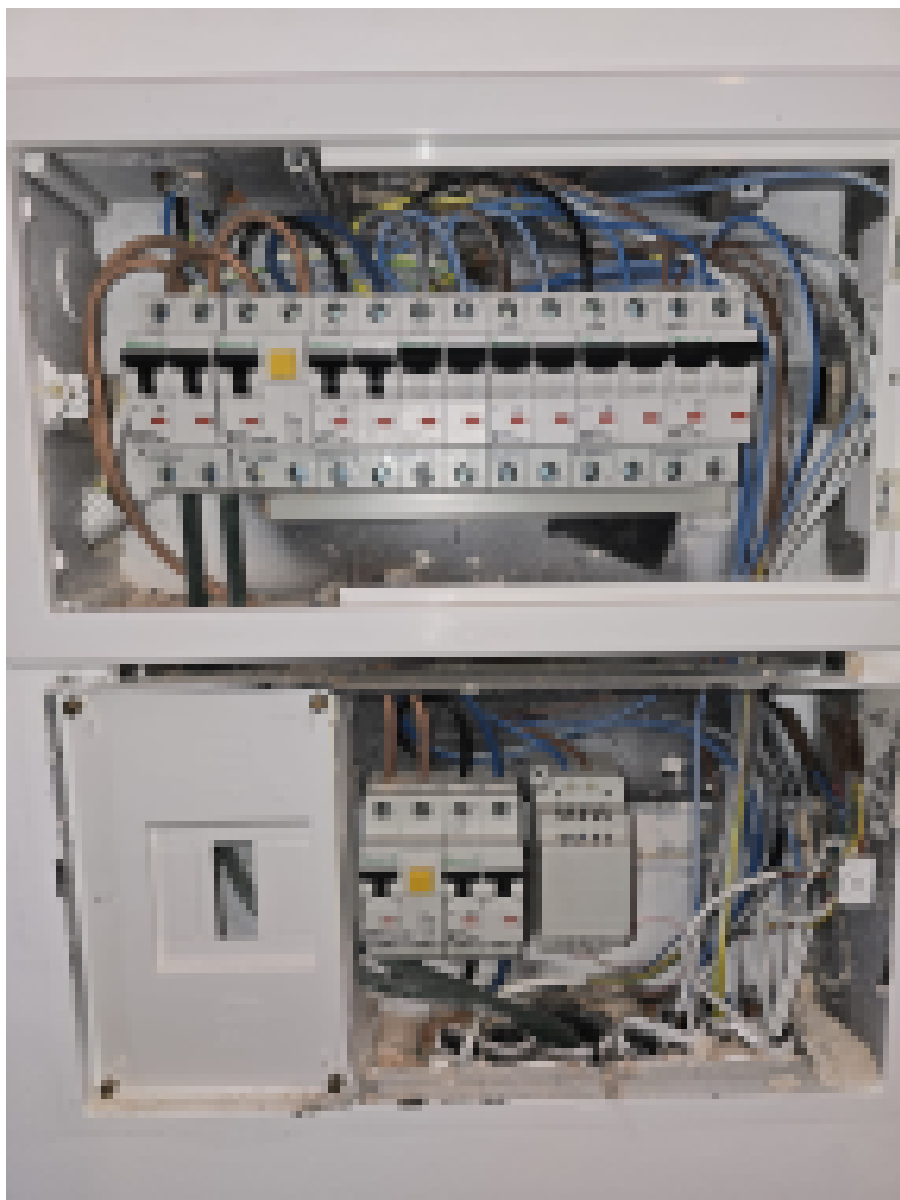

Cuadro general de la vivienda (sección)

¿Tiene IGA (Interrupor General)?: Sí

¿Tiene sobretensiones?: No

Sección de derivación individual: 10 mm²

Tipo de contador: Monofásico

Comentarios adicionales

El cliente indica de desinstalar la placa de agua que la tiene inutilizable en la cara sur del tejado de la casa.

PRL

Altura de acceso ¿Cuántos metros hay desde el punto de acceso hasta la cubierta?

¿Existe línea de vida? No

¿Cómo accederán los trabajadores a la cubierta? SI

¿Cómo subirán los materiales a la cubierta? SI

Se necesita medio de elevación para subir materiales y/o para los trabajadores Sí

¿Ocupación de via pública? No

<https://sotysolar.es>

clientes@sotysolar.es | 911436736 |