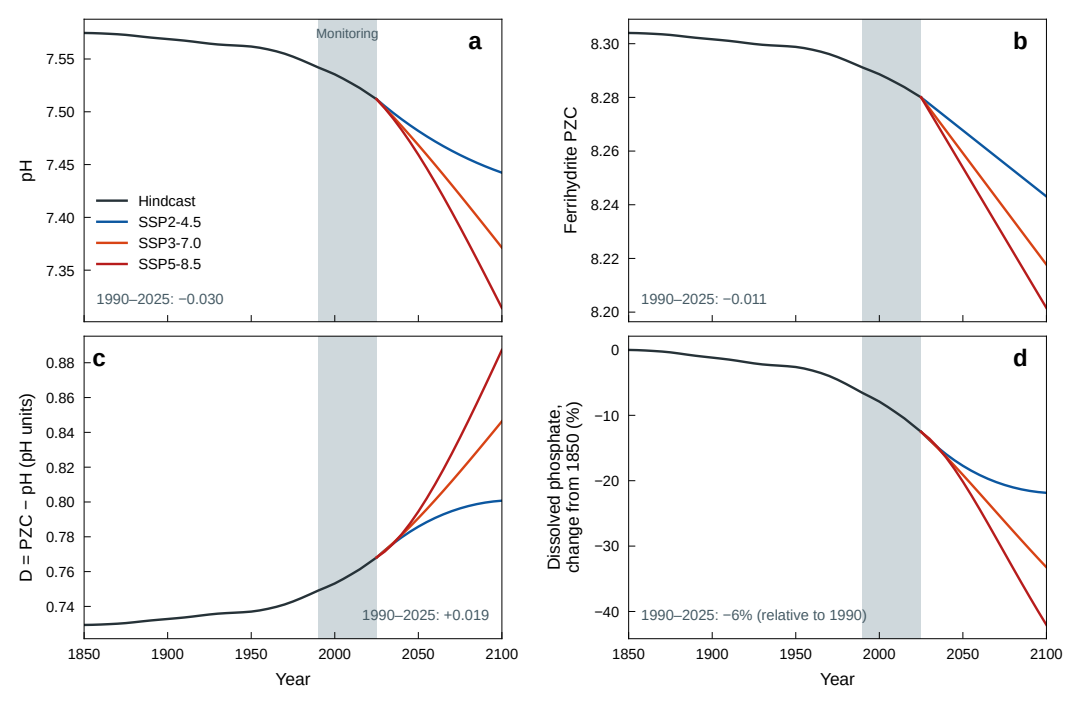
a
Monitoring
pH
7.55
7.50
7.45
7.40
7.35
Hindcast
SSP2-4.5
SSP3-7.0
SSP5-8.5
1990–2025: −0.030
b
Ferrihydrite PZC
8.30
8.28
8.26
8.24
8.22
8.20
1990–2025: −0.011
c
D = PZC − pH (pH units)
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74
1990–2025: +0.019
d
Dissolved phosphate, change from 1850 (%)
0
−10
−20
−30
−40
1990–2025: −6% (relative to 1990)
1850
1900
1950
2000
2050
2100
Year