Schéma du bypass de l'UPS-A-01

Schéma de principe à usage documentaire (non à l'échelle).

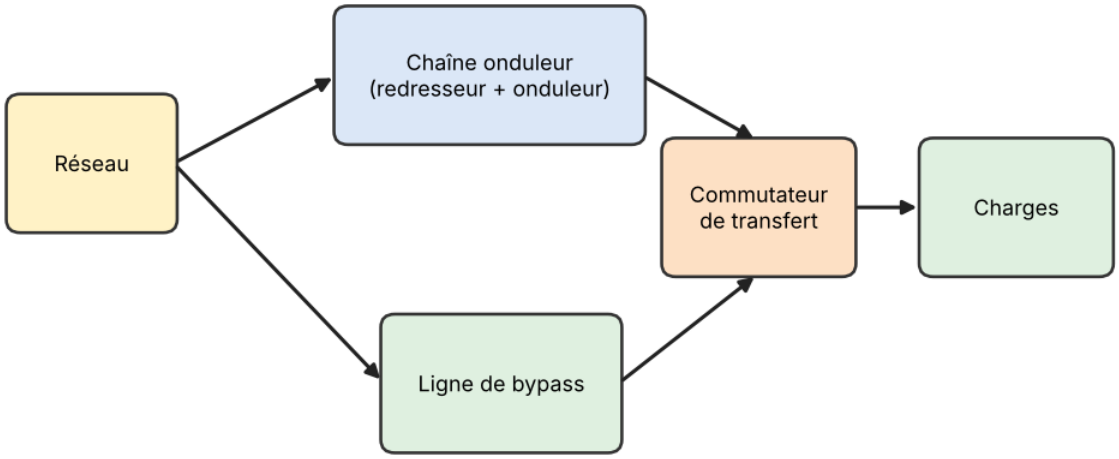


Figure 1.1 *— Chemins de transfert normal et bypass de l'onduleur UPS-A-01*

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Légende et références

Tableau 2.1 *— Légende du schéma*

Élément	Description
Mode normal	Charges alimentées par la chaîne onduleur
Mode bypass	Charges alimentées par la ligne de bypass ; voyant UA-306 allumé
Commutateur	Transfert manuel ou automatique (surcharge > 105 %, code UA-303)

Équipement concerné : **UPS-A-01**. Voir le manuel de l'équipement pour les consignes de sécurité.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle