Schéma de câblage de l'UPS-B-02

Schéma de principe à usage documentaire (non à l'échelle).

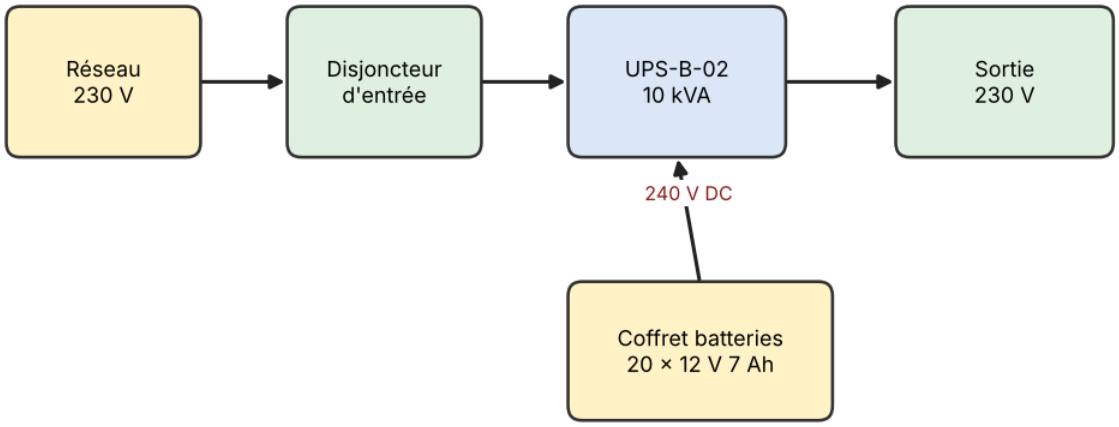


Figure 1.1 *— Câblage de l'onduleur UPS-B-02*

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Légende et références

Tableau 2.1 *— Légende du schéma*

Élément	Description
Entrée	230 V monophasé, disjoncteur dédié
Batteries	20 blocs 12 V 7 Ah (bus continu 240 V)
Sortie	230 V monophasé, 9 kW

Équipement concerné : **UPS-B-02**. Voir le manuel de l'équipement pour les consignes de sécurité.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle