Schéma synoptique de l'UPS-A-01

Schéma de principe à usage documentaire (non à l'échelle).

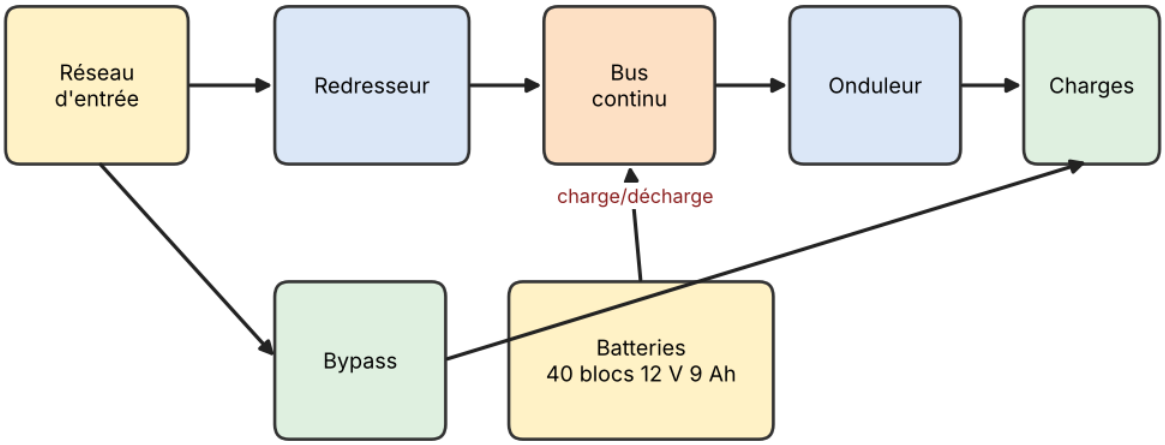


Figure 1.1 *— Synoptique de l'onduleur UPS-A-01*

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Légende et références

Tableau 2.1 *— Légende du schéma*

Élément	Description
Redresseur	Alimente le bus continu
Batteries	40 blocs 12 V 9 Ah (bus continu 480 V)
Onduleur	20 kVA / 18 kW
Bypass	Alimentation directe des charges par le réseau

Équipement concerné : **UPS-A-01**. Voir le manuel de l'équipement pour les consignes de sécurité.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle