



Projekt

Am Waldrain

Auftraggeber

Jeremy Tammik
Mühlesteig 7
CH-4102 Binningen
Schweiz

Verfasser

Firmenname: Markus (Marek) Pasterny
Bearbeiter*in: Marek Pasterny
Adresse: Pannierstraße 21
12047 Berlin
Telefonnummer: +49 157 88266759
Fax:

Datum: 13.05.2025

Allgemeine Informationen**Firmendaten**

Firmenname: Markus (Marek) Pasterny

Bearbeiter*in: Marek Pasterny

Adresse: Pannierstraße 21

Telefonnummer: +49 157 88266759

Fax:

E-Mail: info@mpying.com

Webseite:

Projektdaten

Projektname: Am Waldrain

Auftraggeber: Jeremy Tammik
Mühlesteig 7
CH-4102 Binningen
Schweiz

Anmerkungen: BV Sonnenweg 6
79539 Lörrach

Simulationsparameter

Beschreibung:

Zeitschritt: 5 min

Simulationsbeginn: 1961-01-01

Simulationsende: 2000-01-01


Zeitraum: 0,02 Jahre

Bemessungsregen nach KOSTRA DWD 2020 - Niederschlagshöhe

Horizontale Rasterzelle: 109
 Vertikale Rasterzelle: 215
 Unsicherheitsfaktor: 0,0
 Postleitzahl: 79539
 Ort: Lörrach

Niederschlag [l/s*ha]

Dauerstufe [min]	Jährlichkeit [a]								
	1	2	3	5	10	20	30	50	100
5	280.0	340.0	376.7	423.3	493.3	563.3	610.0	673.3	760.0
10	180.0	218.3	241.7	271.7	316.7	363.3	393.3	431.7	488.3
15	136.7	165.6	183.3	206.7	241.1	275.6	298.9	328.9	371.1
20	112.5	135.8	150.8	170.0	197.5	225.8	245.0	269.2	305.0
30	84.4	102.2	113.3	127.8	148.9	170.6	184.4	202.8	229.4
45	63.3	76.7	85.2	95.9	111.5	127.8	138.5	152.2	172.2
60	51.7	62.5	69.2	78.1	90.8	103.9	112.8	123.9	140.0
90	38.5	46.7	51.7	58.3	68.0	77.8	84.3	92.6	104.6
120	31.4	37.9	42.1	47.5	55.1	63.2	68.5	75.3	85.1
180	23.3	28.3	31.4	35.4	41.2	47.1	51.0	56.1	63.4
240	19.0	23.0	25.5	28.8	33.4	38.3	41.5	45.6	51.5
360	14.1	17.1	19.0	21.4	24.9	28.5	30.9	34.0	38.4
540	10.5	12.7	14.1	16.0	18.5	21.2	23.0	25.3	28.6
720	8.5	10.3	11.5	12.9	15.0	17.2	18.7	20.5	23.2
1080	6.4	7.7	8.5	9.6	11.2	12.8	13.9	15.3	17.3
1440	5.2	6.3	6.9	7.8	9.1	10.4	11.3	12.4	14.0
2880	3.1	3.8	4.2	4.7	5.5	6.3	6.8	7.5	8.5
4320	2.3	2.8	3.1	3.5	4.1	4.7	5.1	5.6	6.3
5760	1.9	2.3	2.5	2.9	3.3	3.8	4.1	4.5	5.1
7200	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.2	3.5	3.8	4.3
8640	1.4	1.7	1.9	2.1	2.5	2.8	3.1	3.4	3.8
10080	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.4

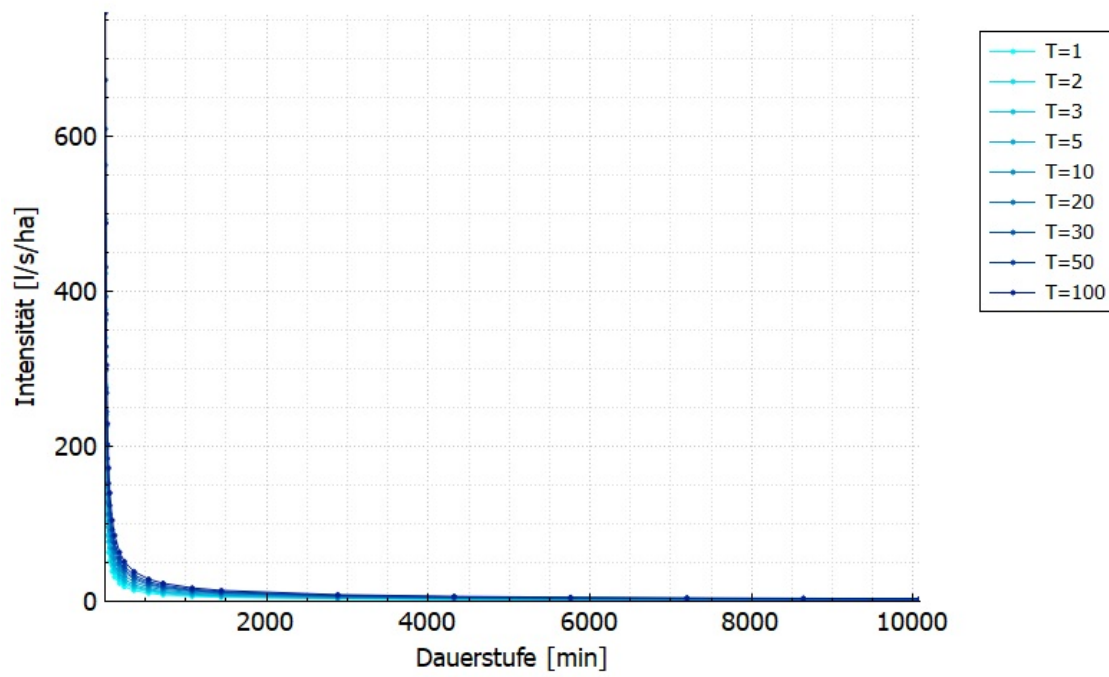


Bemessungsregen

Bemessungsregen nach KOSTRA DWD 2020 - Niederschlagshöhe

Horizontale Rasterzelle: 109
 Vertikale Rasterzelle: 215
 Unsicherheitsfaktor: 0,0
 Postleitzahl: 79539
 Ort: Lörrach

Niederschlagshöhe [mm]

Dauerstufe [min]	Jährlichkeit [a]								
	1	2	3	5	10	20	30	50	100
5	8.4	10.2	11.3	12.7	14.8	16.9	18.3	20.2	22.8
10	10.8	13.1	14.5	16.3	19.0	21.8	23.6	25.9	29.3
15	12.3	14.9	16.5	18.6	21.7	24.8	26.9	29.6	33.4
20	13.5	16.3	18.1	20.4	23.7	27.1	29.4	32.3	36.6
30	15.2	18.4	20.4	23.0	26.8	30.7	33.2	36.5	41.3
45	17.1	20.7	23.0	25.9	30.1	34.5	37.4	41.1	46.5
60	18.6	22.5	24.9	28.1	32.7	37.4	40.6	44.6	50.4
90	20.8	25.2	27.9	31.5	36.7	42.0	45.5	50.0	56.5
120	22.6	27.3	30.3	34.2	39.7	45.5	49.3	54.2	61.3
180	25.2	30.6	33.9	38.2	44.5	50.9	55.1	60.6	68.5
240	27.3	33.1	36.7	41.4	48.1	55.1	59.7	65.6	74.2
360	30.5	37.0	41.0	46.2	53.8	61.6	66.7	73.4	82.9
540	34.1	41.3	45.8	51.7	60.1	68.8	74.5	82.0	92.7
720	36.9	44.7	49.5	55.9	65.0	74.4	80.6	88.7	100.3
1080	41.2	50.0	55.3	62.4	72.6	83.1	90.0	99.1	112.0
1440	44.6	54.0	59.9	67.5	78.5	89.9	97.4	107.1	121.1
2880	53.9	65.3	72.3	81.6	94.9	108.6	117.6	129.4	146.3
4320	60.2	72.9	80.7	91.1	106.0	121.3	131.4	144.5	163.4
5760	65.1	78.8	87.3	98.5	114.6	131.2	142.1	156.3	176.7
7200	69.2	83.8	92.8	104.7	121.8	139.4	151.0	166.1	187.8
8640	72.7	88.0	97.5	110.0	128.0	146.5	158.6	174.5	197.3
10080	75.8	91.8	101.7	114.7	133.4	152.8	165.4	182.0	205.8

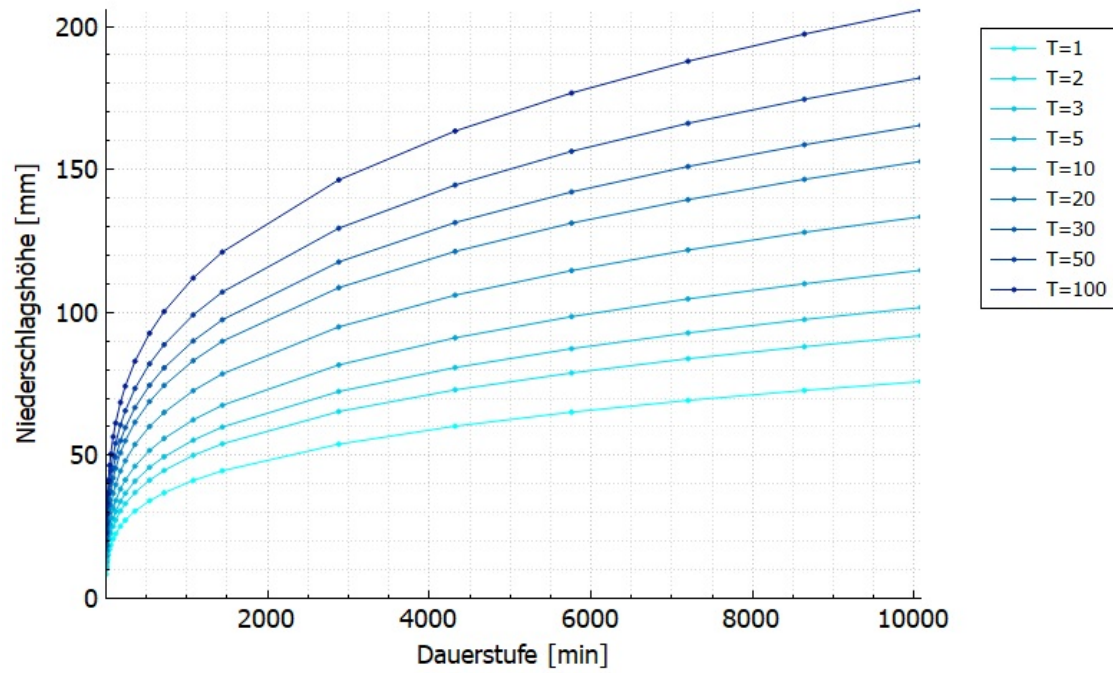

Bemessungsregen

Klimadaten	
Regenschreiber	
Name: RS 1 Typ: Modellregen aus Starkregenstatistik Modellregentyp: DVWK Wiederkehrzeit [min]: 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0 20.0 30.0 50.0 100.0 Faktor: 0,00 Nachlaufzeit [d]: 0	
Verdunstung	
Name: Verdunstung 1 Berechnungs-Typ: Implementierte Sinusfunktion potentielle Verdunstung: 650 mm Mittl. tägl. Verdunstung: 1,78 mm	
Temperatur	
Name: Temperatur 1 Berechnungs-Typ: Implementierte Sinusfunktion Mittlere Tagestemperatur: 10,50 °C Faktor A: 7,0 Faktor B: 91,0 Faktor C: 1,5 Faktor D: 7,0	

Flächen			
Versiegelte Flächen			
F0			
Größe:	357,00 m²	Ziel Oberflächenablauf:	RRB0
eff. Fläche:	321,30 m²	Abflussbildung:	Schrägdach
Gebiet:	Teileinzugsgebiet 1		
Stoffparametersatz:			
A 102		M 153	
spez. AFS-Fracht:	0 kg/ha*a	Flächenbelastungstyp:	
AFS-Fracht:	0,00 kg/a	Flächenbelastungspunkte:	0
Kommentar:		Luftverschmutzungstyp:	
		Luftverschmutzungspunkte:	0

Flächen - Abflussbildung						
Versiegelte Flächen						
Name	Abflussziel	Abflussbildung	Größe [m²]	eff. Fläche [m²]	c _m [-]	c _s [-]
F0	RRB0	Schrägdach	357,00	321,30	0,90	1,00
	Luftverschmutzungstyp: Flächenbelastungstyp:		Luftverschmutzungspunkte: Flächenbelastungspunkte:			

Erläuterung

c_m: Abflussbeiwert für die Bemessung

c_s: Abflussbeiwert für den Überflutungsnachweis

Rückhaltebecken: RRB0		
Eingangsparameter		
Beckentyp: <i>offenes Rückhaltebecken</i>		
Berücksichtigung der Oberfläche in Bemessung/LZS: Ja		
Abmessungen		
Oberfläche:	22,80 m ²	Volumen: 6,74 m ³
Höhe:	0,40 m	Speicherkoeffizient: 90,0 %
Gefälle:	0,00 %	Speichervolumen: 4,62 m ³
Neigung:	1,50 %	Anfangs-Speichervolumen: 0 %
Sohlfläche:	11,38 m ²	
Verdunstung berücksichtigen:	Ja	Verdunstung: <i>Verdunstung 1</i>
Drosselung		
Ziel:	<i>Fließgewässer 1</i>	max. Drosselleistung: 5,50 l/s
Drosselftyp:	<i>Drossel</i>	min. Drosselleistung: 0,00 l/s
mit Steuerung:	Nein	mittl. Drosselleistung: 2,75 l/s
autom. Drosselkapazität:	Nein	autom. Drosselkennlinie: Ja
Drosselspende:	154,06 l/s.ha	Dimensionierung mit: <i>mittlerer Drosselleistung</i>
Überlauf		
Ziel:	<i>Fließgewässer 1</i>	autom. Überlaufleistung: Ja
Überlaufhöhe:	0,30 m	autom. Überlaufkennlinie: Ja
Überlaufleistung:	0,00 l/s	
Externe Flächen		Ext. Flächen - spez. Werte
A _E :	357,00 m ²	spez. Volumen: 188,80 m ³ /ha
A _{Bem} :	321,30 m ²	spez. Flächenbedarf: 6,39 %
Bemessung		
Überlaufhäufigkeit:	0,20 1/a	Abminderungsfaktor: 1,0 -
vorhd. Einstauvolumen:	4,62 m ³	maßgeb. Regendauer: 10 min
erfdl. Einstauvolumen:	4,62 m ³	maßgeb. Regenspende: 271,70 l/s.ha
Fließzeit:	15 min	Berechnung Überflutungsnachweis: Nein
Zuschlagsfaktor:	1,2 -	
Durchgangswert Anlagen nach DWA-M153		
Typ:	Wert: 0,0	Abflussbelastung: 0,00