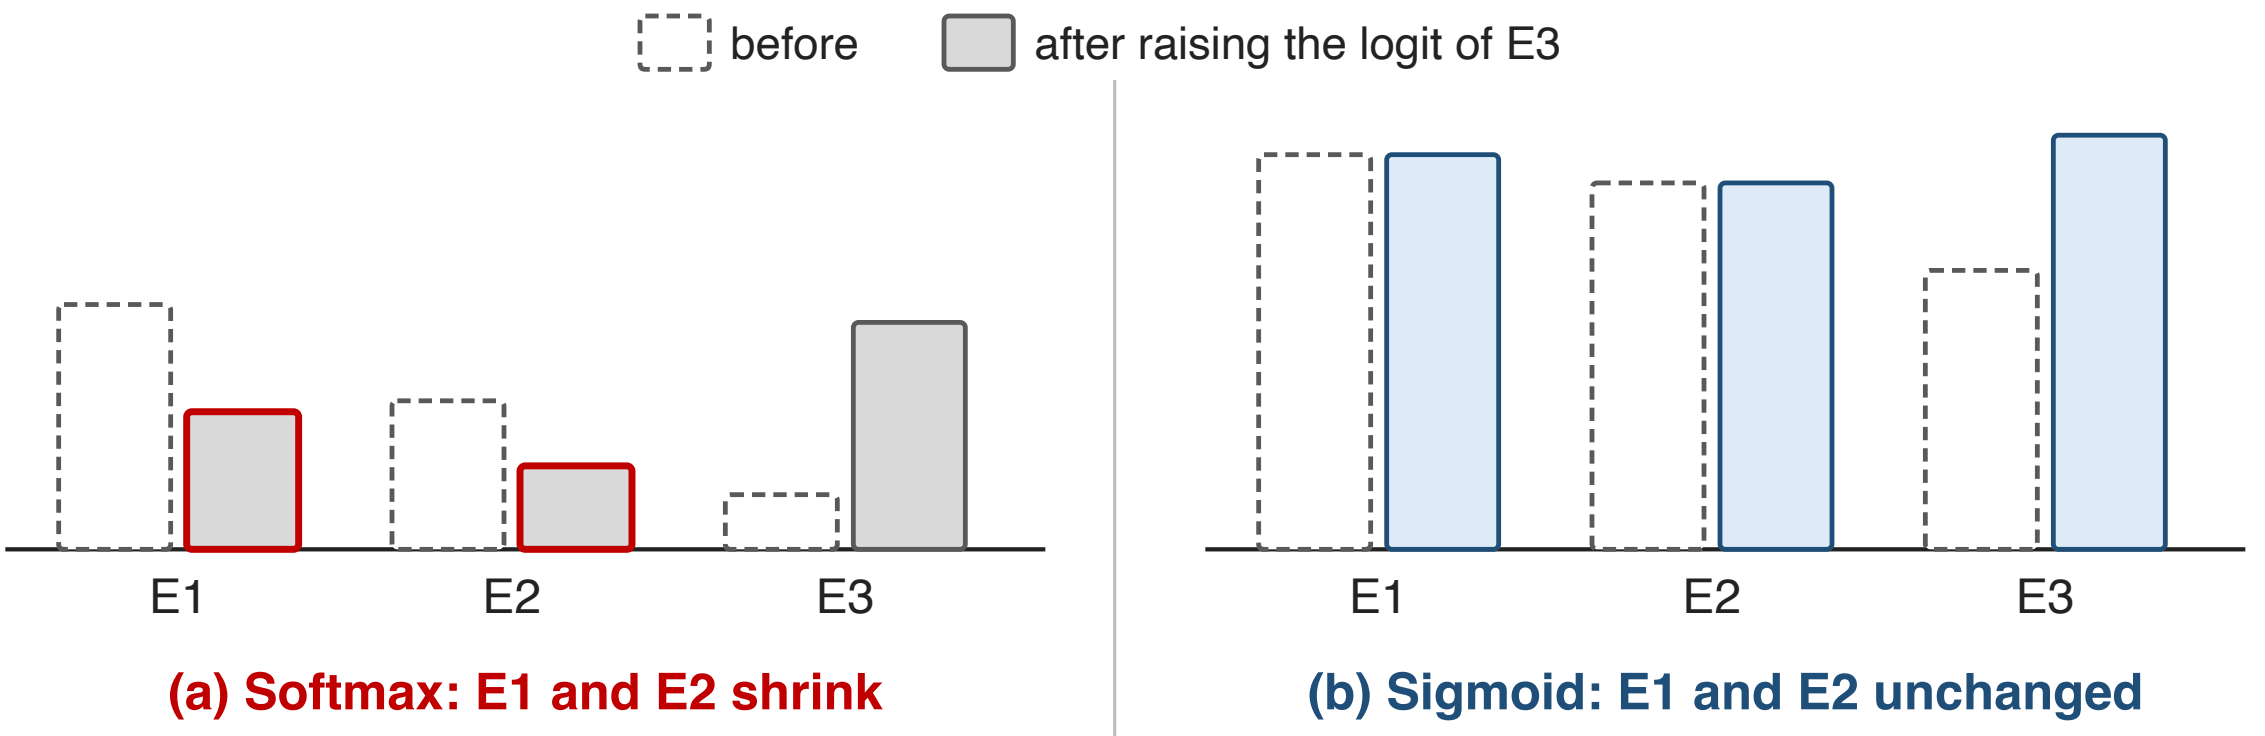

(a) Softmax: E1 and E2 shrink

(b) Sigmoid: E1 and E2 unchanged