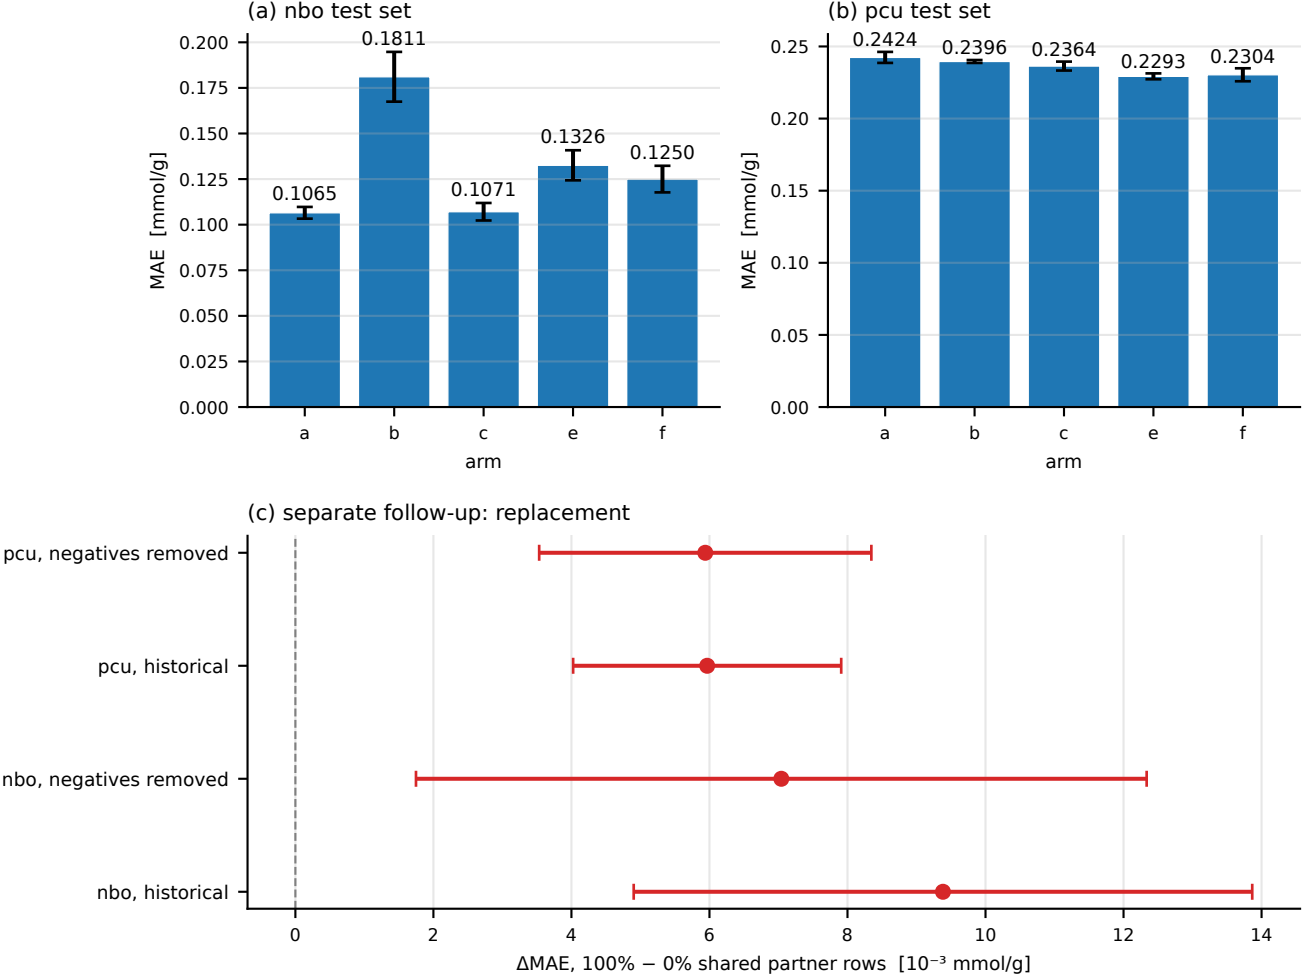
(a) nbo test set
MAE [mmol/g]
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
0.1065
0.1811
0.1071
0.1326
0.1250
a
b
c
e
f
arm
(b) pcu test set
MAE [mmol/g]
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.2424
0.2396
0.2364
0.2293
0.2304
a
b
c
e
f
arm
(c) separate follow-up: replacement
pcu, negatives removed
pcu, historical
nbo, negatives removed
nbo, historical
0
2
4
6
8
10
12
14
ΔMAE, 100% − 0% shared partner rows [10⁻³ mmol/g]