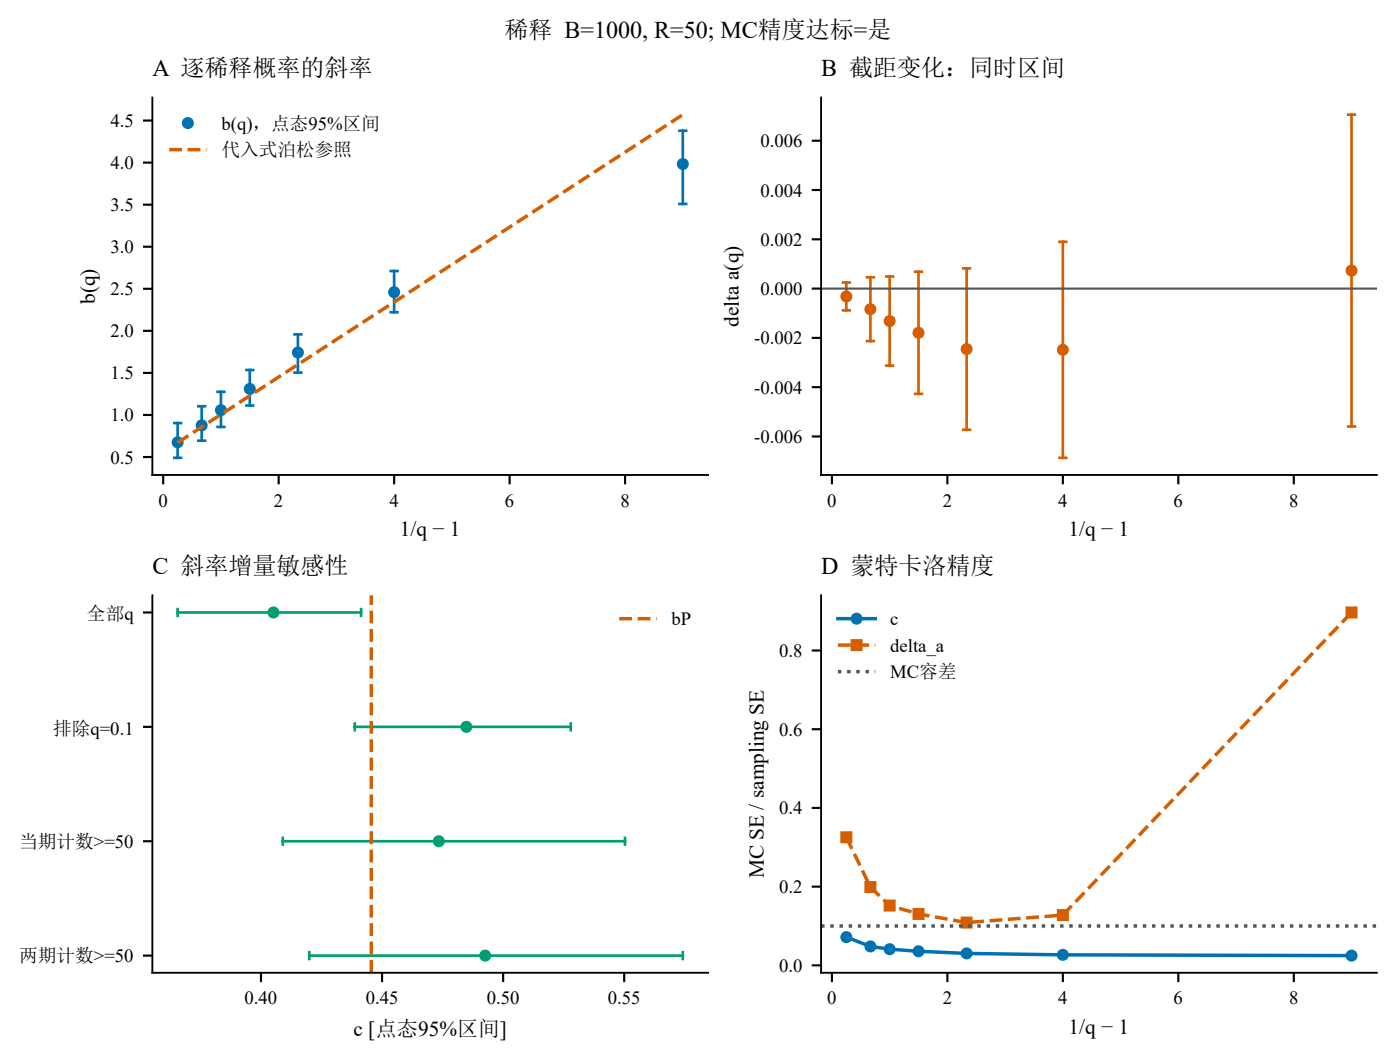
稀释 B=1000, R=50; MC精度达标=是
A 逐稀释概率的斜率
b(q)，点态95%区间
代入式泊松参照
b(q)
1/q − 1
B 截距变化：同时区间
delta a(q)
1/q − 1
C 斜率增量敏感性
全部q
排除q=0.1
当期计数>=50
两期计数>=50
bP
c [点态95%区间]
D 蒙特卡洛精度
c
delta_a
MC容差
MC SE / sampling SE
1/q − 1