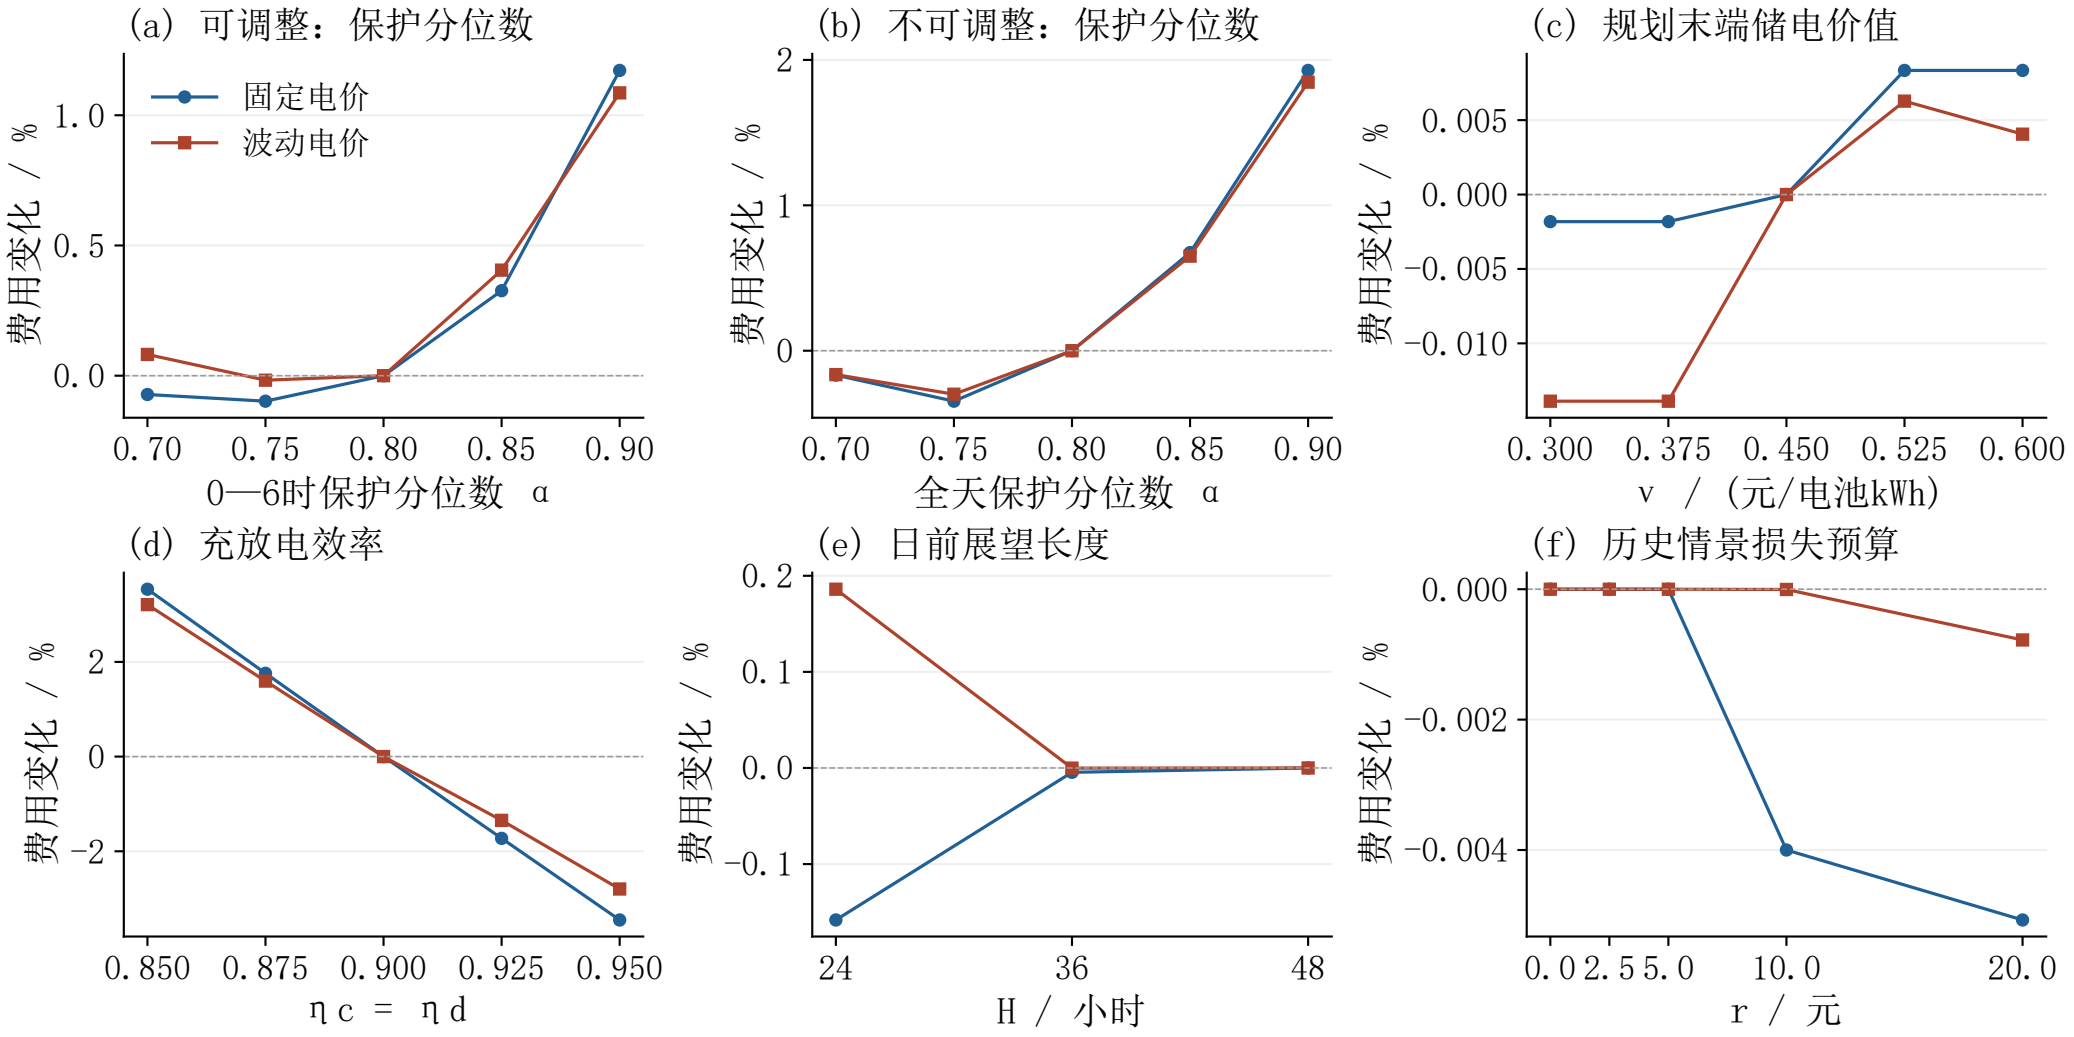
(a) 可调整：保护分位数
固定电价
波动电价
费用变化 / %
1.0
0.5
0.0
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0—6时保护分位数 α
(b) 不可调整：保护分位数
费用变化 / %
2
1
0
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
全天保护分位数 α
(c) 规划末端储电价值
费用变化 / %
0.005
0.000
−0.005
−0.010
0.300
0.375
0.450
0.525
0.600
v / (元/电池kWh)
(d) 充放电效率
费用变化 / %
2
0
−2
0.850
0.875
0.900
0.925
0.950
η c = η d
(e) 日前展望长度
费用变化 / %
0.2
0.1
0.0
−0.1
24
36
48
H / 小时
(f) 历史情景损失预算
费用变化 / %
0.000
−0.002
−0.004
0.0
2.5
5.0
10.0
20.0
r / 元