
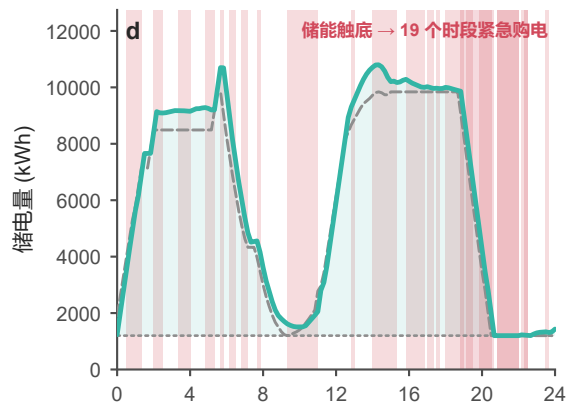
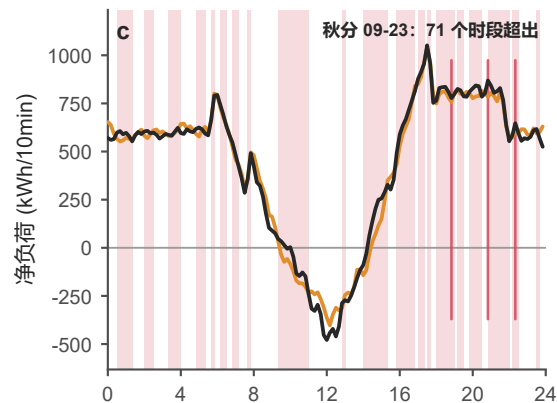
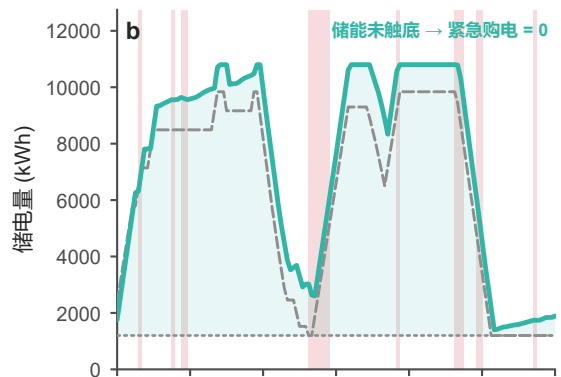


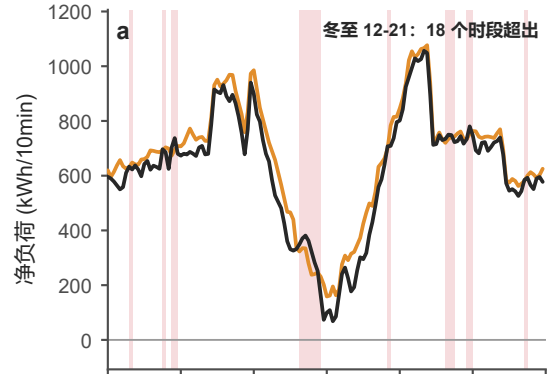

时刻 (h)

注：两天都出现了「实际 > 风险净负荷」，差别只在储能余量——真正的触发机制是「超出风险余量的部分」与「储能剩余可放能力」之差。浅红底纹 = 实际净负荷 > 风险净负荷；红色带 = 紧急购电时段。储备线 $R = 1200 + \rho(E - 1200)$,

$\rho = 0.9$ 读自标定结果。