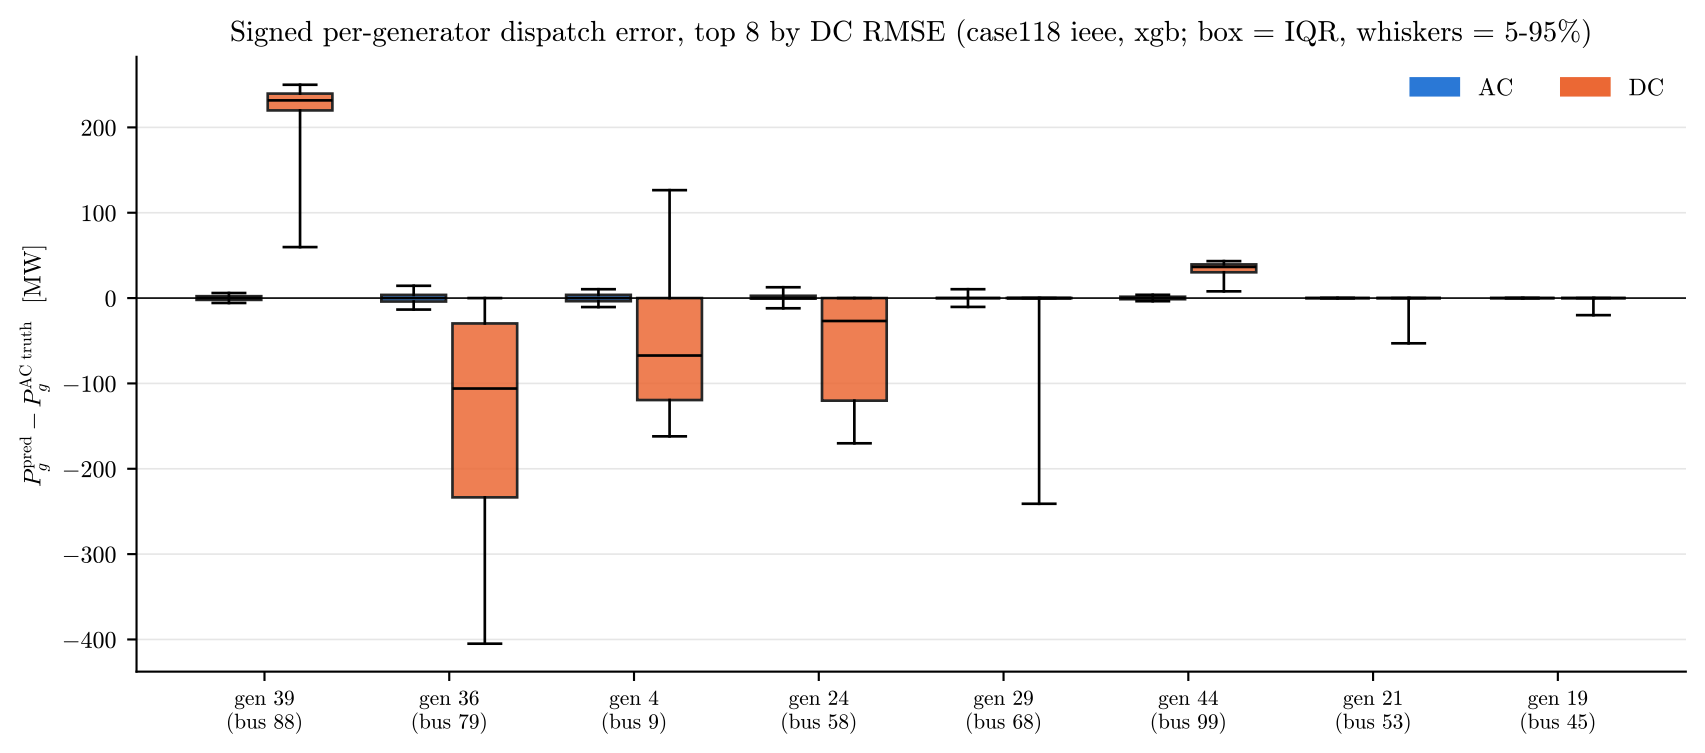
Signed per-generator dispatch error, top 8 by DC RMSE (case118 ieee, xgb; box = IQR, whiskers = 5-95%)
AC
DC
$P_g^{\text{pred}} - P_g^{\text{AC truth}}$ [MW]
200
100
0
−100
−200
−300
−400
gen 39 (bus 88)
gen 36 (bus 79)
gen 4 (bus 9)
gen 24 (bus 58)
gen 29 (bus 68)
gen 44 (bus 99)
gen 21 (bus 53)
gen 19 (bus 45)