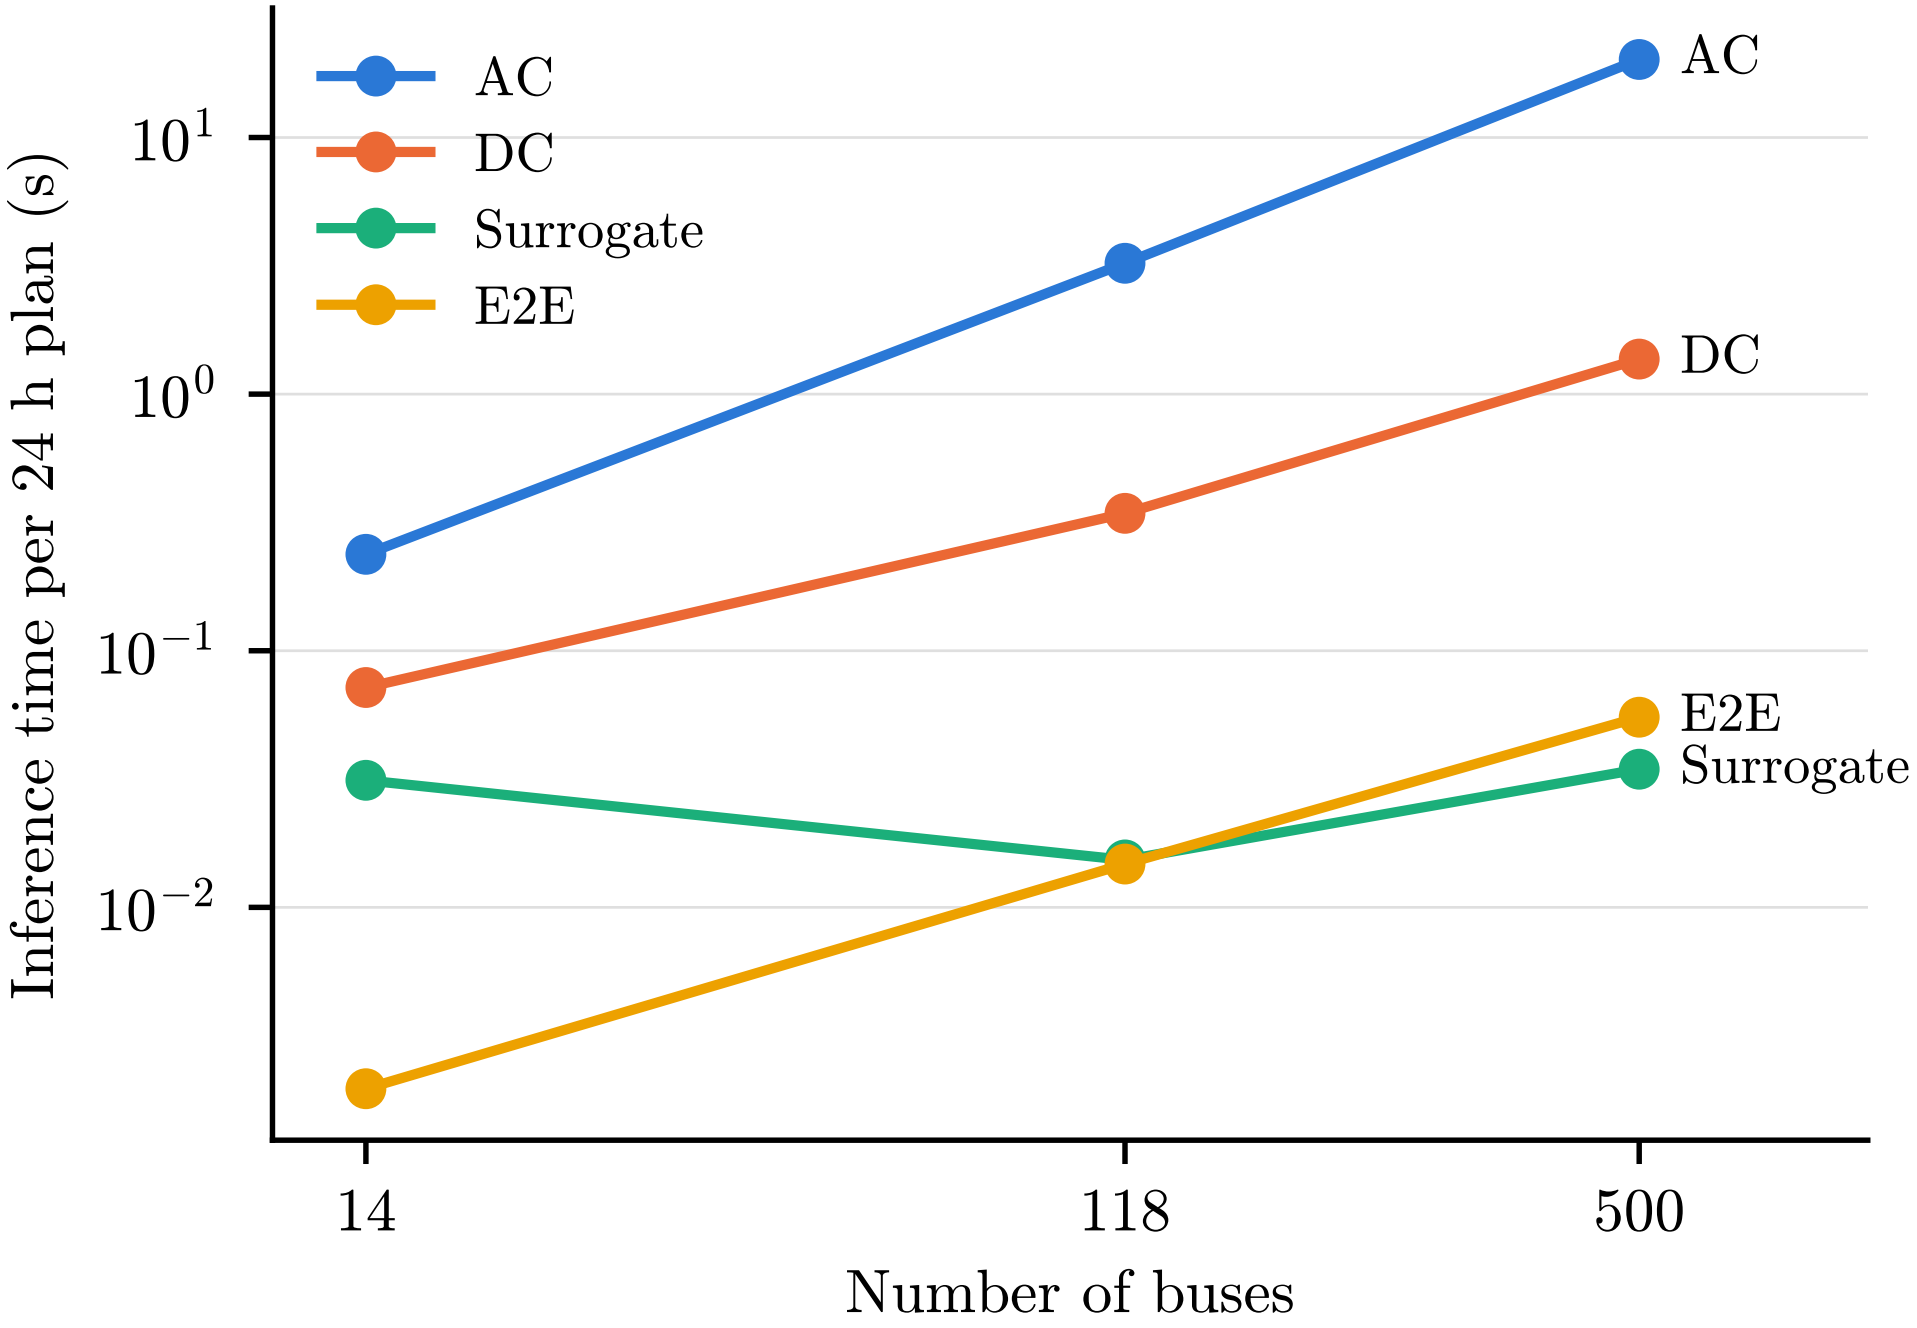
AC
DC
Surrogate
E2E
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
Inference time per 24 h plan (s)
14
118
500
Number of buses
AC
DC
E2E
Surrogate