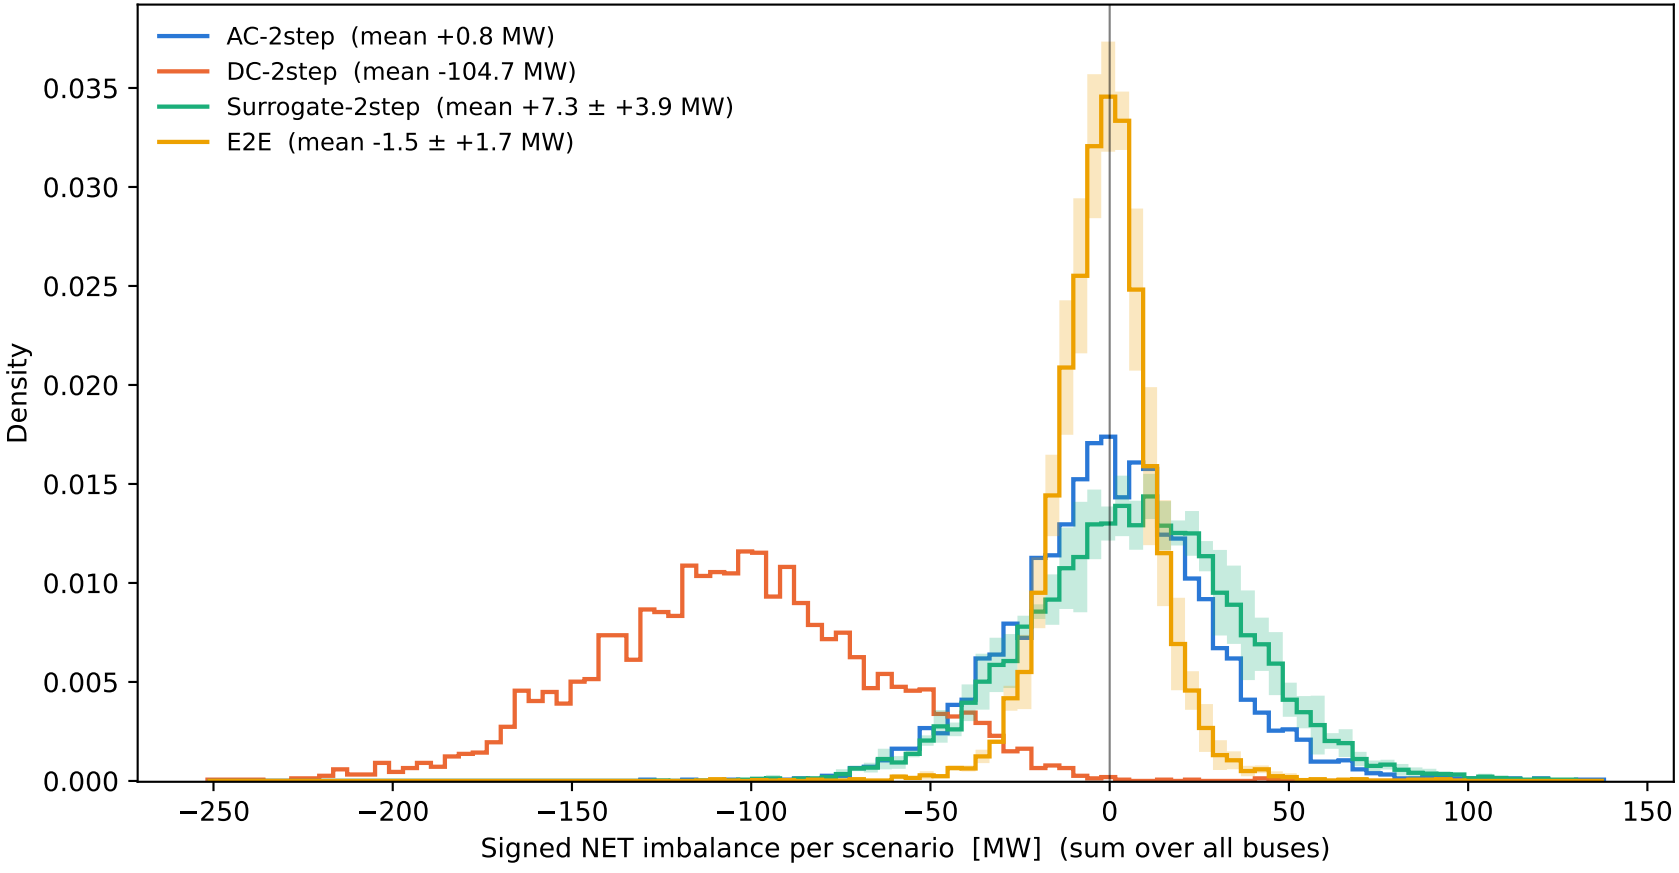
System net imbalance at h=1 — balancing burden per scenario
AC-2step (mean +0.8 MW)
DC-2step (mean -104.7 MW)
Surrogate-2step (mean +7.3 ± +3.9 MW)
E2E (mean -1.5 ± +1.7 MW)
Density
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−250
−200
−150
−100
−50
0
50
100
150
Signed NET imbalance per scenario [MW] (sum over all buses)