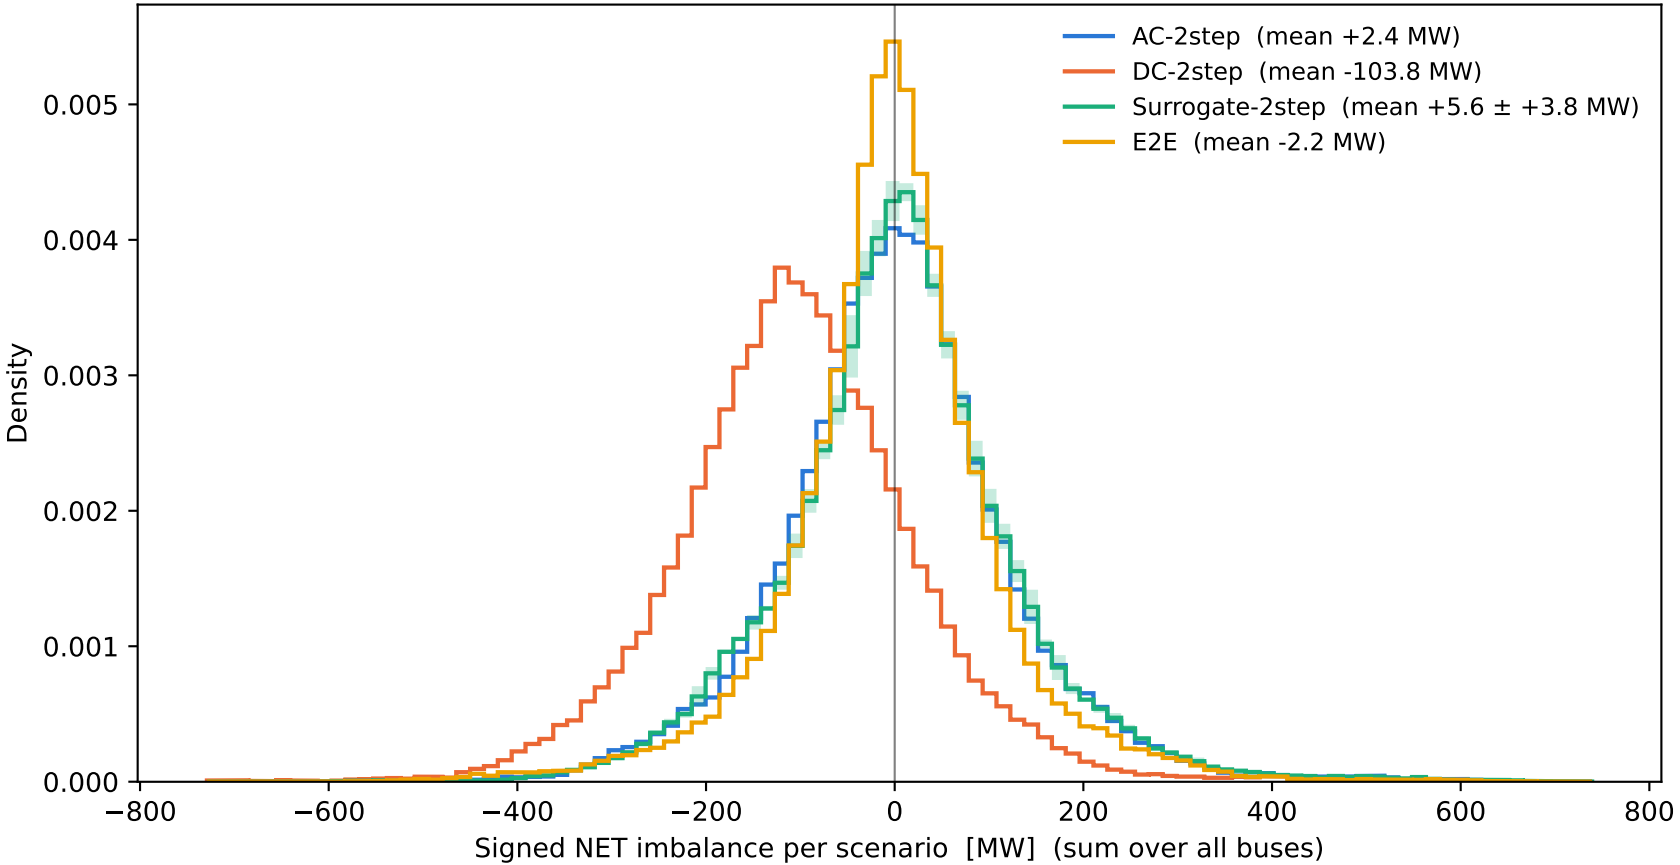
System net imbalance at h=24 — balancing burden per scenario
AC-2step (mean +2.4 MW)
DC-2step (mean -103.8 MW)
Surrogate-2step (mean +5.6 ± +3.8 MW)
E2E (mean -2.2 MW)
Density
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
−800
−600
−400
−200
0
200
400
600
800
Signed NET imbalance per scenario [MW] (sum over all buses)