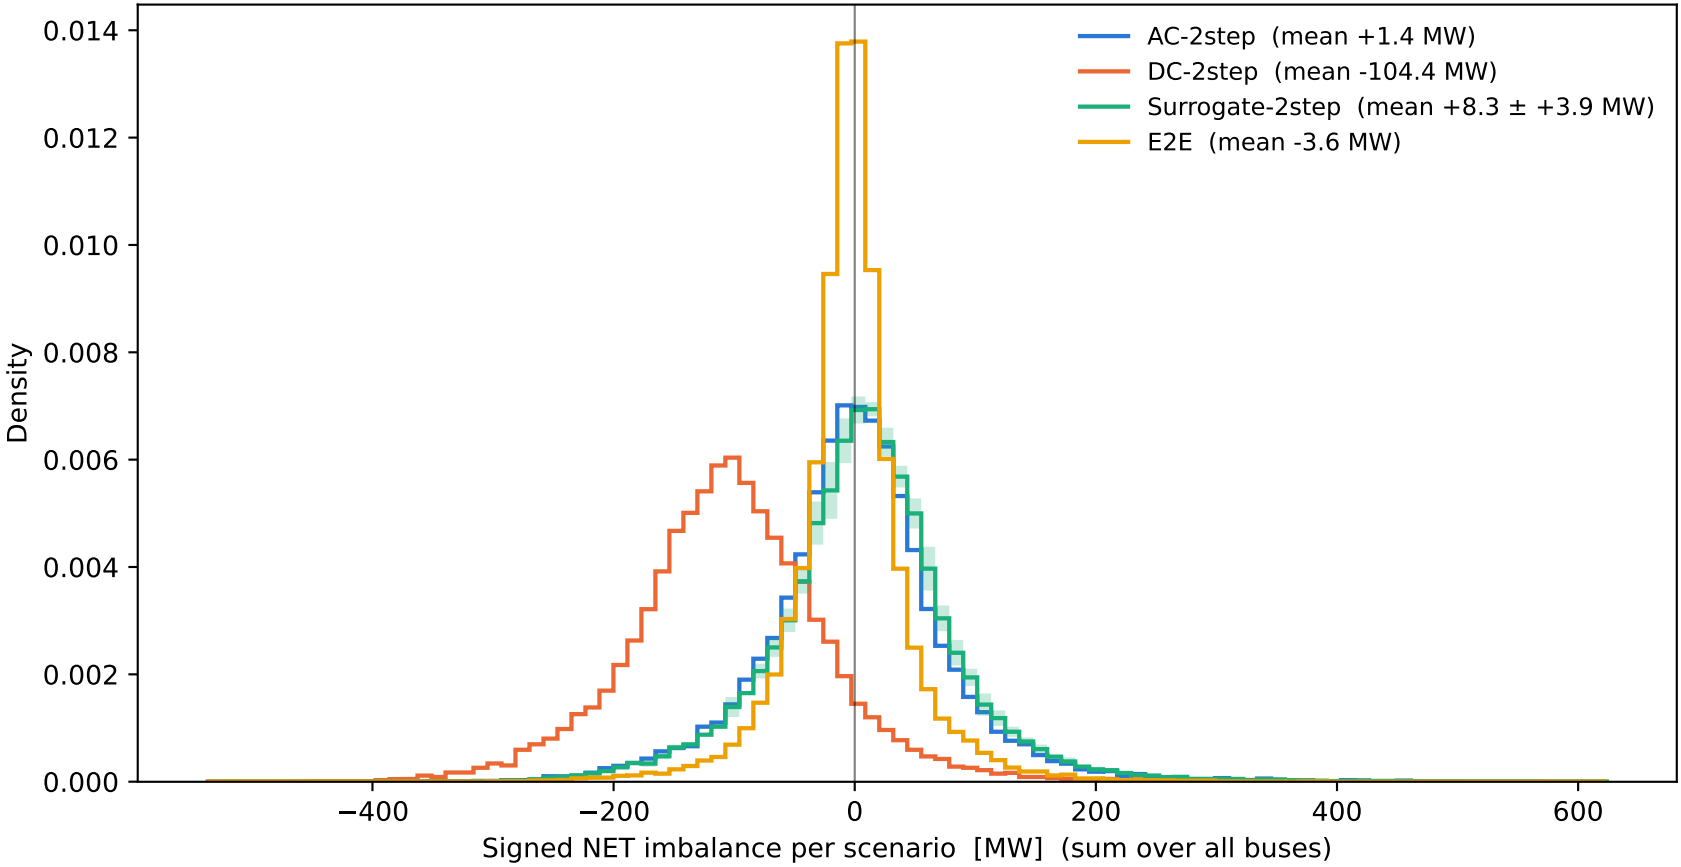
System net imbalance at h=6 — balancing burden per scenario
AC-2step (mean +1.4 MW)
DC-2step (mean -104.4 MW)
Surrogate-2step (mean +8.3 ± +3.9 MW)
E2E (mean -3.6 MW)
Density
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−400
−200
0
200
400
600
Signed NET imbalance per scenario [MW] (sum over all buses)