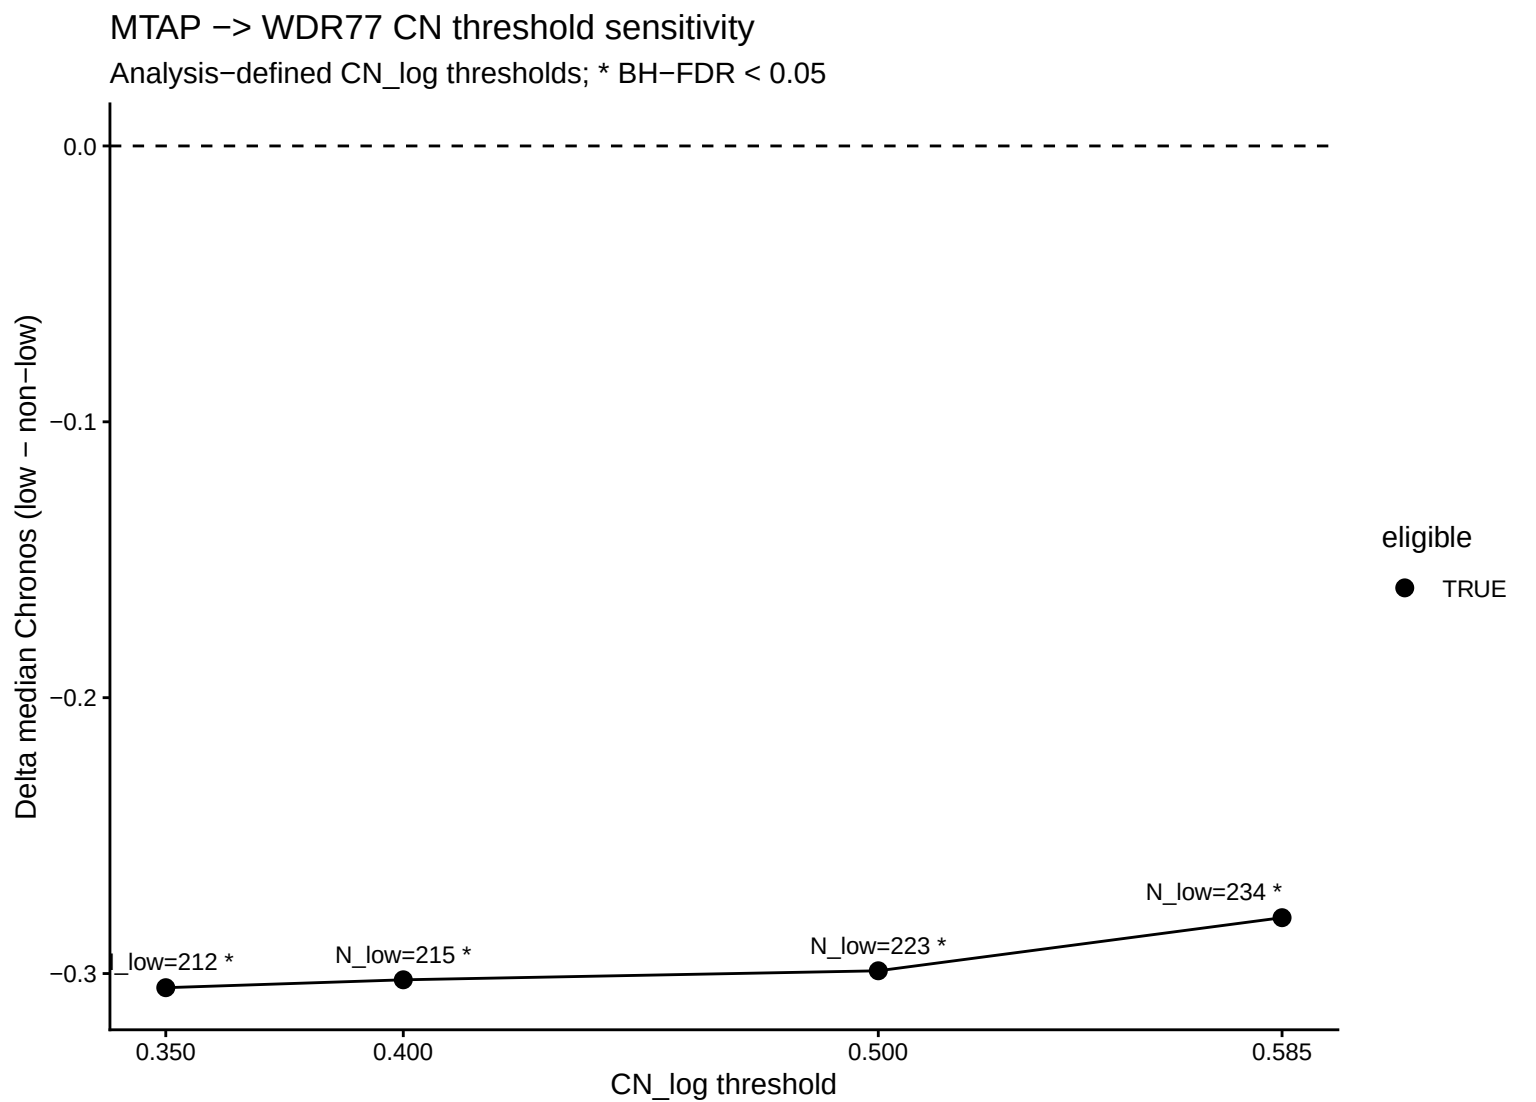
MTAP −> WDR77 CN threshold sensitivity
Analysis−defined CN_log thresholds; * BH−FDR < 0.05
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
Delta median Chronos (low − non−low)
N_low=212 *
N_low=215 *
N_low=223 *
N_low=234 *
0.350
0.400
0.500
0.585
CN_log threshold
eligible
TRUE