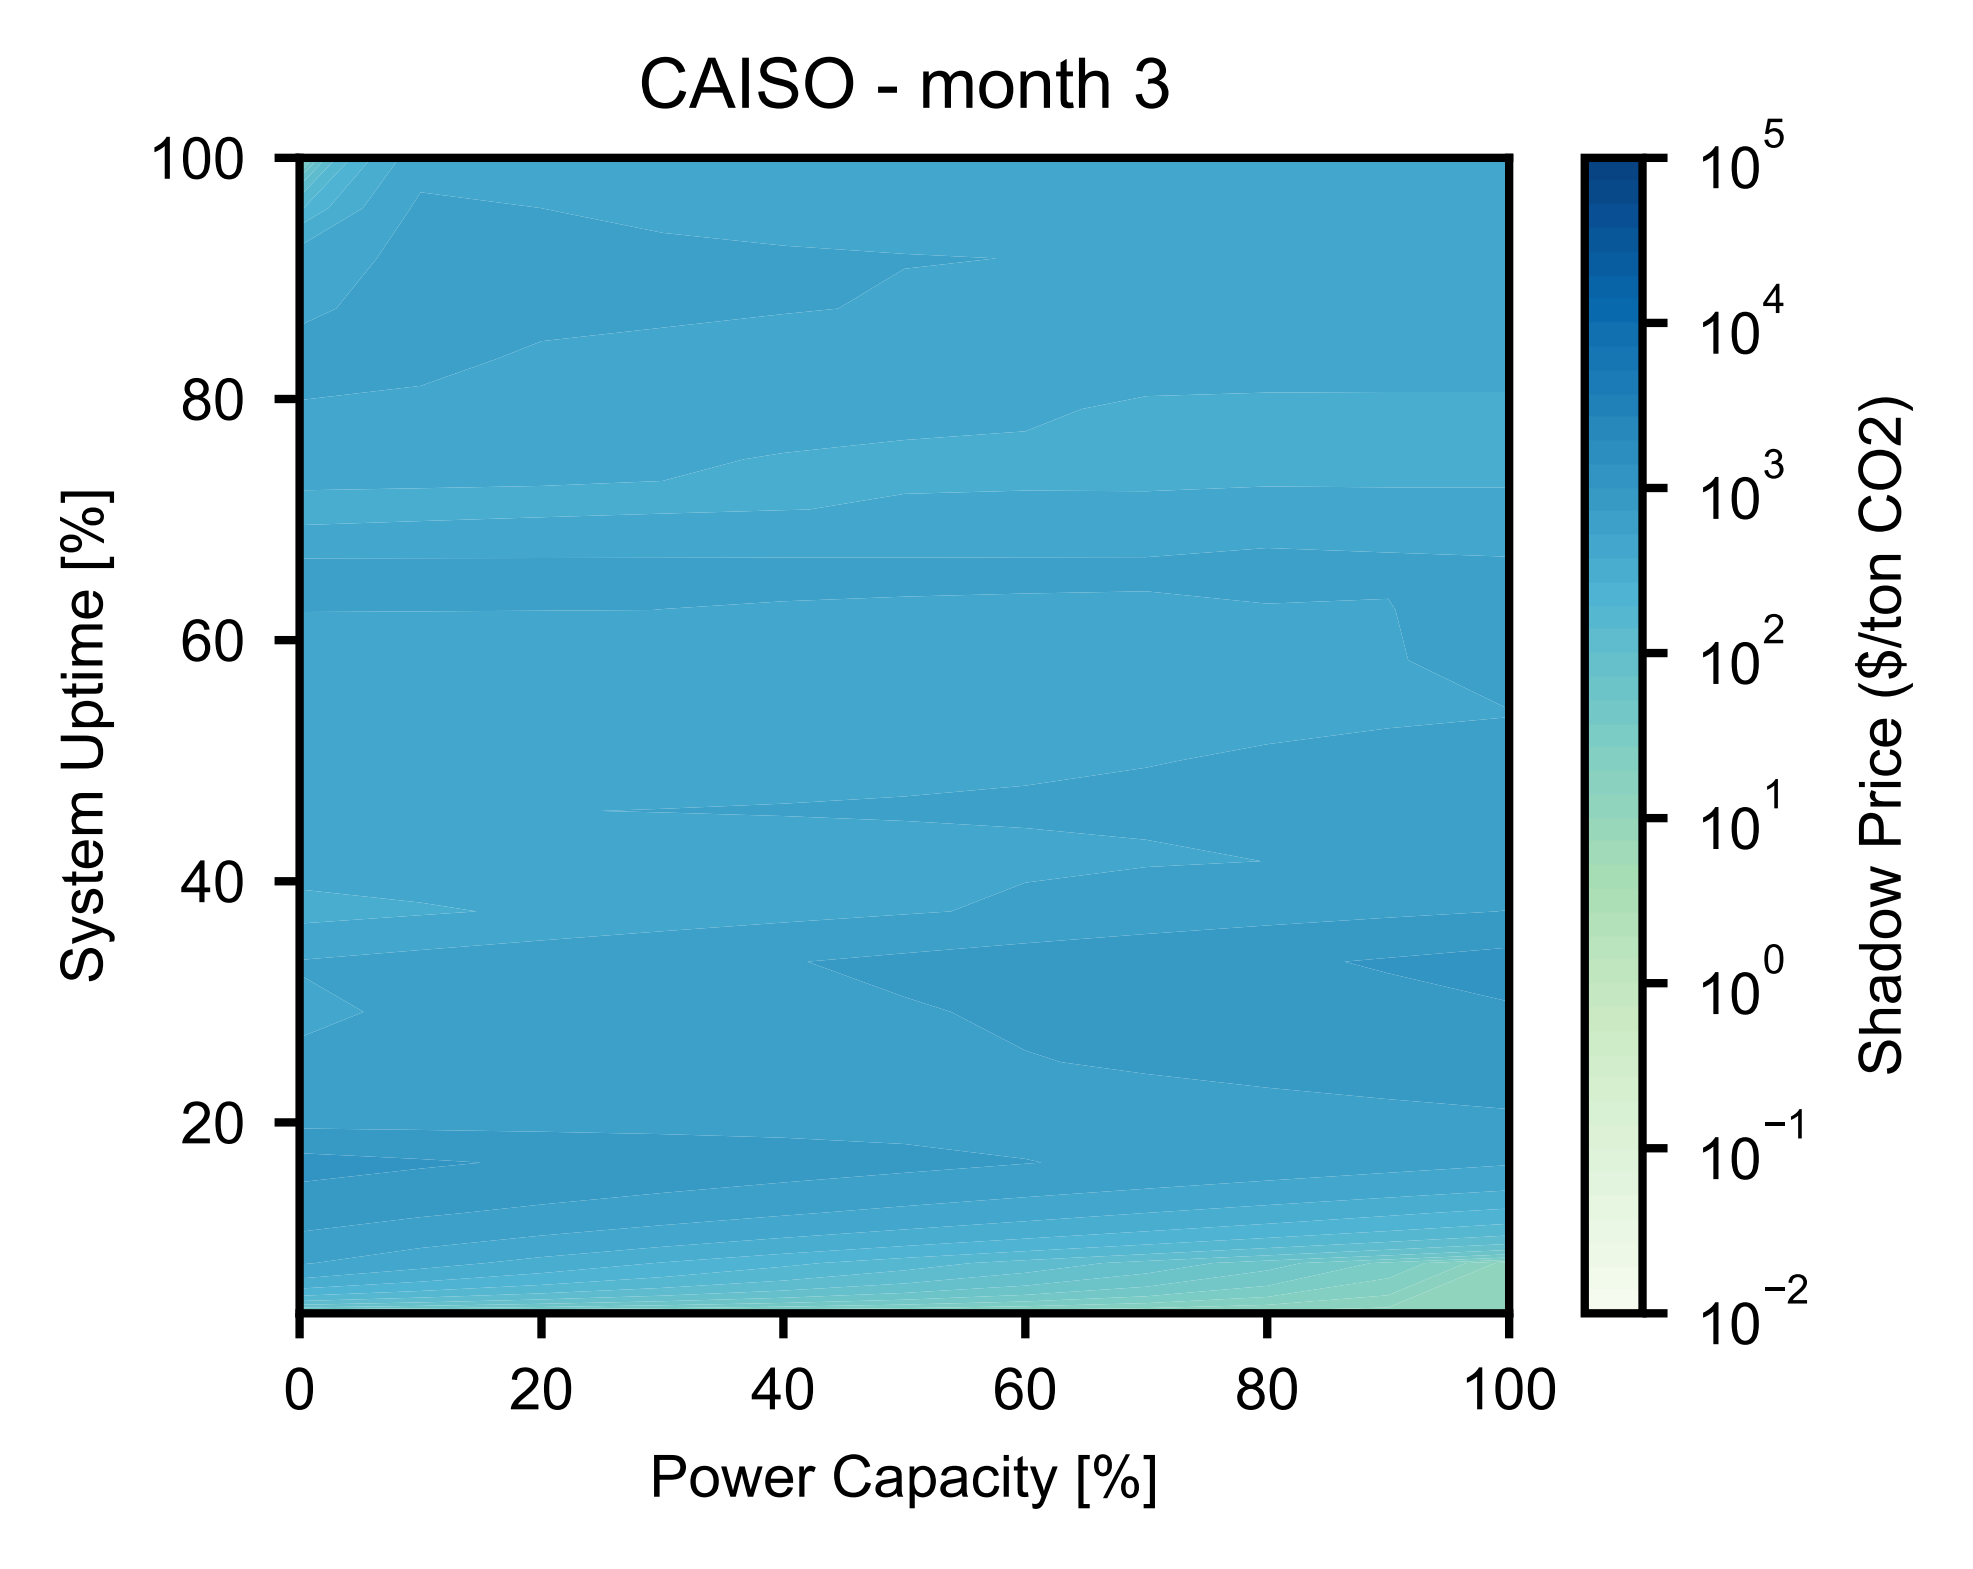
CAISO - month 3
System Uptime [%]
100
80
60
40
20
0
20
40
60
80
100
Power Capacity [%]
Shadow Price ($/ton CO2)
10^{5}
10^{4}
10^{3}
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}