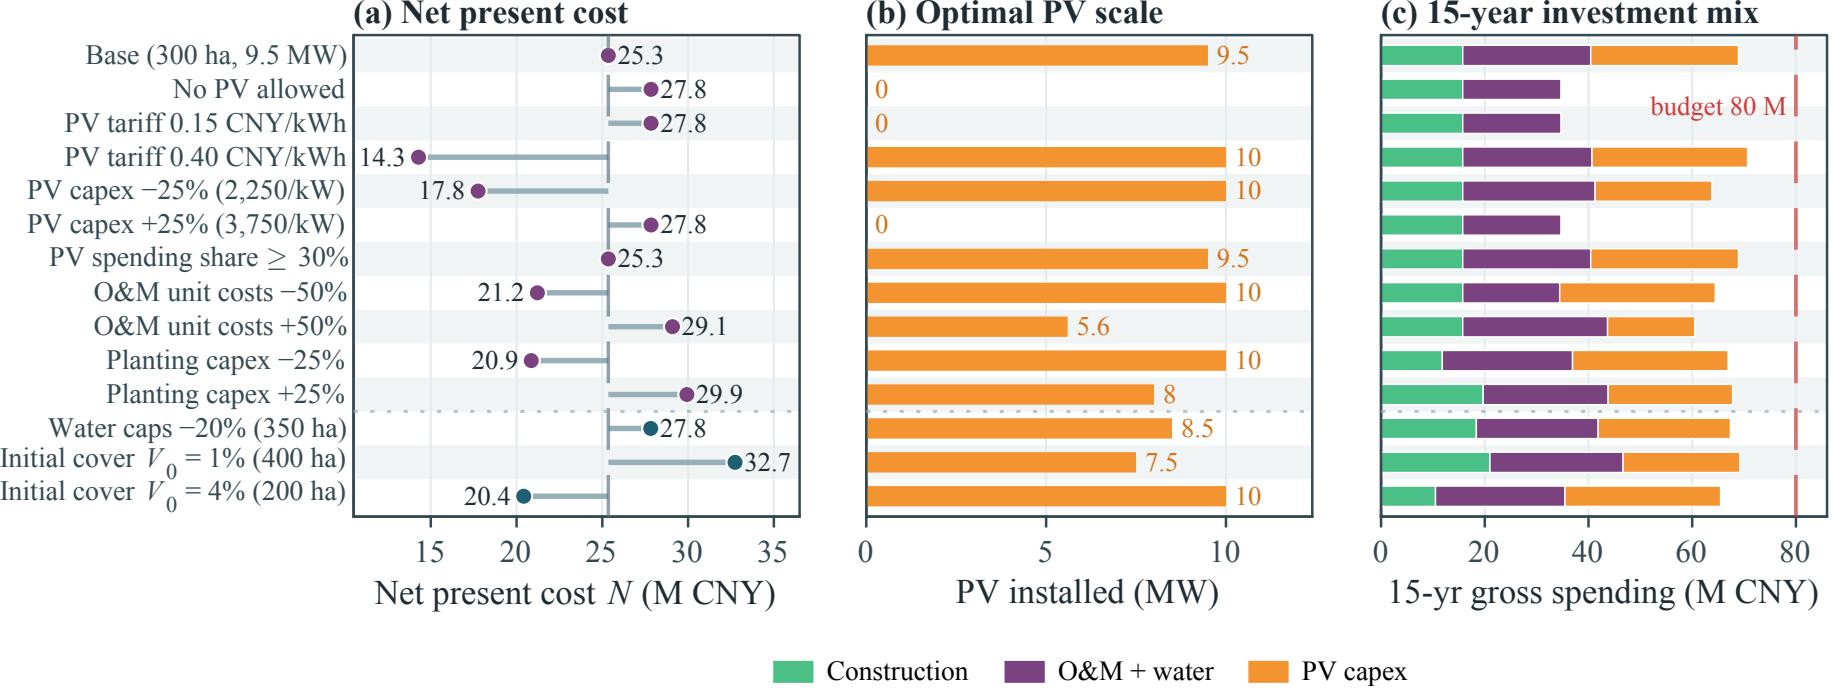

(a) Net present cost
Base (300 ha, 9.5 MW)
No PV allowed
PV tariff 0.15 CNY/kWh
PV tariff 0.40 CNY/kWh
PV capex −25% (2,250/kW)
PV capex +25% (3,750/kW)
PV spending share ≥ 30%
O&M unit costs −50%
O&M unit costs +50%
Planting capex −25%
Planting capex +25%
Water caps −20% (350 ha)
Initial cover V_0 = 1% (400 ha)
Initial cover V_0 = 4% (200 ha)
25.3
27.8
27.8
14.3
17.8
27.8
25.3
21.2
29.1
20.9
29.9
27.8
32.7
20.4
15
20
25
30
35
Net present cost N (M CNY)
(b) Optimal PV scale
9.5
0
0
10
10
0
9.5
10
5.6
10
8
8.5
7.5
10
0
5
10
PV installed (MW)
(c) 15-year investment mix
budget 80 M
0
20
40
60
80
15-yr gross spending (M CNY)
Construction
O&M + water
PV capex