

|                                                         |  |                |
|---------------------------------------------------------|--|----------------|
| <b>PLANO DE CONTINUIDADE</b><br><b>Incêndio na Sede</b> |  | <b>PL - 01</b> |
|---------------------------------------------------------|--|----------------|

[illegible]

|     |            |              |  |
|-----|------------|--------------|--|
| REV | DATA       | APROVAÇÃO    |  |
| 4   | 09/02/2026 | Diretor EVOS |  |

Este Documento e a informação nele contida são privativos das empresas Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda e Interjato Telecom Ltda. A reprodução de quaisquer partes deste Documento está condicionada à autorização por parte das organizações.

## PLANO DE CONTINUIDADE

### 1. Incidentes considerados neste plano:

**Interrupção devido à incêndio nas instalações da empresa.**

### 2. Serviços potencialmente afetados e principais impactos:

Todos os serviços internos

Interrupção no fornecimento de serviços aos clientes

### 3. Metas de disponibilidade quando este plano é acionado <sup>1</sup>:

Variável, em função da magnitude do evento

### 4. Requisitos de recuperação:

Preservar a integridade física das pessoas

Preservar a integridade dos ativos críticos, em especial o Data Center.

### 5. Recursos necessários:

#### a) Disponíveis na empresa

- Extintores de incêndio

#### b) A serem adquiridos/solicitados durante a resolução, conforme necessário

- Corpo de Bombeiros

### 6. Principais contatos:

#### Nome/organização

#### Telefone(s)

Erich Rodrigues

84 99981 4323

Darllan Marinho

84 99688 8323

Thenio Gustavo

84 99974 0603

Corpo de Bombeiros

193

### 7. Partes interessadas que precisam ser comunicadas devido ao incidente:

- Clientes


- Colaboradores

## 8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

<sup>1</sup> Deve incluir a Interrupção máxima aceitável (tempo para que os impactos adversos que possam surgir como resultado de não fornecer um serviço, ou realizar uma atividade, tornem-se inaceitáveis) e parâmetros do Acordo de Nível de Serviços com o cliente

## 9. PROCEDIMENTO

### Fluxo

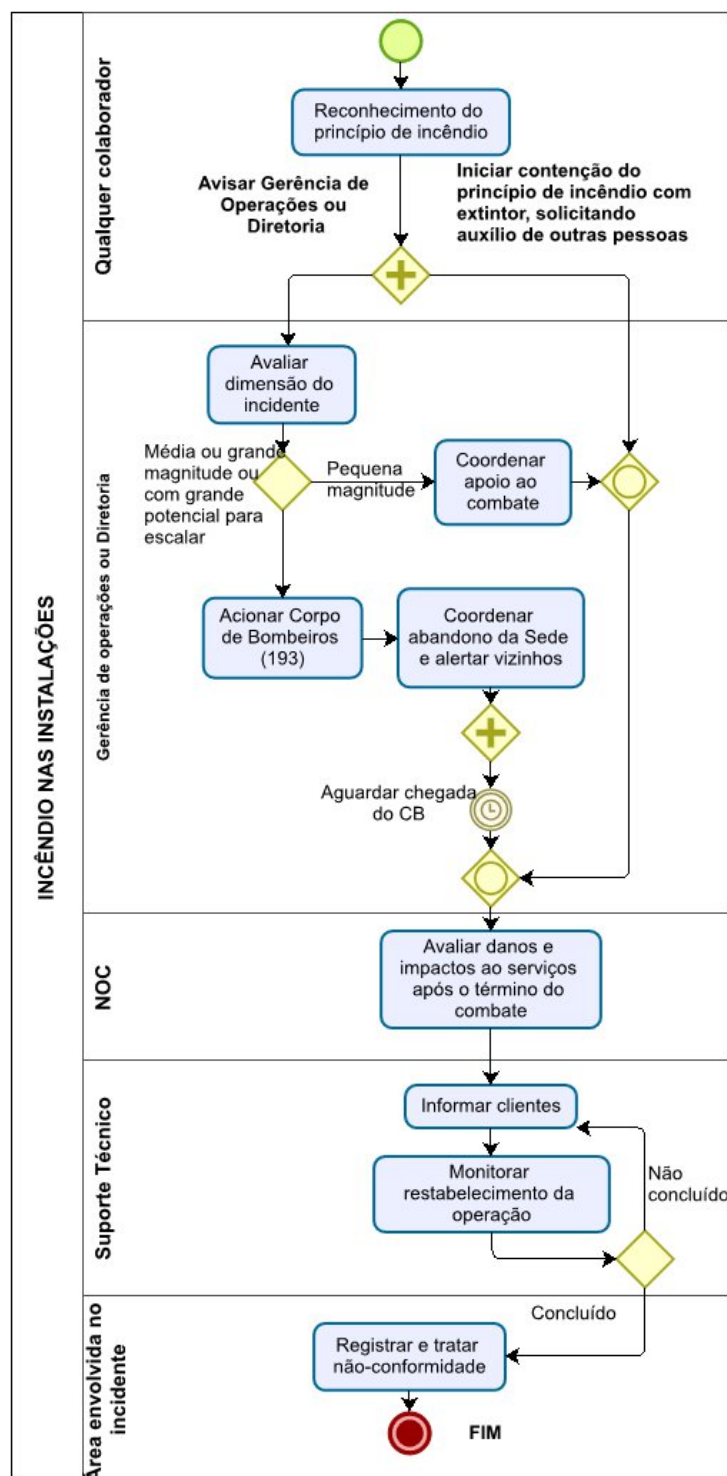

### Detalhamento das ações

#### 1. AÇÕES INICIAIS

Qualquer colaborador que perceba o princípio de incêndio deve agir imediatamente em sua contenção, avisando (ou solicitando avisar) a gerência de operações ou Diretoria. Preferencialmente, deve pedir ajuda a outras pessoas para o combate.

#### 2. AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO DO INCÊNDIO

Após notificada, a Gerência de Operações ou Diretoria deverá avaliar a dimensão do incêndio e se há possibilidade de aumentar a níveis que ultrapassem a capacidade de resposta da equipe. Se necessário, acionar o Corpo de Bombeiros (CBMRN) e coordenar o abandono das instalações, avisando também aos vizinhos.

#### 3. COMBATE AO INCÊNDIO

Caso seja necessário recorrer ao CBMRN, um membro da equipe deve ser designado para fornecer todas as informações que possam facilitar o atendimento.

#### 4. AVALIAÇÃO DE DANOS


Terminado o combate ao incêndio, por meios próprios ou pelo CBMRN, os danos e os impactos aos serviços devem ser avaliados, informando essa condição ao Suporte Técnico.

**5. COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES** - Os clientes devem ser avisados sobre eventuais interrupções nos serviços, utilizando os meios que estiverem disponíveis após a ocorrência, mantendo o aviso até a normalização

**6. TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADE** - O responsável pela área onde ocorreu o incêndio deverá abrir solicitação de tratamento de não-conformidade, de acordo com o PG-06.



## Anexo 1 – Aviso sobre incidente massivo no site da EVOS.

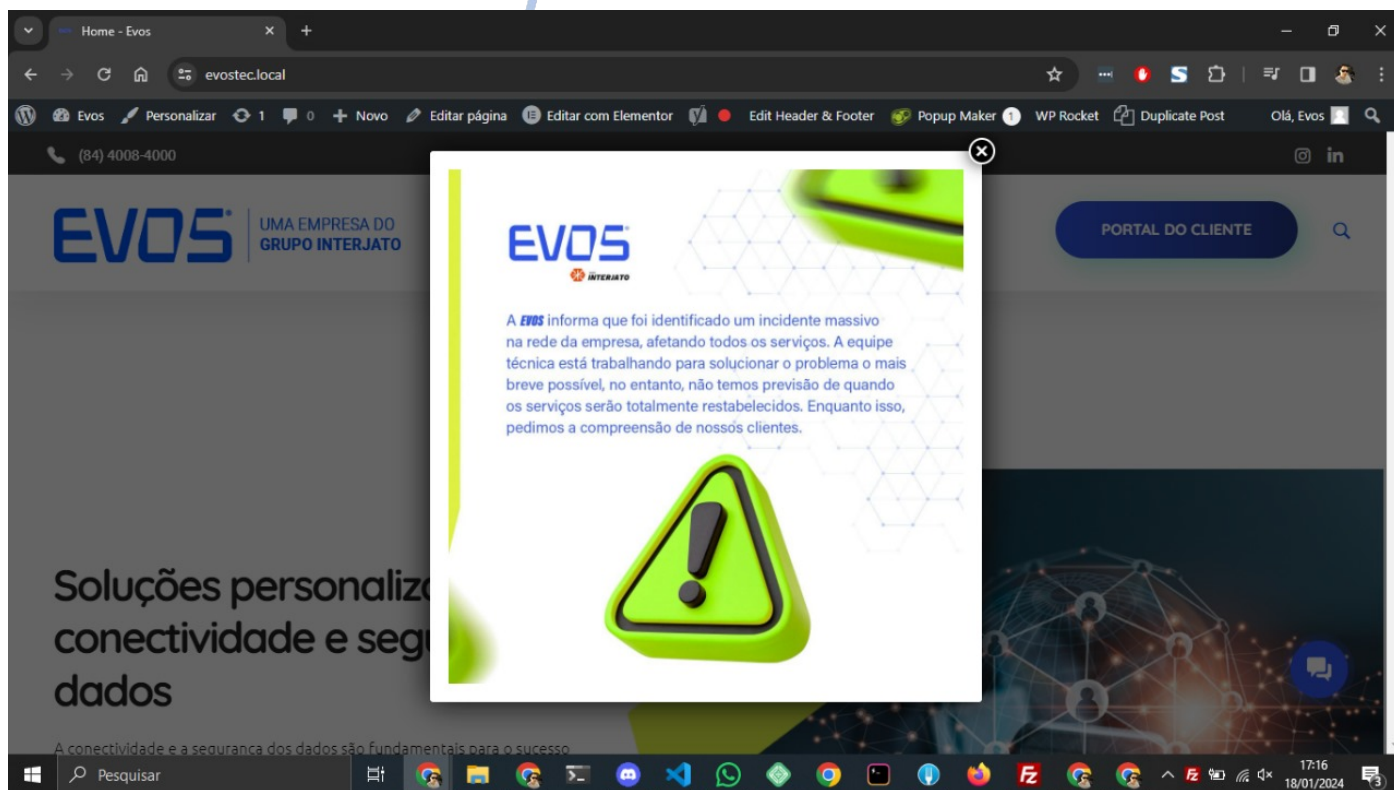

## Anexo 2 – Aviso sobre incidente massivo na URA

[Mensagem na URA sobre incidente massivo](#)