

PLANO DE CONTINUIDADE Incêndio na Sede		PL - 01
---	--	----------------

[illegible]

REV	DATA	APROVAÇÃO	
4	09/02/2026	Diretor EVOS	

Este Documento e a informação nele contida são privativos das empresas Interjato Serviços de Telecomunicações Ltda e Interjato Telecom Ltda. A reprodução de quaisquer partes deste Documento está condicionada à autorização por parte das organizações.

PLANO DE CONTINUIDADE

1. Incidentes considerados neste plano:

Interrupção devido à incêndio nas instalações da empresa.

2. Serviços potencialmente afetados e principais impactos:

Todos os serviços internos

Interrupção no fornecimento de serviços aos clientes

3. Metas de disponibilidade quando este plano é acionado ¹:

Variável, em função da magnitude do evento

4. Requisitos de recuperação:

Preservar a integridade física das pessoas

Preservar a integridade dos ativos críticos, em especial o Data Center.

5. Recursos necessários:

a) Disponíveis na empresa

- Extintores de incêndio

b) A serem adquiridos/solicitados durante a resolução, conforme necessário

- Corpo de Bombeiros

6. Principais contatos:

Nome/organização

Telefone(s)

Erich Rodrigues

84 99981 4323

Darllan Marinho

84 99688 8323

Thenio Gustavo

84 99974 0603

Corpo de Bombeiros

193

7. Partes interessadas que precisam ser comunicadas devido ao incidente:

- Clientes


- Colaboradores

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

¹ Deve incluir a Interrupção máxima aceitável (tempo para que os impactos adversos que possam surgir como resultado de não fornecer um serviço, ou realizar uma atividade, tornem-se inaceitáveis) e parâmetros do Acordo de Nível de Serviços com o cliente

9. PROCEDIMENTO

Fluxo

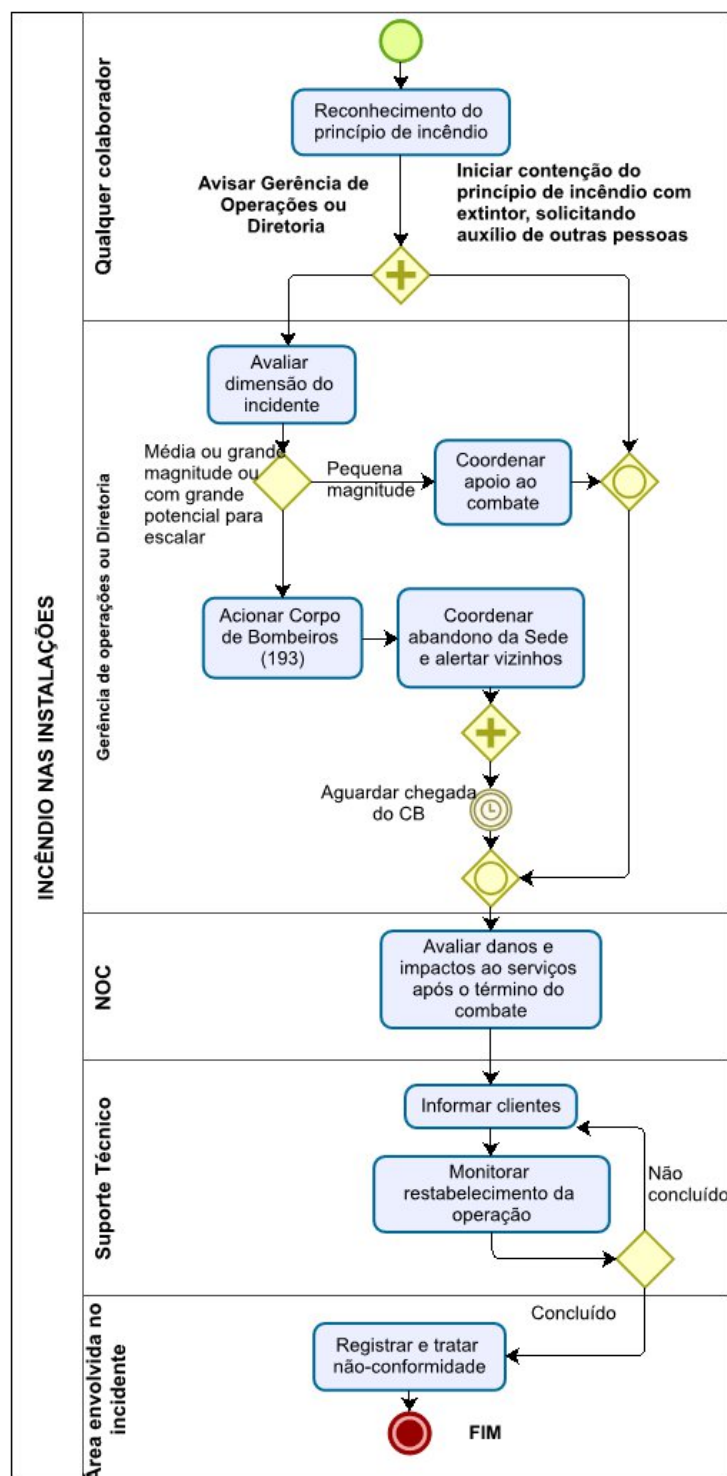

Detalhamento das ações

1. AÇÕES INICIAIS

Qualquer colaborador que perceba o princípio de incêndio deve agir imediatamente em sua contenção, avisando (ou solicitando avisar) a gerência de operações ou Diretoria. Preferencialmente, deve pedir ajuda a outras pessoas para o combate.

2. AVALIAÇÃO DA DIMENSÃO DO INCÊNDIO

Após notificada, a Gerência de Operações ou Diretoria deverá avaliar a dimensão do incêndio e se há possibilidade de aumentar a níveis que ultrapassem a capacidade de resposta da equipe. Se necessário, acionar o Corpo de Bombeiros (CBMRN) e coordenar o abandono das instalações, avisando também aos vizinhos.

3. COMBATE AO INCÊNDIO

Caso seja necessário recorrer ao CBMRN, um membro da equipe deve ser designado para fornecer todas as informações que possam facilitar o atendimento.

4. AVALIAÇÃO DE DANOS


Terminado o combate ao incêndio, por meios próprios ou pelo CBMRN, os danos e os impactos aos serviços devem ser avaliados, informando essa condição ao Suporte Técnico.

5. COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES - Os clientes devem ser avisados sobre eventuais interrupções nos serviços, utilizando os meios que estiverem disponíveis após a ocorrência, mantendo o aviso até a normalização

6. TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADE - O responsável pela área onde ocorreu o incêndio deverá abrir solicitação de tratamento de não-conformidade, de acordo com o PG-06.



Anexo 1 – Aviso sobre incidente massivo no site da EVOS.

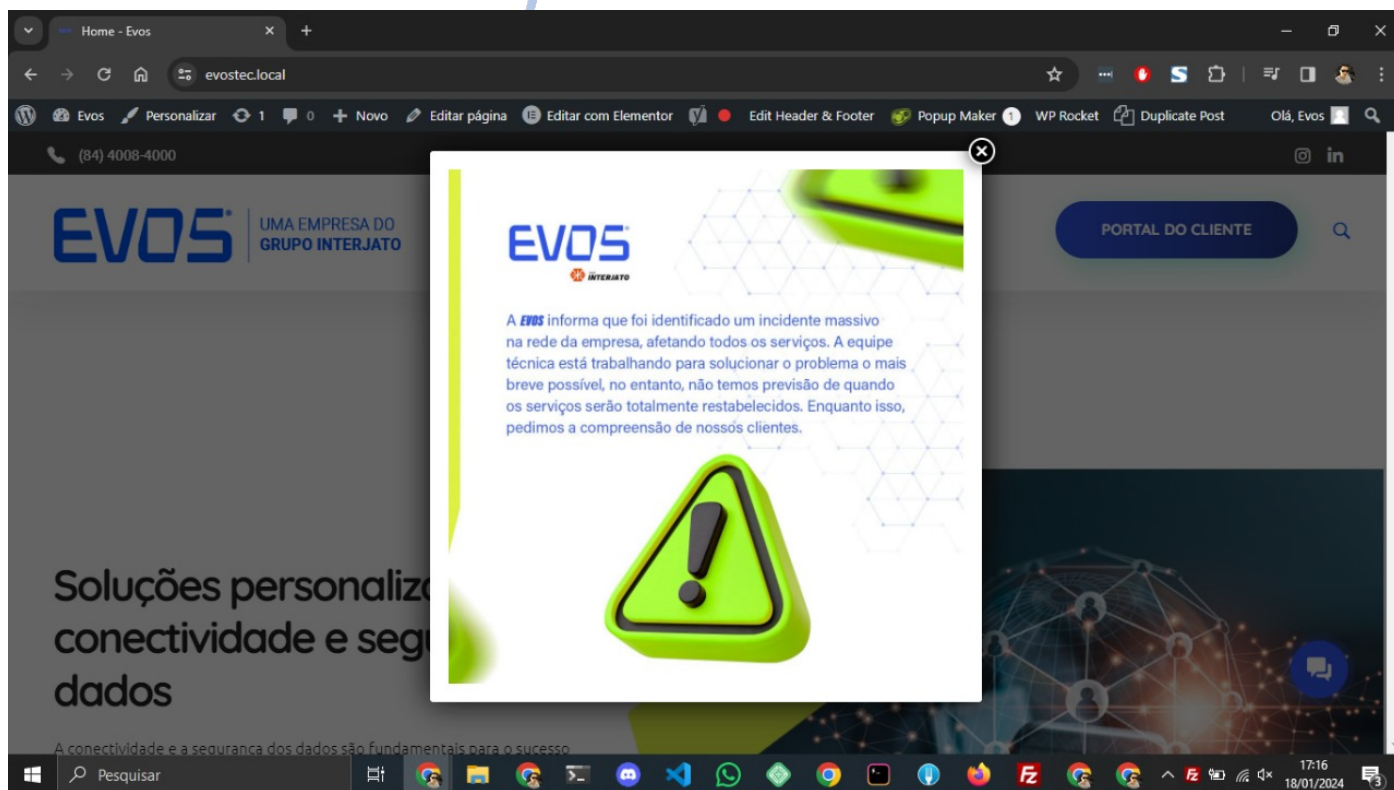

Anexo 2 – Aviso sobre incidente massivo na URA

[Mensagem na URA sobre incidente massivo](#)