APPCC: antes e depois - revisão V3

Guia estadual de avaliação do risco sanitário - proposta para revisão técnica

Escopo: 45 itens e 76 frases dos oito processos do editor de revisão. A matriz de referência possui 74 tópicos próprios, numerados de 1.1 a 10.7; não corresponde diretamente à numeração do Guia.

ANTES

A matriz enviada foi usada como referência, sem reproduzir suas páginas neste PDF. Nas fichas, os tópicos associados são referências temáticas: não representam classificação anterior da frase e não devem ser confundidos com correspondência normativa exata.

DEPOIS

Cada frase conserva o texto do editor e recebe perigo, percurso da árvore, justificativa e classe proposta. Não há classificação anterior por frase na matriz. Nenhuma classificação foi aplicada ao HTML, PDF de inspeção ou banco.

Consolidação do item: pior caso entre suas frases

Convenção de consolidação para revisão: PCC prevalece sobre PC; PC sobre PPR/PPHO; PPR/PPHO reúne dimensões de pré-requisito e higiene. PPR e PPHO são naturezas de controle, não graus universais de risco. Se coexistirem, a consolidação será PPR/PPHO. Isto é uma convenção do Guia, não uma hierarquia prescrita pela ISO.
A classe consolidada não é risco alto/médio/baixo. Também não substitui a regra já discutida para uma inspeção: quando houver falhas parciais, avaliar a classe da frase efetivamente não atendida.

Como ler a análise

Árvore do slide 20: perguntas usadas nas fichas

Q1: existem medidas preventivas para os perigos identificados? Se não, verificar necessidade para segurança e modificar a etapa/processo quando necessário.
Q2: esta etapa foi especialmente desenvolvida para eliminar ou reduzir a provável ocorrência do perigo a um nível aceitável? Se Sim, indica PCC.
Q3: o perigo poderia ocorrer ou aumentar até níveis inaceitáveis? Se Não, não é PCC.
Q4: existe etapa subsequente que elimine ou reduza o perigo a nível aceitável? Se Sim, não é PCC nesta etapa; se Não, indica PCC.

Categorias adotadas

PPR: condições básicas e suporte. PPHO: rotinas diretas de higienização. PPR/PPHO: combinação. PC: controle operacional/documental. PCC: barreira essencial para perigo significativo, com limites e monitoramento validados.


Tratamento de incertezas

“A confirmar” não significa Sim nem Não. Sem dados da planta, a classificação é proposta de revisão. PCC candidato não pode ser considerado PCC aprovado nem receber peso definitivo antes da validação. A classificação mais rigorosa consolidada fica igualmente condicionada à confirmação das frases candidatas. Onde a árvore levar a PPRO, manter a indicação técnica em análise complementar; PC é categoria local proposta, não sinônimo de PPRO.
A árvore do slide 20 foi usada para identificar PCC candidatos. A árvore integrada ISO fornecida complementa a avaliação de significância, limites mensuráveis e monitoramento oportuno. Higienização não é excluída previamente de PCC. As respostas condicionais são hipóteses de revisão, não constatações da planta. Não foram inventados parâmetros universais.

Referências e limites da revisão

1. Árvore Decisória APPCC Integrada (ISO 22000:2018), fornecida pelo usuário. É uma árvore adaptada, não uma reprodução certificada da norma; o enquadramento normativo e a seção citada devem ser conferidos no texto oficial.
2. Matriz de Controle de BPF e APPCC de Envasadoras de Água Mineral Natural (1), 40 páginas, fornecida pelo usuário. Parâmetros, frequências e exigências nela presentes permanecem como referência histórica, não foram aprovados como limites legais/validados nesta revisão.
3. Editor de revisão do Guia: texto fixo dos itens e frases, arquivo único disponível nesta conversa. Preservadas grafia e numeração, inclusive 4.12.6 no processo de controle da qualidade.
4. Slide APPCC.pptx, fornecido pelo usuário: slides 14-19 descrevem perigos por etapa; slide 20 contém a árvore de identificação de PCC. Referências legais da apresentação não foram presumidas atuais.
5. FAO/Codex: determinação de PCC, validação e verificação. Uma medida crítica depende do perigo, operação específica e validação.
https://www.fao.org/good-hygiene-practices-haccp-toolbox/haccp/step-7-determining-critical-control-points/ ;
https://www.fao.org/good-hygiene-practices-haccp-toolbox/haccp/step-11-validation-and-verification/


Árvore decisória da apresentação - slide 20

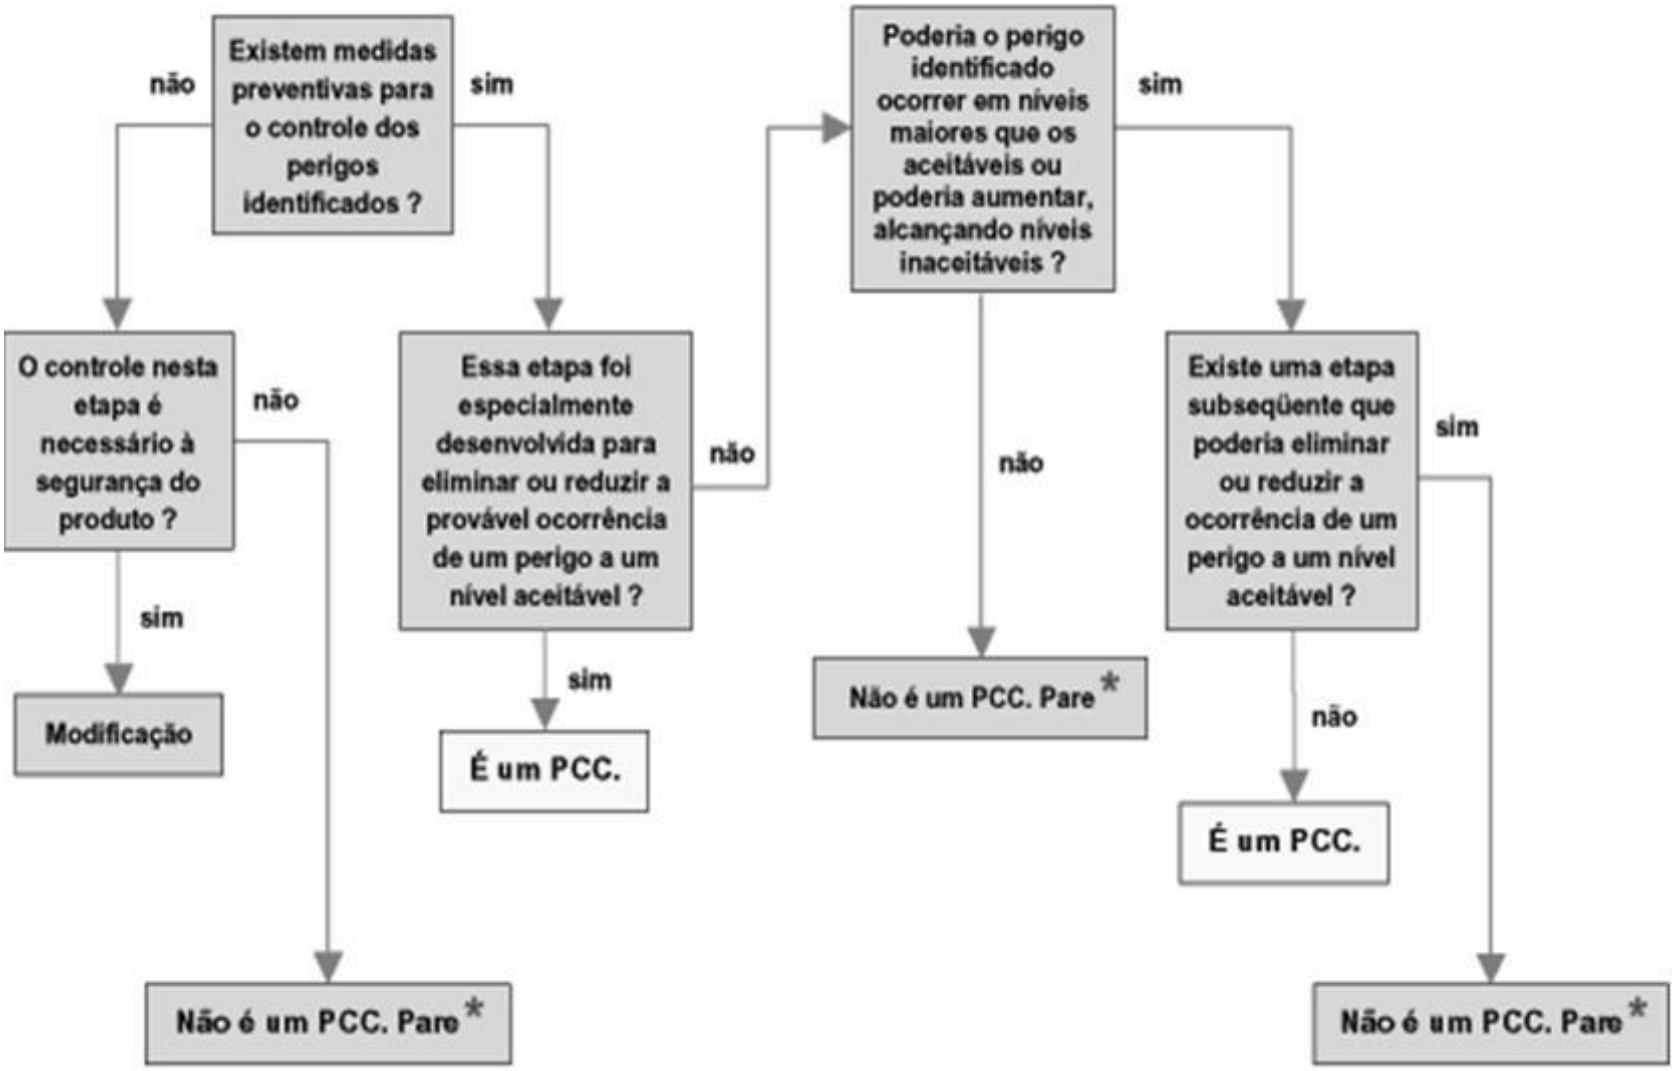

Reprodução da figura fornecida. A identificação de PCC exige previamente perigo significativo. A validação dos limites, da eficácia e do monitoramento complementa a decisão. Q1-Q4 nas fichas referem-se a esta árvore, não à numeração Q1-Q5 do PDF ISO.


1. O controle pode ser um PCC?

Antes de começar: identificar frase, etapa, perigo, medida concreta e condições reais da envasadora. Informação insuficiente em qualquer pergunta = decisão pendente.

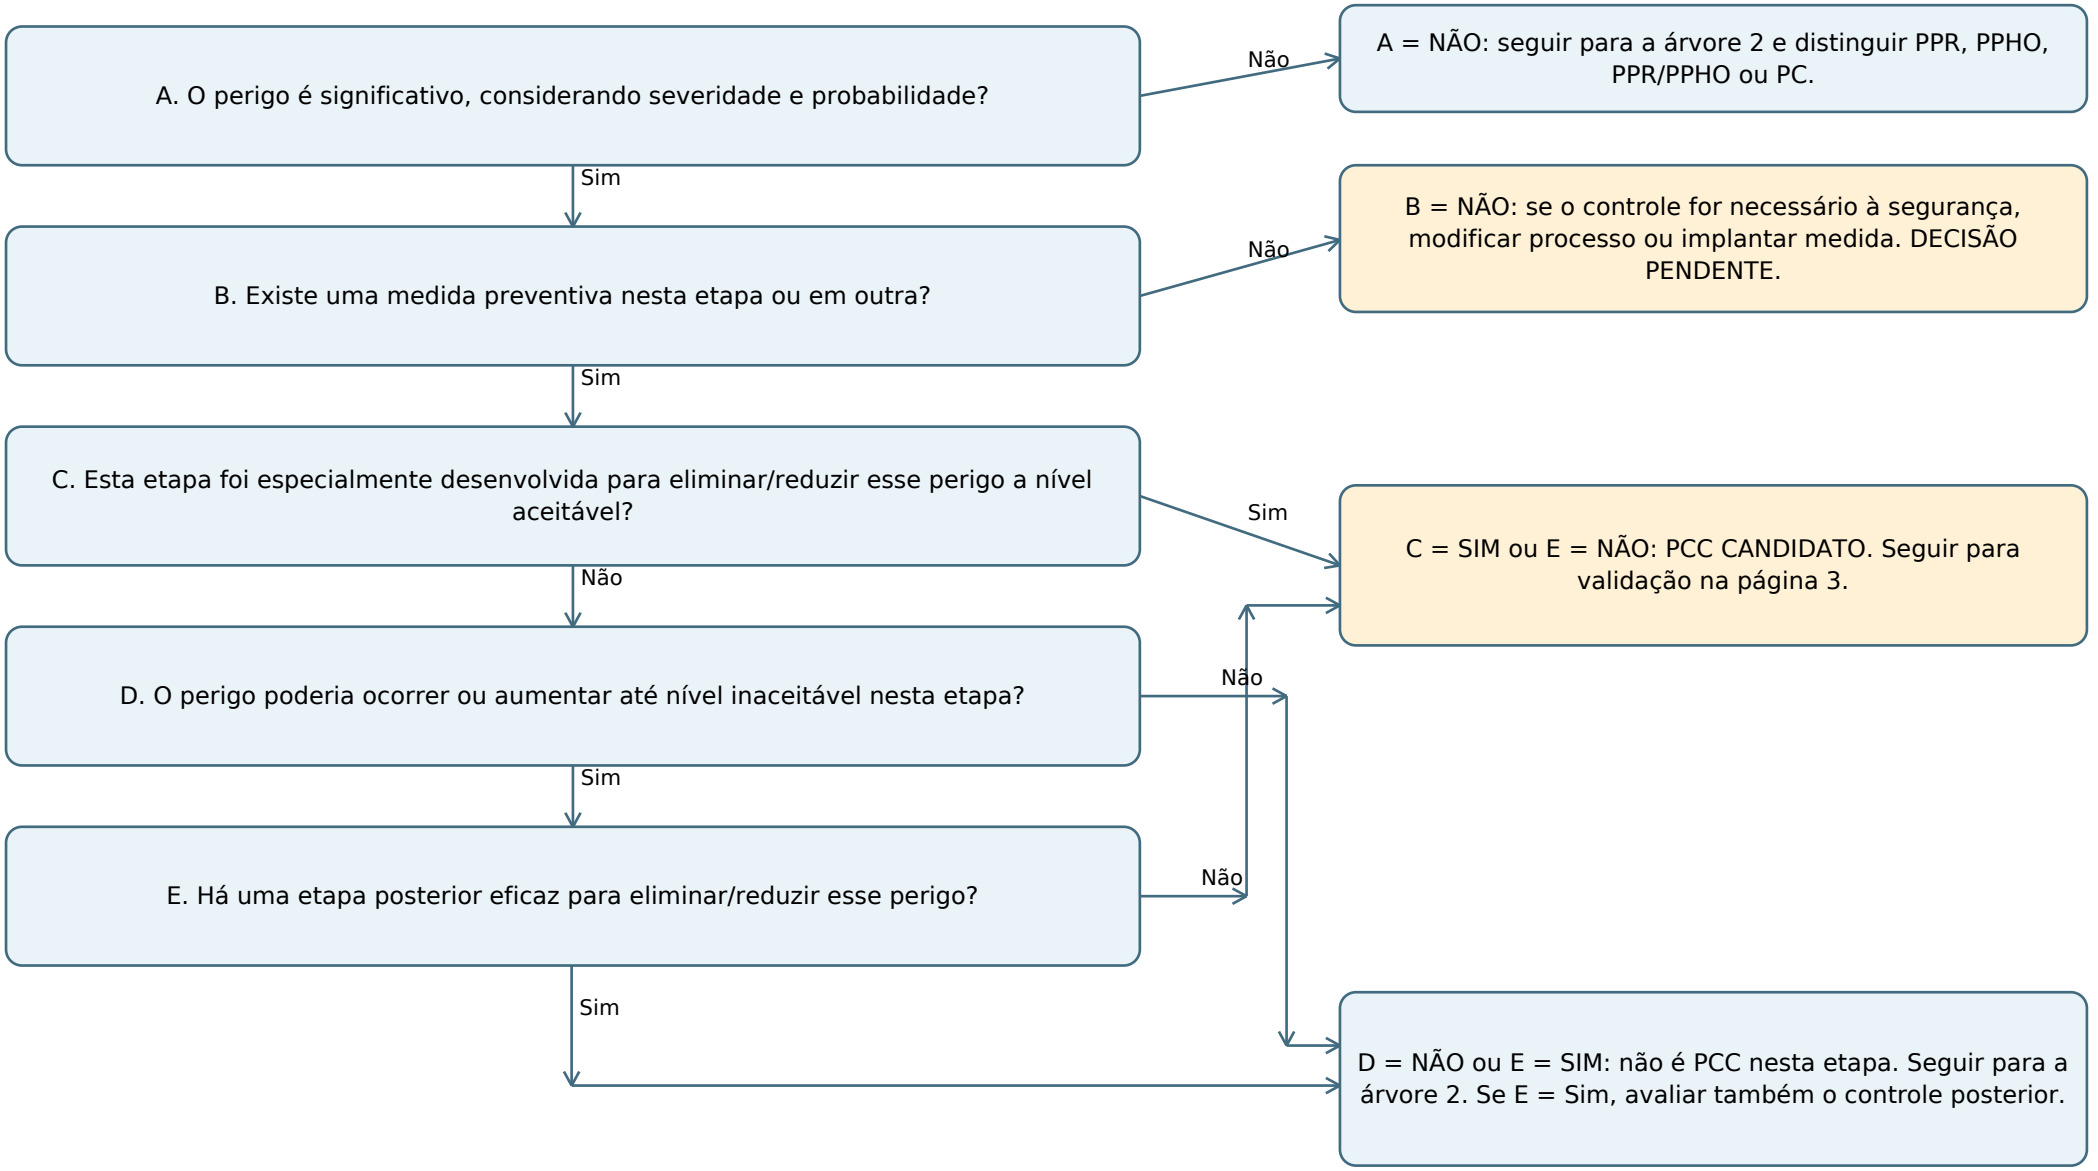


2. Qual das quatro categorias não críticas corresponde à medida?

Chegar aqui quando o caminho anterior não caracteriza PCC. Se houver perigo significativo com barreira insuficiente, resolver a pendência antes de encerrar a classificação.

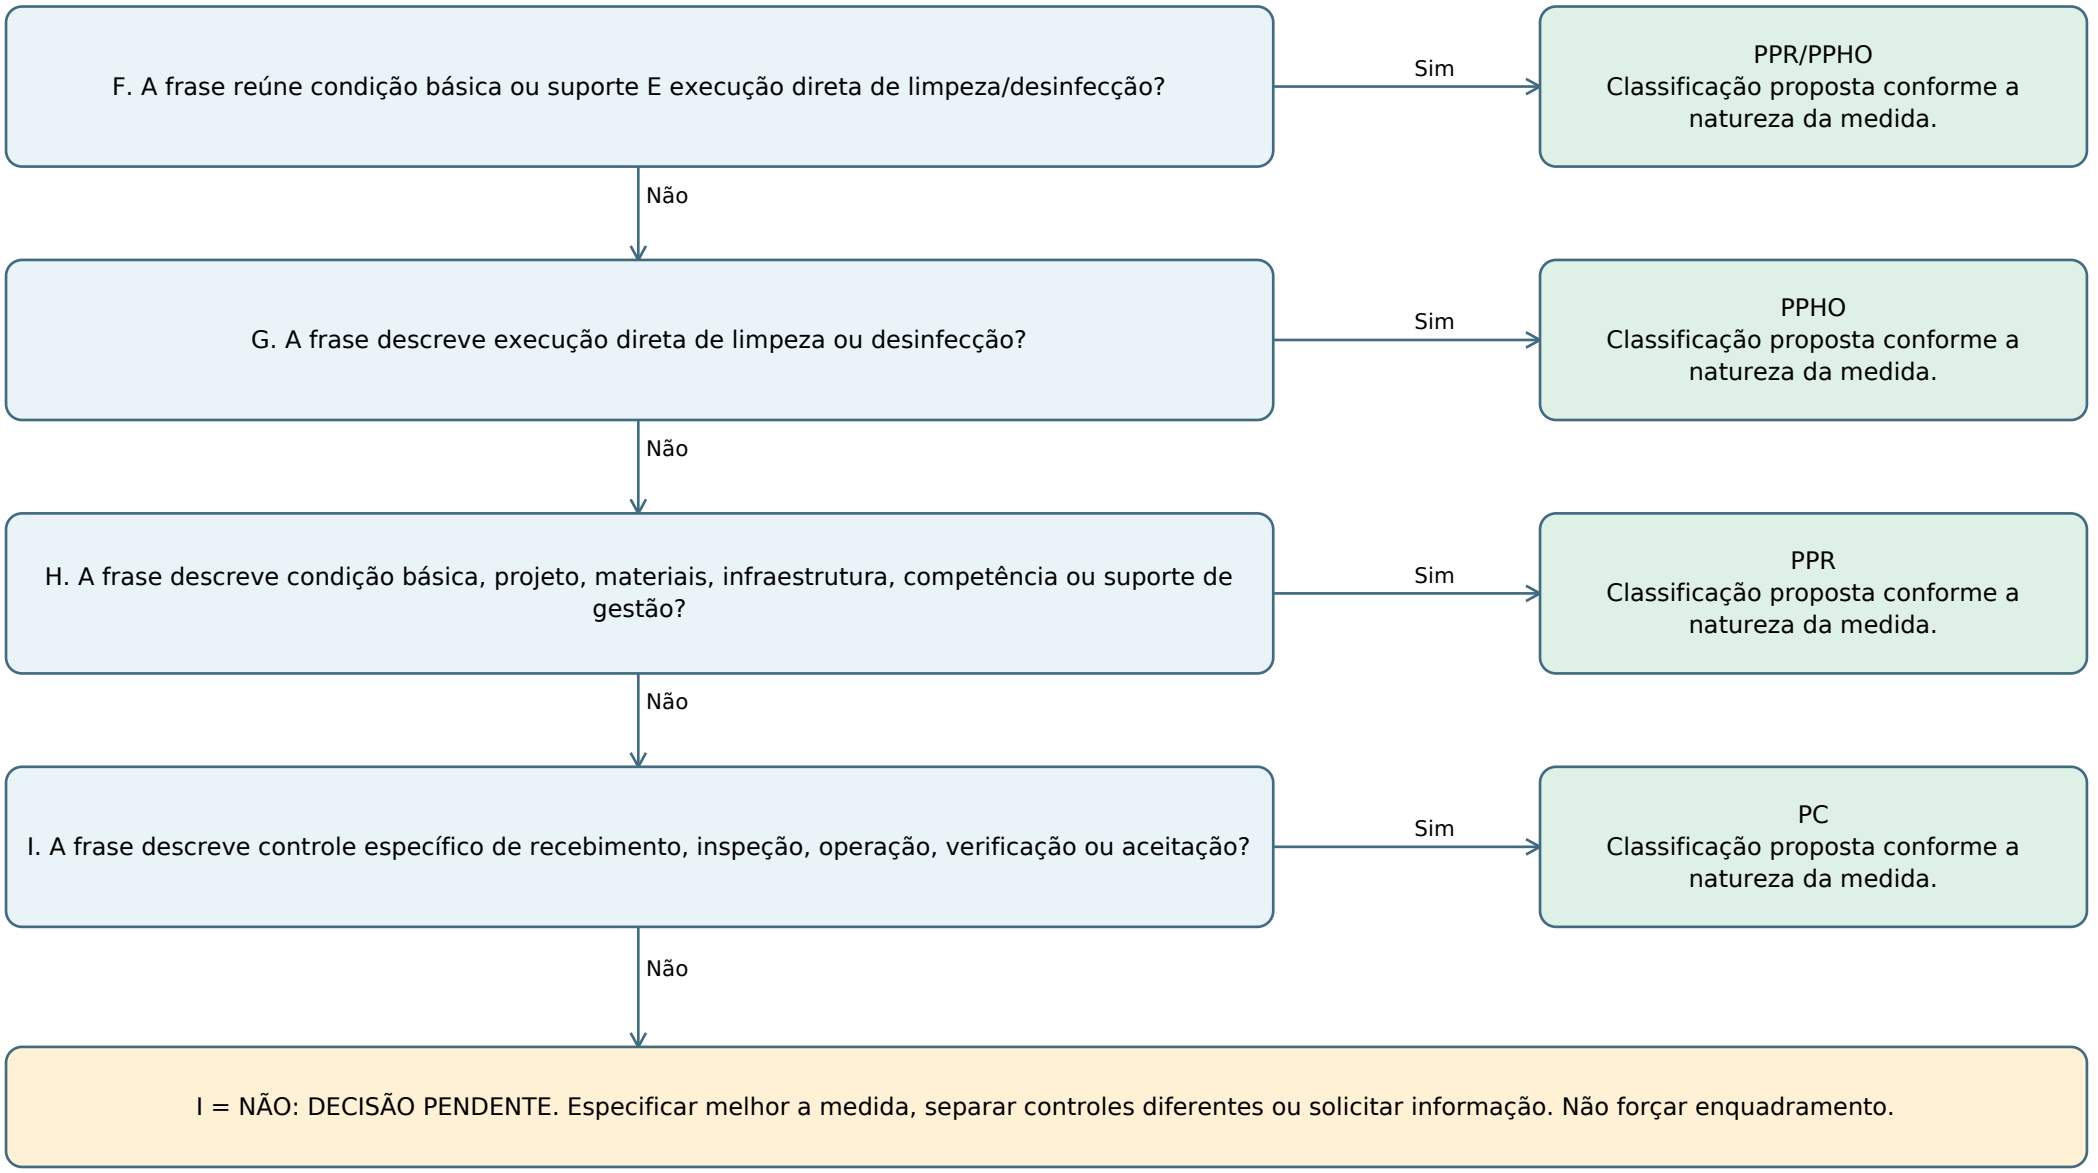

3. Confirmação do PCC e consolidação do item

A classificação resulta do percurso e das evidências. Um controle higiênico pode seguir para PCC quando essencial contra perigo significativo.

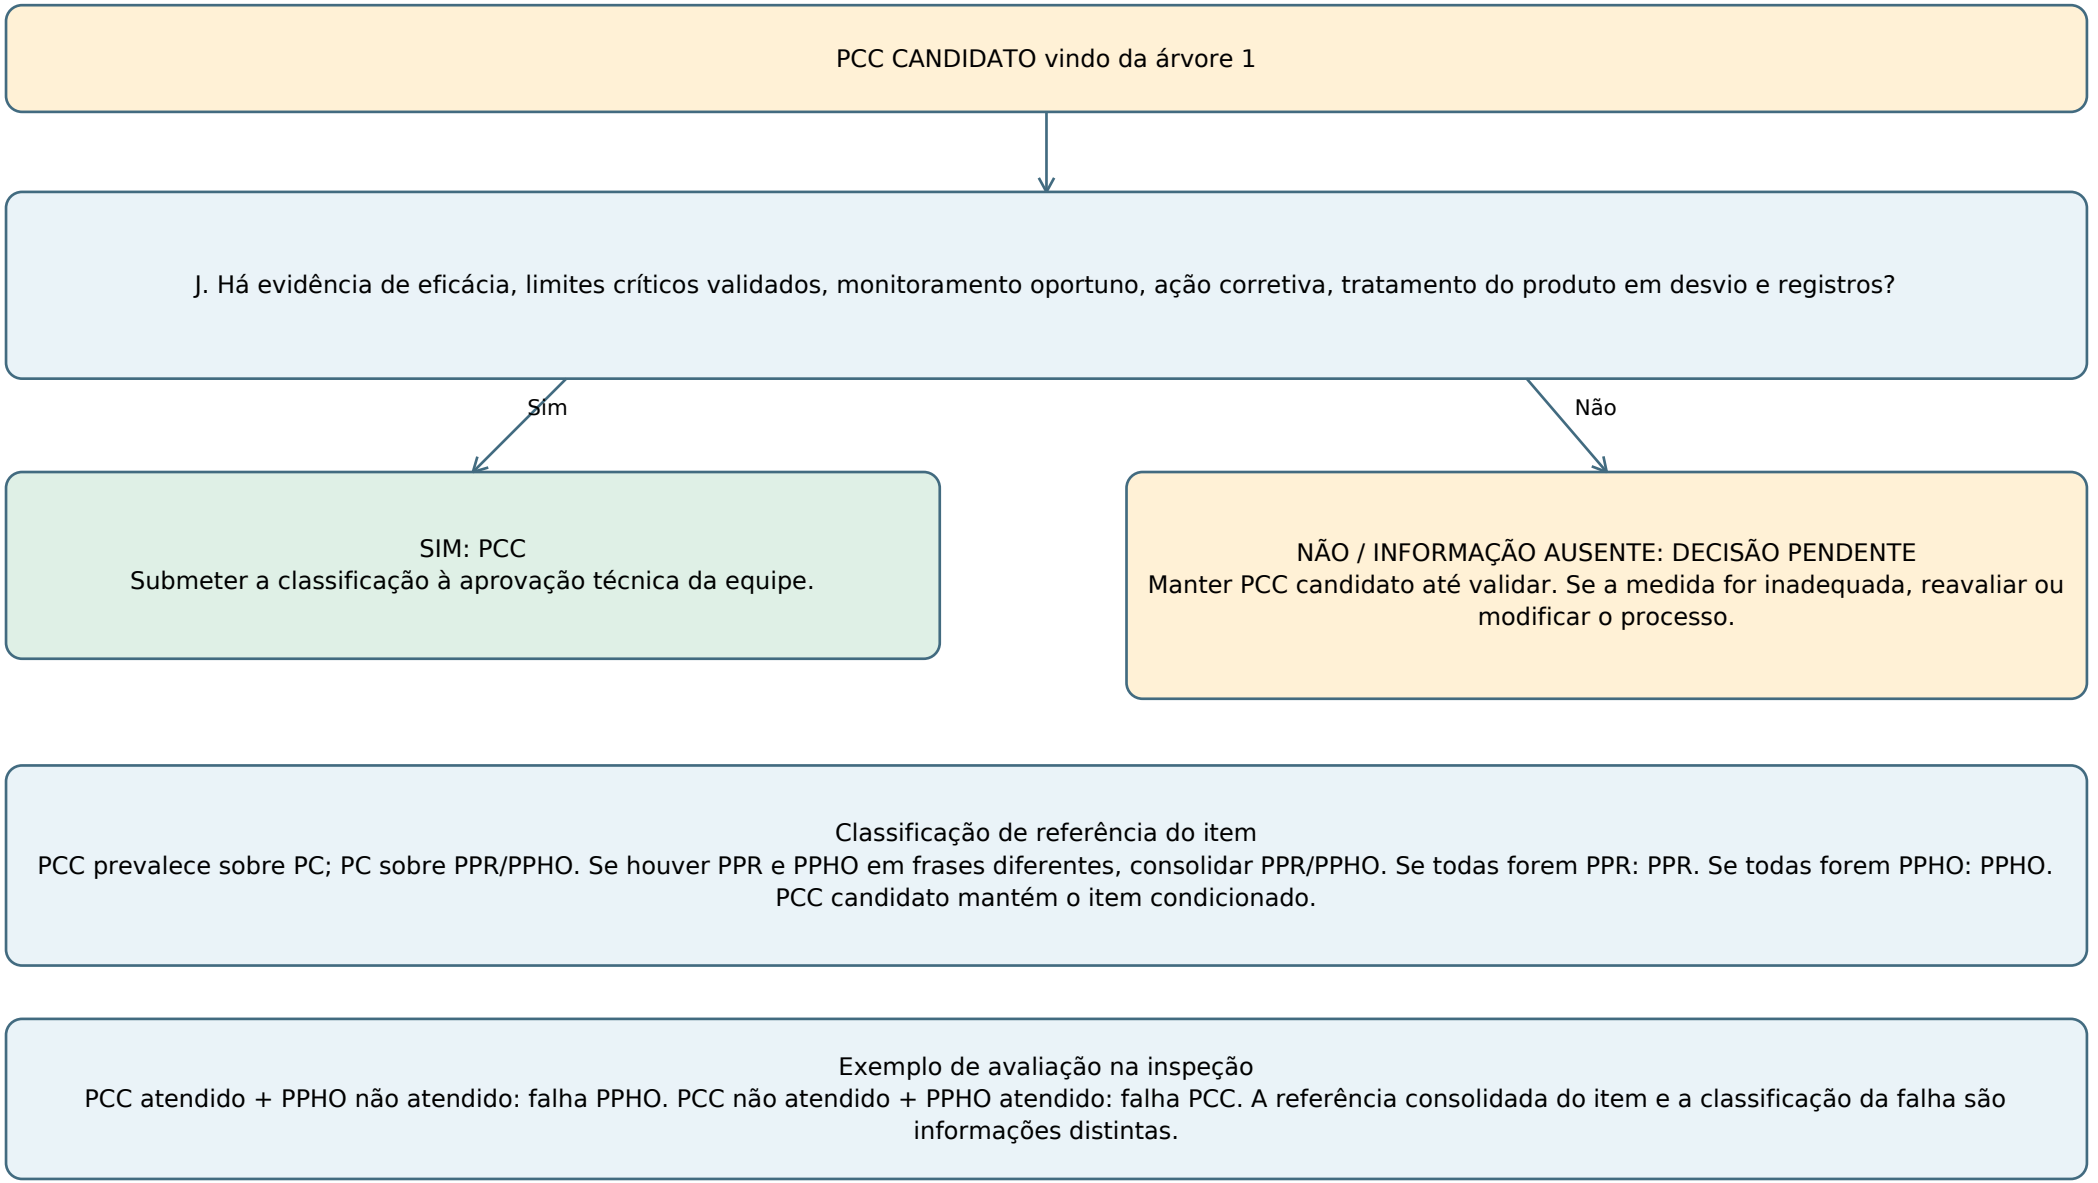

Resumo - antes e depois por item

Antes: classificações dos tópicos associados por assunto na matriz enviada. A numeração da matriz difere da do Guia; não é uma comparação direta de frases. Depois: proposta consolidada pelo pior caso das frases. * PCC candidato, sujeito à validação técnica.

4.1 - Captação

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.1.1	Área circundante à casa de proteção pavimentada, limpa, livre de focos de insalubridade e com drenagem de águas pluviais.	1.3: PPR/PPHO	PPR/PPHO
4.1.2	Casa de proteção em condição higiênico-sanitária satisfatória e torneira específica para coleta de amostras.	1.2: PPR/PPHO; 1.3: PPR/PPHO	PPR/PPHO
4.1.3	Limpeza/desinfecção da captação por funcionários capacitados, com registros.	1.2: PPR/PPHO; 1.3: PPR/PPHO; 1.4: PPR	PPR/PPHO

4.2 - Condução

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.2.2	Canalização com materiais adequados ao contato com alimentos; superfícies lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e higienizáveis.	2.1: PCC	PPR
4.2.7	Higienização da canalização por funcionários capacitados e manutenção dos registros.	2.2: PPR/PPHO; 2.5: PPR	PPR/PPHO
4.2.8	Higienização contempla, quando aplicável, desmonte; frequência e medidas corretivas.	2.3: PPR/PPHO	PPHO
4.2.9	POP de higienização da canalização com método, princípios ativos, concentração, contato, temperatura e frequência.	2.2: PPR/PPHO	PPHO

4.3 - Reservatórios

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.3.2	Reservatório com material adequado, superfícies íntegras, sem vazamentos e permitindo inspeção interna.	3.3: PPR/PPHO; 3.6: PPR/PPHO	PPR

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.3.3	Extravasor protegido, filtro de ar microbiológico, retenção/fecho hídrico, esvaziamento, torneira de amostra e troca de filtros registrada.	3.1: PCC; 3.2: PCC	PCC *
4.3.4	Inspeção visual do reservatório na frequência definida e medidas corretivas.	3.3: PPR/PPHO	PC
4.3.5	Higienização do reservatório por funcionário capacitado e registrada.	3.5: PPR; 3.7: PCC	PPR/PPHO
4.3.6	POP de higienização do reservatório completo.	3.7: PCC	PPHO

4.5 - Recepção de embalagens e insumos

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.5.2	Recepção de retornáveis em área distinta dos demais insumos.	Sem correspondência direta	PPR
4.5.3	Inspeção dos insumos na recepção; saneantes regularizados; reprovação quando fora da especificação.	4.1: PC	PC
4.5.4	Avaliação individual das embalagens retornáveis quanto a aparência, resíduos, odor e alterações.	5.1: PCC	PCC *
4.5.6	Insumos reprovados devolvidos ou segregados, com destino final registrado.	4.1: PC	PC
4.5.8	POP de recepção das embalagens.	4.1: PC	PC

4.6 - Higienização de embalagens

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.6.3	Embalagens de primeiro uso adquiridas submetidas a enxágue automático com solução desinfetante, quando aplicável.	7.5: PCC	PCC *
4.6.4	Pré-lavagem das embalagens retornáveis.	5.2: PCC	PPHO
4.6.5	Limpeza e desinfecção automática das embalagens retornáveis.	5.3: PCC	PCC *
4.6.6	Teste indicador comprova ausência de resíduos químicos.	5.4: PCC; 7.6: PCC	PCC *

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.6.7	Enxágue final com a água mineral/natural a ser envasada.	7.1: PCC	PPHO
4.6.8	Tampas não constituem veículo de contaminação.	4.3: PC; 5.7: PCC	PCC *
4.6.9	Transporte imediato e protegido da higienização ao envase.	Sem correspondência direta	PC
4.6.10	Passagem ao envase por abertura exclusiva e fechável.	Sem correspondência direta	PPR
4.6.11	Operações realizadas por funcionários capacitados.	5.5: PPR; 7.4: PPR	PPR/PPHO
4.6.12	POP de higienização das embalagens completo.	5.3: PCC; 7.5: PCC	PPHO

4.7 - Envase

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.7.1	Envase e fechamento automáticos, garantindo vedação.	6.6: PCC	PCC *
4.7.2	Sala de envase em adequado estado de higiene e conservação.	6.3: PPR/PPHO; 8.3: PPR/PPHO	PPR/PPHO
4.7.3	Adição de CO_2, quando houver, integrada à linha.	Sem correspondência direta	PC
4.7.4	Medidas estruturais e de ventilação para minimizar contaminação.	6.1: PCC; 8.1: PPR/PPHO	PPR/PPHO
4.7.5	Acesso restrito por antesala com recursos adequados para higiene das mãos.	10.7: PPR/PPHO	PPR/PPHO
4.7.6	Uniformes limpos e exclusivos da sala de envase.	6.4: PPR/PPHO; 8.4: PPR/PPHO	PPR/PPHO
4.7.8	Higienização da sala/equipamentos e desmonte quando aplicável.	6.8: PCC; 6.10: PPR/PPHO; 8.7: PCC; 8.9: PPR/PPHO	PCC *

4.10 - Controle da qualidade

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.10.1	Controle de qualidade implementado e documentado.	9.1: PCC; 9.12: PC	PC
4.10.2	Análises em laboratório próprio ou terceirizado.	9.2: PPR; 9.13: PPR	PPR

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.10.3	Análises microbiológicas e contaminantes químicos atendem à legislação.	9.1: PCC; 9.7: PC; 9.14: PCC	PC
4.10.4	Plano de amostragem executado, com locais, parâmetros, frequência e limites.	9.1: PCC; 9.14: PCC	PC
4.10.5	Composição da água envasada equivalente à fonte/poço conforme análise competente.	Sem correspondência direta	PC
4.10.6	Medidas corretivas documentadas em caso de desvios.	Sem correspondência direta	PC
4.12.6	Documentação comprova a qualidade de cada carga de CO_2.	Sem correspondência direta	PC

4.11 - Responsáveis e manipuladores

Item	Descrição resumida	ANTES - referência temática	DEPOIS - item
4.11.1	Manipuladores supervisionados e capacitados periodicamente.	10.1: PPR/PPHO; 10.5: PPR	PPR
4.11.2	Responsabilidade pela industrialização exercida por responsável técnico/legal/proprietário.	10.2: PC; 10.3: PC; 10.6: PC	PPR
4.11.3	Responsável com curso mínimo de 40 horas nos conteúdos exigidos.	10.4: PC	PPR
4.11.4	Certificados de capacitação datados, com carga horária e conteúdo programático.	10.1: PPR/PPHO; 10.5: PPR	PPR