COOVFA / SUVISA / SES-RJ

# Manual de preenchimento do Guia BPF/APPCC

Inspeção sanitária de envasadoras de água mineral. Use o sumário para consultar a etapa de trabalho. As telas foram capturadas no guia publicado e os exemplos de observações e não conformidades são fictícios.

## Sumário



02 · Menu superior e arquivos
03 · Imprimir relatório e anexar as frases F
04 · Cópia de segurança e recuperação
05 · Guia em branco e Anexo F para papel
06 · Trabalho em grupo: gerar e distribuir
07 · Trabalho em grupo: importar e consolidar
08 · Quadros de BPF
09 · Quadros de APPCC
10 · Botão F: abrir, responder e registrar
11 · Como ler a classificação em F1, F2 e F3
12 · Anexar foto dentro do F e identificar o local
13 · Registrar fotos enquanto responde aos itens
14 · Fotos e rótulos
15 · 4.1 Captação
16 · 4.2 Condução
17 · 4.3 Reservatórios
18 · 4.5 Recepção de embalagens e insumos
19 · 4.6 Higienização de retornáveis
20 · 4.6 Higienização de descartáveis
21 · 4.7 Envase de retornáveis
22 · 4.7 Envase de descartáveis
23 · 4.10 Controle da qualidade
24 · 4.11 Responsáveis e manipuladores
25 · Documentos e continuação das observações
26 · Resultados: não conformidades e matriz
27 · Cálculo automático da porcentagem e do risco
28 · Botão R e alto risco por PCC
29 · Ações, medidas e responsáveis
30 · Instalar o app e salvar nos favoritos


## Sobre o Programa Estadual

Leia a matéria da SES-RJ sobre os dez anos de monitoramento e as inspeções em campo.

SEÇÃO 01

# Menu superior e arquivos

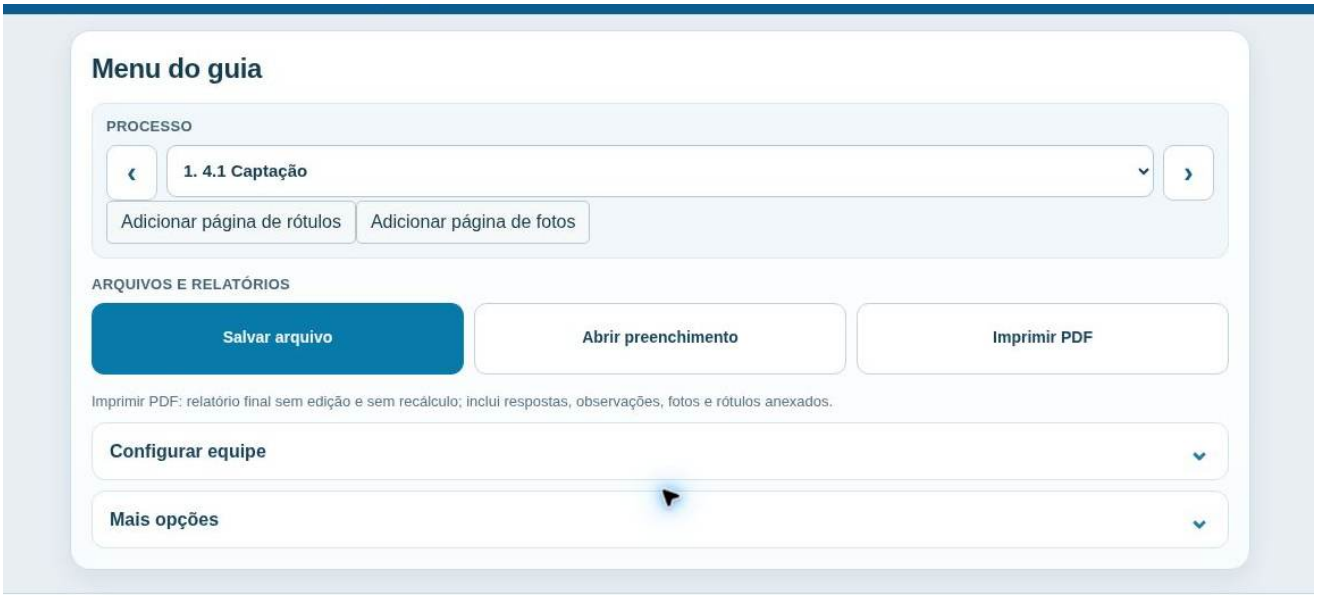


Tela do guia · Use o seletor PROCESSO e os três botões em ARQUIVOS E RELATÓRIOS.

## Abrir preenchimento

No menu superior, clique em **Abrir preenchimento** e selecione o JSON da inspeção. Confira envasadora, endereço e data antes de continuar. Salve o trabalho aberto antes de carregar outro arquivo.

## Salvar arquivo

Clique em **Salvar arquivo** para baixar o JSON editável. Identifique a inspeção e a versão pelo nome do arquivo. Volte a salvar após alterações relevantes e antes de fechar o navegador.

## Imprimir PDF

Use **Imprimir PDF** para emitir o relatório final. A seção seguinte mostra como incluir as frases F antes de gerar o arquivo.

## Navegar e ajustar a visualização


Abra **Selecionar processo** ou use as setas. O **Zoom** fica em **Mais opções**. Use **Novo / limpar tudo** somente para iniciar outro preenchimento, depois de salvar a inspeção atual.




Em Arquivos e relatórios, os botões de abrir, salvar e imprimir ficam lado a lado.

SEÇÃO 02

# Imprimir relatório e anexar as frases F

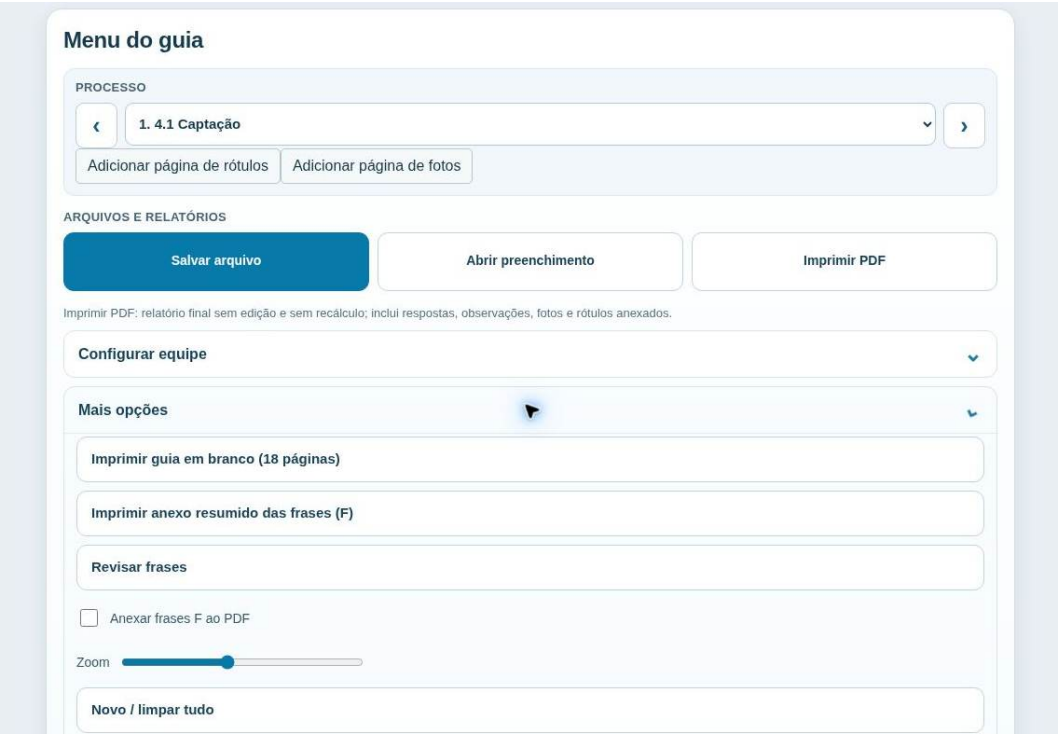

Tela do guia · Expanda Mais opções e marque Anexar frases F ao PDF antes de emitir o relatório.

## 1. Conferir e salvar


Revise processos, NC, documentos, fotos, rótulos, matriz e responsáveis. Clique em **Salvar arquivo** para preservar o JSON consolidado.

## 2. Incluir o anexo no mesmo PDF

Em **Mais opções**, marque **Anexar frases F ao PDF**. Volte a **Imprimir PDF** no menu superior. O relatório reúne os registros da inspeção e acrescenta o anexo compacto das frases preenchidas. Confira se os itens esperados aparecem.

## 3. Imprimir ou encaminhar


Abra o PDF gerado, revise a paginação e selecione a impressora e o papel A4. Para ajustar um registro, corrija o guia pelo JSON e gere outro PDF.

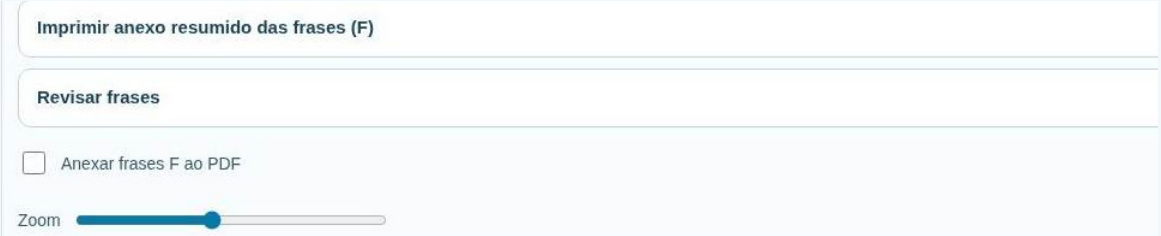

Procure a opção de anexar frases na área expandida de Mais opções.

SEÇÃO 03

# Cópia de segurança e recuperação

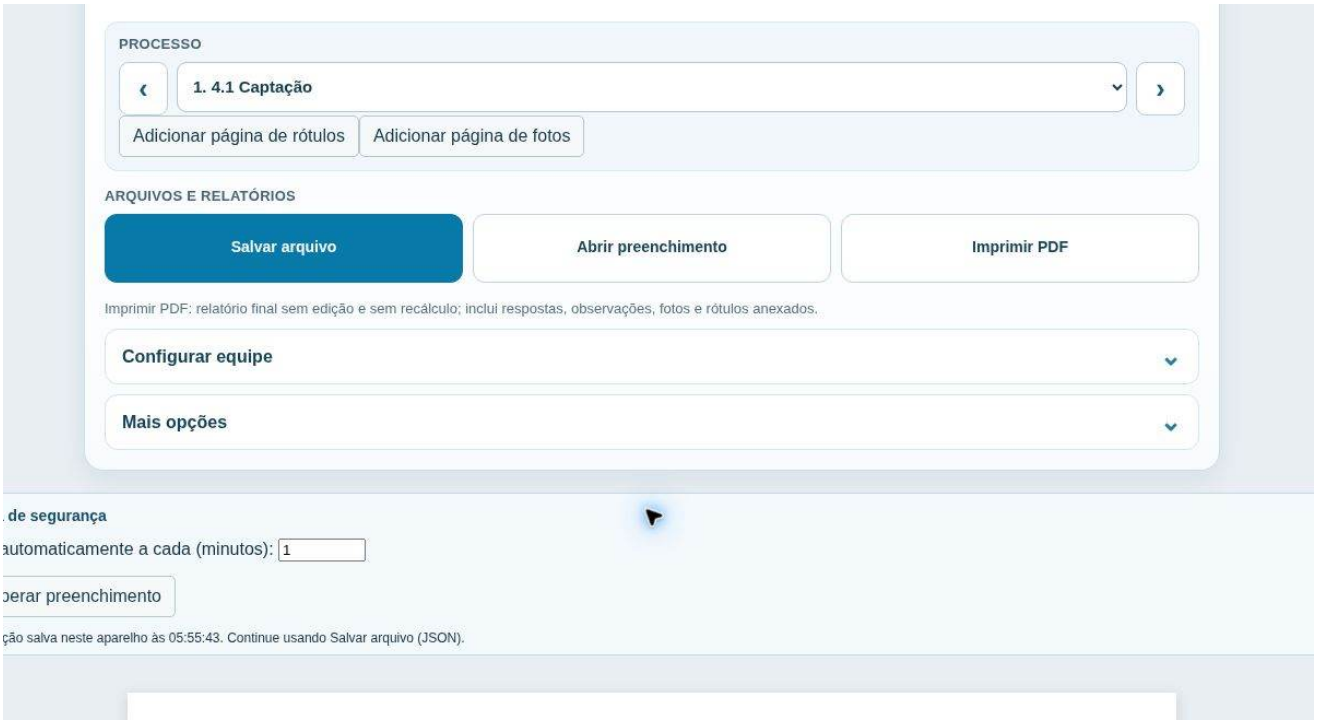


Tela do guia · Abra a seção Cópia de segurança logo abaixo do menu do guia.

## Gerar cópia


Expanda **Cópia de segurança**. Confira o campo **Salvar automaticamente a cada (minutos)** e a mensagem com o horário da última recuperação salva no aparelho.

## Recuperar a inspeção

Use **Recuperar preenchimento**, confira a identificação e a hora da cópia e escolha o ponto correto. Verifique os últimos registros recuperados e salve um JSON atualizado.

## Troca de dispositivo


A cópia local pertence ao navegador e ao endereço em que foi criada. Para retomar em outro dispositivo, salve o JSON e abra-o com **Abrir preenchimento**.

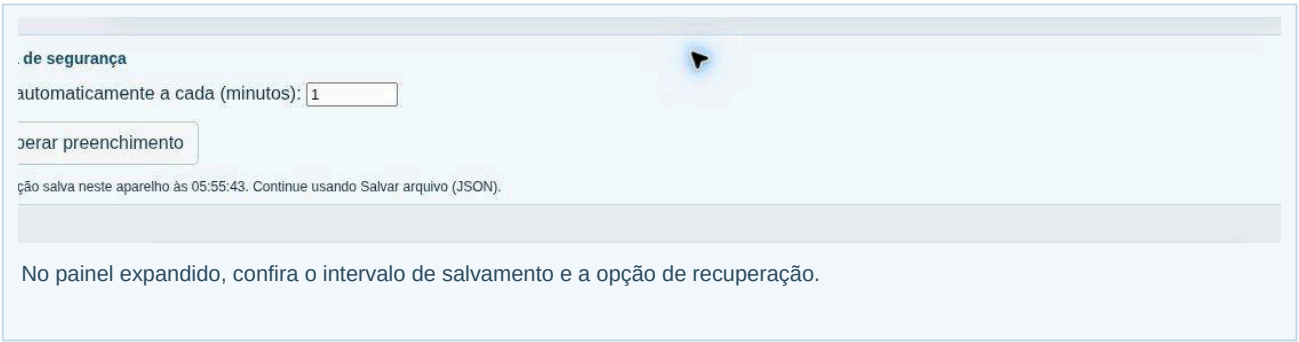


No painel expandido, confira o intervalo de salvamento e a opção de recuperação.

SEÇÃO 04

# Guia em branco e Anexo F para papel

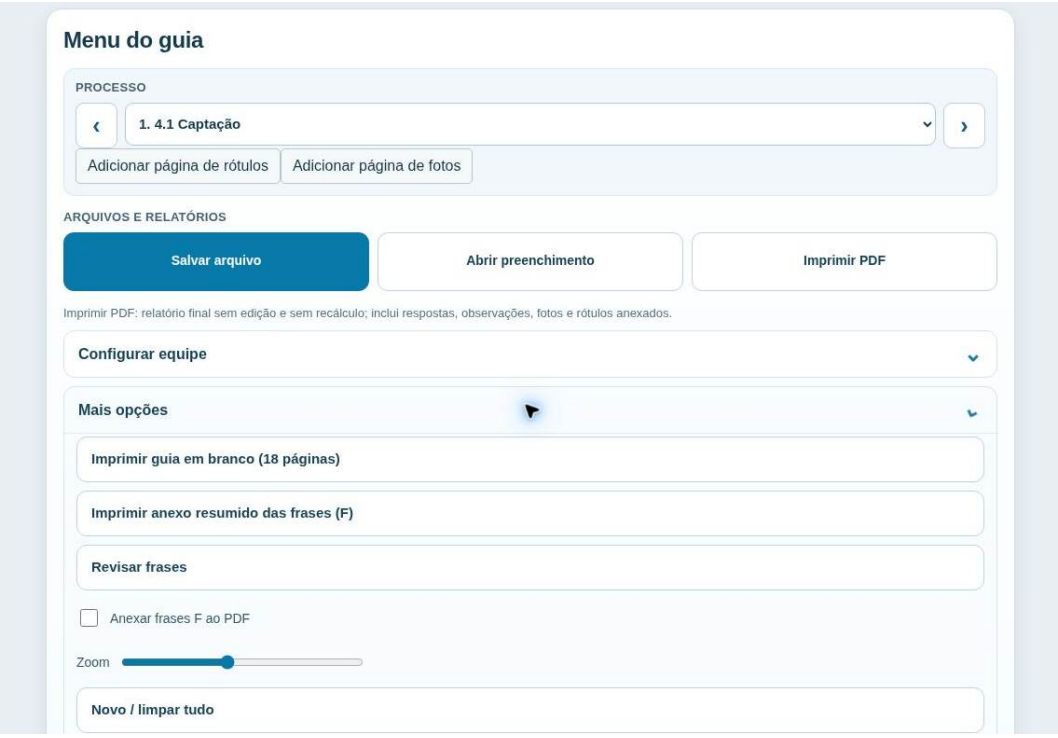

Tela do guia · Em Mais opções, escolha o guia em branco e o anexo resumido pelos respectivos botões.

## Guia de 18 páginas


Clique em **Imprimir guia em branco (18 páginas)**. Abra o PDF baixado e confira a contagem e a legibilidade antes de imprimir. As pautas servem para anotar observações, considerações e responsáveis.

## Caderno auxiliar de frases

Clique em **Imprimir anexo resumido das frases (F)**. Imprima o arquivo junto com o guia em branco. Relacione cada registro à página, ao item, à frase e à unidade avaliada.

## Identificar os anexos


Quando os formulários forem usados em papel, identifique o anexo com a mesma inspeção do guia. Para inspeção digital, use a opção de incluir o anexo no relatório descrita na seção anterior.

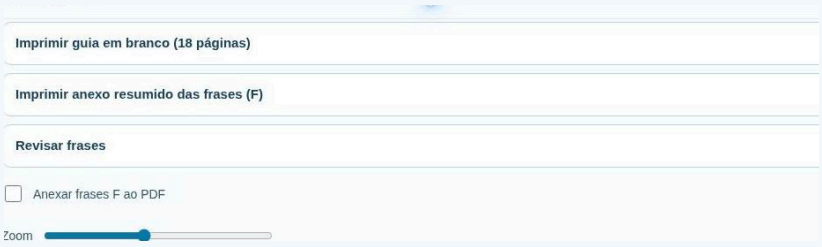

Os dois arquivos para uso em papel ficam na área de impressão de Mais opções.

SEÇÃO 05

# Trabalho em grupo: gerar e distribuir

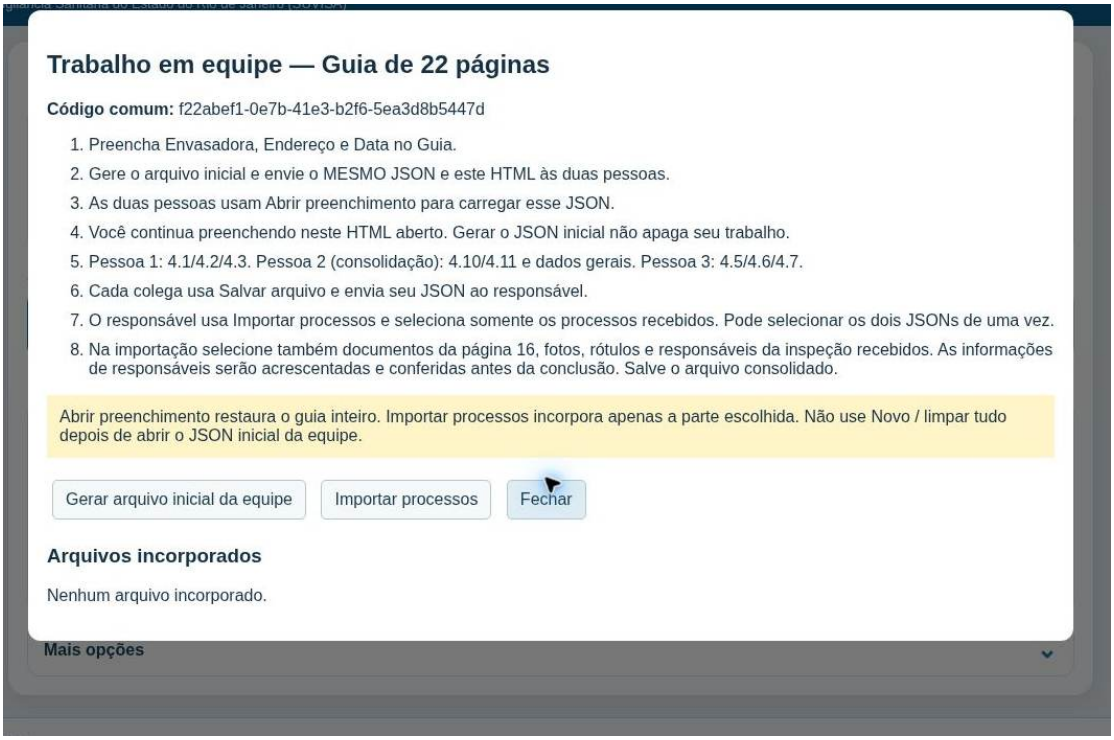

Tela do guia · Em Configurar equipe → Dados da equipe, localize Gerar arquivo inicial da equipe.

## 1. Preparar um único arquivo


Preencha envasadora, endereço, data e a identificação das unidades conhecidas. Abra **Configurar equipe → Dados da equipe → Gerar arquivo inicial da equipe**. Confira o código comum exibido no painel.

## 2. Distribuir e atribuir processos

Envie o mesmo JSON inicial e o endereço do app a todos os participantes. Defina quem avalia cada processo e quem consolida. Cada inspetor abre o JSON por **Abrir preenchimento** e registra sua parte.

## 3. Devolver os registros


Cada inspetor usa **Salvar arquivo** e devolve seu JSON ao responsável pela consolidação. Identifique os processos enviados e os anexos associados.

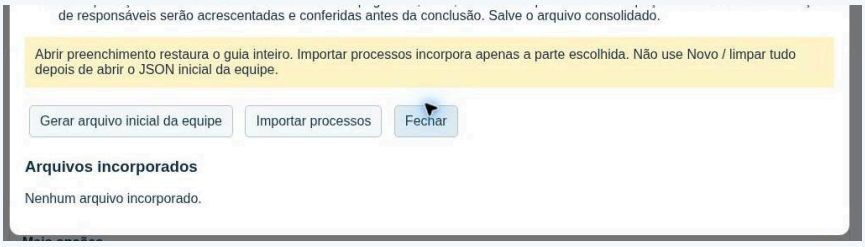

No painel de trabalho em equipe, use o arquivo inicial comum e confira o identificador da inspeção.

SEÇÃO 06

# Trabalho em grupo: importar e consolidar

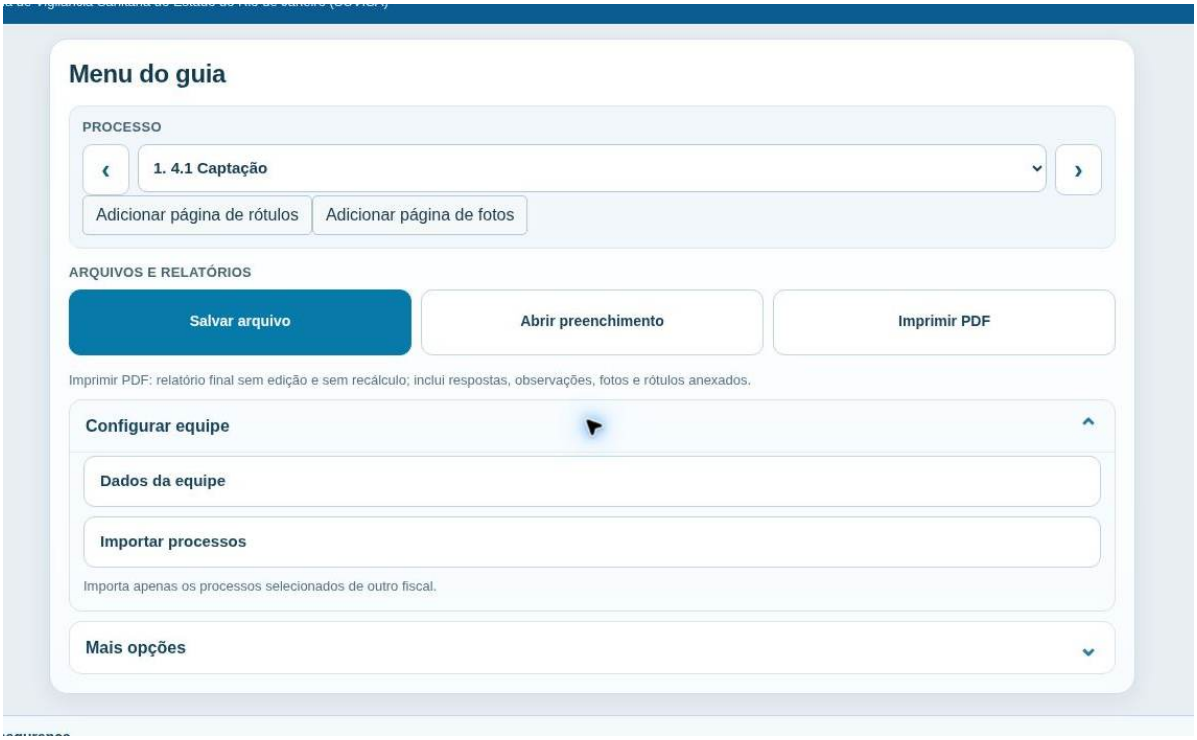

Tela do guia · Expanda Configurar equipe e clique em Importar processos.

## 1. Preservar a versão de trabalho


No guia do responsável, salve primeiro o JSON atual. Abra **Importar processos** e selecione os JSONs recebidos. A prévia apresenta a identificação da inspeção e as partes disponíveis.

## 2. Selecionar o que foi feito

Marque apenas os processos efetivamente preenchidos pelo colega. Quando necessário, selecione também documentos, fotos individuais, rótulos e responsáveis. Confira a origem das informações e a vinculação da fonte ou linha.

## 3. Incorporar ao guia do responsável

Autorize substituição de processo já preenchido somente quando o arquivo recebido for a versão escolhida para aquele processo. Clique em **Incorporar processos selecionados**. Confira os dados, a matriz e os anexos no guia consolidado e salve outro JSON.

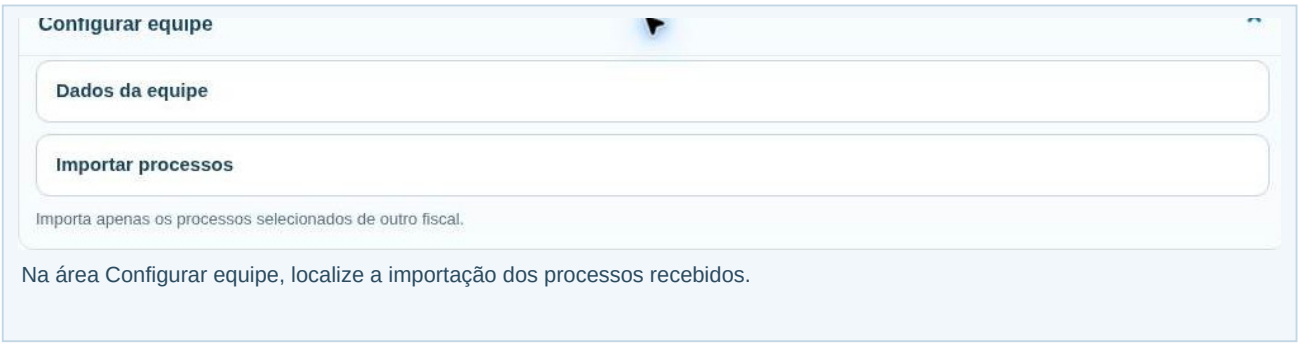

Na área Configurar equipe, localize a importação dos processos recebidos.

# Quadros de BPF

## Onde olhar


Na parte superior da página do processo, localize a linha do item e leia a etiqueta com as siglas. As etiquetas reúnem as classificações das verificações daquele item. Abra o botão F para saber qual classificação corresponde a cada frase.

## BPF, PPR e POP


BPF são as Boas Práticas de Fabricação. O PPR, Programa de Pré-Requisitos, reúne condições e práticas básicas, como conservação e limpeza das instalações. O POP, Procedimento Operacional Padronizado, descreve por escrito como executar e registrar uma rotina.

## Como usar na inspeção

Siga a orientação ao inspetor e confronte a frase com o que foi verificado no local ou nos registros. Use a sigla da frase para identificar o tipo de controle. A resposta continua sendo registrada para a unidade avaliada.

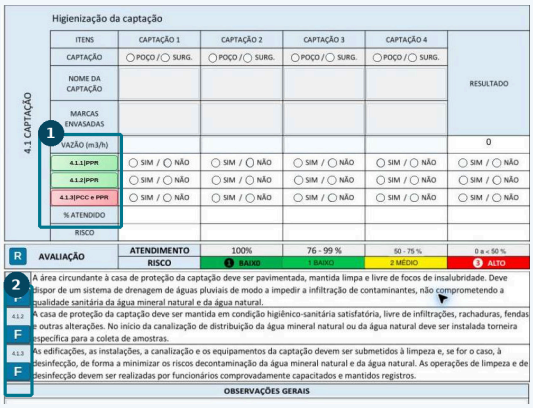


1. Coluna ITENS à esquerda. 2. Botões F abaixo do quadro, junto aos textos de cada item.

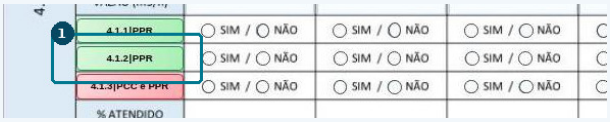


As etiquetas verdes 4.1.1 | PPR e 4.1.2 | PPR ficam na lateral esquerda do quadro de captação.




Exemplo de etiqueta verde de POP. Na higienização de retornáveis, procure 4.6.4 na primeira coluna.

# Quadros de APPCC

## O que as siglas indicam

APPCC significa Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Na legenda do Guia, PC significa Ponto de Controle, PPRO significa Programa de Pré-Requisitos Operacional e PCC significa Ponto Crítico de Controle.

## Como distinguir os controles


O PC indica um ponto em que se verifica uma condição de controle. O PPRO é uma medida operacional para controlar um perigo significativo. O PCC é uma etapa em que o controle é essencial e o atendimento é verificado por limite crítico mensurável ou observável.

## Quando o item traz mais de uma sigla

A etiqueta do quadro superior reúne as categorias do item. Abra F e veja a classificação ao lado do título da frase ou nas verificações dentro do bloco. A legenda usa verde para PPR/POP, amarelo para PC/PPRO e vermelho para PCC. Quando há mais de uma categoria, a cor acompanha a mais crítica.

## Quando uma frase PCC recebe Não


Registre a não conformidade e confirme qual frase e unidade originaram o resultado. Consulte o capítulo do cálculo e o botão R para localizar o motivo do risco alto.

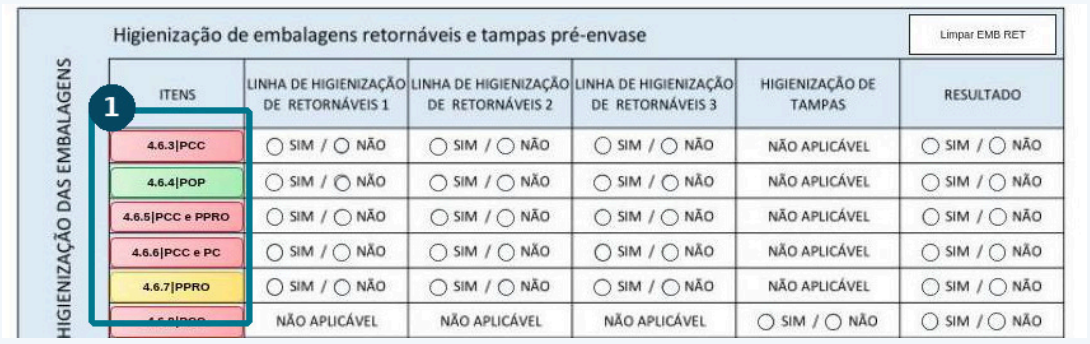


Quadro de higienização de retornáveis. As categorias aparecem na coluna ITENS, à esquerda das linhas avaliadas.





Leia a sigla depois do número. O item 4.6.5 reúne PCC e PPRO. O 4.6.6 reúne PCC e PC, e o 4.6.7 indica PPRO.

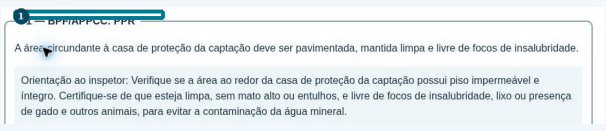



Dentro do painel, a sigla aparece no título de cada bloco. Esta captura mostra F1 ? BPF/APPCC: PPR.

SEÇÃO 07

# Botão F: abrir, responder e registrar

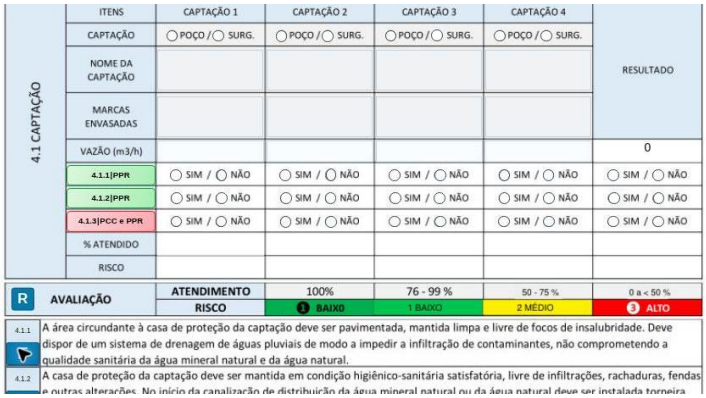

Tela do guia · Localize o botão F ao lado do item que será avaliado.

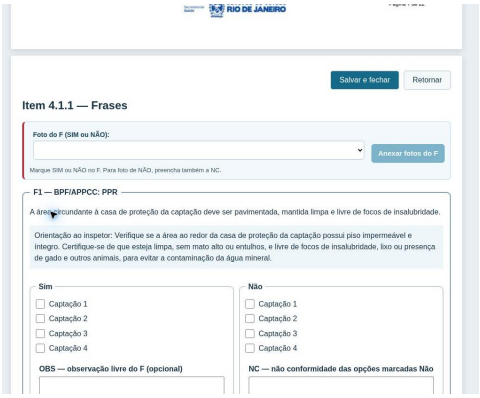

Tela do guia · No painel aberto, localize o enunciado, as orientações, os exemplos e Salvar e fechar.

## Abrir o item correto

Selecione o processo. Identifique captação, reservatório, linha ou apresentação. Clique em **F** ao lado do número do item. Percorra F1, F2, F3, F4 e as demais frases que estiverem disponíveis.

## Consultar orientações e exemplos

Leia **Orientação ao inspetor**. Quando recolhida, expanda **Orientações ao inspetor**. Abra **Exemplo de preenchimento — Sim (OBS)** ou **Não (NC)** quando disponível. Adapte o exemplo ao que foi efetivamente observado.

## Salvar a avaliação

Marque cada verificação aplicável. Use **Não se aplica** quando oferecido e justificado. Em **OBS**, registre a evidência pertinente. Em **NC**, registre o desvio e sua localização ao marcar Não. Complete as respostas exigidas, clique em **Salvar e fechar** e confira o item.

# Como ler a classificação em F1, F2 e F3

### Abra o item

Selecione o processo e clique no botão F da linha. O painel mostra os blocos disponíveis: F1, F2, F3 e outros, conforme o item. Percorra os blocos na ordem exibida.

### Leia uma frase de cada vez


Em cada bloco, leia o enunciado, a sigla BPF/APPCC e as orientações. Se o bloco agrupar verificações, confira também a classificação indicada em cada verificação quando houver mais de uma sigla.

### Exemplo ilustrativo


Um item pode reunir F1 como PPR, F2 como PPRO e F3 como PCC. A etiqueta no quadro superior lista as siglas do item. Dentro do F você identifica qual frase corresponde a cada categoria.

### Responda e salve

Confira a unidade ou linha da frase, marque a resposta que corresponde à evidência e registre a OBS ou a NC quando couber. Conclua as verificações exigidas e use Salvar e fechar.

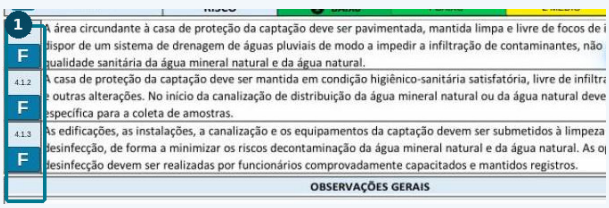


Na parte inferior do quadro, encontre o número do item e toque no F azul logo abaixo dele.

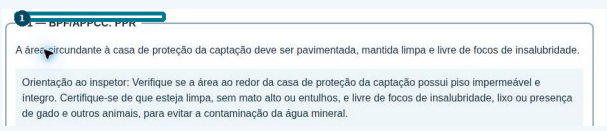


Dentro do painel, a sigla aparece no título de cada bloco. Esta captura mostra F1 ? BPF/APPCC: PPR.

| F1 \| PPR | F2 \| PPRO | F3 \| PCC |
|---|---|---|

Exemplo de leitura. As siglas variam conforme o item e a frase.

# Anexar foto dentro do F e identificar o local

### Escolha a resposta e a unidade

Com o item F aberto, marque Sim ou Não. Para anexar uma foto a uma resposta Não, preencha a não conformidade. Na caixa Foto do F (SIM ou NÃO), escolha a combinação de frase, unidade e resposta que corresponde à imagem.

### Confira processo, grupo e local


O processo vem do item aberto. A unidade vem da opção selecionada, como Captação 1, Condução 2, Reservatório 1, Reservatório 3 ou Linha 2. Em reservatórios, confira também a página da captação correspondente. Exemplo: Reservatório 1 da Captação 3.

### Anexe e complete a identificação


Toque em Anexar fotos do F e selecione a imagem. Nas páginas Fotos, o Guia preenche o processo e identifica item, frase, unidade e resposta. Complete Local / equipamento / identificação com o ponto que aparece na imagem, como a descarga inferior do Reservatório 1 da Captação 3.

### Confira a legenda

Um registro pode ficar assim: 4.3 Reservatórios | Item 4.3.3, F1, Reservatório 1, NÃO | Captação 3, descarga inferior. Mantenha o item e a frase na identificação ao acrescentar o local.

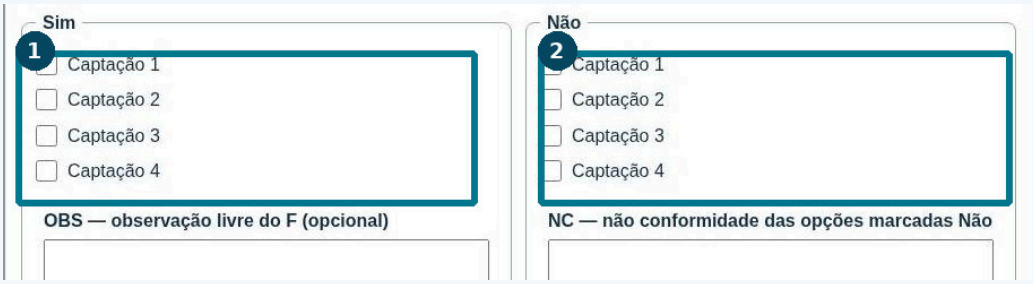


Marque a unidade na coluna Sim ou Não. Para uma foto de Não, preencha a NC antes de anexar.




1. Escolha a frase, a unidade e a resposta em Foto do F. 2. Toque em Anexar fotos do F.




Nas páginas Fotos, abaixo da imagem, confira Processo da foto e complete Local / equipamento / identificação.

# Registrar fotos enquanto responde aos itens

### Anexe no momento da verificação

Ao avaliar o item, abra F, responda à frase da unidade vistoriada e anexe a foto enquanto o painel está aberto. O Guia envia a imagem às páginas Fotos e já registra a ligação com a resposta.

### Repita para a frase ou unidade seguinte


Se a primeira foto for de F1 da Captação 1 e a próxima for de F2 da Captação 2, mude a opção da caixa Foto do F antes de anexar a segunda imagem. Quando selecionar várias imagens de uma vez, use imagens da mesma frase, unidade e resposta, pois elas recebem a mesma identificação.

### Feche e siga a inspeção

Confira a mensagem de inserção, complete as demais verificações e use Salvar e fechar. Repita a operação no próximo item que precisar de evidência fotográfica.

### Revise as evidências

Ao final, confira nas páginas Fotos a legibilidade da imagem, o processo e o local. Salve o JSON e verifique a identificação das fotos no PDF da inspeção.

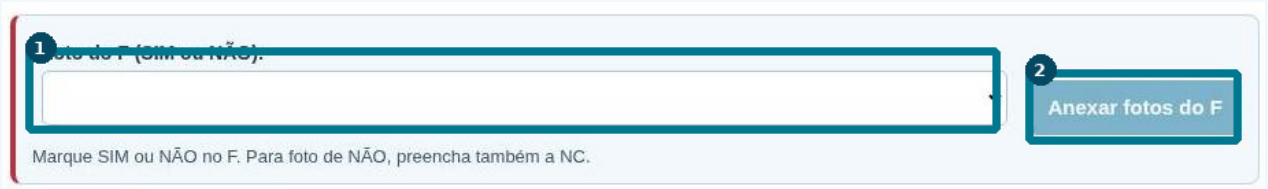


1. Escolha a frase, a unidade e a resposta em Foto do F. 2. Toque em Anexar fotos do F.




Clique em Salvar e fechar depois de registrar a frase e a foto, quando houver.




Nas páginas Fotos, abaixo da imagem, confira Processo da foto e complete Local / equipamento / identificação.

SEÇÃO 08

# Fotos e rótulos




Tela do guia · No seletor, abra Fotos 1 ou Fotos 2. Clique no espaço de inserção da imagem.




Tela do guia · Use a página de Rótulos para registrar a imagem do produto correspondente.

## Anexar fotos


Selecione **Fotos 1** ou **Fotos 2**. Clique no quadro de inserção e selecione a imagem. Quando necessário, use **Adicionar página de fotos**. Quando o painel do item oferecer **Anexar fotos do F**, marque Sim ou Não antes de anexar. Para Não, preencha também a NC. Confira a orientação, use **Girar 90°** quando disponível e substitua a imagem se estiver ilegível.

## Vincular à evidência

Use a identificação na tela e mencione na OBS ou NC o número da foto, o item, a unidade e o aspecto demonstrado. Para rótulos, use **Rótulos 1** ou **Rótulos 2** e confira produto e apresentação. Salve o JSON e verifique as imagens no PDF final.

SEÇÃO 09

# 4.1 Captação

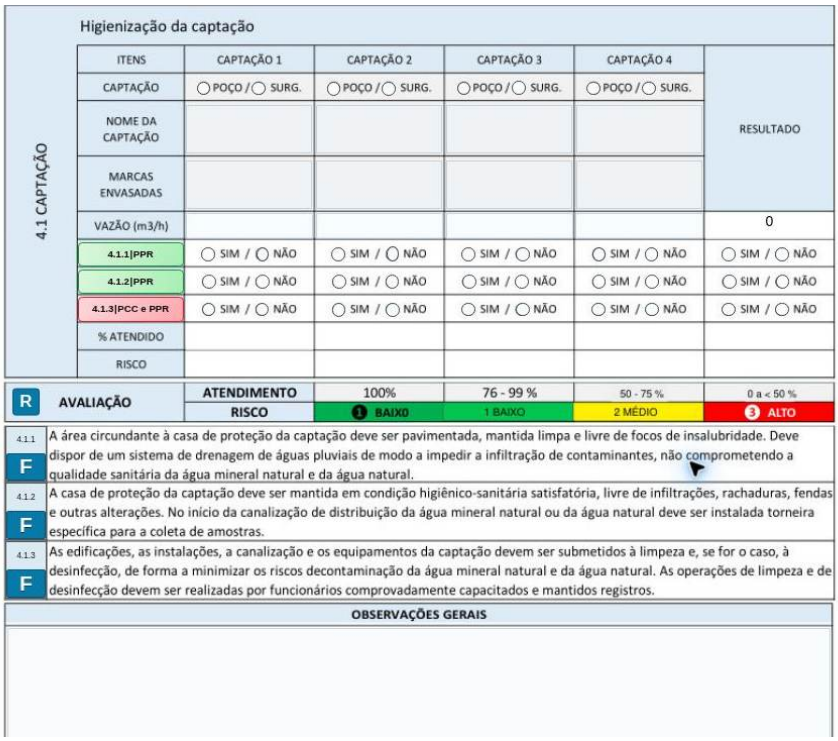

Higienização da captação

| 4.1 CAPTAÇÃO | ITENS | CAPTAÇÃO 1 | CAPTAÇÃO 2 | CAPTAÇÃO 3 | CAPTAÇÃO 4 | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CAPTAÇÃO | ◯ POÇO / ◯ SURG. | ◯ POÇO / ◯ SURG. | ◯ POÇO / ◯ SURG. | ◯ POÇO / ◯ SURG. | |
| | NOME DA CAPTAÇÃO | | | | | |
| | MARCAS ENVASADAS | | | | | |
| | VAZÃO (m3/h) | | | | | 0 |
| | 4.1.1\|PPR | ◯ SIM / ◯ NÃO | ◯ SIM / ◯ NÃO | ◯ SIM / ◯ NÃO | ◯ SIM / ◯ NÃO | ◯ SIM / ◯ NÃO |
| | 4.1.2\|PPR | ◯ SIM / ◯ NÃO | ◯ SIM / ◯ NÃO | ◯ SIM / ◯ NÃO | ◯ SIM / ◯ NÃO | ◯ SIM / ◯ NÃO |
| | 4.1.3\|PCC e PPR | ◯ SIM / ◯ NÃO | ◯ SIM / ◯ NÃO | ◯ SIM / ◯ NÃO | ◯ SIM / ◯ NÃO | ◯ SIM / ◯ NÃO |
| | % ATENDIDO | | | | | |
| | RISCO | | | | | |

| R | AVALIAÇÃO | ATENDIMENTO | 100% | 76 - 99 % | 50 - 75 % | 0 a < 50 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MÉDIO | 3 ALTO |

| | | |
|---|---|---|
| 4.1.1 | F | A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada, mantida limpa e livre de focos de insalubridade. Deve dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural. |
| 4.1.2 | F | A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações. No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras. |
| 4.1.3 | F | As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos decontaminação da água mineral natural e da água natural. As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros. |

OBSERVAÇÕES GERAIS

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

## Preenchimento

Identifique o estabelecimento no cabeçalho. Registre o tipo e o nome da captação, as marcas e a vazão quando solicitados. Abra os F em cada item e avalie cada captação pela coluna correta.

## Exemplo de observação


Captação 1. Entorno pavimentado e drenagem sem obstrução visível durante a vistoria.

## Exemplo de não conformidade

Captação 1. Acúmulo de água no entorno imediato da casa de proteção.

## Conferência antes de avançar


Confira se cada achado aponta para a captação correta e se a matriz poderá identificar a fonte.

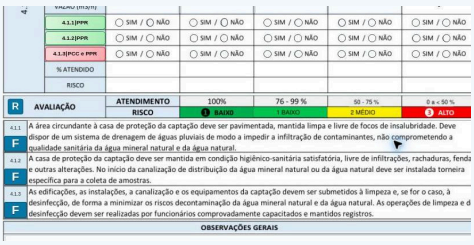

As respostas são organizadas em colunas por captação. O F fica ao lado do texto correspondente.

SEÇÃO 10

# 4.2 Condução

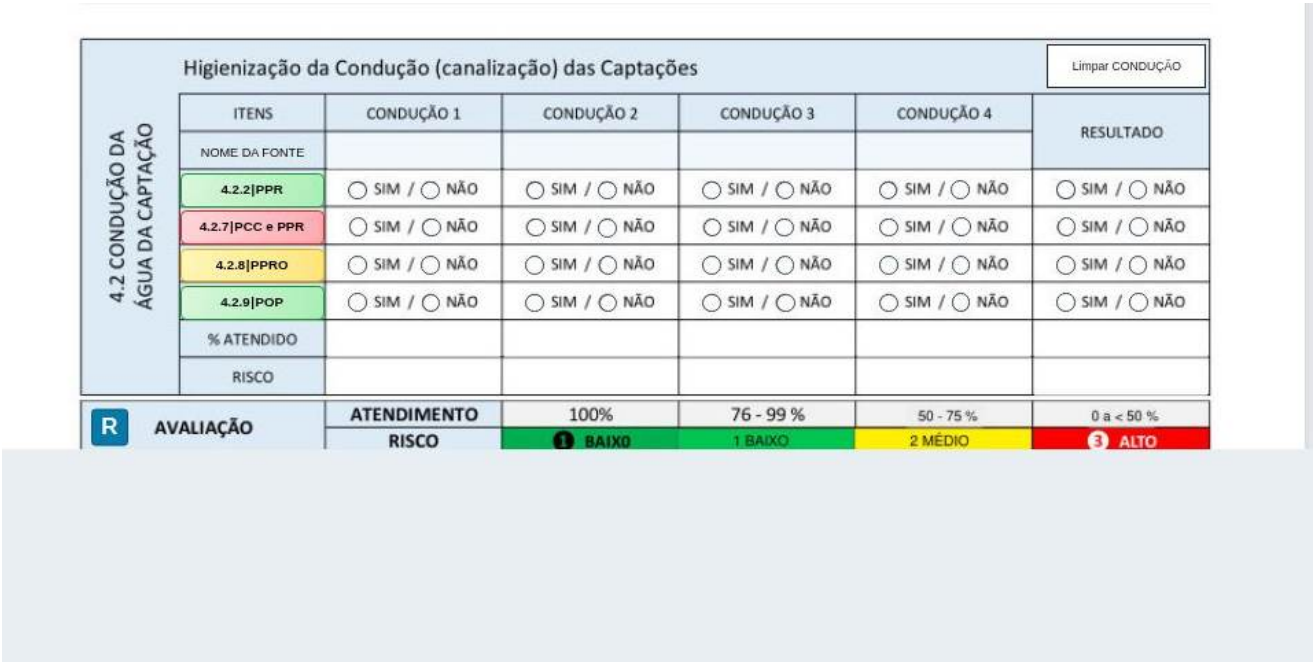


Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

## Preenchimento

Identifique a condução vinculada à captação. Abra os F dos itens para avaliar tubulações, registros de higienização e os demais critérios apresentados.

## Exemplo de observação


Condução 1. Trajeto identificado no fluxograma e no trecho acessível da tubulação.

## Exemplo de não conformidade

Condução 1. Ramal observado não identificado no fluxograma apresentado.

## Conferência antes de avançar

Confira a ligação com a captação e a correspondência entre documentação e instalação.

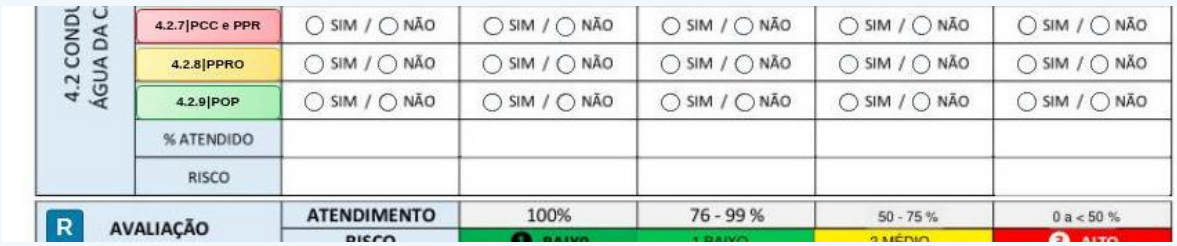


Confira a coluna da condução avaliada e o item indicado na lateral.

SEÇÃO 11

# 4.3 Reservatórios




Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

## Preenchimento

Escolha no seletor Reservatórios da Captação 1, 2, 3 ou 4 conforme a instalação. Identifique o reservatório e abra os F para conferir os dispositivos, a conservação e os registros aplicáveis.

## Exemplo de observação


Reservatório 2. Registro de higienização contém a identificação do equipamento.

## Exemplo de não conformidade

Reservatório 2. Não foi apresentado o registro de higienização do período solicitado.

## Conferência antes de avançar


Revise a associação entre reservatório e fonte. Registre separadamente os achados que se aplicam a unidades distintas.

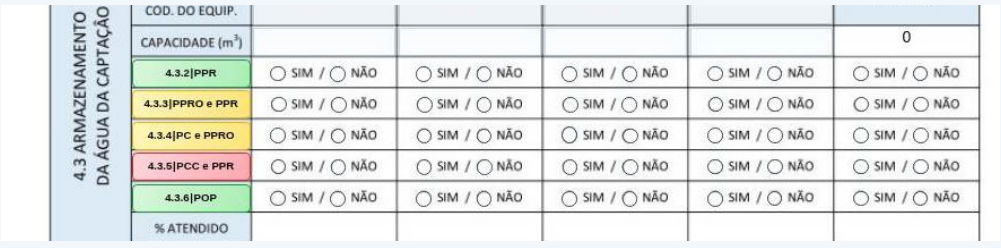


Confira a captação indicada no cabeçalho e a coluna do reservatório correspondente.

SEÇÃO 12

# 4.5 Recepção de embalagens e insumos

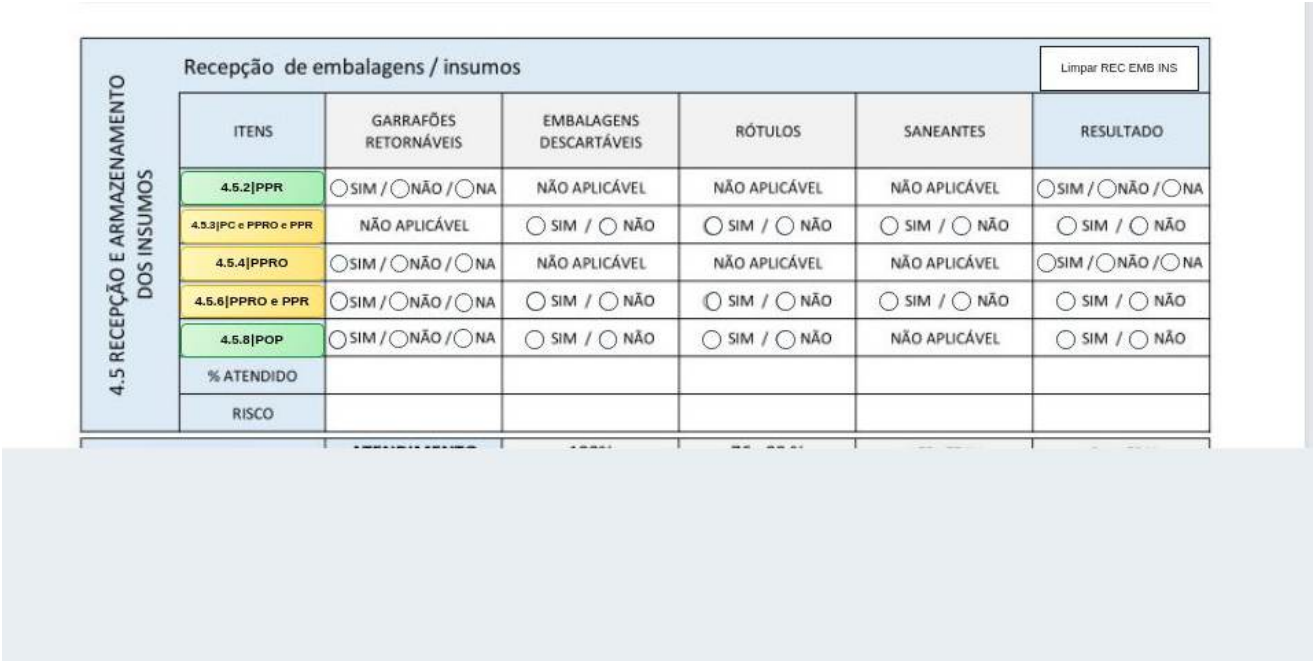


Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

## Preenchimento

Escolha a coluna correspondente a garrafões retornáveis, embalagens descartáveis, rótulos ou saneantes. Abra o F do item e confira lote, critério de recebimento e evidência disponível.

## Exemplo de observação

Embalagens descartáveis. Lote da amostra coincide com o registro de entrada.

## Exemplo de não conformidade


Saneante em uso. O lote observado não consta no registro de recebimento apresentado.

## Conferência antes de avançar

Verifique se cada resposta está na coluna correspondente ao material avaliado.

SEÇÃO 13

# 4.6 Higienização de retornáveis

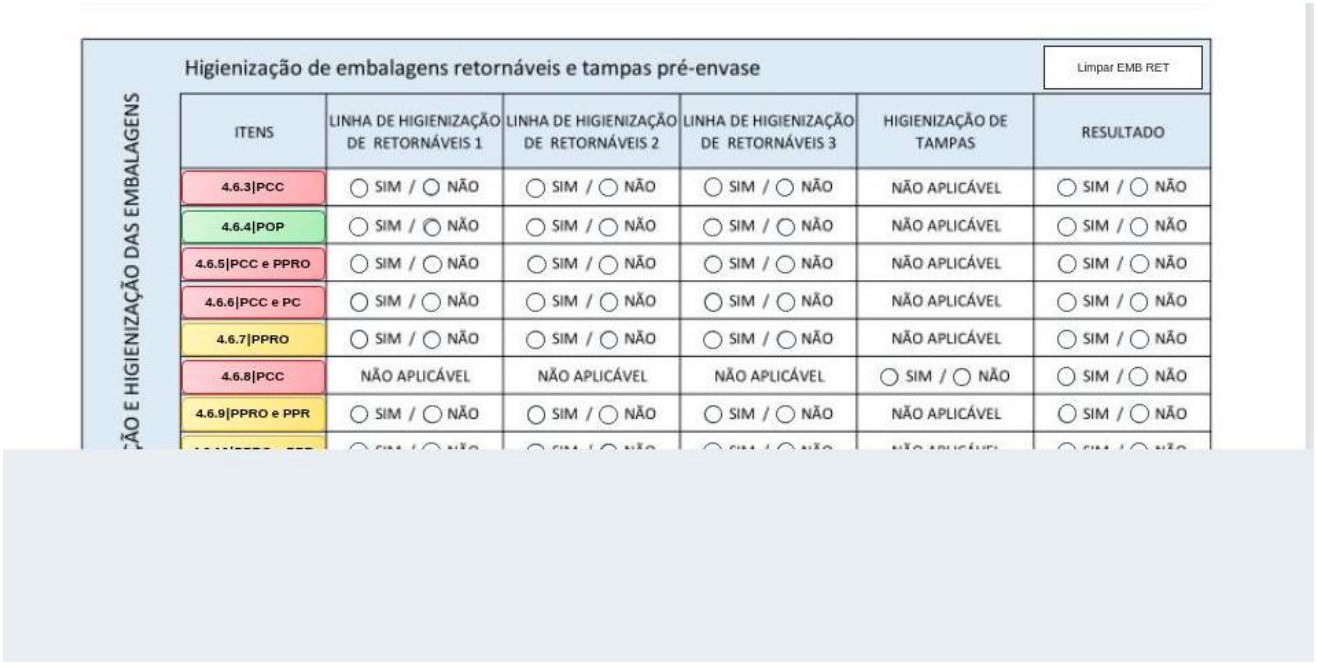


Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

## Preenchimento

Informe a linha e a apresentação. Abra os F referentes às operações, equipamentos e registros indicados, incluindo embalagens e tampas quando forem objeto do item.

## Exemplo de observação

Linha 1. Registro apresentado identifica o equipamento e o turno avaliado.

## Exemplo de não conformidade


Linha 1. O registro do turno não contém a verificação prevista no procedimento da lavadora.

## Conferência antes de avançar

Confira se o desvio descreve o controle ausente e se as evidências estão vinculadas à linha.

SEÇÃO 14

# 4.6 Higienização de descartáveis

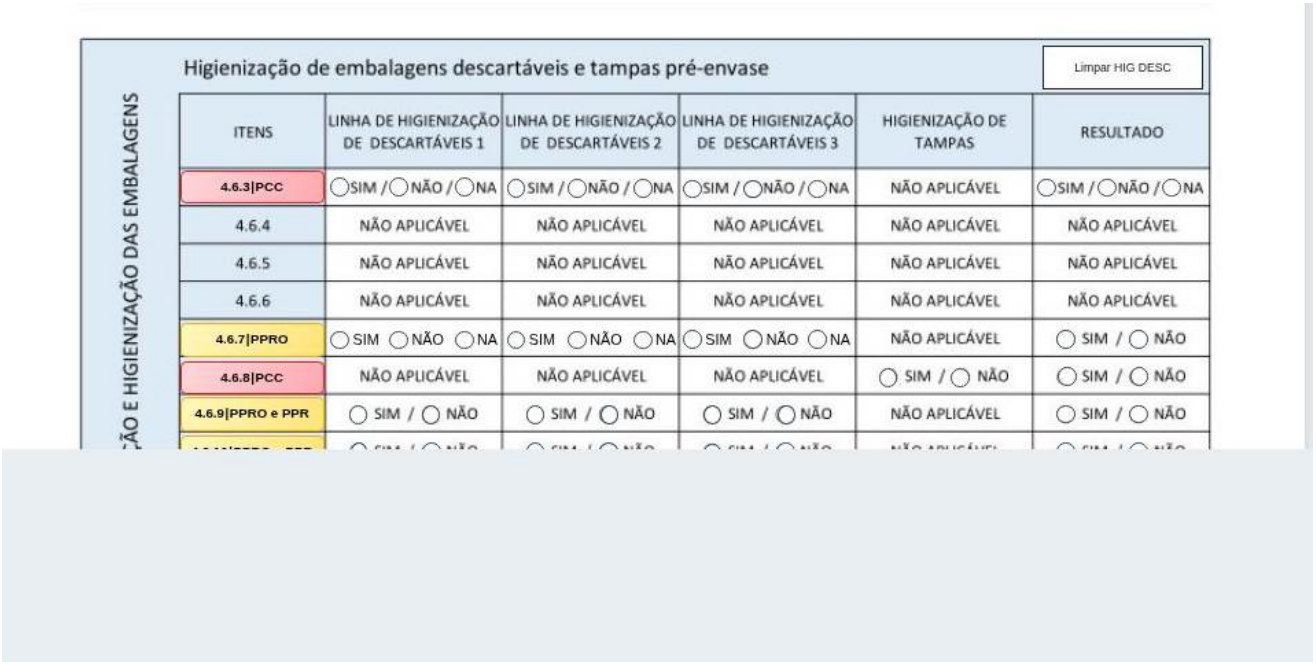


Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

## Preenchimento

Selecione a linha e identifique a apresentação. Abra cada F e confira quais verificações se aplicam à embalagem da linha.

## Exemplo de observação

Linha 2, copos. Procedimento apresentado identifica a apresentação avaliada.

## Exemplo de não conformidade


Linha 2. O registro apresentado omite a verificação operacional prevista para essa apresentação.

## Conferência antes de avançar

Use Não se aplica quando o F oferecer essa opção e a condição observada justificar.

SEÇÃO 15

# 4.7 Envase de retornáveis

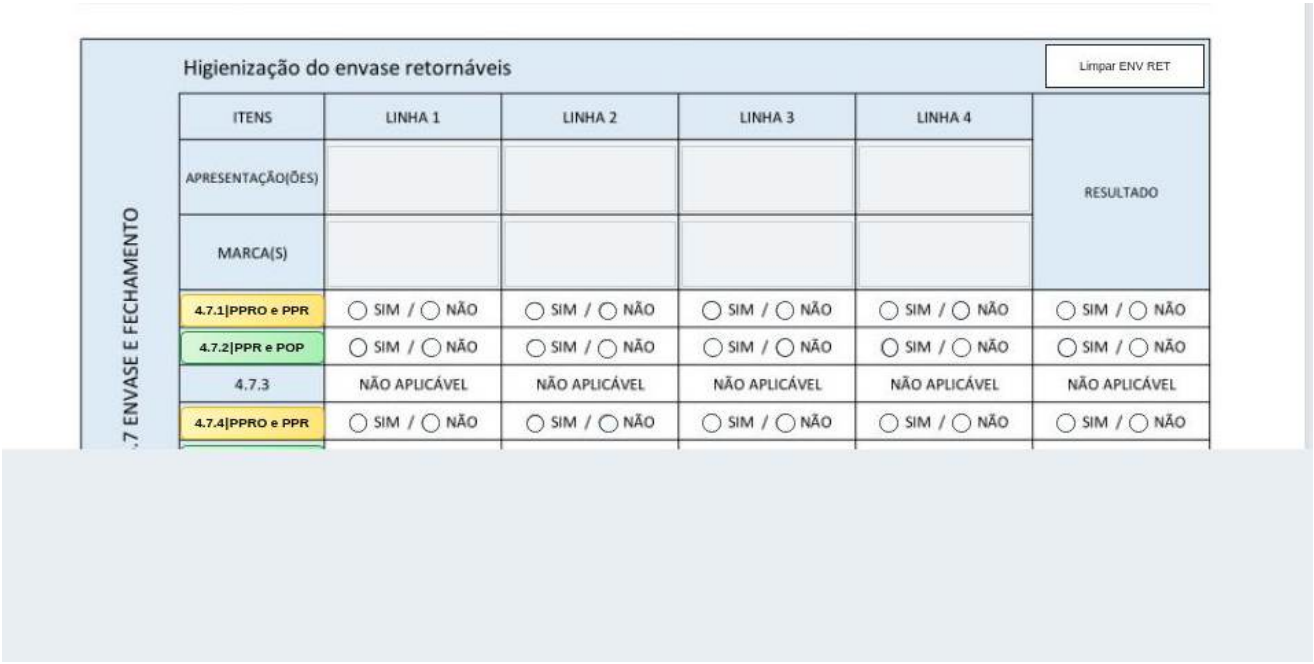


Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

## Preenchimento

Selecione a linha de retornáveis. Abra os F e avalie as condições da sala, o equipamento, a operação e as práticas dos manipuladores conforme as frases disponíveis.

## Exemplo de observação

Linha 1. Lavatório acessível e insumos disponíveis na vistoria.

## Exemplo de não conformidade


Linha 1. Lavatório de acesso à sala de envase sem meio de secagem das mãos.

## Conferência antes de avançar

Confira se a OBS ou a NC identifica o ambiente e a linha.

SEÇÃO 16

# 4.7 Envase de descartáveis

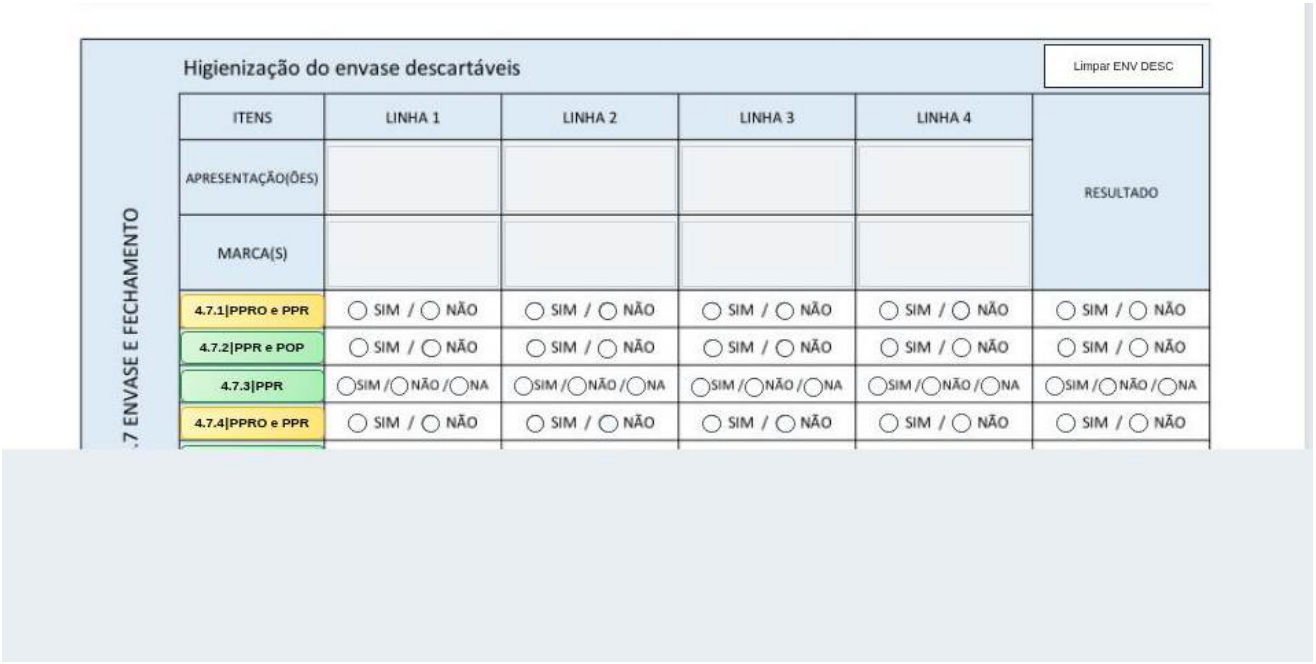


Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

## Preenchimento

Selecione o envase de descartáveis e a linha correta. Abra cada F e avalie o ambiente, o equipamento e os demais controles aplicáveis à apresentação.

## Exemplo de observação

Linha 2. Porta da sala de envase mantida fechada durante a operação observada.

## Exemplo de não conformidade


Linha 2. Abertura na passagem da linha permaneceu aberta durante a operação observada.

## Conferência antes de avançar

Confirme a apresentação, a evidência e o momento em que o achado foi constatado.

SEÇÃO 17

# 4.10 Controle da qualidade

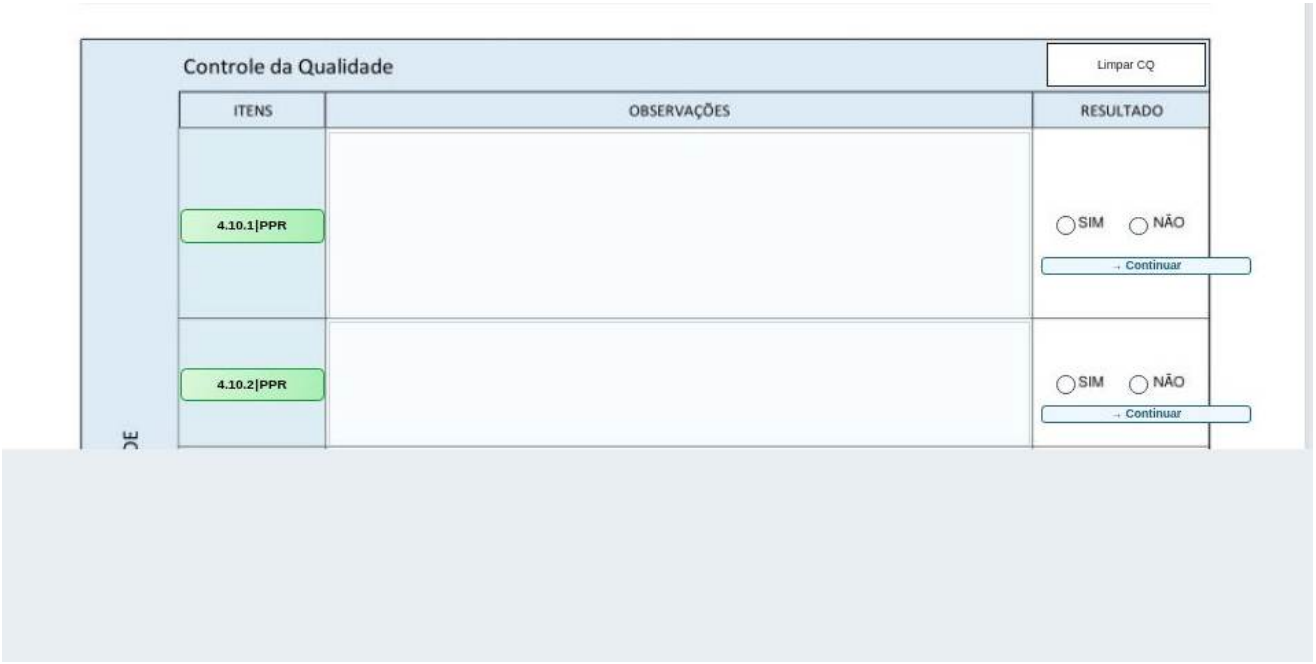


Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

## Preenchimento

Abra os F e avalie separadamente implementação e documentação, controle interno e externo, periodicidade, laudos e medidas diante de desvios conforme o item. Identifique fonte, apresentação, lote, data e laboratório quando cabível.

## Exemplo de observação

Laudo apresentado identifica a fonte, a apresentação e o lote selecionados.

## Exemplo de não conformidade


O laudo apresentado não permite vincular o resultado ao lote selecionado.

## Conferência antes de avançar

Se usar a transferência de observações, confira a referência no item e a íntegra do texto na página de documentos e continuação.

SEÇÃO 18

# 4.11 Responsáveis e manipuladores

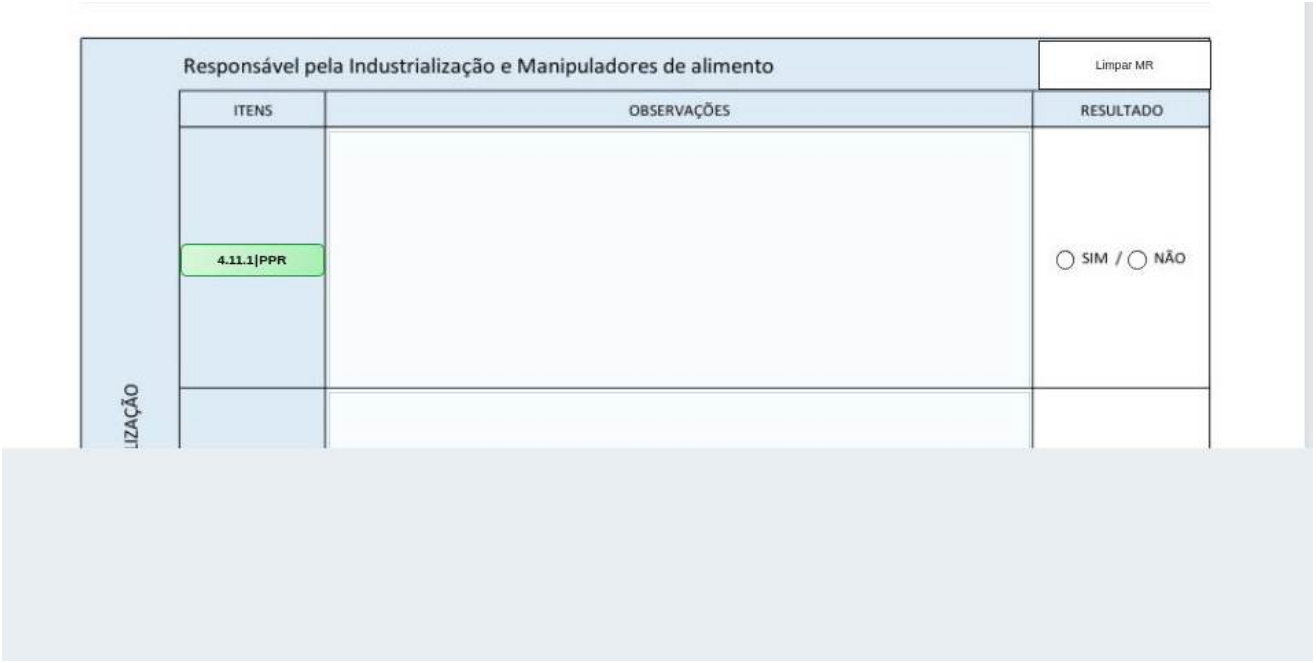


Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

### Preenchimento

Abra os F para conferir supervisão, capacitação, responsável técnico e certificados conforme as verificações disponíveis. Identifique comprovante, data, carga horária e função quando pertinentes.

### Exemplo de observação

Certificado apresentado com identificação, carga horária e data.

### Exemplo de não conformidade


Não foi apresentado o comprovante referente à capacitação da função avaliada.

### Conferência antes de avançar

Confira a relação entre o documento apresentado e a pessoa ou função avaliada.

SEÇÃO 19

# Documentos e continuação das observações

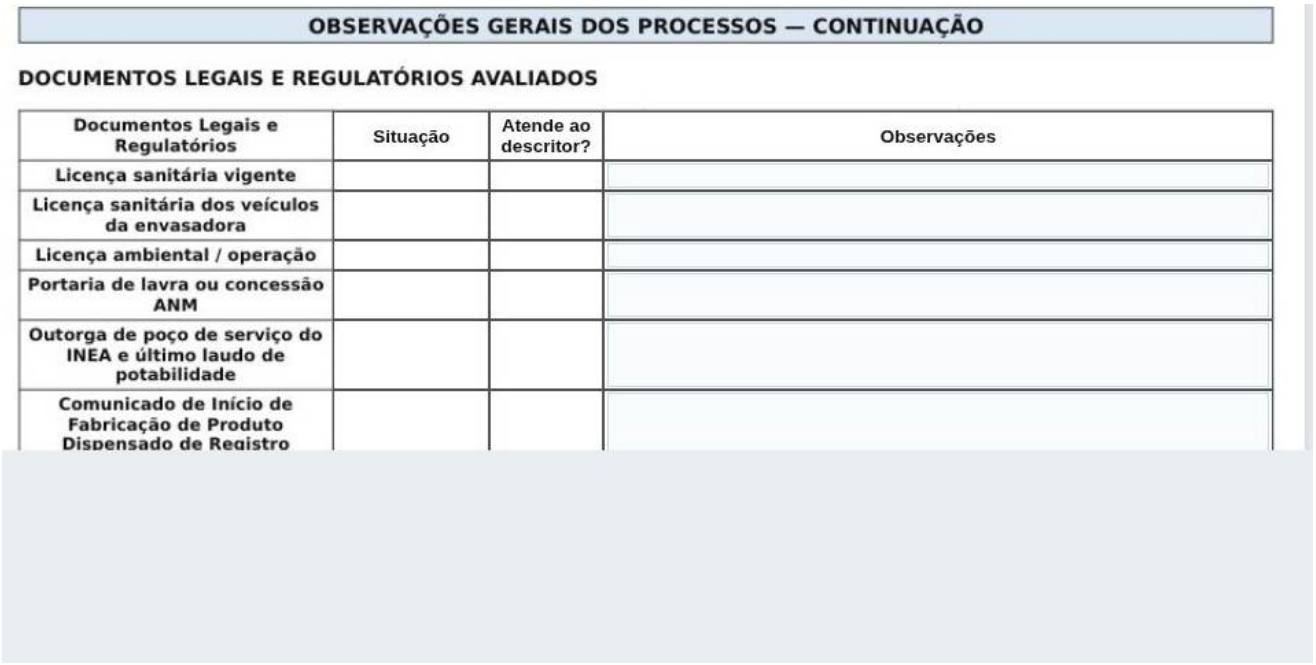

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS — CONTINUAÇÃO

DOCUMENTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS AVALIADOS

| Documentos Legais e Regulatórios | Situação | Atende ao descritor? | Observações |
|---|---|---|---|
| Licença sanitária vigente | | | |
| Licença sanitária dos veículos da envasadora | | | |
| Licença ambiental / operação | | | |
| Portaria de lavra ou concessão ANM | | | |
| Outorga de poço de serviço do INEA e último laudo de potabilidade | | | |
| Comunicado de Início de Fabricação de Produto Dispensado de Registro | | | |

Tela do guia · No seletor de processo, abra Documentos e continuação das observações.

## Preencher cada linha

Identifique o documento exigido na tabela. Preencha **Situação** conforme o que foi apresentado e **Atende ao descritor?** de acordo com o exame. Em **Observações**, registre número, emissor, validade, escopo e a divergência encontrada quando aplicável.

## Exemplos de registro


Documento apresentado e válido: informe número, órgão emissor e data de validade. Documento apresentado com pendência: explique qual dado ou atividade ficou sem comprovação. Para certificado do cilindro em uso, quando aplicável, confira a identificação do cilindro observado.

## Verificar a continuação


Revise observações transferidas ou complementares. Use o número do item e a origem do registro para localizar o texto na versão impressa.

SEÇÃO 20

# Resultados: não conformidades e matriz

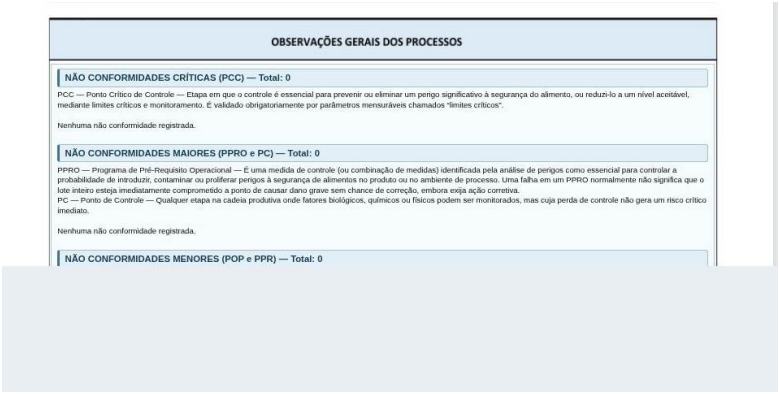


Tela do guia · Abra Observações gerais e consulte a continuação quando o texto ultrapassar o espaço inicial.

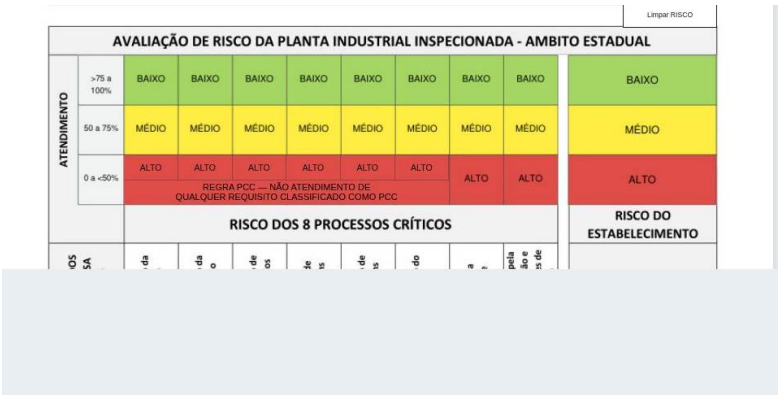


Tela do guia · Selecione Matriz de risco para conferir o resultado por processo e do estabelecimento.

## Onde aparecem as não conformidades

Consulte **Observações gerais** e **Observações gerais — continuação das não conformidades**. O guia agrupa os registros em **críticas** (PCC), **maiores** (PPRO e PC) e **menores** (POP e PPR), conforme a classificação da frase não atendida. Volte ao F de origem para corrigir eventual divergência.

## Como interpretar os resultados

A matriz consolida os resultados dos processos preenchidos. Confira a identificação da inspeção, das unidades e dos registros consolidados. Os resultados refletem os itens efetivamente avaliados. Revise pendências e os totais antes de usar a classificação final.

# Cálculo automático da porcentagem e do risco

## Como o Guia calcula o percentual

O Guia consolida as respostas das frases no item e atualiza o quadro de avaliação da unidade. Se uma frase da unidade recebe Não, o item fica como Não. Nos quadros de atendimento, o Guia divide a soma dos itens atendidos pelo total considerado naquele quadro e multiplica por 100. O tratamento de NA depende da regra do quadro.

## Faixas do percentual de atendimento

Abaixo de 50%: ALTO. De 50% a 75%, inclusive: MÉDIO. Acima de 75%: BAIXO. A matriz consolida a classificação dos processos e considera o maior risco entre as unidades avaliadas.

## ALTO pelo percentual


Exemplo: em uma unidade com 3 itens considerados, 1 atendido e 2 não atendidos, o quadro mostra 33%. Sem PCC descumprido, o risco é ALTO pela faixa de atendimento.

## ALTO – PCC mesmo com percentual elevado

Exemplo: de 6 itens considerados, 5 atendidos resultam em 83%. Se a frase não atendida é um PCC, a regra do Guia prevalece e o quadro sinaliza ALTO – PCC. O percentual continua mostrando o atendimento calculado.

## Onde conferir

Compare a porcentagem com o rótulo de risco no quadro do processo e na matriz. Use o botão R para consultar a regra e localizar a frase PCC não atendida.





No quadro do processo, localize % ATENDIDO, RISCO e o botão R. A faixa abaixo mostra os limites de atendimento.




Na matriz, confira a coluna do processo e o resultado do estabelecimento.

SEÇÃO 21

# Botão R e alto risco por PCC

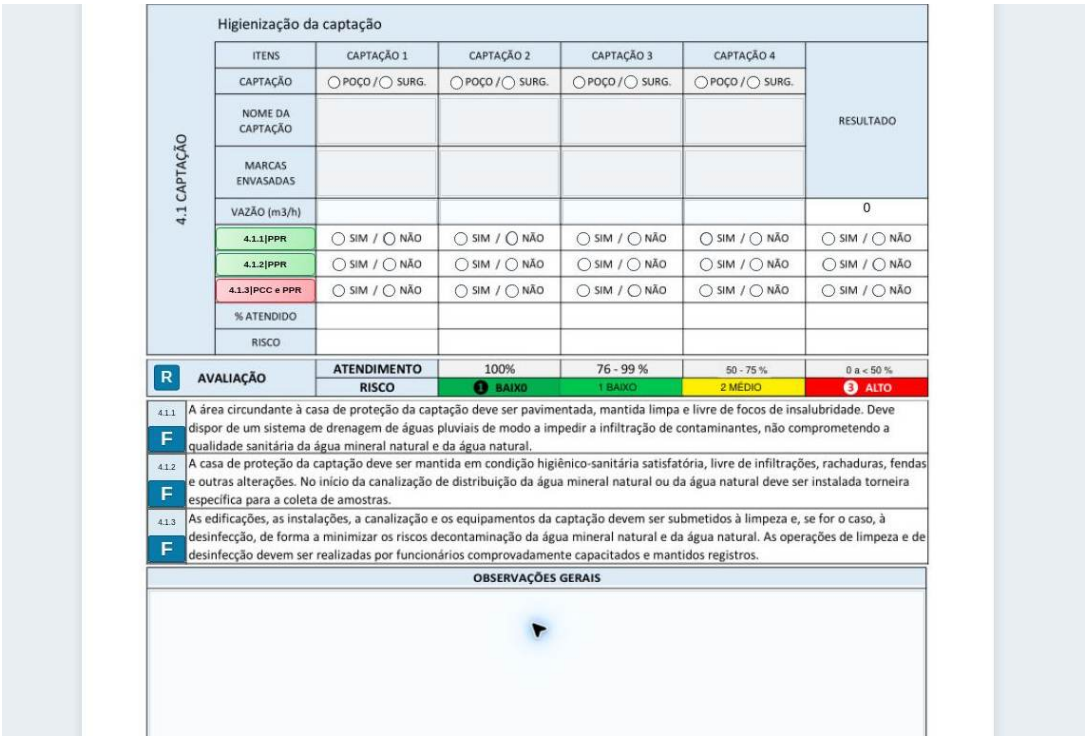

Tela do guia · Clique em R junto ao risco para abrir a explicação e localizar os itens que contêm PCC.

## Consultar a regra

Clique em **R** quando aparecer nos quadros de avaliação ou risco. Leia a explicação e confira os itens PCC listados para o processo. A matriz reúne as classificações resultantes da inspeção.

## Conferir a origem do alto risco


Se uma frase classificada como **PCC** estiver não atendida, o guia aplica a regra de alto risco ao processo ou à unidade correspondente. O PCC está relacionado ao controle de um perigo significativo. Ao encontrar **ALTO - PCC**, volte ao F e confira a resposta, a unidade e a evidência registrada.

## Redigir os considerandos

Nos considerandos sobre risco, identifique o processo, a unidade e o PCC associado ao desvio, quando houver. Explique o fato que sustenta a leitura da matriz. Inclua outros achados relevantes quando necessários à conclusão e separe ali a fundamentação das medidas registradas.

SEÇÃO 22

# Ações, medidas e responsáveis

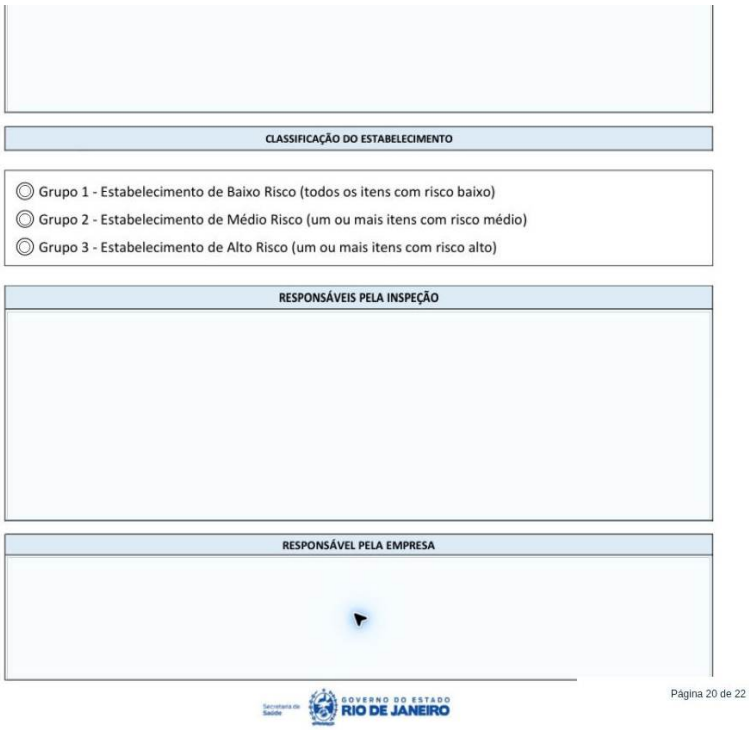


Tela do guia · Na página Ações e responsáveis, localize os quadros da equipe de inspeção e do responsável pela empresa.

## Considerações finais / avaliação de risco

Resuma as constatações, identifique os PCCs que fundamentam a classificação quando aplicável e indique o encaminhamento. Em medidas adotadas, registre o que ocorreu na inspeção e no encaminhamento, incluindo identificação do ato e data quando disponíveis.

## As duas frases previstas no guia

Com NC registrada, o guia prevê **“O estabelecimento deverá sanar todas as não conformidades registradas no Guia de Avaliação de Risco Sanitário.”** e **“A Vigilância Sanitária Municipal adotará as medidas sanitárias cabíveis.”** A primeira indica a obrigação de correção e a segunda, o encaminhamento à vigilância municipal. Confira a redação na conclusão e registre separadamente as medidas efetivamente adotadas.

## Identificar os responsáveis

Preencha **Responsáveis pela inspeção** com nome e identificação funcional, conforme o campo e o procedimento da equipe. Em **Responsável pela empresa**, identifique a pessoa e sua função. Se quem acompanhou a inspeção for representante, indique essa condição e confira o responsável legal com o documento pertinente.

SEÇÃO 23

# Instalar o app e salvar nos favoritos




Tela do guia · Na tela inicial, clique em Instalar Guia BPF/APPCC ou em Abrir Guia BPF/APPCC.

## Instalar no computador

Abra a página inicial no Chrome. Clique em **Instalar Guia BPF/APPCC** e confirme quando o navegador oferecer a instalação. Pelo menu do Chrome, procure **Instalar página como app**. Em alguns navegadores há também um ícone de instalação na barra de endereço.

## Salvar como favorito no computador

Na página inicial, clique na estrela à direita da barra de endereço do Chrome ou use **Ctrl+D** no Windows/Linux ou **⌘+D** no Mac. Escolha a pasta e confirme. Para voltar ao guia, abra o favorito salvo.

## Instalar no celular

Abra a página inicial no Chrome para Android e use o botão de instalação ou o menu de três pontos para adicionar à tela inicial. A opção exibida depende da versão do navegador.

## Referências

Ajuda do Chrome: apps Web · Ajuda do Chrome: favoritos