COOVFA / SUVISA / SES-RJ

Manual de preenchimento do Guia BPF/APPCC

Inspeção sanitária de envasadoras de água mineral. Use o sumário para consultar a etapa de trabalho. As telas foram capturadas no guia publicado e os exemplos de observações e não conformidades são fictícios.

Sumário

02 · Menu superior e arquivos

03 · Imprimir relatório e anexar as frases F

04 · Cópia de segurança e recuperação

05 · Guia em branco e Anexo F para papel

06 · Trabalho em grupo: gerar e distribuir

07 · Trabalho em grupo: importar e consolidar

08 · Botão F: abrir, responder e registrar

09 · Fotos e rótulos

10 · 4.1 Captação

11 · 4.2 Condução

12 · 4.3 Reservatórios

13 · 4.5 Recepção de embalagens e insumos

14 · 4.6 Higienização de retornáveis

15 · 4.6 Higienização de descartáveis

16 · 4.7 Envase de retornáveis

17 · 4.7 Envase de descartáveis

18 · 4.10 Controle da qualidade

19 · 4.11 Responsáveis e manipuladores

20 · Documentos e continuação das observações

21 · Resultados: não conformidades e matriz


22 · Botão R e alto risco por PCC

23 · Ações, medidas e responsáveis

24 · Instalar o app e salvar nos favoritos

SEÇÃO 01

Menu superior e arquivos

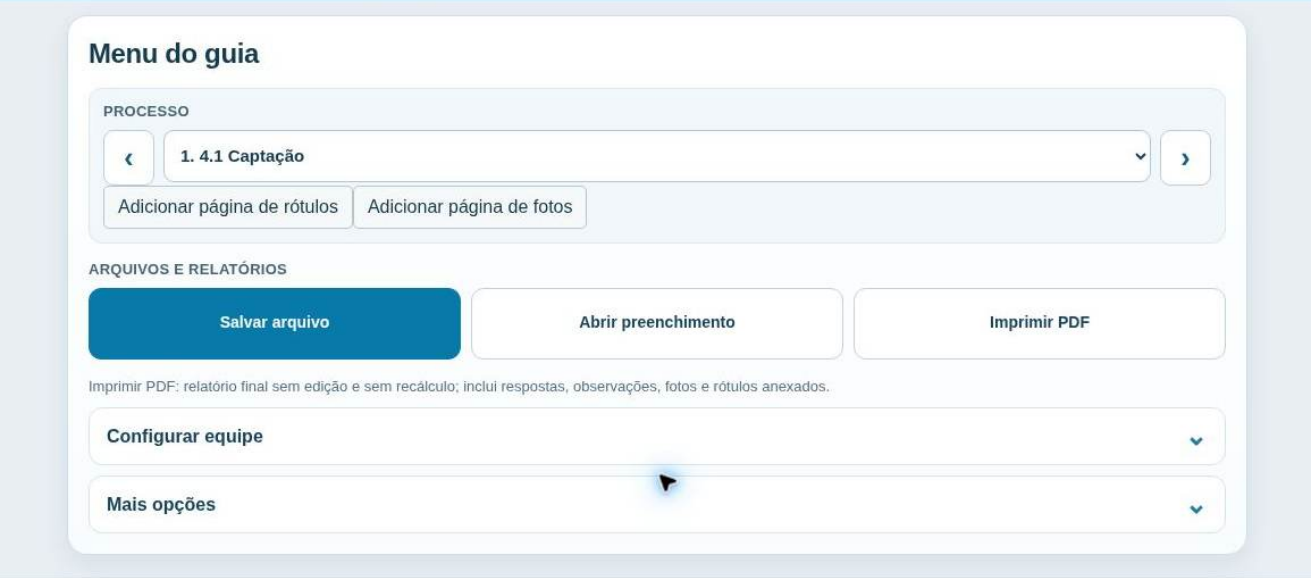

Tela do guia · Use o seletor PROCESSO e os três botões em ARQUIVOS E RELATÓRIOS.

Abrir preenchimento

No menu superior, clique em **Abrir preenchimento** e selecione o JSON da inspeção. Confira envasadora, endereço e data antes de continuar. Salve o trabalho aberto antes de carregar outro arquivo.

Salvar arquivo

Clique em **Salvar arquivo** para baixar o JSON editável. Identifique a inspeção e a versão pelo nome do arquivo. Volte a salvar após alterações relevantes e antes de fechar o navegador.

Imprimir PDF


Use **Imprimir PDF** para emitir o relatório final. A seção seguinte mostra como incluir as frases F antes de gerar o arquivo.

Navegar e ajustar a visualização

Abra **Selecionar processo** ou use as setas. O **Zoom** fica em **Mais opções**. Use **Novo / limpar tudo** somente para iniciar outro preenchimento, depois de salvar a inspeção atual.

SEÇÃO 02

Imprimir relatório e anexar as frases F

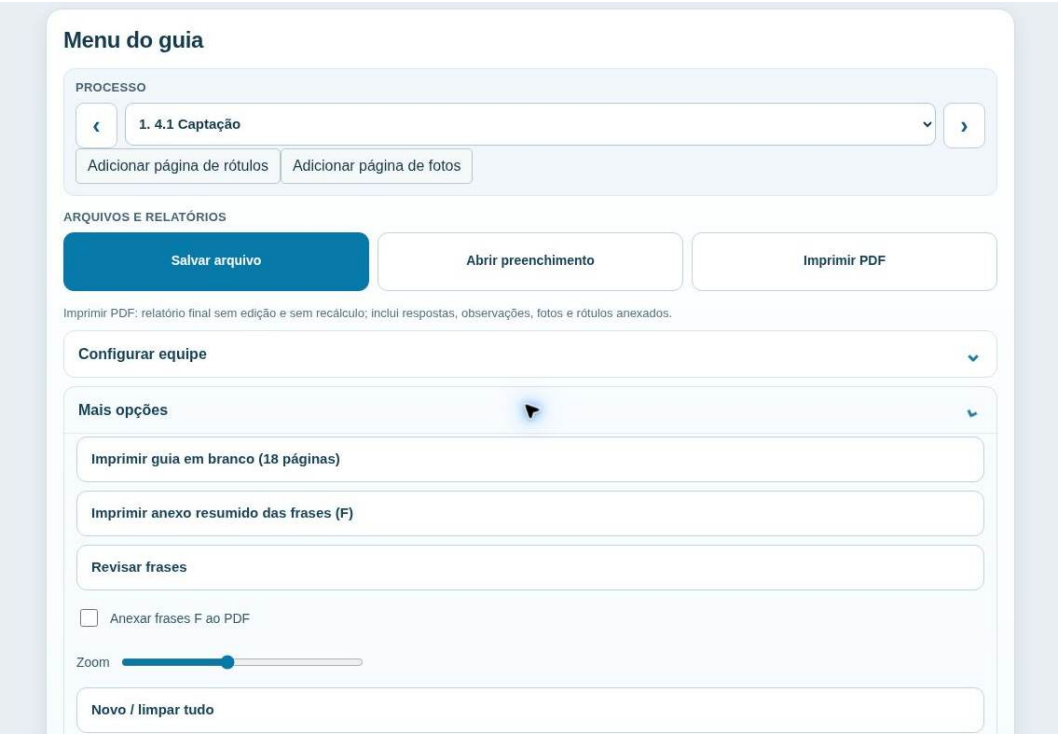

Tela do guia · Expanda Mais opções e marque Anexar frases F ao PDF antes de emitir o relatório.

1. Conferir e salvar

Revise processos, NC, documentos, fotos, rótulos, matriz e responsáveis. Clique em **Salvar arquivo** para preservar o JSON consolidado.

2. Incluir o anexo no mesmo PDF


Em **Mais opções**, marque **Anexar frases F ao PDF**. Volte a **Imprimir PDF** no menu superior. O relatório reúne os registros da inspeção e acrescenta o anexo compacto das frases preenchidas. Confira se os itens esperados aparecem.

3. Imprimir ou encaminhar

Abra o PDF gerado, revise a paginação e selecione a impressora e o papel A4. Para ajustar um registro, corrija o guia pelo JSON e gere outro PDF.

SEÇÃO 03

Cópia de segurança e recuperação

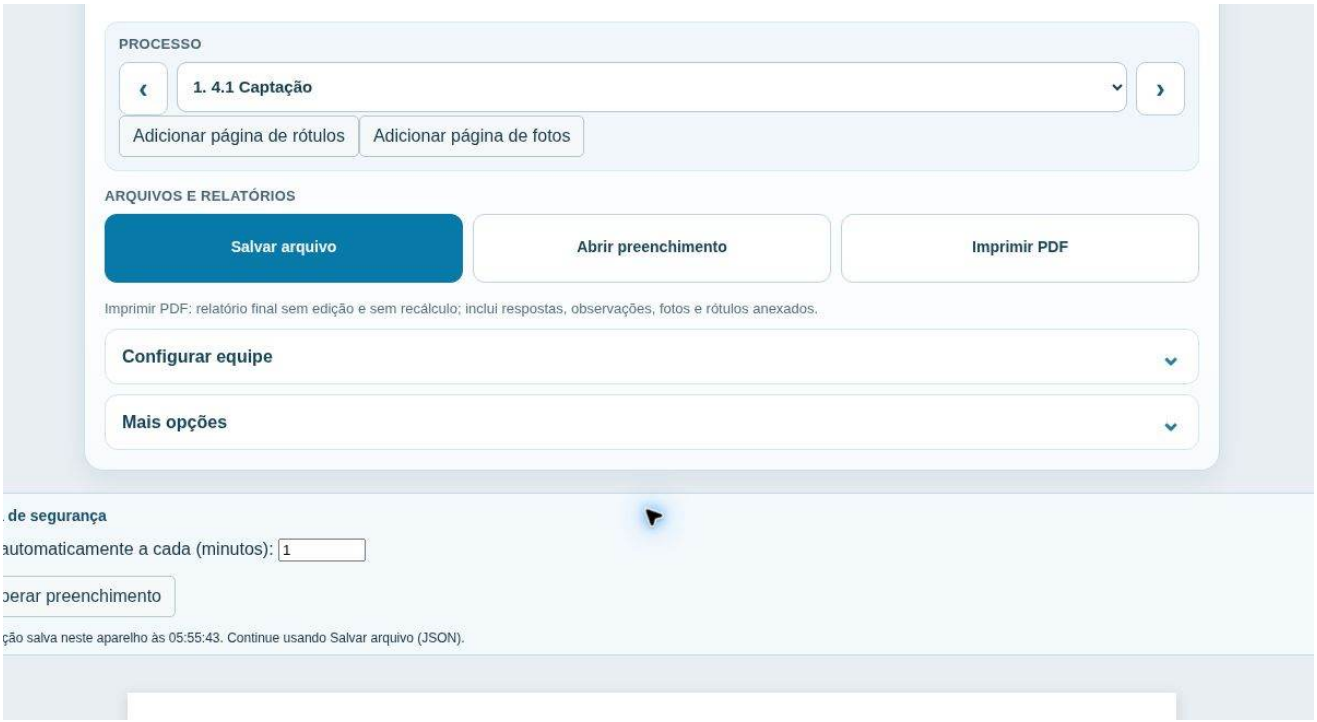

Tela do guia · Abra a seção Cópia de segurança logo abaixo do menu do guia.

Gerar cópia

Expanda **Cópia de segurança**. Confira o campo **Salvar automaticamente a cada (minutos)** e a mensagem com o horário da última recuperação salva no aparelho.

Recuperar a inspeção


Use **Recuperar preenchimento**, confira a identificação e a hora da cópia e escolha o ponto correto. Verifique os últimos registros recuperados e salve um JSON atualizado.

Troca de dispositivo

A cópia local pertence ao navegador e ao endereço em que foi criada. Para retomar em outro dispositivo, salve o JSON e abra-o com **Abrir preenchimento**.

SEÇÃO 04

Guia em branco e Anexo F para papel

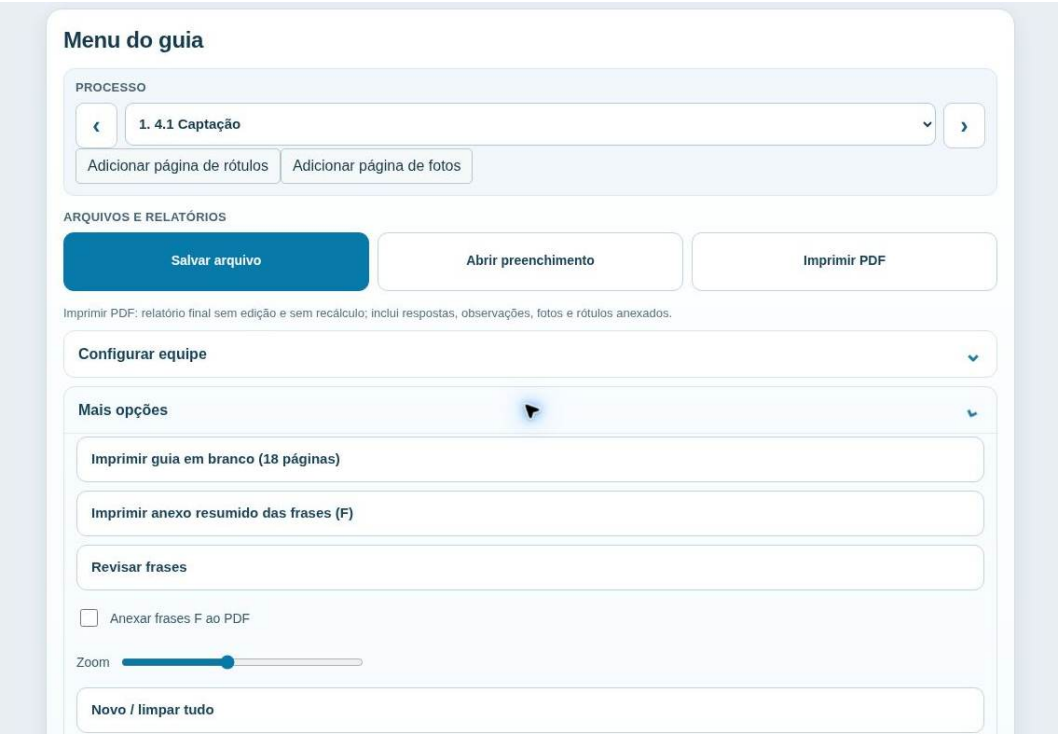

Tela do guia · Em Mais opções, escolha o guia em branco e o anexo resumido pelos respectivos botões.

Guia de 18 páginas

Clique em **Imprimir guia em branco (18 páginas)**. Abra o PDF baixado e confira a contagem e a legibilidade antes de imprimir. As pautas servem para anotar observações, considerações e responsáveis.

Caderno auxiliar de frases


Clique em **Imprimir anexo resumido das frases (F)**. Imprima o arquivo junto com o guia em branco. Relacione cada registro à página, ao item, à frase e à unidade avaliada.

Identificar os anexos

Quando os formulários forem usados em papel, identifique o anexo com a mesma inspeção do guia. Para inspeção digital, use a opção de incluir o anexo no relatório descrita na seção anterior.

SEÇÃO 05

Trabalho em grupo: gerar e distribuir

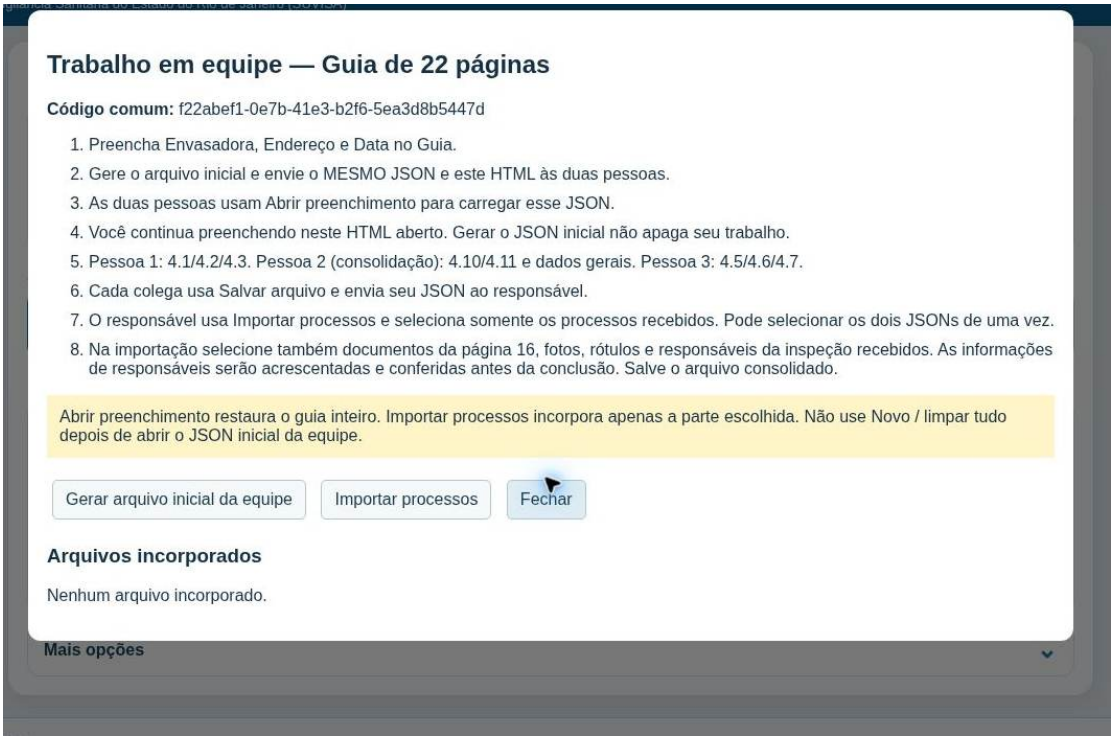

Tela do guia · Em Configurar equipe → Dados da equipe, localize Gerar arquivo inicial da equipe.

1. Preparar um único arquivo

Preencha envasadora, endereço, data e a identificação das unidades conhecidas. Abra **Configurar equipe → Dados da equipe → Gerar arquivo inicial da equipe**. Confira o código comum exibido no painel.

2. Distribuir e atribuir processos


Envie o mesmo JSON inicial e o endereço do app a todos os participantes. Defina quem avalia cada processo e quem consolida. Cada inspetor abre o JSON por **Abrir preenchimento** e registra sua parte.

3. Devolver os registros

Cada inspetor usa **Salvar arquivo** e devolve seu JSON ao responsável pela consolidação. Identifique os processos enviados e os anexos associados.

SEÇÃO 06

Trabalho em grupo: importar e consolidar

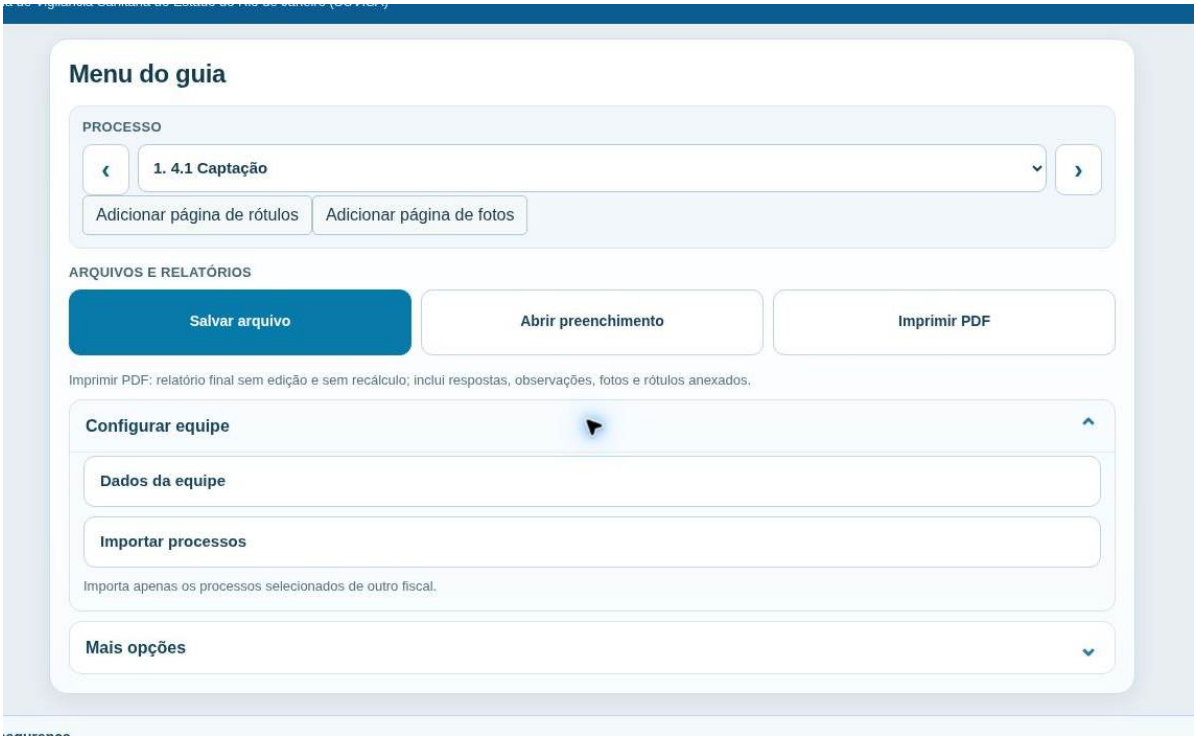

Tela do guia · Expanda Configurar equipe e clique em Importar processos.

1. Preservar a versão de trabalho

No guia do responsável, salve primeiro o JSON atual. Abra **Importar processos** e selecione os JSONs recebidos. A prévia apresenta a identificação da inspeção e as partes disponíveis.

2. Selecionar o que foi feito


Marque apenas os processos efetivamente preenchidos pelo colega. Quando necessário, selecione também documentos, fotos individuais, rótulos e responsáveis. Confira a origem das informações e a vinculação da fonte ou linha.

3. Incorporar ao guia do responsável


Autorize substituição de processo já preenchido somente quando o arquivo recebido for a versão escolhida para aquele processo. Clique em **Incorporar processos selecionados**. Confira os dados, a matriz e os anexos no guia consolidado e salve outro JSON.

SEÇÃO 07

Botão F: abrir, responder e registrar

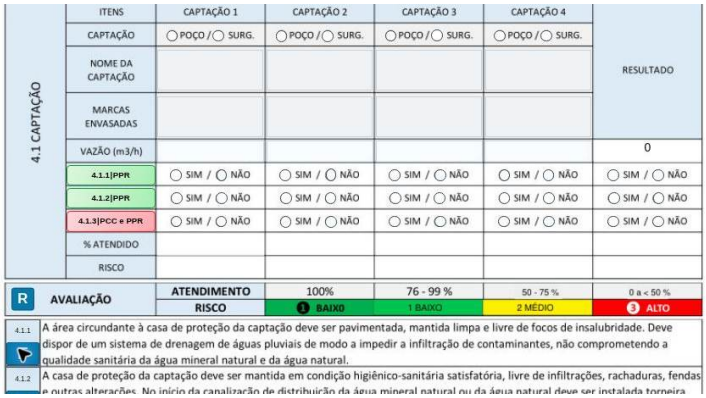

Tela do guia · Localize o botão F ao lado do item que será avaliado.

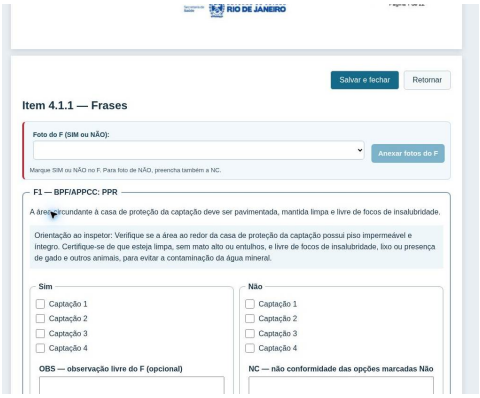

Tela do guia · No painel aberto, localize o enunciado, as orientações, os exemplos e Salvar e fechar.

Abrir o item correto

Selecione o processo. Identifique captação, reservatório, linha ou apresentação. Clique em **F** ao lado do número do item. Percorra F1, F2, F3, F4 e as demais frases que estiverem disponíveis.

Consultar orientações e exemplos

Leia **Orientação ao inspetor**. Quando recolhida, expanda **Orientações ao inspetor**. Abra **Exemplo de preenchimento — Sim (OBS)** ou **Não (NC)** quando disponível. Adapte o exemplo ao que foi efetivamente observado.

Salvar a avaliação

Marque cada verificação aplicável. Use **Não se aplica** quando oferecido e justificado. Em **OBS**, registre a evidência pertinente. Em **NC**, registre o desvio e sua localização ao marcar Não. Complete as respostas exigidas, clique em **Salvar e fechar** e confira o item.

SEÇÃO 08

Fotos e rótulos



Tela do guia · No seletor, abra Fotos 1 ou Fotos 2. Clique no espaço de inserção da imagem.



Tela do guia · Use a página de Rótulos para registrar a imagem do produto correspondente.

Anexar fotos


Selecione **Fotos 1** ou **Fotos 2**. Clique no quadro de inserção e selecione a imagem. Quando necessário, use **Adicionar página de fotos**. Quando o painel do item oferecer **Anexar fotos do F**, marque Sim ou Não antes de anexar. Para Não, preencha também a NC. Confira a orientação, use **Girar 90°** quando disponível e substitua a imagem se estiver ilegível.

Vincular à evidência

Use a identificação na tela e mencione na OBS ou NC o número da foto, o item, a unidade e o aspecto demonstrado. Para rótulos, use **Rótulos 1** ou **Rótulos 2** e confira produto e apresentação. Salve o JSON e verifique as imagens no PDF final.

SEÇÃO 09

4.1 Captação

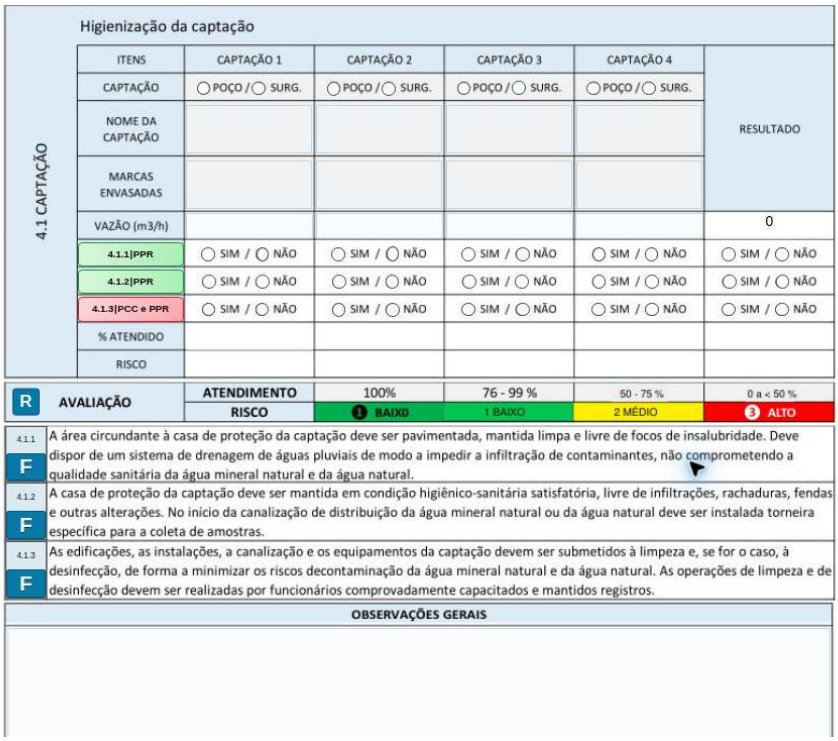

Higienização da captação

4.1 CAPTAÇÃO	ITENS	CAPTAÇÃO 1	CAPTAÇÃO 2	CAPTAÇÃO 3	CAPTAÇÃO 4	RESULTADO
	CAPTAÇÃO	◯ POÇO / ◯ SURG.	◯ POÇO / ◯ SURG.	◯ POÇO / ◯ SURG.	◯ POÇO / ◯ SURG.	
	NOME DA CAPTAÇÃO					
	MARCAS ENVASADAS					
	VAZÃO (m3/h)					0
	4.1.1|PPR	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO
	4.1.2|PPR	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO
	4.1.3|PCC e PPR	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO
	% ATENDIDO					
	RISCO					

R	AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99 %	50 - 75 %	0 a < 50 %
		RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

4.1.1	F	A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada, mantida limpa e livre de focos de insalubridade. Deve dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural.
4.1.2	F	A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações. No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.
4.1.3	F	As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos decontaminação da água mineral natural e da água natural. As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Identifique o estabelecimento no cabeçalho. Registre o tipo e o nome da captação, as marcas e a vazão quando solicitados. Abra os F em cada item e avalie cada captação pela coluna correta.

Exemplo de observação

Captação 1. Entorno pavimentado e drenagem sem obstrução visível durante a vistoria.

Exemplo de não conformidade


Captação 1. Acúmulo de água no entorno imediato da casa de proteção.

Conferência antes de avançar

Confira se cada achado aponta para a captação correta e se a matriz poderá identificar a fonte.

SEÇÃO 10

4.2 Condução

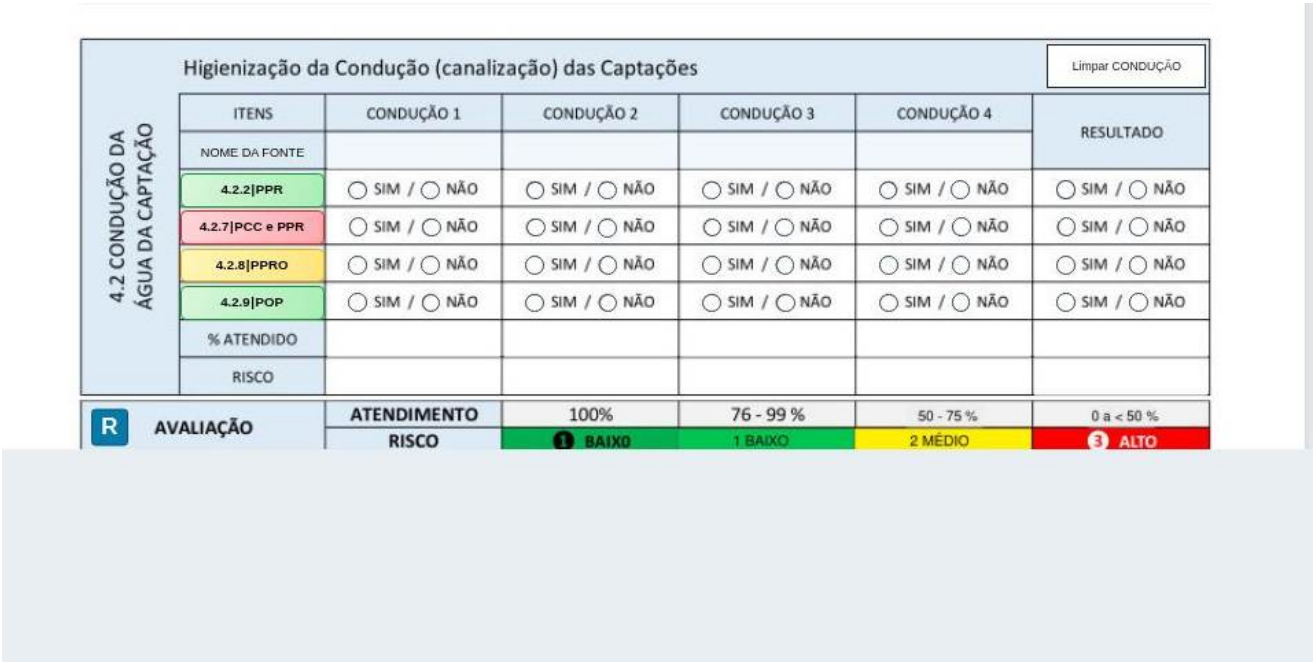

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Identifique a condução vinculada à captação. Abra os F dos itens para avaliar tubulações, registros de higienização e os demais critérios apresentados.

Exemplo de observação

Condução 1. Trajeto identificado no fluxograma e no trecho acessível da tubulação.

Exemplo de não conformidade

Condução 1. Ramal observado não identificado no fluxograma apresentado.

Conferência antes de avançar

Confira a ligação com a captação e a correspondência entre documentação e instalação.

SEÇÃO 11

4.3 Reservatórios



Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Escolha no seletor Reservatórios da Captação 1, 2, 3 ou 4 conforme a instalação. Identifique o reservatório e abra os F para conferir os dispositivos, a conservação e os registros aplicáveis.

Exemplo de observação

Reservatório 2. Registro de higienização contém a identificação do equipamento.

Exemplo de não conformidade


Reservatório 2. Não foi apresentado o registro de higienização do período solicitado.

Conferência antes de avançar

Revise a associação entre reservatório e fonte. Registre separadamente os achados que se aplicam a unidades distintas.

SEÇÃO 12

4.5 Recepção de embalagens e insumos

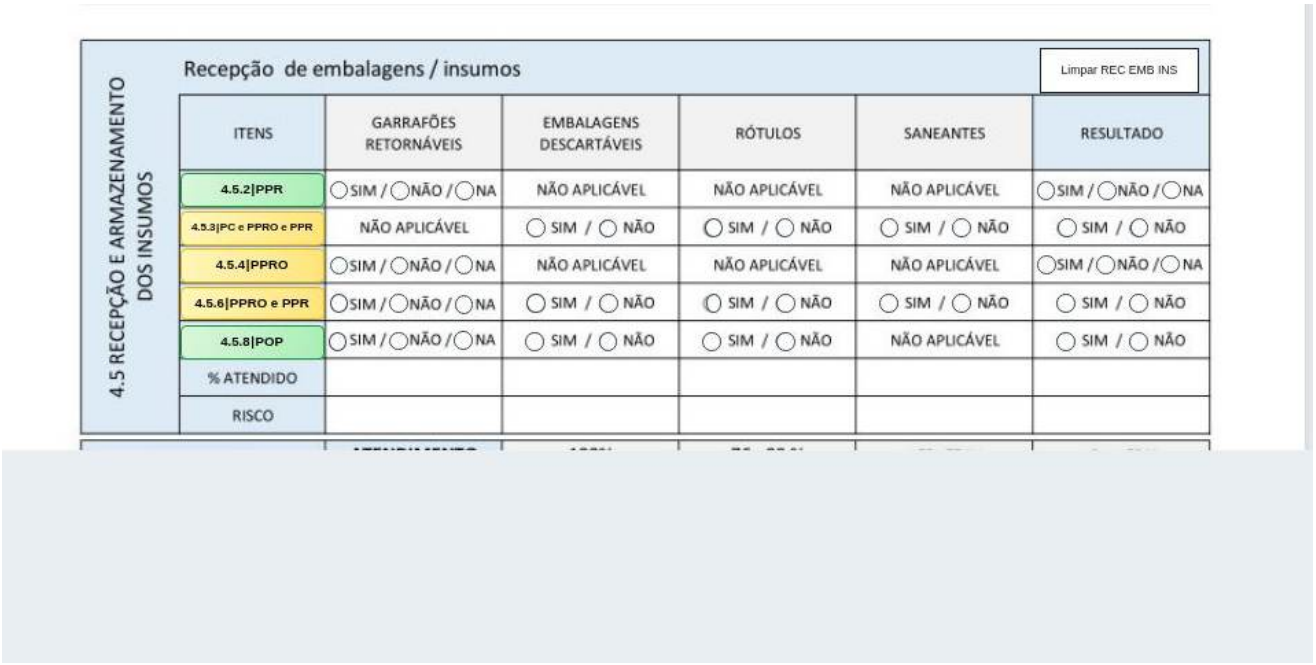

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Escolha a coluna correspondente a garrafões retornáveis, embalagens descartáveis, rótulos ou saneantes. Abra o F do item e confira lote, critério de recebimento e evidência disponível.

Exemplo de observação

Embalagens descartáveis. Lote da amostra coincide com o registro de entrada.

Exemplo de não conformidade

Saneante em uso. O lote observado não consta no registro de recebimento apresentado.

Conferência antes de avançar

Verifique se cada resposta está na coluna correspondente ao material avaliado.

SEÇÃO 13

4.6 Higienização de retornáveis



Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Informe a linha e a apresentação. Abra os F referentes às operações, equipamentos e registros indicados, incluindo embalagens e tampas quando forem objeto do item.

Exemplo de observação

Linha 1. Registro apresentado identifica o equipamento e o turno avaliado.

Exemplo de não conformidade


Linha 1. O registro do turno não contém a verificação prevista no procedimento da lavadora.

Conferência antes de avançar

Confira se o desvio descreve o controle ausente e se as evidências estão vinculadas à linha.

SEÇÃO 14

4.6 Higienização de descartáveis

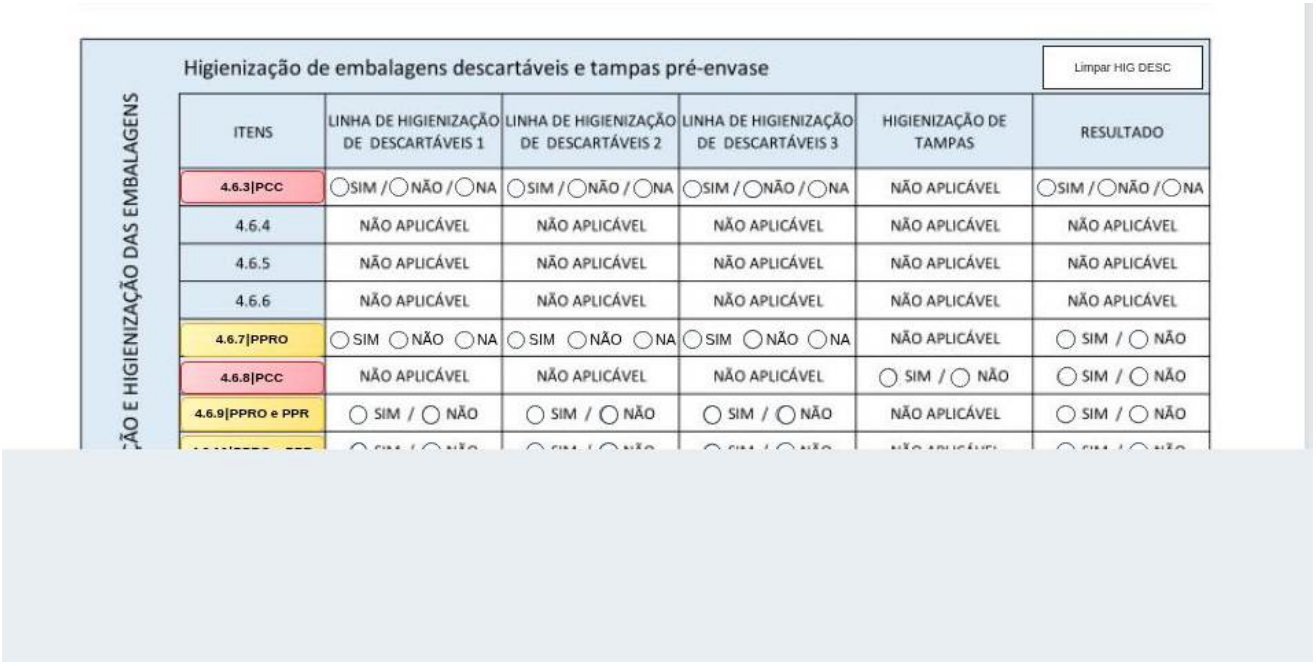

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Selecione a linha e identifique a apresentação. Abra cada F e confira quais verificações se aplicam à embalagem da linha.

Exemplo de observação

Linha 2, copos. Procedimento apresentado identifica a apresentação avaliada.

Exemplo de não conformidade


Linha 2. O registro apresentado omite a verificação operacional prevista para essa apresentação.

Conferência antes de avançar

Use Não se aplica quando o F oferecer essa opção e a condição observada justificar.

SEÇÃO 15

4.7 Envase de retornáveis

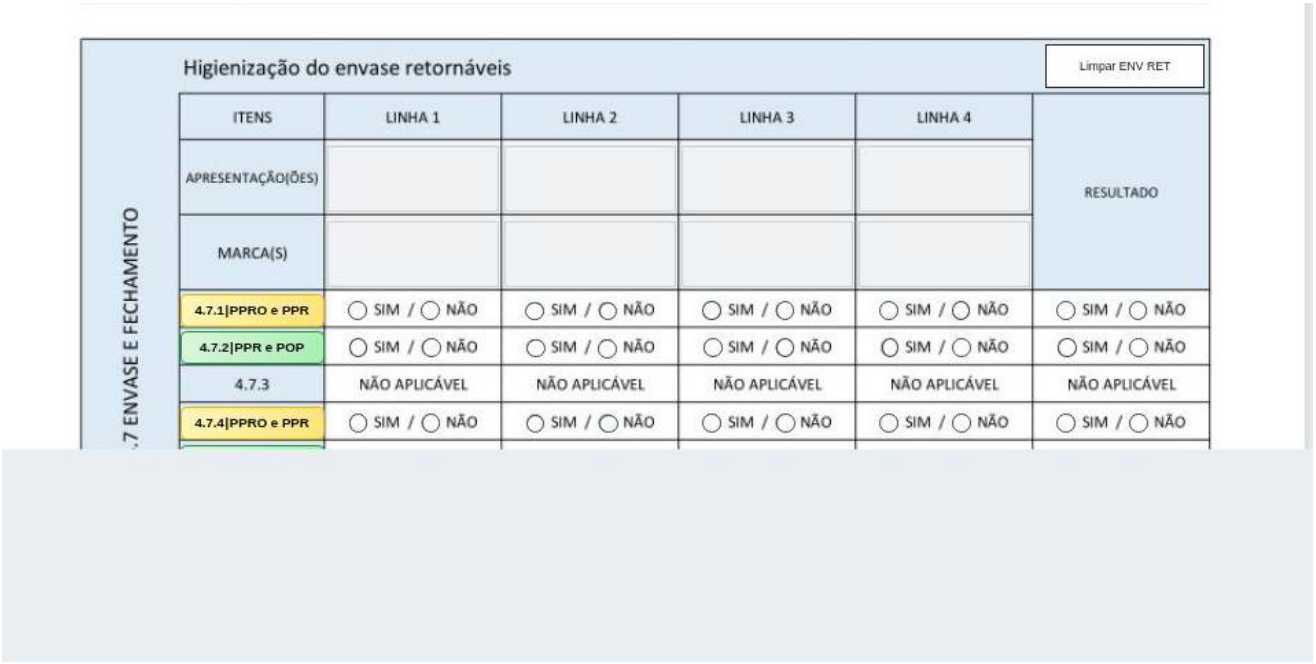

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Selecione a linha de retornáveis. Abra os F e avalie as condições da sala, o equipamento, a operação e as práticas dos manipuladores conforme as frases disponíveis.

Exemplo de observação

Linha 1. Lavatório acessível e insumos disponíveis na vistoria.

Exemplo de não conformidade


Linha 1. Lavatório de acesso à sala de envase sem meio de secagem das mãos.

Conferência antes de avançar

Confira se a OBS ou a NC identifica o ambiente e a linha.

SEÇÃO 16

4.7 Envase de descartáveis

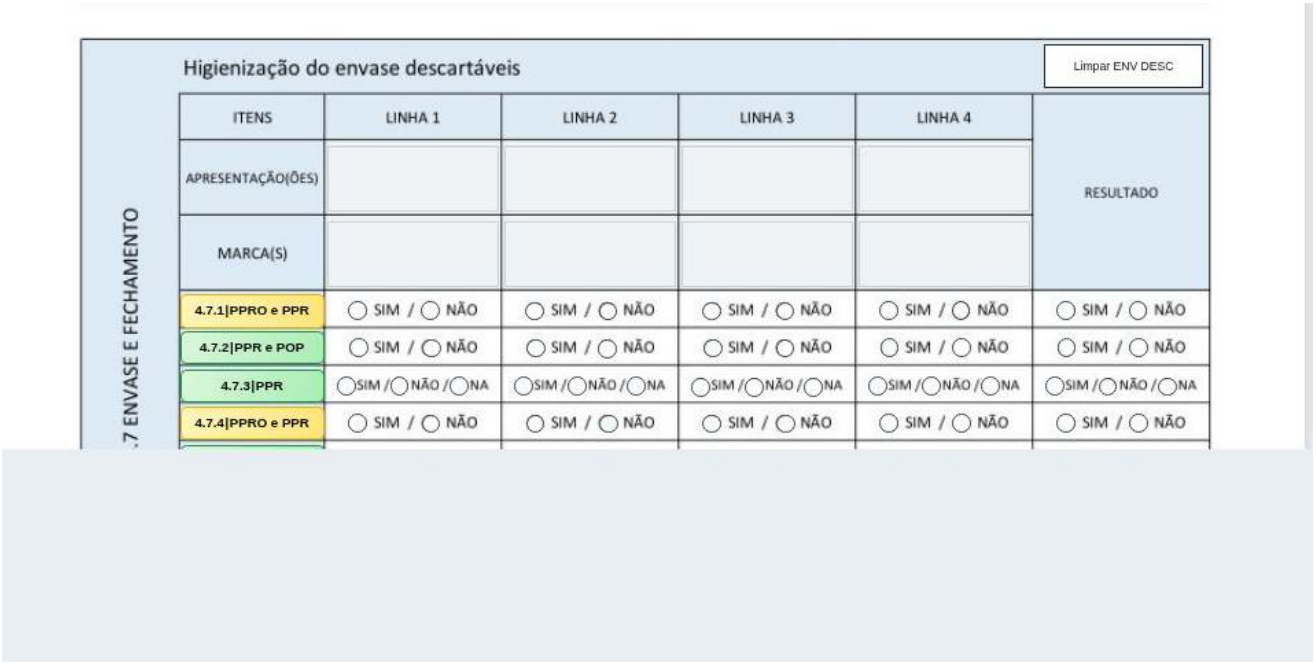

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Selecione o envase de descartáveis e a linha correta. Abra cada F e avalie o ambiente, o equipamento e os demais controles aplicáveis à apresentação.

Exemplo de observação

Linha 2. Porta da sala de envase mantida fechada durante a operação observada.

Exemplo de não conformidade


Linha 2. Abertura na passagem da linha permaneceu aberta durante a operação observada.

Conferência antes de avançar

Confirme a apresentação, a evidência e o momento em que o achado foi constatado.

SEÇÃO 17

4.10 Controle da qualidade

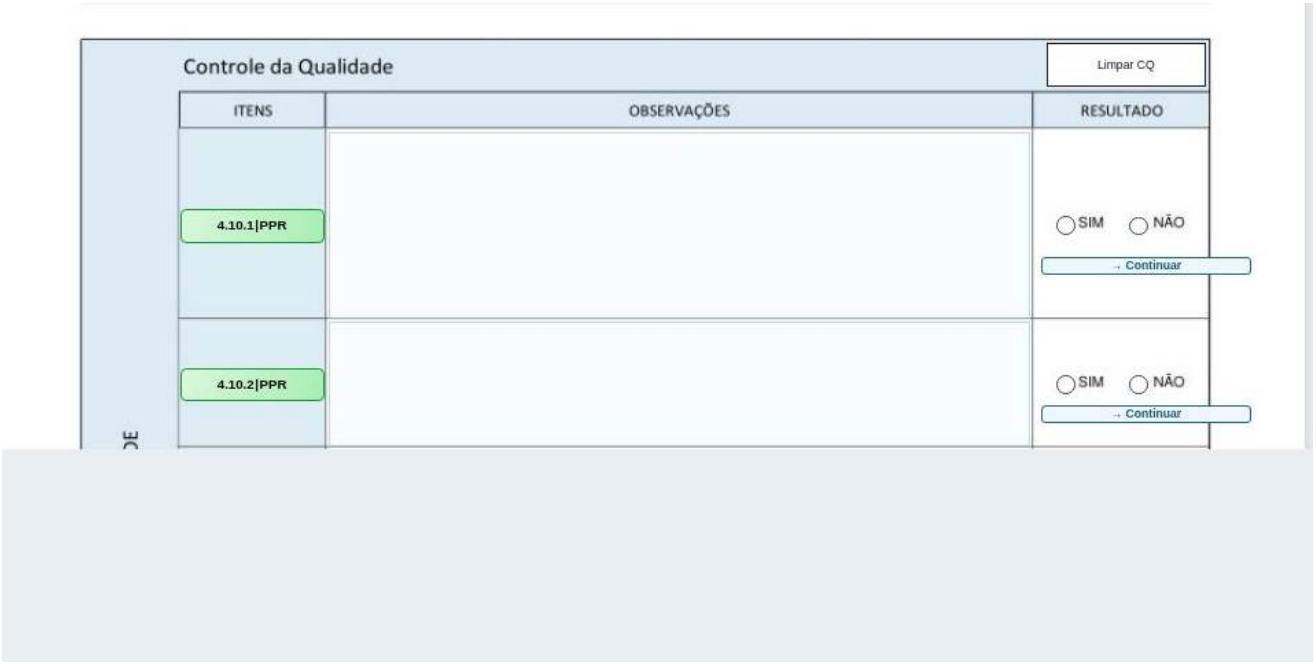

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Abra os F e avalie separadamente implementação e documentação, controle interno e externo, periodicidade, laudos e medidas diante de desvios conforme o item. Identifique fonte, apresentação, lote, data e laboratório quando cabível.

Exemplo de observação

Laudo apresentado identifica a fonte, a apresentação e o lote selecionados.

Exemplo de não conformidade


O laudo apresentado não permite vincular o resultado ao lote selecionado.

Conferência antes de avançar

Se usar a transferência de observações, confira a referência no item e a íntegra do texto na página de documentos e continuação.

SEÇÃO 18

4.11 Responsáveis e manipuladores

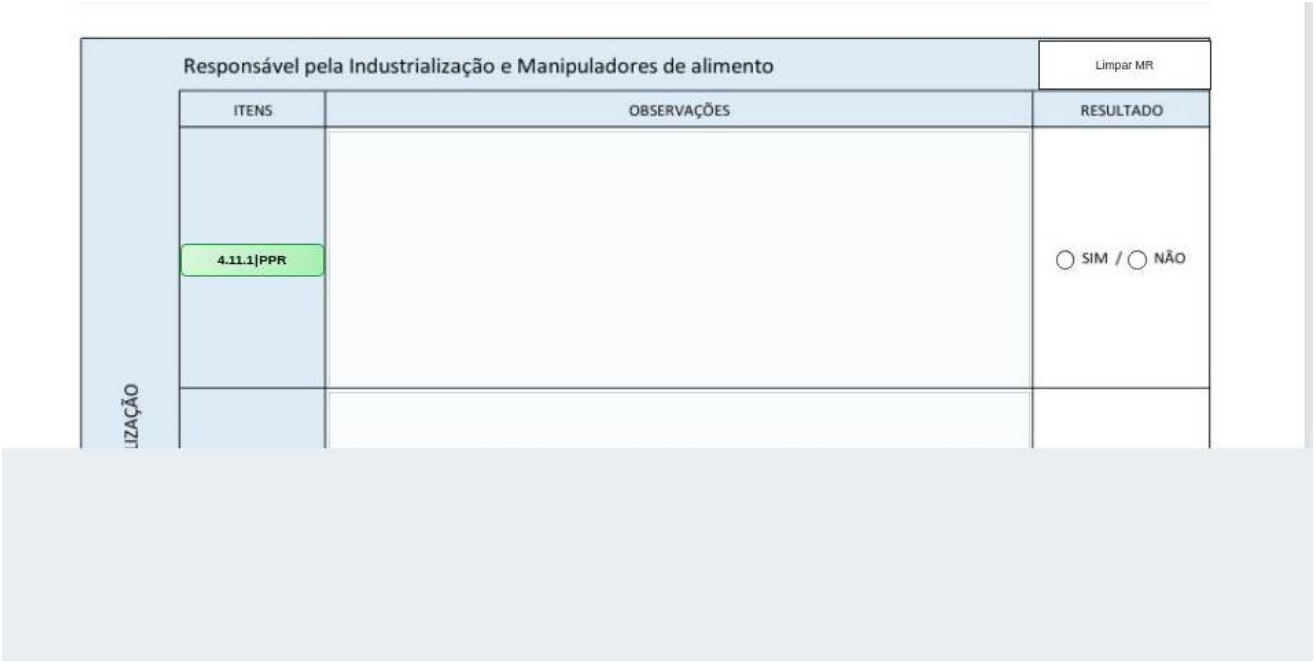

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Abra os F para conferir supervisão, capacitação, responsável técnico e certificados conforme as verificações disponíveis. Identifique comprovante, data, carga horária e função quando pertinentes.

Exemplo de observação

Certificado apresentado com identificação, carga horária e data.

Exemplo de não conformidade


Não foi apresentado o comprovante referente à capacitação da função avaliada.

Conferência antes de avançar

Confira a relação entre o documento apresentado e a pessoa ou função avaliada.

SEÇÃO 19

Documentos e continuação das observações

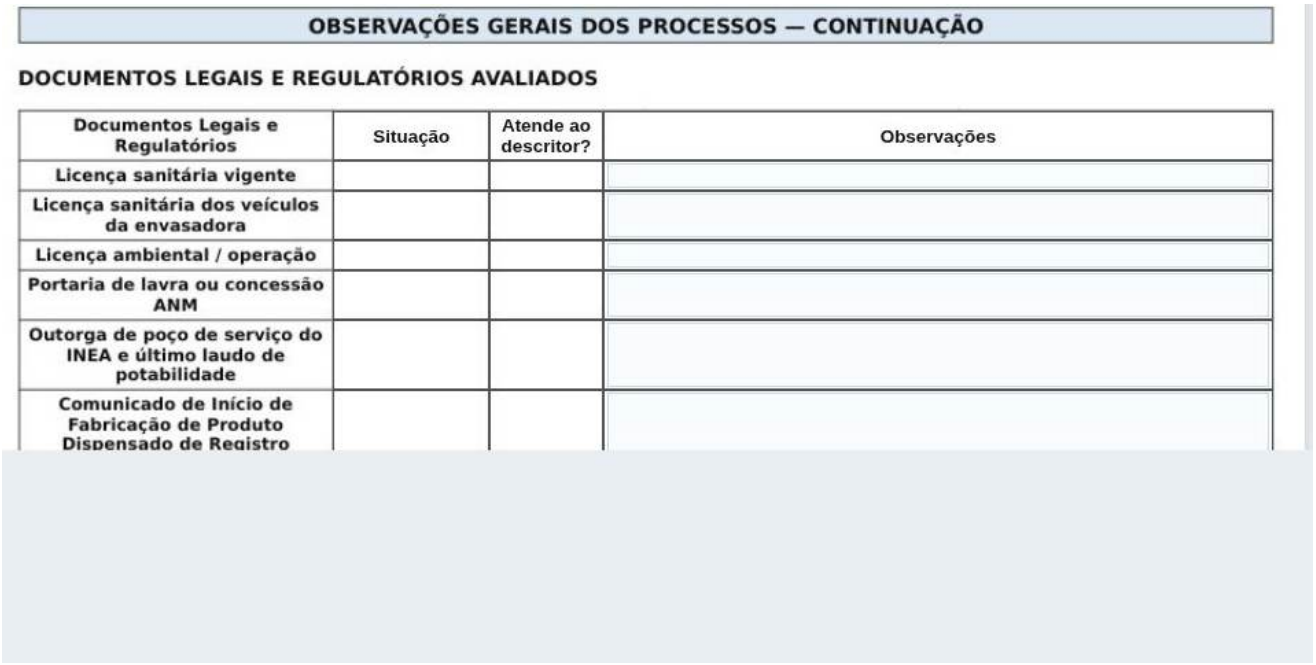

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS — CONTINUAÇÃO

DOCUMENTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS AVALIADOS

Documentos Legais e Regulatórios	Situação	Atende ao descritor?	Observações
Licença sanitária vigente			
Licença sanitária dos veículos da envasadora			
Licença ambiental / operação			
Portaria de lavra ou concessão ANM			
Outorga de poço de serviço do INEA e último laudo de potabilidade			
Comunicado de Início de Fabricação de Produto Dispensado de Registro			

Tela do guia · No seletor de processo, abra Documentos e continuação das observações.

Preencher cada linha

Identifique o documento exigido na tabela. Preencha **Situação** conforme o que foi apresentado e **Atende ao descritor?** de acordo com o exame. Em **Observações**, registre número, emissor, validade, escopo e a divergência encontrada quando aplicável.

Exemplos de registro


Documento apresentado e válido: informe número, órgão emissor e data de validade. Documento apresentado com pendência: explique qual dado ou atividade ficou sem comprovação. Para certificado do cilindro em uso, quando aplicável, confira a identificação do cilindro observado.

Verificar a continuação


Revise observações transferidas ou complementares. Use o número do item e a origem do registro para localizar o texto na versão impressa.

SEÇÃO 20

Resultados: não conformidades e matriz

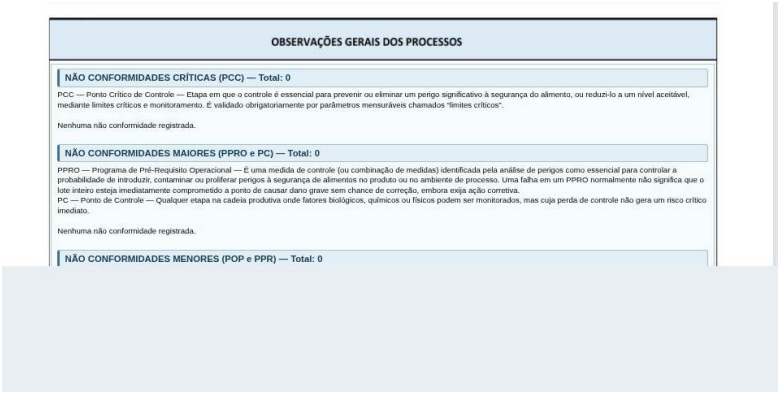

Tela do guia · Abra Observações gerais e consulte a continuação quando o texto ultrapassar o espaço inicial.

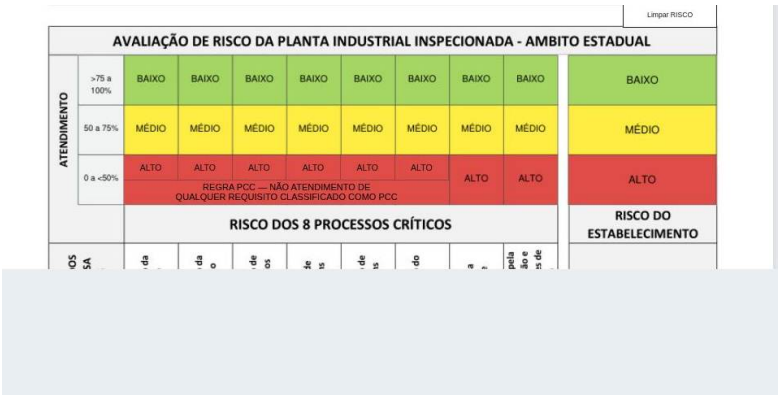

Tela do guia · Selecione Matriz de risco para conferir o resultado por processo e do estabelecimento.

Onde aparecem as não conformidades


Consulte **Observações gerais** e **Observações gerais — continuação das não conformidades**. O guia agrupa os registros em **críticas** (PCC), **maiores** (PPRO e PC) e **menores** (POP e PPR), conforme a classificação da frase não atendida. Volte ao F de origem para corrigir eventual divergência.

Como interpretar os resultados

A matriz consolida os resultados dos processos preenchidos. Confira a identificação da inspeção, das unidades e dos registros consolidados. Os resultados refletem os itens efetivamente avaliados. Revise pendências e os totais antes de usar a classificação final.

SEÇÃO 21

Botão R e alto risco por PCC

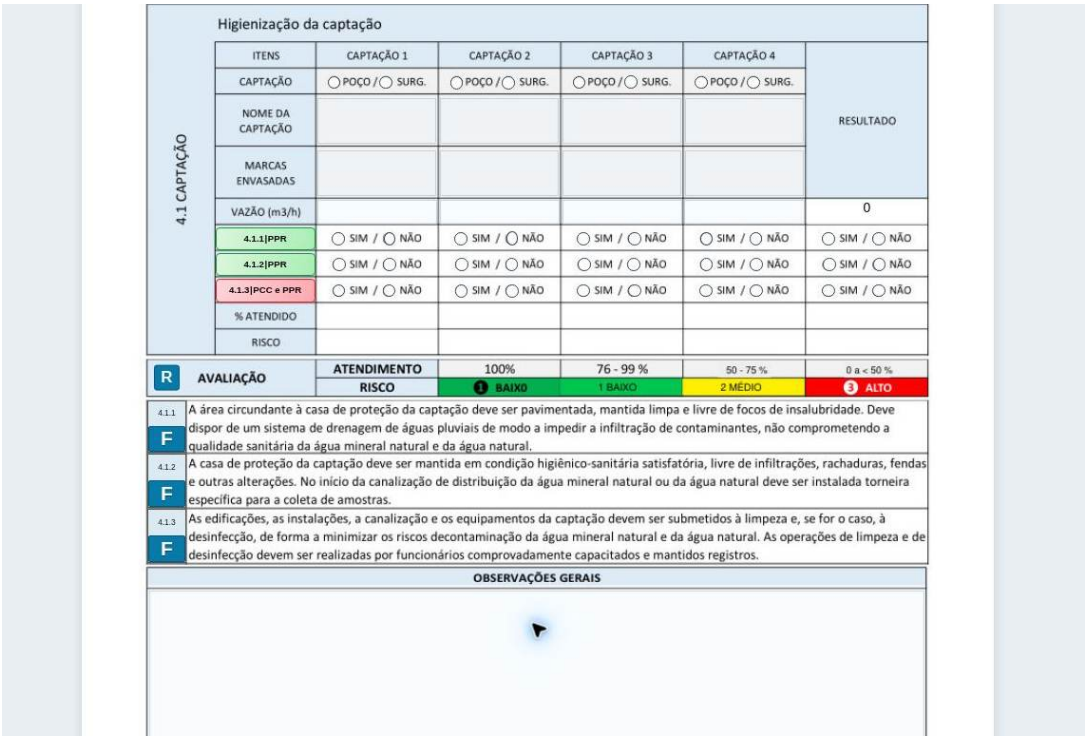

Tela do guia · Clique em R junto ao risco para abrir a explicação e localizar os itens que contêm PCC.

Consultar a regra

Clique em **R** quando aparecer nos quadros de avaliação ou risco. Leia a explicação e confira os itens PCC listados para o processo. A matriz reúne as classificações resultantes da inspeção.

Conferir a origem do alto risco


Se uma frase classificada como **PCC** estiver não atendida, o guia aplica a regra de alto risco ao processo ou à unidade correspondente. O PCC está relacionado ao controle de um perigo significativo. Ao encontrar **ALTO - PCC**, volte ao F e confira a resposta, a unidade e a evidência registrada.

Redigir os considerandos

Nos considerandos sobre risco, identifique o processo, a unidade e o PCC associado ao desvio, quando houver. Explique o fato que sustenta a leitura da matriz. Inclua outros achados relevantes quando necessários à conclusão e separe ali a fundamentação das medidas registradas.

SEÇÃO 22

Ações, medidas e responsáveis

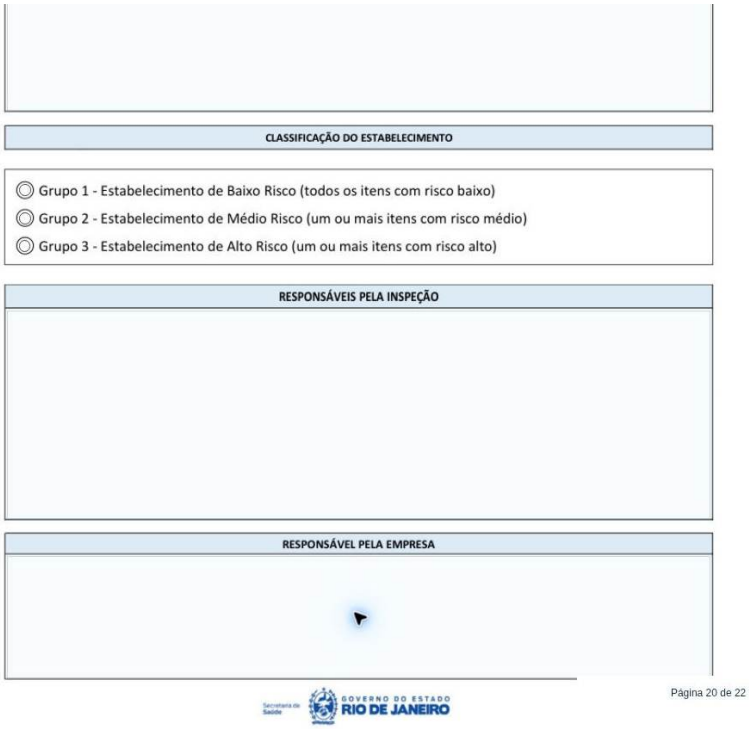

Tela do guia · Na página Ações e responsáveis, localize os quadros da equipe de inspeção e do responsável pela empresa.

Considerações finais / avaliação de risco

Resuma as constatações, identifique os PCCs que fundamentam a classificação quando aplicável e indique o encaminhamento. Em medidas adotadas, registre o que ocorreu na inspeção e no encaminhamento, incluindo identificação do ato e data quando disponíveis.

As duas frases previstas no guia

Com NC registrada, o guia prevê **“O estabelecimento deverá sanar todas as não conformidades registradas no Guia de Avaliação de Risco Sanitário.”** e **“A Vigilância Sanitária Municipal adotará as medidas sanitárias cabíveis.”** A primeira indica a obrigação de correção e a segunda, o encaminhamento à vigilância municipal. Confira a redação na conclusão e registre separadamente as medidas efetivamente adotadas.

Identificar os responsáveis

Preencha **Responsáveis pela inspeção** com nome e identificação funcional, conforme o campo e o procedimento da equipe. Em **Responsável pela empresa**, identifique a pessoa e sua função. Se quem acompanhou a inspeção for representante, indique essa condição e confira o responsável legal com o documento pertinente.

SEÇÃO 23

Instalar o app e salvar nos favoritos



Tela do guia · Na tela inicial, clique em Instalar Guia BPF/APPCC ou em Abrir Guia BPF/APPCC.

Instalar no computador

Abra a página inicial no Chrome. Clique em **Instalar Guia BPF/APPCC** e confirme quando o navegador oferecer a instalação. Pelo menu do Chrome, procure **Instalar página como app**. Em alguns navegadores há também um ícone de instalação na barra de endereço.

Salvar como favorito no computador

Na página inicial, clique na estrela à direita da barra de endereço do Chrome ou use **Ctrl+D** no Windows/Linux ou **⌘+D** no Mac. Escolha a pasta e confirme. Para voltar ao guia, abra o favorito salvo.

Instalar no celular

Abra a página inicial no Chrome para Android e use o botão de instalação ou o menu de três pontos para adicionar à tela inicial. A opção exibida depende da versão do navegador.

Referências

Ajuda do Chrome: apps Web · Ajuda do Chrome: favoritos