COOVFA / SUVISA / SES-RJ

Manual de preenchimento do Guia BPF/APPCC

Inspeção sanitária de envasadoras de água mineral. Use o sumário para consultar a etapa de trabalho. O manual reúne capturas do Guia e esquemas identificados nas legendas.
Os exemplos de observações e não conformidades são fictícios.

Sumário

02 · Menu superior e arquivos
03 · Incluir, excluir e restaurar páginas
04 · Imprimir relatório e anexar as frases F
05 · Ajustes e conferência da impressão
06 · Cópia de segurança e recuperação
07 · Guia em branco e Anexo F para papel
08 · Trabalho em grupo: gerar e distribuir
09 · Trabalho em grupo: importar e consolidar
10 · Quadros de BPF
11 · Quadros de APPCC
12 · Botão F: abrir, responder e registrar
13 · Como ler a classificação em F1, F2 e F3
14 · Anexar foto dentro do F e identificar o local
15 · Registrar fotos enquanto responde aos itens
16 · Fotos e rótulos
17 · 4.1 Captação
18 · 4.2 Condução
19 · 4.3 Reservatórios
20 · 4.5 Recepção de embalagens e insumos
21 · 4.6 Higienização de retornáveis
22 · 4.6 Higienização de descartáveis
23 · 4.7 Envase de retornáveis
24 · 4.7 Envase de descartáveis
25 · 4.10 Controle da qualidade
26 · 4.11 Responsáveis e manipuladores
27 · Documentos e continuação das observações
28 · Resultados: não conformidades e matriz
29 · Cálculo automático da porcentagem e do risco
30 · Botão R e alto risco por PCC
31 · Ações, medidas e responsáveis
32 · Instalar o app e salvar nos favoritos
33 · Revisar frases em Mais opções

Sobre o Programa Estadual

Leia a matéria da SES-RJ sobre os dez anos de monitoramento e as inspeções em campo.

Menu superior e arquivos

1. Salvar o JSON preenchido

No **Menu do guia**, em **Arquivos e relatórios**, clique em **Salvar arquivo**. Guarde o JSON editável da inspeção em uma pasta organizada. Use um nome que identifique a envasadora, a data e a versão.



Na faixa Arquivos e relatórios, use Salvar arquivo para exportar e Abrir preenchimento para recuperar o JSON.

2. Usar o JSON como base de dados

O JSON reúne o preenchimento da inspeção, com respostas, observações, não conformidades, imagens e demais campos salvos pelo Guia. Arquive um JSON por inspeção para consultar o histórico. Para retomar um caso ou reutilizar dados autorizados, abra o arquivo e salve uma nova versão com outro nome, preservando o original.

3. Abrir o preenchimento depois

Clique em **Abrir preenchimento**, selecione o JSON e confira envasadora, endereço e data. Salve o preenchimento que estava aberto antes de carregar outro arquivo. A cópia automática auxilia a retomada no mesmo aparelho. O JSON exportado permite recuperar a inspeção em outro navegador ou aparelho.

4. Imprimir ou navegar

Use **Imprimir PDF** para emitir o relatório. Para mudar de página, use o seletor **Processo** ou as setas. Em **Mais opções**, ajuste o zoom ou use **Novo / limpar tudo** para iniciar outra inspeção depois de salvar a atual.

5. Revisar frases

No Menu do guia, abra Mais opções e clique em Revisar frases. Veja a página 33.

6. Checklist de documentos e descritores

No **Menu do guia → Mais opções**, toque em **CHECKLIST DE DOCUMENTOS** e em **Descritores dos documentos** para baixar os PDFs separadamente. Abra cada arquivo baixado, escolha **Imprimir** no leitor de PDF e selecione a impressora.

Use o checklist para organizar os documentos da inspeção. Antes da visita, encaminhe uma cópia à envasadora para separar os documentos. Durante a inspeção, marque **Entregue** quando o documento for apresentado e **Não possui** quando a envasadora informar que não o possui. Se o documento existir, mas não for apresentado, registre a pendência no Guia.

Use os **Descritores dos documentos** para saber o que conferir em cada documento do checklist. Para os documentos entregues, registre a análise no **Anexo resumido das frases (F) de 10 páginas** ou diretamente no **Guia de Avaliação de Risco**, no item correspondente. A marcação **Entregue** indica o recebimento.

Veja as capturas do checklist e dos descritores na seção ilustrada ao final deste manual.

Incluir, excluir e restaurar páginas

1. Adicionar uma página

No **Menu do guia**, abaixo de **Processo**, clique em **Adicionar página de fotos** ou **Adicionar página de rótulos**. O Guia abre a página criada.



Captura do menu com os dois botões de inclusão destacados.

2. Excluir uma página de fotos ou de rótulos

Selecione a página no menu **Processo**. O botão de exclusão aparece abaixo do seletor quando a página estiver vazia. Nas páginas de fotos, os campos de identificação também precisam estar vazios. Depois de excluir, confira a sequência das páginas.



Esquema do menu com Fotos 2 selecionada. Em Rótulos, o botão se chama Excluir página vazia de rótulos.



Esquema do mesmo menu ao selecionar uma página de rótulos vazia.

3. Excluir uma página de reservatórios sem uso

Selecione **4.3 Reservatórios** da captação correspondente. Se a página estiver vazia e a captação estiver sem registro de uso, clique em **Excluir página vazia de reservatórios** e confirme. A página sai do seletor e do PDF gerado.



Esquema do comando de exclusão de uma página de reservatórios.

4. Restaurar páginas de reservatórios


Se houver páginas de reservatórios excluídas, o botão **Restaurar páginas de reservatórios** aparece no mesmo menu. Confira as páginas restauradas no seletor e salve o JSON.



Esquema do menu com o comando de restauração disponível.

SEÇÃO 02

Imprimir relatório e anexar as frases F

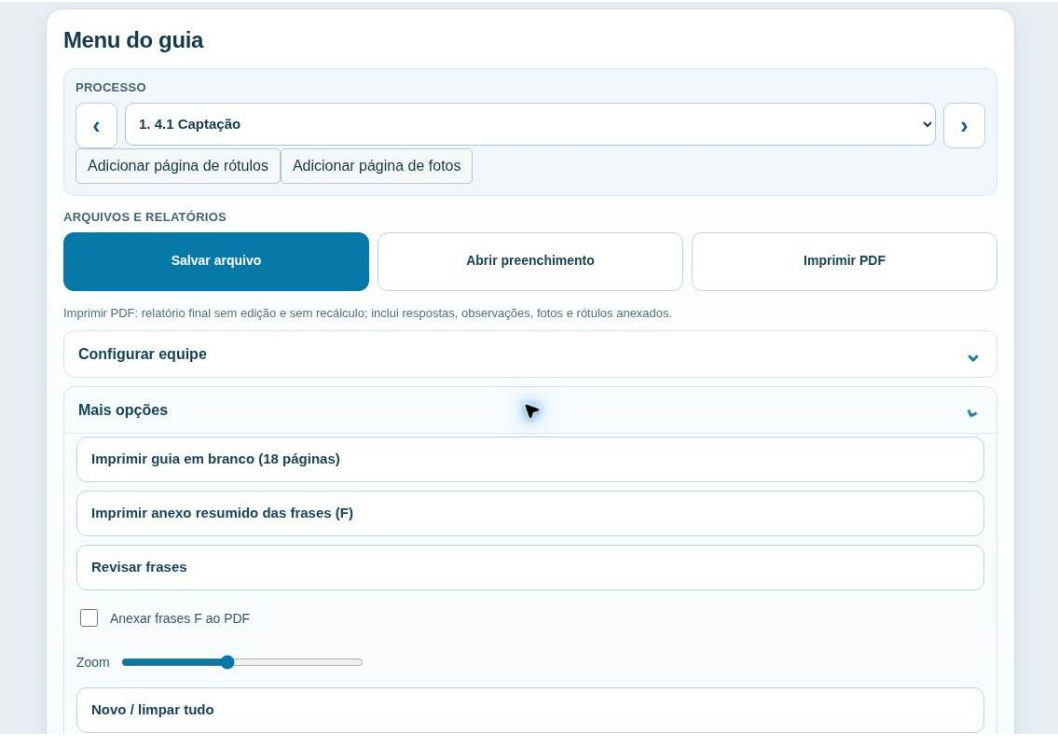

Tela do guia · Expanda Mais opções e marque Anexar frases F ao PDF antes de emitir o relatório.

1. Conferir e salvar


Revise processos, NC, documentos, fotos, rótulos, matriz e responsáveis. Clique em **Salvar arquivo** para preservar o JSON consolidado.

2. Incluir o anexo no mesmo PDF

Em **Mais opções**, marque **Anexar frases F ao PDF**. Volte a **Imprimir PDF** no menu superior. O relatório reúne os registros da inspeção e acrescenta o anexo compacto das frases preenchidas. Confira se os itens esperados aparecem.

3. Imprimir ou encaminhar

Abra o PDF gerado, revise a paginação e selecione a impressora e o papel A4. Para ajustar um registro, corrija o guia pelo JSON e gere outro PDF.

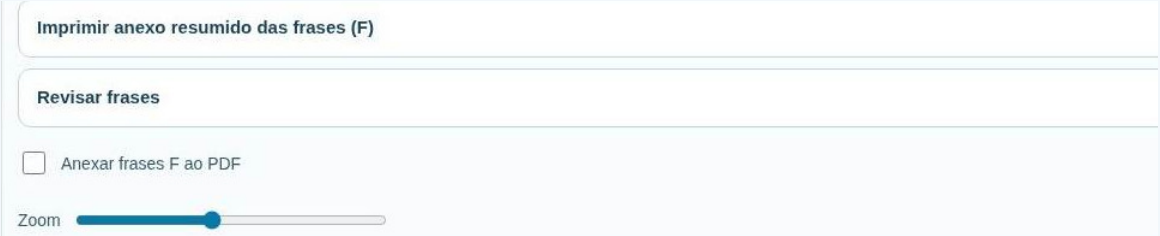


Procure a opção de anexar frases na área expandida de Mais opções.

Ajustes e conferência da impressão

1. Emitir o relatório preenchido

Clique em **Imprimir PDF** em **Arquivos e relatórios**. Em **Mais opções**, marque **Anexar frases F ao PDF** se precisar incluir as frases no relatório.

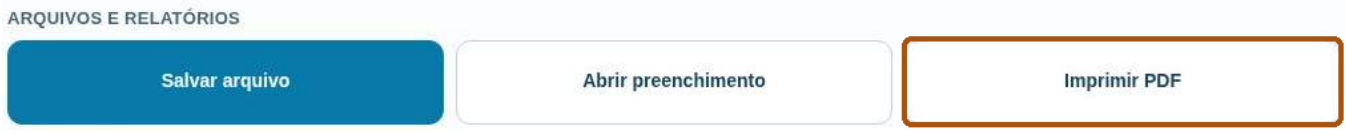

Captura do menu com Imprimir PDF destacado.

2. Baixar os formulários para uso em papel

Em **Mais opções**, escolha **Imprimir guia em branco (18 páginas)** ou **Imprimir anexo resumido das frases (F)**.



Captura de Mais opções com os dois comandos de impressão em branco destacados.

3. Conferir e corrigir o texto


Compare o PDF com o Guia e confira a última linha de cada registro. Verifique sobretudo as observações, sua continuação e as considerações finais, além das margens, fotos e rótulos. Se faltar espaço, separe os itens com Enter e transfira o excedente para **Documentos e continuação das observações**, citando o item de origem.

4. Gerar novamente

Salve o JSON, gere outro PDF e confirme que registros e imagens aparecem completos e legíveis. Confira a prévia em papel A4 antes de imprimir ou encaminhar.

SEÇÃO 03

Cópia de segurança e recuperação

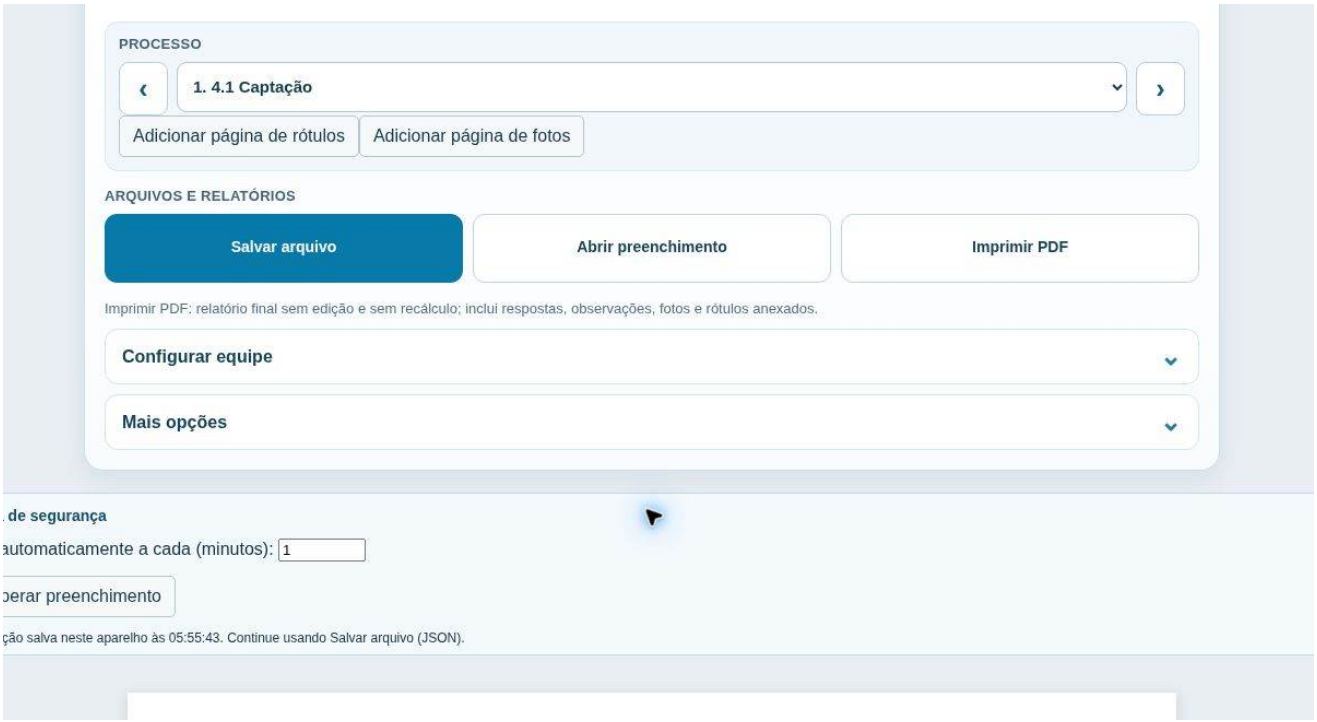

Tela do guia · Abra a seção Cópia de segurança logo abaixo do menu do guia.

Salvamento automático e retomada


No Guia em equipe, a cópia automática registra as alterações cerca de três segundos após a última edição. Ao fechar e reabrir o Guia no mesmo navegador e aparelho, o último preenchimento salvo volta automaticamente. Confira a mensagem “Inspeção retomada” e os últimos registros.

Recuperar ou trocar de aparelho

Para escolher outra cópia local, abra “Cópia de segurança” e use “Recuperar preenchimento”. Em outro aparelho ou navegador, use o JSON exportado por “Salvar arquivo” e carregue em “Abrir preenchimento”.

Começar um novo Guia


Salve o JSON da inspeção atual. Em Mais opções, clique em Novo / limpar tudo e confirme. Inicie a nova inspeção com o Guia em branco. Ao apenas fechar e reabrir, o Guia em equipe retoma o último preenchimento salvo.

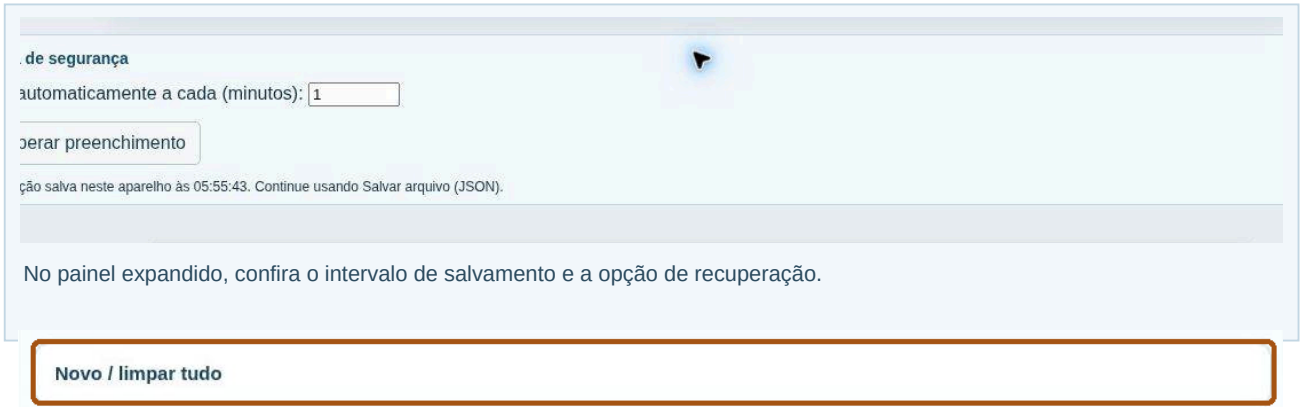

Captura de Novo / limpar tudo no fim de Mais opções.

SEÇÃO 04

Guia em branco e Anexo F para papel

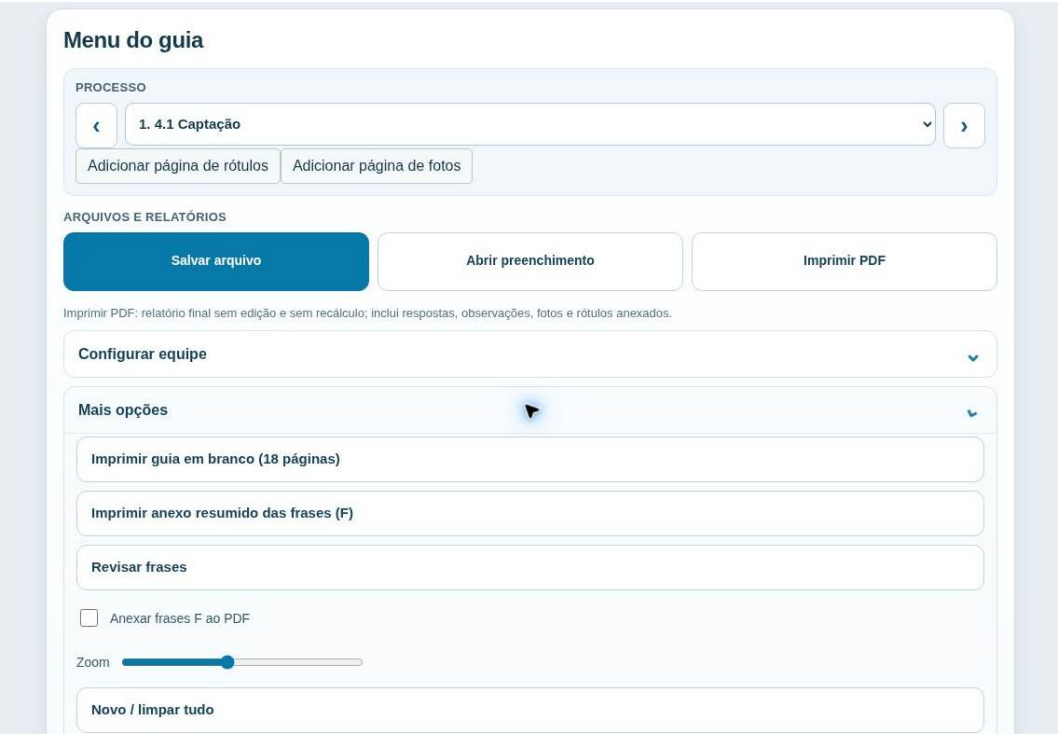

Tela do guia · Em Mais opções, escolha o guia em branco e o anexo resumido pelos respectivos botões.

Guia de 18 páginas

Clique em **Imprimir guia em branco (18 páginas)**. Abra o PDF baixado e confira a contagem e a legibilidade antes de imprimir. As pautas servem para anotar observações, considerações e responsáveis.


Anexo resumido das frases (F) de 10 páginas

Em Mais opções, clique em Imprimir anexo resumido das frases (F). Imprima-o junto com o guia em branco e identifique os dois com os mesmos dados da inspeção.

O anexo de 10 páginas reúne frases resumidas e simplificadas para facilitar a inspeção e a avaliação de cada item.

No quadro à esquerda, marque Sim (S) ou Não (N) para cada frase e unidade avaliada. Nas linhas da própria frase, anote as observações e informações solicitadas.


No quadro à direita, registre todas as observações e não conformidades. Identifique cada anotação pelo número do item, pela frase (F) e pela unidade avaliada, quando aplicável.

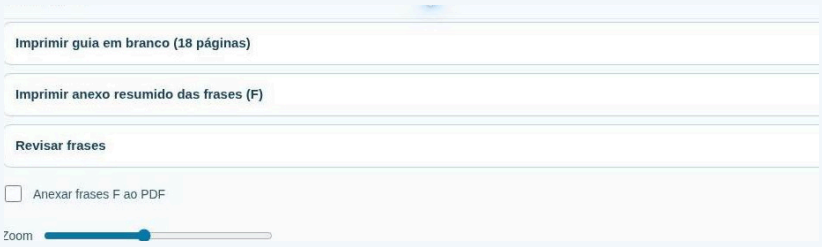

Os dois arquivos para uso em papel ficam na área de impressão de Mais opções.

SEÇÃO 05

Trabalho em grupo: gerar e distribuir

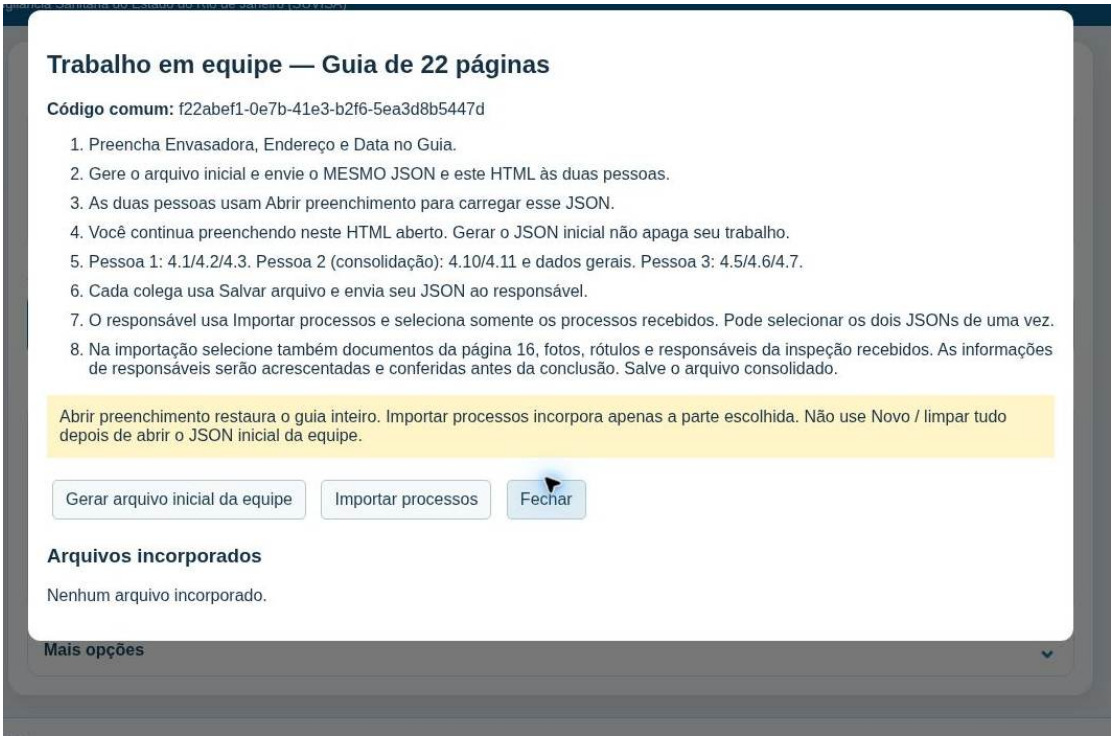

Tela do guia · Em Configurar equipe → Dados da equipe, localize Gerar arquivo inicial da equipe.

1. Preparar um único arquivo


Preencha envasadora, endereço, data e as unidades conhecidas. Em Configurar equipe → Dados da equipe, use “Gerar arquivo inicial da equipe”. Confira o código comum.

2. Distribuir e atribuir processos

Envie o mesmo JSON inicial e o endereço do Guia a todos. Defina quem avalia cada processo e quem consolida. Cada inspetor abre o arquivo em “Abrir preenchimento” e devolve o JSON gerado em “Salvar arquivo”.

3. Manter a identificação original


Depois de distribuir o JSON inicial, não altere o nome da envasadora, o endereço nem a data da inspeção. Divergências nesses campos podem impedir a importação de arquivos sem o código da equipe.

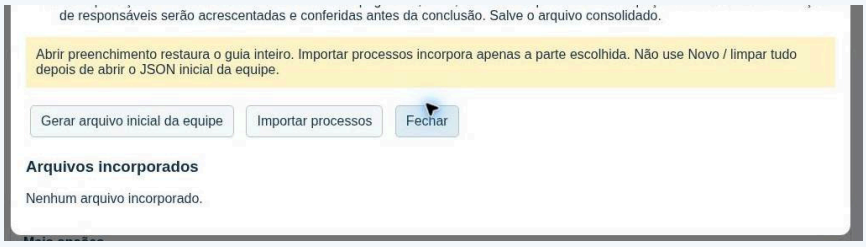

No painel de trabalho em equipe, use o arquivo inicial comum e confira o identificador da inspeção.

SEÇÃO 06

Trabalho em grupo: importar e consolidar

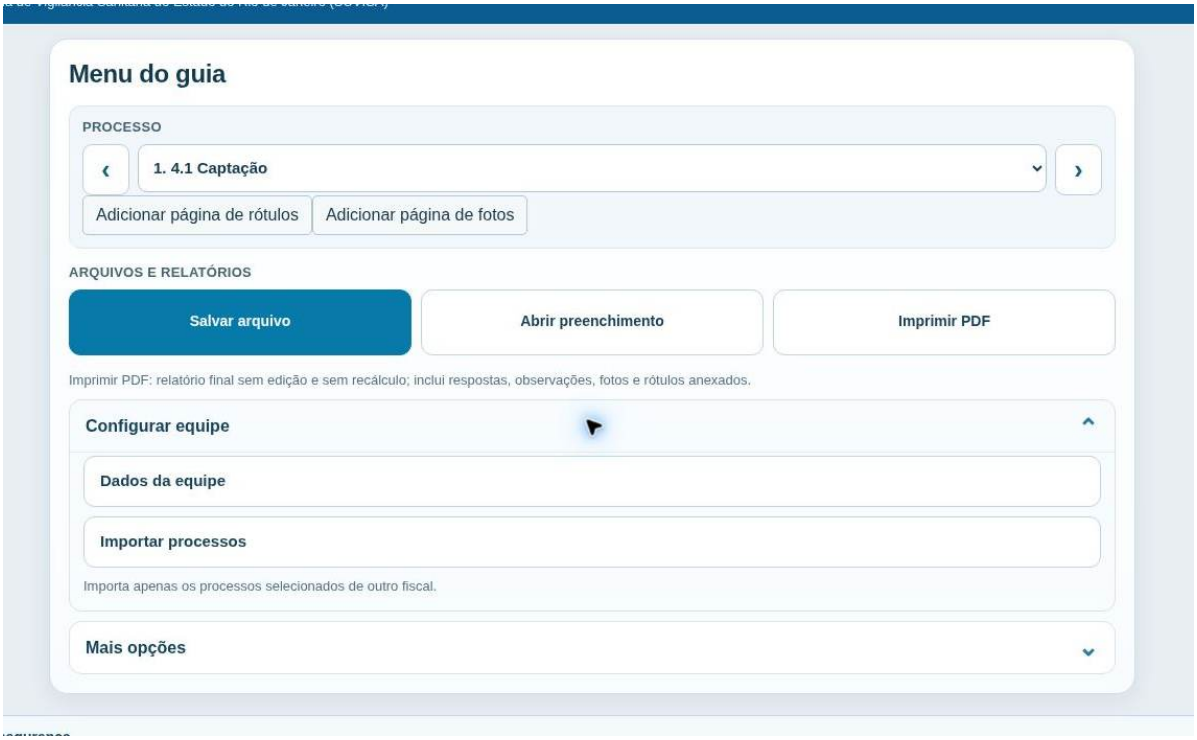

Tela do guia · Expanda Configurar equipe e clique em Importar processos.

1. Preservar a versão de trabalho


Salve o JSON atual do responsável. Abra “Importar processos”, selecione os JSONs recebidos e confira a identificação na prévia.

2. Conferir a identificação da inspeção

Antes de incorporar, confira nome da envasadora, endereço e data com o arquivo inicial. Se houver divergência, peça ao colega que restabeleça a identificação original no Guia e envie o JSON salvo novamente. Todos devem usar o mesmo arquivo inicial e o mesmo código de equipe.

3. Selecionar e incorporar os registros

Marque os processos efetivamente preenchidos e, quando necessário, os anexos disponíveis. Autorize a substituição de um processo já preenchido apenas para a versão escolhida. Clique em “Incorporar processos selecionados”, revise o resultado, a matriz e os anexos, e salve o JSON consolidado.

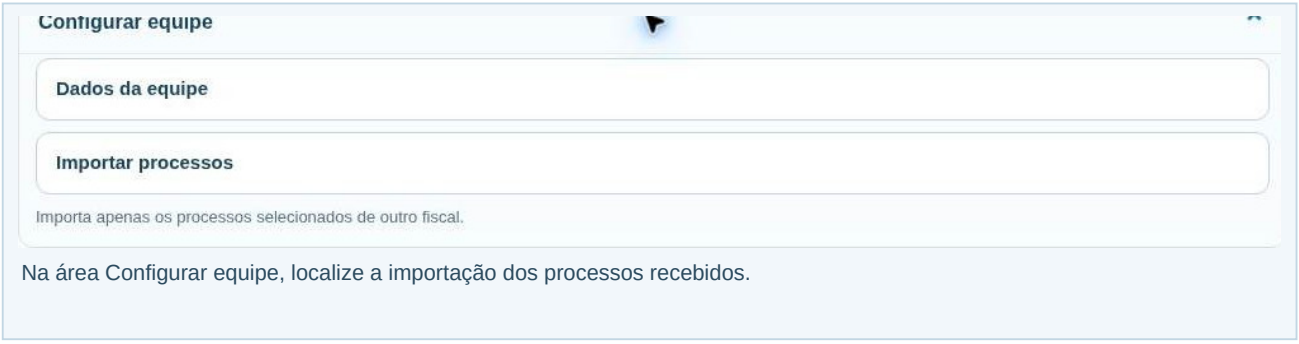

Na área Configurar equipe, localize a importação dos processos recebidos.

Quadros de BPF

Onde olhar


Na parte superior da página do processo, localize a linha do item e leia a etiqueta com as siglas. As etiquetas reúnem as classificações das verificações daquele item. Abra o botão F para saber qual classificação corresponde a cada frase.

BPF, PPR e POP


BPF são as Boas Práticas de Fabricação. O PPR, Programa de Pré-Requisitos, reúne condições e práticas básicas, como conservação e limpeza das instalações. O POP, Procedimento Operacional Padronizado, descreve por escrito como executar e registrar uma rotina.

Como usar na inspeção

Siga a orientação ao inspetor e confronte a frase com o que foi verificado no local ou nos registros. Use a sigla da frase para identificar o tipo de controle. A resposta continua sendo registrada para a unidade avaliada.

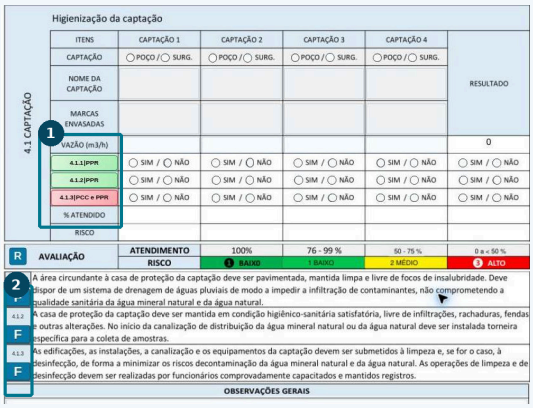

1. Coluna ITENS à esquerda. 2. Botões F abaixo do quadro, junto aos textos de cada item.

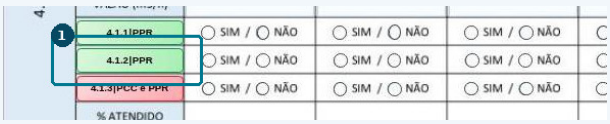

As etiquetas verdes 4.1.1 | PPR e 4.1.2 | PPR ficam na lateral esquerda do quadro de captação.



Exemplo de etiqueta verde de POP. Na higienização de retornáveis, procure 4.6.4 na primeira coluna.

Quadros de APPCC

O que as siglas indicam

APPCC significa Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. Na legenda do Guia, PC significa Ponto de Controle, PPRO significa Programa de Pré-Requisitos Operacional e PCC significa Ponto Crítico de Controle.

Como distinguir os controles


O PC indica um ponto em que se verifica uma condição de controle. O PPRO é uma medida operacional para controlar um perigo significativo. O PCC é uma etapa em que o controle é essencial e o atendimento é verificado por limite crítico mensurável ou observável.

Quando o item traz mais de uma sigla

A etiqueta do quadro superior reúne as categorias do item. Abra F e veja a classificação ao lado do título da frase ou nas verificações dentro do bloco. A legenda usa verde para PPR/POP, amarelo para PC/PPRO e vermelho para PCC. Quando há mais de uma categoria, a cor acompanha a mais crítica.

Quando uma frase PCC recebe Não


Registre a não conformidade e confirme qual frase e unidade originaram o resultado. Consulte o capítulo do cálculo e o botão R para localizar o motivo do risco alto.

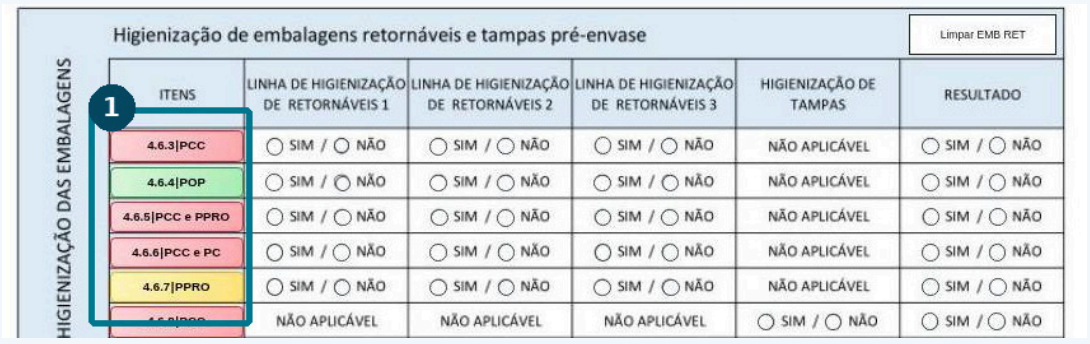

Quadro de higienização de retornáveis. As categorias aparecem na coluna ITENS, à esquerda das linhas avaliadas.




Leia a sigla depois do número. O item 4.6.5 reúne PCC e PPRO. O 4.6.6 reúne PCC e PC, e o 4.6.7 indica PPRO.

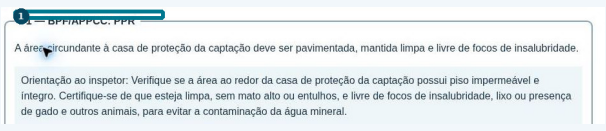


Dentro do painel, a sigla aparece no título de cada bloco. Esta captura mostra F1 ? BPF/APPCC: PPR.

SEÇÃO 07

Botão F: abrir, responder e registrar

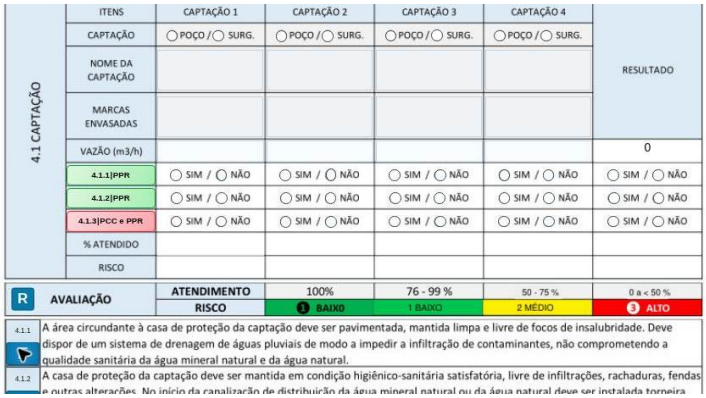

Tela do guia · Localize o botão F ao lado do item que será avaliado.

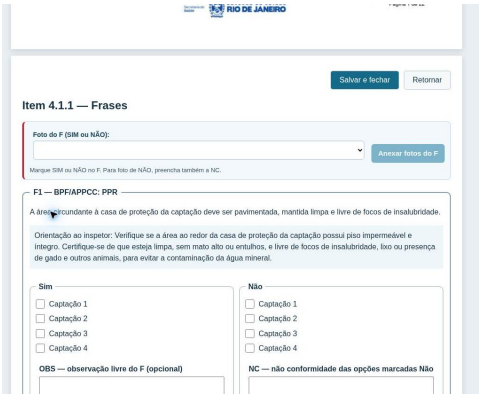

Tela do guia · No painel aberto, localize o enunciado, as orientações, os exemplos e Salvar e fechar.

Abrir o item correto

Selecione o processo. Identifique captação, reservatório, linha ou apresentação. Clique em **F** ao lado do número do item. Percorra F1, F2, F3, F4 e as demais frases que estiverem disponíveis.

Consultar orientações e exemplos

Leia **Orientação ao inspetor**. Quando recolhida, expanda **Orientações ao inspetor**. Abra **Exemplo de preenchimento — Sim (OBS)** ou **Não (NC)** quando disponível. Adapte o exemplo ao que foi efetivamente observado.

Salvar a avaliação

Marque cada verificação aplicável. Use **Não se aplica** quando oferecido e justificado. Em **OBS**, registre a evidência pertinente. Em **NC**, registre o desvio e sua localização ao marcar Não. Complete as respostas exigidas, clique em **Salvar e fechar** e confira o item.

Como ler a classificação em F1, F2 e F3

Abra o item

Selecione o processo e clique no botão F da linha. O painel mostra os blocos disponíveis: F1, F2, F3 e outros, conforme o item. Percorra os blocos na ordem exibida.

Leia uma frase de cada vez


Em cada bloco, leia o enunciado, a sigla BPF/APPCC e as orientações. Se o bloco agrupar verificações, confira também a classificação indicada em cada verificação quando houver mais de uma sigla.

Exemplo ilustrativo


Um item pode reunir F1 como PPR, F2 como PPRO e F3 como PCC. A etiqueta no quadro superior lista as siglas do item. Dentro do F você identifica qual frase corresponde a cada categoria.

Responda e salve

Confira a unidade ou linha da frase, marque a resposta que corresponde à evidência e registre a OBS ou a NC quando couber. Conclua as verificações exigidas e use Salvar e fechar.

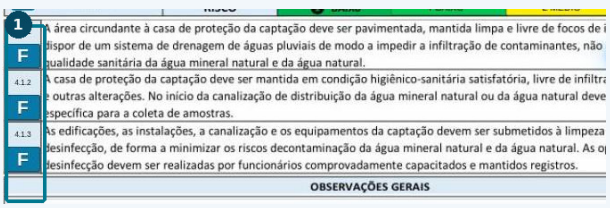

Na parte inferior do quadro, encontre o número do item e toque no F azul logo abaixo dele.

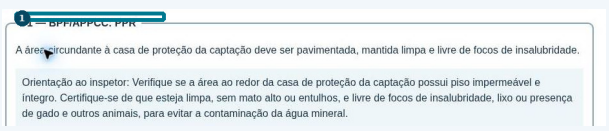

Dentro do painel, a sigla aparece no título de cada bloco. Esta captura mostra F1 ? BPF/APPCC: PPR.

F1 | PPR	F2 | PPRO	F3 | PCC

Exemplo de leitura. As siglas variam conforme o item e a frase.

Anexar foto dentro do F e identificar o local

Escolha a resposta e a unidade

Com o item F aberto, marque Sim ou Não. Para anexar uma foto a uma resposta Não, preencha a não conformidade. Na caixa Foto do F (SIM ou NÃO), escolha a combinação de frase, unidade e resposta que corresponde à imagem.

Confira processo, grupo e local


O processo vem do item aberto. A unidade vem da opção selecionada, como Captação 1, Condução 2, Reservatório 1, Reservatório 3 ou Linha 2. Em reservatórios, confira também a página da captação correspondente. Exemplo: Reservatório 1 da Captação 3.

Anexe e complete a identificação


Toque em Anexar fotos do F e selecione a imagem. Nas páginas Fotos, o Guia preenche o processo e identifica item, frase, unidade e resposta. Complete Local / equipamento / identificação com o ponto que aparece na imagem, como a descarga inferior do Reservatório 1 da Captação 3.

Confira a legenda


Um registro pode ficar assim: 4.3 Reservatórios | Item 4.3.3, F1, Reservatório 1, NÃO | Captação 3, descarga inferior. Mantenha o item e a frase na identificação ao acrescentar o local.

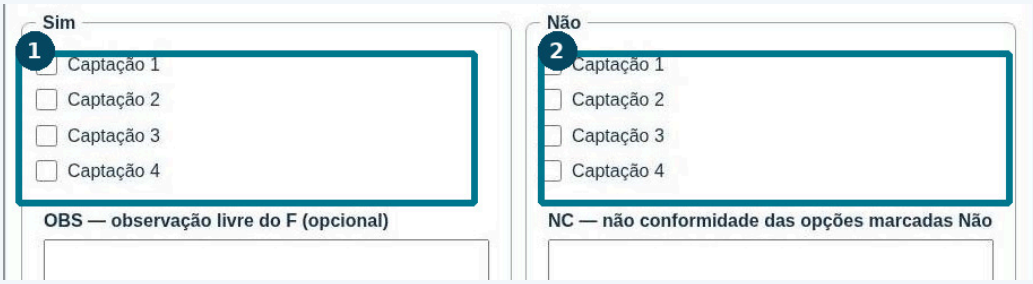

Marque a unidade na coluna Sim ou Não. Para uma foto de Não, preencha a NC antes de anexar.



1. Escolha a frase, a unidade e a resposta em Foto do F. 2. Toque em Anexar fotos do F.



Nas páginas Fotos, abaixo da imagem, confira Processo da foto e complete Local / equipamento / identificação.

Registrar fotos enquanto responde aos itens

Anexe no momento da verificação

Ao avaliar o item, abra F, responda à frase da unidade vistoriada e anexe a foto enquanto o painel está aberto. O Guia envia a imagem às páginas Fotos e já registra a ligação com a resposta.

Repita para a frase ou unidade seguinte


Se a primeira foto for de F1 da Captação 1 e a próxima for de F2 da Captação 2, mude a opção da caixa Foto do F antes de anexar a segunda imagem. Quando selecionar várias imagens de uma vez, use imagens da mesma frase, unidade e resposta, pois elas recebem a mesma identificação.

Feche e siga a inspeção

Confira a mensagem de inserção, complete as demais verificações e use Salvar e fechar. Repita a operação no próximo item que precisar de evidência fotográfica.

Revise as evidências

Ao final, confira nas páginas Fotos a legibilidade da imagem, o processo e o local. Salve o JSON e verifique a identificação das fotos no PDF da inspeção.

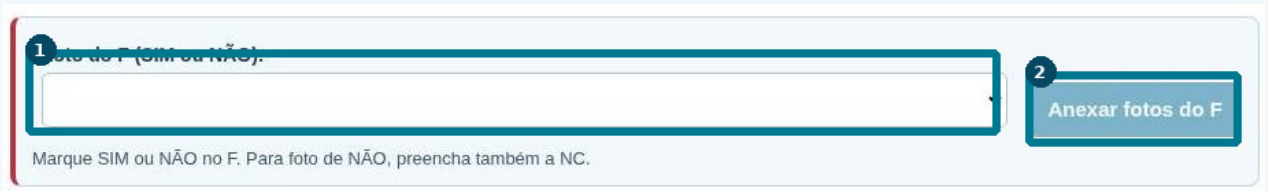

1. Escolha a frase, a unidade e a resposta em Foto do F. 2. Toque em Anexar fotos do F.



Clique em Salvar e fechar depois de registrar a frase e a foto, quando houver.




Nas páginas Fotos, abaixo da imagem, confira Processo da foto e complete Local / equipamento / identificação.

Fotos e rótulos

1. Inserir uma foto e identificar a evidência

No seletor **Processo**, escolha **Fotos 1** ou **Fotos 2**. Clique em **Adicionar imagem**, selecione o arquivo e preencha **Processo da foto** e **Local / equipamento / identificação**. Na OBS ou NC, indique o número da foto, o item, a unidade e o que a imagem demonstra. Para anexar pelo F, veja as páginas 14 e 15.

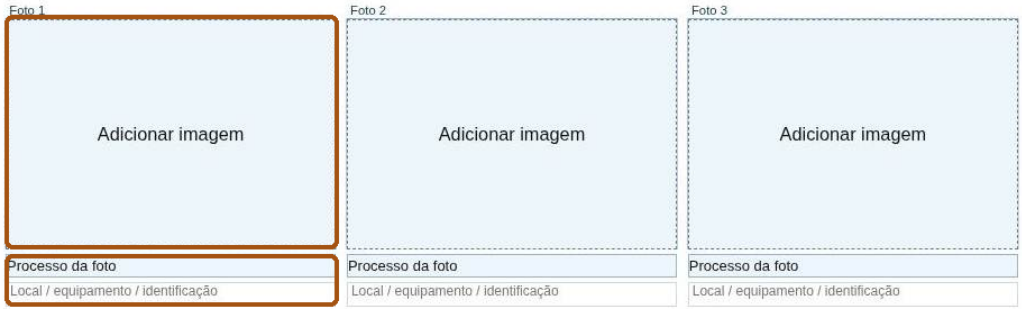

Captura de uma página de fotos com o quadro de inserção e os campos de identificação destacados.

2. Recortar o rótulo antes de inserir


Selecione **Rótulos 1** ou **Rótulos 2**, clique no quadro e escolha a imagem. Na janela **Recortar foto do rótulo**, ajuste as bordas **Esquerda**, **Direita**, **Superior** e **Inferior** pela prévia. Use **Restaurar bordas** se precisar recomeçar o recorte. Confira se produto e apresentação estão visíveis e clique em **Inserir rótulo**.



Esquema da janela de recorte com um rótulo demonstrativo. Só a área dentro do contorno será inserida.

3. Girar ou retirar uma imagem já inserida


Use **Girar 90°** no próprio quadro da foto ou do rótulo. Repita até a imagem ficar na posição correta. Para apagar a imagem, clique em **Retirar foto** ou **Retirar rótulo**. Ao retirar a foto, o Guia também limpa a identificação daquele quadro. Salve o JSON e confira as imagens no PDF.

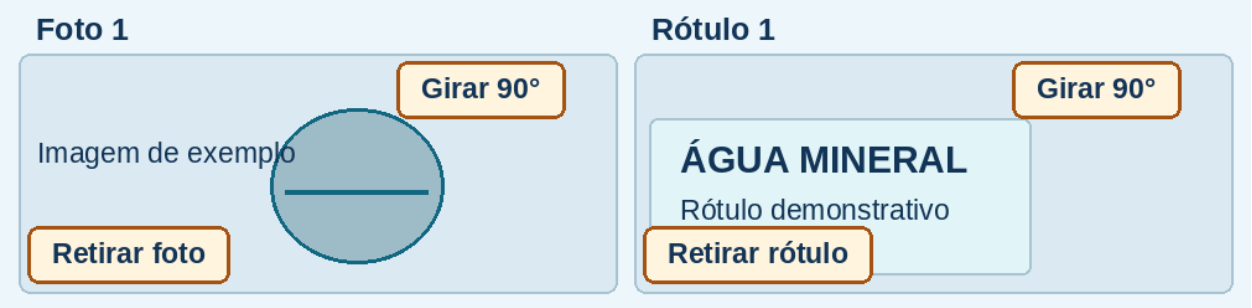

Esquema dos comandos no quadro preenchido. Para excluir a página inteira, veja a página 3.

SEÇÃO 09

4.1 Captação

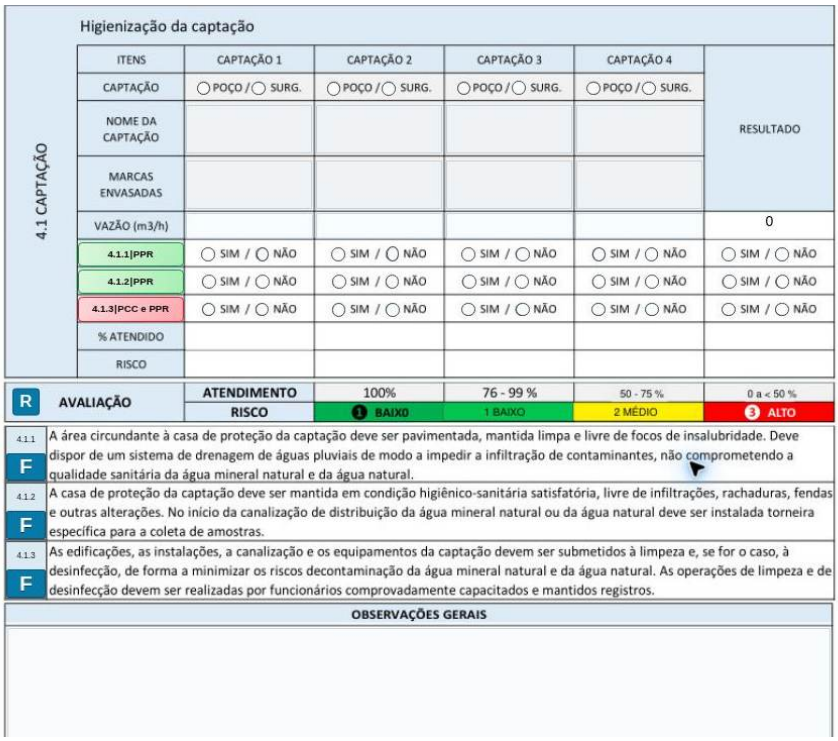
Higienização da captação

4.1 CAPTAÇÃO	ITENS	CAPTAÇÃO 1	CAPTAÇÃO 2	CAPTAÇÃO 3	CAPTAÇÃO 4	RESULTADO
	CAPTAÇÃO	◯ POÇO / ◯ SURG.	◯ POÇO / ◯ SURG.	◯ POÇO / ◯ SURG.	◯ POÇO / ◯ SURG.	
	NOME DA CAPTAÇÃO					
	MARCAS ENVASADAS					
	VAZÃO (m3/h)					0
	4.1.1|PPR	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO
	4.1.2|PPR	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO
	4.1.3|PCC e PPR	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO	◯ SIM / ◯ NÃO
	% ATENDIDO					
	RISCO					

R	AVALIAÇÃO	ATENDIMENTO	100%	76 - 99 %	50 - 75 %	0 a < 50 %
		RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

4.1.1	F	A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada, mantida limpa e livre de focos de insalubridade. Deve dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural.
4.1.2	F	A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações. No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.
4.1.3	F	As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos decontaminação da água mineral natural e da água natural. As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Identifique o estabelecimento no cabeçalho. Registre o tipo e o nome da captação, as marcas e a vazão quando solicitados. Abra os F em cada item e avalie cada captação pela coluna correta.

Exemplo de observação


Captação 1. Entorno pavimentado e drenagem sem obstrução visível durante a vistoria.

Exemplo de não conformidade

Captação 1. Acúmulo de água no entorno imediato da casa de proteção.

Conferência antes de avançar


Confira se cada achado aponta para a captação correta e se a matriz poderá identificar a fonte.

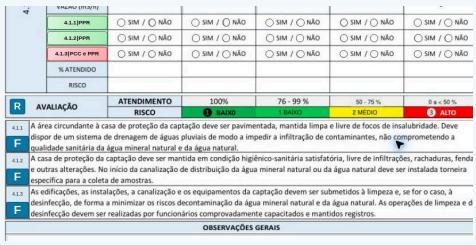

As respostas são organizadas em colunas por captação. O F fica ao lado do texto correspondente.

SEÇÃO 10

4.2 Condução

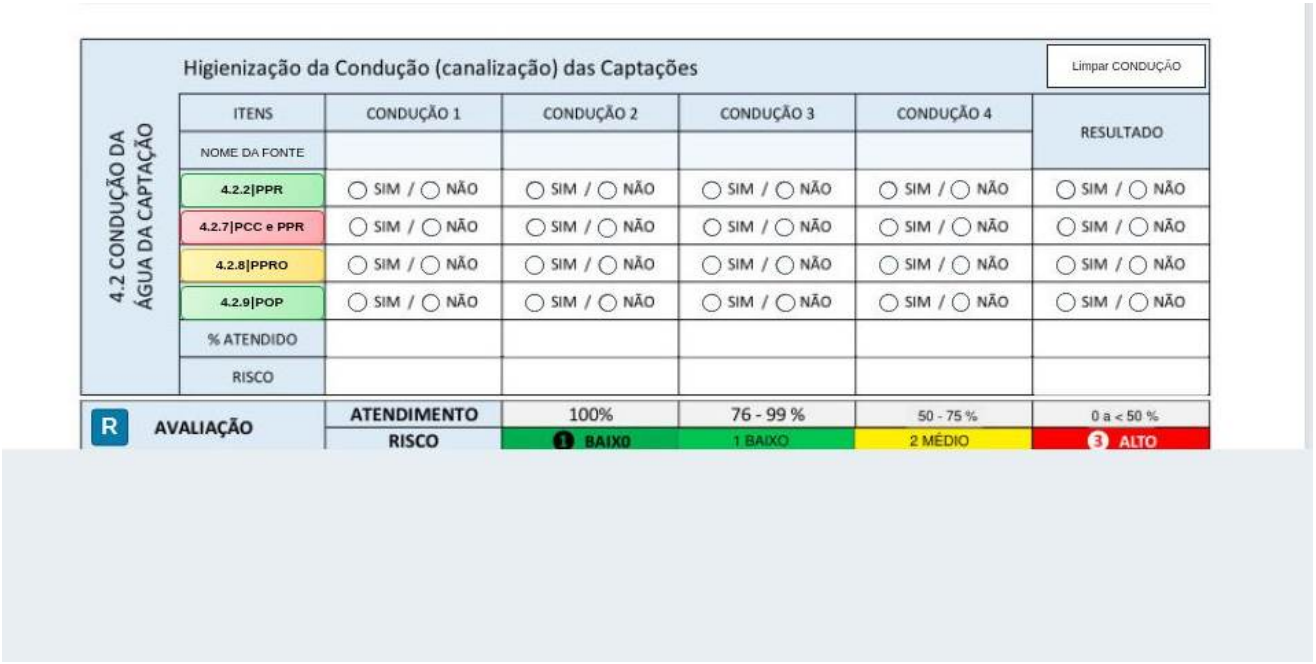

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Identifique a condução vinculada à captação. Abra os F dos itens para avaliar tubulações, registros de higienização e os demais critérios apresentados.

Exemplo de observação


Condução 1. Trajeto identificado no fluxograma e no trecho acessível da tubulação.

Exemplo de não conformidade

Condução 1. Ramal observado não identificado no fluxograma apresentado.

Conferência antes de avançar

Confira a ligação com a captação e a correspondência entre documentação e instalação.

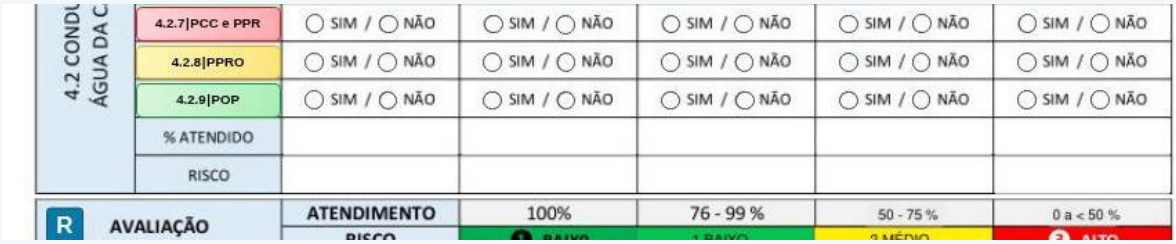

Confira a coluna da condução avaliada e o item indicado na lateral.

SEÇÃO 11

4.3 Reservatórios



Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Escolha no seletor Reservatórios da Captação 1, 2, 3 ou 4 conforme a instalação. Identifique o reservatório e abra os F para conferir os dispositivos, a conservação e os registros aplicáveis.

Exemplo de observação

Reservatório 2. Registro de higienização contém a identificação do equipamento.

Exemplo de não conformidade

Reservatório 2. Não foi apresentado o registro de higienização do período solicitado.

Conferência antes de avançar


Revise a associação entre reservatório e fonte. Registre separadamente os achados que se aplicam a unidades distintas.



Confira a captação indicada no cabeçalho e a coluna do reservatório correspondente.

SEÇÃO 12

4.5 Recepção de embalagens e insumos

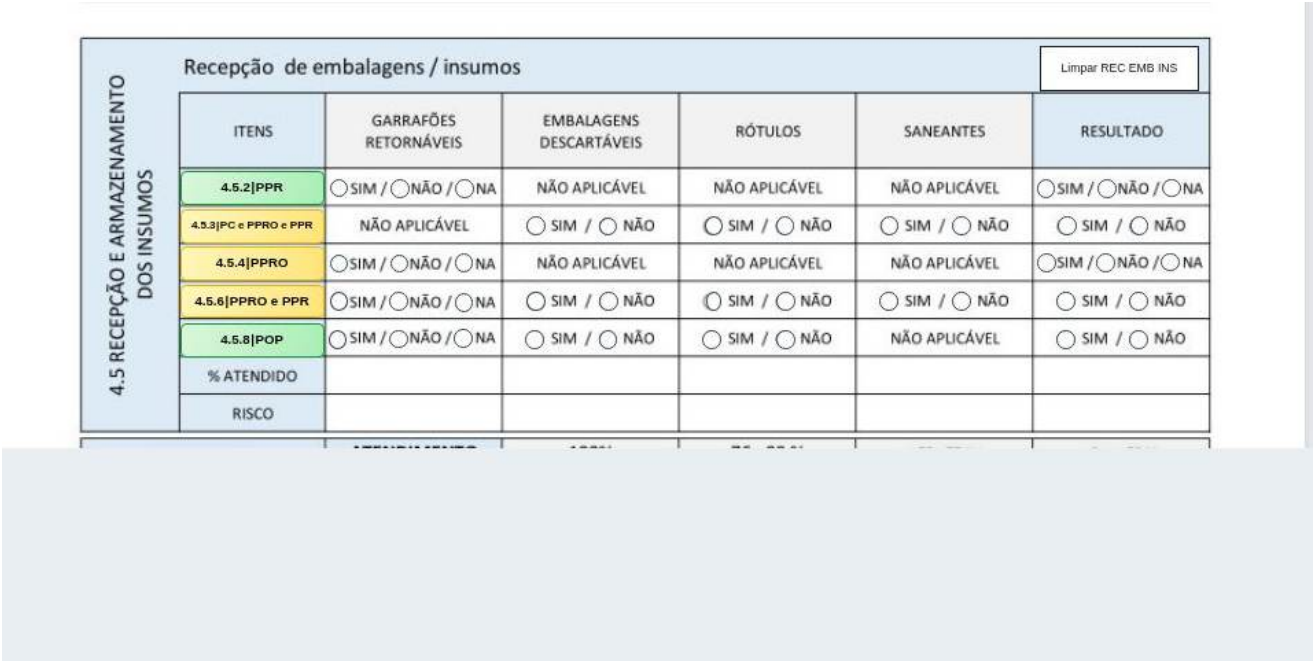

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Escolha a coluna correspondente a garrafões retornáveis, embalagens descartáveis, rótulos ou saneantes. Abra o F do item e confira lote, critério de recebimento e evidência disponível.

Exemplo de observação

Embalagens descartáveis. Lote da amostra coincide com o registro de entrada.

Exemplo de não conformidade

Saneante em uso. O lote observado não consta no registro de recebimento apresentado.

Conferência antes de avançar

Verifique se cada resposta está na coluna correspondente ao material avaliado.

SEÇÃO 13

4.6 Higienização de retornáveis



Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Informe a linha e a apresentação. Abra os F referentes às operações, equipamentos e registros indicados, incluindo embalagens e tampas quando forem objeto do item.

Exemplo de observação

Linha 1. Registro apresentado identifica o equipamento e o turno avaliado.

Exemplo de não conformidade


Linha 1. O registro do turno não contém a verificação prevista no procedimento da lavadora.

Conferência antes de avançar

Confira se o desvio descreve o controle ausente e se as evidências estão vinculadas à linha.

SEÇÃO 14

4.6 Higienização de descartáveis

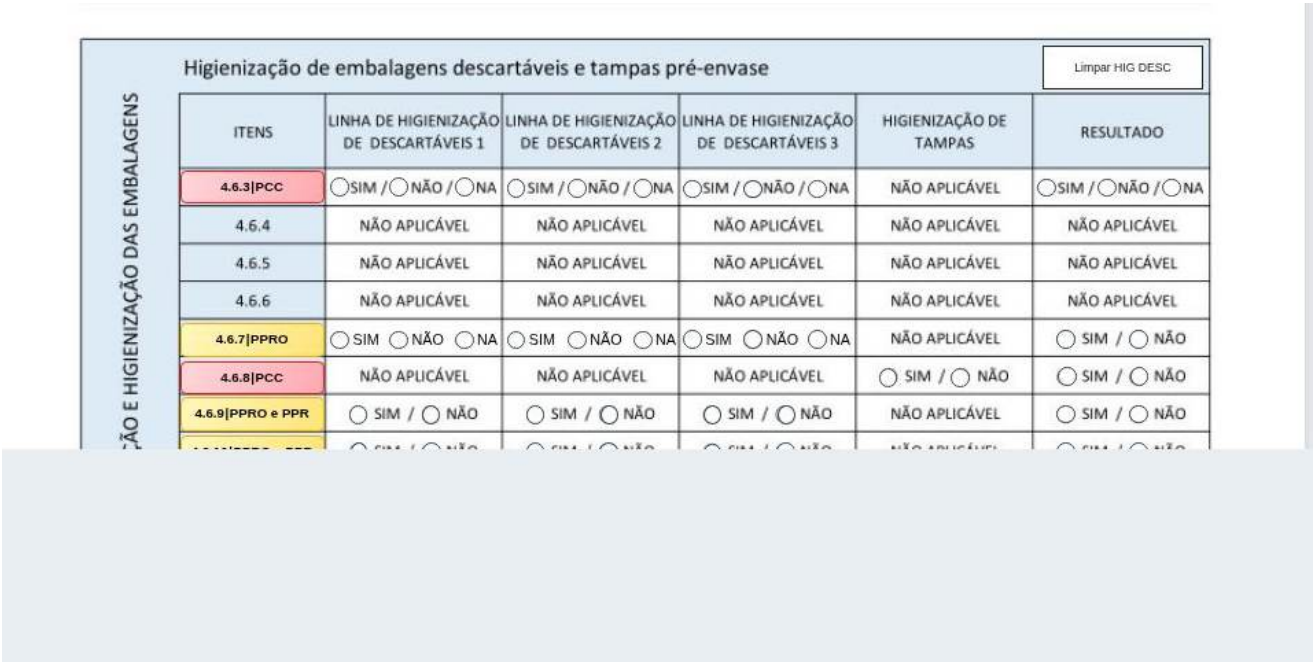

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Selecione a linha e identifique a apresentação. Abra cada F e confira quais verificações se aplicam à embalagem da linha.

Exemplo de observação

Linha 2, copos. Procedimento apresentado identifica a apresentação avaliada.

Exemplo de não conformidade


Linha 2. O registro apresentado omite a verificação operacional prevista para essa apresentação.

Conferência antes de avançar

Use Não se aplica quando o F oferecer essa opção e a condição observada justificar.

SEÇÃO 15

4.7 Envase de retornáveis

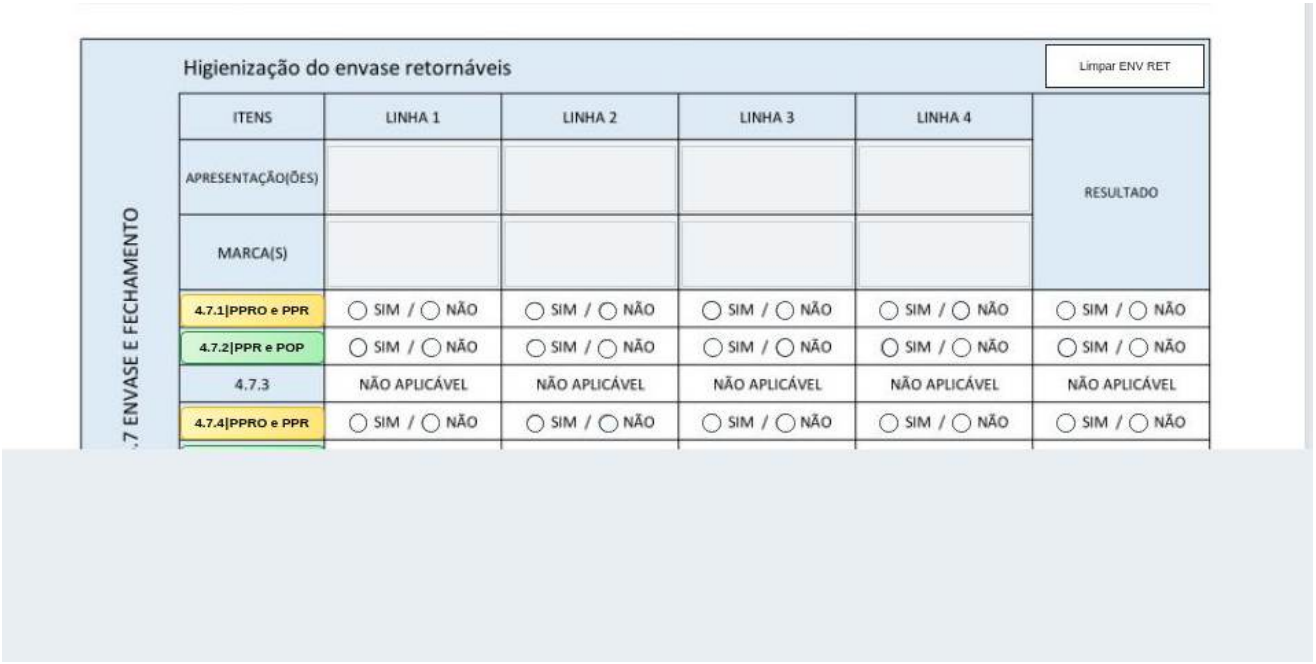

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Selecione a linha de retornáveis. Abra os F e avalie as condições da sala, o equipamento, a operação e as práticas dos manipuladores conforme as frases disponíveis.

Exemplo de observação

Linha 1. Lavatório acessível e insumos disponíveis na vistoria.

Exemplo de não conformidade


Linha 1. Lavatório de acesso à sala de envase sem meio de secagem das mãos.

Conferência antes de avançar

Confira se a OBS ou a NC identifica o ambiente e a linha.

SEÇÃO 16

4.7 Envase de descartáveis

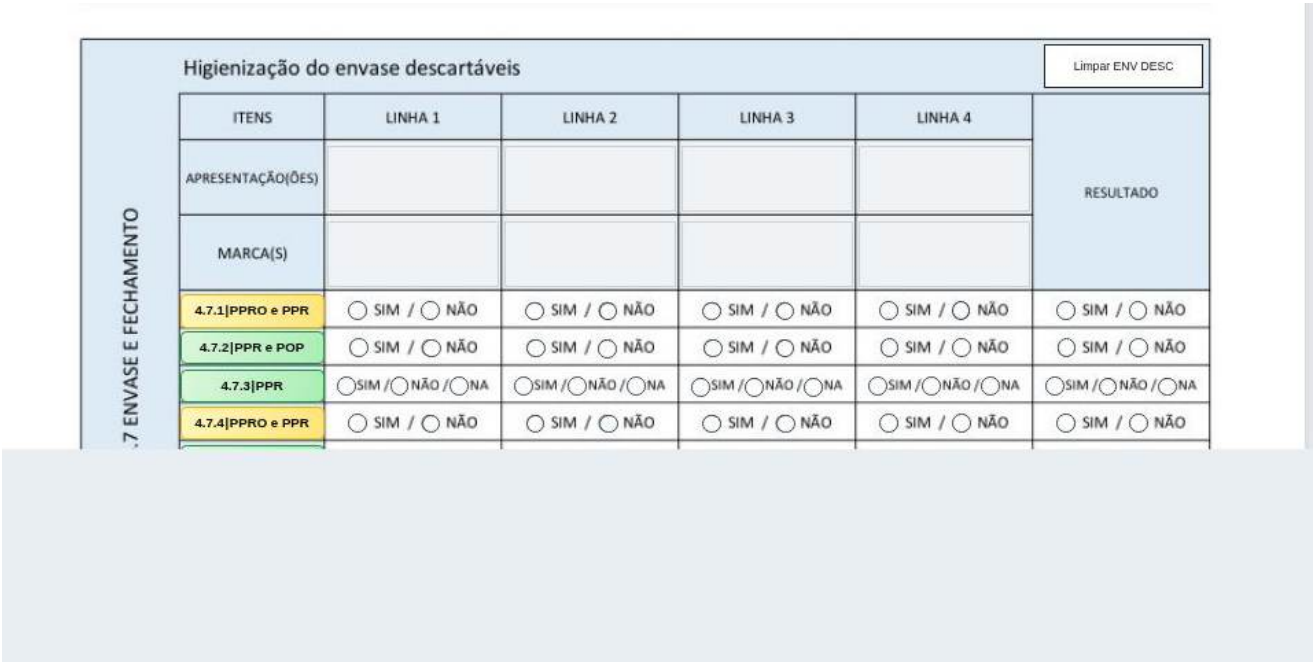

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Selecione o envase de descartáveis e a linha correta. Abra cada F e avalie o ambiente, o equipamento e os demais controles aplicáveis à apresentação.

Exemplo de observação

Linha 2. Porta da sala de envase mantida fechada durante a operação observada.

Exemplo de não conformidade


Linha 2. Abertura na passagem da linha permaneceu aberta durante a operação observada.

Conferência antes de avançar

Confirme a apresentação, a evidência e o momento em que o achado foi constatado.

SEÇÃO 17

4.10 Controle da qualidade

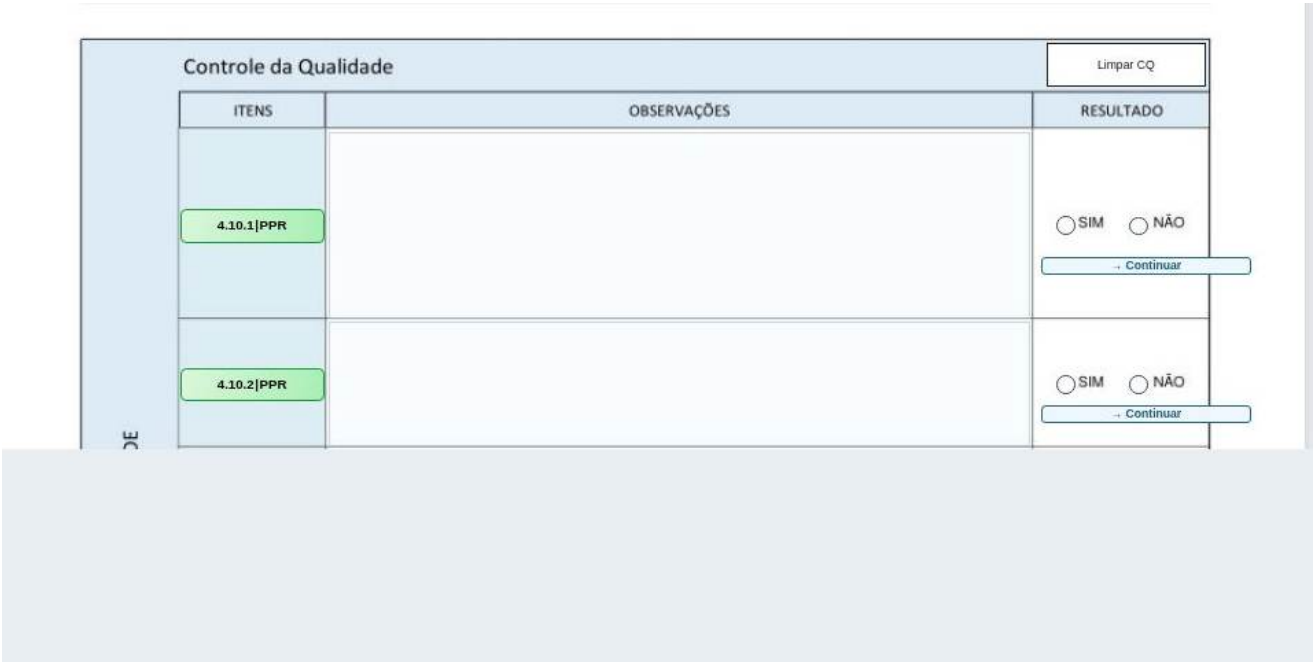

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Abra os F e avalie separadamente implementação e documentação, controle interno e externo, periodicidade, laudos e medidas diante de desvios conforme o item. Identifique fonte, apresentação, lote, data e laboratório quando cabível.

Exemplo de observação

Laudo apresentado identifica a fonte, a apresentação e o lote selecionados.

Exemplo de não conformidade


O laudo apresentado não permite vincular o resultado ao lote selecionado.

Conferência antes de avançar

Se usar a transferência de observações, confira a referência no item e a íntegra do texto na página de documentos e continuação.

SEÇÃO 18

4.11 Responsáveis e manipuladores

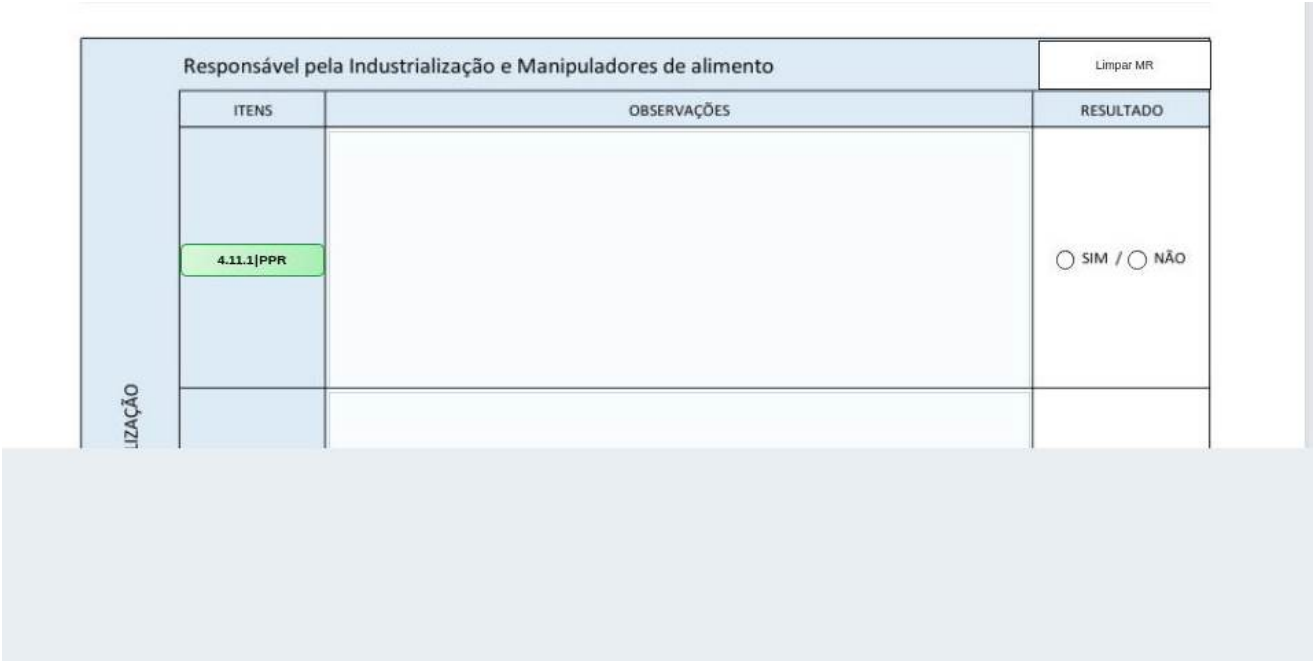

Tela do guia · Selecione este processo e abra o F ao lado do item que está sendo avaliado.

Preenchimento

Abra os F para conferir supervisão, capacitação, responsável técnico e certificados conforme as verificações disponíveis. Identifique comprovante, data, carga horária e função quando pertinentes.

Exemplo de observação

Certificado apresentado com identificação, carga horária e data.

Exemplo de não conformidade


Não foi apresentado o comprovante referente à capacitação da função avaliada.

Conferência antes de avançar

Confira a relação entre o documento apresentado e a pessoa ou função avaliada.

SEÇÃO 19

Documentos e continuação das observações

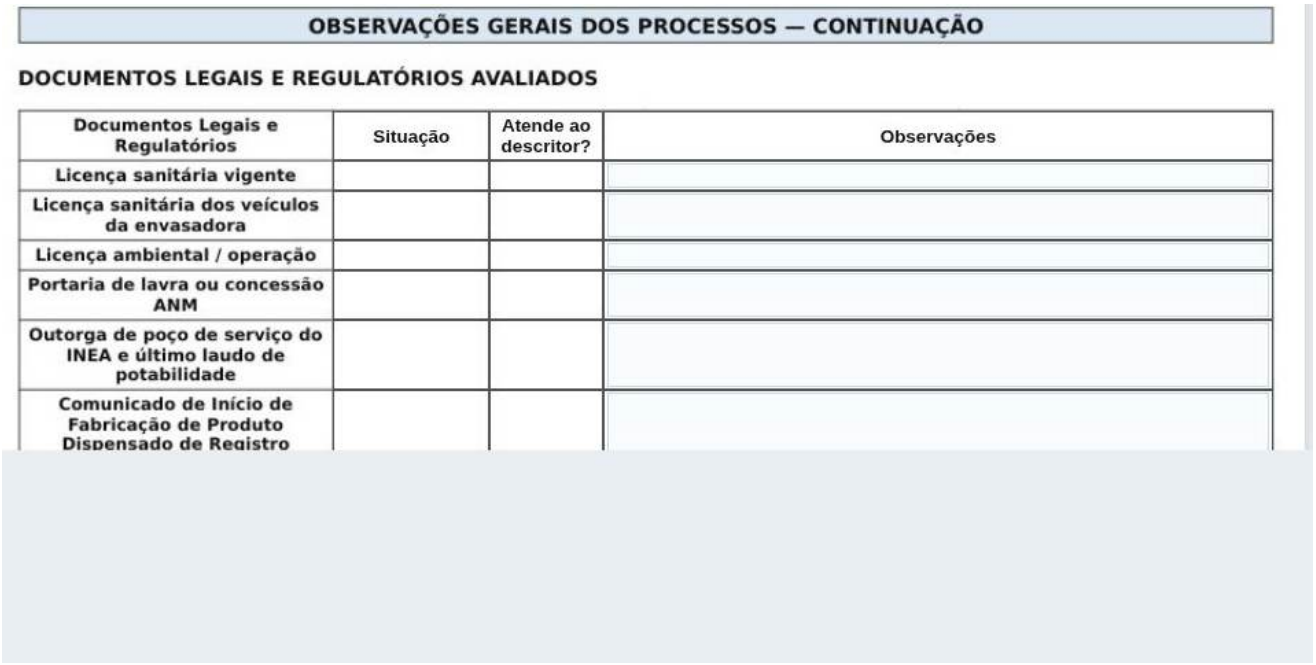

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS — CONTINUAÇÃO

DOCUMENTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS AVALIADOS

Documentos Legais e Regulatórios	Situação	Atende ao descritor?	Observações
Licença sanitária vigente			
Licença sanitária dos veículos da envasadora			
Licença ambiental / operação			
Portaria de lavra ou concessão ANM			
Outorga de poço de serviço do INEA e último laudo de potabilidade			
Comunicado de Início de Fabricação de Produto Dispensado de Registro			

Tela do guia · No seletor de processo, abra Documentos e continuação das observações.

Preencher cada linha

Identifique o documento exigido na tabela. Preencha **Situação** conforme o que foi apresentado e **Atende ao descritor?** de acordo com o exame. Em **Observações**, registre número, emissor, validade, escopo e a divergência encontrada quando aplicável.

Exemplos de registro


Documento apresentado e válido: informe número, órgão emissor e data de validade. Documento apresentado com pendência: explique qual dado ou atividade ficou sem comprovação. Para certificado do cilindro em uso, quando aplicável, confira a identificação do cilindro observado.

Verificar a continuação


Revise observações transferidas ou complementares. Use o número do item e a origem do registro para localizar o texto na versão impressa.

SEÇÃO 20

Resultados: não conformidades e matriz

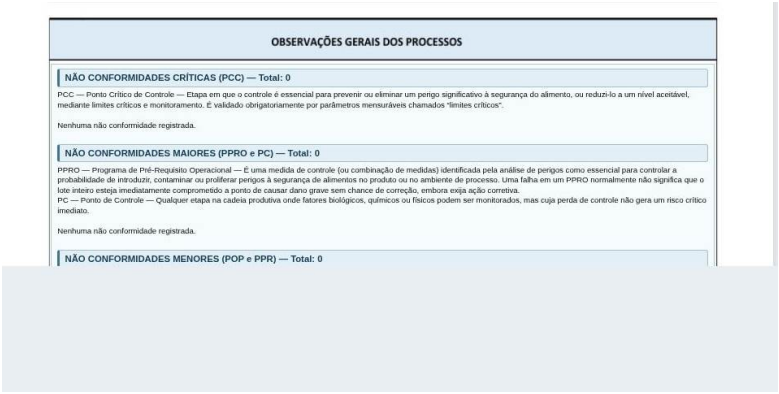

Tela do guia · Abra Observações gerais e consulte a continuação quando o texto ultrapassar o espaço inicial.

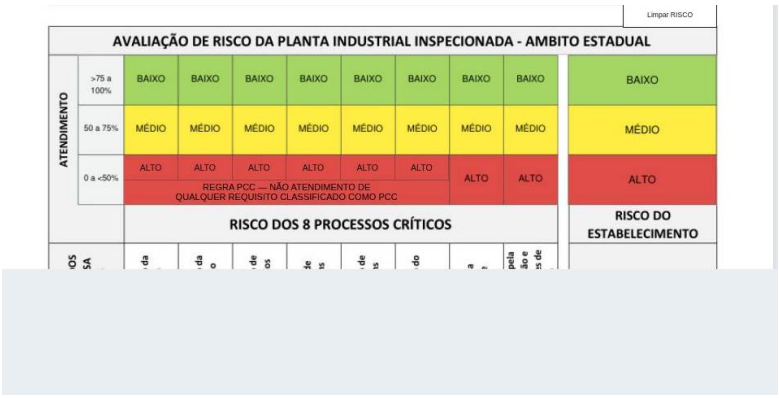

Tela do guia · Selecione Matriz de risco para conferir o resultado por processo e do estabelecimento.

Onde aparecem as não conformidades

Consulte **Observações gerais** e **Observações gerais — continuação das não conformidades**. O guia agrupa os registros em **críticas** (PCC), **maiores** (PPRO e PC) e **menores** (POP e PPR), conforme a classificação da frase não atendida. Volte ao F de origem para corrigir eventual divergência.

Como interpretar os resultados

A matriz consolida os resultados dos processos preenchidos. Confira a identificação da inspeção, das unidades e dos registros consolidados. Os resultados refletem os itens efetivamente avaliados. Revise pendências e os totais antes de usar a classificação final.

Cálculo automático da porcentagem e do risco

Como o Guia calcula o percentual

O Guia consolida as respostas das frases no item e atualiza o quadro de avaliação da unidade. Se uma frase da unidade recebe Não, o item fica como Não. Nos quadros de atendimento, o Guia divide a soma dos itens atendidos pelo total considerado naquele quadro e multiplica por 100. O tratamento de NA depende da regra do quadro.

Faixas do percentual de atendimento

Abaixo de 50%: ALTO. De 50% a 75%, inclusive: MÉDIO. Acima de 75%: BAIXO. A matriz consolida a classificação dos processos e considera o maior risco entre as unidades avaliadas.

ALTO pelo percentual


Exemplo: em uma unidade com 3 itens considerados, 1 atendido e 2 não atendidos, o quadro mostra 33%. Sem PCC descumprido, o risco é ALTO pela faixa de atendimento.

ALTO – PCC mesmo com percentual elevado

Exemplo: de 6 itens considerados, 5 atendidos resultam em 83%. Se a frase não atendida é um PCC, a regra do Guia prevalece e o quadro sinaliza ALTO – PCC. O percentual continua mostrando o atendimento calculado.

Onde conferir

Compare a porcentagem com o rótulo de risco no quadro do processo e na matriz. Use o botão R para consultar a regra e localizar a frase PCC não atendida.




No quadro do processo, localize % ATENDIDO, RISCO e o botão R. A faixa abaixo mostra os limites de atendimento.



Na matriz, confira a coluna do processo e o resultado do estabelecimento.

SEÇÃO 21

Botão R e alto risco por PCC

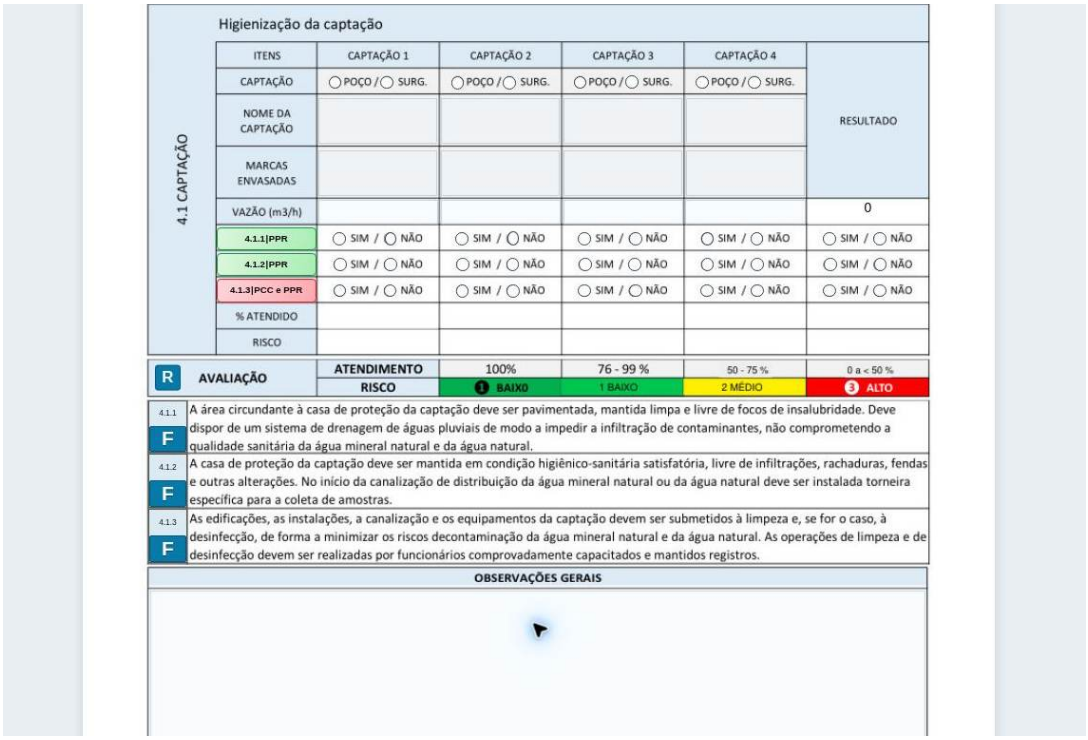

Tela do guia · Clique em R junto ao risco para abrir a explicação e localizar os itens que contêm PCC.

Consultar a regra

Clique em **R** quando aparecer nos quadros de avaliação ou risco. Leia a explicação e confira os itens PCC listados para o processo. A matriz reúne as classificações resultantes da inspeção.

Conferir a origem do alto risco


Se uma frase classificada como **PCC** estiver não atendida, o guia aplica a regra de alto risco ao processo ou à unidade correspondente. O PCC está relacionado ao controle de um perigo significativo. Ao encontrar **ALTO - PCC**, volte ao F e confira a resposta, a unidade e a evidência registrada.

Redigir os considerandos

Nos considerandos sobre risco, identifique o processo, a unidade e o PCC associado ao desvio, quando houver. Explique o fato que sustenta a leitura da matriz. Inclua outros achados relevantes quando necessários à conclusão e separe ali a fundamentação das medidas registradas.

SEÇÃO 22

Ações, medidas e responsáveis

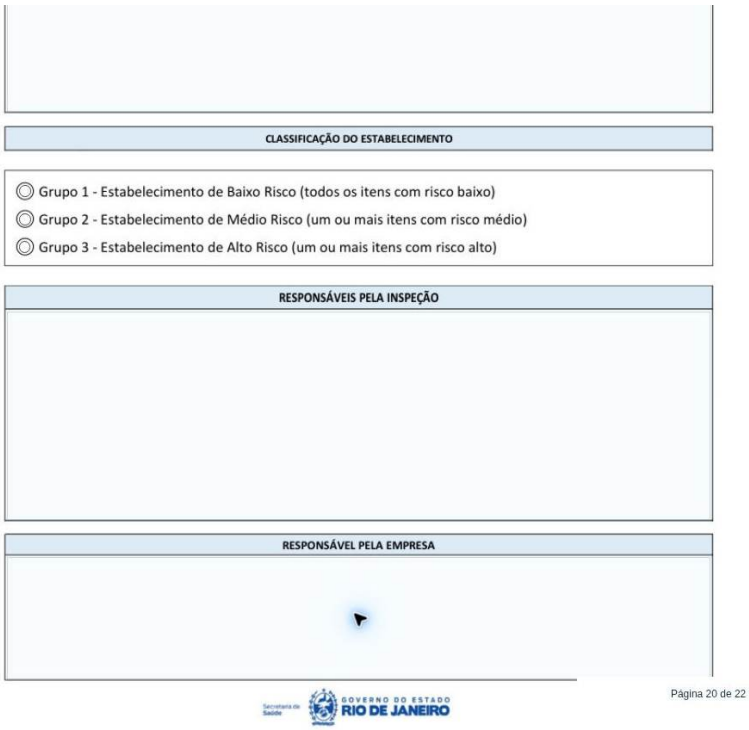

Tela do guia · Na página Ações e responsáveis, localize os quadros da equipe de inspeção e do responsável pela empresa.

Considerações finais / avaliação de risco

Resuma as constatações, identifique os PCCs que fundamentam a classificação quando aplicável e indique o encaminhamento. Em medidas adotadas, registre o que ocorreu na inspeção e no encaminhamento, incluindo identificação do ato e data quando disponíveis.

As duas frases previstas no guia

Com NC registrada, o guia prevê **“O estabelecimento deverá sanar todas as não conformidades registradas no Guia de Avaliação de Risco Sanitário.”** e **“A Vigilância Sanitária Municipal adotará as medidas sanitárias cabíveis.”** A primeira indica a obrigação de correção e a segunda, o encaminhamento à vigilância municipal. Confira a redação na conclusão e registre separadamente as medidas efetivamente adotadas.

Identificar os responsáveis

Preencha **Responsáveis pela inspeção** com nome e identificação funcional, conforme o campo e o procedimento da equipe. Em **Responsável pela empresa**, identifique a pessoa e sua função. Se quem acompanhou a inspeção for representante, indique essa condição e confira o responsável legal com o documento pertinente.

SEÇÃO 23

Instalar o app e salvar nos favoritos



Tela do guia · Na tela inicial, clique em Instalar Guia BPF/APPCC ou em Abrir Guia BPF/APPCC.

Instalar no computador

Abra a página inicial no Chrome. Clique em **Instalar Guia BPF/APPCC** e confirme quando o navegador oferecer a instalação. Pelo menu do Chrome, procure **Instalar página como app**. Em alguns navegadores há também um ícone de instalação na barra de endereço.

Salvar como favorito no computador

Na página inicial, clique na estrela à direita da barra de endereço do Chrome ou use **Ctrl+D** no Windows/Linux ou **⌘+D** no Mac. Escolha a pasta e confirme. Para voltar ao guia, abra o favorito salvo.

Instalar no celular

Abra a página inicial no Chrome para Android e use o botão de instalação ou o menu de três pontos para adicionar à tela inicial. A opção exibida depende da versão do navegador.

Referências

Ajuda do Chrome: apps Web · Ajuda do Chrome: favoritos

Revisar frases em Mais opções

Menu do guia › Mais opções › Revisar frases

1. Abra a revisão

No Menu do guia, expanda Mais opções e clique em Revisar frases. Use o filtro de processo e a busca para localizar o número do item ou a frase F.

2. Edite os campos

Compare as colunas Original e Editável. Revise o texto da frase F e a orientação ao inspetor. Os exemplos de Sim (OBS) e Não (NC) têm campos próprios.

3. Salve as alterações

Clique em Salvar revisões para aplicar o texto. No menu principal, use Salvar arquivo para guardar as revisões no JSON da inspeção.

4. Compartilhe uma revisão

Use Baixar revisões JSON para exportar apenas a revisão. Para abri-la em outro preenchimento, use Importar revisões, confira o conteúdo e clique em Salvar revisões.

5. Confira o anexo

Em Mais opções, marque Anexar frases F ao PDF e volte a Imprimir PDF. Confira no anexo as frases preenchidas, as opções marcadas, a OBS e a NC. Consulte a orientação ao inspetor na tela de revisão.

Checklist e descritores na inspeção

Em Mais opções, baixe o Checklist de documentos e os Descritores dos documentos. Abra cada PDF no leitor e selecione Imprimir.

Checklist de documentos

Marque Entregue quando o documento for apresentado. Marque Não possui quando a envasadora informar que não o possui. Se existir e não for apresentado, registre a pendência no Guia.

Captação, Condução e Reservatórios		Entregue	Não possui
4.1.3	POP de higienização da captação		
4.1.3	Registros de higienização da captação (3 meses)		
4.1.3	Registros de Capacitação do Funcionário Responsável pela higienização		
4.1.3	Registro da troca dos elementos filtrantes da captação (3 meses)		

Descritores dos documentos

Localize o número do item do checklist e use as orientações dos descritores para saber o que conferir. Registre a análise no Anexo F ou diretamente no item correspondente do Guia.

Solicite informações se na captação é realizado algum procedimento de higienização periódica ou “descontaminação” se necessário e se sim solicite ao responsável a descrição dos serviços realizados (sanitizantes, periodicidade, concentrações, etc.) e verifique se eles estão previstos no POP. Descreva essa operação em “Observações Gerais”.

Também verifique os registros do que é feito (higienização, troca de filtros, etc.), se existirem filtros após a captação, inclusive se houver filtro microbiológico na “cabeça” da captação, que evita a contaminação dela, pois quando a bomba entra em operação ocorre o abaixamento do nível do poço e a entrada de ar externo.

Para o item 4.1.3, o checklist lista o POP e os registros de higienização da captação. Os descritores orientam também a conferir os registros de treinamento de quem executou o serviço.