

Totally Integrated Automation Portal							
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal							
Projekt							
Name:	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal	Erstellzeitpunkt:	07/03/2026 13:03:42	Letzte Änderung:	08/03/2026 17:42:46	Autor:	wabozayed
Zuletzt geändert von:	wabozayed	Version:					
Kommentar:							
Betriebssystem							
Name				Beschreibung			
Betriebssystem				Microsoft Windows 10 Enterprise			
Version des Betriebssystems				6.3.9600.0			
Service Pack des Betriebssystems							
Version des Internet Explorers				11.3636.19041.0			
Computername				D4A2CDB0D94B			
Benutzername				WBS-SCHUL\wabozayed			
Installationspfad des TIA Portals				C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V17			
Komponenten							
Name			Version		Release		
TIA Portal Project Server V17 - TIA Portal Project Server Single SetupPackage V17.0 Upd6 (MUSERVERV17)			V17.0 + Upd6		V17.00.00.06_05.02.00.01		
SIMATIC S7-PLCSIM (S7_PLCSIM_V17)			V17.0		V17.00.00.00_43.02.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - SIMATIC S7-PLCSIM V17.0 + SP0 + Upd1 (S7_PLCSIM_V17)			V17.0 + SP0 + Upd1		V17.00.00.01_01.00.16.01		
TIA Administrator - AWB Licensing Module V1.0 + SP8 (TIAADMIN)			V1.0 + SP8		V01.00.08.00_01.01.00.18		
TIA Administrator - AWB Software Management V1.0 + SP8 (TIAADMIN)			V1.0 + SP8		V01.00.08.00_01.01.00.18		
TIA Administrator - TIA UMC Agent Configurator Module V1.0 + SP8 (TIAADMIN)			V1.0 + SP8		V01.00.08.00_01.01.00.18		
TIA Administrator - TIA Administrator V1.0 SP8 (TIAADMIN)			V1.0 + SP8		V01.00.08.00_01.01.00.18		
Totally Integrated Automation Portal V17 - TIA Portal Single SetupPackage V17.0 (TIAP17)			V17.0 UPD6		V17.00.00.06_05.02.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - SIMATIC Function Chart Plus V17.0 + Upd1 (TIAP17)			V17.0 + Upd1		V17.00.00.01_03.01.00.04		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - SIMATIC Function Chart Plus Step7 V17.0 + Upd1 (TIAP17)			V17.0 + Upd1		V17.00.00.01_03.01.00.04		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - FCPS7TIA V17.0 + Upd1 (TIAP17)			V17.0 + Upd1		V17.00.00.01_03.01.00.04		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - HM All Editions Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)			V17.0 UPD6		V17.00.00.06_05.02.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - HM NoBasic Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)			V17.0 UPD6		V17.00.00.06_05.02.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Hardware Support Base Package 0 V17.0 (TIAP17)			V17.0		V17.00.00.00_41.01.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Multiuser Client Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)			V17.0 UPD6		V17.00.00.06_05.02.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Version Control Interface SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)			V17.0 UPD6		V17.00.00.06_05.02.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - STEP 7 Safety Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)			V17.0 UPD6		V17.00.00.06_05.02.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - SINAMICS Startdrive Advanced G110M, G120, G120C, G120D, G120P, G115D V17.0 + SP1 + Upd1 (TIAP17)			V17.0 + SP1 + Upd1		V17.00.01.01_52.01.00.02		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Startdrive Hardware Support Base Package 1 V17.0 (TIAP17)			V17.0		V17.00.00.00_24.00.00.05		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - SINAMICS-STARTDRIVE-COMMON V17.0 + SP1 + Upd1 (TIAP17)			V17.0 + SP1 + Upd1		V17.00.01.01_52.01.00.02		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - SINAMICS-STARTDRIVE-COMMON-OPENNESS V17.0 + SP1 + Upd1 (TIAP17)			V17.0 + SP1 + Upd1		V17.00.01.01_52.01.00.02		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - SINAMICS-STARTDRIVE-COMMON-SAT V17.0 + SP1 + Upd1 (TIAP17)			V17.0 + SP1 + Upd1		V17.00.01.01_52.01.00.02		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - SINAMICS Startdrive Advanced G130, G150, S120, S150, SINAMICS MV, S210 V17.0 + SP1 + Upd1 (TIAP17)			V17.0 + SP1 + Upd1		V17.00.01.01_52.01.00.02		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - STEP 7 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)			V17.0 UPD6		V17.00.00.06_05.02.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Hardware Support Base Package 02 V17.0 (TIAP17)			V17.0		V17.00.00.00_41.01.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Hardware Support Base Package 03 V17.0 (TIAP17)			V17.0		V17.00.00.00_41.01.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Hardware Support Base Package 04 V17.0 (TIAP17)			V17.0		V17.00.00.00_41.01.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Support Base Package TO-01 V17.0 (TIAP17)			V17.0		V17.00.00.00_41.01.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Support Base Package TO-02 V17.0 (TIAP17)			V17.0		V17.00.00.00_41.01.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Hardware Support Base Package WCF-01 V17.0 (TIAP17)			V17.0		V17.00.00.00_41.01.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - TIACOMP CHECK Single SetupPackage V17.0 + Upd6 (TIAP17)			V17.0 + Upd6		V17.00.00.06_05.02.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Simatic Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)			V17.0 UPD6		V17.00.00.06_05.02.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)			V17.0 UPD6		V17.00.00.06_05.02.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Openness SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)			V17.0 UPD6		V17.00.00.06_05.02.00.01		
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - TcGateway SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)			V17.0 UPD6		V17.00.00.06_05.02.00.01		

Totally Integrated Automation Portal																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><th>Name</th><th>Version</th><th>Release</th></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Unified ES Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current All Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP 2 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP 3 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Mandatory Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>User Management Component - UserManagementComponentx64 V2.9 SP3 Upd2 (UMC64)</td><td>V2.9 + SP3 + Upd2</td><td>V02.09.03.02_03.01.00.01</td></tr><tr><td>User Management Component - umtrayiconx64 V2.9 + SP3 + Upd2 (UMC64)</td><td>V2.9 + SP3 + Upd2</td><td>V02.09.03.02_03.01.00.01</td></tr><tr><td>WinCC Unified PC V17 - WinCC Unified PC V3.0 (WinCCUnified)</td><td>V3.0 Upd7</td><td>V03.00.00.07_45.06.00.04</td></tr><tr><td>WinCC Unified PC V17 - LocalLogging V3.0 (WinCCUnified)</td><td>V3.0</td><td>V03.00.00.00_38.01.00.01</td></tr><tr><td>WinCC Unified PC V17 - Unified SCADA Tagging Package 02 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (WinCCUnified)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>WinCC Unified PC V17 - Unified SCADA Tagging Package 01 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (WinCCUnified)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>WinCC Unified Reporting Excel AddOn - WinCC Unified Reporting Excel AddOn V3.0 (WinCCUnified_Reporting)</td><td>V3.0</td><td>V03.00.00.00_38.01.00.01</td></tr><tr><td>WinCC Runtime Advanced V17.0 - HMIRTM Tagging Package 01 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (HMIRTM_V11)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Migration Tool TIA V17.0 - STEP 7 Safety Option Migration SetupPackage V17.0 (MIG17)</td><td>V17.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC ODK 1500S - SIMATIC ODK 1500S V2.5 (ODK1500S25)</td><td>V2.5</td><td>V02.05.00.00_26.01.00.08</td></tr><tr><td>PLCSIM Advanced Single SetupPackage - PLCSIM Advanced Single SetupPackage V4.0 SP1 (PLCSIMADV)</td><td>V4.0 + SP1</td><td>V04.00.01.00_50.01.00.02</td></tr><tr><td>SIMATIC S7-PCT - SIMATIC S7-PCT V3.5 SP3 Upd2 (S7PCT)</td><td>V3.5 + SP3 + Upd2</td><td>V03.05.03.02_01.05.00.02</td></tr><tr><td>SIMIT V9 - SIMIT V11.1 (SIMIT9)</td><td>V11.1 + +</td><td>V11.01.00.00_18.01.00.01</td></tr><tr><td>Siemens SIMIT V9 - SIMIT Simulation Platform V11.1 + + (SIMIT9)</td><td>V11.1 + +</td><td>V11.01.00.00_18.01.00.01</td></tr><tr><td>Siemens SIMIT V9 - SIMIT SU V11.1 + + (SIMIT9)</td><td>V11.1 + +</td><td>V11.01.00.00_00.00.00.04</td></tr><tr><td>Siemens SIMIT V9 - SIMIT Virtual Controller V11.1 + + (SIMIT9)</td><td>V11.1 + +</td><td>V11.01.00.00_18.01.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Simatic Single SetupPackage 32 Bit V17.0 (TIAP17)</td><td>V17.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Single SetupPackage 32 Bit V17.0 (TIAP17)</td><td>V17.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC HMI License Manager Panel Plugin (x64)</td><td>17.0.0.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC WinCC Runtime Advanced Driver (x64)</td><td>17.0.0.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>ETWEventCollector</td><td>17.0.0.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC NCM FWL 64</td><td>5.6.0.3</td><td>K5.6.0.3_1.1.0.2</td></tr><tr><td>NCM GPRS 64</td><td>01.02.00.00</td><td>V1.2.0.0_2.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC PLCSIM 64</td><td>17.00.00</td><td>17.00.00.00_01.00.37.01</td></tr><tr><td>SIMATIC PLCSIM Advanced Driver64</td><td>4.0.1.0</td><td>V04.00.01.00_50.01.00.02</td></tr><tr><td>SIMATIC Device Drivers</td><td>9.3</td><td>09.03.04.00_01.01.00.37</td></tr><tr><td>TelemetryConnector</td><td>1.8.0.49</td><td>V01.08.00.49_01.00.00.00</td></tr><tr><td>Automation Access Control Component</td><td>4.0</td><td>K04.00.01.00_01.01.00.01</td></tr><tr><td>Automation Software Updater</td><td>02.05.0300</td><td>V02.05.03.00_01.01.00.29</td></tr><tr><td>SIMATIC Colour Editor</td><td>5.2.2.0</td><td>K5.2.2.0_2.1.0.1</td></tr><tr><td>License Logon Interface</td><td>4.0</td><td>K04.00.03.00_01.01.00.02</td></tr><tr><td>SIEMENS OPC</td><td>3.9</td><td>03.09.11.01_01.01.00.02</td></tr><tr><td>OPC-XML-Gateway</td><td>17.0.0.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC PLCSIM Advanced SimRT</td><td>4.0.1.0</td><td>V04.00.01.00_50.01.00.02</td></tr><tr><td>SIMATIC HMI ProSave</td><td>17.0.0.1</td><td>V17.00.00.01_07.01.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC HMI Symbol Library</td><td>17.0.0.6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC HMI Touch Input</td><td>17.0.0.6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC Version View</td><td>1.7.12.0</td><td>K1.7.12.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Common Services</td><td>5.3.15.0</td><td>K5.3.15.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Device Drivers WoW</td><td>29.3</td><td>29.03.04.00_01.01.00.37</td></tr><tr><td>SIMATIC Event Database</td><td>5.7</td><td>05.07.01.00_02.01.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC GRAPH-Visualisierung</td><td>5.2.4.0</td><td>K5.2.4.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC GSD CONTROL</td><td>3.5.7.0</td><td>K3.5.7.0_2.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC GSD Interpreter</td><td>2.10.0.0</td><td>V2.10.0.0_7.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Interface Editor</td><td>5.4.24.0</td><td>K5.4.24.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Extended Interfaces</td><td>5.7.0.0</td><td>V5.7.0.0_5.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC LanguageSupportTool</td><td>5.8.4.0</td><td>K5.8.4.0_2.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Condition Editor</td><td>5.6.2.0</td><td>K5.6.2.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC NCM</td><td>5.7.0.0</td><td>V5.7.0.0_12.1.0.2</td></tr><tr><td>SIMATIC Process Diagnosis Base</td><td>5.7.0.1</td><td>K5.7.0.1_4.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Process Diagnosis Database</td><td>5.7.0.0</td><td>V5.7.0.0_5.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC DIAGNOSTIC REPEATER GUI CTRL</td><td>5.2.3.0</td><td>K5.2.3.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Grid Control</td><td>3.0.1.0</td><td>K3.0.1.0_2.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC S7-Status-OCX</td><td>5.3.14.0</td><td>K5.3.14.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Technological Parameter Assignment</td><td>5.3.12.0</td><td>K5.3.12.0_3.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC X-Ref Control</td><td>5.2.10.0</td><td>K5.2.10.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC STEP 7 Help Viewer</td><td>1.0.6.0</td><td>K1.0.6.0_4.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC SCL Compiler</td><td>5.7.0.0</td><td>V5.7.0.0_4.1.0.1</td></tr><tr><td>SeCon</td><td>2.9</td><td>V02.09.00.00_01.03.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC SCS</td><td>K7.5.4.1</td><td>V07.05.04.01_01.02.00.05</td></tr><tr><td>WinCC Runtime Advanced Simulator</td><td>17.0.0.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td colspan="3">Produkte</td></tr><tr><td>Name</td><td>Version</td><td>Release</td></tr><tr><td>TIA Portal Project Server</td><td>V17.0 Upd6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr></table>	Name	Version	Release	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Unified ES Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current All Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP 2 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP 3 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Mandatory Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	User Management Component - UserManagementComponentx64 V2.9 SP3 Upd2 (UMC64)	V2.9 + SP3 + Upd2	V02.09.03.02_03.01.00.01	User Management Component - umtrayiconx64 V2.9 + SP3 + Upd2 (UMC64)	V2.9 + SP3 + Upd2	V02.09.03.02_03.01.00.01	WinCC Unified PC V17 - WinCC Unified PC V3.0 (WinCCUnified)	V3.0 Upd7	V03.00.00.07_45.06.00.04	WinCC Unified PC V17 - LocalLogging V3.0 (WinCCUnified)	V3.0	V03.00.00.00_38.01.00.01	WinCC Unified PC V17 - Unified SCADA Tagging Package 02 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (WinCCUnified)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	WinCC Unified PC V17 - Unified SCADA Tagging Package 01 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (WinCCUnified)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	WinCC Unified Reporting Excel AddOn - WinCC Unified Reporting Excel AddOn V3.0 (WinCCUnified_Reporting)	V3.0	V03.00.00.00_38.01.00.01	WinCC Runtime Advanced V17.0 - HMIRTM Tagging Package 01 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (HMIRTM_V11)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Siemens Migration Tool TIA V17.0 - STEP 7 Safety Option Migration SetupPackage V17.0 (MIG17)	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC ODK 1500S - SIMATIC ODK 1500S V2.5 (ODK1500S25)	V2.5	V02.05.00.00_26.01.00.08	PLCSIM Advanced Single SetupPackage - PLCSIM Advanced Single SetupPackage V4.0 SP1 (PLCSIMADV)	V4.0 + SP1	V04.00.01.00_50.01.00.02	SIMATIC S7-PCT - SIMATIC S7-PCT V3.5 SP3 Upd2 (S7PCT)	V3.5 + SP3 + Upd2	V03.05.03.02_01.05.00.02	SIMIT V9 - SIMIT V11.1 (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_18.01.00.01	Siemens SIMIT V9 - SIMIT Simulation Platform V11.1 + + (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_18.01.00.01	Siemens SIMIT V9 - SIMIT SU V11.1 + + (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_00.00.00.04	Siemens SIMIT V9 - SIMIT Virtual Controller V11.1 + + (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_18.01.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Simatic Single SetupPackage 32 Bit V17.0 (TIAP17)	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Single SetupPackage 32 Bit V17.0 (TIAP17)	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC HMI License Manager Panel Plugin (x64)	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC WinCC Runtime Advanced Driver (x64)	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	ETWEventCollector	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC NCM FWL 64	5.6.0.3	K5.6.0.3_1.1.0.2	NCM GPRS 64	01.02.00.00	V1.2.0.0_2.1.0.1	SIMATIC PLCSIM 64	17.00.00	17.00.00.00_01.00.37.01	SIMATIC PLCSIM Advanced Driver64	4.0.1.0	V04.00.01.00_50.01.00.02	SIMATIC Device Drivers	9.3	09.03.04.00_01.01.00.37	TelemetryConnector	1.8.0.49	V01.08.00.49_01.00.00.00	Automation Access Control Component	4.0	K04.00.01.00_01.01.00.01	Automation Software Updater	02.05.0300	V02.05.03.00_01.01.00.29	SIMATIC Colour Editor	5.2.2.0	K5.2.2.0_2.1.0.1	License Logon Interface	4.0	K04.00.03.00_01.01.00.02	SIEMENS OPC	3.9	03.09.11.01_01.01.00.02	OPC-XML-Gateway	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC PLCSIM Advanced SimRT	4.0.1.0	V04.00.01.00_50.01.00.02	SIMATIC HMI ProSave	17.0.0.1	V17.00.00.01_07.01.00.01	SIMATIC HMI Symbol Library	17.0.0.6	V17.00.00.06_05.02.00.01	SIMATIC HMI Touch Input	17.0.0.6	V17.00.00.06_05.02.00.01	SIMATIC Version View	1.7.12.0	K1.7.12.0_1.1.0.1	SIMATIC Common Services	5.3.15.0	K5.3.15.0_1.1.0.1	SIMATIC Device Drivers WoW	29.3	29.03.04.00_01.01.00.37	SIMATIC Event Database	5.7	05.07.01.00_02.01.00.01	SIMATIC GRAPH-Visualisierung	5.2.4.0	K5.2.4.0_1.1.0.1	SIMATIC GSD CONTROL	3.5.7.0	K3.5.7.0_2.1.0.1	SIMATIC GSD Interpreter	2.10.0.0	V2.10.0.0_7.1.0.1	SIMATIC Interface Editor	5.4.24.0	K5.4.24.0_1.1.0.1	SIMATIC Extended Interfaces	5.7.0.0	V5.7.0.0_5.1.0.1	SIMATIC LanguageSupportTool	5.8.4.0	K5.8.4.0_2.1.0.1	SIMATIC Condition Editor	5.6.2.0	K5.6.2.0_1.1.0.1	SIMATIC NCM	5.7.0.0	V5.7.0.0_12.1.0.2	SIMATIC Process Diagnosis Base	5.7.0.1	K5.7.0.1_4.1.0.1	SIMATIC Process Diagnosis Database	5.7.0.0	V5.7.0.0_5.1.0.1	SIMATIC DIAGNOSTIC REPEATER GUI CTRL	5.2.3.0	K5.2.3.0_1.1.0.1	SIMATIC Grid Control	3.0.1.0	K3.0.1.0_2.1.0.1	SIMATIC S7-Status-OCX	5.3.14.0	K5.3.14.0_1.1.0.1	SIMATIC Technological Parameter Assignment	5.3.12.0	K5.3.12.0_3.1.0.1	SIMATIC X-Ref Control	5.2.10.0	K5.2.10.0_1.1.0.1	SIMATIC STEP 7 Help Viewer	1.0.6.0	K1.0.6.0_4.1.0.1	SIMATIC SCL Compiler	5.7.0.0	V5.7.0.0_4.1.0.1	SeCon	2.9	V02.09.00.00_01.03.00.01	SIMATIC SCS	K7.5.4.1	V07.05.04.01_01.02.00.05	WinCC Runtime Advanced Simulator	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	Produkte			Name	Version	Release	TIA Portal Project Server	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01		
Name	Version	Release																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Unified ES Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current All Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP 2 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP 3 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Mandatory Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
User Management Component - UserManagementComponentx64 V2.9 SP3 Upd2 (UMC64)	V2.9 + SP3 + Upd2	V02.09.03.02_03.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
User Management Component - umtrayiconx64 V2.9 + SP3 + Upd2 (UMC64)	V2.9 + SP3 + Upd2	V02.09.03.02_03.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Unified PC V17 - WinCC Unified PC V3.0 (WinCCUnified)	V3.0 Upd7	V03.00.00.07_45.06.00.04																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Unified PC V17 - LocalLogging V3.0 (WinCCUnified)	V3.0	V03.00.00.00_38.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Unified PC V17 - Unified SCADA Tagging Package 02 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (WinCCUnified)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Unified PC V17 - Unified SCADA Tagging Package 01 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (WinCCUnified)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Unified Reporting Excel AddOn - WinCC Unified Reporting Excel AddOn V3.0 (WinCCUnified_Reporting)	V3.0	V03.00.00.00_38.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Runtime Advanced V17.0 - HMIRTM Tagging Package 01 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (HMIRTM_V11)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Migration Tool TIA V17.0 - STEP 7 Safety Option Migration SetupPackage V17.0 (MIG17)	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC ODK 1500S - SIMATIC ODK 1500S V2.5 (ODK1500S25)	V2.5	V02.05.00.00_26.01.00.08																																																																																																																																																																																																																					
PLCSIM Advanced Single SetupPackage - PLCSIM Advanced Single SetupPackage V4.0 SP1 (PLCSIMADV)	V4.0 + SP1	V04.00.01.00_50.01.00.02																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC S7-PCT - SIMATIC S7-PCT V3.5 SP3 Upd2 (S7PCT)	V3.5 + SP3 + Upd2	V03.05.03.02_01.05.00.02																																																																																																																																																																																																																					
SIMIT V9 - SIMIT V11.1 (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_18.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens SIMIT V9 - SIMIT Simulation Platform V11.1 + + (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_18.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens SIMIT V9 - SIMIT SU V11.1 + + (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_00.00.00.04																																																																																																																																																																																																																					
Siemens SIMIT V9 - SIMIT Virtual Controller V11.1 + + (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_18.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Simatic Single SetupPackage 32 Bit V17.0 (TIAP17)	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Single SetupPackage 32 Bit V17.0 (TIAP17)	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC HMI License Manager Panel Plugin (x64)	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC WinCC Runtime Advanced Driver (x64)	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
ETWEventCollector	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC NCM FWL 64	5.6.0.3	K5.6.0.3_1.1.0.2																																																																																																																																																																																																																					
NCM GPRS 64	01.02.00.00	V1.2.0.0_2.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC PLCSIM 64	17.00.00	17.00.00.00_01.00.37.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC PLCSIM Advanced Driver64	4.0.1.0	V04.00.01.00_50.01.00.02																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Device Drivers	9.3	09.03.04.00_01.01.00.37																																																																																																																																																																																																																					
TelemetryConnector	1.8.0.49	V01.08.00.49_01.00.00.00																																																																																																																																																																																																																					
Automation Access Control Component	4.0	K04.00.01.00_01.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Automation Software Updater	02.05.0300	V02.05.03.00_01.01.00.29																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Colour Editor	5.2.2.0	K5.2.2.0_2.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
License Logon Interface	4.0	K04.00.03.00_01.01.00.02																																																																																																																																																																																																																					
SIEMENS OPC	3.9	03.09.11.01_01.01.00.02																																																																																																																																																																																																																					
OPC-XML-Gateway	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC PLCSIM Advanced SimRT	4.0.1.0	V04.00.01.00_50.01.00.02																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC HMI ProSave	17.0.0.1	V17.00.00.01_07.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC HMI Symbol Library	17.0.0.6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC HMI Touch Input	17.0.0.6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Version View	1.7.12.0	K1.7.12.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Common Services	5.3.15.0	K5.3.15.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Device Drivers WoW	29.3	29.03.04.00_01.01.00.37																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Event Database	5.7	05.07.01.00_02.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC GRAPH-Visualisierung	5.2.4.0	K5.2.4.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC GSD CONTROL	3.5.7.0	K3.5.7.0_2.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC GSD Interpreter	2.10.0.0	V2.10.0.0_7.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Interface Editor	5.4.24.0	K5.4.24.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Extended Interfaces	5.7.0.0	V5.7.0.0_5.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC LanguageSupportTool	5.8.4.0	K5.8.4.0_2.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Condition Editor	5.6.2.0	K5.6.2.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC NCM	5.7.0.0	V5.7.0.0_12.1.0.2																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Process Diagnosis Base	5.7.0.1	K5.7.0.1_4.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Process Diagnosis Database	5.7.0.0	V5.7.0.0_5.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC DIAGNOSTIC REPEATER GUI CTRL	5.2.3.0	K5.2.3.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Grid Control	3.0.1.0	K3.0.1.0_2.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC S7-Status-OCX	5.3.14.0	K5.3.14.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Technological Parameter Assignment	5.3.12.0	K5.3.12.0_3.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC X-Ref Control	5.2.10.0	K5.2.10.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC STEP 7 Help Viewer	1.0.6.0	K1.0.6.0_4.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC SCL Compiler	5.7.0.0	V5.7.0.0_4.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SeCon	2.9	V02.09.00.00_01.03.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC SCS	K7.5.4.1	V07.05.04.01_01.02.00.05																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Runtime Advanced Simulator	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Produkte																																																																																																																																																																																																																							
Name	Version	Release																																																																																																																																																																																																																					
TIA Portal Project Server	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					

Totally Integrated Automation Portal																																																																																																																	
<table><tr><th>Name</th><th>Version</th><th>Release</th></tr><tr><td>SIMATIC S7-PLCSIM</td><td>V17.0 Upd1</td><td>V17.00.00.01_01.00.16.01</td></tr><tr><td>TIA Administrator Update</td><td>V1.0</td><td>01.00.08.00_01.01.00.18</td></tr><tr><td>SIMATIC STEP 7 CFC</td><td>V17.0 Upd1</td><td>V17.00.00.01_03.01.00.04</td></tr><tr><td>SIMATIC WinCC Panel Images</td><td>V17.0 Upd6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>SINAMICS Startdrive Advanced G110M, G120, G120C, G120D, G120P, G115D</td><td>V17.0 SP1 Upd1</td><td>V17.00.01.01_52.01.00.02</td></tr><tr><td>SINAMICS Startdrive Advanced G130, G150, S120, S150, SINAMICS MV, S210</td><td>V17.0 SP1 Upd1</td><td>V17.00.01.01_52.01.00.02</td></tr><tr><td>SIMATIC STEP 7 Prof - STEP 7 Safety - WinCC Adv</td><td>V17.0 Upd6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>User Management Component</td><td>V2.9 Sp3</td><td>V02.09.03.00_00.00.00.00</td></tr><tr><td>UMC Status Application</td><td>V2.9 Sp3</td><td>V02.09.03.02_03.01.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC WinCC Unified PC</td><td>V17.0 Upd6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC WinCC Unified PC Simulation</td><td>V17.0 Upd6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>WinCC Unified Reporting Excel AddOn</td><td>V17.0</td><td>03.00.00.00_38.01.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC WinCC Runtime Advanced Simulation</td><td>V17.0 Upd6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Migration Tool TIA</td><td>V17.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC ODK 1500S</td><td>V2.5</td><td>V02.05.00.00_26.01.00.08</td></tr><tr><td>S7-PLCSIM Advanced</td><td>V4.0 SP1</td><td>V04.00.01.00_50.01.00.02</td></tr><tr><td>S7-PCT</td><td>V3.5 SP3 Upd2</td><td>V03.05.03.02_01.05.00.02</td></tr><tr><td>SIMIT</td><td>V11.1.0.0</td><td>V11.01.00.00_18.01.00.01</td></tr><tr><td>SIMIT SU</td><td>V11.1.0.0</td><td>V11.01.00.00_00.00.00.04</td></tr><tr><td>TIA Portal Cloud Connector</td><td>V1.1 + SP4</td><td>01.01.04.00_01.03.00.15</td></tr><tr><td>Automation License Manager</td><td>V6.1 + Upd2</td><td>06.01.00.02_02.05.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC WinCC/Audit Viewer</td><td>2008 SP2</td><td>V07.02.00.00_01.05.00.02</td></tr><tr><td>S7 Distributed Safety Programming</td><td>V5.4 + SP5</td><td>K5.4.5.0_3.5.0.2</td></tr><tr><td>SIMATIC OPC-XML-Gateway</td><td>V17.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC OC Wizard</td><td>V2.3 + SP4</td><td>K02.03.04.00_03.01.00.01</td></tr><tr><td>S7-PLCSIM Professional</td><td>V5.4 + SP8</td><td>V05.04.08.01_01.24.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC ProSave</td><td>V17.0 Upd1</td><td>V17.00.00.01_07.01.00.01</td></tr><tr><td>PUD Manager Help Viewer</td><td>V3.0 + Upd1</td><td>V03.00.00.01_00.00.00.11</td></tr><tr><td>SIMATIC S7-Block Privacy Professional 2021</td><td>V1.0 + SP5</td><td>K1.0.5.0_7.1.0.1</td></tr><tr><td>S7 F ConfigurationPack</td><td>V5.5 + SP13</td><td>K5.5.13.0_7.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC S7-GRAPH Professional 2021</td><td>V5.7</td><td>V5.7.0.0_7.1.0.4</td></tr><tr><td>S7-PCT</td><td>V3.5 SP3 Upd2</td><td>K3.5.3.2_1.5.0.2</td></tr><tr><td>SIMATIC S7-SCL Professional 2021</td><td>V5.7</td><td>V5.7.0.0_6.1.0.1</td></tr><tr><td>SINEMA RC Client</td><td>V3.1 + SP1</td><td>V3.1.1.0-01.01.00.04</td></tr><tr><td>STEP 7 Professional 2021</td><td>V5.7</td><td>V5.7.0.0_12.1.0.2</td></tr><tr><td>SIMATIC S7-Web2PLC Professional 2021</td><td>V1.0 + SP3</td><td>K1.0.3.0_8.1.0.1</td></tr></table>	Name	Version	Release	SIMATIC S7-PLCSIM	V17.0 Upd1	V17.00.00.01_01.00.16.01	TIA Administrator Update	V1.0	01.00.08.00_01.01.00.18	SIMATIC STEP 7 CFC	V17.0 Upd1	V17.00.00.01_03.01.00.04	SIMATIC WinCC Panel Images	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01	SINAMICS Startdrive Advanced G110M, G120, G120C, G120D, G120P, G115D	V17.0 SP1 Upd1	V17.00.01.01_52.01.00.02	SINAMICS Startdrive Advanced G130, G150, S120, S150, SINAMICS MV, S210	V17.0 SP1 Upd1	V17.00.01.01_52.01.00.02	SIMATIC STEP 7 Prof - STEP 7 Safety - WinCC Adv	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01	User Management Component	V2.9 Sp3	V02.09.03.00_00.00.00.00	UMC Status Application	V2.9 Sp3	V02.09.03.02_03.01.00.01	SIMATIC WinCC Unified PC	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01	SIMATIC WinCC Unified PC Simulation	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01	WinCC Unified Reporting Excel AddOn	V17.0	03.00.00.00_38.01.00.01	SIMATIC WinCC Runtime Advanced Simulation	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Migration Tool TIA	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC ODK 1500S	V2.5	V02.05.00.00_26.01.00.08	S7-PLCSIM Advanced	V4.0 SP1	V04.00.01.00_50.01.00.02	S7-PCT	V3.5 SP3 Upd2	V03.05.03.02_01.05.00.02	SIMIT	V11.1.0.0	V11.01.00.00_18.01.00.01	SIMIT SU	V11.1.0.0	V11.01.00.00_00.00.00.04	TIA Portal Cloud Connector	V1.1 + SP4	01.01.04.00_01.03.00.15	Automation License Manager	V6.1 + Upd2	06.01.00.02_02.05.00.01	SIMATIC WinCC/Audit Viewer	2008 SP2	V07.02.00.00_01.05.00.02	S7 Distributed Safety Programming	V5.4 + SP5	K5.4.5.0_3.5.0.2	SIMATIC OPC-XML-Gateway	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC OC Wizard	V2.3 + SP4	K02.03.04.00_03.01.00.01	S7-PLCSIM Professional	V5.4 + SP8	V05.04.08.01_01.24.00.01	SIMATIC ProSave	V17.0 Upd1	V17.00.00.01_07.01.00.01	PUD Manager Help Viewer	V3.0 + Upd1	V03.00.00.01_00.00.00.11	SIMATIC S7-Block Privacy Professional 2021	V1.0 + SP5	K1.0.5.0_7.1.0.1	S7 F ConfigurationPack	V5.5 + SP13	K5.5.13.0_7.1.0.1	SIMATIC S7-GRAPH Professional 2021	V5.7	V5.7.0.0_7.1.0.4	S7-PCT	V3.5 SP3 Upd2	K3.5.3.2_1.5.0.2	SIMATIC S7-SCL Professional 2021	V5.7	V5.7.0.0_6.1.0.1	SINEMA RC Client	V3.1 + SP1	V3.1.1.0-01.01.00.04	STEP 7 Professional 2021	V5.7	V5.7.0.0_12.1.0.2	SIMATIC S7-Web2PLC Professional 2021	V1.0 + SP3	K1.0.3.0_8.1.0.1		
Name	Version	Release																																																																																																															
SIMATIC S7-PLCSIM	V17.0 Upd1	V17.00.00.01_01.00.16.01																																																																																																															
TIA Administrator Update	V1.0	01.00.08.00_01.01.00.18																																																																																																															
SIMATIC STEP 7 CFC	V17.0 Upd1	V17.00.00.01_03.01.00.04																																																																																																															
SIMATIC WinCC Panel Images	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																															
SINAMICS Startdrive Advanced G110M, G120, G120C, G120D, G120P, G115D	V17.0 SP1 Upd1	V17.00.01.01_52.01.00.02																																																																																																															
SINAMICS Startdrive Advanced G130, G150, S120, S150, SINAMICS MV, S210	V17.0 SP1 Upd1	V17.00.01.01_52.01.00.02																																																																																																															
SIMATIC STEP 7 Prof - STEP 7 Safety - WinCC Adv	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																															
User Management Component	V2.9 Sp3	V02.09.03.00_00.00.00.00																																																																																																															
UMC Status Application	V2.9 Sp3	V02.09.03.02_03.01.00.01																																																																																																															
SIMATIC WinCC Unified PC	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																															
SIMATIC WinCC Unified PC Simulation	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																															
WinCC Unified Reporting Excel AddOn	V17.0	03.00.00.00_38.01.00.01																																																																																																															
SIMATIC WinCC Runtime Advanced Simulation	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																															
Migration Tool TIA	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																															
SIMATIC ODK 1500S	V2.5	V02.05.00.00_26.01.00.08																																																																																																															
S7-PLCSIM Advanced	V4.0 SP1	V04.00.01.00_50.01.00.02																																																																																																															
S7-PCT	V3.5 SP3 Upd2	V03.05.03.02_01.05.00.02																																																																																																															
SIMIT	V11.1.0.0	V11.01.00.00_18.01.00.01																																																																																																															
SIMIT SU	V11.1.0.0	V11.01.00.00_00.00.00.04																																																																																																															
TIA Portal Cloud Connector	V1.1 + SP4	01.01.04.00_01.03.00.15																																																																																																															
Automation License Manager	V6.1 + Upd2	06.01.00.02_02.05.00.01																																																																																																															
SIMATIC WinCC/Audit Viewer	2008 SP2	V07.02.00.00_01.05.00.02																																																																																																															
S7 Distributed Safety Programming	V5.4 + SP5	K5.4.5.0_3.5.0.2																																																																																																															
SIMATIC OPC-XML-Gateway	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																															
SIMATIC OC Wizard	V2.3 + SP4	K02.03.04.00_03.01.00.01																																																																																																															
S7-PLCSIM Professional	V5.4 + SP8	V05.04.08.01_01.24.00.01																																																																																																															
SIMATIC ProSave	V17.0 Upd1	V17.00.00.01_07.01.00.01																																																																																																															
PUD Manager Help Viewer	V3.0 + Upd1	V03.00.00.01_00.00.00.11																																																																																																															
SIMATIC S7-Block Privacy Professional 2021	V1.0 + SP5	K1.0.5.0_7.1.0.1																																																																																																															
S7 F ConfigurationPack	V5.5 + SP13	K5.5.13.0_7.1.0.1																																																																																																															
SIMATIC S7-GRAPH Professional 2021	V5.7	V5.7.0.0_7.1.0.4																																																																																																															
S7-PCT	V3.5 SP3 Upd2	K3.5.3.2_1.5.0.2																																																																																																															
SIMATIC S7-SCL Professional 2021	V5.7	V5.7.0.0_6.1.0.1																																																																																																															
SINEMA RC Client	V3.1 + SP1	V3.1.1.0-01.01.00.04																																																																																																															
STEP 7 Professional 2021	V5.7	V5.7.0.0_12.1.0.2																																																																																																															
SIMATIC S7-Web2PLC Professional 2021	V1.0 + SP3	K1.0.3.0_8.1.0.1																																																																																																															

Totally Integrated Automation Portal

009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal

PLC_1 [CPU 314C-2 DP]

PLC_1

Allgemein

Name	PLC_1	Autor	wabozayed	Kommentar	
Baugruppenträger	0	Steckplatz	2		

Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	CPU 314C-2 DP	Beschreibung	Arbeitsspeicher 192KB; 0,06ms/kAW; DI24/DO16; AI5/AO2 integriert; 4 Impulsausgänge (2,5kHz); 4 Kanäle zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (60kHz); integrierte Positionierfunktion; MPI+DP-Schnittstelle (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis zu 31 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs)		
Artikel-Nr.	6ES7 314-6CH04-0AB0				

Firmware-Version

V3.3

Allgemein\Identification & Maintenance

Anlagenkennzeichen		Ortskennzeichen			
--------------------	--	-----------------	--	--	--

MPI-Schnittstelle\Allgemein

Name	MPI-Schnittstelle_1	Kommentar			
------	---------------------	-----------	--	--	--

MPI-Schnittstelle\MPI-Adresse\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	MPI_1				
----------	-------	--	--	--	--

MPI-Schnittstelle\MPI-Adresse\Parameter

Adresse:	2	Höchste Adresse:	31	Übertragungsgeschwindigkeit:	187.5 kbit/s
----------	---	------------------	----	------------------------------	--------------

DP-Schnittstelle [X2]\Allgemein

Name	DP-Schnittstelle_1	Kommentar			
------	--------------------	-----------	--	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\PROFIBUS-Adresse\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	nicht vernetzt				
----------	----------------	--	--	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\PROFIBUS-Adresse\Parameter

Adresse:	2	Höchste Adresse:		Übertragungsgeschwindigkeit:	
----------	---	------------------	--	------------------------------	--

DP-Schnittstelle [X2]\Betriebsart

Betriebsart	DP-Master	DP-Mastersystem:	Nicht angelegt	Zugewiesener DP-Master:	nicht zugeordnet
-------------	-----------	------------------	----------------	-------------------------	------------------

DP-Schnittstelle [X2]\Betriebsart\DPOperatingModeAddOnsMenu

Test, Inbetriebnahme und Routing	False	Ansprechüberwachung	True		
----------------------------------	-------	---------------------	------	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\Uhrzeitsynchronisation\SIMATIC-Verfahren

Synchronisationsart	Keine	Zeitintervall	Keine		
---------------------	-------	---------------	-------	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\SYNC\FREEZE\

Gruppe	SYNC	FREEZE	Kommentar
1	True	True	
2	True	True	
3	True	True	
4	True	True	
5	True	True	
6	True	True	
7	True	True	
8	True	True	

DP-Schnittstelle [X2]\Diagnoseadressen\Diagnoseadressen

Anfangsadresse	2047				
----------------	------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Allgemein

Name	DI 24/DO 16_1	Kommentar			
------	---------------	-----------	--	--	--

DI 24/DO 16\Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	DI 24/DO 16	Beschreibung	Digitalein-/ausgabe DI24 + DO16		
-----------------	-------------	--------------	---------------------------------	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3

Eingangsverzögerung	3ms				
---------------------	-----	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 0\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 0\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 1\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 1\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 2\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 2\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 3\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 3\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7

Eingangsverzögerung	3ms				
---------------------	-----	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 4\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 4\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

Totally Integrated Automation Portal						
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 5\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 5\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 6\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 6\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 7\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 7\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11						
Eingangsverzögerung	3ms					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 8\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 8\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 9\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 9\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 10\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 10\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 11\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 11\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15						
Eingangsverzögerung	3ms					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 12\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 12\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 13\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 13\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 14\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 14\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 15\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 15\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19						
Eingangsverzögerung	3ms					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 16\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 16\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 17\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 17\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 18\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 18\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 19\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 19\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23						
Eingangsverzögerung	3ms					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 20\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 20\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 21\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 21\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 22\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 22\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 23\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 23\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\E/A-Adressen\Eingangsadressen						
Anfangsadresse	124.0	Endadresse	126.7	Prozessabbild	OB1-PA	

Totally Integrated Automation Portal							
Alarm-OB Nummer		40					
DI 24/DO 16\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		124.0		Endadresse	125.7	Prozessabbild	OB1-PA
AI 5/AO 2\Allgemein							
Name		AI 5/AO 2_1		Kommentar			
AI 5/AO 2\Allgemein\Kataloginformation							
Kurzbezeichnung		AI 5/AO 2		Beschreibung	Analog I/O AI5 + AO2		
AI 5/AO 2\Eingänge							
Temperatureinheit		Grad Celsius					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 0							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 1							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 2							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 3							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 4							
Messart		Widerstand (2-Leiteranschluss)		Messbereich	600 OhmOhm		
AI 5/AO 2\Ausgänge\Ausgang 0							
Ausgabeart		Spannung		Ausgabebereich	+/- 10V		
AI 5/AO 2\Ausgänge\Ausgang 1							
Ausgabeart		Spannung		Ausgabebereich	+/- 10V		
AI 5/AO 2\E/A-Adressen\Eingangsadressen							
Anfangsadresse		752		Endadresse	761	Prozessabbild	Keines
Alarm-OB Nummer		40					
AI 5/AO 2\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		752		Endadresse	755	Prozessabbild	Keines
Zählen\Allgemein							
Name		Zählen_1		Kommentar			
Zählen\Allgemein\Kataloginformation							
Kurzbezeichnung		Zählen		Beschreibung	4 Kanäle; Zählen und Frequenzmessen mit 60kHz, Pulsweitenmodulation mit 2,5kHz Schaltfrequenz		
Zählen\Alarmauswahl							
Alarmauswahl		Keine					
Zählen\Kanal 0							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\Kanal 1							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\Kanal 2							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\Kanal 3							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\E/A-Adressen\Eingangsadressen							
Anfangsadresse		768		Endadresse	783	Prozessabbild	Keines
Alarm-OB Nummer		40					
Zählen\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		768		Endadresse	783	Prozessabbild	Keines
Positionieren\Allgemein							
Name		Positionieren_1		Kommentar			
Positionieren\Allgemein\Kataloginformation							
Kurzbezeichnung		Positionieren		Beschreibung	1 Kanal; Positionieren mit analogen und digitalen Ausgängen, Zählfrequenz		
Positionieren\Alarmauswahl							
Alarmauswahl		Keine					
Positionieren\Kanal 0							
Betriebsart		Keine					
Positionieren\E/A-Adressen\Eingangsadressen							
Anfangsadresse		784		Endadresse	799	Prozessabbild	Keines
Alarm-OB Nummer		40					
Positionieren\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		784		Endadresse	799	Prozessabbild	Keines
Anlauf							
Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau		True		Anlauf nach NETZ-EIN	Neustart (Warmstart)		
Anlauf\Überwachungszeit für							
Abgeschlossene Meldungen der Baugruppen [100ms]		650x 100 ms		Übertragung von Parametern zu Modulen [100ms]	100x 100 ms		
Zyklus							
Zyklusüberwachungszeit [ms]		150ms		Zyklusbelastung durch Kommunikation [%]	20%	Größe des Prozessabbilds der Eingänge:	128
Größe des Prozessabbilds der Ausgänge:		128		OB85-Aufruf bei Peripheriezugriffsfehler	Kein OB85-Aufruf		
Taktmerker							
Taktmerker		True		Merkerbyte	255		

Totally Integrated Automation Portal						
AlarmerUhrzeitalarmer						
OB-Nummer		Priorität		Aktiv		Startzeit
OB 10		2		True		2026-07-07 13:50:33.000
AlarmerVerzögerungsalarmer						
OB-Nummer		Priorität			Teilprozessabbild(er)	
OB 20		3			Keine	
OB 21		4			Keine	
AlarmerWeckalarmer						
OB-Nummer		Priorität		Ausführung		Einheit
OB 32		9		1000		ms
OB 33		10		2000		ms
OB 34		11		200		ms
OB 35		12		100		ms
AlarmerProzessalarmer						
OB-Nummer				Priorität		
OB 40				16		
AlarmerAlarmer für DPV1						
OB-Nummer				Priorität		
OB 55				2		
OB 56				2		
OB 57				2		
AlarmerAsynchronfehleralarmer						
OB-Nummer				Priorität		
OB 82				26		
OB 85				26		
OB 86				26		
OB 87				26		
Diagnosesystem						
STOP-Ursache melden		True		Anzahl der Meldungen im Diagnosepuffer		10
SystemdiagnoseAllgemein						
Systemdiagnose für dieses Gerät aktivieren		False				
Uhrzeit						
Korrekturfaktor		0ms				
UhrzeitSynchronisation auf PLC						
Synchronisationsart		Keine		Zeitintervall		Keine
UhrzeitSynchronisation auf MPI						
Synchronisationsart		Keine		Zeitintervall		Keine
Remanenz						
Anzahl Merkerbytes ab MB 0		16		Anzahl S7-Zeiten ab T 0		Anzahl S7-Zähler ab Z 8 0
Schutz						
Passwort				Passwort bestätigen		
Schutz						
Schutzstufe		Kein Schutz				
SchutzDurch Passwort aufhebbar						
Durch Passwort aufhebbar		False				
Verbindungsressourcen						
PG-Kommunikation:		1		OP-Kommunikation:		S7-Basiskommunikation: 0
S7-Kommunikation:		0		max. Anzahl S7-Verbindungsressourcen:		
AdressübersichtAdressübersichtAdressübersicht						
Eingänge		True		Ausgänge		True
Steckplatz		True		Adresslücken		False

Totally Integrated Automation Portal											
Typ	Adr. von	Adr. bis	Modul	TPA	Gerätename	Gerätenummer	Größe	Master-/IO-Sys-tem	Baugruppentri-äger	Steckplatz	
E*	2047	2047	DP-Schnitt- stelle_1	---	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	0 Bits	-	0	2 X2	
E	124	126	DI 24/DO 16_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	3 Byte	-	0	2 2	
A	124	125	DI 24/DO 16_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	2 2	
E	752	761	AI 5/AO 2_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	10 Byte	-	0	2 3	
A	752	755	AI 5/AO 2_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	4 Byte	-	0	2 3	
E	768	783	Zählen_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 4	
A	768	783	Zählen_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 4	
E	784	799	Positionieren_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 5	
A	784	799	Positionieren_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 5	
E	0	1	DI 16/DO 16x24VDC/ 0.5A_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	4	
A	0	1	DI 16/DO 16x24VDC/ 0.5A_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	4	
E	4	5	DI 16x24VDC_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	5	
E	288	303	CP 342-5_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	6	
A	288	303	CP 342-5_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	6	
E	304	319	CP 343-1_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	7	
A	304	319	CP 343-1_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	7	


009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine

Main [OB1]


Main Eigenschaften							
Allgemein							
Name	Main	Nummer	1	Typ	OB	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						
Information							
Titel	"Main Program Sweep (Cycle)"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
▼ Temp				
OB1_EV_CLASS	Byte	0.0		Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB1_SCAN_1	Byte	1.0		1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
OB1_PRIORITY	Byte	2.0		Priority of OB Execution
OB1_OB_NUMBR	Byte	3.0		1 (Organization block 1, OB1)
OB1_RESERVED_1	Byte	4.0		Reserved for system
OB1_RESERVED_2	Byte	5.0		Reserved for system
OB1_PREV_CYCLE	Int	6.0		Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
OB1_MIN_CYCLE	Int	8.0		Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_MAX_CYCLE	Int	10.0		Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0		Date and time OB1 started
ret	Int	20.0		
Constant				

Netzwerk 1:

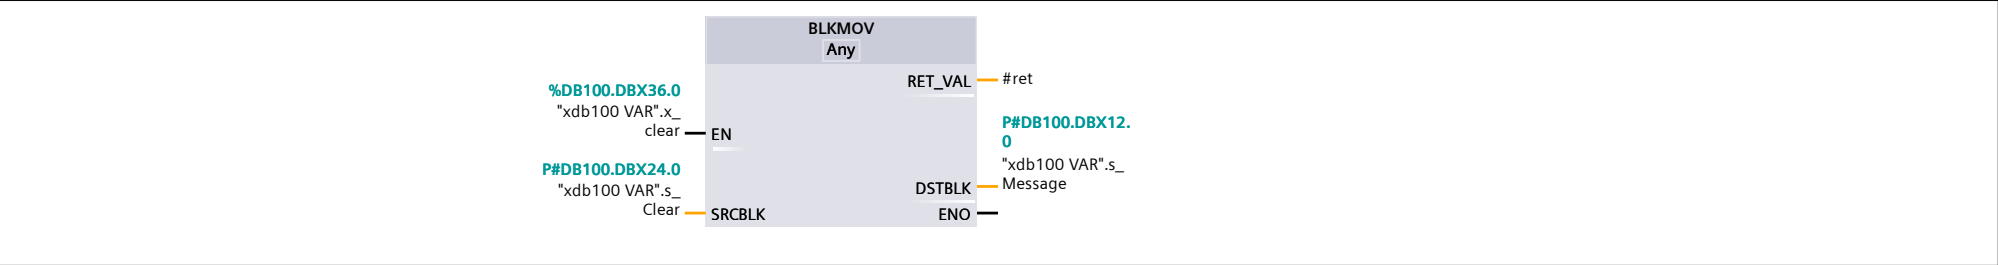


Netzwerk 2: // OB20 wird aktiviert, wenn x_startSFC32 deaktiviert wird (fallende Flanke).

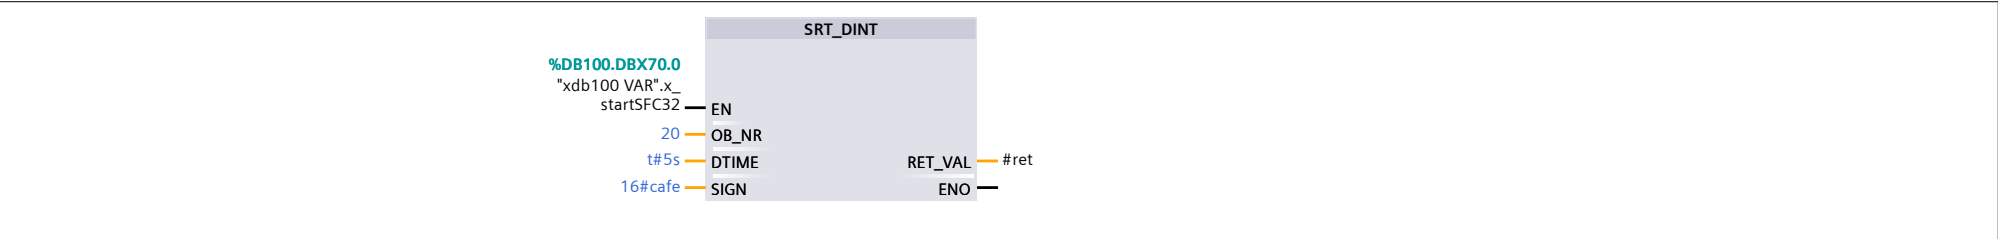


Netzwerk 3: zugriff auf Dummy DB2 121

// Zugriff auf den Dummy-DB101 (Wenn fehler passiert)
zbs:
// Wird DB101 während des RUN-Betriebs gelöscht, wird OB121 aufgrund eines Programmierfehlers aufgerufen.

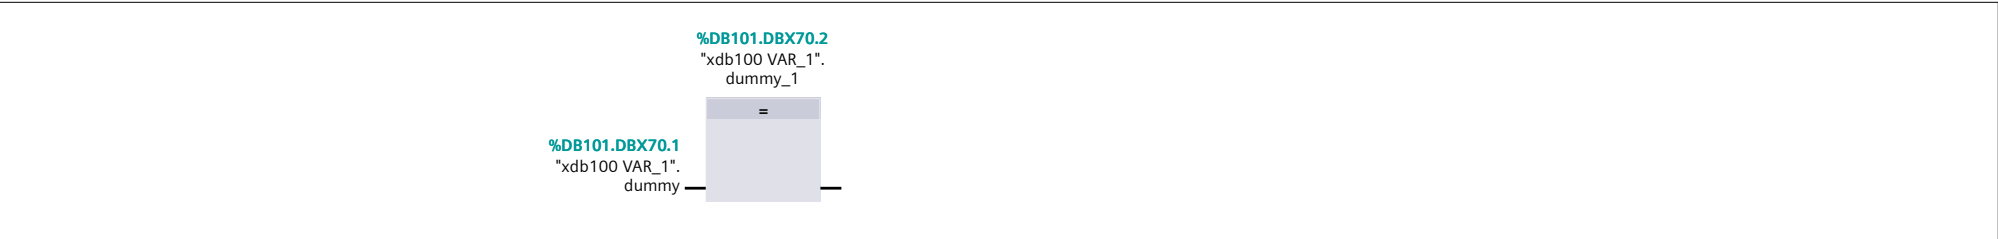

Netzwerk 4:

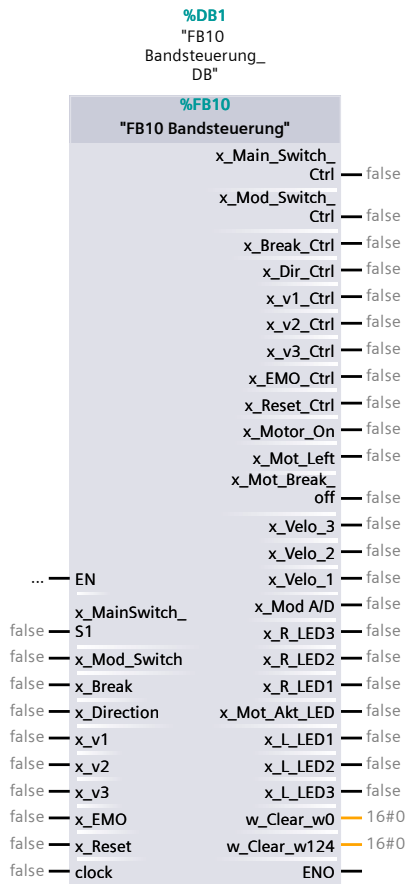

Totally Integrated Automation Portal

009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine

xdb100 VAR [DB100]

xdb100 VAR Eigenschaften

Allgemein

Name	xdb100 VAR	Nummer	100	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Manuell						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Static										
s_OB100 ok	String[10]	0.0	'OB 100 OK'	True	True	True	True	False		
s_Message	String[10]	12.0	"	True	True	True	True	False		
s_Clear	String[10]	24.0	"	True	True	True	True	False		
x_clear	Bool	36.0	false	True	True	True	True	False		
di_valOB10	DInt	38.0	0	True	True	True	True	False		
di_valOB32	DInt	42.0	0	True	True	True	True	False		
OB20 ok	String[10]	46.0	'OB20 OK'	True	True	True	True	False		
Mekdung	String[10]	58.0	"	True	True	True	True	False		
x_startSFC32	Bool	70.0	false	True	True	True	True	False		
s_OB121OK	String[10]	72.0	'OB121 OK'	True	True	True	True	False		


009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine

TOD_INT0 [OB10]

TOD_INT0 Eigenschaften							
Allgemein							
Name	TOD_INT0	Nummer	10	Typ	OB	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						
Information							
Titel	"Time of Day Interrupt"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
▼ Temp				
OB10_EV_CLASS	Byte	0.0		Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB10_STRT_INFO	Byte	1.0		16#11 (OB 10 has started)
OB10_PRIORITY	Byte	2.0		Priority of OB Execution
OB10_OB_NUMBR	Byte	3.0		10 (Organization block 10, OB10)
OB10_RESERVED_1	Byte	4.0		Reserved for system
OB10_RESERVED_2	Byte	5.0		Reserved for system
OB10_PERIOD_EXE	Word	6.0		Period of execution (once, per minute/hour/day/week/month/year)
OB10_RESERVED_3	Int	8.0		Reserved for system
OB10_RESERVED_4	Int	10.0		Reserved for system
OB10_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0		Date and time OB10 started
Constant				

Netzwerk 1:

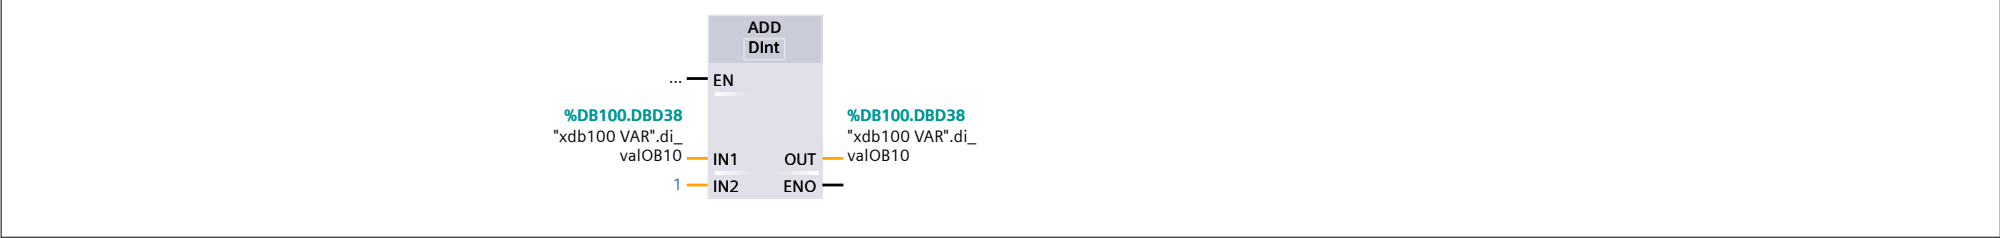

Totally Integrated Automation Portal

009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine

COMPLETE RESTART [OB100]

COMPLETE RESTART Eigenschaften

Allgemein

Name	COMPLETE RESTART	Nummer	100	Typ	OB	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						

Information

Titel	"Complete Restart"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
▼ Temp				
OB100_EV_CLASS	Byte	0.0		16#13, Event class 1, Entering event state, Event logged in diagnostic buffer
OB100_STRTUP	Byte	1.0		16#81/82/83/84 Method of startup
OB100_PRIORITY	Byte	2.0		Priority of OB Execution
OB100_OB_NUMBR	Byte	3.0		100 (Organization block 100, OB100)
OB100_RESERVED_1	Byte	4.0		Reserved for system
OB100_RESERVED_2	Byte	5.0		Reserved for system
OB100_STOP	Word	6.0		Event that caused CPU to stop (16#4xxx)
OB100_STRT_INFO	DWord	8.0		Information on how system started
OB100_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0		Date and time OB100 started
ret	Int	20.0		
Constant				

Netzwerk 1:

BLKMOV
Any

RET_VAL

EN

ENO

DSTBLK

SRCBLK

#ret

P#DB100.DBX12.0

"xdb100 VAR".s_

Message

"xdb100 VAR".s_

OB100 ok


009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine

Weckalarm1000ms [OB32]

Weckalarm1000ms Eigenschaften							
Allgemein							
Name	Weckalarm1000ms	Nummer	32	Typ	OB	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						
Information							
Titel	"Cyclic Interrupt"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
▼ Temp				
OB32_EV_CLASS	Byte	0.0		Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB32_STRT_INF	Byte	1.0		16#33 (OB 32 has started)
OB32_PRIORITY	Byte	2.0		Priority of OB Execution
OB32_OB_NUMBR	Byte	3.0		32 (Organization block 32, OB32)
OB32_RESERVED_1	Byte	4.0		Reserved for system
OB32_RESERVED_2	Byte	5.0		Reserved for system
OB32_PHS_OFFSET	Int	6.0		Phase offset (integer, milliseconds)
OB32_RESERVED_3	Int	8.0		Reserved for system
OB32_EXC_FREQ	Int	10.0		Frequency of execution (msec)
OB32_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0		Date and time OB32 started
Constant				

Netzwerk 1:

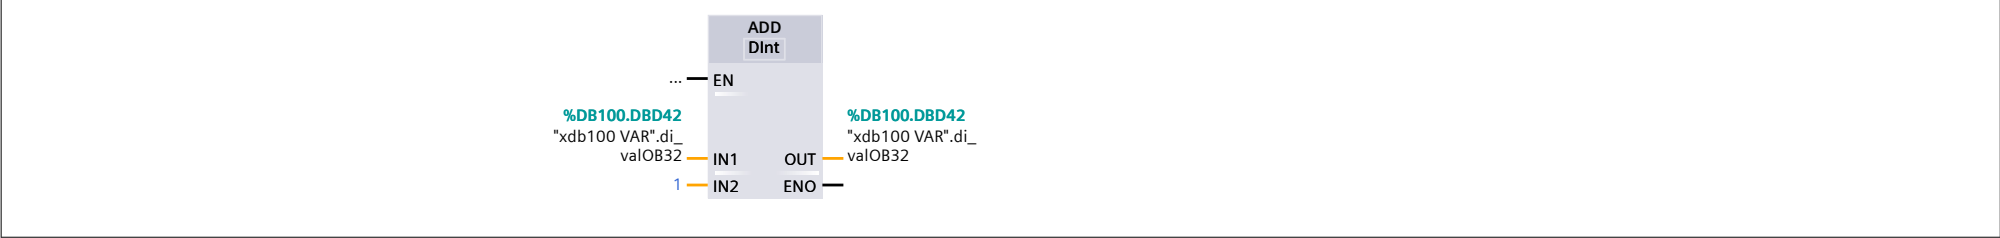


009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine

Verzögerungsalarm [OB20]

Verzögerungsalarm Eigenschaften							
Allgemein							
Name	Verzögerungsalarm	Nummer	20	Typ	OB	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						
Information							
Titel	"Time Delay Interrupt"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
▼ Temp				
OB20_EV_CLASS	Byte	0.0		Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB20_STRT_INF	Byte	1.0		16#21 (OB 20 has started)
OB20_PRIORITY	Byte	2.0		Priority of OB Execution
OB20_OB_NUMBR	Byte	3.0		20 (Organization block 20, OB20)
OB20_RESERVED_1	Byte	4.0		Reserved for system
OB20_RESERVED_2	Byte	5.0		Reserved for system
OB20_SIGN	Word	6.0		Identifier input (SIGN) attached to SRT_DINT
OB20_DTIME	Time	8.0		Delay time (DTIME) input to SRT_DINT instruction
OB20_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0		Date and time OB20 started
ret	Int	20.0		
Constant				

Netzwerk 1:

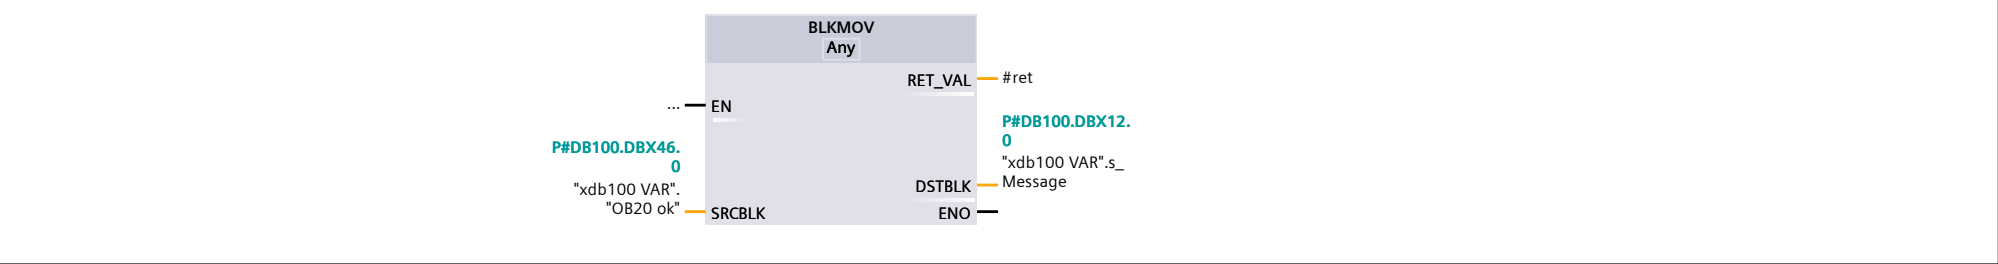

Totally Integrated Automation Portal

009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine

xdb100 VAR_1 [DB101]

xdb100 VAR_1 Eigenschaften

Allgemein

Name	xdb100 VAR_1	Nummer	101	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Manuell						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Static										
s_OB100 ok	String[10]	0.0	'OB 100 OK'	True	True	True	True	False		
s_Message	String[10]	12.0	"	True	True	True	True	False		
s_Clear	String[10]	24.0	"	True	True	True	True	False		
x_clear	Bool	36.0	false	True	True	True	True	False		
di_valOB10	DInt	38.0	0	True	True	True	True	False		
di_valOB32	DInt	42.0	0	True	True	True	True	False		
OB20 ok	String[10]	46.0	'OB20 OK'	True	True	True	True	False		
Mekdung	String[10]	58.0	"	True	True	True	True	False		
x_startSFC32	Bool	70.0	false	True	True	True	True	False		
dummy	Bool	70.1	false	True	True	True	True	False		
dummy_1	Bool	70.2	false	True	True	True	True	False		


009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine

PROG_ERR [OB121]

PROG_ERR Eigenschaften							
Allgemein							
Name	PROG_ERR	Nummer	121	Typ	OB	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						
Information							
Titel	"Programming Error"	Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
▼ Temp				
OB121_EV_CLASS	Byte	0.0		16#25, Event class 2, Entering event state, Internal fault event
OB121_SW_FLT	Byte	1.0		16#XX Software programming fault
OB121_PRIORITY	Byte	2.0		Priority of OB Execution
OB121_OB_NUMBR	Byte	3.0		121 (Organization block 121, OB121)
OB121_BLK_TYPE	Byte	4.0		16#88/8A/8B/8C/8E Type of block fault occured in
OB121_RESERVED_1	Byte	5.0		Reserved for system
OB121_FLT_REG	Word	6.0		16#XX Specific register that caused fault
OB121_BLK_NUM	Word	8.0		Number of block that programming fault occured in
OB121_PRG_ADDR	Word	10.0		Address in block where programming fault occured
OB121_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0		Date and time OB121 started
ret	Int	20.0		
Constant				

Netzwerk 1:

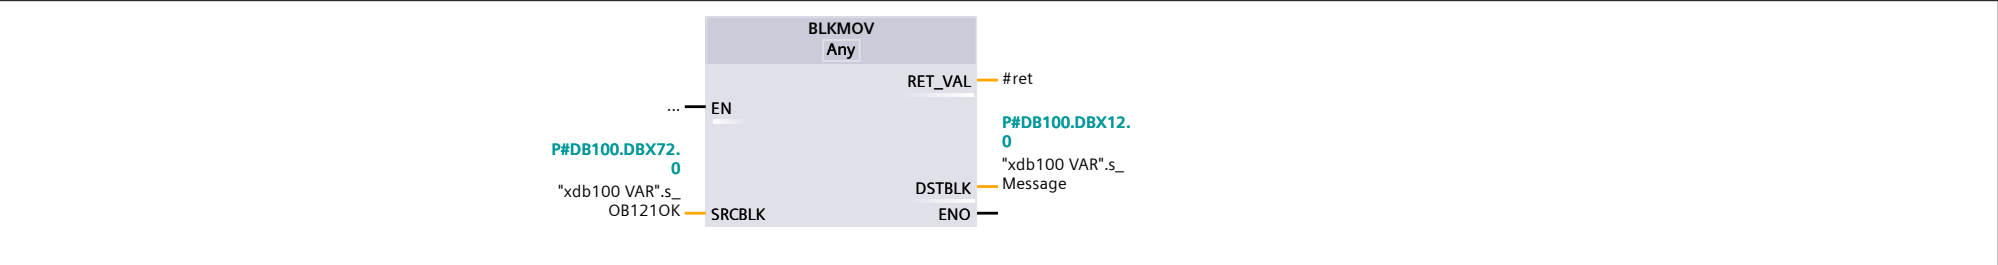


FB10 Bandsteuerung [FB10]

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input									
x_MainSwitch_S1	Bool	0.0	false	True	True	True	False		
x_Mod_Switch	Bool	0.1	false	True	True	True	False		
x_Break	Bool	0.2	false	True	True	True	False		
x_Direction	Bool	0.3	false	True	True	True	False		
x_v1	Bool	0.4	false	True	True	True	False		
x_v2	Bool	0.5	false	True	True	True	False		
x_v3	Bool	0.6	false	True	True	True	False		
x_EMO	Bool	0.7	false	True	True	True	False		
x_Reset	Bool	1.0	false	True	True	True	False		
clock	Bool	1.1	false	True	True	True	False		
▼ Output									
x_Main_Switch_Ctrl	Bool	2.0	false	True	True	True	False		
x_Mod_Switch_Ctrl	Bool	2.1	false	True	True	True	False		
x_Break_Ctrl	Bool	2.2	false	True	True	True	False		
x_Dir_Ctrl	Bool	2.3	false	True	True	True	False		
x_v1_Ctrl	Bool	2.4	false	True	True	True	False		
x_v2_Ctrl	Bool	2.5	false	True	True	True	False		
x_v3_Ctrl	Bool	2.6	false	True	True	False	False		
x_EMO_Ctrl	Bool	2.7	false	True	True	True	False		
x_Reset_Ctrl	Bool	3.0	false	True	True	True	False		
x_Motor_On	Bool	3.1	false	True	True	True	False		
x_Mot_Left	Bool	3.2	false	True	True	True	False		
x_Mot_Break_off	Bool	3.3	false	True	True	True	False		
x_Velo_3	Bool	3.4	false	True	True	True	False		
x_Velo_2	Bool	3.5	false	True	True	True	False		
x_Velo_1	Bool	3.6	false	True	True	True	False		
x_Mod A/D	Bool	3.7	false	True	True	True	False		
x_R_LED3	Bool	4.0	false	True	True	True	False		
x_R_LED2	Bool	4.1	false	True	True	True	False		
x_R_LED1	Bool	4.2	false	True	True	True	False		
x_Mot_Akt_LED	Bool	4.3	false	True	True	True	False		
x_L_LED1	Bool	4.4	false	True	True	True	False		
x_L_LED2	Bool	4.5	false	True	True	True	False		
x_L_LED3	Bool	4.6	false	True	True	True	False		
w_Clear_w0	Word	6.0	16#0	True	True	True	False		
w_Clear_w124	Word	8.0	16#0	True	True	True	False		
InOut									
▼ Static									
x_EMO_SR	Bool	10.0	false	True	True	True	False		
x_ptrig_EMO	Bool	10.1	false	True	True	True	False		
x_dummy	Bool	10.2	false	True	True	True	False		
Temp									
Constant									


```

graph LR
    Reset["#x_Reset"] -- CLK --> P_TRIG["P_TRIG"]
    P_TRIG -- Q --> S["S"]
    S --> SR["SR"]
    SR -- R1 --> EMO["#x_EMO"]
    SR -- Q --> Q_out["Q"]
    subgraph x_EMO_SR ["#x_EMO_SR"]
        SR
    end


```

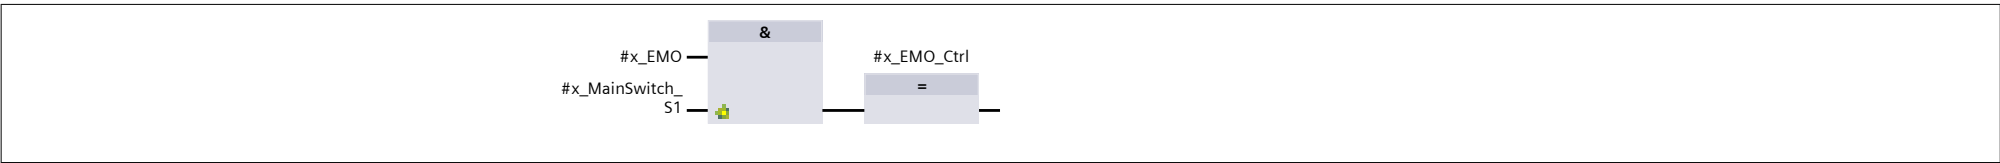


Netzwerk 3: main

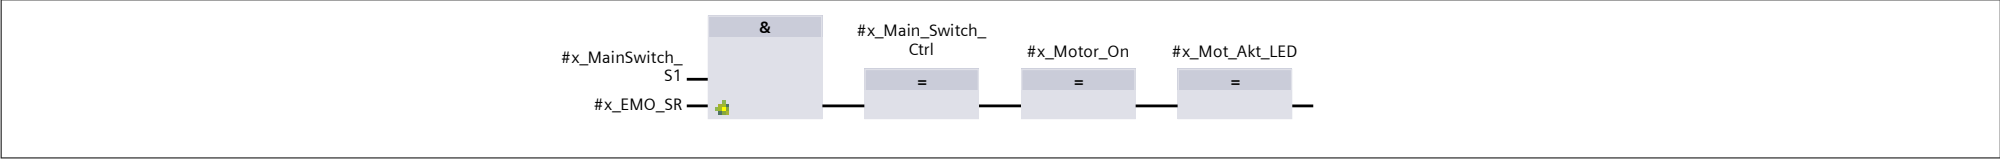


Netzwerk 4: Break

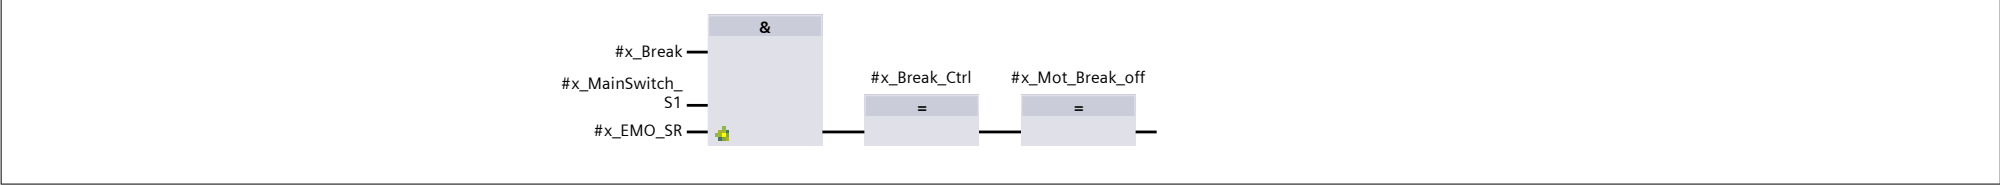


Netzwerk 5: #x_Mot_Break_Off

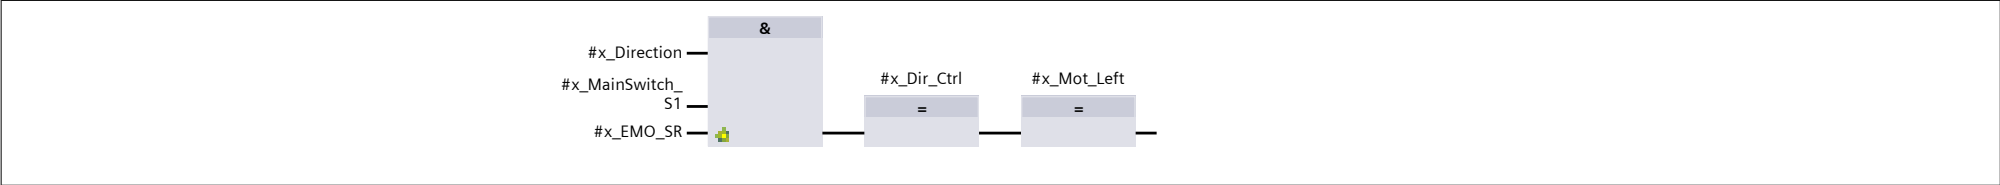


Netzwerk 6: V1 Left

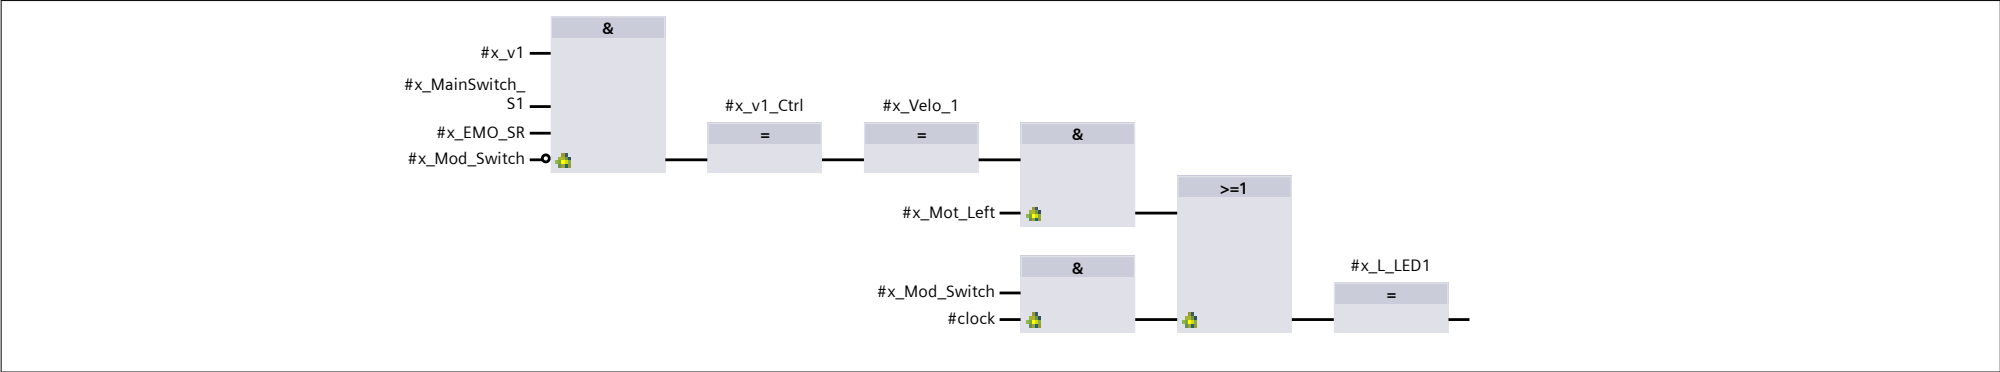


Netzwerk 7: V1 Right

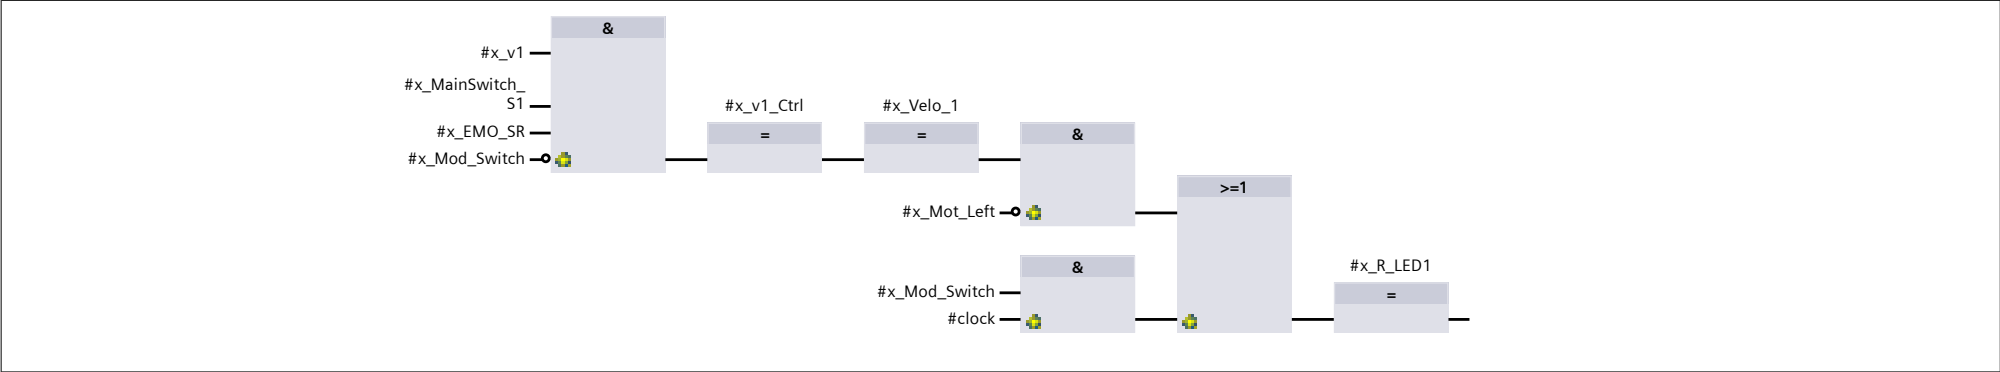


Netzwerk 8: V2 Left

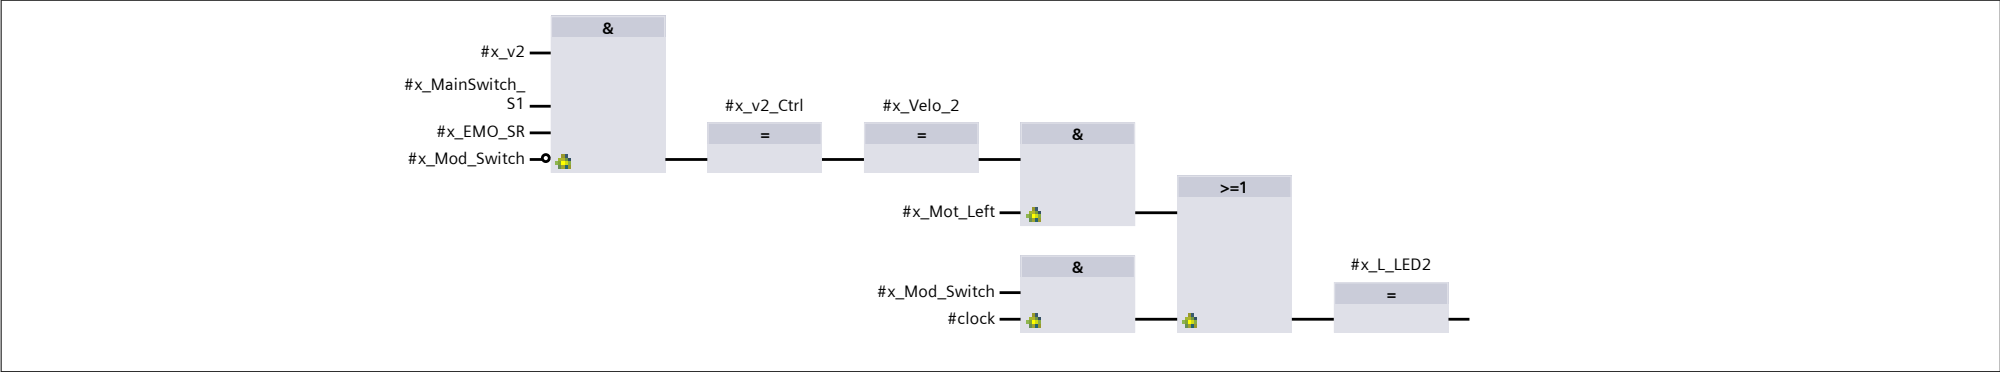


Netzwerk 9: V2 Right

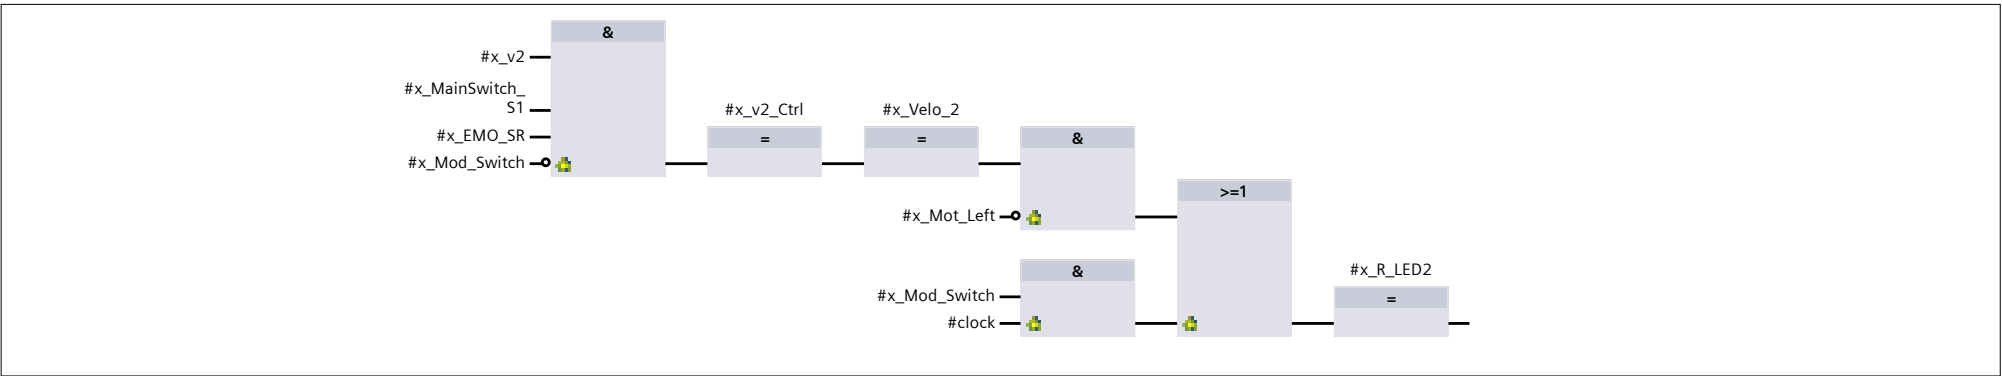


Netzwerk 10: V3 Left

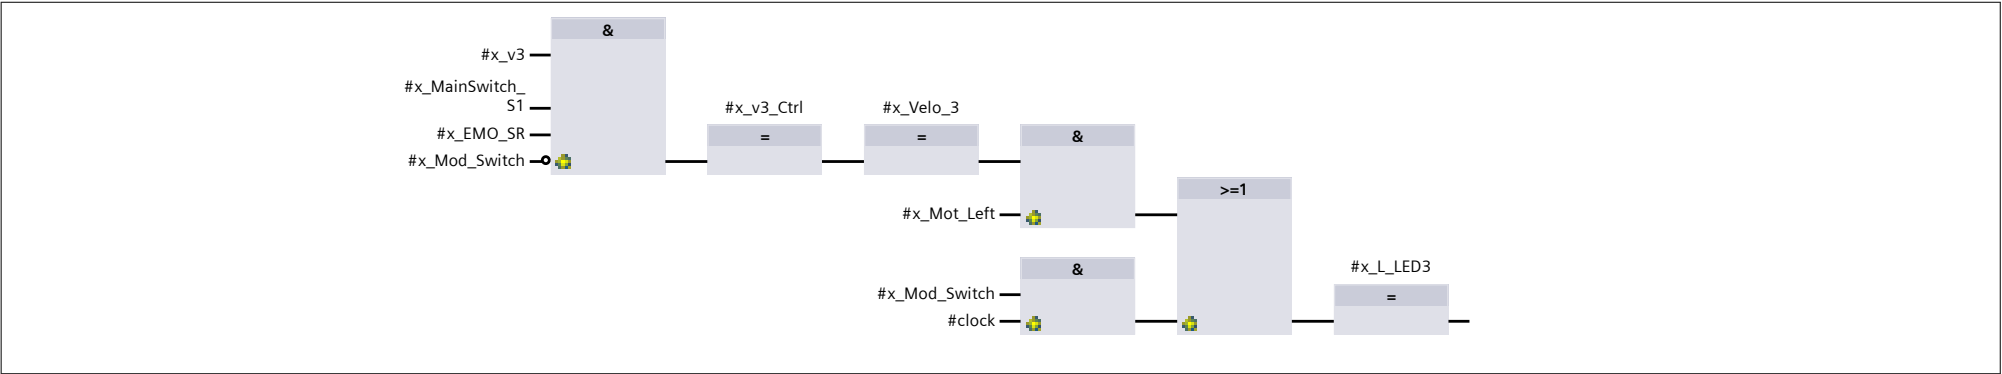

Netzwerk 11: V3 Right

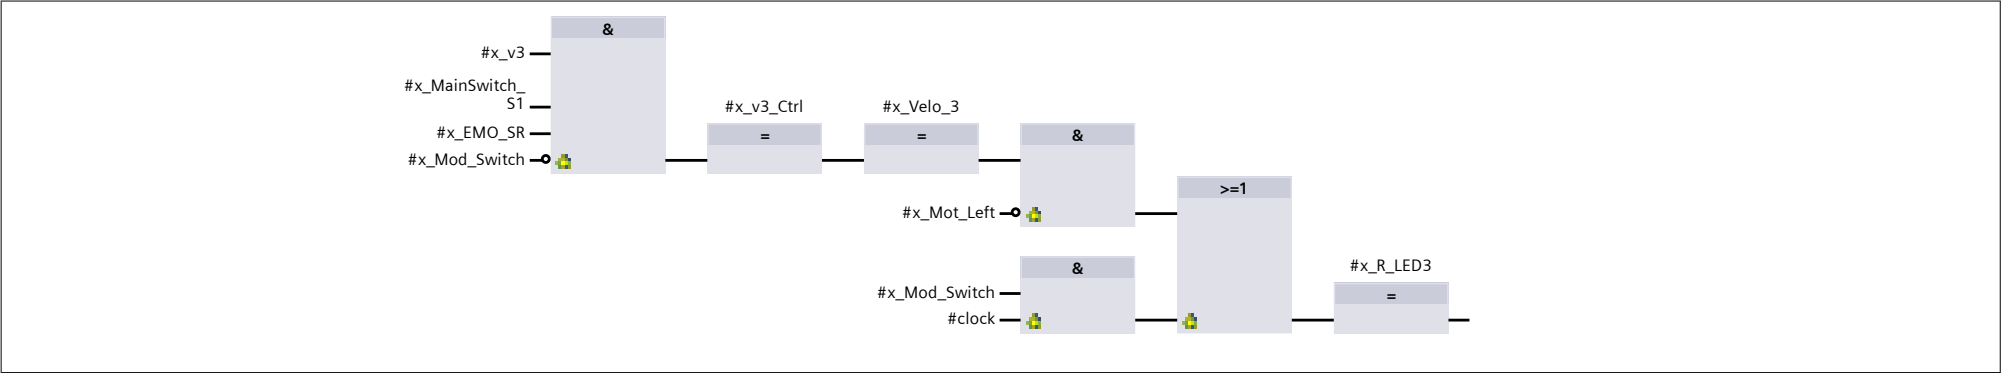

Netzwerk 12: mod sWITCH

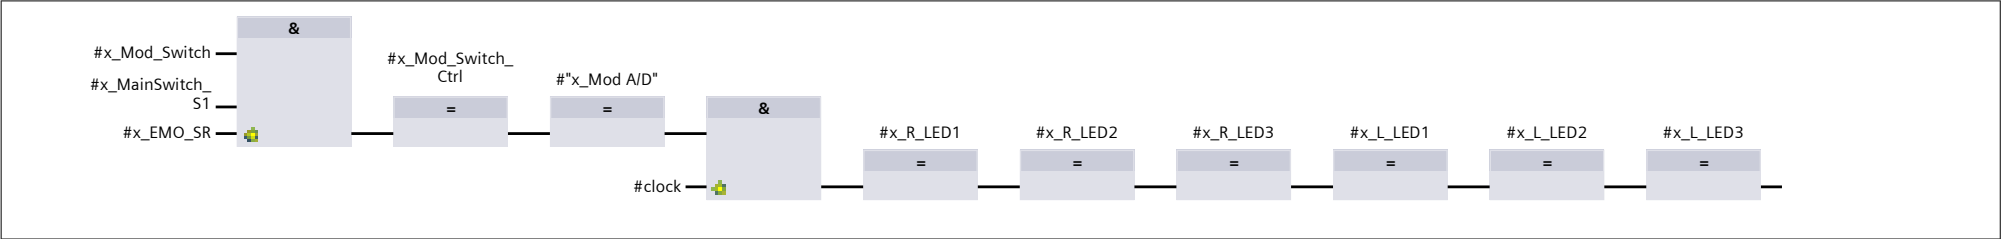

Netzwerk 13:

Totally Integrated Automation Portal

009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine

FB10 Bandsteuerung_DB [DB1]

FB10 Bandsteuerung_DB Eigenschaften

Allgemein

Name	FB10 Bandsteuerung_DB	Nummer	1	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Input										
x_MainSwitch_S1	Bool	0.0	false	True	True	True	True	False		
x_Mod_Switch	Bool	0.1	false	True	True	True	True	False		
x_Break	Bool	0.2	false	True	True	True	True	False		
x_Direction	Bool	0.3	false	True	True	True	True	False		
x_v1	Bool	0.4	false	True	True	True	True	False		
x_v2	Bool	0.5	false	True	True	True	True	False		
x_v3	Bool	0.6	false	True	True	True	True	False		
x_EMO	Bool	0.7	false	True	True	True	True	False		
x_Reset	Bool	1.0	false	True	True	True	True	False		
clock	Bool	1.1	false	True	True	True	True	False		
▼ Output										
x_Main_Switch_Ctrl	Bool	2.0	false	True	True	True	True	False		
x_Mod_Switch_Ctrl	Bool	2.1	false	True	True	True	True	False		
x_Break_Ctrl	Bool	2.2	false	True	True	True	True	False		
x_Dir_Ctrl	Bool	2.3	false	True	True	True	True	False		
x_v1_Ctrl	Bool	2.4	false	True	True	True	True	False		
x_v2_Ctrl	Bool	2.5	false	True	True	True	True	False		
x_v3_Ctrl	Bool	2.6	false	True	True	True	False	False		
x_EMO_Ctrl	Bool	2.7	false	True	True	True	True	False		
x_Reset_Ctrl	Bool	3.0	false	True	True	True	True	False		
x_Motor_On	Bool	3.1	false	True	True	True	True	False		
x_Mot_Left	Bool	3.2	false	True	True	True	True	False		
x_Mot_Break_off	Bool	3.3	false	True	True	True	True	False		
x_Velo_3	Bool	3.4	false	True	True	True	True	False		
x_Velo_2	Bool	3.5	false	True	True	True	True	False		
x_Velo_1	Bool	3.6	false	True	True	True	True	False		
x_Mod A/D	Bool	3.7	false	True	True	True	True	False		
x_R_LED3	Bool	4.0	false	True	True	True	True	False		
x_R_LED2	Bool	4.1	false	True	True	True	True	False		
x_R_LED1	Bool	4.2	false	True	True	True	True	False		
x_Mot_Akt_LED	Bool	4.3	false	True	True	True	True	False		
x_L_LED1	Bool	4.4	false	True	True	True	True	False		
x_L_LED2	Bool	4.5	false	True	True	True	True	False		
x_L_LED3	Bool	4.6	false	True	True	True	True	False		
w_Clear_w0	Word	6.0	16#0	True	True	True	True	False		
w_Clear_w124	Word	8.0	16#0	True	True	True	True	False		
InOut										
▼ Static										
x_EMO_SR	Bool	10.0	false	True	True	True	True	False		
x_ptrig_EMO	Bool	10.1	false	True	True	True	True	False		
x_dummy	Bool	10.2	false	True	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal		
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine / System- bausteine Programmressourcen Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal		
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] Technologieobjekte Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal																																																																																																																																																																														
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / PLC-Variablen / Standard-Variablentabelle [16] PLC-Variablen PLC-Variablen <table><tr><th></th><th>Name</th><th>Datentyp</th><th>Adresse</th><th>Rema-nenz</th><th>Erreich-bar aus HMI/OPC UA/Web API</th><th>Schreib-bar aus HMI/OPC UA/Web API</th><th>Sichtbar in HMI Engineering</th><th>Überwachung</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td></td><td>Tag_3</td><td>Bool</td><td>%M255.1</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Start</td><td>Bool</td><td>%E0.0</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tag_4</td><td>Bool</td><td>%M0.0</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tag_5</td><td>DWord</td><td>%MD10</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tag_6</td><td>Bool</td><td>%M20.0</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tag_7</td><td>Bool</td><td>%M0.1</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tag_8</td><td>Bool</td><td>%M0.2</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tag_1</td><td>DWord</td><td>%MD30</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ausgang</td><td>Word</td><td>%AW0</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tag_2</td><td>Word</td><td>%AW2</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tag_9</td><td>Bool</td><td>%M255.5</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tag_10</td><td>Bool</td><td>%M255.3</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tag_11</td><td>Bool</td><td>%A0.0</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tag_12</td><td>Bool</td><td>%A124.0</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tag_13</td><td>Bool</td><td>%A125.0</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Tag_14</td><td>Bool</td><td>%A0.1</td><td></td><td>True</td><td>True</td><td>True</td><td></td><td></td></tr></table>				Name	Datentyp	Adresse	Rema-nenz	Erreich-bar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreib-bar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Überwachung	Kommentar		Tag_3	Bool	%M255.1		True	True	True				Start	Bool	%E0.0		True	True	True				Tag_4	Bool	%M0.0		True	True	True				Tag_5	DWord	%MD10		True	True	True				Tag_6	Bool	%M20.0		True	True	True				Tag_7	Bool	%M0.1		True	True	True				Tag_8	Bool	%M0.2		True	True	True				Tag_1	DWord	%MD30		True	True	True				Ausgang	Word	%AW0		True	True	True				Tag_2	Word	%AW2		True	True	True				Tag_9	Bool	%M255.5		True	True	True				Tag_10	Bool	%M255.3		True	True	True				Tag_11	Bool	%A0.0		True	True	True				Tag_12	Bool	%A124.0		True	True	True				Tag_13	Bool	%A125.0		True	True	True				Tag_14	Bool	%A0.1		True	True	True				
	Name	Datentyp	Adresse	Rema-nenz	Erreich-bar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreib-bar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Überwachung	Kommentar																																																																																																																																																																					
	Tag_3	Bool	%M255.1		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Start	Bool	%E0.0		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Tag_4	Bool	%M0.0		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Tag_5	DWord	%MD10		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Tag_6	Bool	%M20.0		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Tag_7	Bool	%M0.1		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Tag_8	Bool	%M0.2		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Tag_1	DWord	%MD30		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Ausgang	Word	%AW0		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Tag_2	Word	%AW2		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Tag_9	Bool	%M255.5		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Tag_10	Bool	%M255.3		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Tag_11	Bool	%A0.0		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Tag_12	Bool	%A124.0		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Tag_13	Bool	%A125.0		True	True	True																																																																																																																																																																							
	Tag_14	Bool	%A0.1		True	True	True																																																																																																																																																																							

Anwenderkonstanten

Anwenderkonstanten				
	Name	Datentyp	Wert	Kommentar

Totally Integrated Automation Portal		
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] PLC-Datentypen Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal

009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Beobachtungs- und Forcetabellen

Beobachtungstabelle_1

Name	Adresse	Anzeigeformat	Steuerwert	Kommentar
"xdb100 VAR".s_OB100 ok"	P#DB100.DBX0.0	String		
"xdb100 VAR".s_Message	P#DB100.DBX12.0	String		OB100 wird nur einmall aktiviert, wenn sps läuft.
"xdb100 VAR".s_Clear	P#DB100.DBX24.0	String		
"xdb100 VAR".x_clear	%DB100.DBX36.0	BOOL	FALSE	
			16#0	
"xdb100 VAR".di_valOB10	%DB100.DBD38	DEZ+/-		OB10 wird jede minute aktivirt (steht im Plc cinfiguration -> Alarme -> Uhrzeitalarme)
"xdb100 VAR".di_valOB32	%DB100.DBD42	DEZ+/-		
"xdb100 VAR".x_startSFC32	%DB100.DBX70.0	BOOL	FALSE	OB20 wird aktiviert, wenn x_startSFC32 deaktiviert wird (fallende Flanke).
"xdb100 VAR".s_OB121OK	P#DB100.DBX72.0	String		
"xdb100 VAR".s_OB121OK	P#DB100.DBX72.0	String		

Totally Integrated Automation Portal												
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Beobachtungs- und Forcetabellen Forcetabelle <table><tr><th>Name</th><th>Adresse</th><th>Anzeigeformat</th><th>Forcewert</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table>			Name	Adresse	Anzeigeformat	Forcewert	Kommentar					
Name	Adresse	Anzeigeformat	Forcewert	Kommentar								

Totally Integrated Automation Portal		
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / PLC-Überwachungen & -Meldungen PLC-Meldungen PLC-Meldungen Keine Einträge		

Totally Integrated Automation Portal		
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / PLC-Überwachungen & -Meldungen Anwenderdiagnosemeldungen Anwenderdiagnosemeldungen Keine Einträge		

Totally Integrated Automation Portal		
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / PLC-Überwachungen & -Mel- dungen Systemmeldungen Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal		
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] PLC-Meldetextlisten Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal		
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Lokale Module PS 307 5A_1 Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Lokale Module

PLC_1 [CPU 314C-2 DP]

PLC_1

Allgemein

Name	PLC_1	Autor	wabozayed	Kommentar	
Baugruppenträger	0	Steckplatz	2		

Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	CPU 314C-2 DP	Beschreibung	Arbeitsspeicher 192KB; 0,06ms/kAW; DI24/DO16; AI5/AO2 integriert; 4 Impulsausgänge (2,5kHz); 4 Kanäle zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (60kHz); integrierte Positionierfunktion; MPI+DP-Schnittstelle (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis zu 31 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs)	Artikel-Nr.	6ES7 314-6CH04-0AB0
Firmware-Version	V3.3				

Allgemein\Identification & Maintenance

Anlagenkennzeichen		Ortskennzeichen			
--------------------	--	-----------------	--	--	--

MPI-Schnittstelle\Allgemein

Name	MPI-Schnittstelle_1	Kommentar			
------	---------------------	-----------	--	--	--

MPI-Schnittstelle\MPI-Adresse\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	MPI_1				
----------	-------	--	--	--	--

MPI-Schnittstelle\MPI-Adresse\Parameter

Adresse:	2	Höchste Adresse:	31	Übertragungsgeschwindigkeit:	187.5 kbit/s
----------	---	------------------	----	------------------------------	--------------

DP-Schnittstelle [X2]\Allgemein

Name	DP-Schnittstelle_1	Kommentar			
------	--------------------	-----------	--	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\PROFIBUS-Adresse\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	nicht vernetzt				
----------	----------------	--	--	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\PROFIBUS-Adresse\Parameter

Adresse:	2	Höchste Adresse:		Übertragungsgeschwindigkeit:	
----------	---	------------------	--	------------------------------	--

DP-Schnittstelle [X2]\Betriebsart

Betriebsart	DP-Master	DP-Mastersystem:	Nicht angelegt	Zugewiesener DP-Master:	nicht zugeordnet
-------------	-----------	------------------	----------------	-------------------------	------------------

DP-Schnittstelle [X2]\Betriebsart\DPOperatingModeAddOnsMenu

Test, Inbetriebnahme und Routing	False	Ansprechüberwachung	True		
----------------------------------	-------	---------------------	------	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\Uhrzeitsynchronisation\SIMATIC-Verfahren

Synchronisationsart	Keine	Zeitintervall	Keine		
---------------------	-------	---------------	-------	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\SYNC/FREEZE\

Gruppe	SYNC	FREEZE		Kommentar	
1	True	True			
2	True	True			
3	True	True			
4	True	True			
5	True	True			
6	True	True			
7	True	True			
8	True	True			

DP-Schnittstelle [X2]\Diagnoseadressen\Diagnoseadressen

Anfangsadresse	2047				
----------------	------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Allgemein

Name	DI 24/DO 16_1	Kommentar			
------	---------------	-----------	--	--	--

DI 24/DO 16\Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	DI 24/DO 16	Beschreibung	Digitalein-/-ausgabe DI24 + DO16		
-----------------	-------------	--------------	----------------------------------	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3

Eingangsverzögerung	3ms				
---------------------	-----	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 0\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 0\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 1\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 1\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 2\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 2\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 3\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 3\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7

Eingangsverzögerung	3ms				
---------------------	-----	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 4\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 4\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

Totally Integrated Automation Portal						
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 5\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 5\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 6\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 6\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 7\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 7\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11						
Eingangsverzögerung	3ms					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 8\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 8\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 9\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 9\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 10\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 10\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 11\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 11\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15						
Eingangsverzögerung	3ms					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 12\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 12\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 13\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 13\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 14\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 14\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 15\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 15\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19						
Eingangsverzögerung	3ms					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 16\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 16\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 17\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 17\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 18\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 18\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 19\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 19\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23						
Eingangsverzögerung	3ms					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 20\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 20\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 21\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 21\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 22\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 22\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 23\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 23\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\E/A-Adressen\Eingangsadressen						
Anfangsadresse	124.0	Endadresse	126.7	Prozessabbild	OB1-PA	

Totally Integrated Automation Portal							
Alarm-OB Nummer		40					
DI 24/DO 16\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		124.0		Endadresse	125.7	Prozessabbild	OB1-PA
AI 5/AO 2\Allgemein							
Name		AI 5/AO 2_1		Kommentar			
AI 5/AO 2\Allgemein\Kataloginformation							
Kurzbezeichnung		AI 5/AO 2		Beschreibung	Analog I/O AI5 + AO2		
AI 5/AO 2\Eingänge							
Temperatureinheit		Grad Celsius					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 0							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 1							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 2							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 3							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 4							
Messart		Widerstand (2-Leiteranschluss)		Messbereich	600 OhmOhm		
AI 5/AO 2\Ausgänge\Ausgang 0							
Ausgabeart		Spannung		Ausgabebereich	+/- 10V		
AI 5/AO 2\Ausgänge\Ausgang 1							
Ausgabeart		Spannung		Ausgabebereich	+/- 10V		
AI 5/AO 2\E/A-Adressen\Eingangsadressen							
Anfangsadresse		752		Endadresse	761	Prozessabbild	Keines
Alarm-OB Nummer		40					
AI 5/AO 2\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		752		Endadresse	755	Prozessabbild	Keines
Zählen\Allgemein							
Name		Zählen_1		Kommentar			
Zählen\Allgemein\Kataloginformation							
Kurzbezeichnung		Zählen		Beschreibung	4 Kanäle; Zählen und Frequenzmessen mit 60kHz, Pulsweitenmodulation mit 2,5kHz Schaltfrequenz		
Zählen\Alarmauswahl							
Alarmauswahl		Keine					
Zählen\Kanal 0							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\Kanal 1							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\Kanal 2							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\Kanal 3							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\E/A-Adressen\Eingangsadressen							
Anfangsadresse		768		Endadresse	783	Prozessabbild	Keines
Alarm-OB Nummer		40					
Zählen\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		768		Endadresse	783	Prozessabbild	Keines
Positionieren\Allgemein							
Name		Positionieren_1		Kommentar			
Positionieren\Allgemein\Kataloginformation							
Kurzbezeichnung		Positionieren		Beschreibung	1 Kanal; Positionieren mit analogen und digitalen Ausgängen, Zählfrequenz		
Positionieren\Alarmauswahl							
Alarmauswahl		Keine					
Positionieren\Kanal 0							
Betriebsart		Keine					
Positionieren\E/A-Adressen\Eingangsadressen							
Anfangsadresse		784		Endadresse	799	Prozessabbild	Keines
Alarm-OB Nummer		40					
Positionieren\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		784		Endadresse	799	Prozessabbild	Keines
Anlauf							
Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau		True		Anlauf nach NETZ-EIN	Neustart (Warmstart)		
Anlauf\Überwachungszeit für							
Abgeschlossene Meldungen der Baugruppen [100ms]		650x 100 ms		Übertragung von Parametern zu Modulen [100ms]	100x 100 ms		
Zyklus							
Zyklusüberwachungszeit [ms]		150ms		Zyklusbelastung durch Kommunikation [%]	20%		Größe des Prozessabbilds der Eingänge: 128
Größe des Prozessabbilds der Ausgänge:		128		OB85-Aufruf bei Peripheriezugriffsfehler	Kein OB85-Aufruf		
Taktmerker							
Taktmerker		True		Merkerbyte	255		

Totally Integrated Automation Portal						
Alarme\Uhrzeitalarme\						
OB-Nummer		Priorität		Aktiv		Startzeit
OB 10		2		True		2026-07-07 13:50:33.000
Alarme\Verzögerungsalarme\						
OB-Nummer		Priorität			Teilprozessabbild(er)	
OB 20		3			Keine	
OB 21		4			Keine	
Alarme\Weckalarme\						
OB-Nummer		Priorität		Ausführung		Einheit
OB 32		9		1000		ms
OB 33		10		2000		ms
OB 34		11		200		ms
OB 35		12		100		ms
Alarme\Prozessalarme\						
OB-Nummer				Priorität		
OB 40				16		
Alarme\Alarme für DPV1\						
OB-Nummer				Priorität		
OB 55				2		
OB 56				2		
OB 57				2		
Alarme\Asynchronfehleralarme\						
OB-Nummer				Priorität		
OB 82				26		
OB 85				26		
OB 86				26		
OB 87				26		
Diagnosesystem						
STOP-Ursache melden		True		Anzahl der Meldungen im Diagnosepuffer		10
Systemdiagnose\Allgemein						
Systemdiagnose für dieses Gerät aktivieren		False				
Uhrzeit						
Korrekturfaktor		0ms				
Uhrzeit\Synchronisation auf PLC						
Synchronisationsart		Keine		Zeitintervall		Keine
Uhrzeit\Synchronisation auf MPI						
Synchronisationsart		Keine		Zeitintervall		Keine
Remanenz						
Anzahl Merkerbytes ab MB 0		16		Anzahl S7-Zeiten ab T 0		Anzahl S7-Zähler ab Z 8 0
Schutz						
Passwort				Passwort bestätigen		
Schutz\						
Schutzstufe		Kein Schutz				
Schutz\ \Durch Passwort aufhebbar						
Durch Passwort aufhebbar		False				
Verbindungsressourcen						
PG-Kommunikation:		1		OP-Kommunikation:		S7-Basiskommunikation: 0
S7-Kommunikation:		0		max. Anzahl S7-Verbindungsressourcen:		
Adressübersicht\Adressübersicht\Adressübersicht						
Eingänge		True		Ausgänge		True
Steckplatz		True		Adresslücken		False

Totally Integrated Automation Portal											
Typ	Adr. von	Adr. bis	Modul	TPA	Gerätename	Gerätenummer	Größe	Master-/IO-Sys-tem	Baugruppentri-äger	Steckplatz	
E*	2047	2047	DP-Schnitt- stelle_1	---	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	0 Bits	-	0	2 X2	
E	124	126	DI 24/DO 16_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	3 Byte	-	0	2 2	
A	124	125	DI 24/DO 16_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	2 2	
E	752	761	AI 5/AO 2_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	10 Byte	-	0	2 3	
A	752	755	AI 5/AO 2_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	4 Byte	-	0	2 3	
E	768	783	Zählen_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 4	
A	768	783	Zählen_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 4	
E	784	799	Positionieren_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 5	
A	784	799	Positionieren_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 5	
E	0	1	DI 16/DO 16x24VDC/ 0.5A_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	4	
A	0	1	DI 16/DO 16x24VDC/ 0.5A_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	4	
E	4	5	DI 16x24VDC_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	5	
E	288	303	CP 342-5_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	6	
A	288	303	CP 342-5_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	6	
E	304	319	CP 343-1_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	7	
A	304	319	CP 343-1_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	7	

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Lokale Module

DI 16/DO 16x24VDC/0.5A_1

DI 16/DO 16x24VDC/0.5A_1

Allgemein

Name	DI 16/DO 16x24VDC/0.5A_1	Autor	wabozayed	Kommentar	
Baugruppenträger	0	Steckplatz	4		

Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	DI 16/DO 16x24VDC/0.5A	Beschreibung	Digitalein-/ausgabemodul DI16/DO16 DC24V/0,5A; DI-Wurzelung 16; DO-Wurzelung 8; Eingangsverzögerung ca. 1,2..4,8ms fest; Eingangstyp 1 (IEC 61131); 4A pro Gruppe; 40-poliger Frontstecker	Artikel-Nr.	6ES7 323-1BL00-0AA0
Firmware-Version					

E/A-Adressen\Eingangsadressen

Anfangsadresse	0.0	Endadresse	1.7	Prozessabbild	OB1-PA
Alarm-OB Nummer	40				

E/A-Adressen\Ausgangsadressen

Anfangsadresse	0.0	Endadresse	1.7	Prozessabbild	OB1-PA
----------------	-----	------------	-----	---------------	--------

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Lokale Module

DI 16x24VDC_1

DI 16x24VDC_1					
Allgemein					
Name	DI 16x24VDC_1	Autor	wabozayed	Kommentar	
Baugruppenträger	0	Steckplatz	5		
Allgemein\Kataloginformation					
Kurzbezeichnung	DI 16x24VDC	Beschreibung	Digitaleingabemodul DI16 x DC24V; Wurzelung 16; Eingangsverzögerung ca. 1,2..4,8ms fest; Eingangstyp 1 (IEC 61131); 20-poliger Frontstecker	Artikel-Nr.	6ES7 321-1BH02-0AA0
Firmware-Version					
E/A-Adressen\Eingangsadressen					
Anfangsadresse	4.0	Endadresse	5.7	Prozessabbild	OB1-PA
Alarm-OB Nummer	40				

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Lokale Module

CP 342-5_1 [CP 342-5]

CP 342-5_1

Allgemein

Name	CP 342-5_1	Autor	wabozayed	Kommentar	
Baugruppenträger	0	Steckplatz	6		

Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	CP 342-5	Beschreibung	PROFIBUS-CP, DP-Protokoll mit SYNC/FREEZE, SEND/RECEIVE-Schnittstelle, S7-Kommunikation, Routing, Baugruppentausch ohne PG, 12Mbit/s, Firmware V6.0	Artikelnummer	6GK7 342-5DA03-0XE0
Firmware-Version	V6.0				

PROFIBUS-Adresse\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	PROFIBUS_1				
----------	------------	--	--	--	--

PROFIBUS-Adresse\Parameter

Adresse:	2	Höchste Adresse:	126	Übertragungsgeschwindigkeit:	1.5 Mbit/s
----------	---	------------------	-----	------------------------------	------------

PROFIBUS-Adresse\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	PROFIBUS_1				
----------	------------	--	--	--	--

PROFIBUS-Adresse\Parameter

Adresse:	2	Höchste Adresse:	126	Übertragungsgeschwindigkeit:	1.5 Mbit/s
----------	---	------------------	-----	------------------------------	------------

Betriebsart

Betriebsart	kein DP			DP-Mastersystem:	
Zugewiesener DP-Master:	nicht zugeordnet				

Betriebsart\DP\OperatingModeAddOnsMenu

DP-Mode	S7-kompatibel	Verzögerungszeit	0.0ms	Ansprechüberwachung	True
---------	---------------	------------------	-------	---------------------	------

Betriebsart\DP\OperatingModeAddOnsMenu\Test, Inbetriebnahme, Routing und projektierte Verbindungen

Test, Inbetriebnahme, Routing und projektierte Verbindungen					
True					

Optionen\Baugruppentausch ohne PG

Projektierungsdaten in der CPU speichern	Option gesetzt				
--	----------------	--	--	--	--

Optionen\Multiplex-OP-Verbindungen

CPU-Verbindungsressource belegen	Option nicht gesetzt				
----------------------------------	----------------------	--	--	--	--

E/A-Adressen\Eingangsadressen

Anfangsadresse	288	Endadresse	303		
----------------	-----	------------	-----	--	--

E/A-Adressen\Ausgangsadressen

Anfangsadresse	288	Endadresse	303		
----------------	-----	------------	-----	--	--

Totally Integrated Automation Portal						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Lokale Module

CP 343-1_1 [CP 343-1]

CP 343-1_1

Allgemein

Name	CP 343-1_1	Autor	wabozayed	Kommentar	
Baugruppenträger	0	Steckplatz	7		

Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	CP 343-1	Beschreibung	S7-CP für Industrial Ethernet, TCP/IP mit SEND/RECEIVE und FETCH/WRITE-Schnittstelle, PROFINET IO-Device, 4-Port-Switch, lange Daten, SNMP, UDP, TCP, S7-Kommunikation, Routing, Baugruppentausch ohne PG, 10/100Mbit/s, Initialisierung über LAN, IP-Multicast, IP-Konfiguration über DHCP/FB, Firmware V2.0		
Firmware-Version	V2.0				

MPI-Adresse\Parameter

Anschluss am Rückwandbus	4				
--------------------------	---	--	--	--	--

Optionen\Baugruppentausch ohne PG

Projektierungsdaten in der CPU speichern	Option gesetzt				
--	----------------	--	--	--	--

Optionen\Multiplex-OP-Verbindungen

CPU-Verbindungsressource belegen	Option nicht gesetzt				
----------------------------------	----------------------	--	--	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Allgemein

Name	PROFINET-Schnittstelle_1	Kommentar			
------	--------------------------	-----------	--	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Ethernet-Adressen\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	PN/IE_1				
----------	---------	--	--	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Ethernet-Adressen\ISO-Protokoll

ISO-Protokoll verwenden	False				
-------------------------	-------	--	--	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Ethernet-Adressen\Internet Protocol Version 4 (IPv4)

IP-Protokoll verwenden	True	IP-Adresse:	192.168.0.1	Subnetzmaske:	255.255.255.0
Router verwenden	False				

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Ethernet-Adressen\PROFINET

PROFINET-Geräte-name automatisch generieren	True	PROFINET-Geräte-name:	plc_1.cp 343-1_1	Konvertierter Name:	plcxb1.cpxa343-1xb13c37
Gerätenummer:	0				

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Schnittstellen-Optionen

IEC V2.2 LLDP Modus verwenden	True	Keep-Alive Verbindungsüberwachung:	30s		
-------------------------------	------	------------------------------------	-----	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Printing full menu\Allgemein

Name	Port_1	Kommentar		Name	Port_2
Kommentar					

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Printing full menu\Portverschaltung\Lokaler Port:

Lokaler Port:	CP 343-1_1\PROFINET-Schnittstelle_1 [X1]\Port_1 [X1 P1]	Medium:	Kupfer	Kabelbezeichnung:	---
					

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Printing full menu\Portverschaltung\Partnerport:

	Überwachung des Partnerports ist nicht möglich	Partnerport:	beliebiger Partner		
--	--	--------------	--------------------	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Printing full menu\Port-Optionen\Aktivieren

Diesen Port für Verwendung aktivieren	True				
---------------------------------------	------	--	--	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Printing full menu\Port-Optionen\Verbindung

Übertragungsrate/Duplex:	Automatisch	Überwachen	False	Autonegotiation aktivieren	False
--------------------------	-------------	------------	-------	----------------------------	-------

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Printing full menu\Port-Optionen\Boundaries

Ende der Erfassung erreichbarer Teilnehmer	False	Ende der Topologieerkennung	False	Ende der Sync-Domain	False
--	-------	-----------------------------	-------	----------------------	-------

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Uhrzeitsynchronisation

Uhrzeitsynchronisation aktivieren	Option nicht gesetzt	Synchronisationsverfahren	SIMATIC	Richtung	von LAN an Station
NTP-Server 1	0.0.0.0	NTP-Server 2	0.0.0.0	NTP-Server 3	0.0.0.0
NTP-Server 4	0.0.0.0	Zeitzone	(UTC +01:00) Berlin, Bern, Brüssel, Rom, Stockholm, Wien	Synchronisationszyklus	60s
Uhrzeitsynchronisation zur vollen Minute	Option nicht gesetzt	Uhrzeit an Station weiterleiten	Option gesetzt		

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Betriebsart

Betriebsart	IO-Controller	IO-System			
-------------	---------------	-----------	--	--	--

IP-Zugriffsschutz

Zugriffsschutz für IP-Kommunikation aktivieren

nicht eingetragen

Totally Integrated Automation Portal		
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal Nicht gruppierte Geräte Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal		
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal Security-Einstellungen Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal		
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / Geräteübergreifende Funktionen / Projekttraces Messungen Dieser Ordner ist leer.		

Meldeklassen

Meldeklassen				
Name	ID	Anzeigename	Quittierung	Priorität
Acknowledgement	33	A	True	0
No Acknowledgement	34	NA	False	0

Totally Integrated Automation Portal		
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / Gemeinsame Daten Protokolle Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal		
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / Sprachen & Ressourcen Projektsprachen Sprachen Referenzsprache Deutsch (Deutschland) Editiersprache Deutsch (Deutschland) Weitere Projektsprachen Leer		

Totally Integrated Automation Portal																																																																																												
009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal / Sprachen & Ressourcen / Projekttexte Projekttexte <table><tr><th colspan="3">Projekttexte</th></tr><tr><th>Deutsch (Deutschland)</th><th>Kategorie</th><th>Referenz</th></tr><tr><td>"Complete Restart"</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelCOMPLETE RESTART [OB100]\Bausteintitel</td></tr><tr><td>"Cyclic Interrupt"</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelWeckalarm1000ms [OB32]\Bausteintitel</td></tr><tr><td>"Main Program Sweep (Cycle)"</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelMain [OB1]\Bausteintitel</td></tr><tr><td>"Programming Error"</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelPROG_ERR [OB121]\Bausteintitel</td></tr><tr><td>"Time Delay Interrupt"</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelVerzögerungsalarm [OB20]\Bausteintitel</td></tr><tr><td>"Time of Day Interrupt"</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelTOD_INT0 [OB10]\Bausteintitel</td></tr><tr><td>#x_Mot_Break_Off</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 5\Titel</td></tr><tr><td>// OB20 wird aktiviert, wenn x_startSFC32 deaktiviert wird (fallende Flanke).</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelMain [OB1]\Netzwerk 2\Titel</td></tr><tr><td>// Zugriff auf den Dummy-DB101 (Wenn fehler passiert) zbs: // Wird DB101 während des RUN-Betriebs gelöscht, wird OB121 aufgrund eines Programmierfehlers aufgerufen.</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelMain [OB1]\Netzwerk 3\Kommentar</td></tr><tr><td>A</td><td>Meldeklassentext</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName</td></tr><tr><td>A</td><td>Meldeklassentext</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\Acknowledgement\ShortName</td></tr><tr><td>Break</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 4\Titel</td></tr><tr><td>Emo</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 1\Titel</td></tr><tr><td>Emo</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 2\Titel</td></tr><tr><td>main</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 3\Titel</td></tr><tr><td>mod sWITCH</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 12\Titel</td></tr><tr><td>NA</td><td>Meldeklassentext</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\No Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName</td></tr><tr><td>NA</td><td>Meldeklassentext</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\No Acknowledgement\ShortName</td></tr><tr><td>OB10 wird jede minute aktivirt (steht im Plc cfiguration -> Alarme -> Uhrzeitalarme)</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Beobachtungstabelle_1\Zeile 6\Kommentar</td></tr><tr><td>OB100 wird nur einmall aktiviert, wenn sps läuft.</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Beobachtungstabelle_1\Zeile 2\Kommentar</td></tr><tr><td>OB20 wird aktiviert, wenn x_startSFC32 deaktiviert wird (fallende Flanke).</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Beobachtungstabelle_1\Zeile 9\Kommentar</td></tr><tr><td>V1 Left</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 6\Titel</td></tr><tr><td>V1 Right</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 7\Titel</td></tr><tr><td>V2 Left</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 8\Titel</td></tr><tr><td>V2 Right</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 9\Titel</td></tr><tr><td>V3 Left</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 10\Titel</td></tr><tr><td>V3 Right</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 11\Titel</td></tr><tr><td>zugriff auf Dummy DB2 121</td><td>Bausteinkommentar</td><td>009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelMain [OB1]\Netzwerk 3\Titel</td></tr></table>	Projekttexte			Deutsch (Deutschland)	Kategorie	Referenz	"Complete Restart"	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelCOMPLETE RESTART [OB100]\Bausteintitel	"Cyclic Interrupt"	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelWeckalarm1000ms [OB32]\Bausteintitel	"Main Program Sweep (Cycle)"	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelMain [OB1]\Bausteintitel	"Programming Error"	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelPROG_ERR [OB121]\Bausteintitel	"Time Delay Interrupt"	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelVerzögerungsalarm [OB20]\Bausteintitel	"Time of Day Interrupt"	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelTOD_INT0 [OB10]\Bausteintitel	#x_Mot_Break_Off	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 5\Titel	// OB20 wird aktiviert, wenn x_startSFC32 deaktiviert wird (fallende Flanke).	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelMain [OB1]\Netzwerk 2\Titel	// Zugriff auf den Dummy-DB101 (Wenn fehler passiert) zbs: // Wird DB101 während des RUN-Betriebs gelöscht, wird OB121 aufgrund eines Programmierfehlers aufgerufen.	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelMain [OB1]\Netzwerk 3\Kommentar	A	Meldeklassentext	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName	A	Meldeklassentext	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\Acknowledgement\ShortName	Break	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 4\Titel	Emo	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 1\Titel	Emo	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 2\Titel	main	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 3\Titel	mod sWITCH	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 12\Titel	NA	Meldeklassentext	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\No Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName	NA	Meldeklassentext	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\No Acknowledgement\ShortName	OB10 wird jede minute aktivirt (steht im Plc cfiguration -> Alarme -> Uhrzeitalarme)	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Beobachtungstabelle_1\Zeile 6\Kommentar	OB100 wird nur einmall aktiviert, wenn sps läuft.	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Beobachtungstabelle_1\Zeile 2\Kommentar	OB20 wird aktiviert, wenn x_startSFC32 deaktiviert wird (fallende Flanke).	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Beobachtungstabelle_1\Zeile 9\Kommentar	V1 Left	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 6\Titel	V1 Right	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 7\Titel	V2 Left	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 8\Titel	V2 Right	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 9\Titel	V3 Left	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 10\Titel	V3 Right	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 11\Titel	zugriff auf Dummy DB2 121	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelMain [OB1]\Netzwerk 3\Titel		
Projekttexte																																																																																												
Deutsch (Deutschland)	Kategorie	Referenz																																																																																										
"Complete Restart"	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelCOMPLETE RESTART [OB100]\Bausteintitel																																																																																										
"Cyclic Interrupt"	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelWeckalarm1000ms [OB32]\Bausteintitel																																																																																										
"Main Program Sweep (Cycle)"	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelMain [OB1]\Bausteintitel																																																																																										
"Programming Error"	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelPROG_ERR [OB121]\Bausteintitel																																																																																										
"Time Delay Interrupt"	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelVerzögerungsalarm [OB20]\Bausteintitel																																																																																										
"Time of Day Interrupt"	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelTOD_INT0 [OB10]\Bausteintitel																																																																																										
#x_Mot_Break_Off	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 5\Titel																																																																																										
// OB20 wird aktiviert, wenn x_startSFC32 deaktiviert wird (fallende Flanke).	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelMain [OB1]\Netzwerk 2\Titel																																																																																										
// Zugriff auf den Dummy-DB101 (Wenn fehler passiert) zbs: // Wird DB101 während des RUN-Betriebs gelöscht, wird OB121 aufgrund eines Programmierfehlers aufgerufen.	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelMain [OB1]\Netzwerk 3\Kommentar																																																																																										
A	Meldeklassentext	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName																																																																																										
A	Meldeklassentext	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\Acknowledgement\ShortName																																																																																										
Break	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 4\Titel																																																																																										
Emo	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 1\Titel																																																																																										
Emo	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 2\Titel																																																																																										
main	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 3\Titel																																																																																										
mod sWITCH	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 12\Titel																																																																																										
NA	Meldeklassentext	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\No Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName																																																																																										
NA	Meldeklassentext	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\No Acknowledgement\ShortName																																																																																										
OB10 wird jede minute aktivirt (steht im Plc cfiguration -> Alarme -> Uhrzeitalarme)	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Beobachtungstabelle_1\Zeile 6\Kommentar																																																																																										
OB100 wird nur einmall aktiviert, wenn sps läuft.	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Beobachtungstabelle_1\Zeile 2\Kommentar																																																																																										
OB20 wird aktiviert, wenn x_startSFC32 deaktiviert wird (fallende Flanke).	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Beobachtungstabelle_1\Zeile 9\Kommentar																																																																																										
V1 Left	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 6\Titel																																																																																										
V1 Right	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 7\Titel																																																																																										
V2 Left	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 8\Titel																																																																																										
V2 Right	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 9\Titel																																																																																										
V3 Left	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 10\Titel																																																																																										
V3 Right	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelFB10 Bandsteuerung [FB10]\Netzwerk 11\Titel																																																																																										
zugriff auf Dummy DB2 121	Bausteinkommentar	009-sps-bandsteuerung-fb-ob-diagnose-tia-portal\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\ProgrammbausteinelMain [OB1]\Netzwerk 3\Titel																																																																																										