

Totally Integrated Automation Portal																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><th>Name</th><th>Version</th><th>Release</th></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Unified ES Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current All Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP 2 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP 3 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Mandatory Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>User Management Component - UserManagementComponentx64 V2.9 SP3 Upd2 (UMC64)</td><td>V2.9 + SP3 + Upd2</td><td>V02.09.03.02_03.01.00.01</td></tr><tr><td>User Management Component - umtrayiconx64 V2.9 + SP3 + Upd2 (UMC64)</td><td>V2.9 + SP3 + Upd2</td><td>V02.09.03.02_03.01.00.01</td></tr><tr><td>WinCC Unified PC V17 - WinCC Unified PC V3.0 (WinCCUnified)</td><td>V3.0 Upd7</td><td>V03.00.00.07_45.06.00.04</td></tr><tr><td>WinCC Unified PC V17 - LocalLogging V3.0 (WinCCUnified)</td><td>V3.0</td><td>V03.00.00.00_38.01.00.01</td></tr><tr><td>WinCC Unified PC V17 - Unified SCADA Tagging Package 02 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (WinCCUnified)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>WinCC Unified PC V17 - Unified SCADA Tagging Package 01 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (WinCCUnified)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>WinCC Unified Reporting Excel AddOn - WinCC Unified Reporting Excel AddOn V3.0 (WinCCUnified_Reporting)</td><td>V3.0</td><td>V03.00.00.00_38.01.00.01</td></tr><tr><td>WinCC Runtime Advanced V17.0 - HMIRTM Tagging Package 01 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (HMIRTM_V11)</td><td>V17.0 UPD6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Migration Tool TIA V17.0 - STEP 7 Safety Option Migration SetupPackage V17.0 (MIG17)</td><td>V17.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC ODK 1500S - SIMATIC ODK 1500S V2.5 (ODK1500S25)</td><td>V2.5</td><td>V02.05.00.00_26.01.00.08</td></tr><tr><td>PLCSIM Advanced Single SetupPackage - PLCSIM Advanced Single SetupPackage V4.0 SP1 (PLCSIMADV)</td><td>V4.0 + SP1</td><td>V04.00.01.00_50.01.00.02</td></tr><tr><td>SIMATIC S7-PCT - SIMATIC S7-PCT V3.5 SP3 Upd2 (S7PCT)</td><td>V3.5 + SP3 + Upd2</td><td>V03.05.03.02_01.05.00.02</td></tr><tr><td>SIMIT V9 - SIMIT V11.1 (SIMIT9)</td><td>V11.1 + +</td><td>V11.01.00.00_18.01.00.01</td></tr><tr><td>Siemens SIMIT V9 - SIMIT Simulation Platform V11.1 + + (SIMIT9)</td><td>V11.1 + +</td><td>V11.01.00.00_18.01.00.01</td></tr><tr><td>Siemens SIMIT V9 - SIMIT SU V11.1 + + (SIMIT9)</td><td>V11.1 + +</td><td>V11.01.00.00_00.00.00.04</td></tr><tr><td>Siemens SIMIT V9 - SIMIT Virtual Controller V11.1 + + (SIMIT9)</td><td>V11.1 + +</td><td>V11.01.00.00_18.01.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Simatic Single SetupPackage 32 Bit V17.0 (TIAP17)</td><td>V17.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Single SetupPackage 32 Bit V17.0 (TIAP17)</td><td>V17.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC HMI License Manager Panel Plugin (x64)</td><td>17.0.0.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC WinCC Runtime Advanced Driver (x64)</td><td>17.0.0.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>ETWEventCollector</td><td>17.0.0.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC NCM FWL 64</td><td>5.6.0.3</td><td>K5.6.0.3_1.1.0.2</td></tr><tr><td>NCM GPRS 64</td><td>01.02.00.00</td><td>V1.2.0.0_2.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC PLCSIM 64</td><td>17.00.00</td><td>17.00.00.00_01.00.37.01</td></tr><tr><td>SIMATIC PLCSIM Advanced Driver64</td><td>4.0.1.0</td><td>V04.00.01.00_50.01.00.02</td></tr><tr><td>SIMATIC Device Drivers</td><td>9.3</td><td>09.03.04.00_01.01.00.37</td></tr><tr><td>TelemetryConnector</td><td>1.8.0.49</td><td>V01.08.00.49_01.00.00.00</td></tr><tr><td>Automation Access Control Component</td><td>4.0</td><td>K04.00.01.00_01.01.00.01</td></tr><tr><td>Automation Software Updater</td><td>02.05.0300</td><td>V02.05.03.00_01.01.00.29</td></tr><tr><td>SIMATIC Colour Editor</td><td>5.2.2.0</td><td>K5.2.2.0_2.1.0.1</td></tr><tr><td>License Logon Interface</td><td>4.0</td><td>K04.00.03.00_01.01.00.02</td></tr><tr><td>SIEMENS OPC</td><td>3.9</td><td>03.09.11.01_01.01.00.02</td></tr><tr><td>OPC-XML-Gateway</td><td>17.0.0.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC PLCSIM Advanced SimRT</td><td>4.0.1.0</td><td>V04.00.01.00_50.01.00.02</td></tr><tr><td>SIMATIC HMI ProSave</td><td>17.0.0.1</td><td>V17.00.00.01_07.01.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC HMI Symbol Library</td><td>17.0.0.6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC HMI Touch Input</td><td>17.0.0.6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC Version View</td><td>1.7.12.0</td><td>K1.7.12.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Common Services</td><td>5.3.15.0</td><td>K5.3.15.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Device Drivers WoW</td><td>29.3</td><td>29.03.04.00_01.01.00.37</td></tr><tr><td>SIMATIC Event Database</td><td>5.7</td><td>05.07.01.00_02.01.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC GRAPH-Visualisierung</td><td>5.2.4.0</td><td>K5.2.4.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC GSD CONTROL</td><td>3.5.7.0</td><td>K3.5.7.0_2.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC GSD Interpreter</td><td>2.10.0.0</td><td>V2.10.0.0_7.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Interface Editor</td><td>5.4.24.0</td><td>K5.4.24.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Extended Interfaces</td><td>5.7.0.0</td><td>V5.7.0.0_5.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC LanguageSupportTool</td><td>5.8.4.0</td><td>K5.8.4.0_2.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Condition Editor</td><td>5.6.2.0</td><td>K5.6.2.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC NCM</td><td>5.7.0.0</td><td>V5.7.0.0_12.1.0.2</td></tr><tr><td>SIMATIC Process Diagnosis Base</td><td>5.7.0.1</td><td>K5.7.0.1_4.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Process Diagnosis Database</td><td>5.7.0.0</td><td>V5.7.0.0_5.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC DIAGNOSTIC REPEATER GUI CTRL</td><td>5.2.3.0</td><td>K5.2.3.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Grid Control</td><td>3.0.1.0</td><td>K3.0.1.0_2.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC S7-Status-OCX</td><td>5.3.14.0</td><td>K5.3.14.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC Technological Parameter Assignment</td><td>5.3.12.0</td><td>K5.3.12.0_3.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC X-Ref Control</td><td>5.2.10.0</td><td>K5.2.10.0_1.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC STEP 7 Help Viewer</td><td>1.0.6.0</td><td>K1.0.6.0_4.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC SCL Compiler</td><td>5.7.0.0</td><td>V5.7.0.0_4.1.0.1</td></tr><tr><td>SeCon</td><td>2.9</td><td>V02.09.00.00_01.03.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC SCS</td><td>K7.5.4.1</td><td>V07.05.04.01_01.02.00.05</td></tr><tr><td>WinCC Runtime Advanced Simulator</td><td>17.0.0.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td colspan="3">Produkte</td></tr><tr><td>Name</td><td>Version</td><td>Release</td></tr><tr><td>TIA Portal Project Server</td><td>V17.0 Upd6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr></table>	Name	Version	Release	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Unified ES Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current All Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP 2 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP 3 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Mandatory Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	User Management Component - UserManagementComponentx64 V2.9 SP3 Upd2 (UMC64)	V2.9 + SP3 + Upd2	V02.09.03.02_03.01.00.01	User Management Component - umtrayiconx64 V2.9 + SP3 + Upd2 (UMC64)	V2.9 + SP3 + Upd2	V02.09.03.02_03.01.00.01	WinCC Unified PC V17 - WinCC Unified PC V3.0 (WinCCUnified)	V3.0 Upd7	V03.00.00.07_45.06.00.04	WinCC Unified PC V17 - LocalLogging V3.0 (WinCCUnified)	V3.0	V03.00.00.00_38.01.00.01	WinCC Unified PC V17 - Unified SCADA Tagging Package 02 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (WinCCUnified)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	WinCC Unified PC V17 - Unified SCADA Tagging Package 01 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (WinCCUnified)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	WinCC Unified Reporting Excel AddOn - WinCC Unified Reporting Excel AddOn V3.0 (WinCCUnified_Reporting)	V3.0	V03.00.00.00_38.01.00.01	WinCC Runtime Advanced V17.0 - HMIRTM Tagging Package 01 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (HMIRTM_V11)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Siemens Migration Tool TIA V17.0 - STEP 7 Safety Option Migration SetupPackage V17.0 (MIG17)	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC ODK 1500S - SIMATIC ODK 1500S V2.5 (ODK1500S25)	V2.5	V02.05.00.00_26.01.00.08	PLCSIM Advanced Single SetupPackage - PLCSIM Advanced Single SetupPackage V4.0 SP1 (PLCSIMADV)	V4.0 + SP1	V04.00.01.00_50.01.00.02	SIMATIC S7-PCT - SIMATIC S7-PCT V3.5 SP3 Upd2 (S7PCT)	V3.5 + SP3 + Upd2	V03.05.03.02_01.05.00.02	SIMIT V9 - SIMIT V11.1 (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_18.01.00.01	Siemens SIMIT V9 - SIMIT Simulation Platform V11.1 + + (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_18.01.00.01	Siemens SIMIT V9 - SIMIT SU V11.1 + + (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_00.00.00.04	Siemens SIMIT V9 - SIMIT Virtual Controller V11.1 + + (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_18.01.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Simatic Single SetupPackage 32 Bit V17.0 (TIAP17)	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Single SetupPackage 32 Bit V17.0 (TIAP17)	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC HMI License Manager Panel Plugin (x64)	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC WinCC Runtime Advanced Driver (x64)	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	ETWEventCollector	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC NCM FWL 64	5.6.0.3	K5.6.0.3_1.1.0.2	NCM GPRS 64	01.02.00.00	V1.2.0.0_2.1.0.1	SIMATIC PLCSIM 64	17.00.00	17.00.00.00_01.00.37.01	SIMATIC PLCSIM Advanced Driver64	4.0.1.0	V04.00.01.00_50.01.00.02	SIMATIC Device Drivers	9.3	09.03.04.00_01.01.00.37	TelemetryConnector	1.8.0.49	V01.08.00.49_01.00.00.00	Automation Access Control Component	4.0	K04.00.01.00_01.01.00.01	Automation Software Updater	02.05.0300	V02.05.03.00_01.01.00.29	SIMATIC Colour Editor	5.2.2.0	K5.2.2.0_2.1.0.1	License Logon Interface	4.0	K04.00.03.00_01.01.00.02	SIEMENS OPC	3.9	03.09.11.01_01.01.00.02	OPC-XML-Gateway	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC PLCSIM Advanced SimRT	4.0.1.0	V04.00.01.00_50.01.00.02	SIMATIC HMI ProSave	17.0.0.1	V17.00.00.01_07.01.00.01	SIMATIC HMI Symbol Library	17.0.0.6	V17.00.00.06_05.02.00.01	SIMATIC HMI Touch Input	17.0.0.6	V17.00.00.06_05.02.00.01	SIMATIC Version View	1.7.12.0	K1.7.12.0_1.1.0.1	SIMATIC Common Services	5.3.15.0	K5.3.15.0_1.1.0.1	SIMATIC Device Drivers WoW	29.3	29.03.04.00_01.01.00.37	SIMATIC Event Database	5.7	05.07.01.00_02.01.00.01	SIMATIC GRAPH-Visualisierung	5.2.4.0	K5.2.4.0_1.1.0.1	SIMATIC GSD CONTROL	3.5.7.0	K3.5.7.0_2.1.0.1	SIMATIC GSD Interpreter	2.10.0.0	V2.10.0.0_7.1.0.1	SIMATIC Interface Editor	5.4.24.0	K5.4.24.0_1.1.0.1	SIMATIC Extended Interfaces	5.7.0.0	V5.7.0.0_5.1.0.1	SIMATIC LanguageSupportTool	5.8.4.0	K5.8.4.0_2.1.0.1	SIMATIC Condition Editor	5.6.2.0	K5.6.2.0_1.1.0.1	SIMATIC NCM	5.7.0.0	V5.7.0.0_12.1.0.2	SIMATIC Process Diagnosis Base	5.7.0.1	K5.7.0.1_4.1.0.1	SIMATIC Process Diagnosis Database	5.7.0.0	V5.7.0.0_5.1.0.1	SIMATIC DIAGNOSTIC REPEATER GUI CTRL	5.2.3.0	K5.2.3.0_1.1.0.1	SIMATIC Grid Control	3.0.1.0	K3.0.1.0_2.1.0.1	SIMATIC S7-Status-OCX	5.3.14.0	K5.3.14.0_1.1.0.1	SIMATIC Technological Parameter Assignment	5.3.12.0	K5.3.12.0_3.1.0.1	SIMATIC X-Ref Control	5.2.10.0	K5.2.10.0_1.1.0.1	SIMATIC STEP 7 Help Viewer	1.0.6.0	K1.0.6.0_4.1.0.1	SIMATIC SCL Compiler	5.7.0.0	V5.7.0.0_4.1.0.1	SeCon	2.9	V02.09.00.00_01.03.00.01	SIMATIC SCS	K7.5.4.1	V07.05.04.01_01.02.00.05	WinCC Runtime Advanced Simulator	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	Produkte			Name	Version	Release	TIA Portal Project Server	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01		
Name	Version	Release																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Unified ES Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current All Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP 2 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Current CAP 3 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Transfer Mandatory Single SetupPackage V17.0 UPD6 (TIAP17)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
User Management Component - UserManagementComponentx64 V2.9 SP3 Upd2 (UMC64)	V2.9 + SP3 + Upd2	V02.09.03.02_03.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
User Management Component - umtrayiconx64 V2.9 + SP3 + Upd2 (UMC64)	V2.9 + SP3 + Upd2	V02.09.03.02_03.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Unified PC V17 - WinCC Unified PC V3.0 (WinCCUnified)	V3.0 Upd7	V03.00.00.07_45.06.00.04																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Unified PC V17 - LocalLogging V3.0 (WinCCUnified)	V3.0	V03.00.00.00_38.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Unified PC V17 - Unified SCADA Tagging Package 02 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (WinCCUnified)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Unified PC V17 - Unified SCADA Tagging Package 01 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (WinCCUnified)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Unified Reporting Excel AddOn - WinCC Unified Reporting Excel AddOn V3.0 (WinCCUnified_Reporting)	V3.0	V03.00.00.00_38.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Runtime Advanced V17.0 - HMIRTM Tagging Package 01 Single SetupPackage V17.0 UPD6 (HMIRTM_V11)	V17.0 UPD6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Migration Tool TIA V17.0 - STEP 7 Safety Option Migration SetupPackage V17.0 (MIG17)	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC ODK 1500S - SIMATIC ODK 1500S V2.5 (ODK1500S25)	V2.5	V02.05.00.00_26.01.00.08																																																																																																																																																																																																																					
PLCSIM Advanced Single SetupPackage - PLCSIM Advanced Single SetupPackage V4.0 SP1 (PLCSIMADV)	V4.0 + SP1	V04.00.01.00_50.01.00.02																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC S7-PCT - SIMATIC S7-PCT V3.5 SP3 Upd2 (S7PCT)	V3.5 + SP3 + Upd2	V03.05.03.02_01.05.00.02																																																																																																																																																																																																																					
SIMIT V9 - SIMIT V11.1 (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_18.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens SIMIT V9 - SIMIT Simulation Platform V11.1 + + (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_18.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens SIMIT V9 - SIMIT SU V11.1 + + (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_00.00.00.04																																																																																																																																																																																																																					
Siemens SIMIT V9 - SIMIT Virtual Controller V11.1 + + (SIMIT9)	V11.1 + +	V11.01.00.00_18.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - Simatic Single SetupPackage 32 Bit V17.0 (TIAP17)	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Siemens Totally Integrated Automation Portal V17 - WinCC Single SetupPackage 32 Bit V17.0 (TIAP17)	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC HMI License Manager Panel Plugin (x64)	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC WinCC Runtime Advanced Driver (x64)	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
ETWEventCollector	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC NCM FWL 64	5.6.0.3	K5.6.0.3_1.1.0.2																																																																																																																																																																																																																					
NCM GPRS 64	01.02.00.00	V1.2.0.0_2.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC PLCSIM 64	17.00.00	17.00.00.00_01.00.37.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC PLCSIM Advanced Driver64	4.0.1.0	V04.00.01.00_50.01.00.02																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Device Drivers	9.3	09.03.04.00_01.01.00.37																																																																																																																																																																																																																					
TelemetryConnector	1.8.0.49	V01.08.00.49_01.00.00.00																																																																																																																																																																																																																					
Automation Access Control Component	4.0	K04.00.01.00_01.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Automation Software Updater	02.05.0300	V02.05.03.00_01.01.00.29																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Colour Editor	5.2.2.0	K5.2.2.0_2.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
License Logon Interface	4.0	K04.00.03.00_01.01.00.02																																																																																																																																																																																																																					
SIEMENS OPC	3.9	03.09.11.01_01.01.00.02																																																																																																																																																																																																																					
OPC-XML-Gateway	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC PLCSIM Advanced SimRT	4.0.1.0	V04.00.01.00_50.01.00.02																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC HMI ProSave	17.0.0.1	V17.00.00.01_07.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC HMI Symbol Library	17.0.0.6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC HMI Touch Input	17.0.0.6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Version View	1.7.12.0	K1.7.12.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Common Services	5.3.15.0	K5.3.15.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Device Drivers WoW	29.3	29.03.04.00_01.01.00.37																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Event Database	5.7	05.07.01.00_02.01.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC GRAPH-Visualisierung	5.2.4.0	K5.2.4.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC GSD CONTROL	3.5.7.0	K3.5.7.0_2.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC GSD Interpreter	2.10.0.0	V2.10.0.0_7.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Interface Editor	5.4.24.0	K5.4.24.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Extended Interfaces	5.7.0.0	V5.7.0.0_5.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC LanguageSupportTool	5.8.4.0	K5.8.4.0_2.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Condition Editor	5.6.2.0	K5.6.2.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC NCM	5.7.0.0	V5.7.0.0_12.1.0.2																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Process Diagnosis Base	5.7.0.1	K5.7.0.1_4.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Process Diagnosis Database	5.7.0.0	V5.7.0.0_5.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC DIAGNOSTIC REPEATER GUI CTRL	5.2.3.0	K5.2.3.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Grid Control	3.0.1.0	K3.0.1.0_2.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC S7-Status-OCX	5.3.14.0	K5.3.14.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC Technological Parameter Assignment	5.3.12.0	K5.3.12.0_3.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC X-Ref Control	5.2.10.0	K5.2.10.0_1.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC STEP 7 Help Viewer	1.0.6.0	K1.0.6.0_4.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC SCL Compiler	5.7.0.0	V5.7.0.0_4.1.0.1																																																																																																																																																																																																																					
SeCon	2.9	V02.09.00.00_01.03.00.01																																																																																																																																																																																																																					
SIMATIC SCS	K7.5.4.1	V07.05.04.01_01.02.00.05																																																																																																																																																																																																																					
WinCC Runtime Advanced Simulator	17.0.0.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					
Produkte																																																																																																																																																																																																																							
Name	Version	Release																																																																																																																																																																																																																					
TIA Portal Project Server	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																																																																																																																																					

Totally Integrated Automation Portal																																																																																																																	
<table><tr><th>Name</th><th>Version</th><th>Release</th></tr><tr><td>SIMATIC S7-PLCSIM</td><td>V17.0 Upd1</td><td>V17.00.00.01_01.00.16.01</td></tr><tr><td>TIA Administrator Update</td><td>V1.0</td><td>01.00.08.00_01.01.00.18</td></tr><tr><td>SIMATIC STEP 7 CFC</td><td>V17.0 Upd1</td><td>V17.00.00.01_03.01.00.04</td></tr><tr><td>SIMATIC WinCC Panel Images</td><td>V17.0 Upd6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>SINAMICS Startdrive Advanced G110M, G120, G120C, G120D, G120P, G115D</td><td>V17.0 SP1 Upd1</td><td>V17.00.01.01_52.01.00.02</td></tr><tr><td>SINAMICS Startdrive Advanced G130, G150, S120, S150, SINAMICS MV, S210</td><td>V17.0 SP1 Upd1</td><td>V17.00.01.01_52.01.00.02</td></tr><tr><td>SIMATIC STEP 7 Prof - STEP 7 Safety - WinCC Adv</td><td>V17.0 Upd6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>User Management Component</td><td>V2.9 Sp3</td><td>V02.09.03.00_00.00.00.00</td></tr><tr><td>UMC Status Application</td><td>V2.9 Sp3</td><td>V02.09.03.02_03.01.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC WinCC Unified PC</td><td>V17.0 Upd6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC WinCC Unified PC Simulation</td><td>V17.0 Upd6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>WinCC Unified Reporting Excel AddOn</td><td>V17.0</td><td>03.00.00.00_38.01.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC WinCC Runtime Advanced Simulation</td><td>V17.0 Upd6</td><td>V17.00.00.06_05.02.00.01</td></tr><tr><td>Migration Tool TIA</td><td>V17.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC ODK 1500S</td><td>V2.5</td><td>V02.05.00.00_26.01.00.08</td></tr><tr><td>S7-PLCSIM Advanced</td><td>V4.0 SP1</td><td>V04.00.01.00_50.01.00.02</td></tr><tr><td>S7-PCT</td><td>V3.5 SP3 Upd2</td><td>V03.05.03.02_01.05.00.02</td></tr><tr><td>SIMIT</td><td>V11.1.0.0</td><td>V11.01.00.00_18.01.00.01</td></tr><tr><td>SIMIT SU</td><td>V11.1.0.0</td><td>V11.01.00.00_00.00.00.04</td></tr><tr><td>TIA Portal Cloud Connector</td><td>V1.1 + SP4</td><td>01.01.04.00_01.03.00.15</td></tr><tr><td>Automation License Manager</td><td>V6.1 + Upd2</td><td>06.01.00.02_02.05.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC WinCC/Audit Viewer</td><td>2008 SP2</td><td>V07.02.00.00_01.05.00.02</td></tr><tr><td>S7 Distributed Safety Programming</td><td>V5.4 + SP5</td><td>K5.4.5.0_3.5.0.2</td></tr><tr><td>SIMATIC OPC-XML-Gateway</td><td>V17.0</td><td>V17.00.00.00_43.02.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC OC Wizard</td><td>V2.3 + SP4</td><td>K02.03.04.00_03.01.00.01</td></tr><tr><td>S7-PLCSIM Professional</td><td>V5.4 + SP8</td><td>V05.04.08.01_01.24.00.01</td></tr><tr><td>SIMATIC ProSave</td><td>V17.0 Upd1</td><td>V17.00.00.01_07.01.00.01</td></tr><tr><td>PUD Manager Help Viewer</td><td>V3.0 + Upd1</td><td>V03.00.00.01_00.00.00.11</td></tr><tr><td>SIMATIC S7-Block Privacy Professional 2021</td><td>V1.0 + SP5</td><td>K1.0.5.0_7.1.0.1</td></tr><tr><td>S7 F ConfigurationPack</td><td>V5.5 + SP13</td><td>K5.5.13.0_7.1.0.1</td></tr><tr><td>SIMATIC S7-GRAPH Professional 2021</td><td>V5.7</td><td>V5.7.0.0_7.1.0.4</td></tr><tr><td>S7-PCT</td><td>V3.5 SP3 Upd2</td><td>K3.5.3.2_1.5.0.2</td></tr><tr><td>SIMATIC S7-SCL Professional 2021</td><td>V5.7</td><td>V5.7.0.0_6.1.0.1</td></tr><tr><td>SINEMA RC Client</td><td>V3.1 + SP1</td><td>V3.1.1.0-01.01.00.04</td></tr><tr><td>STEP 7 Professional 2021</td><td>V5.7</td><td>V5.7.0.0_12.1.0.2</td></tr><tr><td>SIMATIC S7-Web2PLC Professional 2021</td><td>V1.0 + SP3</td><td>K1.0.3.0_8.1.0.1</td></tr></table>	Name	Version	Release	SIMATIC S7-PLCSIM	V17.0 Upd1	V17.00.00.01_01.00.16.01	TIA Administrator Update	V1.0	01.00.08.00_01.01.00.18	SIMATIC STEP 7 CFC	V17.0 Upd1	V17.00.00.01_03.01.00.04	SIMATIC WinCC Panel Images	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01	SINAMICS Startdrive Advanced G110M, G120, G120C, G120D, G120P, G115D	V17.0 SP1 Upd1	V17.00.01.01_52.01.00.02	SINAMICS Startdrive Advanced G130, G150, S120, S150, SINAMICS MV, S210	V17.0 SP1 Upd1	V17.00.01.01_52.01.00.02	SIMATIC STEP 7 Prof - STEP 7 Safety - WinCC Adv	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01	User Management Component	V2.9 Sp3	V02.09.03.00_00.00.00.00	UMC Status Application	V2.9 Sp3	V02.09.03.02_03.01.00.01	SIMATIC WinCC Unified PC	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01	SIMATIC WinCC Unified PC Simulation	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01	WinCC Unified Reporting Excel AddOn	V17.0	03.00.00.00_38.01.00.01	SIMATIC WinCC Runtime Advanced Simulation	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01	Migration Tool TIA	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC ODK 1500S	V2.5	V02.05.00.00_26.01.00.08	S7-PLCSIM Advanced	V4.0 SP1	V04.00.01.00_50.01.00.02	S7-PCT	V3.5 SP3 Upd2	V03.05.03.02_01.05.00.02	SIMIT	V11.1.0.0	V11.01.00.00_18.01.00.01	SIMIT SU	V11.1.0.0	V11.01.00.00_00.00.00.04	TIA Portal Cloud Connector	V1.1 + SP4	01.01.04.00_01.03.00.15	Automation License Manager	V6.1 + Upd2	06.01.00.02_02.05.00.01	SIMATIC WinCC/Audit Viewer	2008 SP2	V07.02.00.00_01.05.00.02	S7 Distributed Safety Programming	V5.4 + SP5	K5.4.5.0_3.5.0.2	SIMATIC OPC-XML-Gateway	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01	SIMATIC OC Wizard	V2.3 + SP4	K02.03.04.00_03.01.00.01	S7-PLCSIM Professional	V5.4 + SP8	V05.04.08.01_01.24.00.01	SIMATIC ProSave	V17.0 Upd1	V17.00.00.01_07.01.00.01	PUD Manager Help Viewer	V3.0 + Upd1	V03.00.00.01_00.00.00.11	SIMATIC S7-Block Privacy Professional 2021	V1.0 + SP5	K1.0.5.0_7.1.0.1	S7 F ConfigurationPack	V5.5 + SP13	K5.5.13.0_7.1.0.1	SIMATIC S7-GRAPH Professional 2021	V5.7	V5.7.0.0_7.1.0.4	S7-PCT	V3.5 SP3 Upd2	K3.5.3.2_1.5.0.2	SIMATIC S7-SCL Professional 2021	V5.7	V5.7.0.0_6.1.0.1	SINEMA RC Client	V3.1 + SP1	V3.1.1.0-01.01.00.04	STEP 7 Professional 2021	V5.7	V5.7.0.0_12.1.0.2	SIMATIC S7-Web2PLC Professional 2021	V1.0 + SP3	K1.0.3.0_8.1.0.1		
Name	Version	Release																																																																																																															
SIMATIC S7-PLCSIM	V17.0 Upd1	V17.00.00.01_01.00.16.01																																																																																																															
TIA Administrator Update	V1.0	01.00.08.00_01.01.00.18																																																																																																															
SIMATIC STEP 7 CFC	V17.0 Upd1	V17.00.00.01_03.01.00.04																																																																																																															
SIMATIC WinCC Panel Images	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																															
SINAMICS Startdrive Advanced G110M, G120, G120C, G120D, G120P, G115D	V17.0 SP1 Upd1	V17.00.01.01_52.01.00.02																																																																																																															
SINAMICS Startdrive Advanced G130, G150, S120, S150, SINAMICS MV, S210	V17.0 SP1 Upd1	V17.00.01.01_52.01.00.02																																																																																																															
SIMATIC STEP 7 Prof - STEP 7 Safety - WinCC Adv	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																															
User Management Component	V2.9 Sp3	V02.09.03.00_00.00.00.00																																																																																																															
UMC Status Application	V2.9 Sp3	V02.09.03.02_03.01.00.01																																																																																																															
SIMATIC WinCC Unified PC	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																															
SIMATIC WinCC Unified PC Simulation	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																															
WinCC Unified Reporting Excel AddOn	V17.0	03.00.00.00_38.01.00.01																																																																																																															
SIMATIC WinCC Runtime Advanced Simulation	V17.0 Upd6	V17.00.00.06_05.02.00.01																																																																																																															
Migration Tool TIA	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																															
SIMATIC ODK 1500S	V2.5	V02.05.00.00_26.01.00.08																																																																																																															
S7-PLCSIM Advanced	V4.0 SP1	V04.00.01.00_50.01.00.02																																																																																																															
S7-PCT	V3.5 SP3 Upd2	V03.05.03.02_01.05.00.02																																																																																																															
SIMIT	V11.1.0.0	V11.01.00.00_18.01.00.01																																																																																																															
SIMIT SU	V11.1.0.0	V11.01.00.00_00.00.00.04																																																																																																															
TIA Portal Cloud Connector	V1.1 + SP4	01.01.04.00_01.03.00.15																																																																																																															
Automation License Manager	V6.1 + Upd2	06.01.00.02_02.05.00.01																																																																																																															
SIMATIC WinCC/Audit Viewer	2008 SP2	V07.02.00.00_01.05.00.02																																																																																																															
S7 Distributed Safety Programming	V5.4 + SP5	K5.4.5.0_3.5.0.2																																																																																																															
SIMATIC OPC-XML-Gateway	V17.0	V17.00.00.00_43.02.00.01																																																																																																															
SIMATIC OC Wizard	V2.3 + SP4	K02.03.04.00_03.01.00.01																																																																																																															
S7-PLCSIM Professional	V5.4 + SP8	V05.04.08.01_01.24.00.01																																																																																																															
SIMATIC ProSave	V17.0 Upd1	V17.00.00.01_07.01.00.01																																																																																																															
PUD Manager Help Viewer	V3.0 + Upd1	V03.00.00.01_00.00.00.11																																																																																																															
SIMATIC S7-Block Privacy Professional 2021	V1.0 + SP5	K1.0.5.0_7.1.0.1																																																																																																															
S7 F ConfigurationPack	V5.5 + SP13	K5.5.13.0_7.1.0.1																																																																																																															
SIMATIC S7-GRAPH Professional 2021	V5.7	V5.7.0.0_7.1.0.4																																																																																																															
S7-PCT	V3.5 SP3 Upd2	K3.5.3.2_1.5.0.2																																																																																																															
SIMATIC S7-SCL Professional 2021	V5.7	V5.7.0.0_6.1.0.1																																																																																																															
SINEMA RC Client	V3.1 + SP1	V3.1.1.0-01.01.00.04																																																																																																															
STEP 7 Professional 2021	V5.7	V5.7.0.0_12.1.0.2																																																																																																															
SIMATIC S7-Web2PLC Professional 2021	V1.0 + SP3	K1.0.3.0_8.1.0.1																																																																																																															

Totally Integrated Automation Portal

Motorsteuerung1.1 FC

PLC_1 [CPU 314C-2 DP]

PLC_1

Allgemein

Name	PLC_1	Autor	wabozayed	Kommentar	
Baugruppenträger	0	Steckplatz	2		

Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	CPU 314C-2 DP	Beschreibung	Arbeitsspeicher 192KB; 0,06ms/kAW; DI24/DO16; AI5/AO2 integriert; 4 Impulsausgänge (2,5kHz); 4 Kanäle zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (60kHz); integrierte Positionierfunktion; MPI+DP-Schnittstelle (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis zu 31 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs)		
Artikel-Nr.	6ES7 314-6CH04-0AB0				

Firmware-Version

V3.3

Allgemein\Identification & Maintenance

Anlagenkennzeichen		Ortskennzeichen			
--------------------	--	-----------------	--	--	--

MPI-Schnittstelle\Allgemein

Name	MPI-Schnittstelle_1	Kommentar			
------	---------------------	-----------	--	--	--

MPI-Schnittstelle\MPI-Adresse\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	MPI_1				
----------	-------	--	--	--	--

MPI-Schnittstelle\MPI-Adresse\Parameter

Adresse:	2	Höchste Adresse:	31	Übertragungsgeschwindigkeit:	187.5 kbit/s
----------	---	------------------	----	------------------------------	--------------

DP-Schnittstelle [X2]\Allgemein

Name	DP-Schnittstelle_1	Kommentar			
------	--------------------	-----------	--	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\PROFIBUS-Adresse\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	PROFIBUS_2				
----------	------------	--	--	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\PROFIBUS-Adresse\Parameter

Adresse:	2	Höchste Adresse:	126	Übertragungsgeschwindigkeit:	1.5 Mbit/s
----------	---	------------------	-----	------------------------------	------------

DP-Schnittstelle [X2]\Betriebsart

Betriebsart	DP-Master	DP-Mastersystem:	Nicht angelegt	Zugewiesener DP-Master:	nicht zugeordnet
-------------	-----------	------------------	----------------	-------------------------	------------------

DP-Schnittstelle [X2]\Betriebsart\DPOperatingModeAddOnsMenu

Test, Inbetriebnahme und Routing	False	Ansprechüberwachung	True		
----------------------------------	-------	---------------------	------	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\Uhrzeitsynchronisation\SIMATIC-Verfahren

Synchronisationsart	Keine	Zeitintervall	Keine		
---------------------	-------	---------------	-------	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\SYNC\FREEZE\

Gruppe	SYNC	FREEZE	Kommentar		
1	True	True			
2	True	True			
3	True	True			
4	True	True			
5	True	True			
6	True	True			
7	True	True			
8	True	True			

DP-Schnittstelle [X2]\Diagnoseadressen\Diagnoseadressen

Anfangsadresse	2047				
----------------	------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Allgemein

Name	DI 24/DO 16_1	Kommentar			
------	---------------	-----------	--	--	--

DI 24/DO 16\Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	DI 24/DO 16	Beschreibung	Digitalein-/ausgabe DI24 + DO16		
-----------------	-------------	--------------	---------------------------------	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3

Eingangsverzögerung	3ms				
---------------------	-----	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 0\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 0\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 1\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 1\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 2\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 2\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 3\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 3\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7

Eingangsverzögerung	3ms				
---------------------	-----	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 4\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 4\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

Totally Integrated Automation Portal		
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 5\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 5\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 6\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 6\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 7\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 7\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11		
Eingangsverzögerung	3ms	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 8\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 8\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 9\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 9\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 10\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 10\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 11\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 11\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15		
Eingangsverzögerung	3ms	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 12\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 12\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 13\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 13\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 14\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 14\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 15\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 15\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19		
Eingangsverzögerung	3ms	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 16\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 16\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 17\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 17\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 18\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 18\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 19\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 19\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23		
Eingangsverzögerung	3ms	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 20\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 20\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 21\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 21\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 22\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 22\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 23\steigende Flanke		
steigende Flanke	False	
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 23\fallende Flanke		
fallende Flanke	False	
DI 24/DO 16\E/A-Adressen\Eingangsadressen		
Anfangsadresse	124.0	Endadresse126.7ProzessabbildOB1-PA

Totally Integrated Automation Portal							
Alarm-OB Nummer		40					
DI 24/DO 16\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		124.0		Endadresse	125.7	Prozessabbild	OB1-PA
AI 5/AO 2\Allgemein							
Name		AI 5/AO 2_1		Kommentar			
AI 5/AO 2\Allgemein\Kataloginformation							
Kurzbezeichnung		AI 5/AO 2		Beschreibung	Analog I/O AI5 + AO2		
AI 5/AO 2\Eingänge							
Temperatureinheit		Grad Celsius					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 0							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 1							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 2							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 3							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 4							
Messart		Widerstand (2-Leiteranschluss)		Messbereich	600 OhmOhm		
AI 5/AO 2\Ausgänge\Ausgang 0							
Ausgabeart		Spannung		Ausgabebereich	+/- 10V		
AI 5/AO 2\Ausgänge\Ausgang 1							
Ausgabeart		Spannung		Ausgabebereich	+/- 10V		
AI 5/AO 2\E/A-Adressen\Eingangsadressen							
Anfangsadresse		752		Endadresse	761	Prozessabbild	Keines
Alarm-OB Nummer		40					
AI 5/AO 2\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		752		Endadresse	755	Prozessabbild	Keines
Zählen\Allgemein							
Name		Zählen_1		Kommentar			
Zählen\Allgemein\Kataloginformation							
Kurzbezeichnung		Zählen		Beschreibung	4 Kanäle; Zählen und Frequenzmessen mit 60kHz, Pulsweitenmodulation mit 2,5kHz Schaltfrequenz		
Zählen\Alarmauswahl							
Alarmauswahl		Keine					
Zählen\Kanal 0							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\Kanal 1							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\Kanal 2							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\Kanal 3							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\E/A-Adressen\Eingangsadressen							
Anfangsadresse		768		Endadresse	783	Prozessabbild	Keines
Alarm-OB Nummer		40					
Zählen\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		768		Endadresse	783	Prozessabbild	Keines
Positionieren\Allgemein							
Name		Positionieren_1		Kommentar			
Positionieren\Allgemein\Kataloginformation							
Kurzbezeichnung		Positionieren		Beschreibung	1 Kanal; Positionieren mit analogen und digitalen Ausgängen, Zählfrequenz		
Positionieren\Alarmauswahl							
Alarmauswahl		Keine					
Positionieren\Kanal 0							
Betriebsart		Keine					
Positionieren\E/A-Adressen\Eingangsadressen							
Anfangsadresse		784		Endadresse	799	Prozessabbild	Keines
Alarm-OB Nummer		40					
Positionieren\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		784		Endadresse	799	Prozessabbild	Keines
Anlauf							
Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau		True		Anlauf nach NETZ-EIN	Neustart (Warmstart)		
Anlauf\Überwachungszeit für							
Abgeschlossene Meldungen der Baugruppen [100ms]		650x 100 ms		Übertragung von Parametern zu Modulen [100ms]	100x 100 ms		
Zyklus							
Zyklusüberwachungszeit [ms]		150ms		Zyklusbelastung durch Kommunikation [%]	20%		Größe des Prozessabbilds der Eingänge: 128
Größe des Prozessabbilds der Ausgänge:		128		OB85-Aufruf bei Peripheriezugriffsfehler	Kein OB85-Aufruf		
Taktmerker							
Taktmerker		False		Merkerbyte	0		

Totally Integrated Automation Portal						
Alarme\Uhrzeitalarme\						
OB-Nummer		Priorität		Aktiv		Ausführung
OB 10		2		False		Keine
Alarme\Verzögerungsalarme\						
OB-Nummer		Priorität			Teilprozessabbild(er)	
OB 20		3			Keine	
OB 21		4			Keine	
Alarme\Weckalarme\						
OB-Nummer		Priorität		Ausführung		Phasenverschiebung
OB 32		9		1000		0
OB 33		10		500		0
OB 34		11		200		0
OB 35		12		100		0
Alarme\Prozessalarme\						
OB-Nummer				Priorität		
OB 40				16		
Alarme\Alarme für DPV1\						
OB-Nummer				Priorität		
OB 55				2		
OB 56				2		
OB 57				2		
Alarme\Asynchronfehleralarme\						
OB-Nummer				Priorität		
OB 82				26		
OB 85				26		
OB 86				26		
OB 87				26		
Diagnosesystem						
STOP-Ursache melden		True		Anzahl der Meldungen im Diagnosepuffer		10
Systemdiagnose\Allgemein						
Systemdiagnose für dieses Gerät aktivieren		False				
Uhrzeit						
Korrekturfaktor		0ms				
Uhrzeit\Synchronisation auf PLC						
Synchronisationsart		Keine		Zeitintervall		Keine
Uhrzeit\Synchronisation auf MPI						
Synchronisationsart		Keine		Zeitintervall		Keine
Remanenz						
Anzahl Merkerbytes ab MB 0		16		Anzahl S7-Zeiten ab T 0		Anzahl S7-Zähler ab Z 8
Schutz						
Passwort				Passwort bestätigen		
Schutz\						
Schutzstufe		Kein Schutz				
Schutz\ \Durch Passwort aufhebbar						
Durch Passwort aufhebbar		False				
Verbindungsressourcen						
PG-Kommunikation:		1		OP-Kommunikation:		1
S7-Kommunikation:		0		max. Anzahl S7-Verbindungsressourcen:		12
Adressübersicht\Adressübersicht\Adressübersicht						
Eingänge		True		Ausgänge		True
Steckplatz		True		Adresslücken		False

Totally Integrated Automation Portal											
Typ	Adr. von	Adr. bis	Modul	TPA	Gerätename	Gerätenummer	Größe	Master-/IO-Sys-tem	Baugruppentri-äger	Steckplatz	
E*	2047	2047	DP-Schnitt- stelle_1	---	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	0 Bits	-	0	2 X2	
E	124	126	DI 24/DO 16_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	3 Byte	-	0	2 2	
A	124	125	DI 24/DO 16_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	2 2	
E	752	761	AI 5/AO 2_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	10 Byte	-	0	2 3	
A	752	755	AI 5/AO 2_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	4 Byte	-	0	2 3	
E	768	783	Zählen_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 4	
A	768	783	Zählen_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 4	
E	784	799	Positionieren_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 5	
A	784	799	Positionieren_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 5	
E	0	1	DI 16/DO 16x24VDC/ 0.5A_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	4	
A	0	1	DI 16/DO 16x24VDC/ 0.5A_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	4	
E	4	5	DI 16x24VDC_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	5	
E	288	303	CP 342-5_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	6	
A	288	303	CP 342-5_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	6	
E	304	319	CP 343-1_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	7	
A	304	319	CP 343-1_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	7	

Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine


Main [OB1]

Main Eigenschaften							
Allgemein							
Name	Main	Nummer	1	Typ	OB	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						
Information							
Titel	Main Program Sweep (Cycle)	Autor		Kommentar	Aufruf der Motorsteuerung für beide Motoren sowie Zuordnung der Ein- und Ausgänge.	Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
▼ Temp				
OB1_EV_CLASS	Byte	0.0		Bits 0-3 = 1 (Coming event), Bits 4-7 = 1 (Event class 1)
OB1_SCAN_1	Byte	1.0		1 (Cold restart scan 1 of OB 1), 3 (Scan 2-n of OB 1)
OB1_PRIORITY	Byte	2.0		Priority of OB Execution
OB1_OB_NUMBR	Byte	3.0		1 (Organization block 1, OB1)
OB1_RESERVED_1	Byte	4.0		Reserved for system
OB1_RESERVED_2	Byte	5.0		Reserved for system
OB1_PREV_CYCLE	Int	6.0		Cycle time of previous OB1 scan (milliseconds)
OB1_MIN_CYCLE	Int	8.0		Minimum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_MAX_CYCLE	Int	10.0		Maximum cycle time of OB1 (milliseconds)
OB1_DATE_TIME	Date_And_Time	12.0		Date and time OB1 started
Constant				


Netzwerk 1: Motor 1: Motorstartvorgang

Steuert den Motor 1 im Links- oder Rechtslauf.
Der Motor kann nur gestartet werden, wenn der Motorschutz freigegeben ist und der Not-Aus nicht aktiv ist.
Ein Richtungswechsel ist nur nach Betätigung der Stop-Taste möglich.

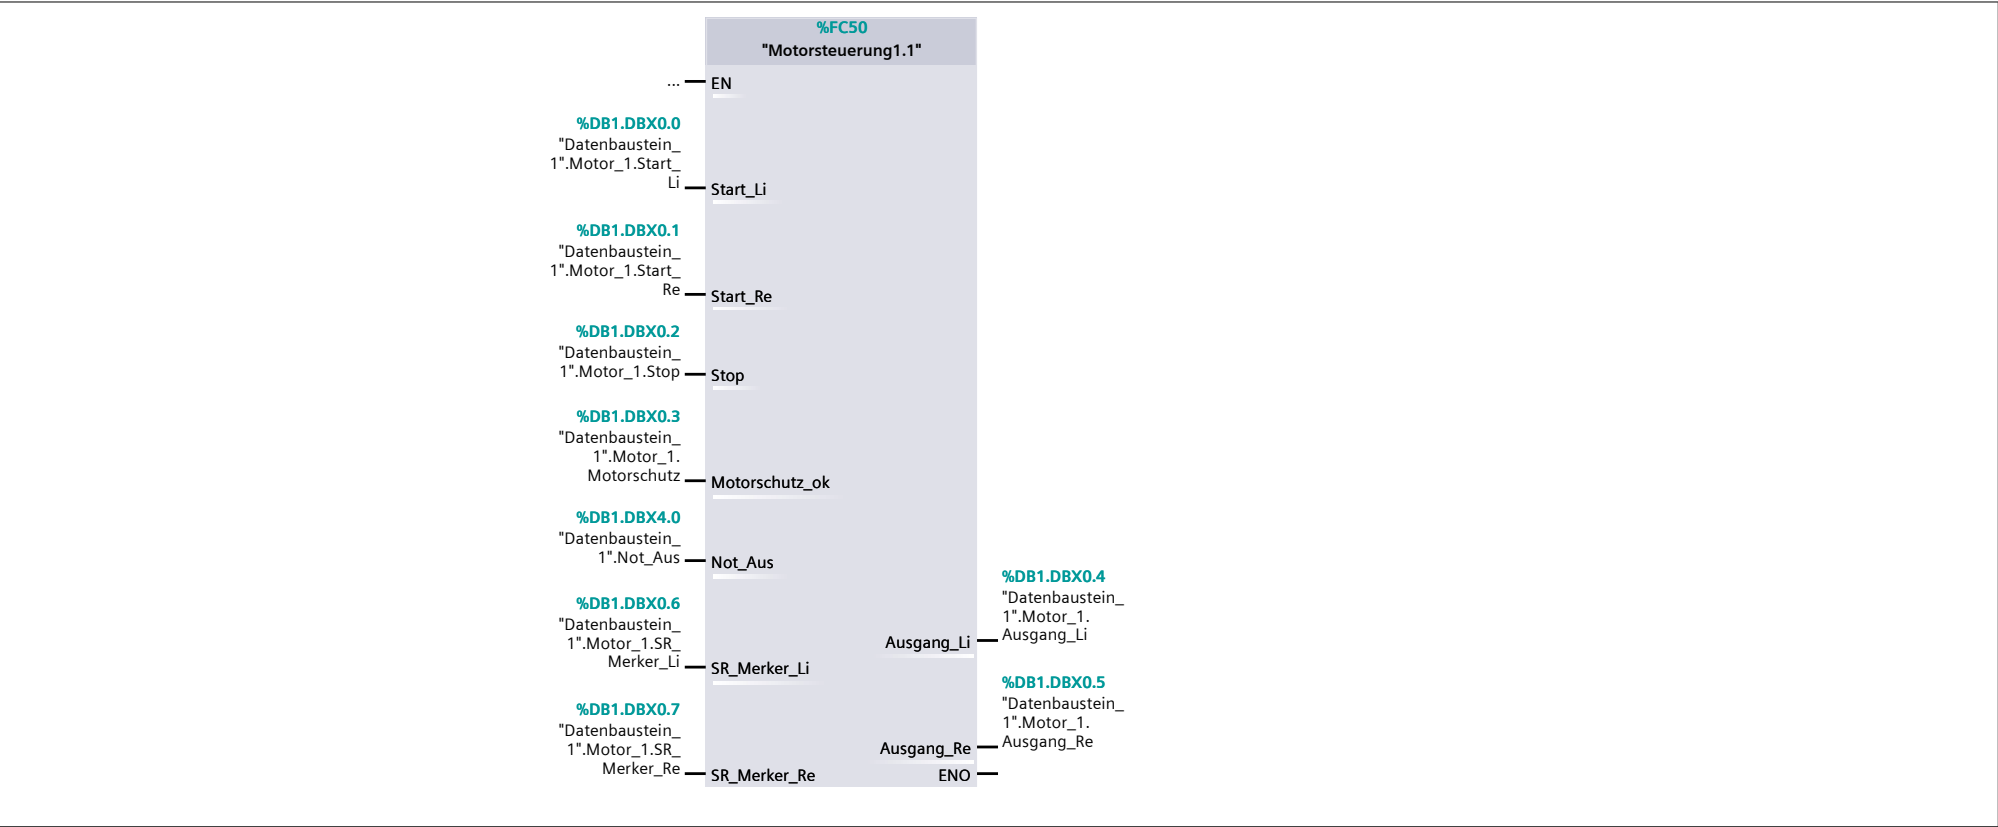

Netzwerk 2: Motor 2: Motorstartvorgang

Steuert den Motor 2 im Links- oder Rechtslauf.
Der Motor kann nur gestartet werden, wenn der Motorschutz freigegeben ist und der Not-Aus nicht aktiv ist.
Ein Richtungswechsel ist nur nach Betätigung der Stop-Taste möglich.

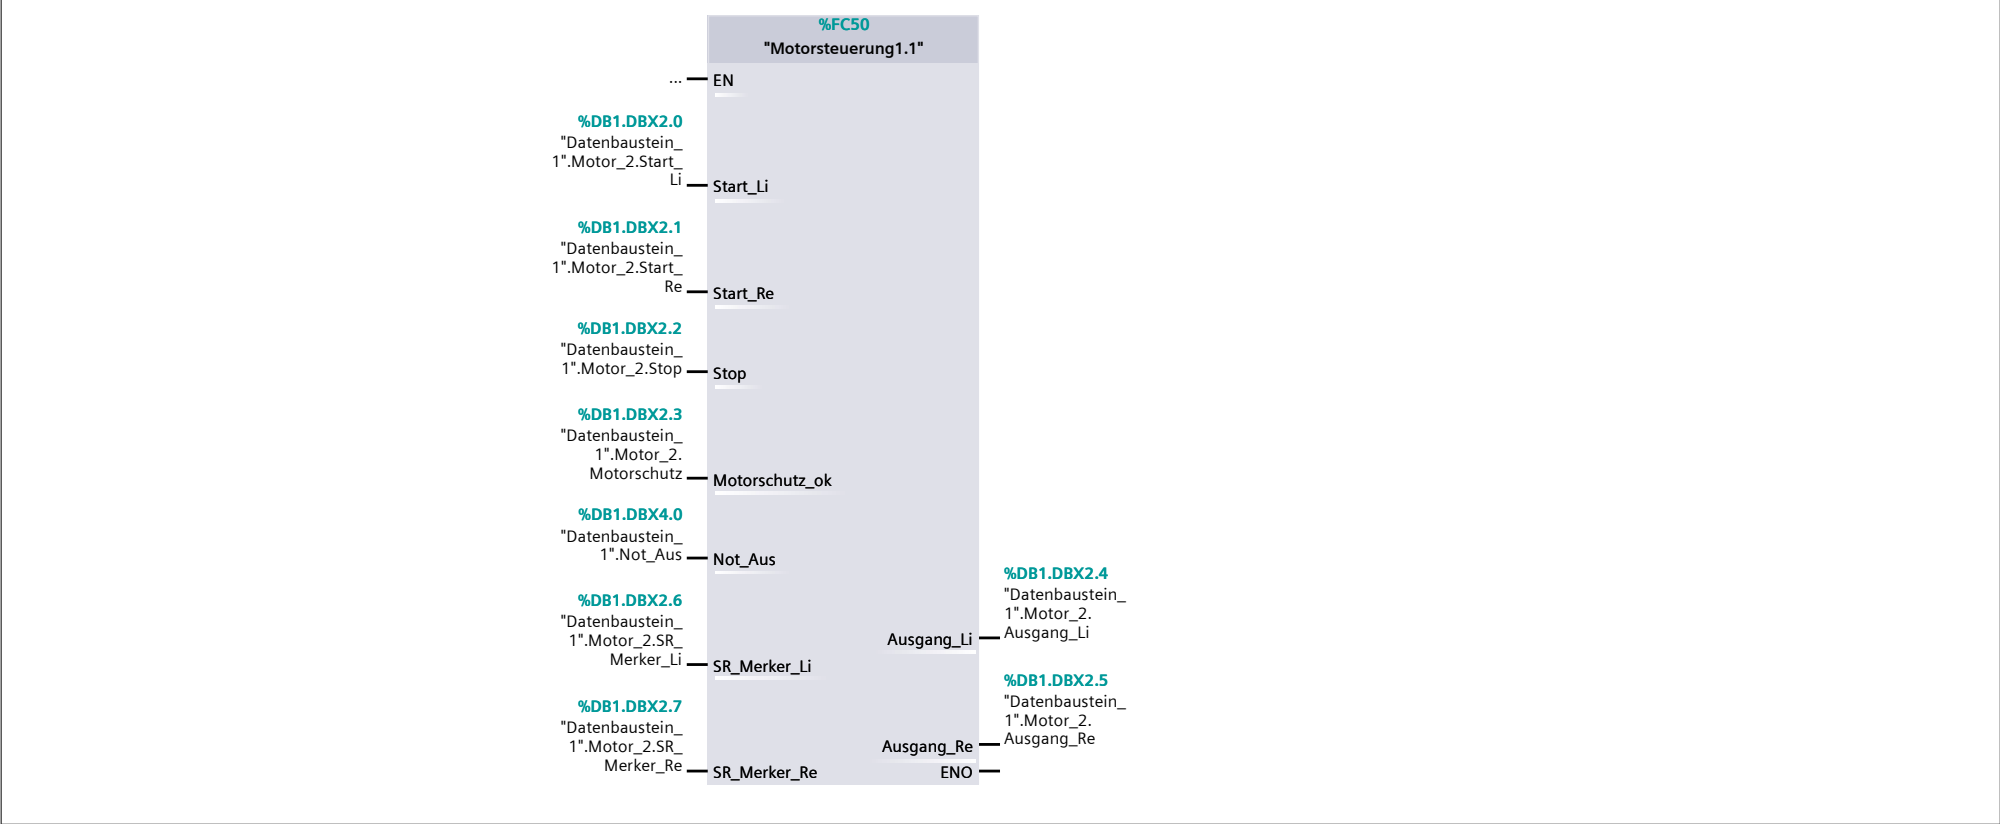

Netzwerk 3: Absoluten Eingänge/Ausgänge Verbindung

Zuordnung der DB-Variablen zu den physikalischen Ein- und Ausgängen.



Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine


Motorsteuerung1.1 [FC50]

Motorsteuerung1.1 Eigenschaften							
Allgemein							
Name	Motorsteuerung1.1	Nummer	50	Typ	FC	Sprache	FUP
Nummerierung	Manuell						
Information							
Titel	FC zur Steuerung eines Motors.	Autor		Kommentar	Die Funktion übernimmt das Ein- und Ausschalten im Links- und Rechtslauf, überwacht Motorschutz und Not-Aus und verhindert einen direkten Richtungswechsel.	Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
▼ Input				
Start_Li	Bool			
Start_Re	Bool			
Stop	Bool			
Motorschutz_ok	Bool			
Not_Aus	Bool			
▼ Output				
Ausgang_Li	Bool			
Ausgang_Re	Bool			
▼ InOut				
SR_Merker_Li	Bool			
SR_Merker_Re	Bool			
Temp				
Constant				
▼ Return				
Motorsteuerung1.1	Void			


Netzwerk 1: Linkslauf einschalten

Der Motor wird im Linkslauf gestartet.
Der Start ist nur möglich, wenn Stop, Not-Aus und Motorschutz freigegeben sind und der Motor nicht bereits im Rechtslauf läuft.

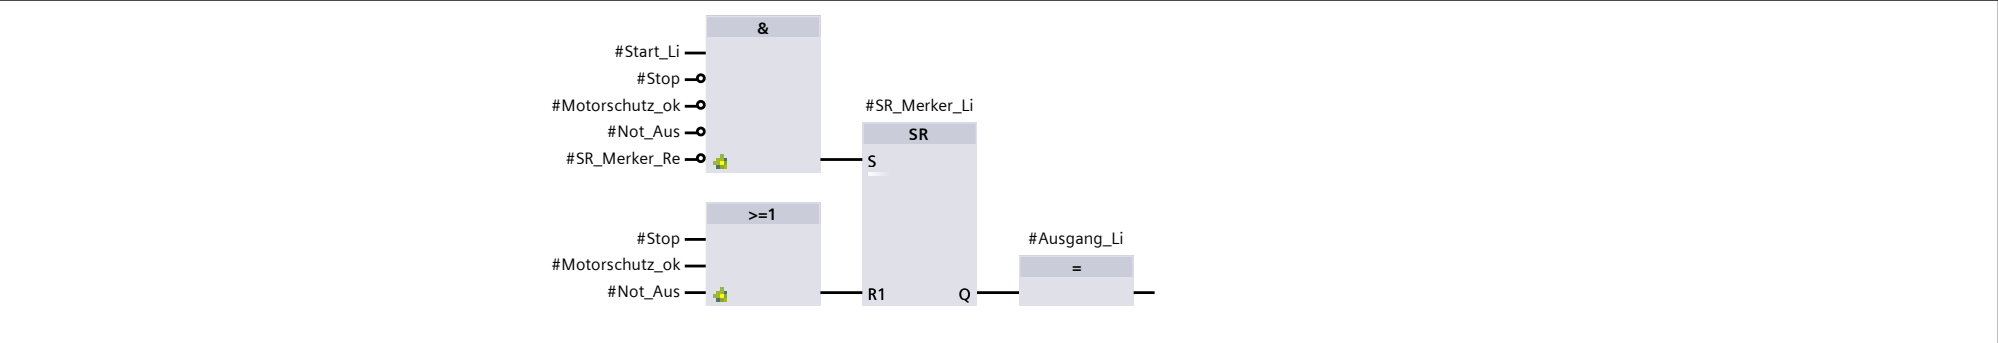

Netzwerk 2: Rechtslauf einschalten

Der Motor wird im Rechtslauf gestartet.
Der Start ist nur möglich, wenn Stop, Not-Aus und Motorschutz freigegeben sind und der Motor nicht bereits im Linkslauf läuft.

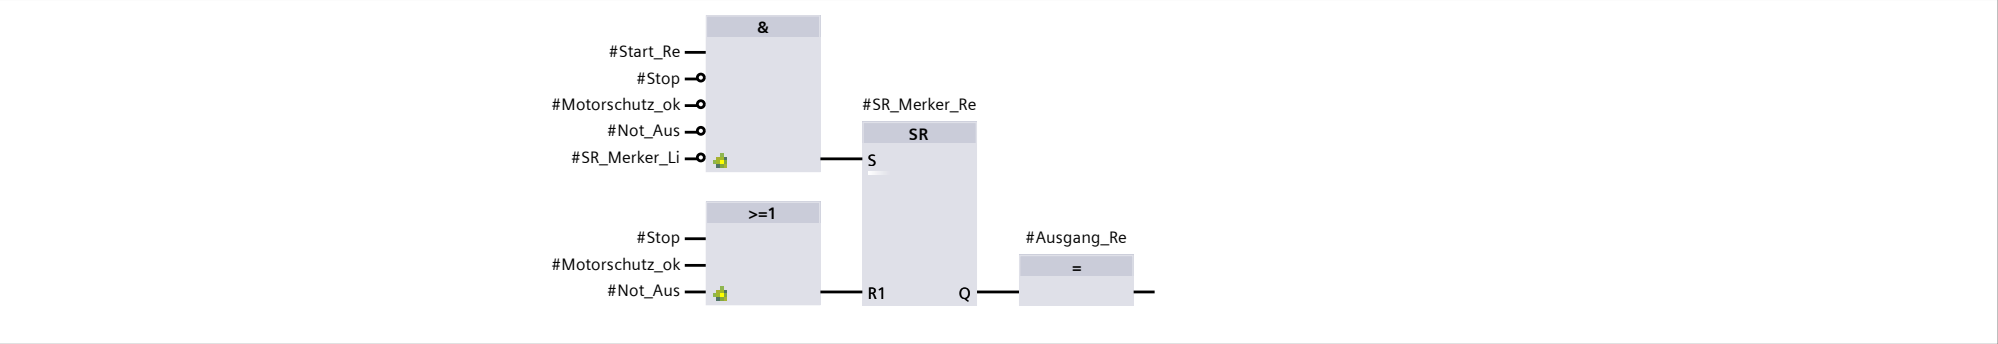

Totally Integrated Automation Portal

Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine

Von [FC1]

Von Eigenschaften

Allgemein

Name	Von	Nummer	1	Typ	FC	Sprache	FUP
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel	Absoluten Eingänge/Ausgänge Verbindung	Autor		Kommentar	Ordnet die Signale der physischen Ein- und Ausgänge den Variablen des Datenbausteins zu.	Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Defaultwert	Kommentar
Input				
Output				
InOut				
Temp				
Constant				
▼ Return				
Von	Void			

Netzwerk 1: Motor 1: Start_Li

%DB1.DBX0.0
"Datenbaustein_1".Motor_1.Start_Li

=

%E124.0
"M1_Start_Li"

Netzwerk 2: Motor 1: Start_Re

%DB1.DBX0.1
"Datenbaustein_1".Motor_1.Start_Re

=

%E124.1
"M1_Start_Re"

Netzwerk 3: Motor 1: Stop

%DB1.DBX0.2
"Datenbaustein_1".Motor_1.Stop

=

%E124.2
"M1_Stop"

Netzwerk 4: Motor 1: Motorschutz

%DB1.DBX0.3
"Datenbaustein_1".Motor_1.Motorschutz

=

%E124.3
"M1_Motorschutz_OK"

Netzwerk 5: Motor 1: Ausgang_Li

%A124.0
"M1_Ausgang_Li"

=

%DB1.DBX0.4
"Datenbaustein_1".Motor_1.Ausgang_Li

Netzwerk 6: Motor 1: Ausgang_Re




Netzwerk 7: //////////////////////////////////////



Netzwerk 8: Motor 2: Start_Li



Netzwerk 9: Motor 2: Start_Re

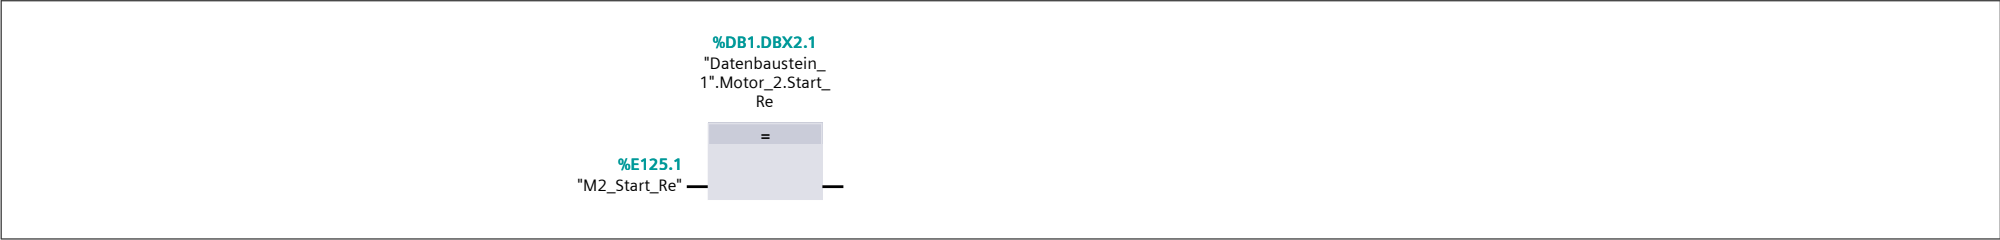

Netzwerk 10: Motor 2: Stop




Netzwerk 11: Motor 2: Motorschutz



Netzwerk 12: Motor 2: Ausgang_Li




Netzwerk 13: Motor 2: Ausgang_Re

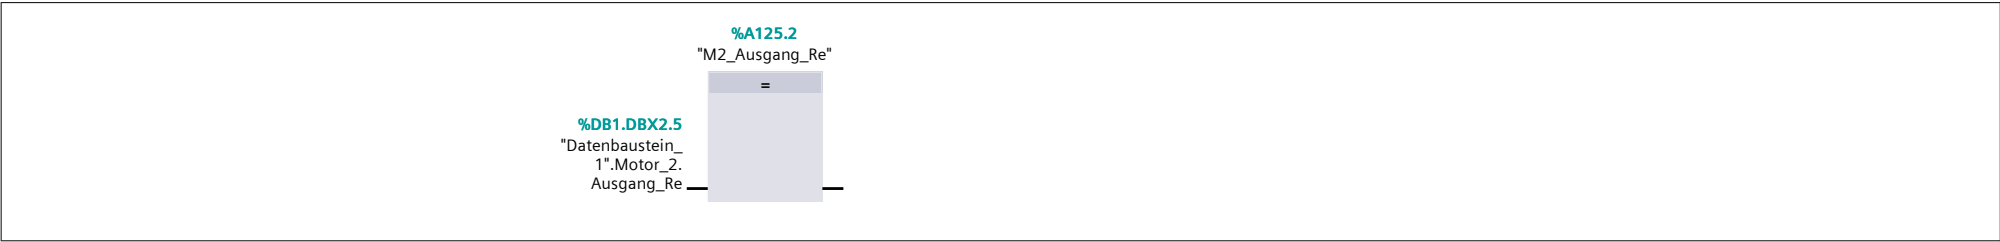

[illegible]

Netzwerk 15: Not_Aus

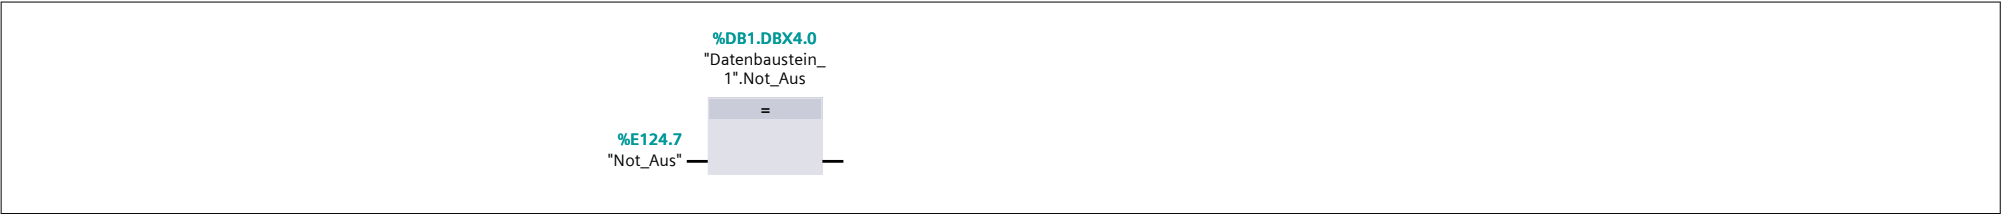

Totally Integrated Automation Portal

Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Programmbausteine

Datenbaustein_1 [DB1]

Datenbaustein_1 Eigenschaften

Allgemein

Name	Datenbaustein_1	Nummer	1	Typ	DB	Sprache	DB
Nummerierung	Automatisch						

Information

Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefinierte ID					

Name	Datentyp	Offset	Startwert	Remanenz	Erreichbar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreibbar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Einstellwert	Überwachung	Kommentar
▼ Static										
▼ Motor_1	Struct	0.0		True	True	True	True	False		
Start_Li	Bool	0.0	false	True	True	True	True	False		
Start_Re	Bool	0.1	false	True	True	True	True	False		
Stop	Bool	0.2	false	True	True	True	True	False		
Motorschutz	Bool	0.3	false	True	True	True	True	False		
Ausgang_Li	Bool	0.4	false	True	True	True	True	False		
Ausgang_Re	Bool	0.5	false	True	True	True	True	False		
SR_Merker_Li	Bool	0.6	false	True	True	True	True	False		
SR_Merker_Re	Bool	0.7	false	True	True	True	True	False		
▼ Motor_2	Struct	2.0		True	True	True	True	False		
Start_Li	Bool	2.0	false	True	True	True	True	False		
Start_Re	Bool	2.1	false	True	True	True	True	False		
Stop	Bool	2.2	false	True	True	True	True	False		
Motorschutz	Bool	2.3	false	True	True	True	True	False		
Ausgang_Li	Bool	2.4	false	True	True	True	True	False		
Ausgang_Re	Bool	2.5	false	True	True	True	True	False		
SR_Merker_Li	Bool	2.6	false	True	True	True	True	False		
SR_Merker_Re	Bool	2.7	false	True	True	True	True	False		
Not_Aus	Bool	4.0	false	True	True	True	True	False		

Totally Integrated Automation Portal		
Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] Technologieobjekte Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal									
Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / PLC-Variablen / Motorsteuerung_Variablen [13]									
PLC-Variablen									
PLC-Variablen									
	Name	Datentyp	Adresse	Rema-nenz	Erreich-bar aus HMI/OPC UA/Web API	Schreib-bar aus HMI/OPC UA/Web API	Sichtbar in HMI Engineering	Überwachung	Kommentar
	M1_Start_Li	Bool	%E124.0		True	True	True		Starttaster für Motor 1 im Linkslauf.
	M1_Start_Re	Bool	%E124.1		True	True	True		Starttaster für Motor 1 im Rechtslauf.
	M1_Stop	Bool	%E124.2		True	True	True		Stopptaster für Motor 1.
	M1_Motorschutz_OK	Bool	%E124.3		True	True	True		Motorschutz von Motor 1 ist betriebs-bereit.
	M2_Start_Li	Bool	%E125.0		True	True	True		Starttaster für Motor 2 im Linkslauf.
	M2_Start_Re	Bool	%E125.1		True	True	True		Starttaster für Motor 2 im Rechtslauf.
	M2_Stop	Bool	%E125.2		True	True	True		Stopptaster für Motor 2.
	M2_Motorschutz_OK	Bool	%E125.3		True	True	True		Motorschutz von Motor 2 ist betriebs-bereit.
	Not_Aus	Bool	%E124.7		True	True	True		Not-Aus für die gesamte Anlage.
	M1_Ausgang_Li	Bool	%A124.0		True	True	True		Ausgang für Motor 1 im Linkslauf.
	M1_Ausgang_Re	Bool	%A124.1		True	True	True		Ausgang für Motor 1 im Rechtslauf.
	M2_Ausgang_Li	Bool	%A125.1		True	True	True		Ausgang für Motor 2 im Linkslauf.
	M2_Ausgang_Re	Bool	%A125.2		True	True	True		Ausgang für Motor 2 im Rechtslauf.

Anwenderkonstanten

Anwenderkonstanten				
	Name	Datentyp	Wert	Kommentar

Totally Integrated Automation Portal		
Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] PLC-Datentypen Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal												
Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Beobachtungs- und Forcetabellen Forcetabelle <table><tr><th>Name</th><th>Adresse</th><th>Anzeigeformat</th><th>Forcewert</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td colspan="5"></td></tr></table>			Name	Adresse	Anzeigeformat	Forcewert	Kommentar					
Name	Adresse	Anzeigeformat	Forcewert	Kommentar								

Totally Integrated Automation Portal																																																																																							
Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Beobachtungs- und Forcetabellen Motorsteuerung_Beobachtung <table><tr><th>Name</th><th>Adresse</th><th>Anzeigeformat</th><th>Steuerwert</th><th>Kommentar</th></tr><tr><td colspan="5">// Motor 1</td></tr><tr><td>"M1_Start_Li"</td><td>%E124.0</td><td>BOOL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>"M1_Start_Re"</td><td>%E124.1</td><td>BOOL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>"M1_Stop"</td><td>%E124.2</td><td>BOOL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>"M1_Ausgang_Li"</td><td>%A124.0</td><td>BOOL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>"M1_Ausgang_Re"</td><td>%A124.1</td><td>BOOL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>"M1_Motorschutz_OK"</td><td>%E124.3</td><td>BOOL</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">// Motor 2</td></tr><tr><td>"M2_Start_Li"</td><td>%E125.0</td><td>BOOL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>"M2_Start_Re"</td><td>%E125.1</td><td>BOOL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>"M2_Stop"</td><td>%E125.2</td><td>BOOL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>"M2_Ausgang_Li"</td><td>%A125.1</td><td>BOOL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>"M2_Ausgang_Re"</td><td>%A125.2</td><td>BOOL</td><td></td><td></td></tr><tr><td>"M2_Motorschutz_OK"</td><td>%E125.3</td><td>BOOL</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">// //////////////////////////////////</td></tr><tr><td>"Not_Aus"</td><td>%E124.7</td><td>BOOL</td><td></td><td></td></tr></table>			Name	Adresse	Anzeigeformat	Steuerwert	Kommentar	// Motor 1					"M1_Start_Li"	%E124.0	BOOL			"M1_Start_Re"	%E124.1	BOOL			"M1_Stop"	%E124.2	BOOL			"M1_Ausgang_Li"	%A124.0	BOOL			"M1_Ausgang_Re"	%A124.1	BOOL			"M1_Motorschutz_OK"	%E124.3	BOOL			// Motor 2					"M2_Start_Li"	%E125.0	BOOL			"M2_Start_Re"	%E125.1	BOOL			"M2_Stop"	%E125.2	BOOL			"M2_Ausgang_Li"	%A125.1	BOOL			"M2_Ausgang_Re"	%A125.2	BOOL			"M2_Motorschutz_OK"	%E125.3	BOOL			// //////////////////////////////////					"Not_Aus"	%E124.7	BOOL		
Name	Adresse	Anzeigeformat	Steuerwert	Kommentar																																																																																			
// Motor 1																																																																																							
"M1_Start_Li"	%E124.0	BOOL																																																																																					
"M1_Start_Re"	%E124.1	BOOL																																																																																					
"M1_Stop"	%E124.2	BOOL																																																																																					
"M1_Ausgang_Li"	%A124.0	BOOL																																																																																					
"M1_Ausgang_Re"	%A124.1	BOOL																																																																																					
"M1_Motorschutz_OK"	%E124.3	BOOL																																																																																					
// Motor 2																																																																																							
"M2_Start_Li"	%E125.0	BOOL																																																																																					
"M2_Start_Re"	%E125.1	BOOL																																																																																					
"M2_Stop"	%E125.2	BOOL																																																																																					
"M2_Ausgang_Li"	%A125.1	BOOL																																																																																					
"M2_Ausgang_Re"	%A125.2	BOOL																																																																																					
"M2_Motorschutz_OK"	%E125.3	BOOL																																																																																					
// //////////////////////////////////																																																																																							
"Not_Aus"	%E124.7	BOOL																																																																																					

Totally Integrated Automation Portal		
Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / PLC-Überwachungen & -Meldungen PLC-Meldungen PLC-Meldungen Keine Einträge		

Totally Integrated Automation Portal		
Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / PLC-Überwachungen & -Meldungen Anwenderdiagnosemeldungen Anwenderdiagnosemeldungen Keine Einträge		

Totally Integrated Automation Portal		
Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / PLC-Überwachungen & -Meldungen Systemmeldungen Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal		
Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] PLC-Meldetextlisten Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal		
Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Lokale Module PS 307 5A_1 Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal

Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Lokale Module

PLC_1 [CPU 314C-2 DP]

PLC_1

Allgemein

Name	PLC_1	Autor	wabozayed	Kommentar	
Baugruppenträger	0	Steckplatz	2		

Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	CPU 314C-2 DP	Beschreibung	Arbeitsspeicher 192KB; 0,06ms/kAW; DI24/DO16; AI5/AO2 integriert; 4 Impulsausgänge (2,5kHz); 4 Kanäle zählen und messen mit Inkrementalgebern 24V (60kHz); integrierte Positionierfunktion; MPI+DP-Schnittstelle (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis zu 31 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs)	Artikel-Nr.	6ES7 314-6CH04-0AB0
Firmware-Version	V3.3				

Allgemein\Identification & Maintenance

Anlagenkennzeichen		Ortskennzeichen			
--------------------	--	-----------------	--	--	--

MPI-Schnittstelle\Allgemein

Name	MPI-Schnittstelle_1	Kommentar			
------	---------------------	-----------	--	--	--

MPI-Schnittstelle\MPI-Adresse\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	MPI_1				
----------	-------	--	--	--	--

MPI-Schnittstelle\MPI-Adresse\Parameter

Adresse:	2	Höchste Adresse:	31	Übertragungsgeschwindigkeit:	187.5 kbit/s
----------	---	------------------	----	------------------------------	--------------

DP-Schnittstelle [X2]\Allgemein

Name	DP-Schnittstelle_1	Kommentar			
------	--------------------	-----------	--	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\PROFIBUS-Adresse\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	PROFIBUS_2				
----------	------------	--	--	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\PROFIBUS-Adresse\Parameter

Adresse:	2	Höchste Adresse:	126	Übertragungsgeschwindigkeit:	1.5 Mbit/s
----------	---	------------------	-----	------------------------------	------------

DP-Schnittstelle [X2]\Betriebsart

Betriebsart	DP-Master	DP-Mastersystem:	Nicht angelegt	Zugewiesener DP-Master:	nicht zugeordnet
-------------	-----------	------------------	----------------	-------------------------	------------------

DP-Schnittstelle [X2]\Betriebsart\DPOperatingModeAddOnsMenu

Test, Inbetriebnahme und Routing	False	Ansprechüberwachung	True		
----------------------------------	-------	---------------------	------	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\Uhrzeitsynchronisation\SIMATIC-Verfahren

Synchronisationsart	Keine	Zeitintervall	Keine		
---------------------	-------	---------------	-------	--	--

DP-Schnittstelle [X2]\SYNC\FREEZE\

Gruppe	SYNC	FREEZE	Kommentar
1	True	True	
2	True	True	
3	True	True	
4	True	True	
5	True	True	
6	True	True	
7	True	True	
8	True	True	

DP-Schnittstelle [X2]\Diagnoseadressen\Diagnoseadressen

Anfangsadresse	2047				
----------------	------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Allgemein

Name	DI 24/DO 16_1	Kommentar			
------	---------------	-----------	--	--	--

DI 24/DO 16\Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	DI 24/DO 16	Beschreibung	Digitalein-/-ausgabe DI24 + DO16		
-----------------	-------------	--------------	----------------------------------	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3

Eingangsverzögerung3ms

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 0\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 0\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 1\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 1\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 2\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 2\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 3\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 0 - 3\Prozessalarm Kanal 3\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7

Eingangsverzögerung3ms

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 4\steigende Flanke

steigende Flanke	False				
------------------	-------	--	--	--	--

DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 4\fallende Flanke

fallende Flanke	False				
-----------------	-------	--	--	--	--

Totally Integrated Automation Portal						
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 5\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 5\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 6\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 6\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 7\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 4 - 7\Prozessalarm Kanal 7\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11						
Eingangsverzögerung	3ms					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 8\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 8\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 9\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 9\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 10\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 10\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 11\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 8 - 11\Prozessalarm Kanal 11\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15						
Eingangsverzögerung	3ms					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 12\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 12\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 13\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 13\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 14\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 14\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 15\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 12 - 15\Prozessalarm Kanal 15\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19						
Eingangsverzögerung	3ms					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 16\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 16\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 17\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 17\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 18\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 18\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 19\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 16 - 19\Prozessalarm Kanal 19\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23						
Eingangsverzögerung	3ms					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 20\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 20\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 21\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 21\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 22\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 22\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 23\steigende Flanke						
steigende Flanke	False					
DI 24/DO 16\Eingänge\Kanalgruppe 20 - 23\Prozessalarm Kanal 23\fallende Flanke						
fallende Flanke	False					
DI 24/DO 16\E/A-Adressen\Eingangsadressen						
Anfangsadresse	124.0	Endadresse	126.7	Prozessabbild	OB1-PA	

Totally Integrated Automation Portal							
Alarm-OB Nummer		40					
DI 24/DO 16\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		124.0		Endadresse	125.7	Prozessabbild	OB1-PA
AI 5/AO 2\Allgemein							
Name		AI 5/AO 2_1		Kommentar			
AI 5/AO 2\Allgemein\Kataloginformation							
Kurzbezeichnung		AI 5/AO 2		Beschreibung	Analog I/O AI5 + AO2		
AI 5/AO 2\Eingänge							
Temperatureinheit		Grad Celsius					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 0							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 1							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 2							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 3							
Messart		Spannung		Messbereich	+/- 10V	Störfrequenzunterdrückung	50Hz
Integrationszeit		20ms					
AI 5/AO 2\Eingänge\Kanal 4							
Messart		Widerstand (2-Leiteranschluss)		Messbereich	600 OhmOhm		
AI 5/AO 2\Ausgänge\Ausgang 0							
Ausgabeart		Spannung		Ausgabebereich	+/- 10V		
AI 5/AO 2\Ausgänge\Ausgang 1							
Ausgabeart		Spannung		Ausgabebereich	+/- 10V		
AI 5/AO 2\E/A-Adressen\Eingangsadressen							
Anfangsadresse		752		Endadresse	761	Prozessabbild	Keines
Alarm-OB Nummer		40					
AI 5/AO 2\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		752		Endadresse	755	Prozessabbild	Keines
Zählen\Allgemein							
Name		Zählen_1		Kommentar			
Zählen\Allgemein\Kataloginformation							
Kurzbezeichnung		Zählen		Beschreibung	4 Kanäle; Zählen und Frequenzmessen mit 60kHz, Pulsweitenmodulation mit 2,5kHz Schaltfrequenz		
Zählen\Alarmauswahl							
Alarmauswahl		Keine					
Zählen\Kanal 0							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\Kanal 1							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\Kanal 2							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\Kanal 3							
Betriebsart		Nicht konfiguriert					
Zählen\E/A-Adressen\Eingangsadressen							
Anfangsadresse		768		Endadresse	783	Prozessabbild	Keines
Alarm-OB Nummer		40					
Zählen\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		768		Endadresse	783	Prozessabbild	Keines
Positionieren\Allgemein							
Name		Positionieren_1		Kommentar			
Positionieren\Allgemein\Kataloginformation							
Kurzbezeichnung		Positionieren		Beschreibung	1 Kanal; Positionieren mit analogen und digitalen Ausgängen, Zählfrequenz		
Positionieren\Alarmauswahl							
Alarmauswahl		Keine					
Positionieren\Kanal 0							
Betriebsart		Keine					
Positionieren\E/A-Adressen\Eingangsadressen							
Anfangsadresse		784		Endadresse	799	Prozessabbild	Keines
Alarm-OB Nummer		40					
Positionieren\E/A-Adressen\Ausgangsadressen							
Anfangsadresse		784		Endadresse	799	Prozessabbild	Keines
Anlauf							
Anlauf bei Sollausbau ungleich Istausbau		True		Anlauf nach NETZ-EIN	Neustart (Warmstart)		
Anlauf\Überwachungszeit für							
Abgeschlossene Meldungen der Baugruppen [100ms]		650x 100 ms		Übertragung von Parametern zu Modulen [100ms]	100x 100 ms		
Zyklus							
Zyklusüberwachungszeit [ms]		150ms		Zyklusbelastung durch Kommunikation [%]	20%		Größe des Prozessabbilds der Eingänge: 128
Größe des Prozessabbilds der Ausgänge:		128		OB85-Aufruf bei Peripheriezugriffsfehler	Kein OB85-Aufruf		
Taktmerker							
Taktmerker		False		Merkerbyte	0		

Totally Integrated Automation Portal						
Alarme\Uhrzeitalarme\						
OB-Nummer		Priorität		Aktiv		Ausführung
OB 10		2		False		Keine
1994-01-01 00:00:00.000						
Alarme\Verzögerungsalarme\						
OB-Nummer		Priorität			Teilprozessabbild(er)	
OB 20		3			Keine	
OB 21		4			Keine	
Alarme\Weckalarme\						
OB-Nummer		Priorität		Ausführung		Phasenverschiebung
OB 32		9		1000		0
OB 33		10		500		0
OB 34		11		200		0
OB 35		12		100		0
ms						
Alarme\Prozessalarme\						
OB-Nummer				Priorität		
OB 40				16		
Alarme\Alarme für DPV1\						
OB-Nummer				Priorität		
OB 55				2		
OB 56				2		
OB 57				2		
Alarme\Asynchronfehleralarme\						
OB-Nummer				Priorität		
OB 82				26		
OB 85				26		
OB 86				26		
OB 87				26		
Diagnosesystem						
STOP-Ursache melden		True		Anzahl der Meldungen im Diagnosepuffer		10
Systemdiagnose\Allgemein						
Systemdiagnose für dieses Gerät aktivieren		False				
Uhrzeit						
Korrekturfaktor		0ms				
Uhrzeit\Synchronisation auf PLC						
Synchronisationsart		Keine		Zeitintervall		Keine
Uhrzeit\Synchronisation auf MPI						
Synchronisationsart		Keine		Zeitintervall		Keine
Remanenz						
Anzahl Merkerbytes ab MB 0		16		Anzahl S7-Zeiten ab T 0		0
Anzahl S7-Zähler ab Z 0						8
Schutz						
Passwort				Passwort bestätigen		
Schutz\						
Schutzstufe		Kein Schutz				
Schutz\ \Durch Passwort aufhebbar						
Durch Passwort aufhebbar		False				
Verbindungsressourcen						
PG-Kommunikation:		1		OP-Kommunikation:		1
S7-Kommunikation:		0		S7-Basiskommunikation:		0
				max. Anzahl S7-Verbindungsressourcen:		12
Adressübersicht\Adressübersicht\Adressübersicht						
Eingänge		True		Ausgänge		True
Steckplatz		True		Adresslücken		False

Totally Integrated Automation Portal											
Typ	Adr. von	Adr. bis	Modul	TPA	Gerätename	Gerätenummer	Größe	Master-/IO-Sys-tem	Baugruppentri-äger	Steckplatz	
E*	2047	2047	DP-Schnitt- stelle_1	---	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	0 Bits	-	0	2 X2	
E	124	126	DI 24/DO 16_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	3 Byte	-	0	2 2	
A	124	125	DI 24/DO 16_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	2 2	
E	752	761	AI 5/AO 2_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	10 Byte	-	0	2 3	
A	752	755	AI 5/AO 2_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	4 Byte	-	0	2 3	
E	768	783	Zählen_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 4	
A	768	783	Zählen_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 4	
E	784	799	Positionieren_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 5	
A	784	799	Positionieren_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	2 5	
E	0	1	DI 16/DO 16x24VDC/ 0.5A_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	4	
A	0	1	DI 16/DO 16x24VDC/ 0.5A_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	4	
E	4	5	DI 16x24VDC_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	2 Byte	-	0	5	
E	288	303	CP 342-5_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	6	
A	288	303	CP 342-5_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	6	
E	304	319	CP 343-1_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	7	
A	304	319	CP 343-1_1	OB1-PA	PLC_1 [CPU 314C-2 DP]	-	16 Byte	-	0	7	

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Lokale Module

DI 16/DO 16x24VDC/0.5A_1

DI 16/DO 16x24VDC/0.5A_1

Allgemein

Name	DI 16/DO 16x24VDC/0.5A_1	Autor	wabozayed	Kommentar	
Baugruppenträger	0	Steckplatz	4		

Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	DI 16/DO 16x24VDC/0.5A	Beschreibung	Digitalein-/ausgabemodul DI16/DO16 DC24V/0,5A; DI-Wurzelung 16; DO-Wurzelung 8; Eingangsverzögerung ca. 1,2..4,8ms fest; Eingangstyp 1 (IEC 61131); 4A pro Gruppe; 40-poliger Frontstecker	Artikel-Nr.	6ES7 323-1BL00-0AA0
Firmware-Version					

E/A-Adressen\Eingangsadressen

Anfangsadresse	0.0	Endadresse	1.7	Prozessabbild	OB1-PA
Alarm-OB Nummer	40				

E/A-Adressen\Ausgangsadressen

Anfangsadresse	0.0	Endadresse	1.7	Prozessabbild	OB1-PA
----------------	-----	------------	-----	---------------	--------

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Lokale Module

DI 16x24VDC_1

DI 16x24VDC_1

Allgemein

Name	DI 16x24VDC_1	Autor	wabozayed	Kommentar	
Baugruppenträger	0	Steckplatz	5		

Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	DI 16x24VDC	Beschreibung	Digitaleingabemodul DI16 x DC24V; Wurzelung 16; Eingangsverzögerung ca. 1,2..4,8ms fest; Eingangstyp 1 (IEC 61131); 20-poliger Frontstecker	Artikel-Nr.	6ES7 321-1BH02-0AA0
Firmware-Version					

E/A-Adressen\Eingangsadressen

Anfangsadresse	4.0	Endadresse	5.7	Prozessabbild	OB1-PA
Alarm-OB Nummer	40				

Totally Integrated Automation Portal

Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Lokale Module

CP 342-5_1 [CP 342-5]

CP 342-5_1

Allgemein

Name	CP 342-5_1	Autor	wabozayed	Kommentar	
Baugruppenträger	0	Steckplatz	6		

Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	CP 342-5	Beschreibung	PROFIBUS-CP, DP-Protokoll mit SYNC/FREEZE, SEND/RECEIVE-Schnittstelle, S7-Kommunikation, Routing, Baugruppentausch ohne PG, 12Mbit/s, Firmware V6.0	Artikelnummer	6GK7 342-5DA03-0XE0
Firmware-Version	V6.0				

PROFIBUS-Adresse\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	PROFIBUS_1				
----------	------------	--	--	--	--

PROFIBUS-Adresse\Parameter

Adresse:	2	Höchste Adresse:	126	Übertragungsgeschwindigkeit:	1.5 Mbit/s
----------	---	------------------	-----	------------------------------	------------

PROFIBUS-Adresse\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	PROFIBUS_1				
----------	------------	--	--	--	--

PROFIBUS-Adresse\Parameter

Adresse:	2	Höchste Adresse:	126	Übertragungsgeschwindigkeit:	1.5 Mbit/s
----------	---	------------------	-----	------------------------------	------------

Betriebsart

Betriebsart	kein DP			DP-Mastersystem:	
Zugewiesener DP-Master:	nicht zugeordnet				

Betriebsart\DPOperatingModeAddOnsMenu

DP-Mode	S7-kompatibel	Verzögerungszeit	0.0ms	Ansprechüberwachung	True
---------	---------------	------------------	-------	---------------------	------

Betriebsart\DPOperatingModeAddOnsMenu\Test, Inbetriebnahme, Routing und projektierte Verbindungen

Test, Inbetriebnahme, Routing und projektierte Verbindungen					
---	--	--	--	--	--

Optionen\Baugruppentausch ohne PG

Projektierungsdaten in der CPU speichern	Option gesetzt				
--	----------------	--	--	--	--

Optionen\Multiplex-OP-Verbindungen

CPU-Verbindungsresource belegen	Option nicht gesetzt				
---------------------------------	----------------------	--	--	--	--

E/A-Adressen\Eingangsadressen

Anfangsadresse	288	Endadresse	303		
----------------	-----	------------	-----	--	--

E/A-Adressen\Ausgangsadressen

Anfangsadresse	288	Endadresse	303		
----------------	-----	------------	-----	--	--

Totally Integrated Automation Portal						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Motorsteuerung1.1 FC / PLC_1 [CPU 314C-2 DP] / Lokale Module

CP 343-1_1 [CP 343-1]

CP 343-1_1

Allgemein

Name	CP 343-1_1	Autor	wabozayed	Kommentar	
Baugruppenträger	0	Steckplatz	7		

Allgemein\Kataloginformation

Kurzbezeichnung	CP 343-1	Beschreibung	S7-CP für Industrial Ethernet, TCP/IP mit SEND/RECEIVE und FETCH/WRITE-Schnittstelle, PROFINET IO-Device, 4-Port-Switch, lange Daten, SNMP, UDP, TCP, S7-Kommunikation, Routing, Baugruppentausch ohne PG, 10/100Mbit/s, Initialisierung über LAN, IP-Multicast, IP-Konfiguration über DHCP/FB, Firmware V2.0		Artikelnummer	6GK7 343-1EX30-0XE0
Firmware-Version	V2.0					

MPI-Adresse\Parameter

Anschluss am Rückwandbus	4				
--------------------------	---	--	--	--	--

Optionen\Baugruppentausch ohne PG

Projektierungsdaten in der CPU speichern	Option gesetzt				
--	----------------	--	--	--	--

Optionen\Multiplex-OP-Verbindungen

CPU-Verbindungsressource belegen	Option nicht gesetzt				
----------------------------------	----------------------	--	--	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Allgemein

Name	PROFINET-Schnittstelle_1	Kommentar			
------	--------------------------	-----------	--	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Ethernet-Adressen\Schnittstelle vernetzt mit

Subnetz:	PN/IE_1				
----------	---------	--	--	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Ethernet-Adressen\ISO-Protokoll

ISO-Protokoll verwenden	False				
-------------------------	-------	--	--	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Ethernet-Adressen\Internet Protocol Version 4 (IPv4)

IP-Protokoll verwenden	True	IP-Adresse:	192.168.0.1	Subnetzmaske:	255.255.255.0
Router verwenden	False				

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Ethernet-Adressen\PROFINET

PROFINET-Geräte-name automatisch generieren	True	PROFINET-Geräte-name:	plc_1.cp 343-1_1	Konvertierter Name:	plcxb1.cpxa343-1xb13c37
Gerätenummer:	0				

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Schnittstellen-Optionen

IEC V2.2 LLDP Modus verwenden	True	Keep-Alive Verbindungsüberwachung:	30s		
-------------------------------	------	------------------------------------	-----	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Printing full menu\Allgemein

Name	Port_1	Kommentar		Name	Port_2
Kommentar					

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Printing full menu\Portverschaltung\Lokaler Port:

Lokaler Port:	CP 343-1_1\PROFINET-Schnittstelle_1 [X1]\Port_1 [X1 P1]	Medium:	Kupfer	Kabelbezeichnung:	---
					

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Printing full menu\Portverschaltung\Partnerport:

	Überwachung des Partnerports ist nicht möglich	Partnerport:	beliebiger Partner		
--	--	--------------	--------------------	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Printing full menu\Port-Optionen\Aktivieren

Diesen Port für Verwendung aktivieren	True				
---------------------------------------	------	--	--	--	--

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Printing full menu\Port-Optionen\Verbindung

Übertragungsrate/Duplex:	Automatisch	Überwachen	False	Autonegotiation aktivieren	False
--------------------------	-------------	------------	-------	----------------------------	-------

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Erweiterte Optionen\Printing full menu\Port-Optionen\Boundaries

Ende der Erfassung erreichbarer Teilnehmer	False	Ende der Topologieerkennung	False	Ende der Sync-Domain	False
--	-------	-----------------------------	-------	----------------------	-------

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Uhrzeitsynchronisation

Uhrzeitsynchronisation aktivieren	Option nicht gesetzt	Synchronisationsverfahren	SIMATIC	Richtung	von LAN an Station
NTP-Server 1	0.0.0.0	NTP-Server 2	0.0.0.0	NTP-Server 3	0.0.0.0
NTP-Server 4	0.0.0.0	Zeitzone	(UTC +01:00) Berlin, Bern, Brüssel, Rom, Stockholm, Wien	Synchronisationszyklus	60s
Uhrzeitsynchronisation zur vollen Minute	Option nicht gesetzt	Uhrzeit an Station weiterleiten	Option gesetzt		

PROFINET-Schnittstelle [X1]\Betriebsart

Betriebsart	IO-Controller	IO-System			
-------------	---------------	-----------	--	--	--

IP-Zugriffsschutz

Zugriffsschutz für IP-Kommunikation aktivieren

nicht eingetragen

Totally Integrated Automation Portal		
Motorsteuerung1.1 FC Nicht gruppierte Geräte Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal		
Motorsteuerung1.1 FC Security-Einstellungen Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal		
Motorsteuerung1.1 FC / Geräteübergreifende Funktionen / Projekttraces Messungen Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal																						
Motorsteuerung1.1 FC / Gemeinsame Daten / Meldeklassen Meldeklassen <table><tr><th colspan="5">Meldeklassen</th></tr><tr><th>Name</th><th>ID</th><th>Anzeigename</th><th>Quittierung</th><th>Priorität</th></tr><tr><td>Acknowledgement</td><td>33</td><td>A</td><td>True</td><td>0</td></tr><tr><td>No Acknowledgement</td><td>34</td><td>NA</td><td>False</td><td>0</td></tr></table>			Meldeklassen					Name	ID	Anzeigename	Quittierung	Priorität	Acknowledgement	33	A	True	0	No Acknowledgement	34	NA	False	0
Meldeklassen																						
Name	ID	Anzeigename	Quittierung	Priorität																		
Acknowledgement	33	A	True	0																		
No Acknowledgement	34	NA	False	0																		

Totally Integrated Automation Portal		
Motorsteuerung1.1 FC / Gemeinsame Daten Protokolle Dieser Ordner ist leer.		

Totally Integrated Automation Portal		
--------------------------------------	--	--

Motorsteuerung1.1 FC / Sprachen & Ressourcen

Projektsprachen

Sprachen

Referenzsprache

Deutsch (Deutschland)

Editiersprache

Deutsch (Deutschland)

Weitere Projektsprachen

Leer

--	--	--

Totally Integrated Automation Portal																																																																																																																																			
Motorsteuerung1.1 FC / Sprachen & Ressourcen / Projekttexte Projekttexte <table><thead><tr><th colspan="3">Projekttexte</th></tr><tr><th>Deutsch (Deutschland)</th><th>Kategorie</th><th>Referenz</th></tr></thead><tbody><tr><td>////////////////</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Motorsteuerung_Beobachtung\Zeile 15\Kommentar</td></tr><tr><td>////////////////////////////////////</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 7\Titel</td></tr><tr><td>////////////////////////////////////</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 14\Titel</td></tr><tr><td>A</td><td>Meldeklassentext</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName</td></tr><tr><td>A</td><td>Meldeklassentext</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\Acknowledgement\ShortName</td></tr><tr><td>Absoluten Eingänge/Ausgänge Verbindung</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Bausteintitel</td></tr><tr><td>Absoluten Eingänge/Ausgänge Verbindung</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Netzwerk 3\Titel</td></tr><tr><td>Aufruf der Motorsteuerung für beide Motoren sowie Zuordnung der Ein- und Ausgänge.</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Bausteincommentar</td></tr><tr><td>Ausgang für Motor 1 im Linkslauf.</td><td>Textkategorie Variablencommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M1_Ausgang_Li\Kommentar</td></tr><tr><td>Ausgang für Motor 1 im Rechtslauf.</td><td>Textkategorie Variablencommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M1_Ausgang_Re\Kommentar</td></tr><tr><td>Ausgang für Motor 2 im Linkslauf.</td><td>Textkategorie Variablencommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M2_Ausgang_Li\Kommentar</td></tr><tr><td>Ausgang für Motor 2 im Rechtslauf.</td><td>Textkategorie Variablencommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M2_Ausgang_Re\Kommentar</td></tr><tr><td>Der Motor wird im Linkslauf gestartet. Der Start ist nur möglich, wenn Stop, Not-Aus und Motorschutz freigegeben sind und der Motor nicht bereits im Rechtslauf läuft.</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Netzwerk 1\Kommentar</td></tr><tr><td>Der Motor wird im Rechtslauf gestartet. Der Start ist nur möglich, wenn Stop, Not-Aus und Motorschutz freigegeben sind und der Motor nicht bereits im Linkslauf läuft.</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Netzwerk 2\Kommentar</td></tr><tr><td>Die Funktion übernimmt das Ein- und Ausschalten im Links- und Rechtslauf, überwacht Motorschutz und Not-Aus und verhindert einen direkten Richtungswechsel.</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Bausteincommentar</td></tr><tr><td>FC zur Steuerung eines Motors.</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Bausteintitel</td></tr><tr><td>Linkslauf einschalten</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Netzwerk 1\Titel</td></tr><tr><td>Main Program Sweep (Cycle)</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Bausteintitel</td></tr><tr><td>Motor 1</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Motorsteuerung_Beobachtung\Zeile 1\Kommentar</td></tr><tr><td>Motor 1: Ausgang_Li</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 5\Titel</td></tr><tr><td>Motor 1: Ausgang_Re</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 6\Titel</td></tr><tr><td>Motor 1: Motorschutz</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 4\Titel</td></tr><tr><td>Motor 1: Motorstartvorgang</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Netzwerk 1\Titel</td></tr><tr><td>Motor 1: Start_Li</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 1\Titel</td></tr><tr><td>Motor 1: Start_Re</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 2\Titel</td></tr><tr><td>Motor 1: Stop</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 3\Titel</td></tr><tr><td>Motor 2</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Motorsteuerung_Beobachtung\Zeile 8\Kommentar</td></tr><tr><td>Motor 2: Ausgang_Li</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 12\Titel</td></tr><tr><td>Motor 2: Ausgang_Re</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 13\Titel</td></tr><tr><td>Motor 2: Motorschutz</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 11\Titel</td></tr><tr><td>Motor 2: Motorstartvorgang</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Netzwerk 2\Titel</td></tr><tr><td>Motor 2: Start_Li</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 8\Titel</td></tr><tr><td>Motor 2: Start_Re</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 9\Titel</td></tr><tr><td>Motor 2: Stop</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 10\Titel</td></tr><tr><td>Motorschutz von Motor 1 ist betriebsbereit.</td><td>Textkategorie Variablencommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M1_Motorschutz_OK\Kommentar</td></tr><tr><td>Motorschutz von Motor 2 ist betriebsbereit.</td><td>Textkategorie Variablencommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M2_Motorschutz_OK\Kommentar</td></tr><tr><td>NA</td><td>Meldeklassentext</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\No Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName</td></tr><tr><td>NA</td><td>Meldeklassentext</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\No Acknowledgement\ShortName</td></tr><tr><td>Not_Aus</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 15\Titel</td></tr><tr><td>Not-Aus für die gesamte Anlage.</td><td>Textkategorie Variablencommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\Not_Aus\Kommentar</td></tr><tr><td>Ordnet die Signale der physischen Ein- und Ausgänge den Variablen des Datenbausteins zu.</td><td>Bausteincommentar</td><td>Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Bausteincommentar</td></tr></tbody></table>	Projekttexte			Deutsch (Deutschland)	Kategorie	Referenz	////////////////	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Motorsteuerung_Beobachtung\Zeile 15\Kommentar	////////////////////////////////////	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 7\Titel	////////////////////////////////////	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 14\Titel	A	Meldeklassentext	Motorsteuerung1.1 FC\Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName	A	Meldeklassentext	Motorsteuerung1.1 FC\Acknowledgement\ShortName	Absoluten Eingänge/Ausgänge Verbindung	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Bausteintitel	Absoluten Eingänge/Ausgänge Verbindung	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Netzwerk 3\Titel	Aufruf der Motorsteuerung für beide Motoren sowie Zuordnung der Ein- und Ausgänge.	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Bausteincommentar	Ausgang für Motor 1 im Linkslauf.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M1_Ausgang_Li\Kommentar	Ausgang für Motor 1 im Rechtslauf.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M1_Ausgang_Re\Kommentar	Ausgang für Motor 2 im Linkslauf.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M2_Ausgang_Li\Kommentar	Ausgang für Motor 2 im Rechtslauf.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M2_Ausgang_Re\Kommentar	Der Motor wird im Linkslauf gestartet. Der Start ist nur möglich, wenn Stop, Not-Aus und Motorschutz freigegeben sind und der Motor nicht bereits im Rechtslauf läuft.	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Netzwerk 1\Kommentar	Der Motor wird im Rechtslauf gestartet. Der Start ist nur möglich, wenn Stop, Not-Aus und Motorschutz freigegeben sind und der Motor nicht bereits im Linkslauf läuft.	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Netzwerk 2\Kommentar	Die Funktion übernimmt das Ein- und Ausschalten im Links- und Rechtslauf, überwacht Motorschutz und Not-Aus und verhindert einen direkten Richtungswechsel.	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Bausteincommentar	FC zur Steuerung eines Motors.	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Bausteintitel	Linkslauf einschalten	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Netzwerk 1\Titel	Main Program Sweep (Cycle)	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Bausteintitel	Motor 1	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Motorsteuerung_Beobachtung\Zeile 1\Kommentar	Motor 1: Ausgang_Li	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 5\Titel	Motor 1: Ausgang_Re	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 6\Titel	Motor 1: Motorschutz	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 4\Titel	Motor 1: Motorstartvorgang	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Netzwerk 1\Titel	Motor 1: Start_Li	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 1\Titel	Motor 1: Start_Re	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 2\Titel	Motor 1: Stop	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 3\Titel	Motor 2	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Motorsteuerung_Beobachtung\Zeile 8\Kommentar	Motor 2: Ausgang_Li	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 12\Titel	Motor 2: Ausgang_Re	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 13\Titel	Motor 2: Motorschutz	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 11\Titel	Motor 2: Motorstartvorgang	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Netzwerk 2\Titel	Motor 2: Start_Li	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 8\Titel	Motor 2: Start_Re	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 9\Titel	Motor 2: Stop	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 10\Titel	Motorschutz von Motor 1 ist betriebsbereit.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M1_Motorschutz_OK\Kommentar	Motorschutz von Motor 2 ist betriebsbereit.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M2_Motorschutz_OK\Kommentar	NA	Meldeklassentext	Motorsteuerung1.1 FC\No Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName	NA	Meldeklassentext	Motorsteuerung1.1 FC\No Acknowledgement\ShortName	Not_Aus	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 15\Titel	Not-Aus für die gesamte Anlage.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\Not_Aus\Kommentar	Ordnet die Signale der physischen Ein- und Ausgänge den Variablen des Datenbausteins zu.	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Bausteincommentar		
Projekttexte																																																																																																																																			
Deutsch (Deutschland)	Kategorie	Referenz																																																																																																																																	
////////////////	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Motorsteuerung_Beobachtung\Zeile 15\Kommentar																																																																																																																																	
////////////////////////////////////	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 7\Titel																																																																																																																																	
////////////////////////////////////	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 14\Titel																																																																																																																																	
A	Meldeklassentext	Motorsteuerung1.1 FC\Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName																																																																																																																																	
A	Meldeklassentext	Motorsteuerung1.1 FC\Acknowledgement\ShortName																																																																																																																																	
Absoluten Eingänge/Ausgänge Verbindung	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Bausteintitel																																																																																																																																	
Absoluten Eingänge/Ausgänge Verbindung	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Netzwerk 3\Titel																																																																																																																																	
Aufruf der Motorsteuerung für beide Motoren sowie Zuordnung der Ein- und Ausgänge.	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Bausteincommentar																																																																																																																																	
Ausgang für Motor 1 im Linkslauf.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M1_Ausgang_Li\Kommentar																																																																																																																																	
Ausgang für Motor 1 im Rechtslauf.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M1_Ausgang_Re\Kommentar																																																																																																																																	
Ausgang für Motor 2 im Linkslauf.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M2_Ausgang_Li\Kommentar																																																																																																																																	
Ausgang für Motor 2 im Rechtslauf.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M2_Ausgang_Re\Kommentar																																																																																																																																	
Der Motor wird im Linkslauf gestartet. Der Start ist nur möglich, wenn Stop, Not-Aus und Motorschutz freigegeben sind und der Motor nicht bereits im Rechtslauf läuft.	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Netzwerk 1\Kommentar																																																																																																																																	
Der Motor wird im Rechtslauf gestartet. Der Start ist nur möglich, wenn Stop, Not-Aus und Motorschutz freigegeben sind und der Motor nicht bereits im Linkslauf läuft.	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Netzwerk 2\Kommentar																																																																																																																																	
Die Funktion übernimmt das Ein- und Ausschalten im Links- und Rechtslauf, überwacht Motorschutz und Not-Aus und verhindert einen direkten Richtungswechsel.	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Bausteincommentar																																																																																																																																	
FC zur Steuerung eines Motors.	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Bausteintitel																																																																																																																																	
Linkslauf einschalten	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Motorsteuerung1.1 [FC50]\Netzwerk 1\Titel																																																																																																																																	
Main Program Sweep (Cycle)	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Bausteintitel																																																																																																																																	
Motor 1	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Motorsteuerung_Beobachtung\Zeile 1\Kommentar																																																																																																																																	
Motor 1: Ausgang_Li	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 5\Titel																																																																																																																																	
Motor 1: Ausgang_Re	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 6\Titel																																																																																																																																	
Motor 1: Motorschutz	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 4\Titel																																																																																																																																	
Motor 1: Motorstartvorgang	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Netzwerk 1\Titel																																																																																																																																	
Motor 1: Start_Li	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 1\Titel																																																																																																																																	
Motor 1: Start_Re	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 2\Titel																																																																																																																																	
Motor 1: Stop	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 3\Titel																																																																																																																																	
Motor 2	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Beobachtungs- und Forcetabellen\Motorsteuerung_Beobachtung\Zeile 8\Kommentar																																																																																																																																	
Motor 2: Ausgang_Li	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 12\Titel																																																																																																																																	
Motor 2: Ausgang_Re	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 13\Titel																																																																																																																																	
Motor 2: Motorschutz	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 11\Titel																																																																																																																																	
Motor 2: Motorstartvorgang	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Main [OB1]\Netzwerk 2\Titel																																																																																																																																	
Motor 2: Start_Li	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 8\Titel																																																																																																																																	
Motor 2: Start_Re	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 9\Titel																																																																																																																																	
Motor 2: Stop	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 10\Titel																																																																																																																																	
Motorschutz von Motor 1 ist betriebsbereit.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M1_Motorschutz_OK\Kommentar																																																																																																																																	
Motorschutz von Motor 2 ist betriebsbereit.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\M2_Motorschutz_OK\Kommentar																																																																																																																																	
NA	Meldeklassentext	Motorsteuerung1.1 FC\No Acknowledgement\AlarmClassData_IDisplayNaming_DisplayName																																																																																																																																	
NA	Meldeklassentext	Motorsteuerung1.1 FC\No Acknowledgement\ShortName																																																																																																																																	
Not_Aus	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Netzwerk 15\Titel																																																																																																																																	
Not-Aus für die gesamte Anlage.	Textkategorie Variablencommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\PLC-Variablen\Motorsteuerung_Variablen [13]\Not_Aus\Kommentar																																																																																																																																	
Ordnet die Signale der physischen Ein- und Ausgänge den Variablen des Datenbausteins zu.	Bausteincommentar	Motorsteuerung1.1 FC\PLC_1 [CPU 314C-2 DP]\Programmbausteine\Von [FC1]\Bausteincommentar																																																																																																																																	

