엔지니어:
박건우

21/10/2026 11:10:12 AM



TUNE SUMMARY REPORT

제품: 엘리베이터, Gen2
하중: 1600 킬로그램
품질성능기준: Standard
측정: 층간 시험
운전 방향: 상승
층 정보: Start Floor : 4, Stop Floor : 11

건물명:
서일대

주소: 서일대, 54906

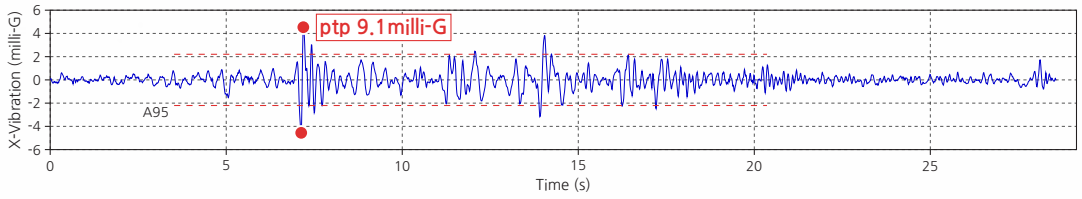
Performance Metrics

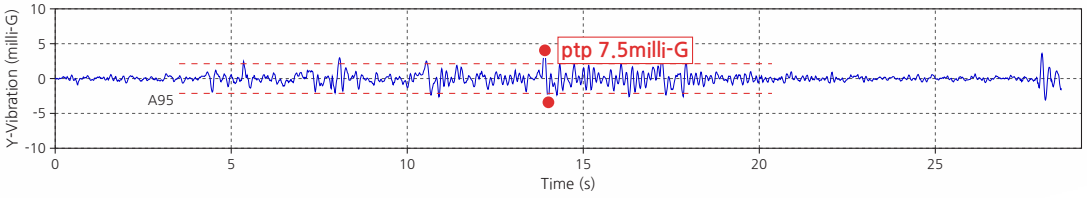
	카테고리	설명	황색	적색
●	소음, 평균	평균 소음 측정 수치 49.6dBA	57	60
●	소음, 최대	최대 소음 측정 수치 59.8dBA	72	75
●	수직진동, 평균	평균 진동 측정 수치 14.7milli-G A95	14	21
●	수직진동, 최대	최대 진동 측정 수치 22.0milli-G	20	30
●	수평진동, 평균	평균 진동 측정 수치 4.4milli-G A95	9	13.5
●	수평진동, 최대	최대 진동 측정 수치 9.1milli-G	17	25.5
	최대 속도	1.51m/s	0	0
	운행 거리	25.0m	0	0

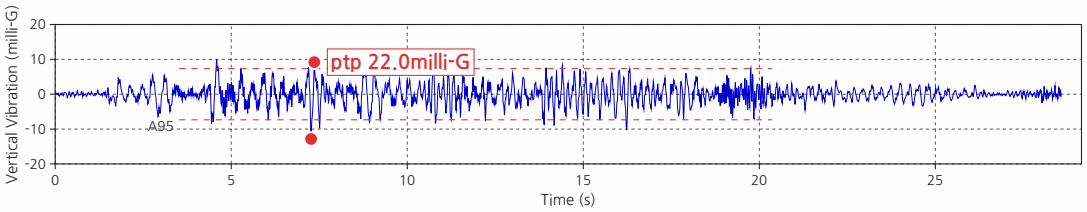
분석 자료

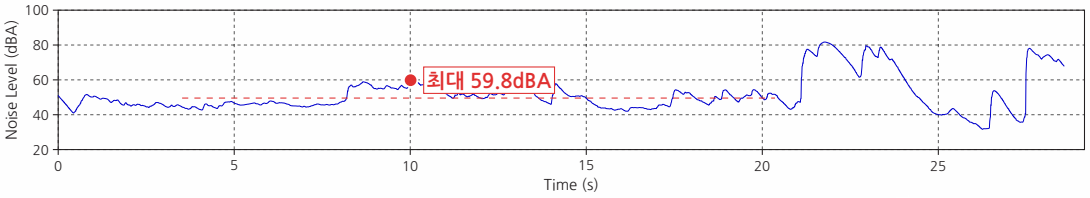
	카테고리	설명
●	호기 소음	
●	권상기 머신으로 부터 진동	
●	로우프	
●	가이드레일	
●	과도 소음	
●	아이들러/디플렉터 쉬브	
●	가이드	

데이터 차트


X-Vibration (milli-G)
ptp 9.1milli-G
A95
Time (s)


Y-Vibration (milli-G)
ptp 7.5milli-G
A95
Time (s)


Vertical Vibration (milli-G)
ptp 22.0milli-G
A95
Time (s)


Noise Level (dBA)
최대 59.8dBA
Time (s)

데이터 차트

