**엔지니어:**
권규석

23/10/2026 10:04:49 AM



# TUNE SUMMARY REPORT

**제품:** 엘리베이터, Gen2
**하중:** 1600 킬로그램
**품질성능기준:** Standard
**측정:** 층간 시험
**운전 방향:** 상승
**층 정보:** Start Floor : 4, Stop Floor : 11

**건물명:**
서일대

**주소:** 서일대, 54906

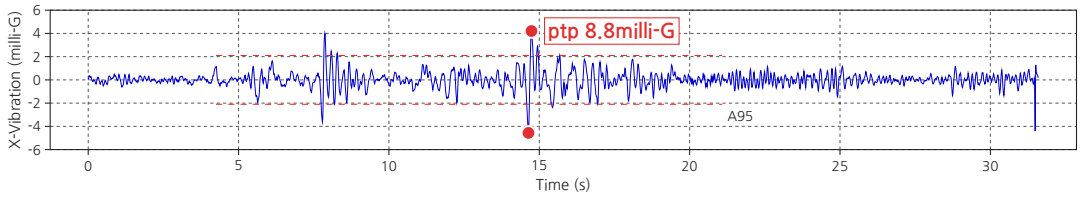
## Performance Metrics

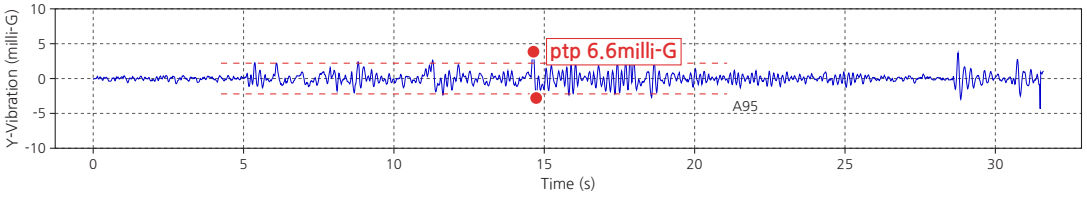
| 카테고리 | 설명 | 황색 | 적색 |
|---|---|---|---|
| 소음, 평균 | **평균 소음 측정 수치** 48.0dBA | 57 | 60 |
| 소음, 최대 | **최대 소음 측정 수치** 66.5dBA | 72 | 75 |
| 수직진동, 평균 | 진동측정결과가 14.7milli-G A95 로 일관되게 높게 측정되었습니다 | 14 | 21 |
| 수직진동, 최대 | 최대의 진동 20.1milli-G 가 하부층 정지레벨로부터 17.8m 에서 측정되었습니다. | 20 | 30 |
| 수평진동, 평균 | **평균 진동 측정 수치** 4.4milli-G A95 | 9 | 13.5 |
| 수평진동, 최대 | **최대 진동 측정 수치** 8.8milli-G | 17 | 25.5 |
| 최대 속도 | 1.51m/s | 0 | 0 |
| 운행 거리 | 24.9m | 0 | 0 |

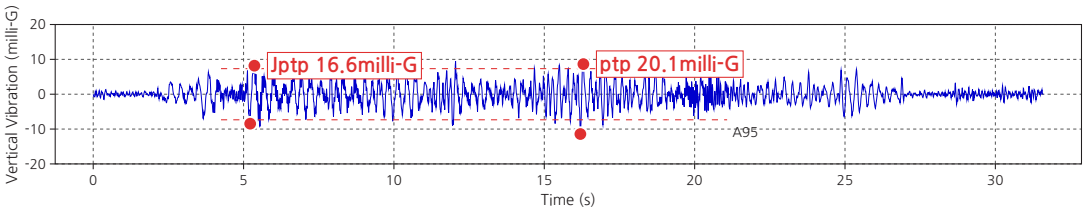
## 분석 자료

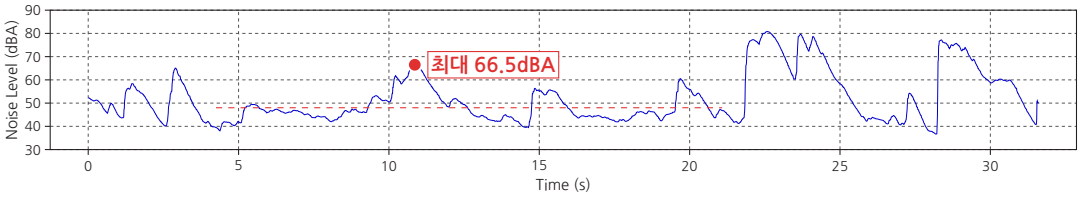
| 카테고리 | 설명 |
|---|---|
| 호기 소음 | |
| 권상기 머신으로 부터 진동 | |
| 로우프 | |
| 가이드레일 | |
| 과도 소음 | |
| 아이들러/디플렉터 쉬브 | |
| 가이드 | |

# 테이터 차트

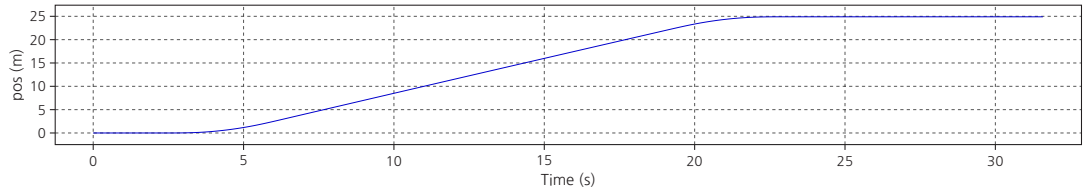

X-Vibration (milli-G)
ptp 8.8milli-G
A95
Time (s)

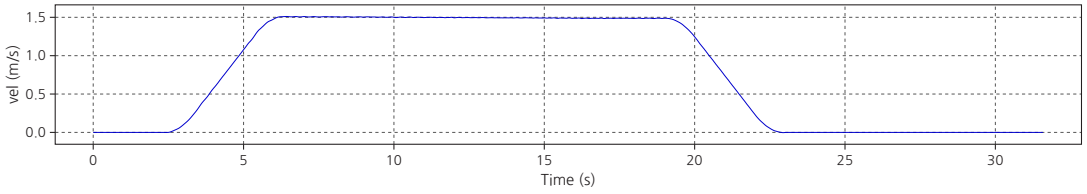

Y-Vibration (milli-G)
ptp 6.6milli-G
A95
Time (s)

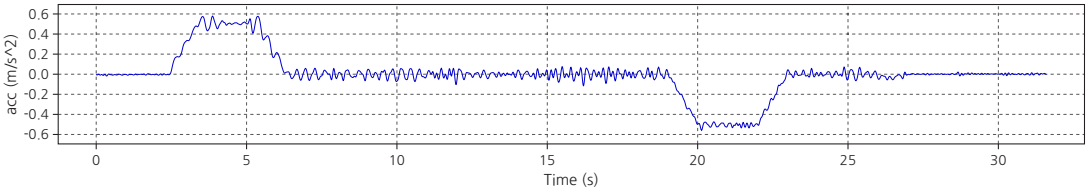

Vertical Vibration (milli-G)
Jptp 16.6milli-G
ptp 20.1milli-G
A95
Time (s)

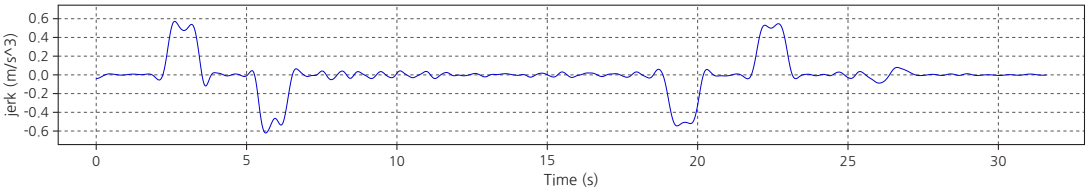

Noise Level (dBA)
최대 66.5dBA
Time (s)

# 테이터 차트


pos (m)
25
20
15
10
5
0
0
5
10
15
20
25
30
Time (s)


vel (m/s)
1.5
1.0
0.5
0.0
0
5
10
15
20
25
30
Time (s)


acc (m/s^2)
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
0
5
10
15
20
25
30
Time (s)


jerk (m/s^3)
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
0
5
10
15
20
25
30
Time (s)