

TUNE SUMMARY REPORT

제품: 엘리베이터, Wire-Rope, 1:1
하중: 1600 킬로그램
품질성능기준: Standard
측정: 층간 시험
운전 방향: 상부에서 하부로
층 정보: Start Floor : 11, Stop Floor : 4

건물명:
서일대학교(면목)

주소: 서울시 중랑구 면목동 49-3,용마산로90길28, 서울, 131-702

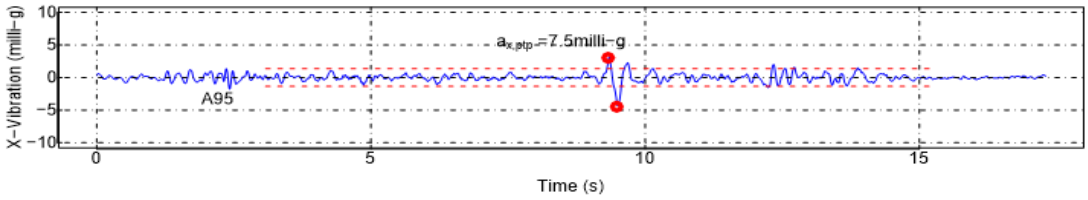
Performance Metrics

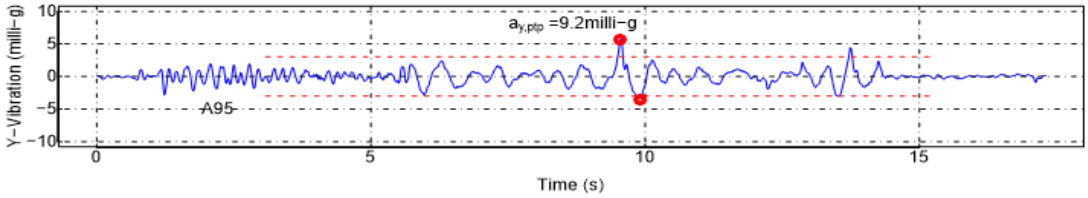
카테고리	설명	황색	적색
소음, 평균	평균 소음 측정 수치 52.3dBA	57	60
소음, 최대	최대 소음 측정 수치 63.3dBA	72	75
수직진동, 평균	평균 진동 측정 수치 9.7milli-G A95	14	21
수직진동, 최대	최대의 진동 21.0milli-G 가 하부층 정지레벨로 부터 14.0m 에서 측정되었습니다.	20	30
수평진동, 평균	평균 진동 측정 수치 6.0milli-G A95	9	13.5
수평진동, 최대	최대 진동 측정 수치 9.2milli-G	17	25.5
최대 속도	1.50m/s	0	0
운행 거리	17.8m	0	0

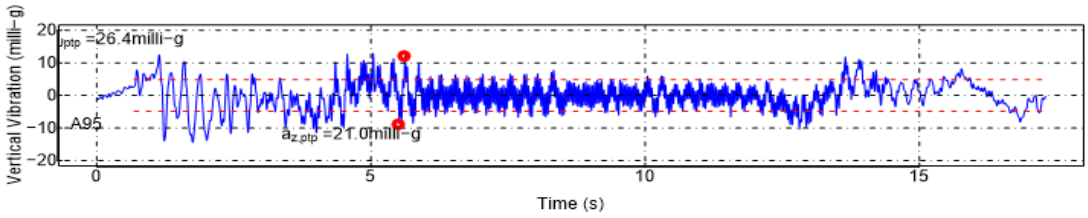
분석 자료

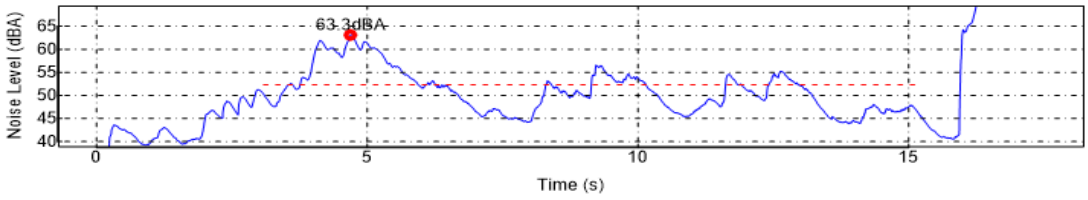
카테고리	설명
호기 소음	Noise modulation from an unknown source.
권상기 머신으로 부터 진동	웜 샤프트의 비대칭을 확인하십시오
로우프	로프 꼬임길이를 점검하세요
가이드레일	
과도 소음	
아이들러/디플렉터 쉬브	
가이드	

테이터 차트

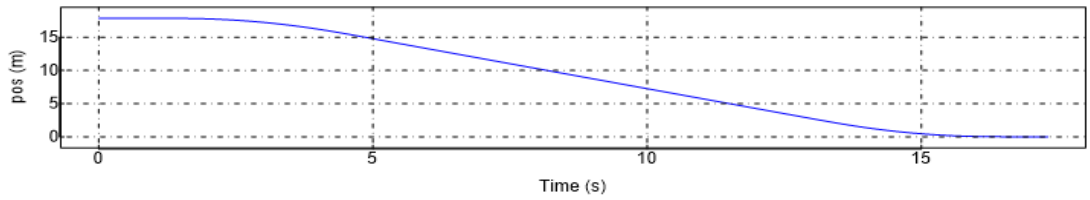

X-Vibration (milli-g)
$a_{x,ptp}$=7.5milli-g
A95
Time (s)

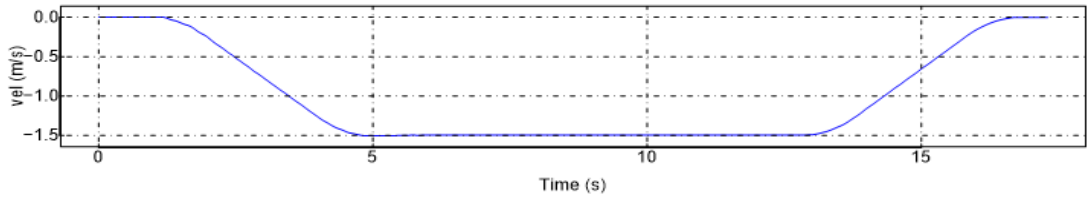

Y-Vibration (milli-g)
$a_{y,ptp}$ =9.2milli-g
A95
Time (s)

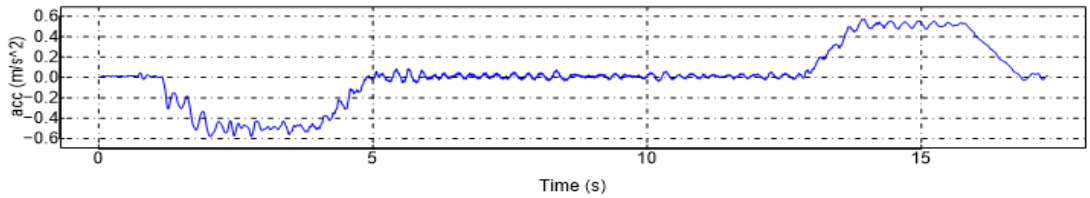

Vertical Vibration (milli-g)
a_{ptp} =26.4milli-g
A95
$a_{z,ptp}$ =21.0milli-g
Time (s)

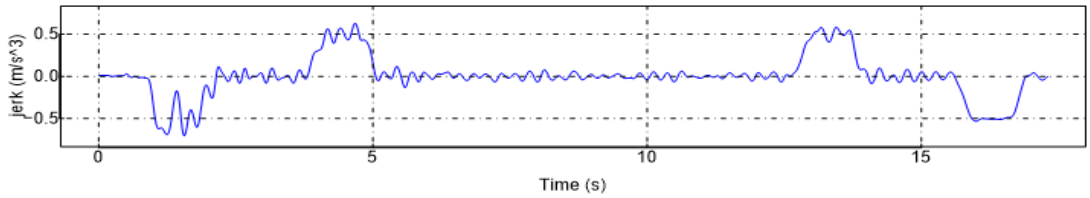

Noise Level (dBA)
63.3dBA
Time (s)

테이터 차트


pos (m)
15
10
5
0
0
5
10
15
Time (s)


vel (m/s)
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
0
5
10
15
Time (s)


acc (m/s^2)
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
0
5
10
15
Time (s)


jerk (m/s^3)
0.5
0.0
−0.5
0
5
10
15
Time (s)