엔지니어:
박건우

22/10/2026 01:22:25 PM



TUNE SUMMARY REPORT

제품: 엘리베이터, Gen2
하중: 1600 킬로그램
품질성능기준: Standard
측정: 층간 시험
운전 방향: 상승
층 정보: Start Floor : 4, Stop Floor : 11

건물명:
서일대

주소: 서일대, 54906

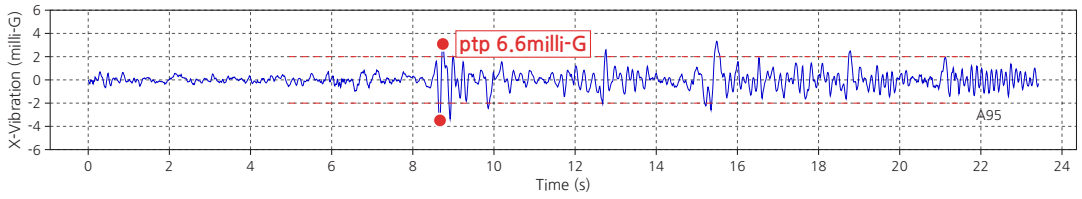
Performance Metrics

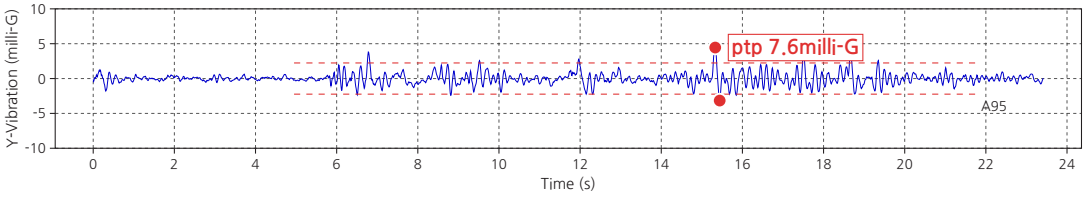
카테고리	설명	황색	적색
소음, 평균	**평균 소음 측정 수치** 53.6dBA	57	60
소음, 최대	**최대 소음 측정 수치** 66.4dBA	72	75
수직진동, 평균	진동측정결과가 17.5milli-G A95 로 일관되게 높게 측정되었습니다	14	21
수직진동, 최대	최대의 진동 26.5milli-G 가 하부층 정지레벨로부터 5.5m 에서 측정되었습니다.	20	30
수평진동, 평균	**평균 진동 측정 수치** 4.5milli-G A95	9	13.5
수평진동, 최대	**최대 진동 측정 수치** 7.6milli-G	17	25.5
최대 속도	1.51m/s	0	0
운행 거리	24.7m	0	0

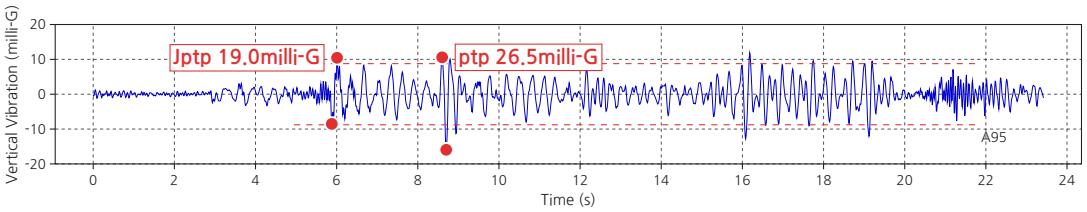
분석 자료

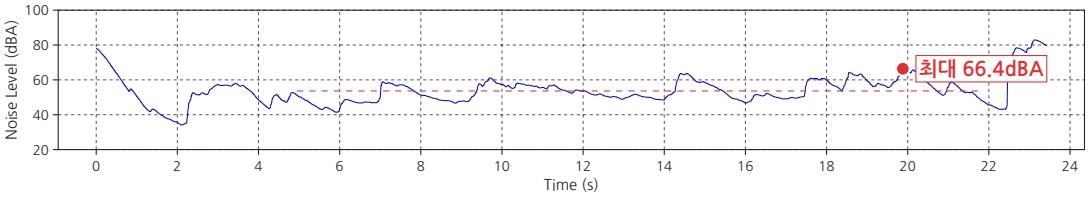
카테고리	설명
호기 소음	
권상기 머신으로 부터 진동	
로우프	
가이드레일	
과도 소음	
아이들러/디플렉터 쉬브	
가이드	

테이터 차트

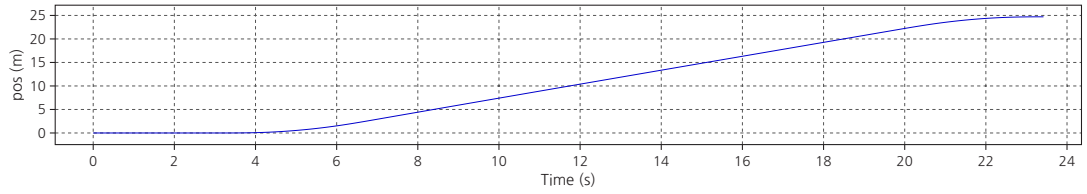

X-Vibration (milli-G)
ptp 6.6milli-G
A95
Time (s)

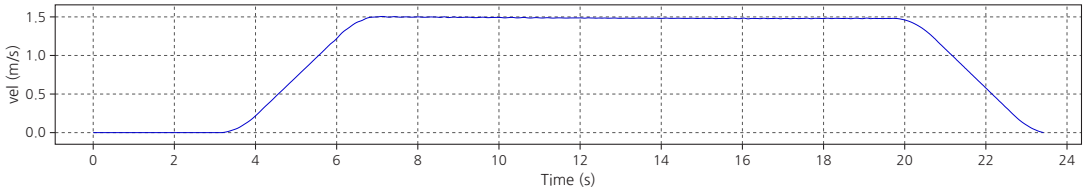

Y-Vibration (milli-G)
ptp 7.6milli-G
A95
Time (s)

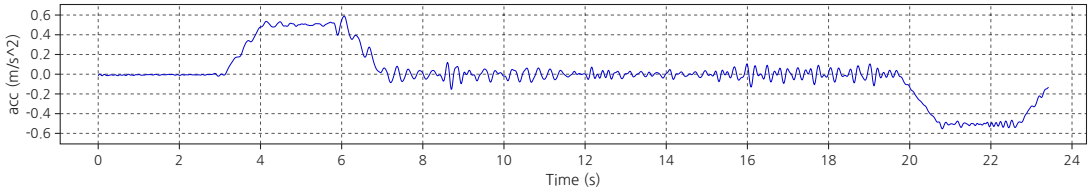

Vertical Vibration (milli-G)
Jptp 19.0milli-G
ptp 26.5milli-G
A95
Time (s)

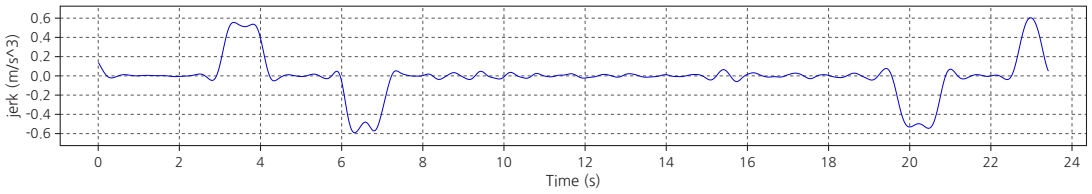

Noise Level (dBA)
최대 66.4dBA
Time (s)

테이터 차트


pos (m)
25
20
15
10
5
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Time (s)


vel (m/s)
1.5
1.0
0.5
0.0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Time (s)


acc (m/s^2)
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Time (s)


jerk (m/s^3)
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
Time (s)