

KW 2019022

Fluke

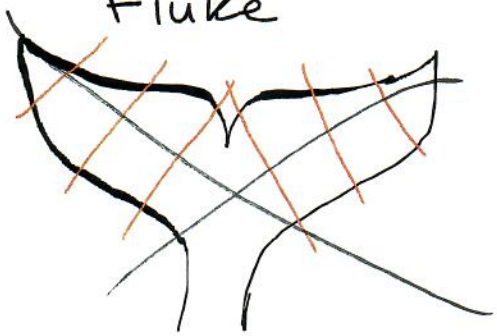


Fluke	A	B	C
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Dorsal

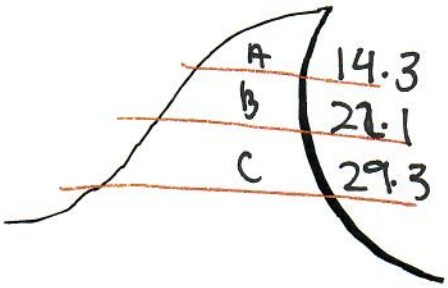

Pec Fin

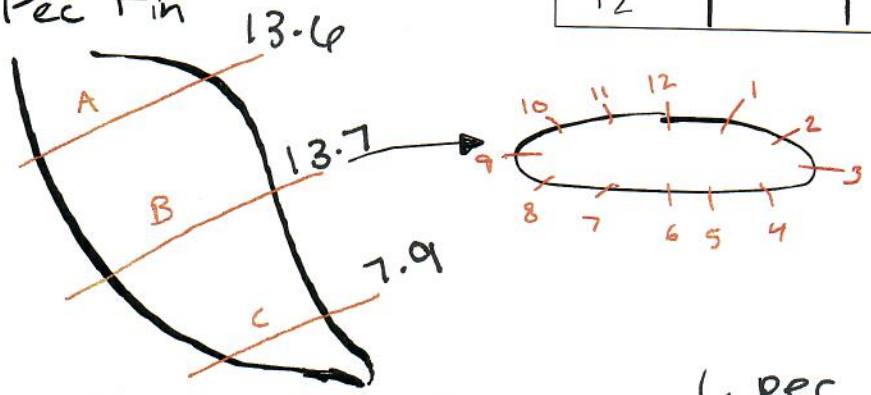

Dorsal	A	B	C
1	1.88	2.03	2.18
2	1.04	1.68	2.16
3	N/A	2.54	1.13
4	1.61	1.64	2.17
5	1.76	1.65	1.91
6	1.66	1.97	1.82
7	1.27	2.35	2.00
8	[illegible]	2.07	1.36
9	[illegible]	6.15	3.10
10	[illegible]	0.93	1.76
11	1.30	1.70	2.22
12	2.00	1.94	2.30

NH/ST

L pec

Pec l	A	B	C
1	2.16	1.07	0.98
2	2.77	0.90	0.96
3	1.41	N/A	1.25
4	1.14	1.18	1.22
5	1.04	1.14	1.30
6	1.34	1.27	0.94
7	1.50	1.06	1.15
8	1.19	1.29	0.53
9	N/A	5.01	3.88
10	1.02	1.30	0.98
11	0.82	0.92	0.81
12	3.03	1.25	1.42

AM