Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План на отм. 0.000 в осях А-Д/1-41	
3	План на отм. 0.000 в осях Е-К/1-21	
4	План на отм. 0.000 в осях Е-К/21-41	
5	План кровли	
6	Разрезы 1-1	
7	Схема расположения стен и колонн по оси 41 (демонтаж)	
8	Схема расположения плит покрытия в осях А-Д/1-41 (демонтаж)	
9	Схема расположения плит покрытия в осях Е-К/1-21 (демонтаж)	
10	Схема расположения плит покрытия в осях А-Д/1-41 (монтаж)	
11	Схема расположения плит покрытия в осях Е-К/1-21 (монтаж)	
12	Схема расположения плит покрытия в осях Е-К/21-41 (монтаж)	
13	Схема расположения плит перекрытия на отм. +5.350 в осях 1-41 (монтаж)	
14	Схема расположения плит покрытия в осях А-Д/1-41 (ремонт)	
15	Схема расположения плит покрытия в осях Е-К/1-21 (ремонт)	
16	Схема расположения плит покрытия в осях Е-К/21-41 (ремонт)	
17	Схема раскладки стеновых панелей в осях А-К / К-А	
18	Схема раскладки стеновых панелей в осях 1-41 / 41-1	
19	Спецификации и ведомости	
20	Узлы крепления сэндвич-панелей	

Общие указания.

1. Рабочая документация раздела АС выполнена в соответствии с заданием на проектирование.
2. Климатические условия:
   - нормативное значение веса снегового покрова 150 кг/м²;
   - нормативное значение ветрового давления 30 кг/м²;
   - расчетная зимняя температура наружного воздуха -27°С.
3. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола.
4. До начала строительства генподрядчик обязан разработать проект производства работ (ППР), в соответствии с которым и требованиями настоящего проекта должны выполняться все строительно-монтажные работы (СМР).
5. Производство и приемку работ выполнять в строгом соответствии:
   СП 48.13330.2011 "Организация строительства";
   СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";
   СП 12-03 (04)-2001 "Безопасность труда в строительстве", часть1, часть2;
   СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции";
   СП 28.13330.2017. "Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".

Расход материалов для восстановления плит покрытия:
КТрон праймер -133,3 кг.
КТрон-2 - 18600 кг
КТрон-3Т500 - 114410 кг
КТрон-3/1600 - 4316 кг

Расход материалов для восстановления колонн:
КТрон праймер -55,2 кг.
КТрон-2 - 6500 кг
КТрон-3Т500 - 64800 кг
КТрон-3/1600 - 23400 кг

Расход материалов для восстановления ферм:
КТрон праймер -51,8 кг.
КТрон-2 - 5000 кг
КТрон-3Т500 - 46440 кг
КТрон-3/1600 - 18000 кг

Расход материалов для восстановления балок:
КТрон праймер -21 кг.
КТрон-2 - 2000 кг
КТрон-3Т500 - 11800 кг
КТрон-3/1600 - 7260 кг

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям энергоэффективности и энергосбережения, экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

ГИП _____ Е.В. Огурцов

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Белокопытов			
Проверил		Батухтин			
ГИП		Огурцов			
Н. Контр.		Захаров			

20-08 - АС

ООО «Производственное оборудование»

Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Общие данные

ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А2А

План на отм. 0.000 в осях А-Д/1-21
(1 : 200)

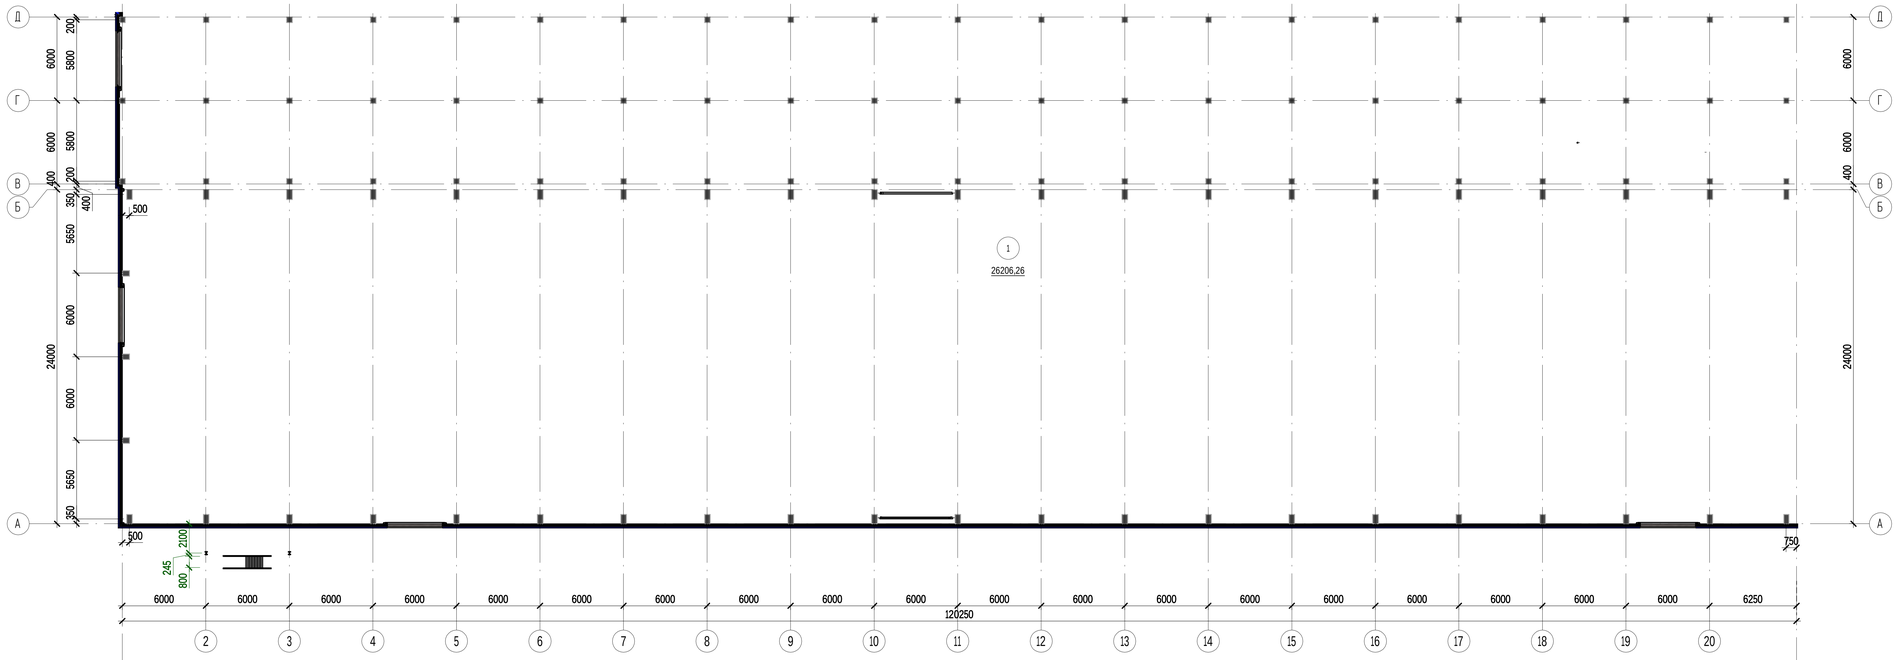

План на отм. 0.000 в осях А-Д/21-41
(1 : 200)

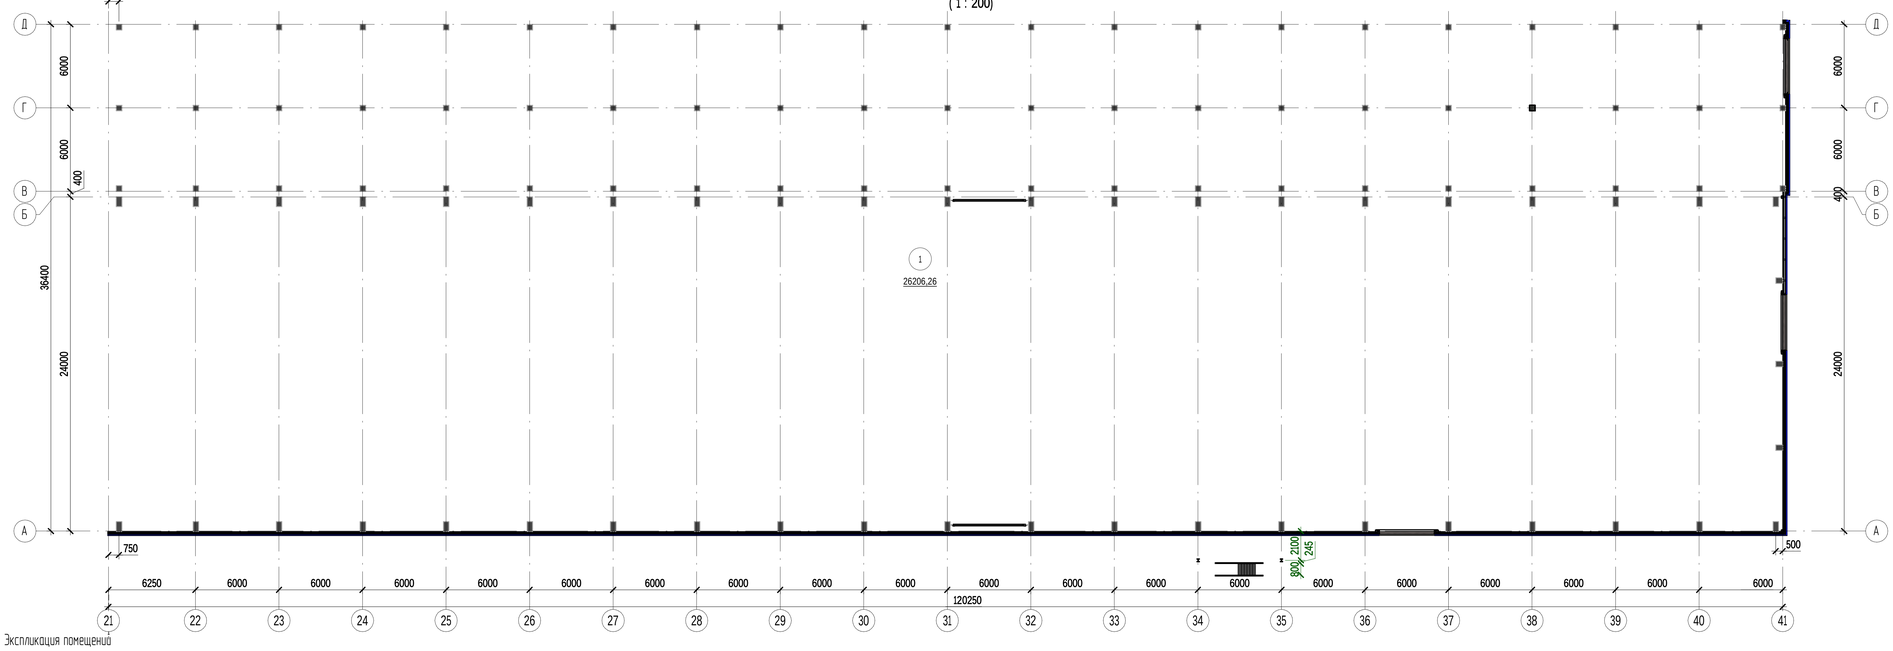

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Производственное помещение	26206,26 м²	Д
2	Помещение обогрева	14,20 м²	
3	Помещение обогрева	13,02 м²	
4	Помещение обогрева	13,88 м²	
		26247,36 м²	

1. Гипсокартонные перегородки выполнить из гипсокартонных листов марки ГКЛВ по металлическому каркасу, со сплошным заполнением пустот утеплителем марки НГ.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Белокопытов			
Проверил		Батыхтин			
Н. Контр.		Захаров			

20-08 - АС

ООО «Производственное оборудование»

Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

План на отм. 0.000 в осях А-Д/1-41

ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А1А

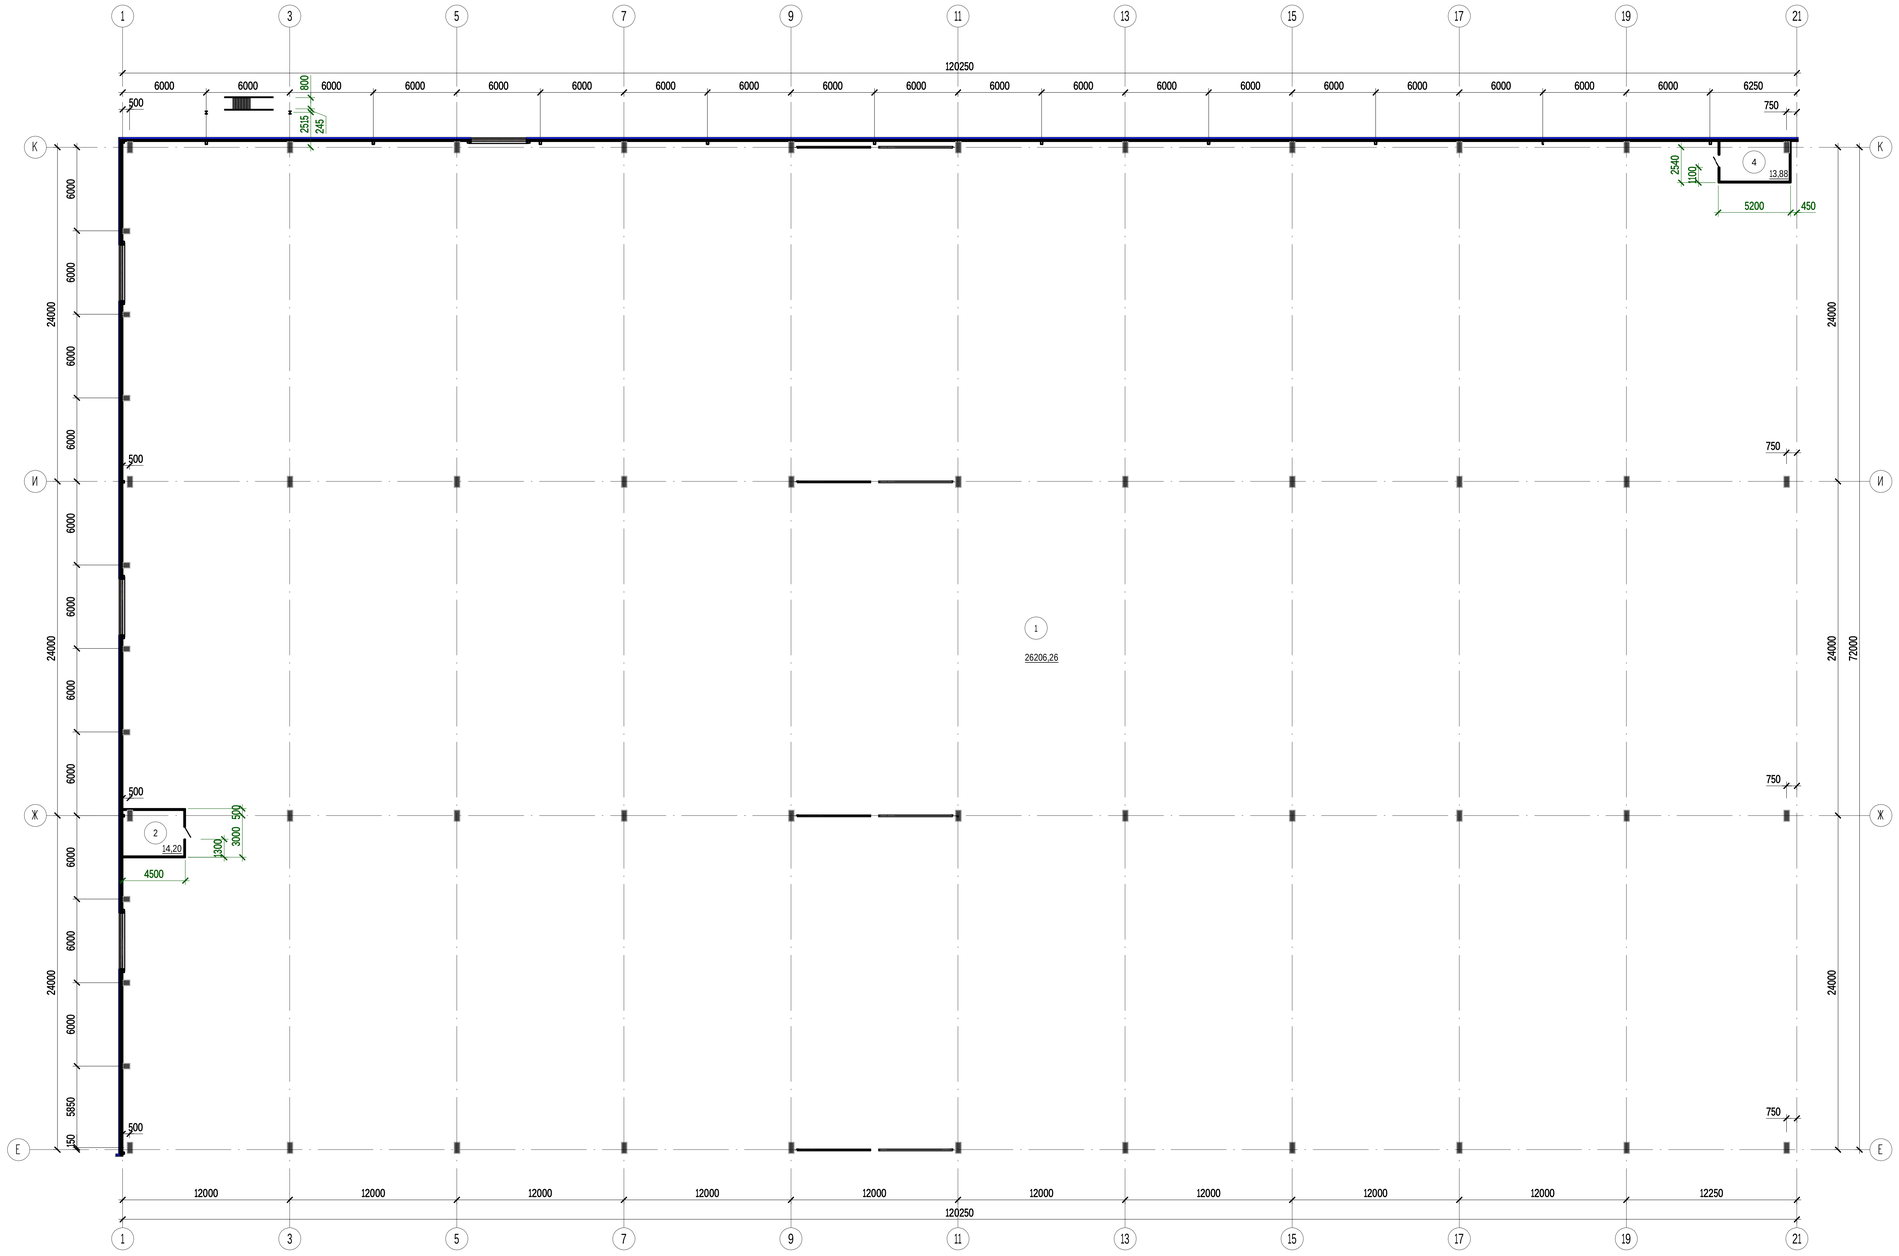

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						20-08 - АС		
						ООО «Производственное оборудование»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Белокопытов				Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Батыхтин					Р	3	
Н. Контр.		Захаров				План на отм. 0.000 в осях Е-К/1-21	ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ		

А1А

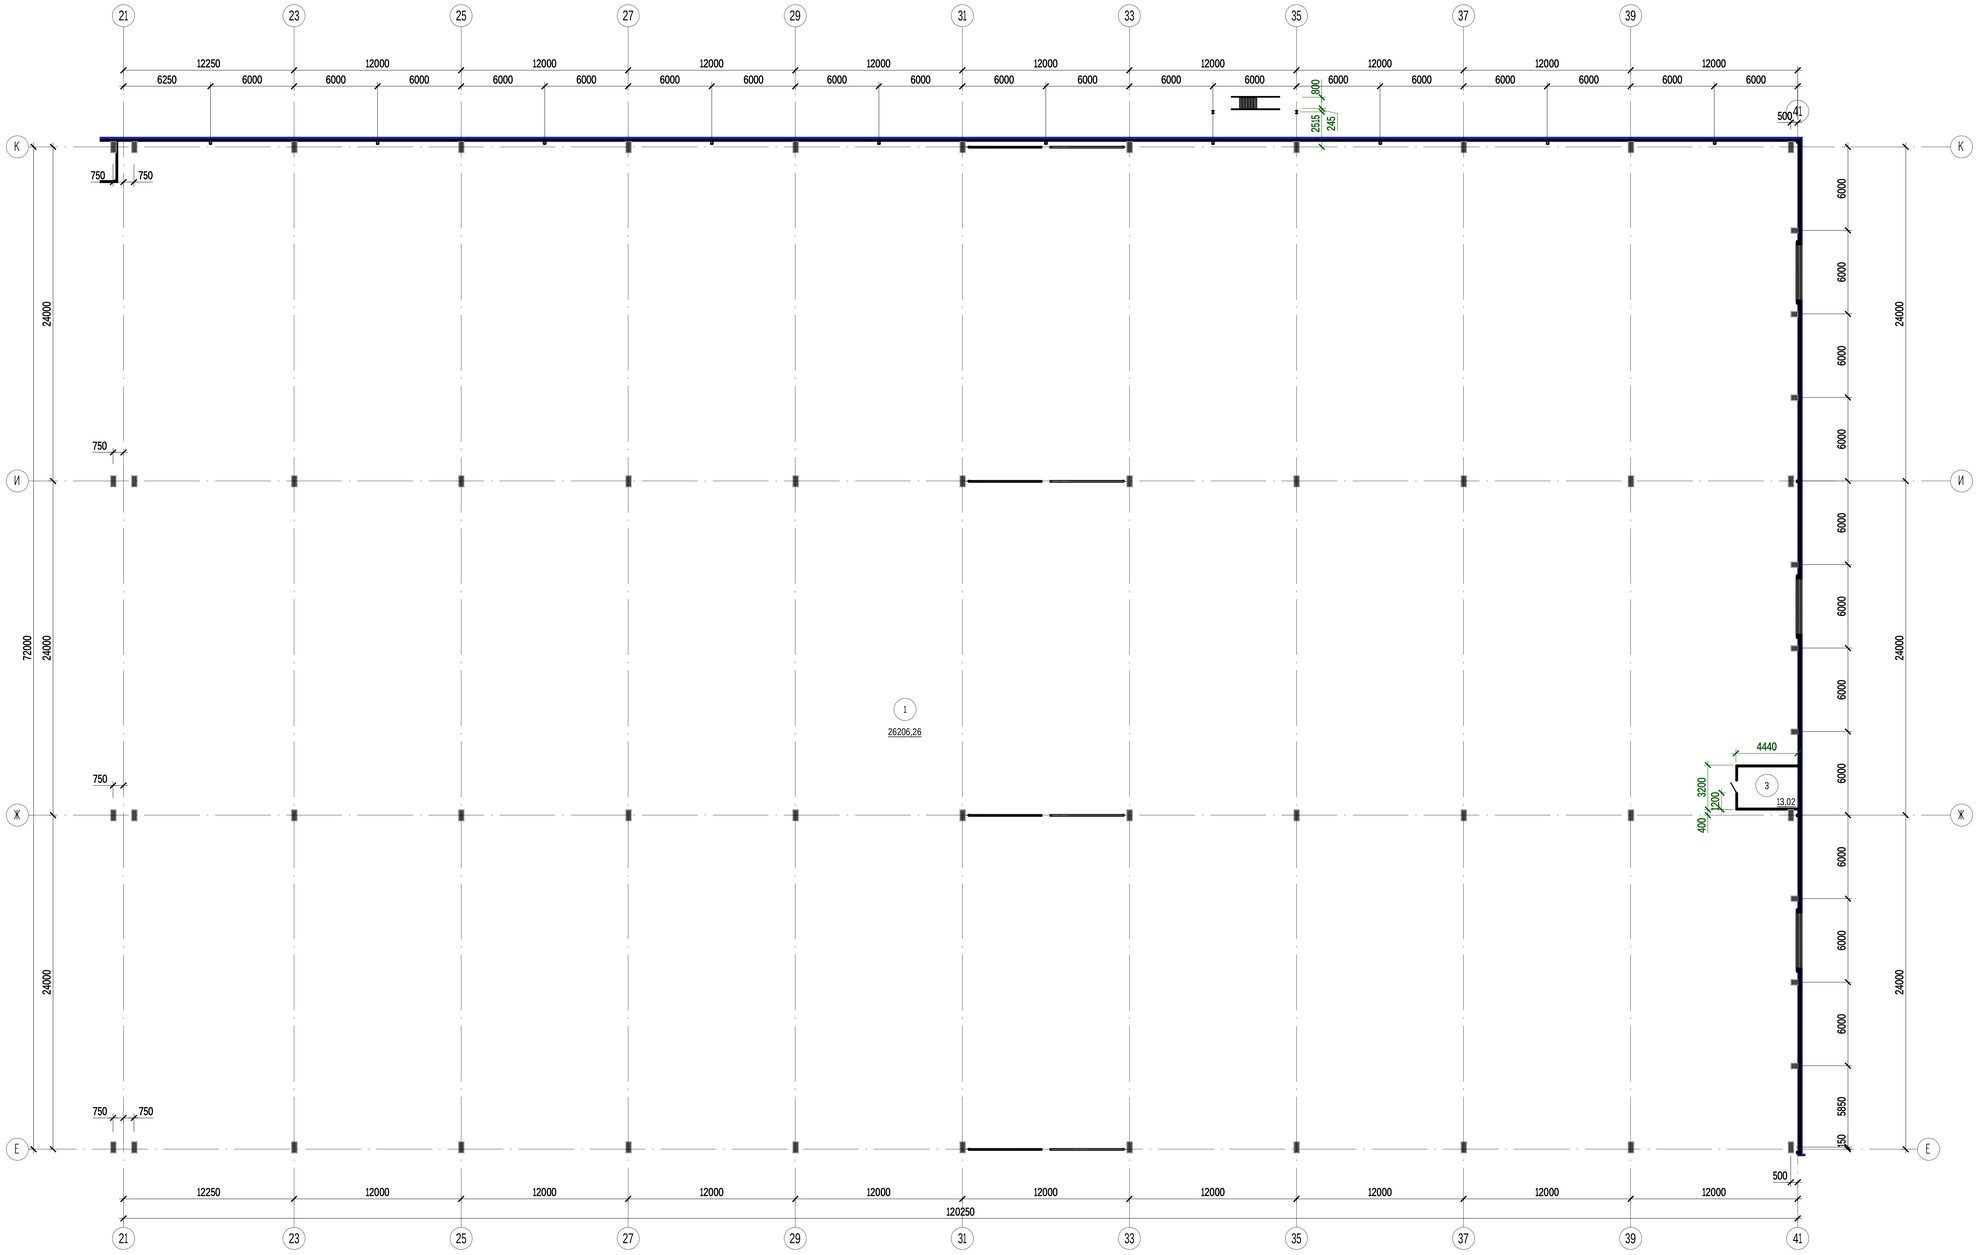

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						20-08 - АС	
						ООО «Производственное оборудование»	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Белокопытов				Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Проверил		Батыхтин					
Н. Контр.		Захаров				План на отм. 0.000 в осях Е-К/21-41	ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А1А

План кровли
(1 : 500)

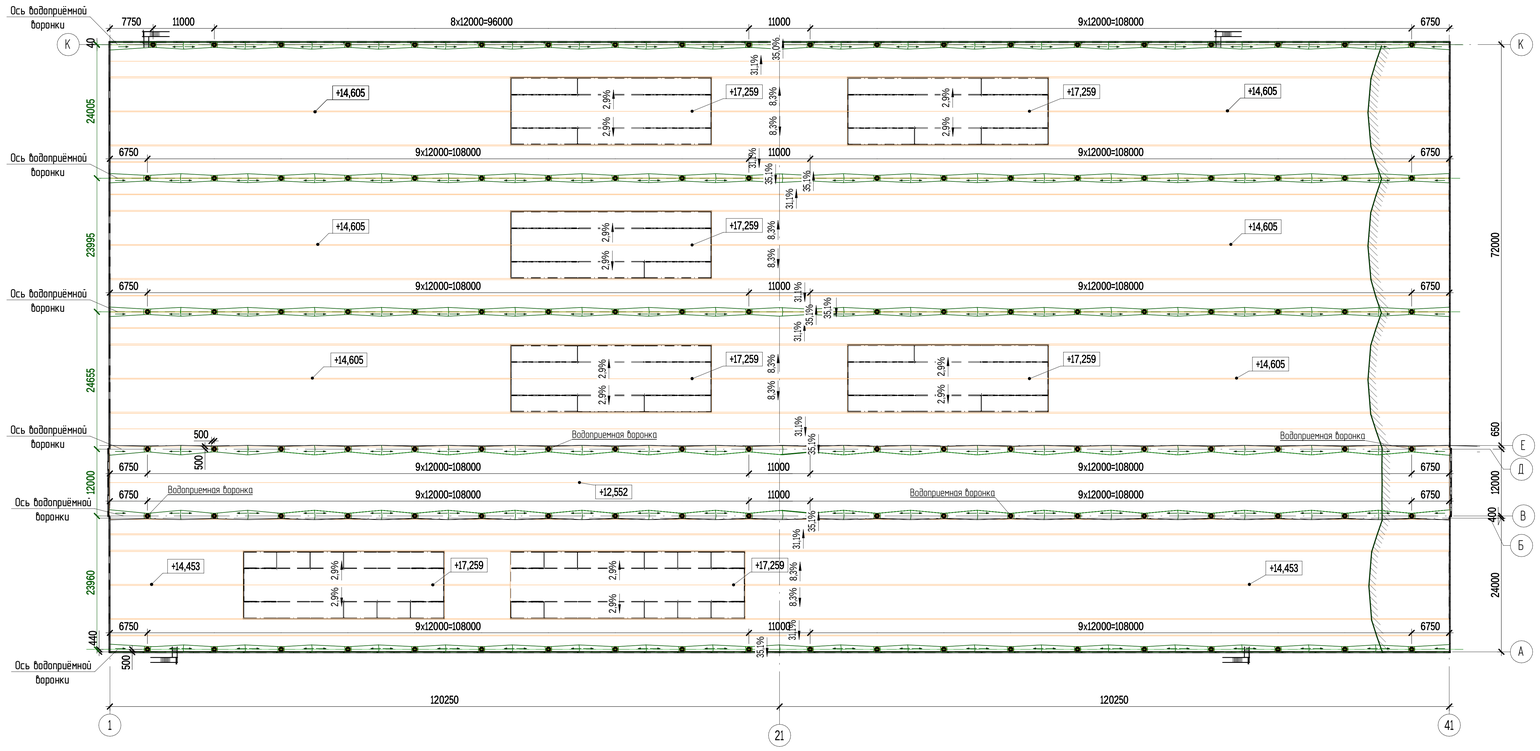

Примыкание к парапету

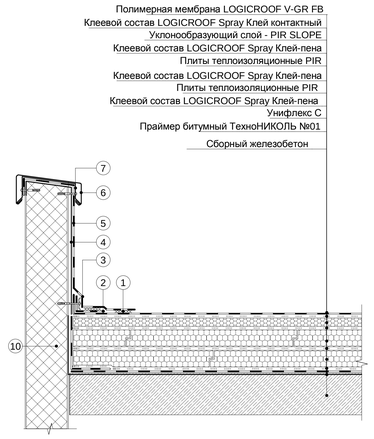

1. Сварной шов 30 мм
2. Полимерная мембрана шириной 130 мм
3. Прижимная рейка ТехноНИКОЛЬ
4. Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТехноНИКОЛЬ развесом 300 г/кв.м
5. Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP
6. Отлив из оцинкованной стали
7. Крепежный элемент
8. Металический отлив с ПВХ-покрытием
9. Жидкий ПВХ
10. Сэндвич-панель

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Пароизоляционный слой заводить выше уровня теплоизоляции.

Водоприемная воронка

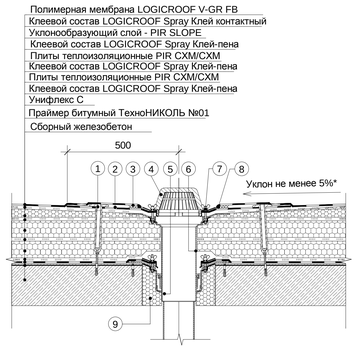

1. Телескопический крепежный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ
2. Фартук 1000 мм х 1000 мм из полимерной мембраны LOGICROOF V-RP
3. Сварной шов 30 мм
4. Листвоуловитель
5. Водоприемная воронка ТЕХНОНИКОЛЬ
6. Надставной элемент
7. Обжимной фланец
8. Швы обработать жидким ПВХ
9. Монтажная пена

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Предусмотреть увеличение уклона к воронке до 5% в радиусе не менее 500 мм вокруг нее.
2. Рекомендуется предусматривать заглубление воронки на 20-30 мм относительно уровня кровли.

Деформационный шов

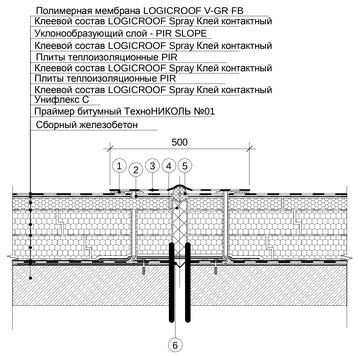

1. Сварной шов 30 мм
2. Телескопический крепежный элемент ТехноНИКОЛЬ
3. Полимерная мембрана ТехноНИКОЛЬ
4. Минераловатный утеплитель
5. Шнур типа "Вилатерм"
6. Металлический компенсатор

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						20-08 - АС
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ООО «Производственное оборудование»
Разработал		Белокопытов				Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12
Проверил		Батухтин				Стадия: Р; Лист: 5; Листов:
Н. Контр.		Захаров				План кровли

ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А1А

Разрез 1-1
(1 : 100)

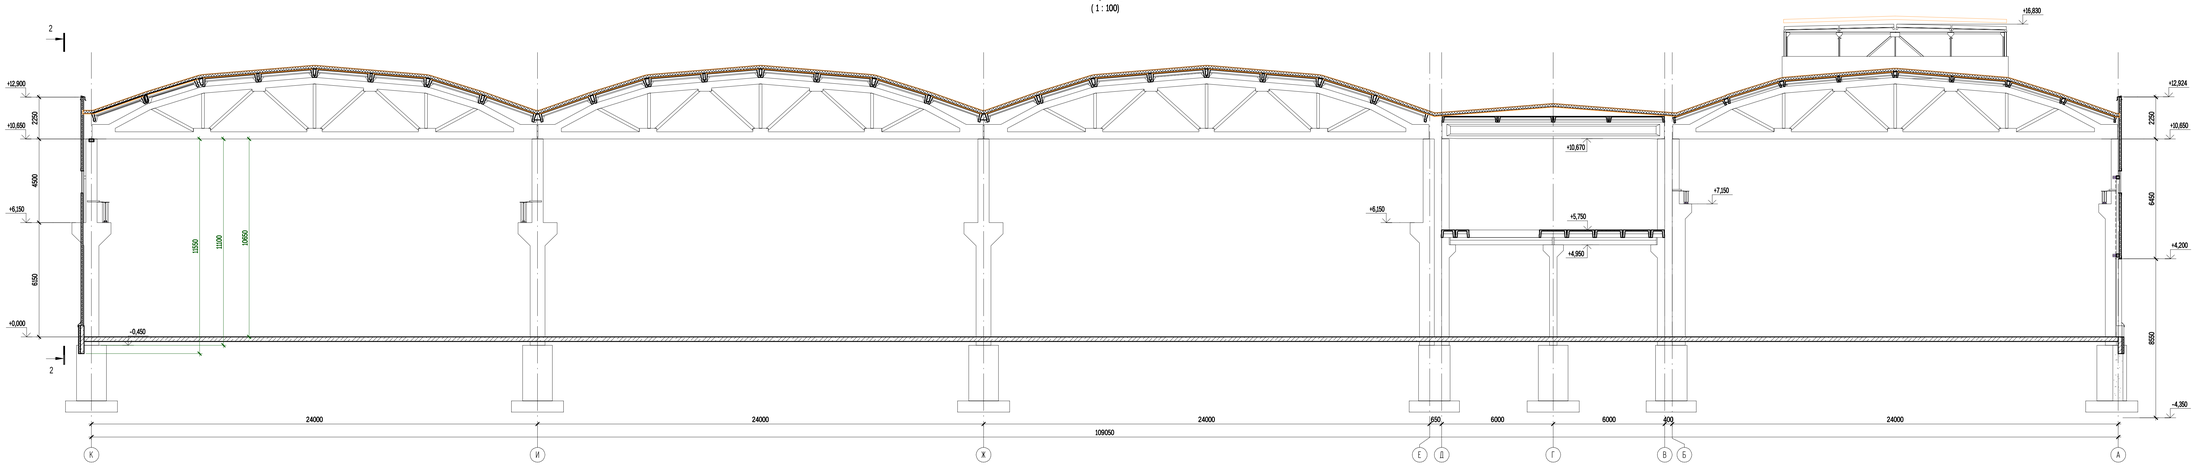

						20-08 - АС
						ООО «Производственное оборудование»
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Белокопытов				Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12
Проверил		Белокопытов				
Н. Контр.		Захаров				Разрезы 1-1

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А2х3А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема расположения колонн по оси 41 (демонтаж)
(1 : 100)

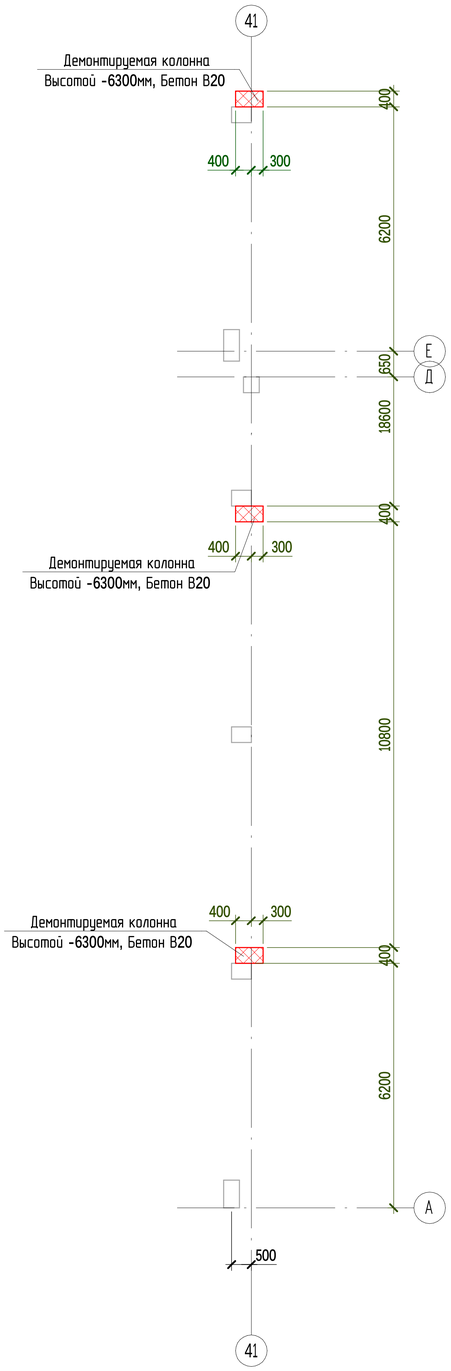

Схема расположения стен по оси 41 (демонтаж)
(1 : 100)

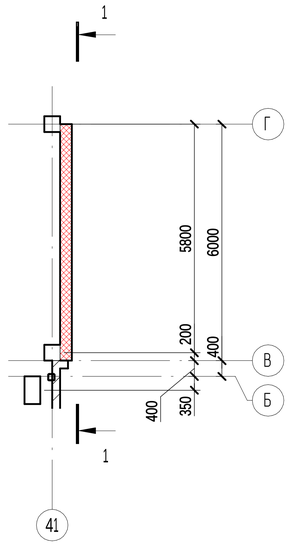

1 - 1
(1 : 100)

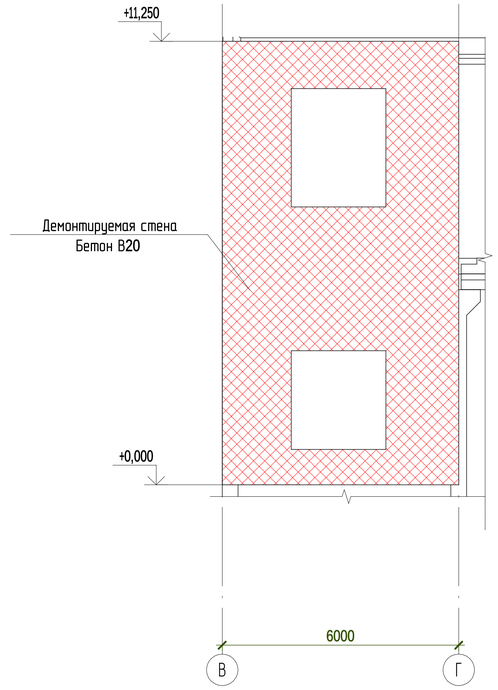

Условные обозначения:

- Новые конструкции.
- Демонтируемые конструкции
- Существующие конструкции

1. Объем демонтажных работ составляет 21.6 м^3.

						20-08 - АС
						ООО «Производственное оборудование»
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Белокопытов				Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12
Проверил		Батухтин				
Н. Контр.		Захаров				Схема расположения стен и колонн по оси 41 (демонтаж)

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А2А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема расположения плит покрытия в осях А-Д/1-21 (демонтаж)
(1 : 200)

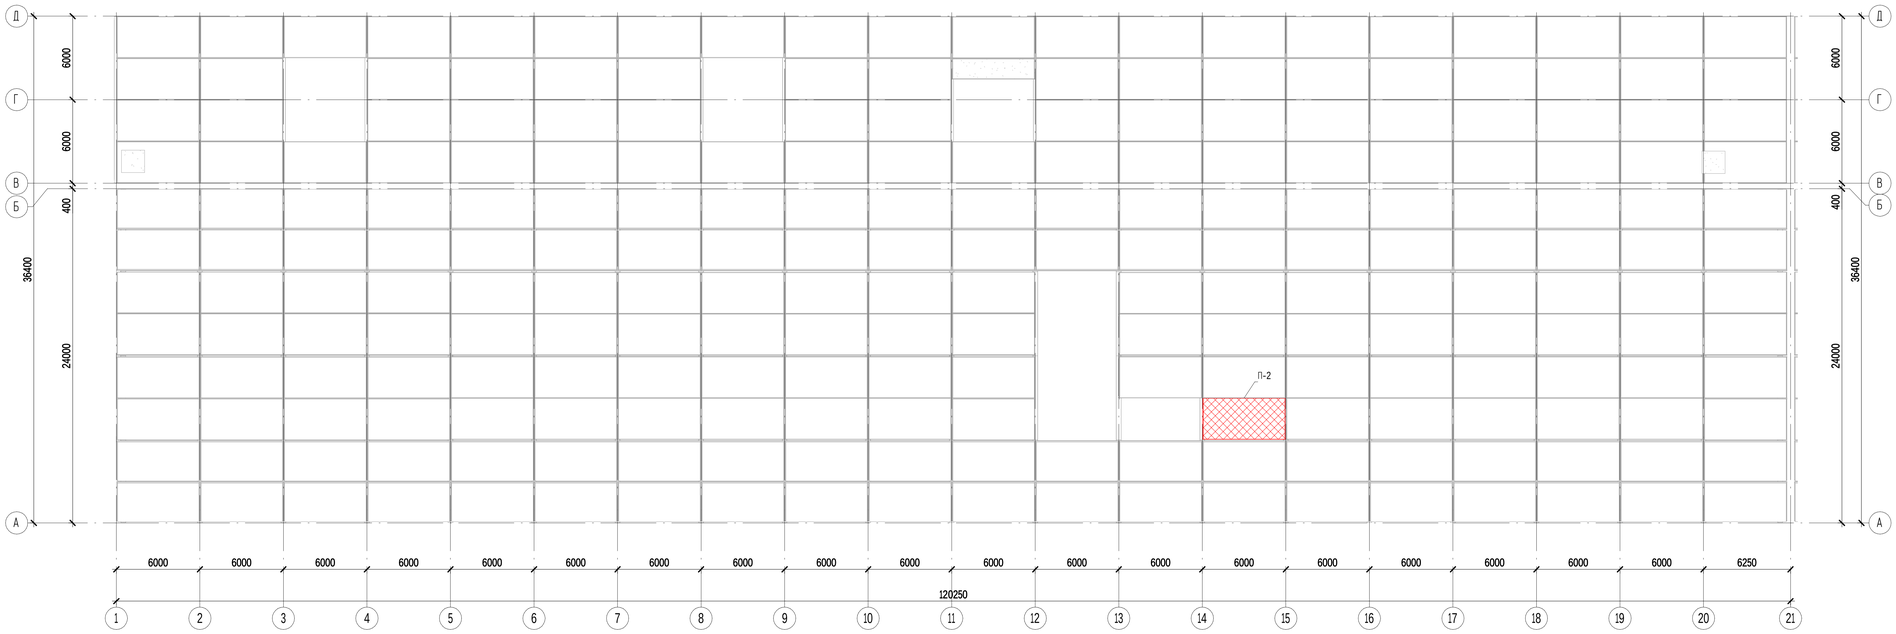

Схема расположения плит покрытия в осях А-Д/21-41 (демонтаж)
(1 : 200)

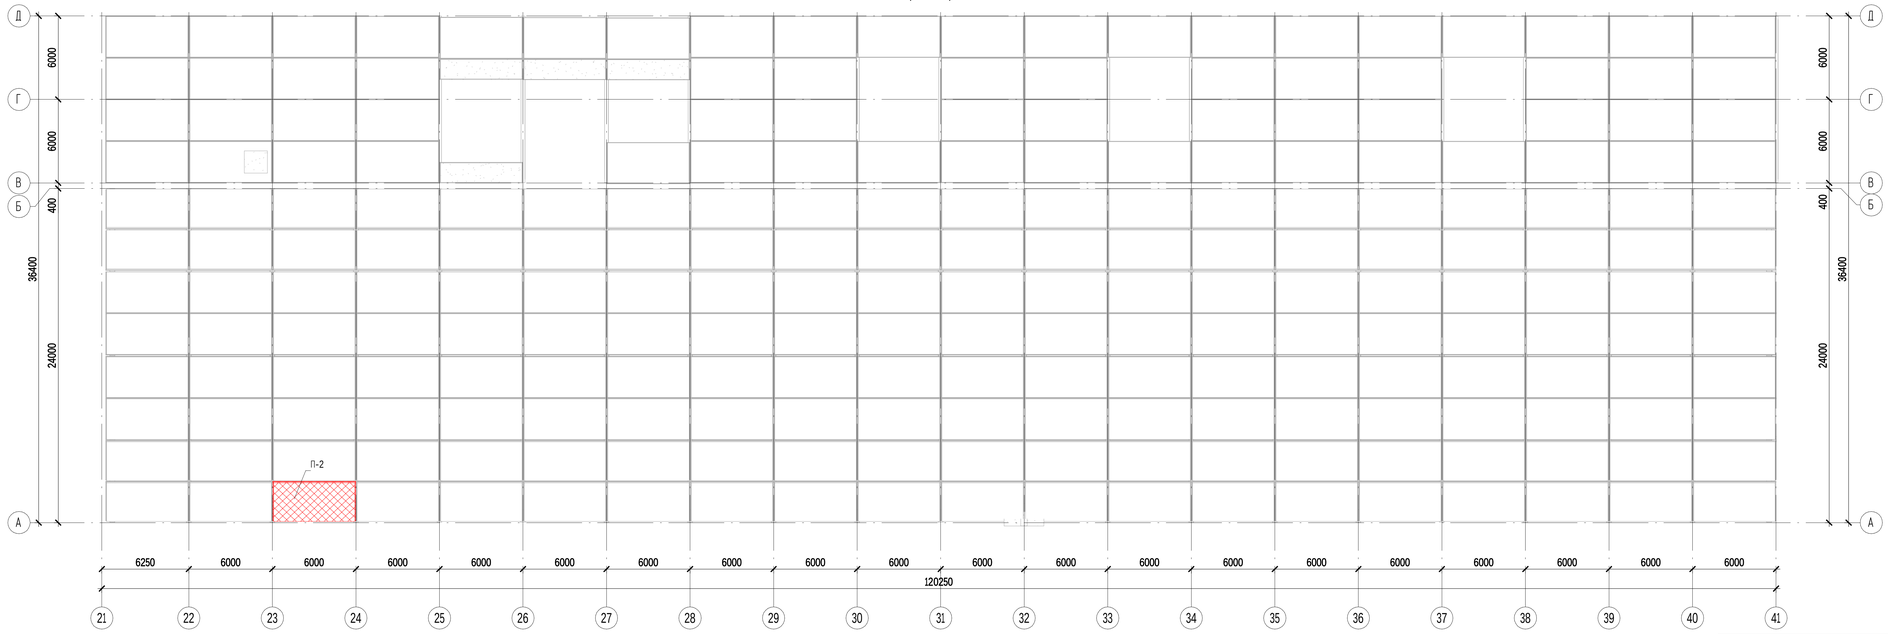

Спецификация к схеме расположения плит покрытия (демонтаж)

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
П-1	Серия 1.465.1-3/80	1ПГ-12-3КТТ 11960х2980	3	6200 кг
П-2	Серия ПК-01-74/62	ПНС-4/3х6 5960х2980	2	2330 кг

Условные обозначения:

- Новые конструкции.
- Демонтируемые конструкции
- Существующие конструкции

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Белокопытов			
Проверил		Батыхтин			
Н. Контр.		Захаров			

20-08 - АС

ООО «Производственное оборудование»

Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Схема расположения плит покрытия в осях А-Д/1-41 (демонтаж)

ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А1А

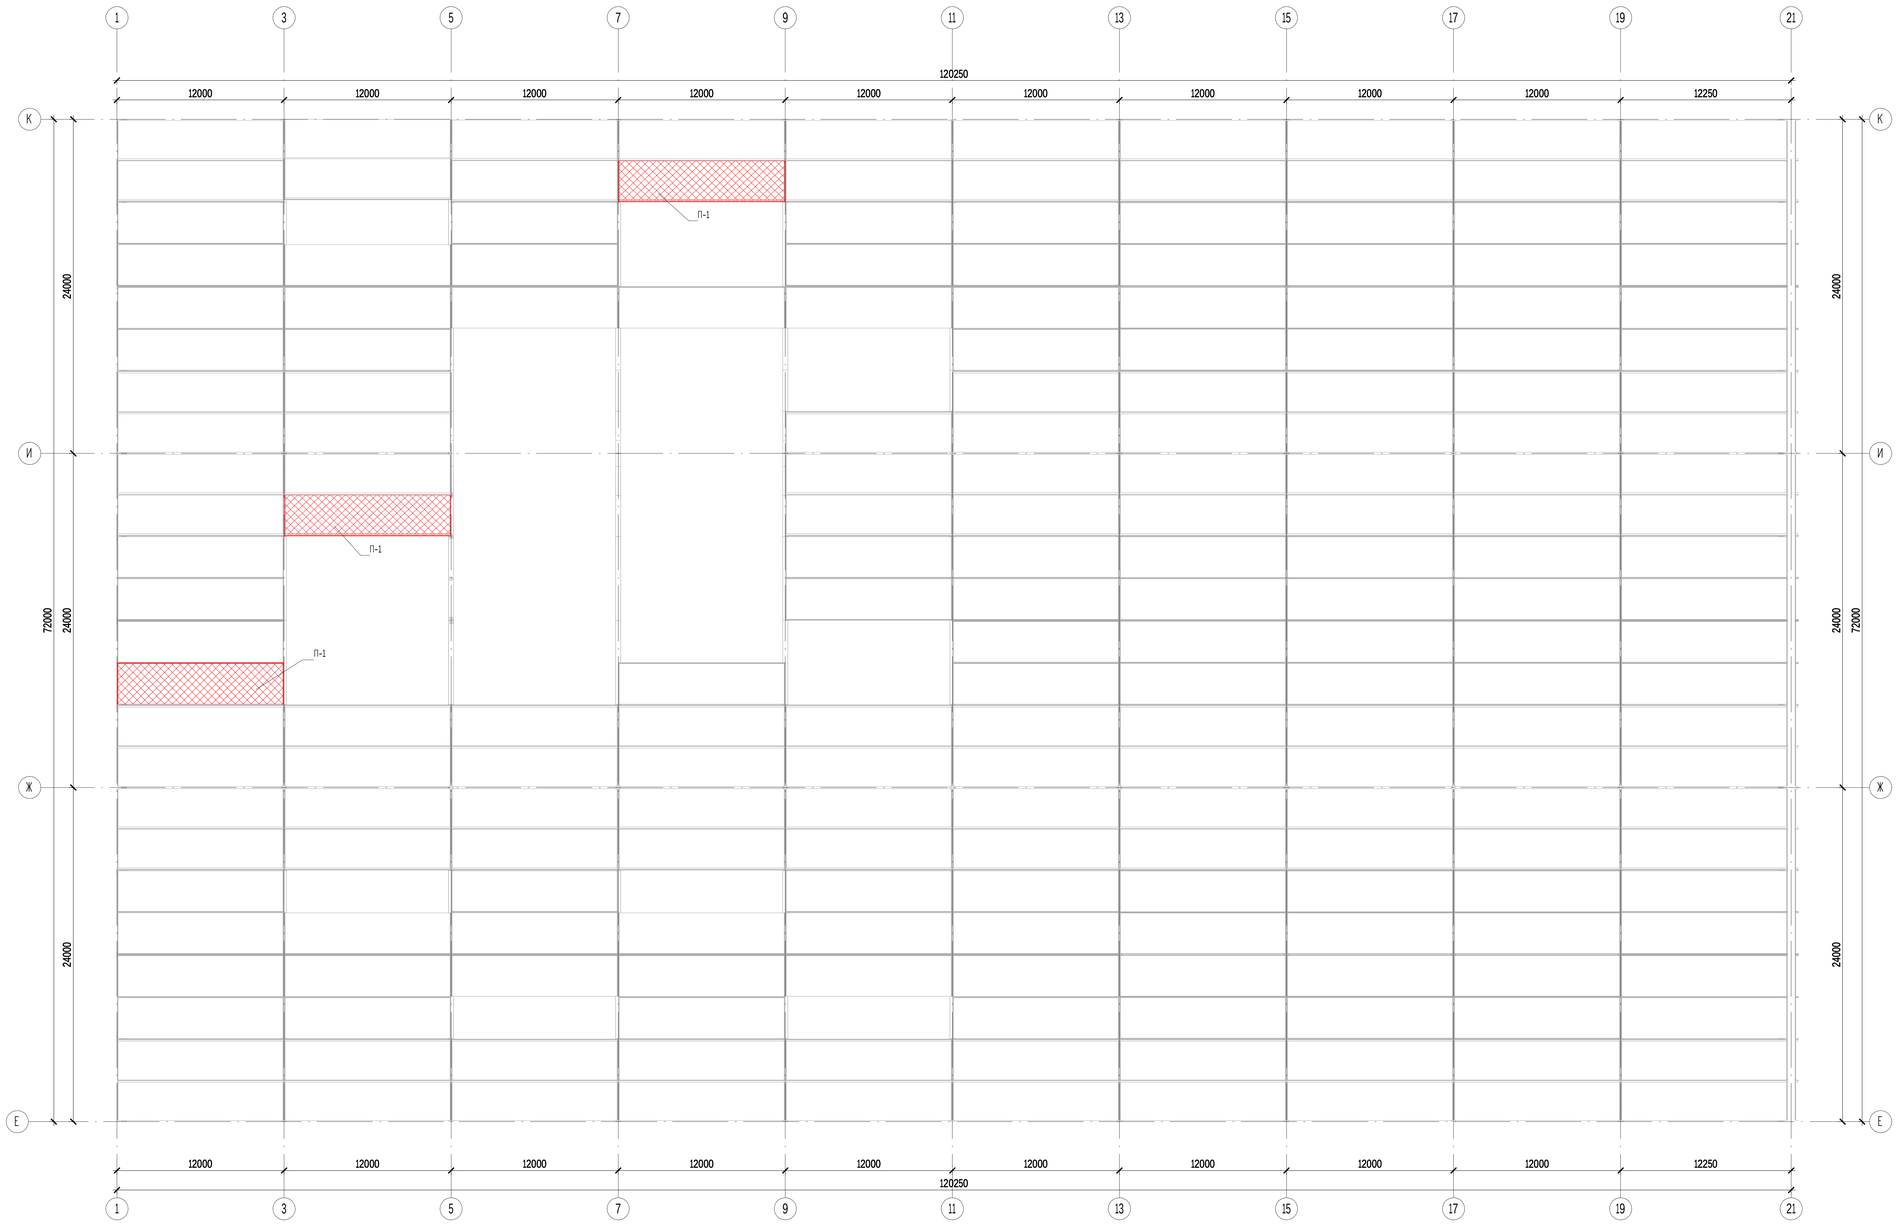

Условные обозначения:

- Новые конструкции.
- Демонтируемые конструкции
- Существующие конструкции

						20-08 - АС	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ООО «Производственное оборудование»	
Разработал		Белокопытов				Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12	Стадия: Р; Лист: 9; Листов:
Проверил		Батухтин					
Н. Контр.		Захаров				Схема расположения плит покрытия в осях Е-К/1-21 (Демонтаж)	ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А1А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема расположения плит покрытия в осях А-Д/1-21 (монтаж)
(1 : 200)

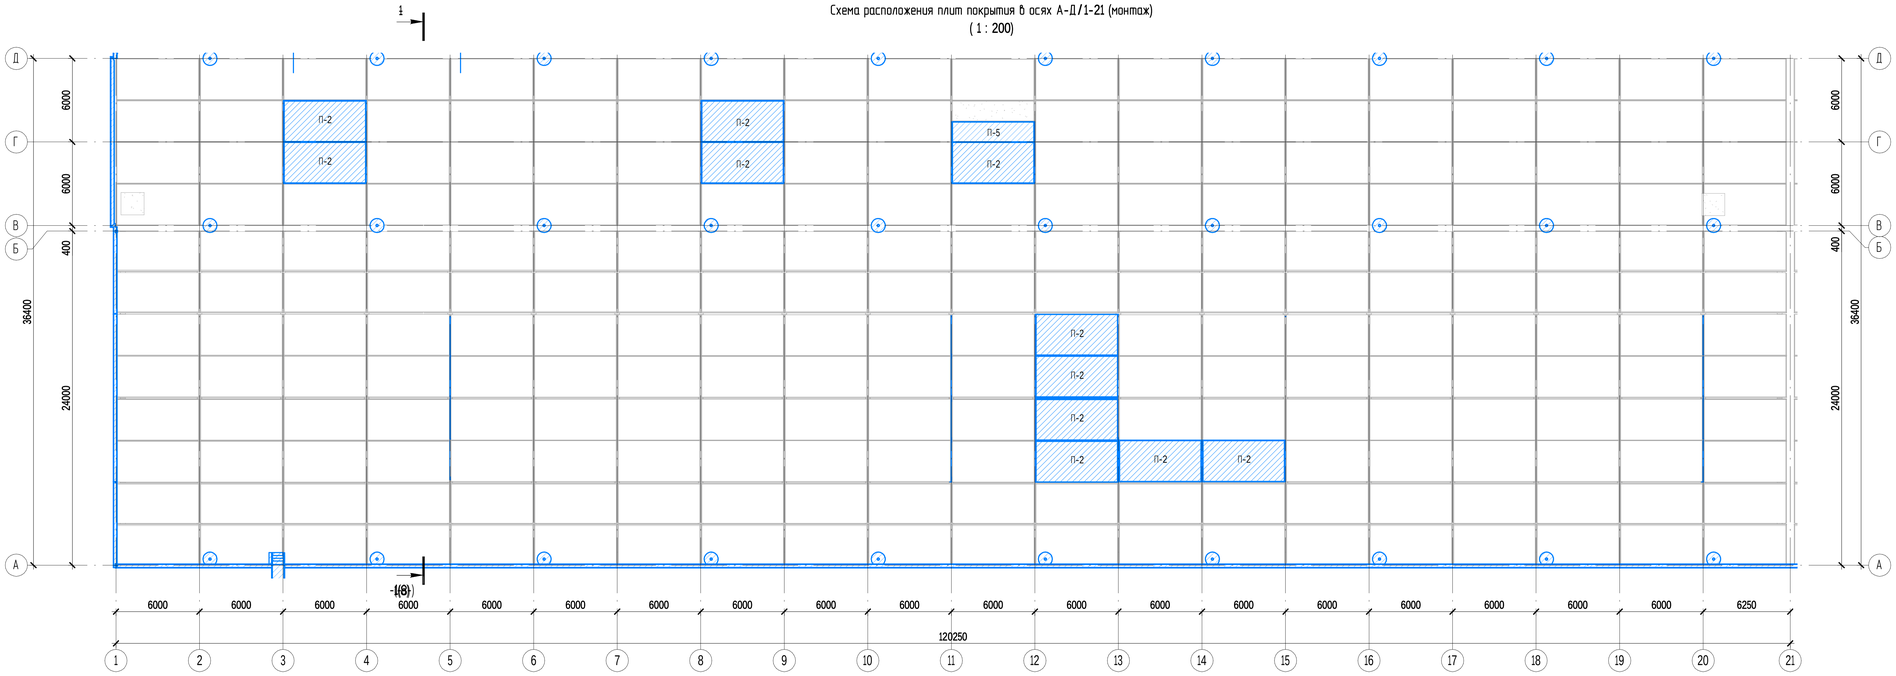

Схема расположения плит покрытия в осях А-Д/21-41 (монтаж)
(1 : 200)

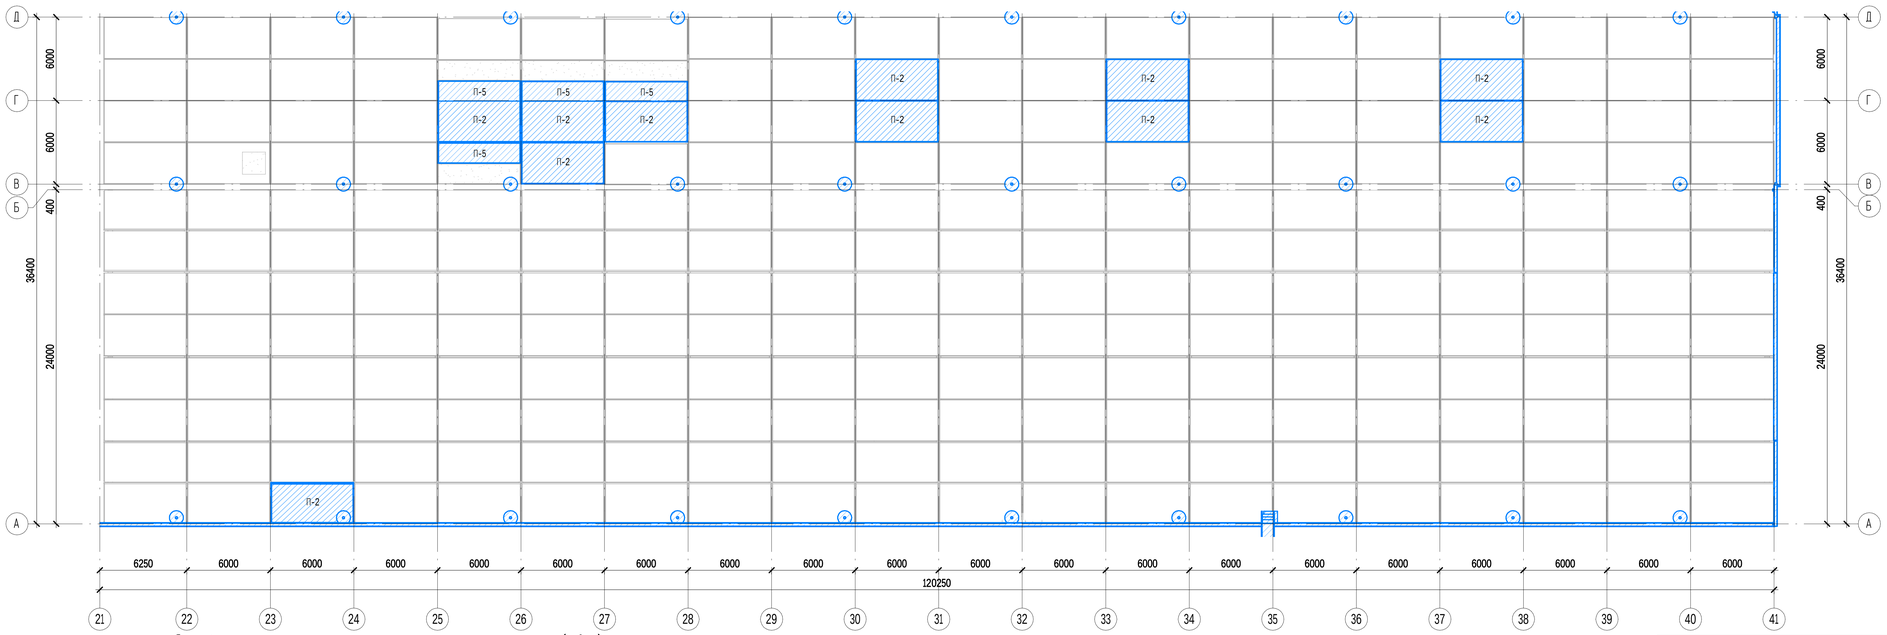

Спецификация к схеме расположения плит покрытия и перекрытия (новые)

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
П-1	Серия 1.465.1-3/80	1ПГ-12-3КТТ 11960х2980	54	6200 кг
П-2	Серия ПК-01-74/62	ПНС-4/3х6 5960х2980	22	2330 кг
П-4	Серия ИИ24-11	П3-9/0.75х6 5620х735	4	1500 кг
П-5	Серия ПК-01-111	ПНС-12/1.5х6 5960х1480	5	1370 кг

Условные обозначения:

- Новые конструкции.
- Демонтируемые конструкции
- Существующие конструкции

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Белокопытов			
Проверил		Батухтин			
Н. Контр.		Захаров			

20-08 - АС

ООО «Производственное оборудование»

Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Схема расположения плит покрытия в осях А-Д/1-41 (монтаж)

ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А1А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

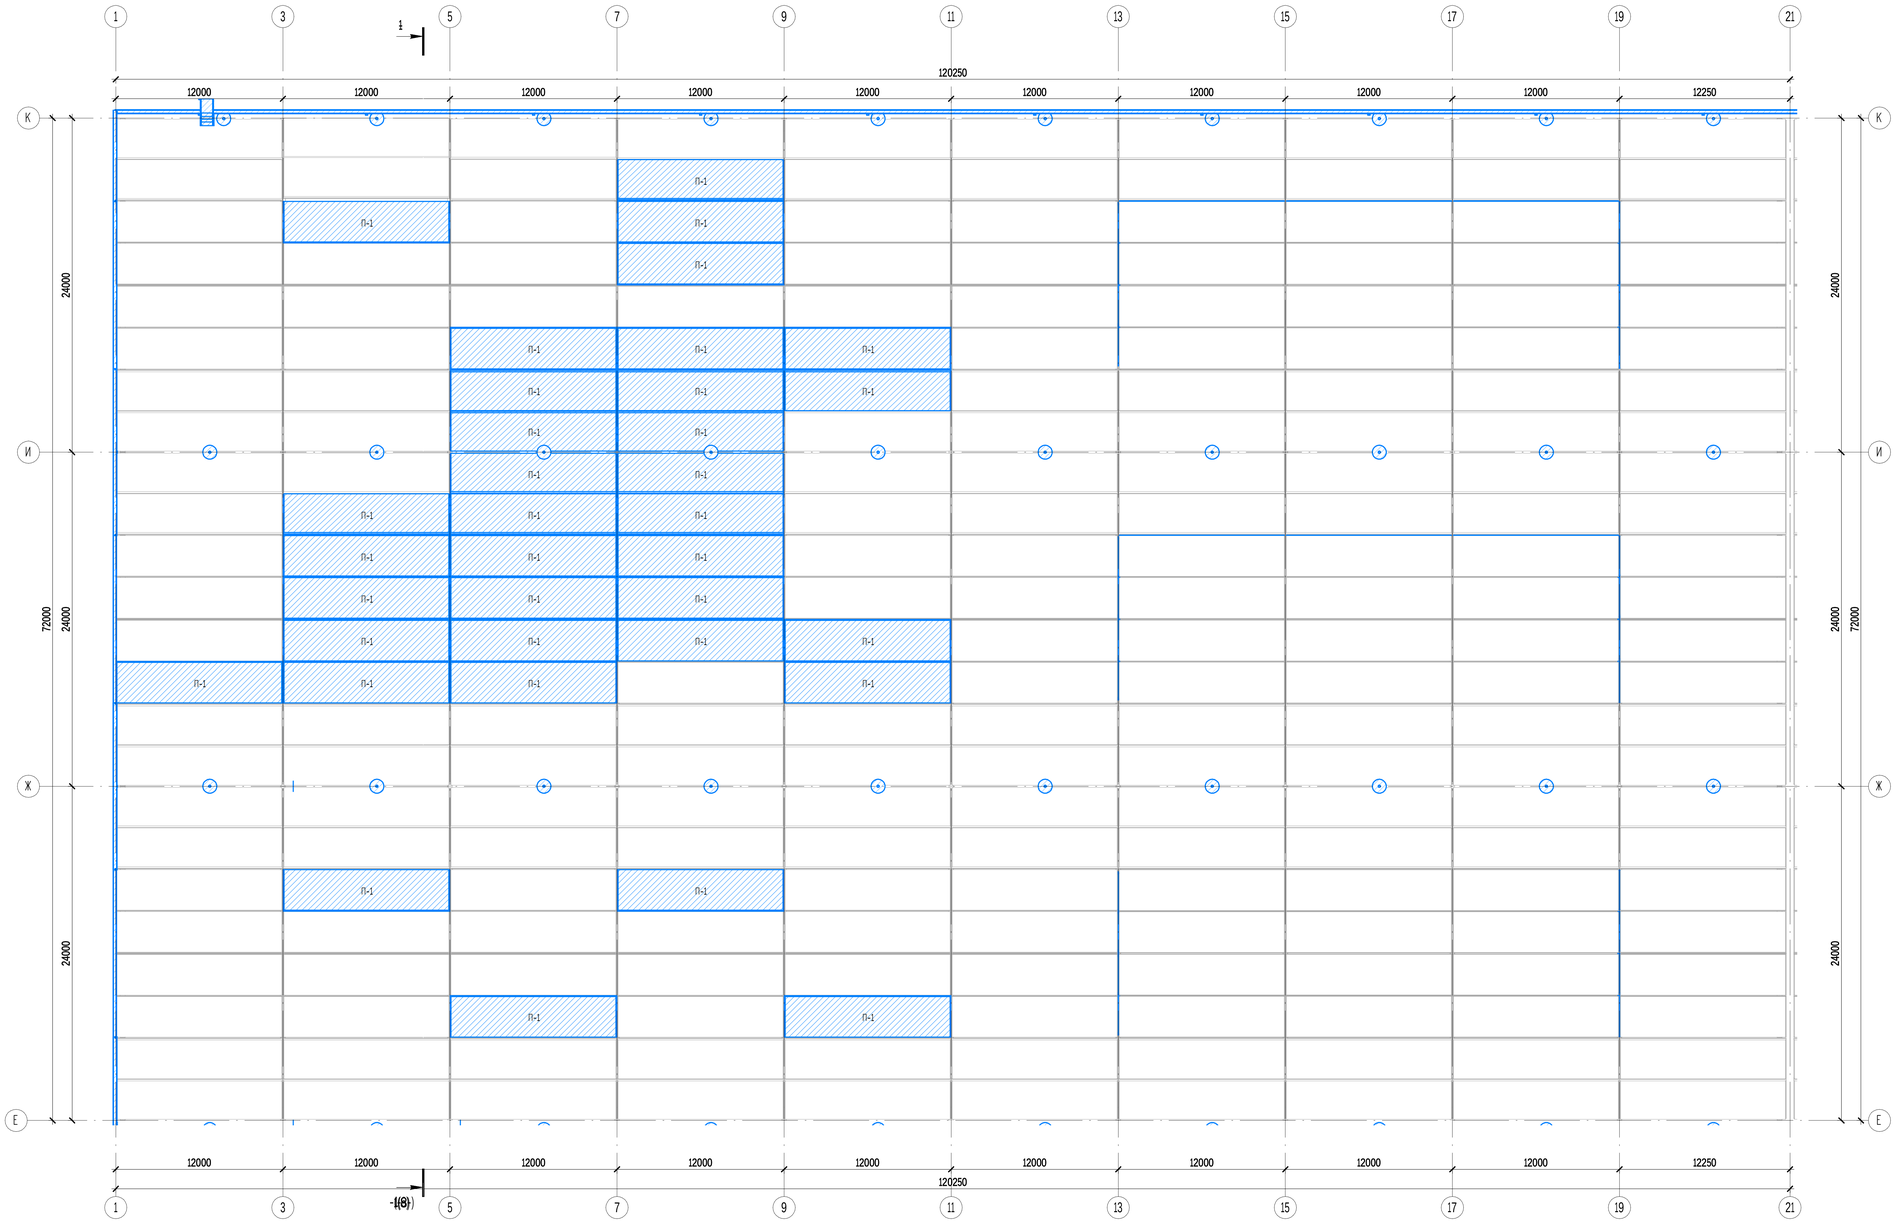

Условные обозначения:

- Новые конструкции.
- Демонтируемые конструкции
- Существующие конструкции

						20-08 - АС		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ООО «Производственное оборудование»		
Разработал		Белокопытов				Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Батыхтин					Р	11	
Н. Контр.		Захаров				Схема расположения плит покрытия в осях Е-К/1-21 (монтаж)	ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ		

А3А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

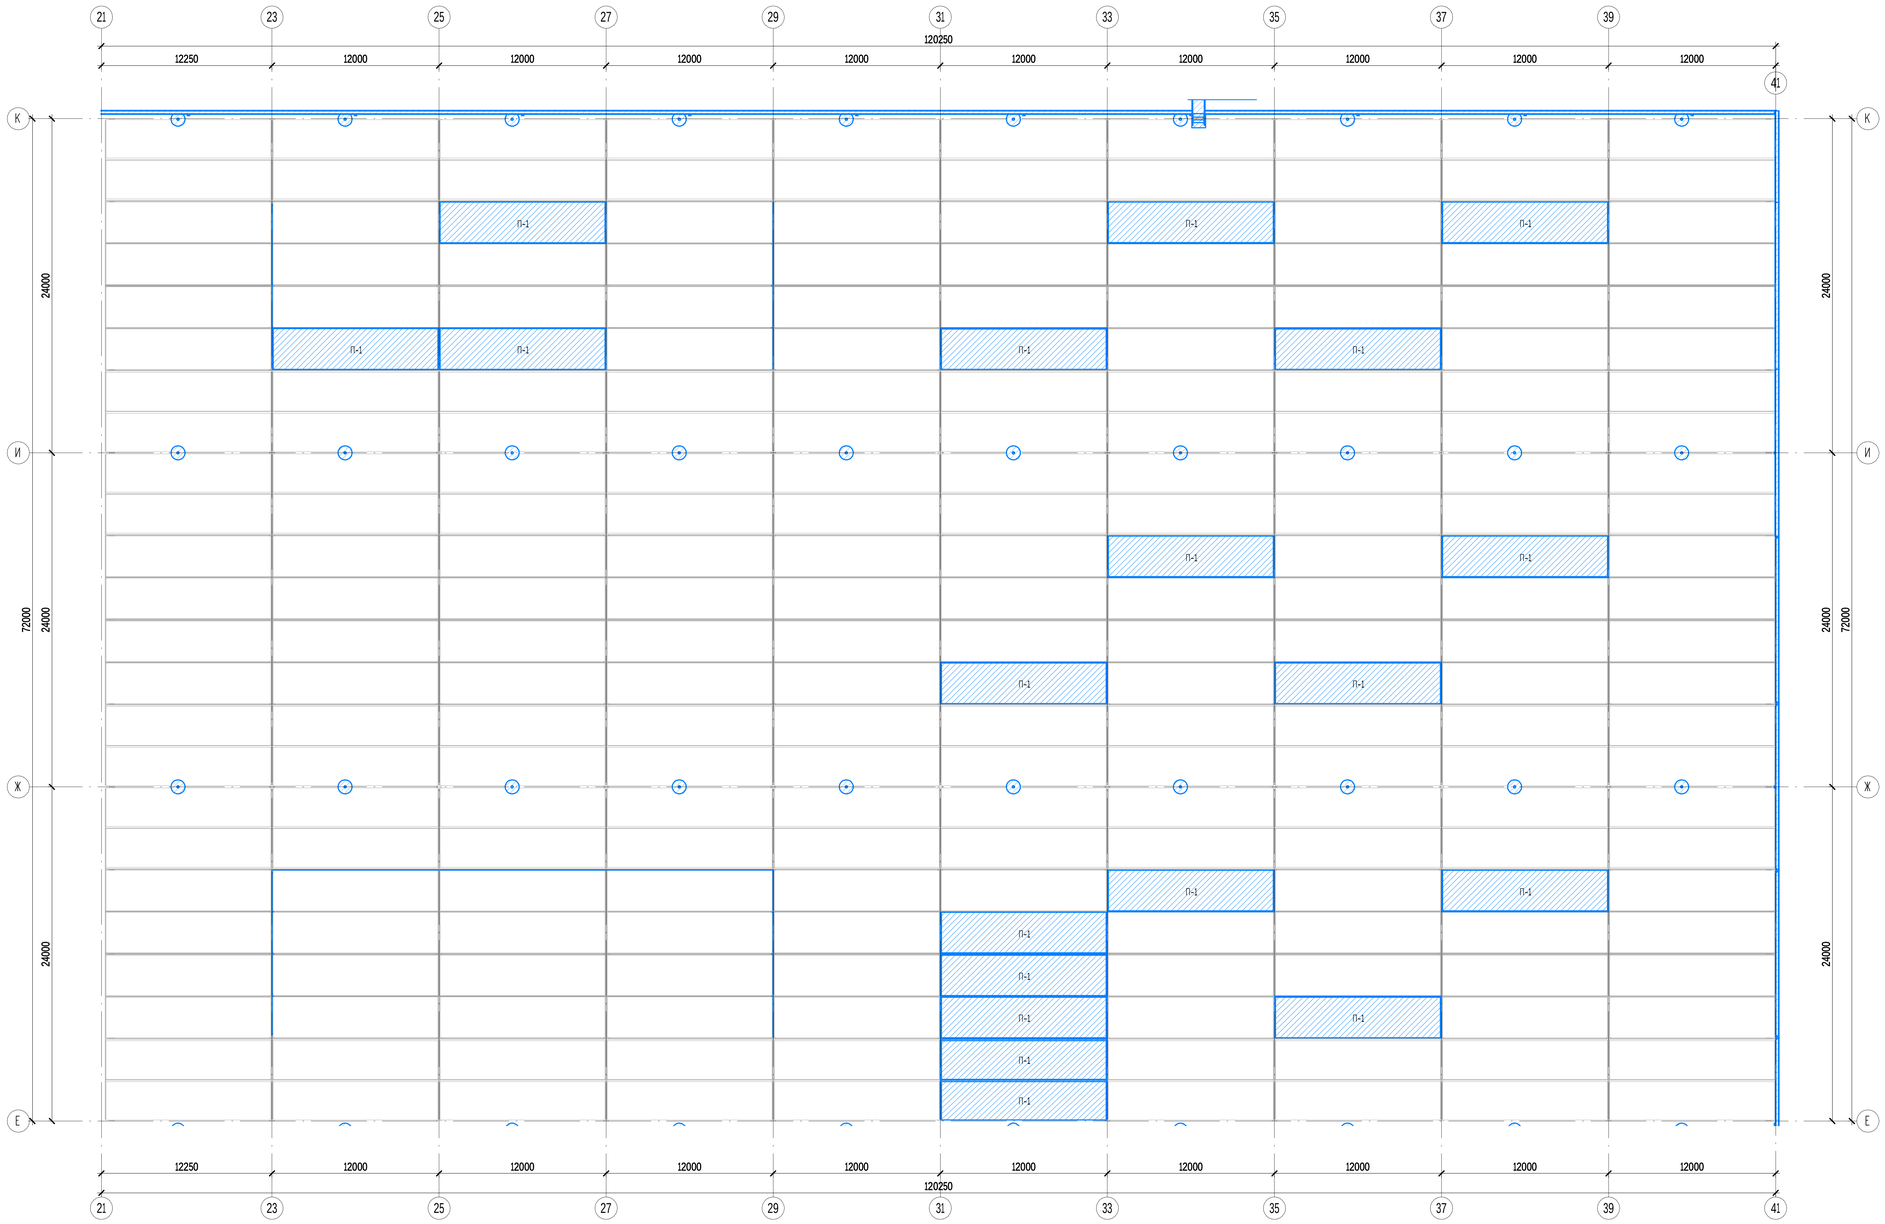

Условные обозначения:

- Новые конструкции.
- Демонтируемые конструкции
- Существующие конструкции

						20-08 - АС	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ООО «Производственное оборудование»	
Разработал		Белокопытов				Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12	Стадия: Р; Лист: 12; Листов:
Проверил		Батыхтин					
Н. Контр.		Захаров				Схема расположения плит покрытия в осях Е-К/21-41 (монтаж)	ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А3А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема расположения плит перекрытия на отм. +5.350 в осях 1-21 (монтаж)
(1 : 200)

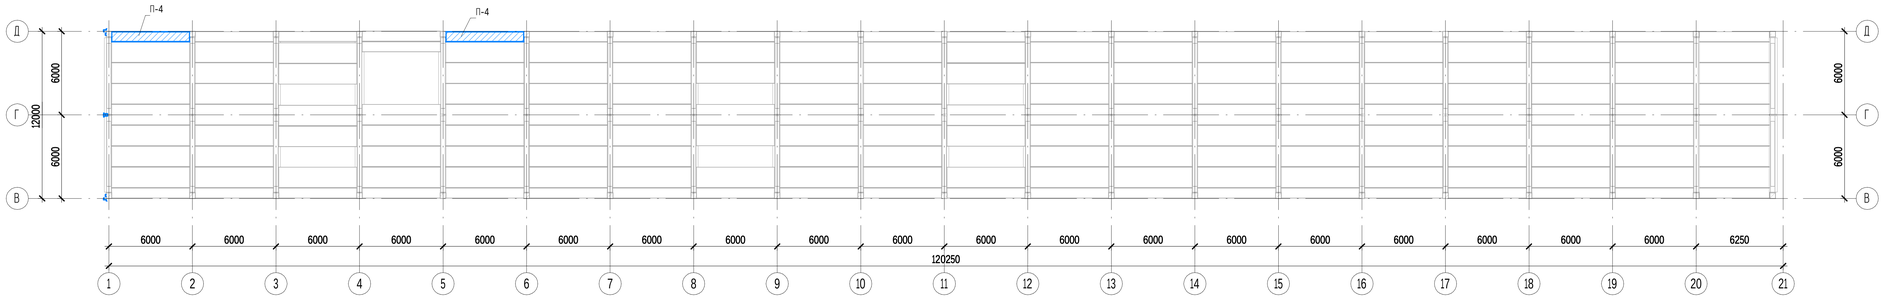

Схема расположения плит перекрытия на отм. +5.350 в осях 21-41 (монтаж)
(1 : 200)

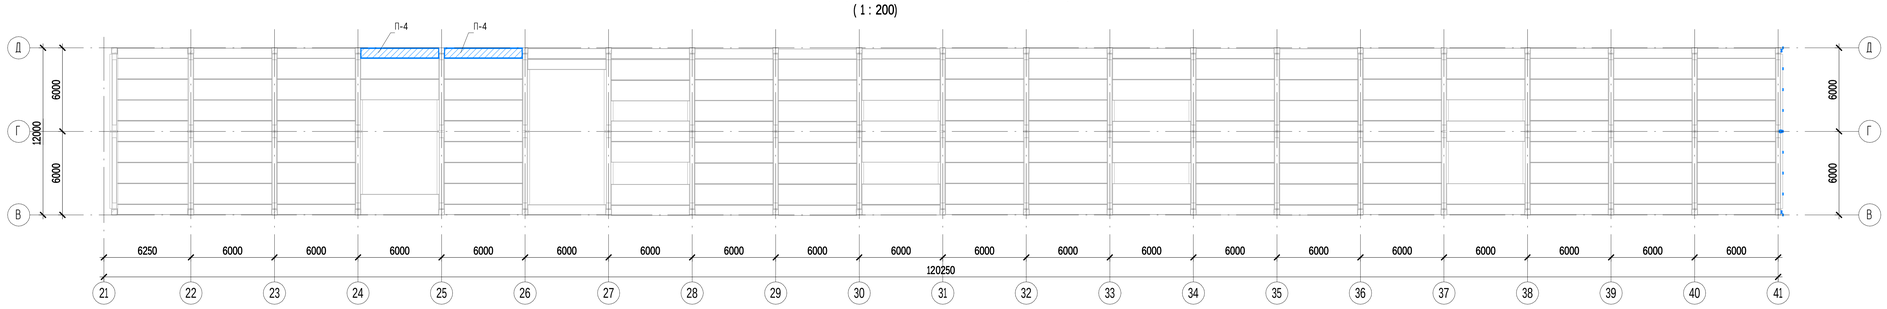

Условные обозначения:

- Новые конструкции.
- Демонтируемые конструкции
- Существующие конструкции

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-08 - АС
						ООО «Производственное оборудование»
Разработал		Белокопытов				Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12
Проверил		Батухтин				Стадия: Р; Лист: 13; Листов:
Н. Контр.		Захаров				Схема расположения плит перекрытия на отм. +5.350 в осях 1-41 (монтаж)

ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А1А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема расположения плит покрытия в осях А-Д/1-21 (ремонт)
(1 : 200)

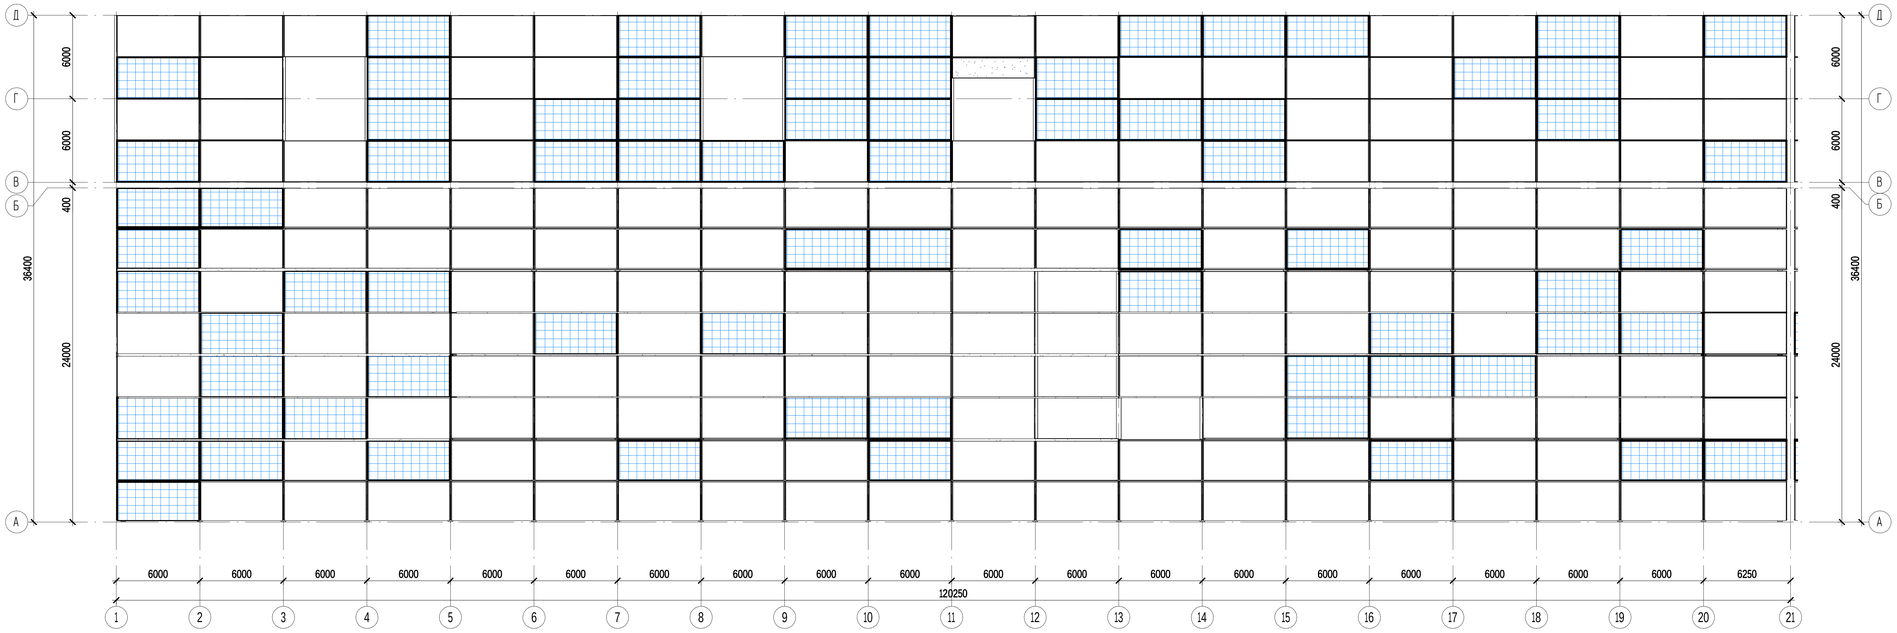

Схема расположения плит покрытия в осях А-Д/21-41 (ремонт)
(1 : 200)

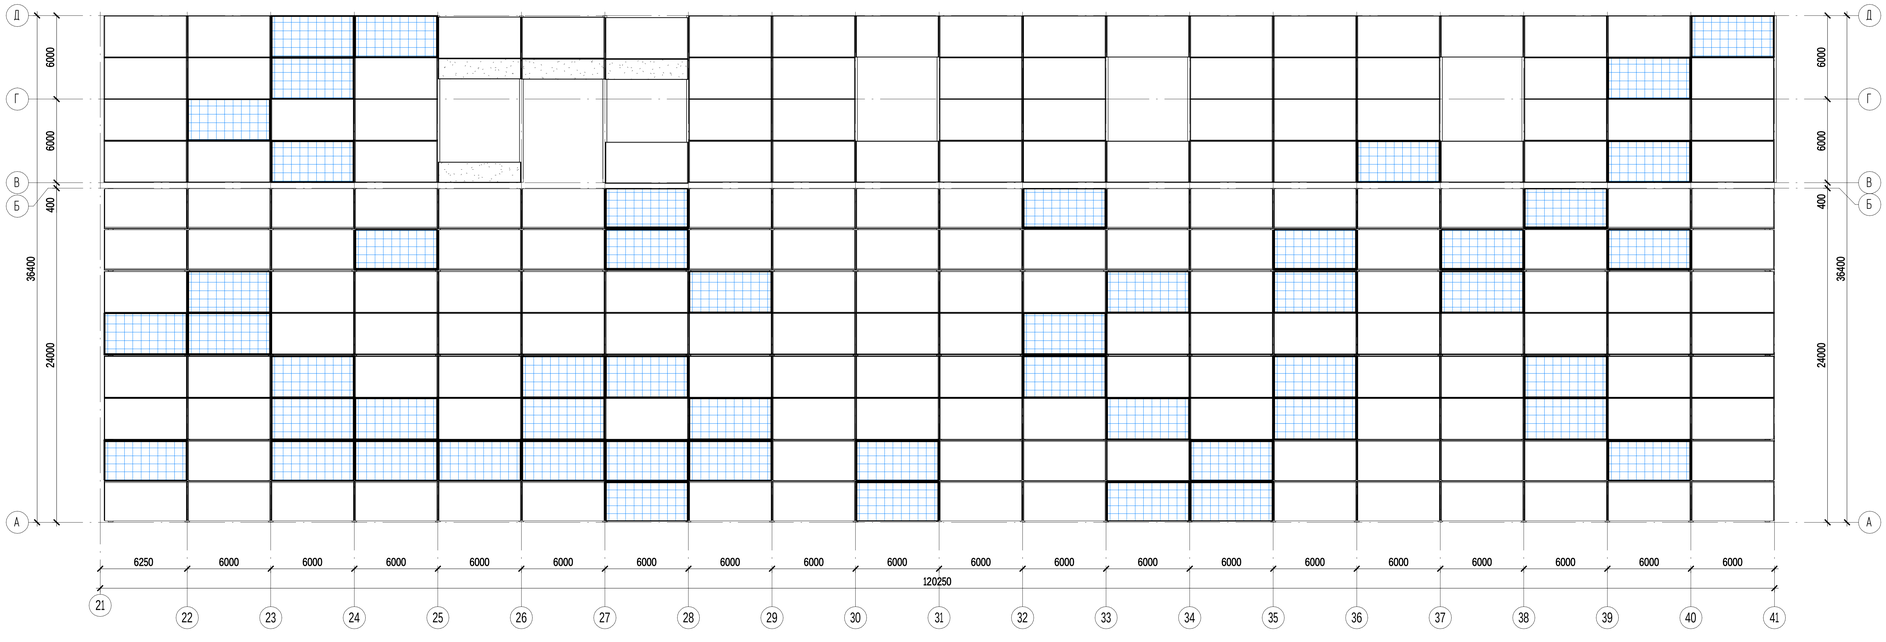

Последовательность производства работ по восстановлению несущей способности плит покрытия.

1. Удалить остатки старой кровли или иных защитных покрытий до бетонной поверхности.
2. Удалить все непрочные, крошащиеся части бетона, вплоть до прочного основания. При оголении арматуры, следует удалить за ней слой бетона на глубину не менее 10 мм.
3. Очистить все поверхности пескоструйным методом или струей воды высокого (до 300 атмосфер) давления.
4. Зачистить оголенную арматуры от следов коррозии.
5. Защитить арматуру «КТрон-праймер».
6. Выполнить ремонт трещин в полах плит материалом КТрон -2.
7. Выполнить ремонт крупных дефектов, заполнив литьевым ремонтным материалом «КТрон-3/1600» в заранее установленную опалубку. После снятия опалубки углы скруглить.
8. Восстановление защитного слоя бетона выполнить с помощью тиксотропного ремонтного материала «КТрон-31500», методом его послойного нанесения.

1. Заделку трещин выполнить по всем плитам покрытия.

Условные обозначения:

- Востановление защитного слоя по всей плите
- Востановление защитного слоя по половине плиты

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-08 - АС		
						ООО «Производственное оборудование»		
Разработал		Белокопытов				Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Батухтин					Р	14	
Н. Контр.		Захаров				Схема расположения плит покрытия в осях А-Д/1-41 (ремонт)	ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ		

А3А

Схема расположения плит покрытия в осях Е-К/1-21 (ремонт)

(1 : 200)

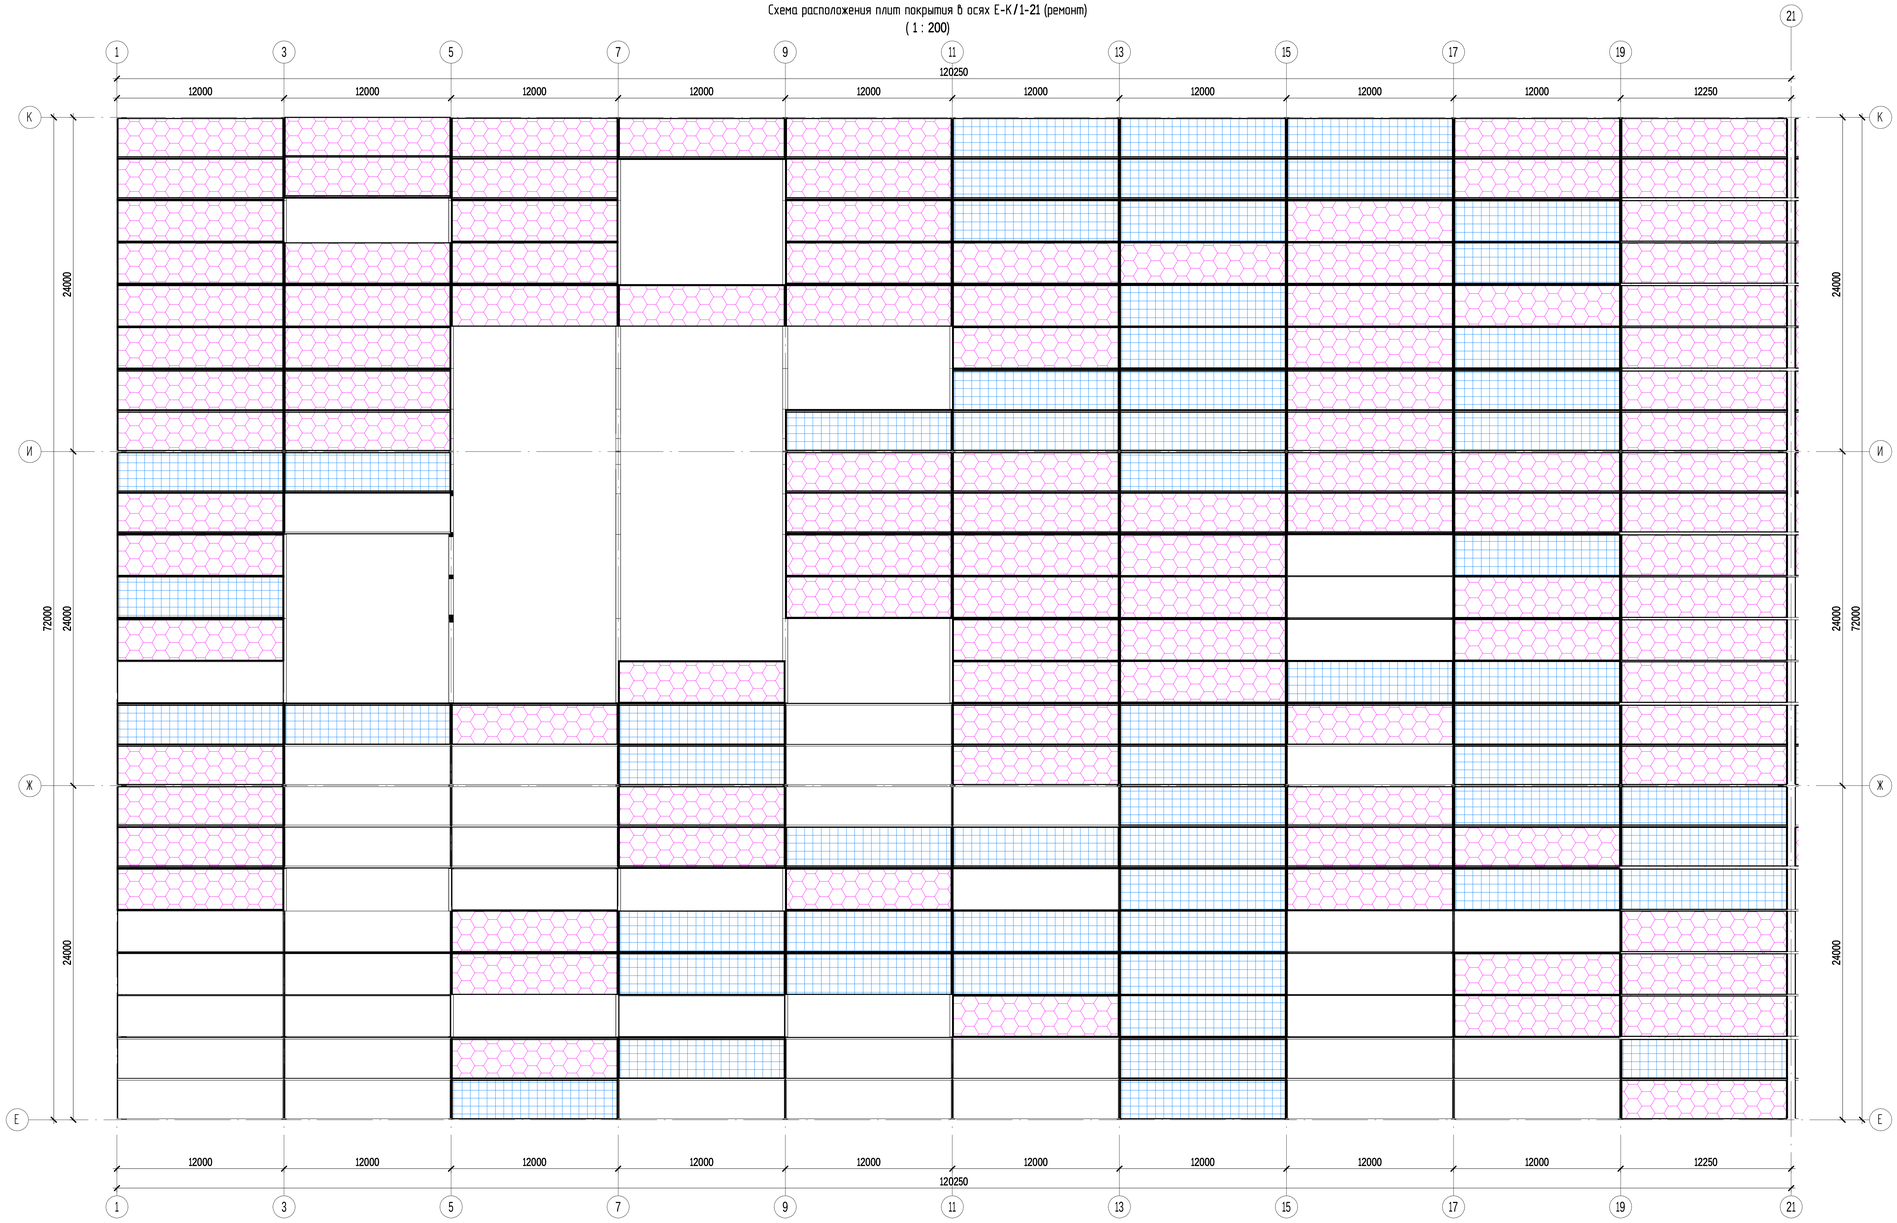

Узел заделки отверстий в плите покрытия

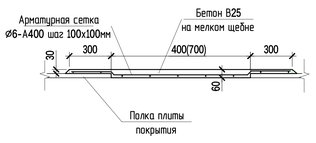

Узел заделки стыка плит покрытия

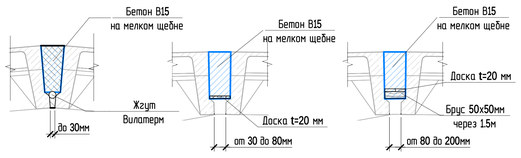

Узел восстановления защитного слоя поперечного(продольного) ребра плиты покрытия



Узел восстановления поперечного ребра плиты покрытия

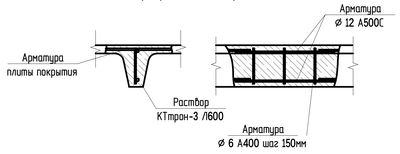

Условные обозначения:

- Востановление защитного слоя по всей плите
- Востановление защитного слоя по половине плиты

Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Детали			
	ГОСТ 34028-2016	Ø12/12 А500С L, п.м	68	0,888	60,40
	ГОСТ 34028-2016	Ø6/6 А400 L, п.м	2406,6	0,222	534,24
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В15 F75 W4			358,83 м³
	ГОСТ 27772-2015	Сталь С235			122,63 кг
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25 F150 W6			4,77 м³

1. Заделку трещин выполнить по всем плитам покрытия.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Белокопытов			
Проверил		Батухтин			
Н. Контр.		Захаров			

20-08 - АС

ООО «Производственное оборудование»

Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

Схема расположения плит покрытия в осях Е-К/1-21 (ремонт)

ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А1А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

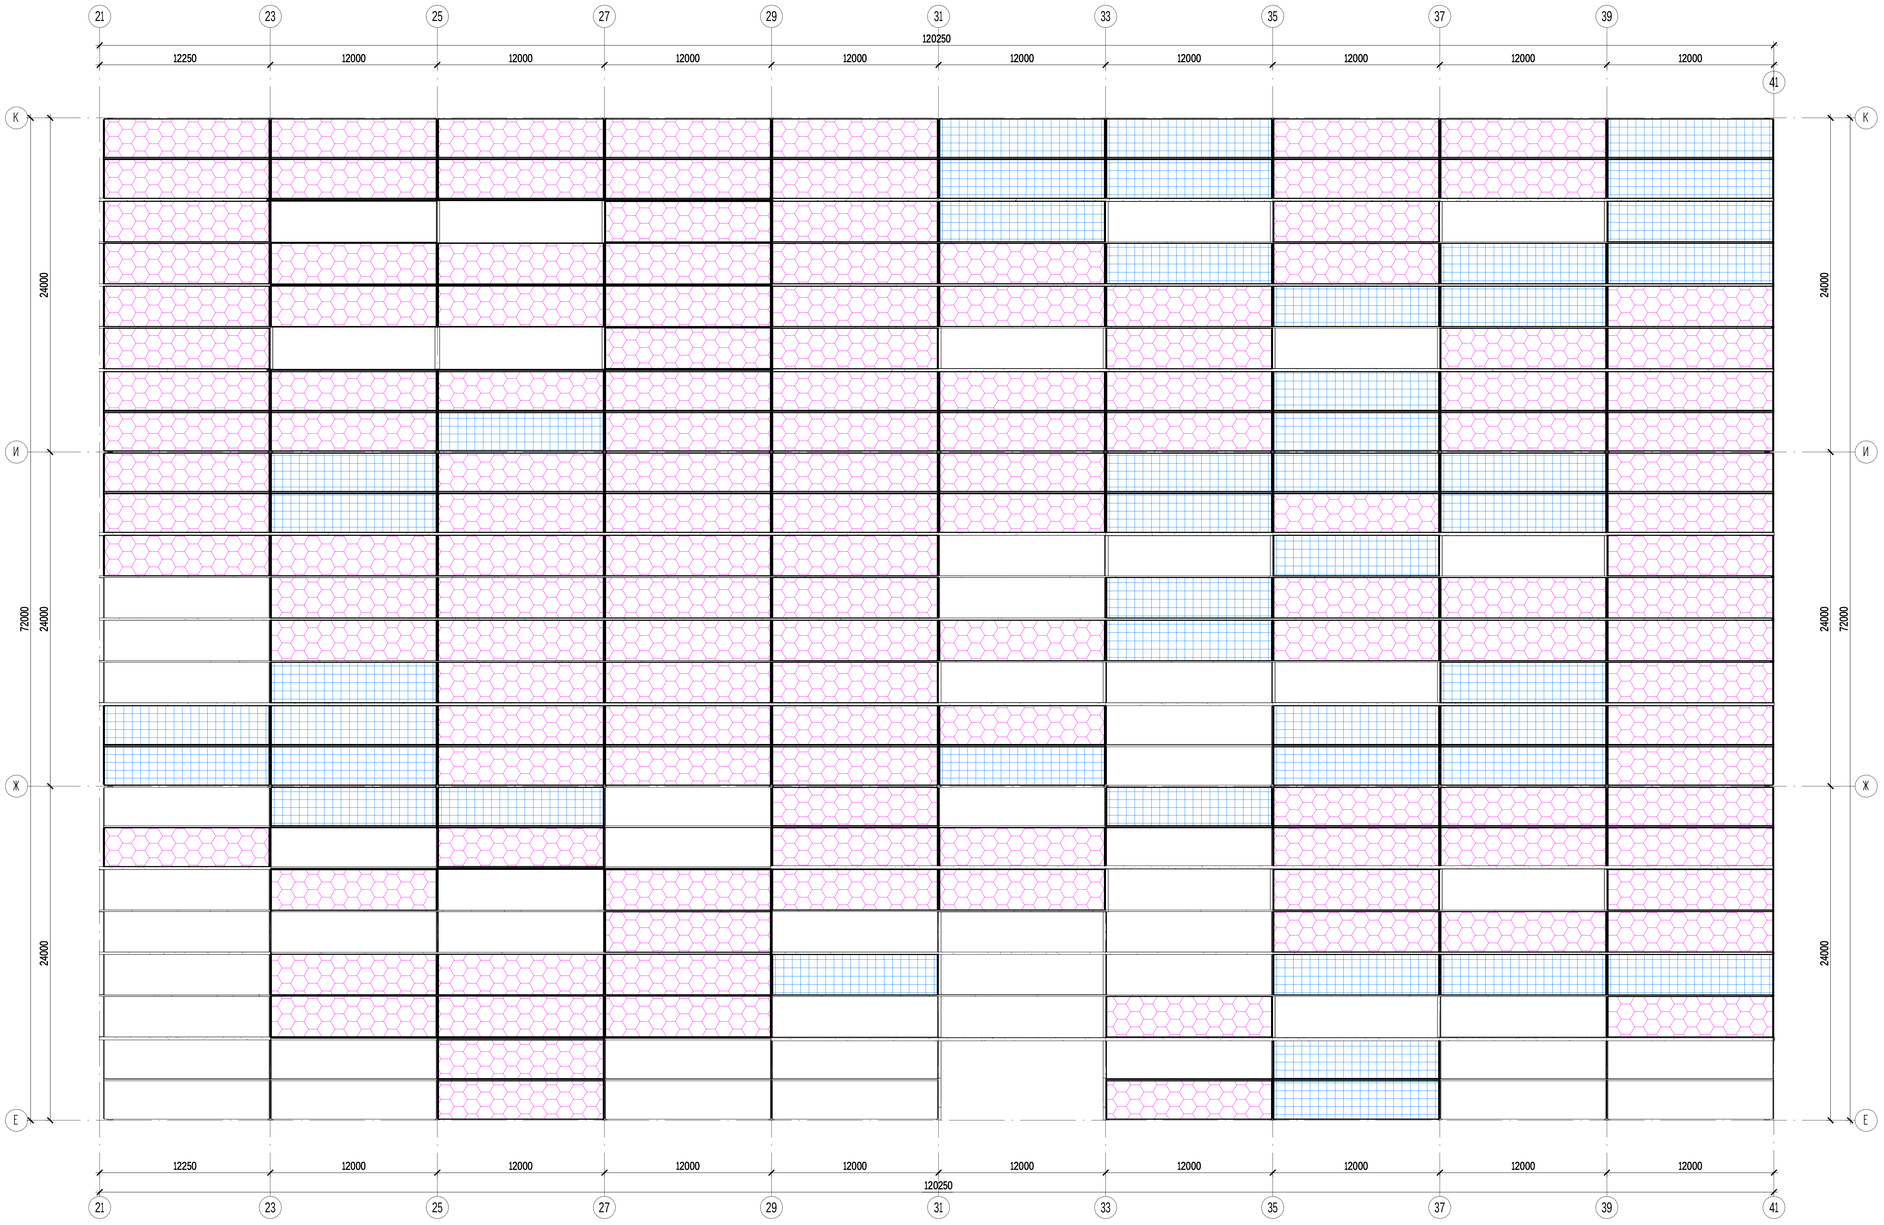

Условные обозначения:

- Восстановление защитного слоя по всей плите
- Восстановление защитного слоя по половине плиты

1. Заделку трещин выполнить по всем плитам покрытия.

						20-08 - АС
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ООО «Производственное оборудование»
Разработал		Белокопытов				Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12
Проверил		Батухтин				
Н. Контр.		Захаров				Схема расположения плит покрытия в осях Е-К/21-41 (ремонт)

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А1А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Схема раскладки панелей поэлементной сборки в осях А-К

Схема раскладки панелей в осях А-К
(1 : 100)

Схема раскладки панелей в осях К-А
(1 : 100)

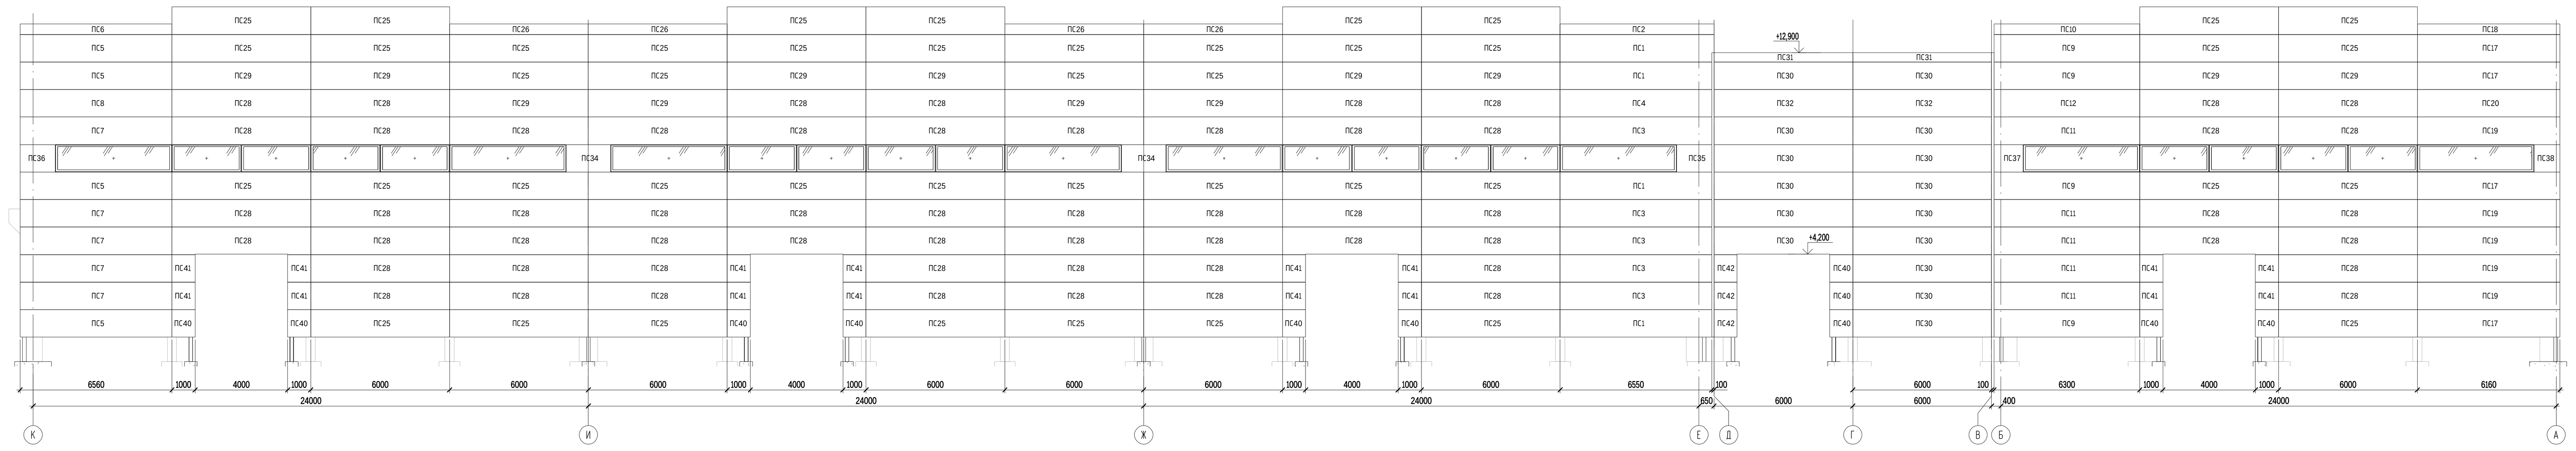

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Белокопытов			
Проверил		Батухтин			
Н. Контр.		Захаров			

20-08 - АС

ООО «Производственное оборудование»

Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

Схема раскладки стеновых панелей в осях А-К / К-А

ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А1х3А

Схема раскладки панелей 8 осей 3-4С
(1 : 100)

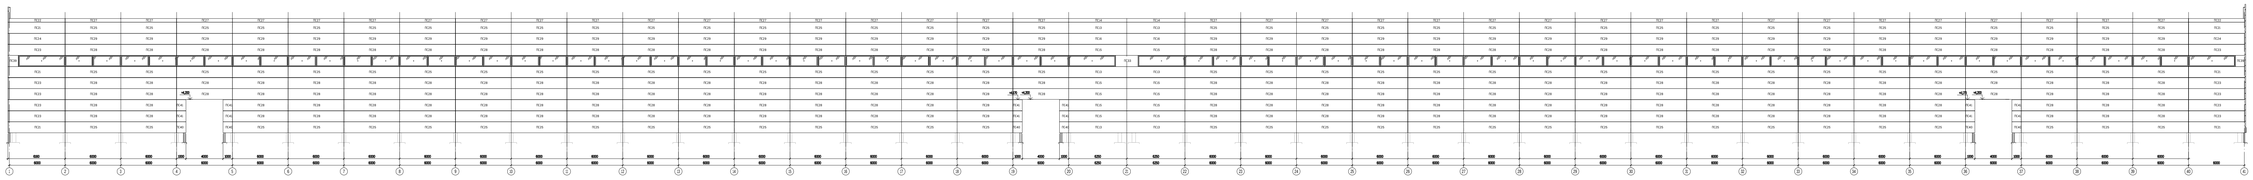

Схема раскладки панелей 8 осей 40-4
(1 : 100)

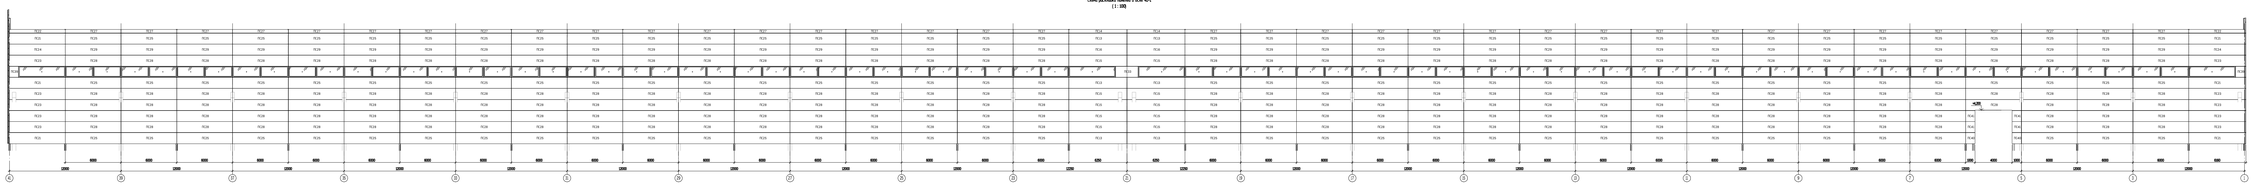

20-08 - КС

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал	Ефремов				
Проверил	Шаталов				
Н.контр.					
ГИП					

ЖК «Крылатское Апартаменты»

Технические обмеры для составления проекта на замену и установку оконных блоков

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

Схема раскладки панелей 8 осей 3-4С и 40-4

ТЕХ

ООО «ТЕХНОЛОГИИ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОБСЛЕДОВАНИЙ»

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Спецификация фасадных кассет ФК

Поз.	Обозначение	Наименование					Кол.	Масса ед., кг	Прим.
ФК-1	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1480	Ral6005 / Zn	686		
ФК-2	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1480	Ral7004 / Zn	515		
ФК-3	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1480	Ral3020 / Zn	153		
ФК-4	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	260	1480	Ral7004 / Zn	64		
ФК-5	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	342	1480	Ral7004 / Zn	55		
ФК-6	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	120	1480	Ral7004 / Zn	55		
ФК-7	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	980	Ral7004 / Zn	40		
ФК-8	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	980	Ral6005 / Zn	37		
ФК-9	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1780	Ral6005 / Zn	12		
ФК-10	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1640	Ral6005 / Zn	12		
ФК-11	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	2030	Ral7004 / Zn	11		
ФК-12	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	2030	Ral6005 / Zn	11		
ФК-13	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1040	Ral7004 / Zn	11		
ФК-14	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1040	Ral6005 / Zn	11		
ФК-15	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1780	Ral7004 / Zn	9		
ФК-16	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1640	Ral7004 / Zn	9		
ФК-17	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	338	1480	Ral6005 / Zn	8		
ФК-18	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	940	Ral7004 / Zn	4		
ФК-19	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	2030	Ral3020 / Zn	2		
ФК-20	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1780	Ral3020 / Zn	2		
ФК-21	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1640	Ral3020 / Zn	2		
ФК-22	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	338	1480	Ral7004 / Zn	2		
ФК-23	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1040	Ral3020 / Zn	2		
ФК-24	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	980	Ral3020 / Zn	2		
ФК-25	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	260	2980	Ral7004 / Zn	1		
ФК-26	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	260	2030	Ral7004 / Zn	1		
ФК-27	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	260	1780	Ral7004 / Zn	1		
ФК-28	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	260	1640	Ral7004 / Zn	1		
ФК-29	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1490	Ral7004 / Zn	1		
ФК-30	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	342	1480	Ral6005 / Zn	1		
ФК-31	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	120	1480	Ral6005 / Zn	1		
ФК-32	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1240	Ral7004 / Zn	1		
ФК-33	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	1100	Ral7004 / Zn	1		
ФК-34	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	260	1040	Ral7004 / Zn	1		
ФК-35	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	260	980	Ral7004 / Zn	1		
ФК-36	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	544	500	Ral7004 / Zn	1		

Спецификация стеновых сэндвич-панелей ПС

Поз.	Обозначение	Наименование					Кол.	Масса ед., кг	Прим.
ПС1	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6620	1190	100	Ral7004 / Zn	4		
ПС2	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6620	450	100	Ral7004 / Zn	1		
ПС3	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6620	1190	100	Ral6005 / Zn	5		
ПС4	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6620	1190	100	Ral3020 / Zn	1		
ПС5	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6530	1190	100	Ral7004 / Zn	4		
ПС6	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6530	450	100	Ral7004 / Zn	1		
ПС7	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6530	1190	100	Ral6005 / Zn	5		
ПС8	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6530	1190	100	Ral3020 / Zn	1		
ПС9	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6270	1190	100	Ral7004 / Zn	4		
ПС10	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6270	450	100	Ral7004 / Zn	1		
ПС11	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6270	1190	100	Ral6005 / Zn	5		
ПС12	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6270	1190	100	Ral3020 / Zn	1		
ПС13	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6230	1190	100	Ral7004 / Zn	12		
ПС14	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6230	400	100	Ral7004 / Zn	4		
ПС15	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6230	1190	100	Ral6005 / Zn	20		
ПС16	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6230	1190	100	Ral3020 / Zn	4		
ПС17	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6130	1190	100	Ral7004 / Zn	4		
ПС18	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6130	450	100	Ral7004 / Zn	1		
ПС19	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6130	1190	100	Ral6005 / Zn	5		
ПС20	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6130	1190	100	Ral3020 / Zn	1		
ПС21	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6030	1190	100	Ral7004 / Zn	12		
ПС22	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6030	400	100	Ral7004 / Zn	4		
ПС23	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6030	1190	100	Ral6005 / Zn	20		
ПС24	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	6030	1190	100	Ral3020 / Zn	4		
ПС25	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	5980	1190	100	Ral7004 / Zn	256		
ПС26	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	5980	450	100	Ral7004 / Zn	4		
ПС27	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	5980	400	100	Ral7004 / Zn	72		
ПС28	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	5980	1190	100	Ral6005 / Zn	412		
ПС29	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	5980	1190	100	Ral3020 / Zn	84		
ПС30	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	5970	1190	100	Ral7004 / Zn	15		
ПС31	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	5970	400	100	Ral7004 / Zn	2		
ПС32	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	5970	1190	100	Ral3020 / Zn	2		
ПС33	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	2420	1190	100	Ral7004 / Zn	2		
ПС34	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	1920	1190	100	Ral7004 / Zn	2		
ПС35	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	1590	1190	100	Ral7004 / Zn	1		
ПС36	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	1500	1190	100	Ral7004 / Zn	1		
ПС37	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	1240	1190	100	Ral7004 / Zn	1		
ПС38	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	1100	1190	100	Ral7004 / Zn	1		
ПС39	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	1000	1190	100	Ral7004 / Zn	4		
ПС40	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	990	1190	100	Ral7004 / Zn	19		
ПС41	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	990	1190	100	Ral6005 / Zn	32		
ПС42	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-панели	980	1190	100	Ral7004 / Zn	3		

Спецификация стеновых сэндвич-профилей ПФ

Поз.	Обозначение	Наименование					Кол.	Масса ед., кг	Прим.
ПФ1	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	6560	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	23		
ПФ2	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	6550	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	23		
ПФ3	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	6300	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	22		
ПФ4	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	6160	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	22		
ПФ5	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	6007	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	46		
ПФ6	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	6000	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	215		
ПФ7	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	6000	490	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	7		
ПФ8	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	6000	120	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	7		
ПФ10	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	5985	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	22		
ПФ11	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	5985	490	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	1		
ПФ12	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	5985	120	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	1		
ПФ13	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	1520	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	1		
ПФ14	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	1510	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	1		
ПФ15	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	1260	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	1		
ПФ16	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	1120	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	1		
ПФ17	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	1000	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	50		
ПФ19	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	967	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	1		
ПФ20	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	960	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	2		
ПФ21	ООО "Завод Стальнорф"	Сэндвич-профиль	953	600	100	Ral9003 / Мин. вата 200кг/м3	1		

Ведомость заполнения оконных и дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Число	Масса, ед. кол	Примечание
В-1	ТУ РБ 101452725.002-2000	Секционные ворота серии ProPlus 4000х4200(h)	19		
ДВ-1	ГОСТ 31173-2003	ДСН ПН 2100-900 900х2100(h)	3		
ОК-1	ГОСТ 23166-99	ОП ОСП 15-13 /5040х1190(h)	32		
ОК-2	ГОСТ 23166-99	ОП ОСП 15-13 /3000х1190(h)	192		

Спецификация полов

Номер помещения	Тип пола	Изображение типоразмера	Данные элементов пола, мм	Площадь	Примечание
1,2,3,4	1		- Плита х/б из бетона В25 с армированием 10/9 АСКп - 1300/55 ТУ 2296-001-08911770-2016 с добавлением макрофибры EccoTexx FibraMax (Длина 50 мм, диаметр 1 мм) из учета 6 кг на 1м3 и с покрытием упрочнителея EccoTop Corund / расход 3,5 кг на 1м2, t=250 мм - мембрана PLANTER от ТехноНИКОЛЬ	26247 м²	

Спецификация на кровлю

Тип кровли	Изображение	Состав	Площадь	Примечание
1		-полимерная мембрана LOGICROOF V-GR FB -клеевой состав LOGICROOF Spray Клей контактный -уклонообразующий слой - PIR SLOPE-50мм -клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена -плиты теплоизоляционные PIR-50мм -клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена -плиты теплоизоляционные PIR-50мм -клеевой состав LOGICROOF Spray Клей-пена -унифлекс Б -праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01 -сборный железобетон	26963 м²	

Спецификация угловых фасадных кассет ФКУ

Поз.	Обозначение	Наименование					Кол.	Масса ед., кг	Прим.
ФКУ-1	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	200	1644	544	Ral7004 / Zn	40		
ФКУ-1	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	200	1644	260	Ral7004 / Zn	2		
ФКУ-2	Завод "Стальной Фасад"	Фасадные кассеты	1,2	200	1644	544	Ral3020 / Zn	4		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-08 - АС			
						ООО «Производственное оборудование»			
Разработал		Белокопытов				Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Батыхтин					П	19	
Н. Контр.		Захаров				Спецификации и ведомости	ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ		

А1А

Стык сэндвич-панелей по колонне

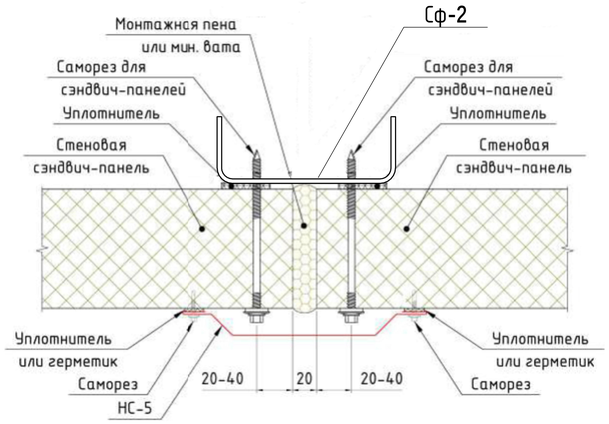

Примыкание сэндвич-панели к цоколю

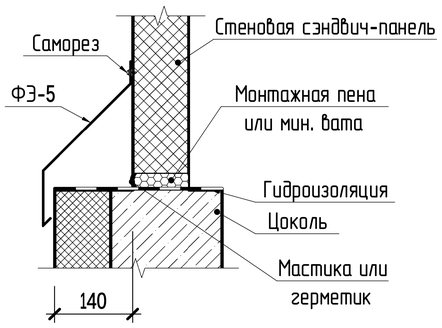

Стык сэндвич-панелей по внешнему углу

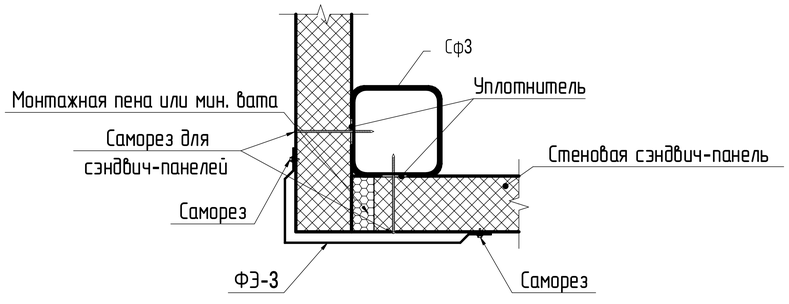

Обрамление секционных (подъемных) ворот

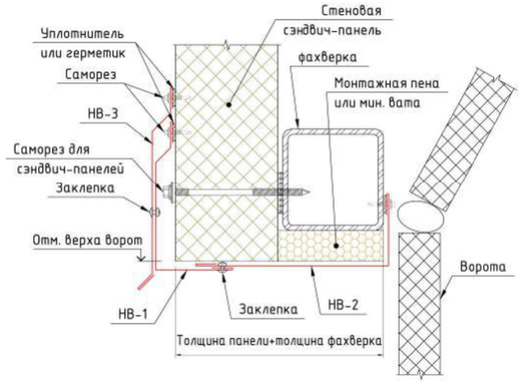

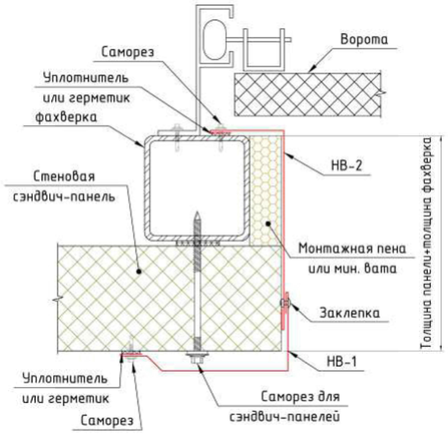

Обрамление оконных блоков из ПВХ

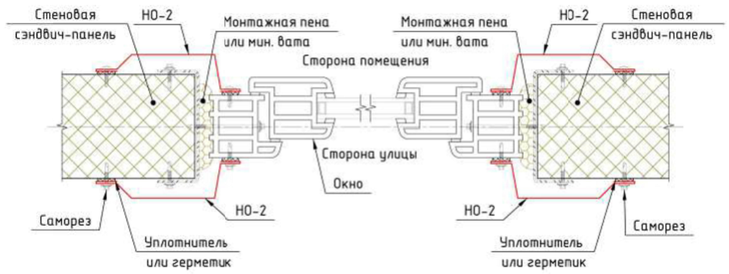

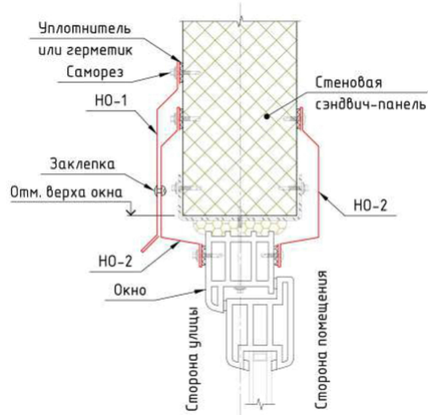

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Белокопытов			
Проверил		Батухтин			
Н. Контр.		Захаров			

20-08 - АС

ООО «Производственное оборудование»

Реконструкция здания цеха комплектации колес, по адресу: г. Липецк, ул. Чехова,12

Стадия	Лист	Листов
Р	20	

Узлы крепления сэндвич-панелей

ТЕХ ИНВЕСТ ПРОЕКТ

А3А