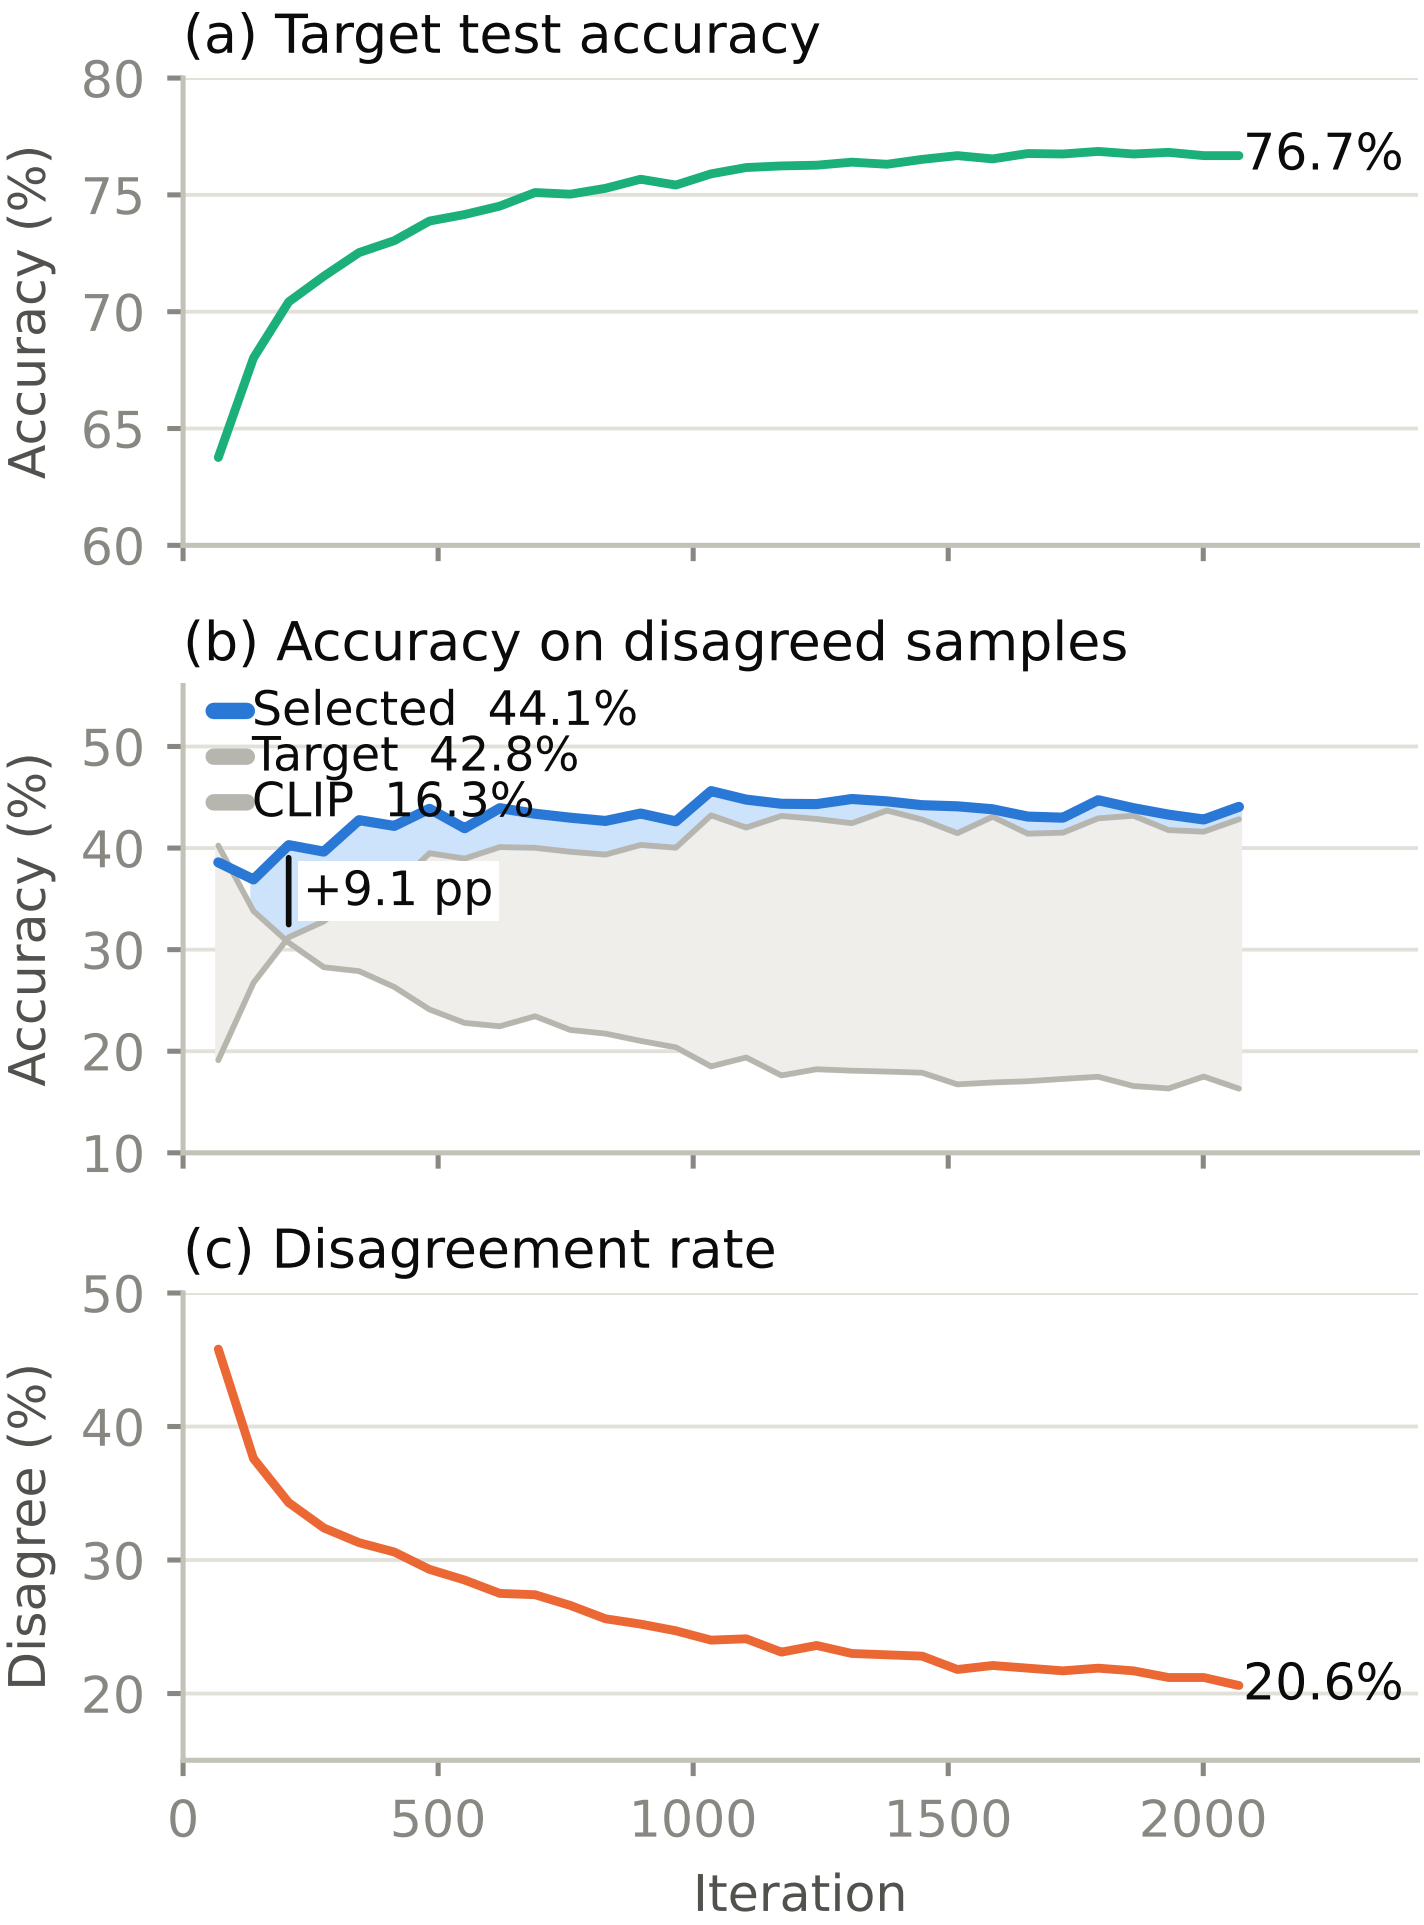
(a) Target test accuracy
Accuracy (%)
80
75
70
65
60
76.7%
(b) Accuracy on disagreed samples
Selected 44.1%
Target 42.8%
CLIP 16.3%
+9.1 pp
Accuracy (%)
50
40
30
20
10
(c) Disagreement rate
Disagree (%)
50
40
30
20
20.6%
0
500
1000
1500
2000
Iteration