


<그림 4> 보결이(Bracket)

- (4) 띠장에 전달된 측압이 지반앵커 또는 버팀대에 충분히 전달되도록 임지말뚝과 띠장 사이의 틈을 철판 용접 등을 실시하여 임지말뚝과 띠장이 밀착되도록 하여야 하며 띠장과 버팀대 연결부에는 국부좌굴을 방지하기 위하여 스티프너(Stiffener)를 설치하여야 한다.

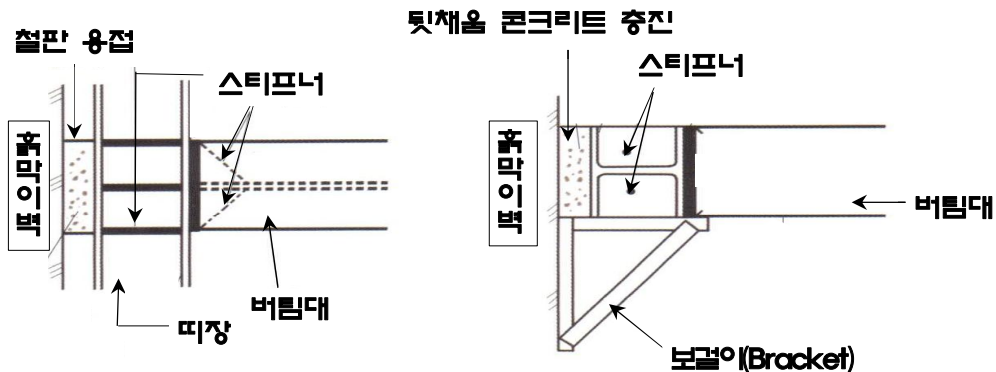

<그림 5> 띠장, 버팀보 접합부

- (5) 보결이는 띠장 1개당 2개 이상으로 설치하고 띠장보다 약 5cm 정도의 여유폭이 되도록 하며 4m 이내의 간격으로 설치하여야 한다.
- (6) 흙막이 모서리 부분의 띠장은 모서리 켤레를 이용하여 보강하여야 한다.